


Půdorys 1.PP

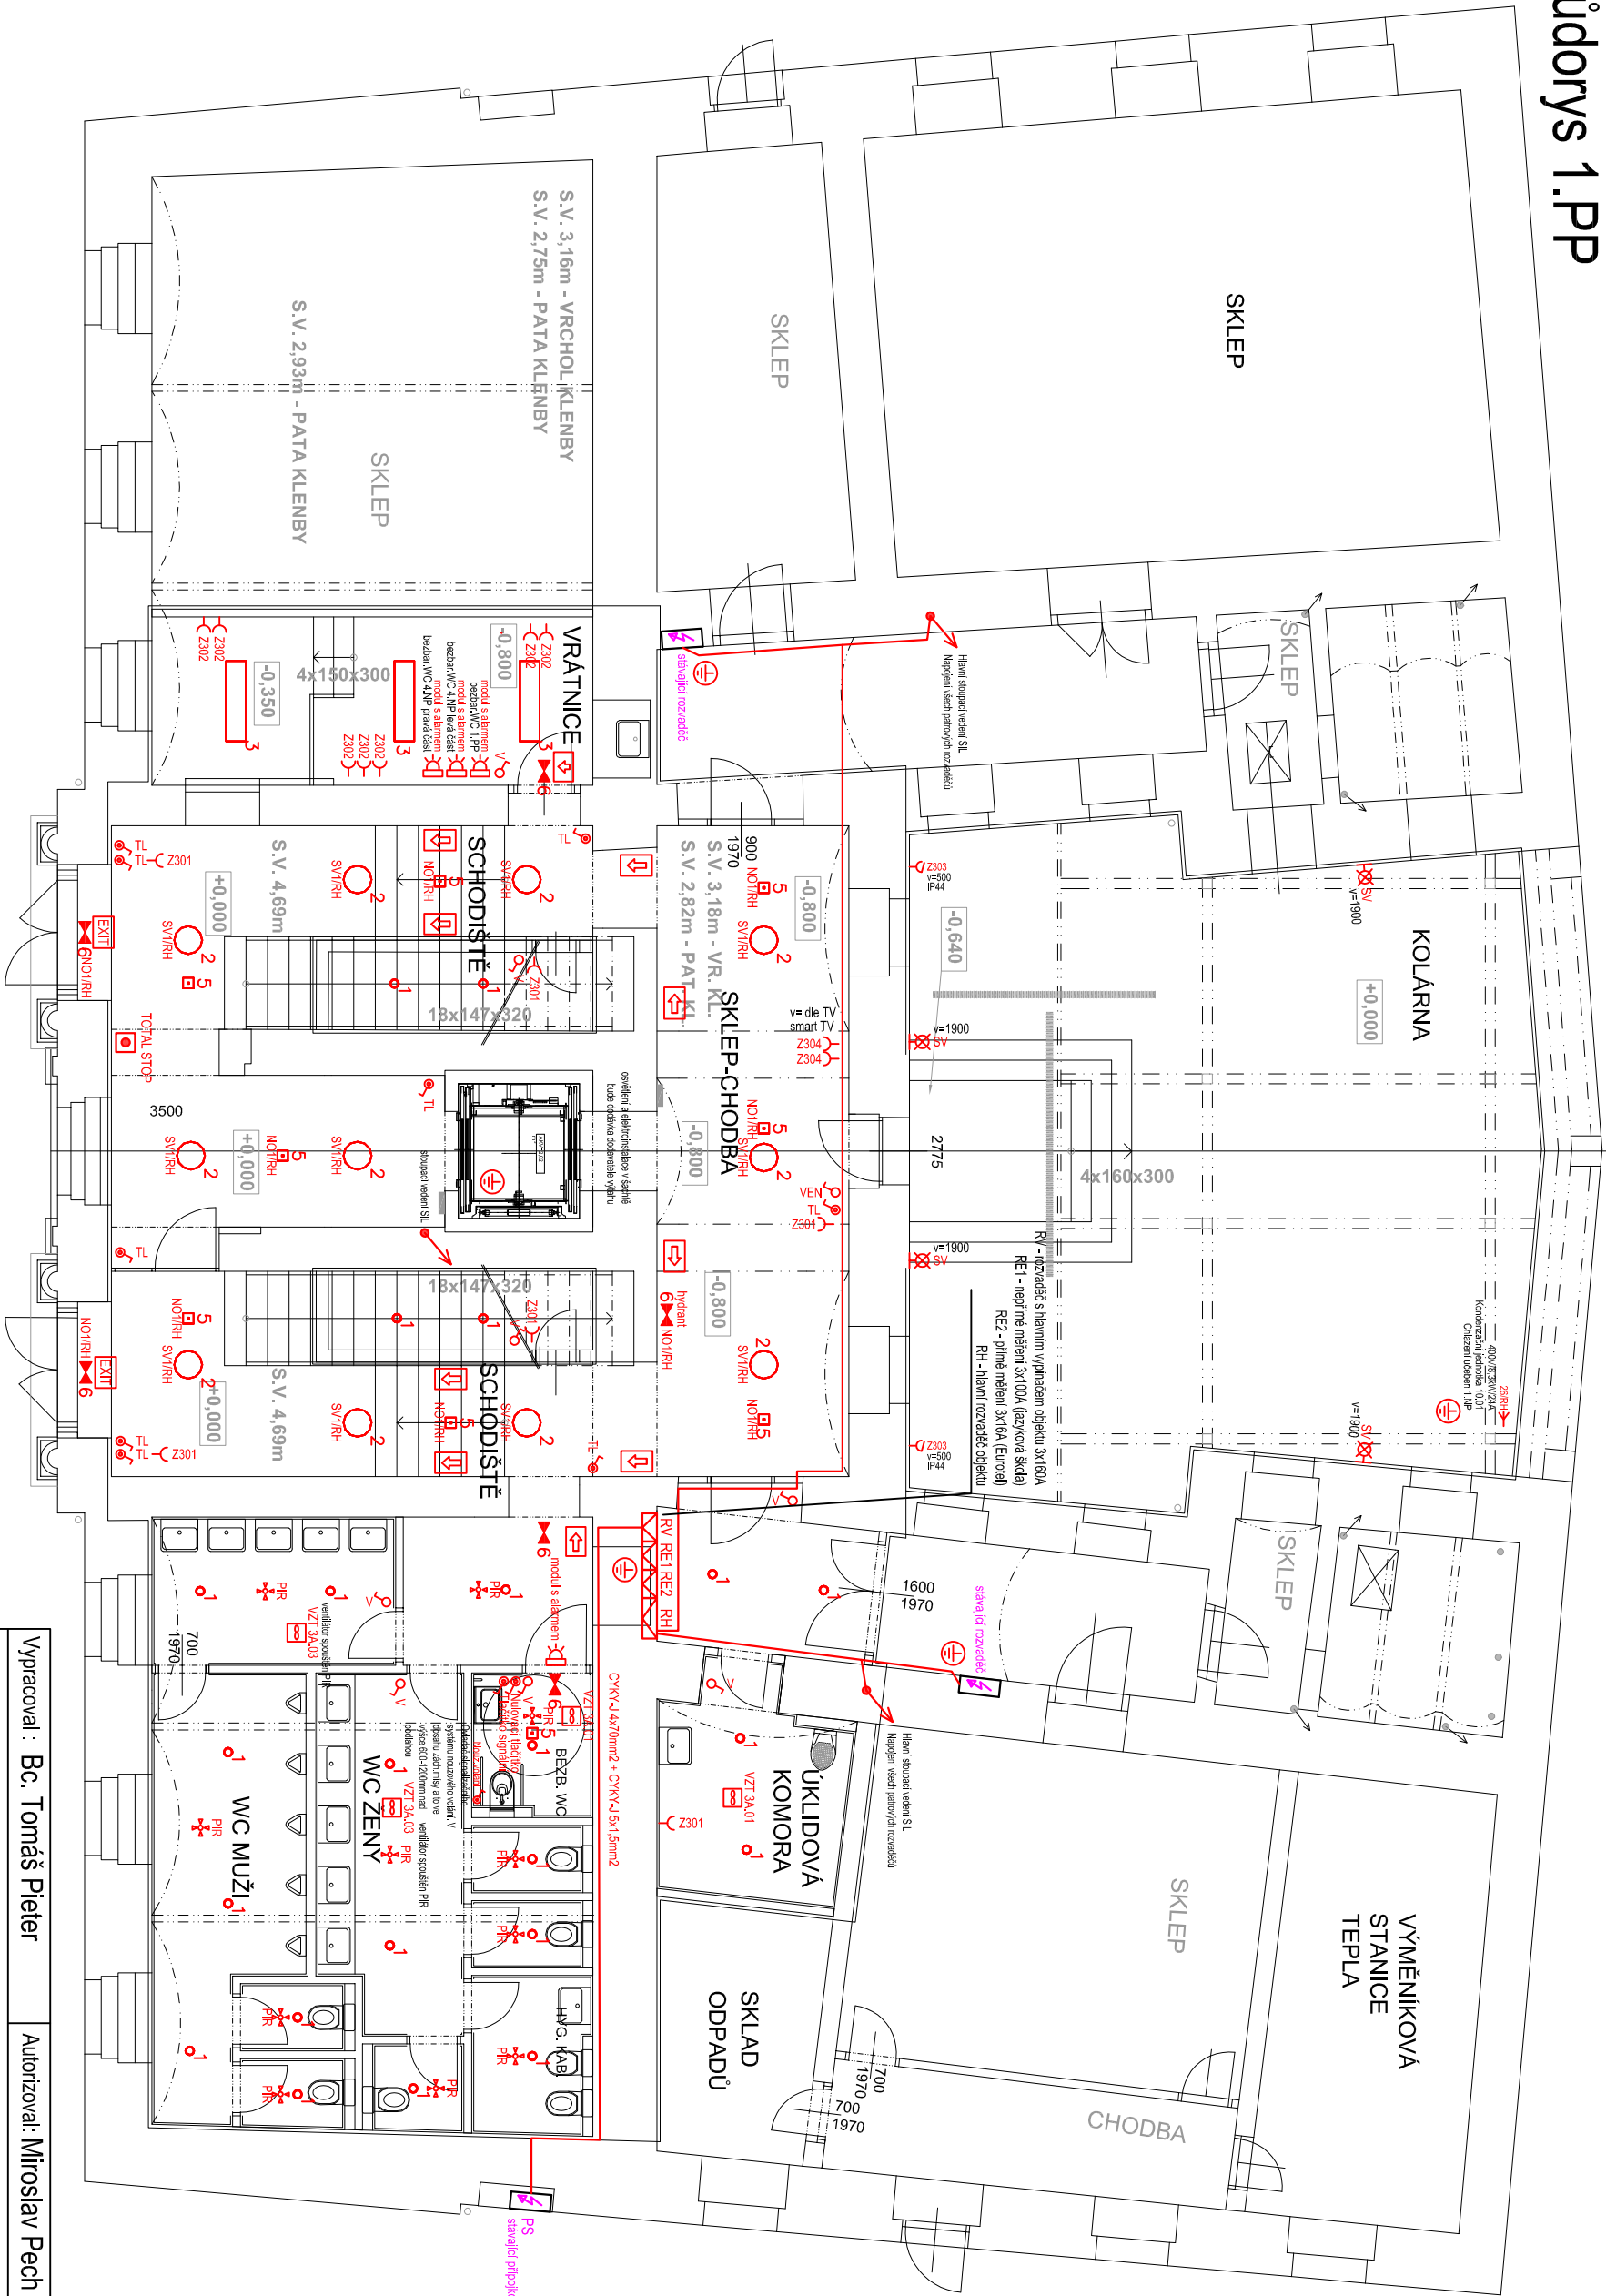

TABULKA POUŽITÝCH ZNAČEK - SILNOPROUD

	vývod pro svítidlo obecný
	Svítidlo LED 17W/4000K/2850lm, 20W, CRI80
	Svítidlo LED 37W/4000K/6500lm, CRI80
	Svítidlo LED 40W/3780lm, CRI80
	Svítidlo LED 39W/3780lm, CRI80
	Nárazové LED svítidlo, 1,3W, 230V, 1h, corridor area
	Nárazové LED svítidlo 1W/90lm, 230V, 1h, IP44, IK04
	Ventilátor, 230V
	HLAVNÍ STUPOVACÍ VEDENÍ
	VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ / TRIFÁZOVÝ OBEZNÝ
	ZÁSUJKA 230V / IP44 / 400V
	SPÍNAČOVÉ KOMBINACE
	POHYBOVÉ ČIDLO S DOBĚHEM 10 MINUT
	UZEMNĚNÍ OCHRANNÉ
	BEZPEČNOSTNÍ EVAKUAČNÍ ZVUČENÍ
	ROZVADĚČ SILNOPROUDÝ

Chodby a schodiště se dle domluvy generálního projektanta a investora připraví jako bytů CHLUC, při provedení dalších stavebních a technických opatřeních, by k tomu došlo. Z toho důvodu jsou pro svítidla použity neobtívané kabely, ostatní kabelové rozvody v chodbách a schodištích budou uloženy do podlahy nebo pod omítku min. 10mm. Nové rozvody v chodbách budou mít také požární odolnost.

Elektronikace v 1.PP a technologie VZT budou napájeny z RH



Vypracoval: Bc. Tomáš Pieter	Autorizoval: Miroslav Pech	Datum: 04/2022
Investor: Krajské centrum vzdělání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň		Číslo přílohy: EL01
Akce: Rekonstrukce interiéru budovy sady 5. května 85/42, Plzeň, bezbariérové úpravy		
Objekt: D1.4.D Silnoproudá elektrotechnika		
Stupeň: DPS / dokumentace pro provedení stavby	Měřítko: 1:100	
Obsah: Půdorys 1.PP		Č.