


Půdorys 2.NP

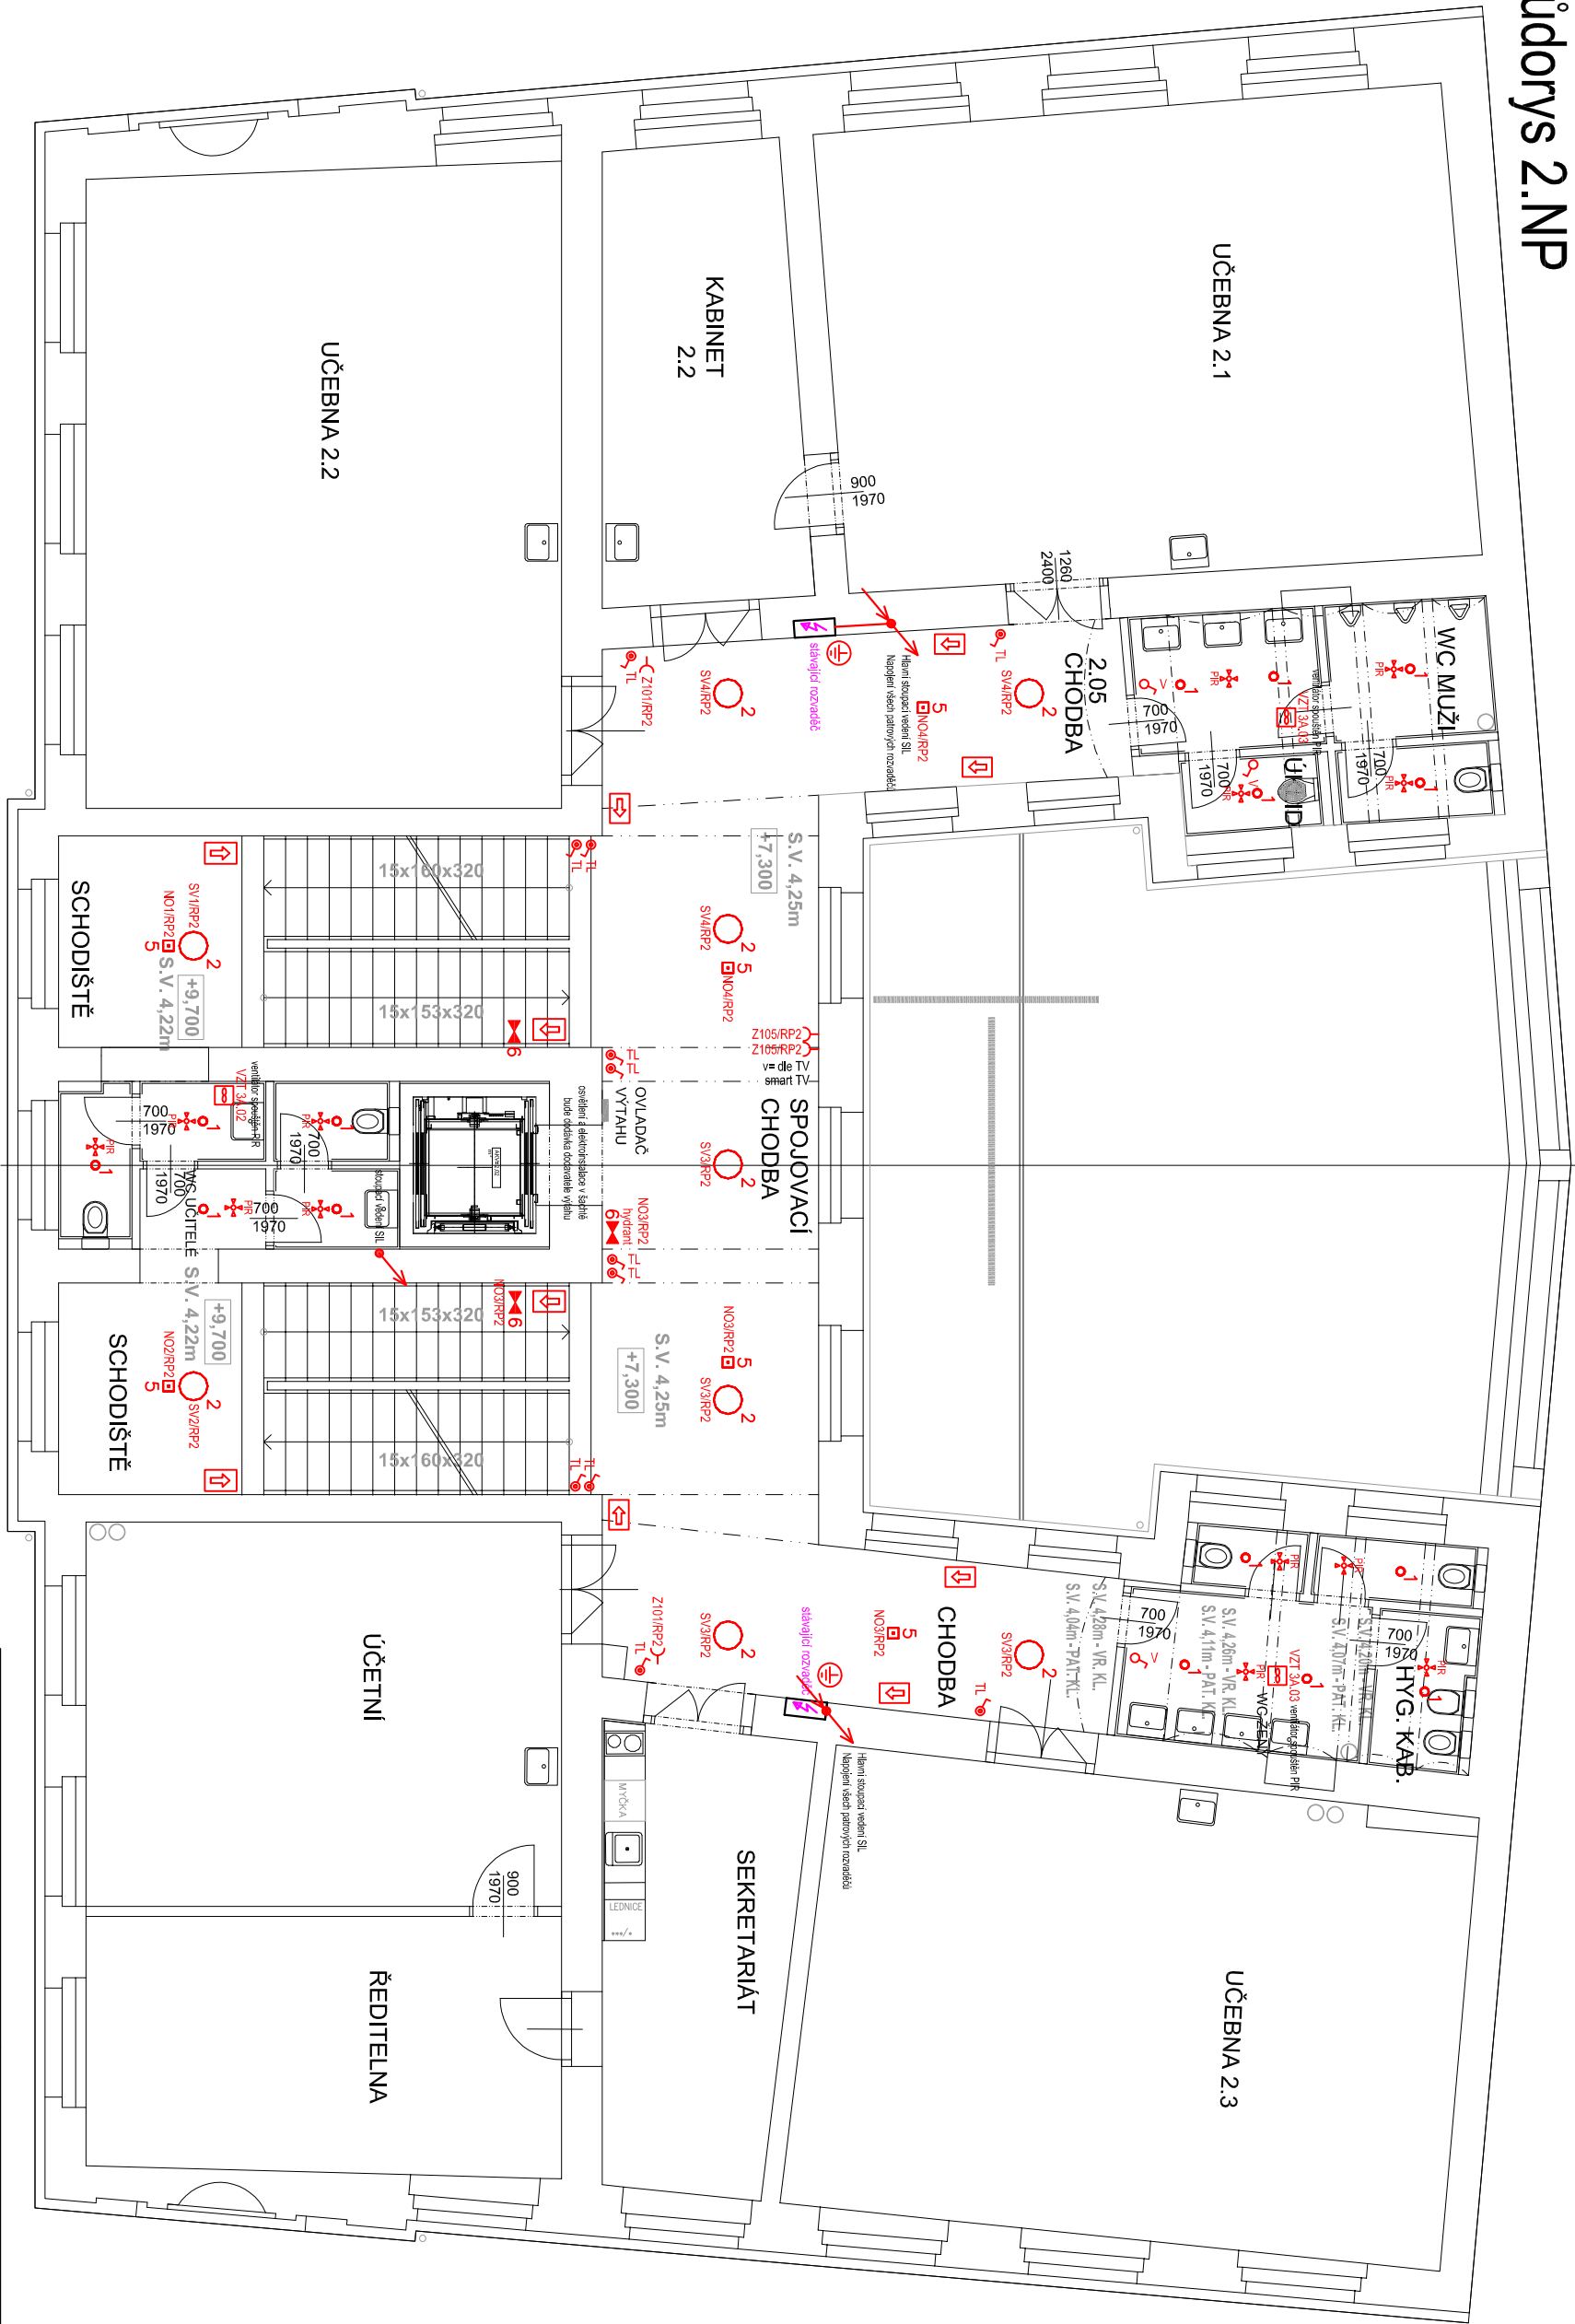


TABULKA POUŽITÝCH ZNAČEK - SILNOPROUD

| | |
|--|--|
| | vývod pro svítidlo obecný |
| | Svítidlo LED 17W/4000K/2850lm, 20W, CRI80 |
| | Svítidlo LED 37W/4000K/5000lm, CRI80 |
| | Svítidlo LED 40W/3789lm, CRI80 |
| | Svítidlo LED 39W/3789lm, CRI80 |
| | Nárazové LED svítidlo, 1,3W, 230V, 1h, corridor area |
| | Nárazové LED svítidlo 1W/90lm, 230V, 1h, IP44, IK04 |
| | Ventilátor, 230V |
| | HLAVNÍ STUPOVACÍ VEDENÍ |
| | VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ / TRIFÁZOVÝ OBEZNÝ |
| | ZÁSUJKA 230V / IP44 / 400V |
| | SPÍNAČOVÉ KOMBINACE |
| | POHYBOVÉ ČIDLO S DOBĚHEM 10 MINUT |
| | UZEMNĚNÍ OCHRANNÉ |
| | BEZPEČNOSTNÍ EVAKUAČNÍ ZVÁČENÍ |
| | ROZVADĚČ SILNOPROUDÝ |

Chodby a schodiště se dle domluvy generálního projektanta a investora připraví jako bytů CHLUC (při provedení dalších stavebních a budovacích plánovaných úpravách, bytů kromě kroku oděbu). Z toho důvodu jsou pro svítidla použity nehořlavé kabely, ostatní kabelové rozvody v chodbách a schodištích budou uloženy do podlahy nebo pod omítkou min. 10mm. Nové rozváděče v chodbách budou mít také požární odolnost.

Elektronické v.2, 3, 4.NP a na půdě bude napájena z RP2.



| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| Vypracoval : Bc. Tomáš Pieter | Autorizoval: Miroslav Pech | Datum: 04/2022 |
| Investor: Krajské centrum vzdělání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň | Číslo přílohy: EL03 | |
| Akce: Rekonstrukce interiéru budovy sady 5. května 85/42, Plzeň, bezbariérové úpravy | | |
| Objekt: D1.4.D Silnoproudá elektrotechnika | | |
| Stupeň: DPS / dokumentace pro provedení stavby | Měřítko: 1:100 | |
| Obsah: Půdorys 2.NP | Č. | |