


SCHEMA ZAPOJENÍ - nový stav

D.1.4.a Technologická část ÚT

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Lazaretní25, Plzeň

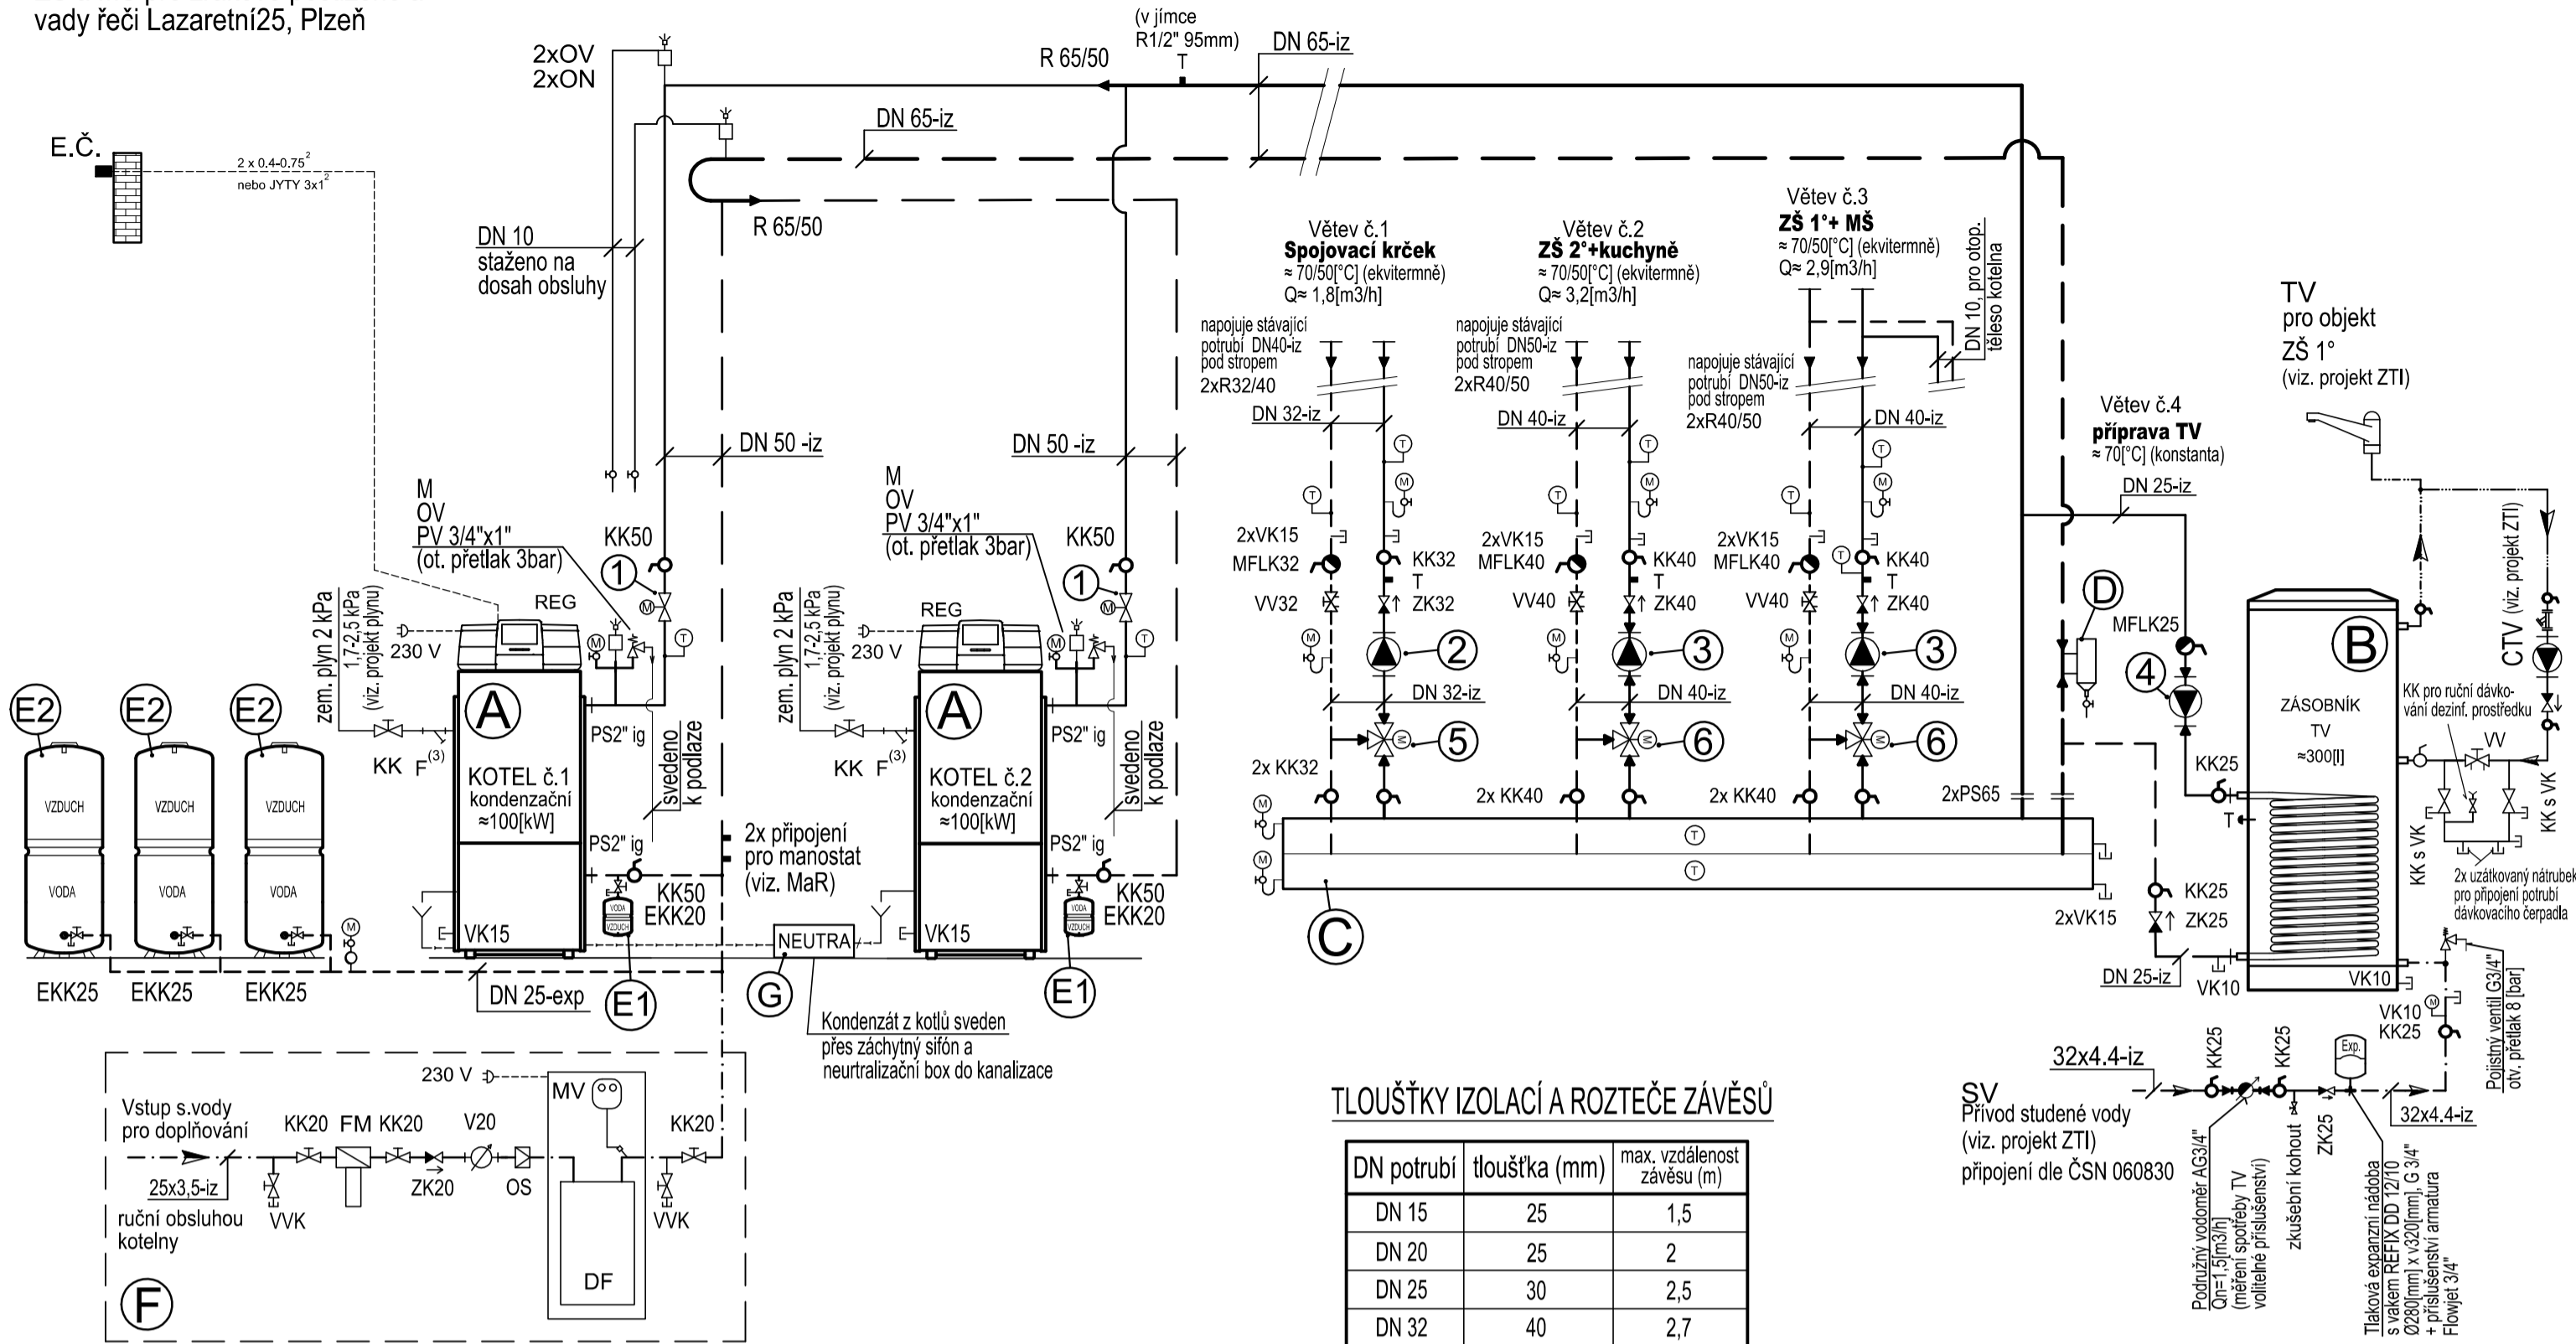

t_e: -12 [°C]

Projektová dokumentace pro provádění stavby - výběr zhotovitele

HIP	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Projekty vytápění Ing. KAREL JEBÁČEK Purkyňova 22, Plzeň 301 00 tel./fax : 604 672 890 email : kjebasek@seznam.cz	
ing. arch. Pavel Šticha	KAREL JEBÁČEK	Ing. KAREL JEBÁČEK		
INVESTOR: Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Lazaretní 25, 312 00 Plzeň			STUPEŇ PDPS	
Stavba: Rekonstrukce stávající plynové kotelny v areálu ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň			DATUM	05/2022
			FORMÁT - 4xA4	M -
ČÁST : D.1.4.a Technologická část ÚT			ČÍSLO VÝKRESU:	
OBSAH : Schema zapojení			3	