


# DETAIL NOVÉHO ROZDĚLOVAČE/SBĚRAČE

## D.1.4.a Technologická část ÚT

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a  
vady řeči Lazaretní25, Plzeň

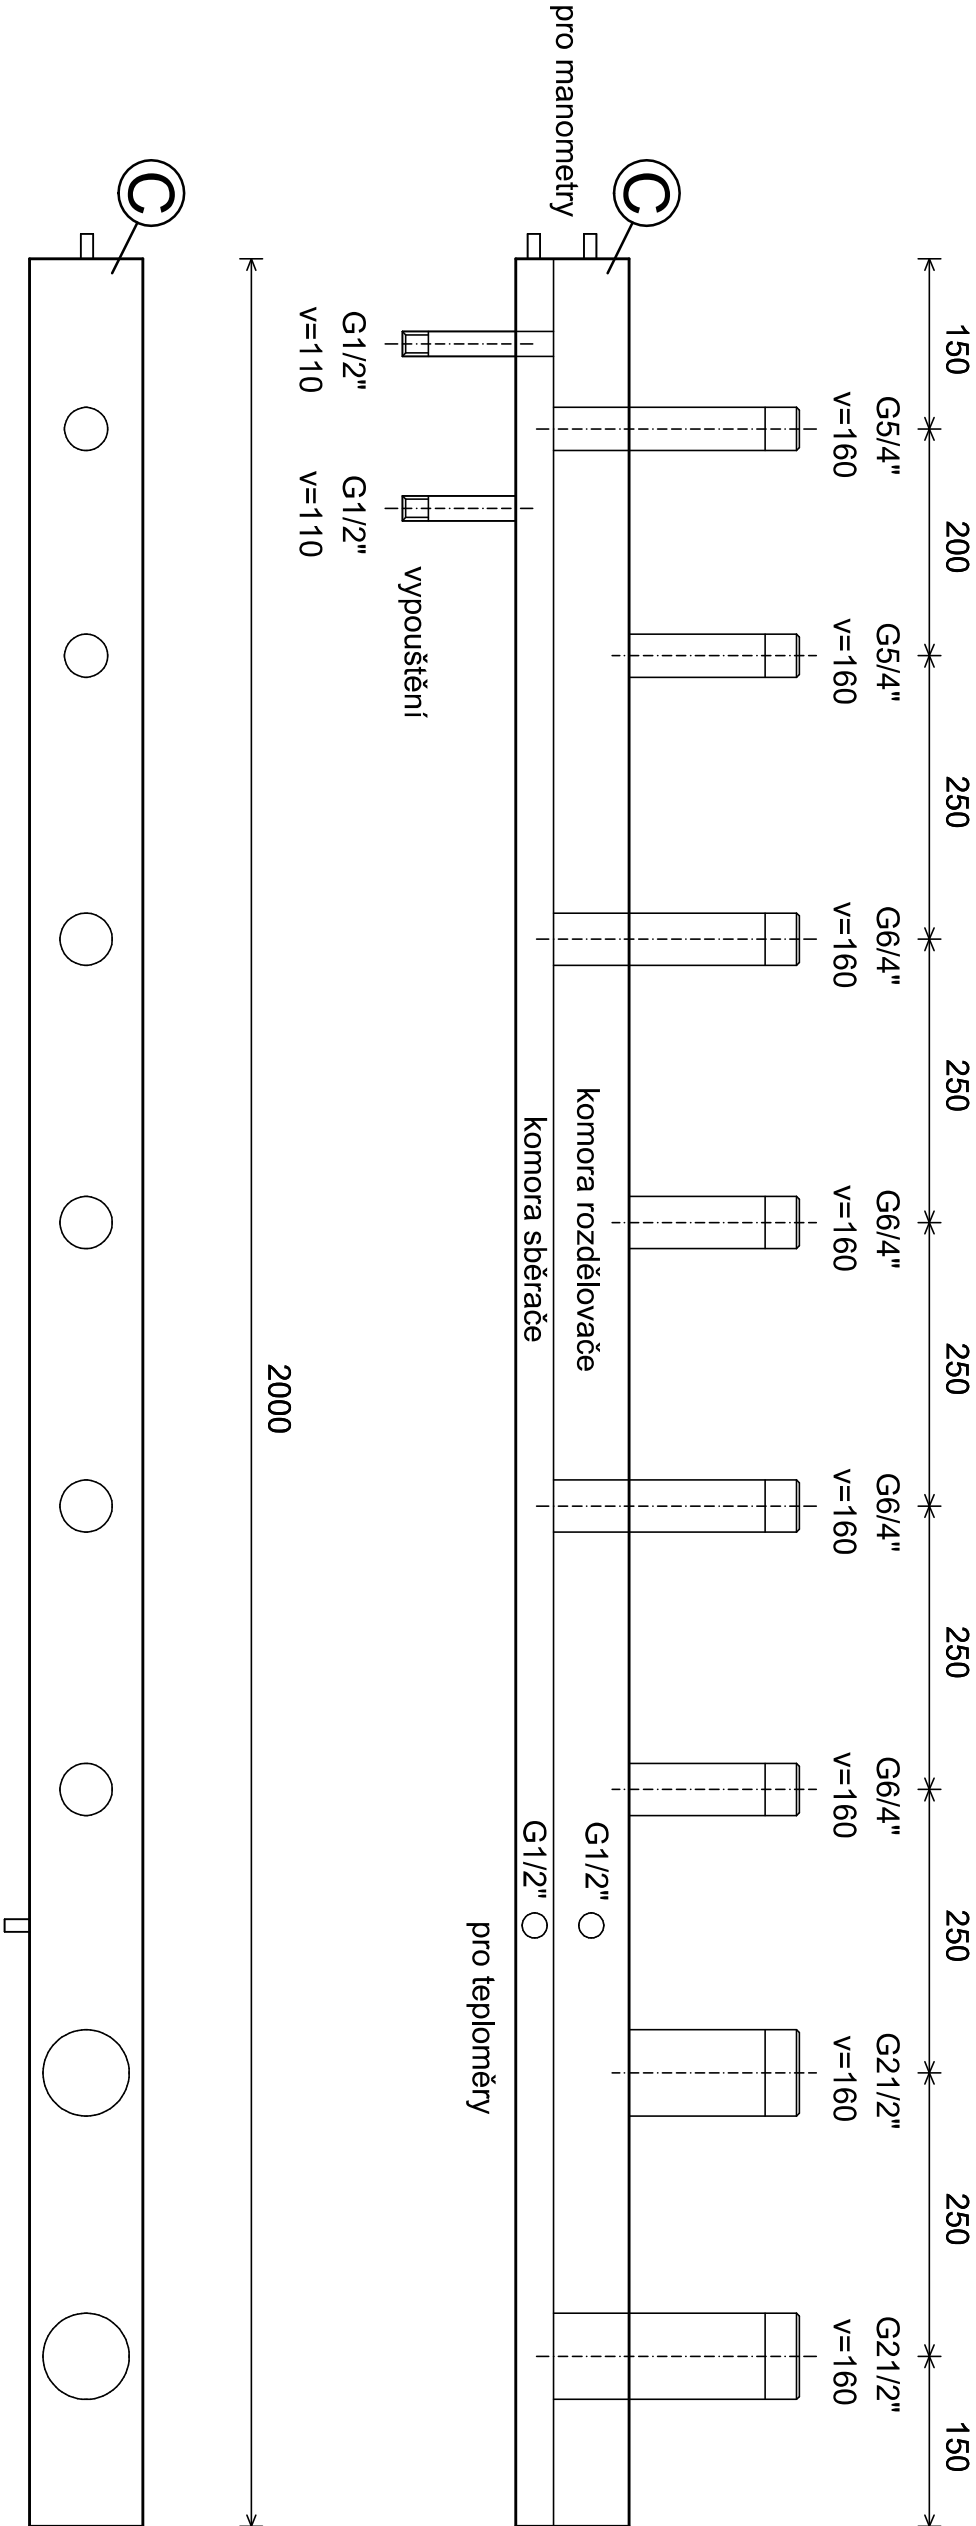

## LEGENDA:

Kombinovaný rozdělovač DN100/sběrač DN100 - PN 6, max. teplota 105[C], hmotnost ≈40[kg], l ≈ 2[m]  
dodat včetně tepelné izolace PUR 100 a konzol a stojanu pro uchycení.

Zadání pro rozdělovač:

- jmenovitý průtok do 8 [m3/h],
- Hrdla rozdělovače nahoru: 1x hrdlo DN65, 2x hrdlo DN6/4", 1x hrdlo G 5/4",
- Hrdla sběrače nahoru: 1x hrdlo zpětná DN65, 2x hrdlo DN6/4", 1x hrdlo G 5/4",
- Hrdla R+S dolů 2x hrdlo G1/2" vypouštění, R+S 2x návarek na tepleoměr, 2x manometr

### POZNÁMKY:

- TENTO PROJEKT JE VYPRACOVÁN JAKO DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - VÝBĚR ZHOTOVITELE A NENAHRAZUJE MONTÁŽNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACII!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT NA MÍSTĚ!!!
- VEŠKERÉ KOMPONENTY BUDOU PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE A PRÍSLUŠNÝCH NOREM

### Projektová dokumentace pro provádění stavby - výběr zhotovitele

HIP		ODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	Projekty vytápění Ing. KAREL JEBÁČEK Purkyňova 22, Plzeň 301 00 tel./fax : 604 672 890 email : kjebacek@seznam.cz
KAREL JEBÁČEK		KAREL JEBÁČEK		Ing. KAREL JEBÁČEK	
INVESTOR: Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Lazaretní 25, 312 00 Plzeň					
Stavba: Rekonstrukce stávající plynové kotelny v areálu ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň					
ČÁST :		D.1.4.a Technologická část ÚT			Číslo výkresu:  4
OBSAH :		Detail Rozdělovače/Sběrače			