

Zákres sítí

Město/katastr : Svojšíň

Čtvrť/Ulice :

č.p./p.p.č. : 1087

Číslo jednací : 13/160622

Č.j. v knize : 4980/22/02/Z

Za účelem : **výstavba chodníku**

Žadatel : **Projekční kancelář Ing. Daniela Škubalová**

Stupeň : **zákres sítí**

Provoz vodovodů : **Stříbro, Josef Nováček, 602457269, jnovacek@vodakva.cz**

Provoz kanalizací : **Stříbro, Ing. Miroslav Heřman, 606621313, mherman@vodakva.cz**

Zakreslil : **Petr Hufeisl (602182341, phufeisl@vodakva.cz)**

Vodohospodářská zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodohospodářských zařízení vám zajistí naše příslušné provozy.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení.

Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.


Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.

CO : vlastní,

Datum : **16.06.2022**

Podpis :


Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375
Studentská 328/64 (6)
360 07 Karlovy Vary - Doubí

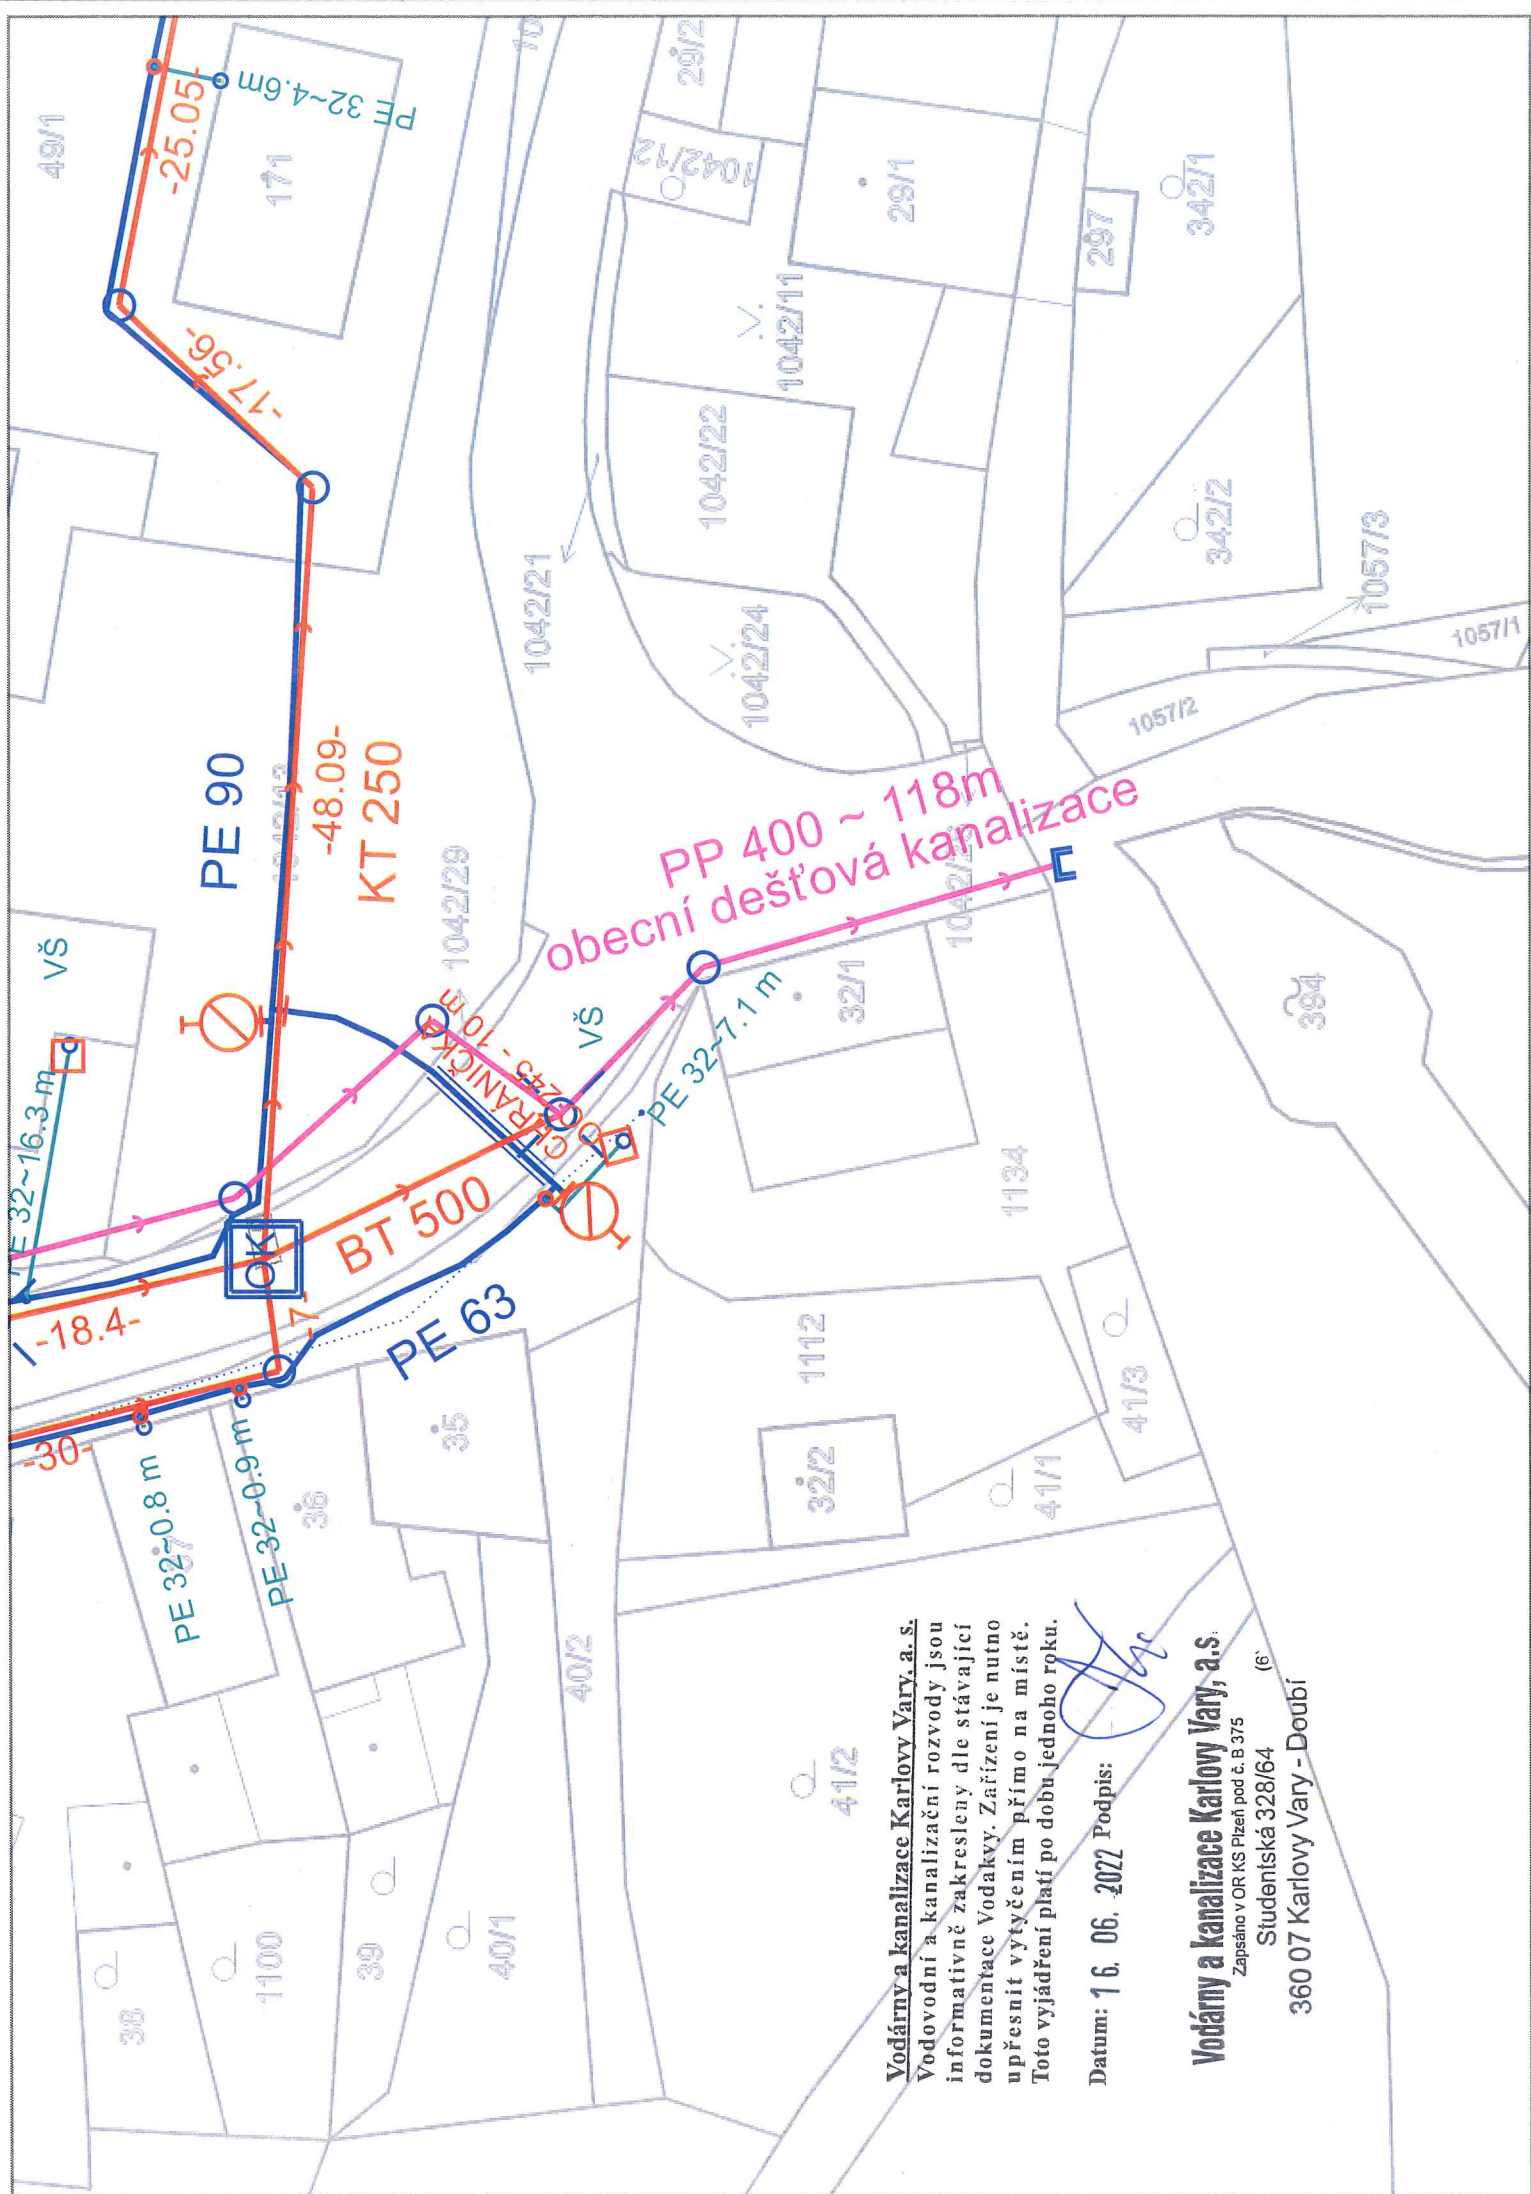

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
 Vodovodní a kanalizační rozvody jsou
 informativně zakresleny dle stávající
 dokumentace Vodákov. Zařízení je nutno
 upřesnit vytyčením přímo na místě.
 Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 16. 06. 2022 Podpis:

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64

360 07 Karlovy Vary - Doubí