



POHLED  
M 1:20

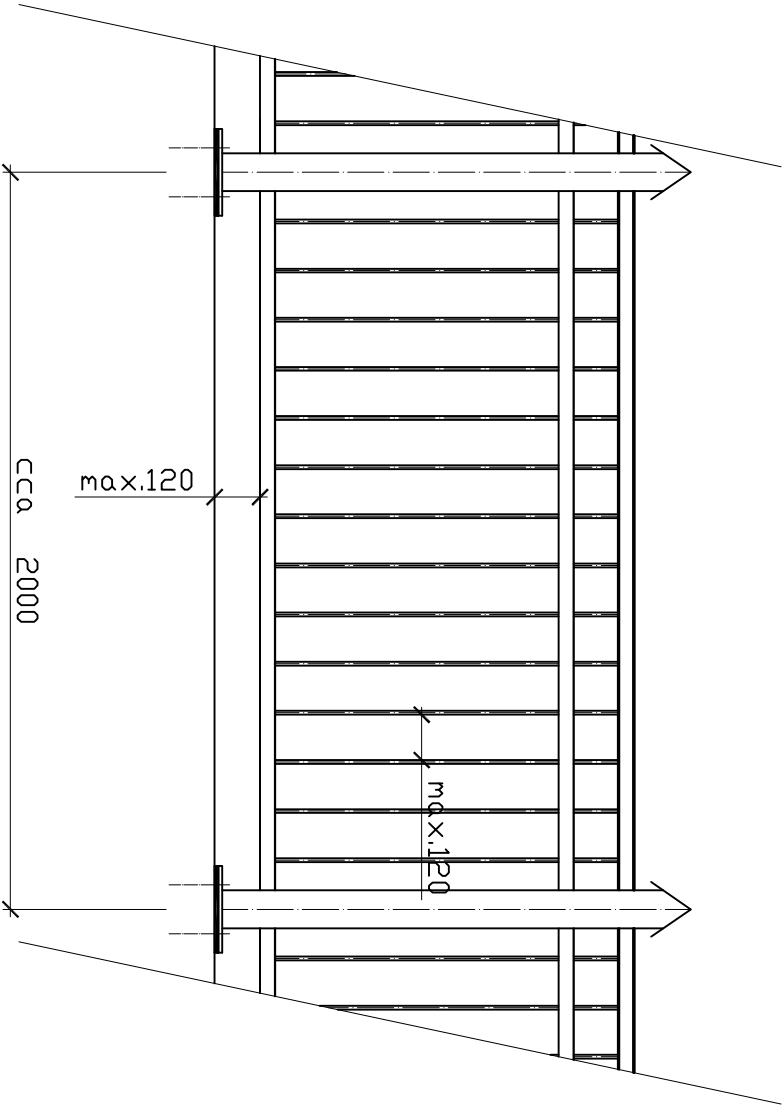

PŘÍČNÝ ŘEZ  
M 1:20

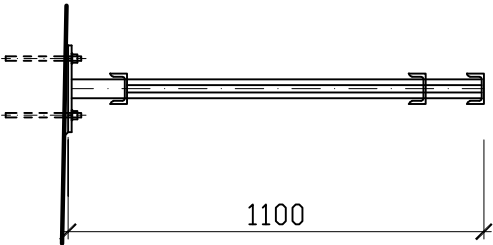

PATNÍ DESKA



**PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ:**  
OCEL 11378 (S235 JO PODLE EN 10027)  
VÝROBNÍ SKUPINA C

**POZNÁMKY:**

1. NA ZABRADLI JE TŘEBA VYPRACOVAT VÝROBNĚ–TECHNICKOU DOKUMENTACI.
2. DETAILY ZABRADLI BUDOU VYPRACOVÁNY V RDS A VE VÝROBNĚ–TECHNICKÉ DOKUMENTACI.
3. VODOROVNÉ PRVKY ZABRADLI NUTNO PROVÉST V PŘÍSLUŠNÉM PODELNÉM SKLONU.
4. ZABRADLI BUDE NATŘENO V BARVĚ DLE POŽADAVKU INVESTORA.
5. VEŠKERÉ HRANY PŘED PROVEDENÍM P.K.O. ZAOBLIT POLOMĚREM R=2mm
6. VEŠKERÉ SVARY TL. 3mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK

**Obecně:**

- Výrobu a montáž provádět dle ČSN EN 1090–2 – výrobní kategorie EXC2.
- Při stavbě dodržovat podmínky obsažené v Technické zprávě vydané s projektovou dokumentací.

**Svary:**

- Všechny položky v jednotlivých dílcích vzájemně svařit. Neoznačené styky svařovat koutovými svary o velikosti "a3" případně tupými (V,II), které provazít na plnou tloušťku spojovaných profilů s prodloužením.
- Všechny svary jsou průběžné v maximální možné dělce svaru.
- Svařování provádět s ohledem na kvalitu povrchové úpravy – nepoužívat silikonové nátlery proti rozstříku, uzavřené části opatřit odvzdušňovacími a odtokovými otvory.
- Stupeň jakosti svarových spojů C podle ČSN EN 5817.
- Provádět smí jen svářeč se zkouškou dle ČSN EN 287–1.

**Povrchová úprava:**

- Žárové zinkování ponorem, tl. Zn povlaku min. 80 mikrometrů.
- 2x nátěr na bázi epoxidové pryskyřice (80+80 mikrometrů)–tl. celkem 160 mikrometrů
- Vrchní polyuretanový nátěr tl. 80 mikrometrů – odstín dle požadavků investora
- Poškozenou povrchovou úpravu, například po dotčení šroubových spojů, je třeba obnovit nátěrem.

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová  
U Bachmace 29, 326 00 PLZEŇ  
tel. 377 455 842

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVAL.	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmace 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	N. Kamenová	Ing. Škubalová	
Kraj: Plzeňský		Kdt. území: Svojšíň		
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje				
FORMÁT				
DATUM				
ÚČEL				
ČÍS. ZAKÁZKY				
MĚŘITKO				

Akce:

Most ev. č. 1992–3 Svojšíň,  
oprava zádržných systémů

Objekt: SO 201 – Most ev.č. 1992–3

Čís. výkresu  
4

Obsah:

SCHÉMA ZABRADLI

Čís. kopie