


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:50

VYZTUŽENÍ SVAHU

GREEN TERRAMESH – ZEMNÍ TYP

ÚHEL: 70°

VÝŠKA PRVKU: 0,61m

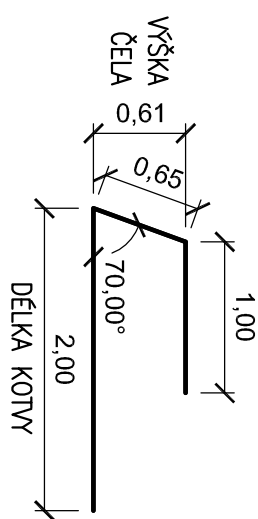

ÚDAJE O MATERIÁLU:

TYP SÍTOVINY:

VELIKOST OKA 8x10

PRŮMĚR DRÁTU 2,70mm vnitřní
3,70mm vnější

SPOJOVACÍ MATERIÁL:

VÁZACÍ DRÁT 2,4mm

HÁČKY 3,0mm

SPIRÁLY 3,0mm

KROUŽKY 3,0mm

NEZPEV. KRAJNICE
ZPEV. KRAJNICE

NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D1
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ V

JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH
-------------	-------------

1,00

0,50

min. 6,25

min. 5,75

stáv. vozovka 4,72 - 5,31

LITOHLAVY

OSA

OSEK


PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU

PROM.

STÁVAJÍCÍ KCE

VOZOVKA – FRÉZOVÁNÍ

KONSTRUKCE VOZOVKY

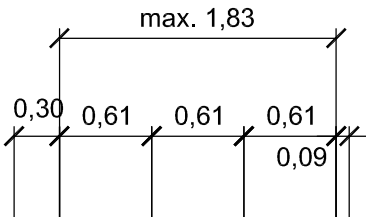

max. 1,83
0,30
0,61
0,61
0,61
0,09
VYZTUŽENÍ SVAHU
TECHNOLOGI GREEN
TERRAMESH
OZELENĚNÍ
NÁSPROVĚHO SVAHU
DOSYPANÁ NENAMRZAVÝM
MATERIALEM A ZHUTNĚNO
OCELOVÉ SVODIDLO
JSNH4/H1
0,33
8,0%
2,00 - DĚLKA KOTVY
0,50
3%
0,30
ZHUTNĚNÝ ZÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY
(DLE ČSN 72 102)
HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MAX 300mm, PS
95% (DLE ČSN 73 6133)
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ FR.
8-32mm V TL. 0,3m

KONSTRUKCE VOZOVKY

ACO 11	50mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
PS-E	0,3kg/m ²	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ
ACL 22	70mm	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY
PS-E	0,3kg/m ²	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ
ACP 22	50mm	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
PI-E	1,0kg/m ²	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ
SC C8/10	130mm	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
ŠD	200mm	ŠTĚRKODŘŮ
	500mm	KONSTRUKCE CELEKEM

VOZOVKA – FRÉZOVÁNÍ

ACO 11	50mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
PS-E	0,3kg/m ²	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ
ACL 22	70mm	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY
PS-E	0,3kg/m ²	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ
	120mm	KONSTRUKCE CELEKEM

PDPS

Souřadnicový systém - JTSK
Výškový systém - Bař p.v.

Akce


Silnice III/2322 - Oprava opěrné zdičky v k.ú. Litořlavy (SO 152)

Část dokumentace

Objednatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Škroupova ulice 18, 306 13 Plzeň



Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Párkova 11
326 00 Plzeň

Navrhl	Ing. Kyřilžek	Objednatel	SÚS Plzeň, Kr.
Vypracoval	Ing. Bačk	Zak. číslo	12PL22058
Zodp. projektant	Ing. Petrěň	Datum	02/2013
Tech. kontrola	Ing. Šipek	Stupeň	PDPS
Název částí		Měřítko	1:50
		Č. přílohy	Paré

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

3