

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	09 817 00	HIP:	Ing. Petr VACHTA	 STŘEDISKO PLZEŇ Plzeň, Bělohorská 7, 301 64 tel. 377259512 fax. 377259426
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	377259512, pontexpm@top.cz		
		Zodp. projektant:	Ing. Petr VACHTA	
		377259512, pontexpm@top.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Jana DOBYÁŠOVÁ	Vypracoval:	Jitka ZEŽULOVÁ	
		377259512, pontexpm@top.cz		

Objednatel:	SÚS Kralovice	Obec:	PLZEŇ	Kraj:	Plzeňský
Akce:	III/180 19 Sušická ul. – DŮR (v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská)			Datum	Stupeň
				06/2010	DŮR
Příloha:	DOKLADY – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ			Souprava	Č. přílohy
					E.1.

Stavební akce: **III/180 19 Sušická ve stupni DÚR**
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská)
Číslo zakázky: **09 817 00**
Stupeň dokumentace: **DÚR**

DOKLADY - INŽ. SÍTĚ

SEZNAM PŘÍLOH

- | | | |
|-----|------------|---|
| 1. | 7.8.2009 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. |
| 2. | 10.8.2009 | MAXPROGRES, s.r.o. |
| 3. | 11.8.2009 | Vodárna Plzeň a.s. - kanalizace |
| 4. | 12.8.2009 | Plzeňská teplárenská, a.s. |
| 5. | 13.8.2009 | Vodafone Czech Republic a.s. |
| 6. | 14.8.2009 | SITEL, spol. s r.o. |
| 7. | 14.8.2009 | ČEZ ICT Services, a.s. |
| 8. | 14.8.2009 | RWE Distribuční služby, s.r.o. |
| 9. | 17.8.2009 | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. |
| 10. | 18.8.2009 | ČD Telematika, a.s. |
| 11. | 20.8.2009 | VÚSS PRAHA |
| 12. | 24.8.2009 | Správa informačních technologií města Plzně |
| 13. | 31.8.2009 | Vodárna Plzeň a.s. - vodovod |
| 14. | 8.9.2009 | SŽDC, s.o. - Správa dopravní cesty Plzeň |
| 15. | 9.9.2009 | T - Mobile, a.s. |
| 16. | 15.9.2009 | ČEZ Distribuce, a.s. |
| 17. | 5.10.2009 | Správa veřejného statku MP - VO, SSZ |
| 18. | 2.10.2009 | VEGACOM, a.s. |
| 19. | 9.10.2009 | Dial Telecom, a.s. |
| 20. | 13.10.2009 | Plzeňská energetika a.s. |

Дата 14.10.07

**Tylova 57
316 00 Plzeň**

**Plzeňská
Energetika a.s.**

park Práteleství, že ve vyznačeném prostoru této situace se

~~NACHÁZÍ~~

NENACHÁZÍ

energetické síť v majetku společnosti Plzeňská energetika a.s.

Jméno:

Geological

Datum: 13.10.2020

Podpis:

Signature: _____

stadion

Rolnické nám.

BOŽKOV

Vyšehrad

~~.OVANY~~

Warto 5.10.09

18.



Vegacom, a.s.
Divize Síť
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4

Pontex, spol.s r.o.
J. Zezulová
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

Váš dopis/ze dne
PXPM/09/164/JZe

naše značka
VGC/P50140/09/RT

vyřizuje / linka
Tichá/387 001 889

dne
2.10.2009

Věc:

Vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení sdělovací sítě společnosti České Radiokomunikace, a.s.

„č.z. 0981700 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR (v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská“

Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací, a.s. nemáme ke shora uvedené akci připomínky. V uvedené lokalitě se nenachází žádné podzemní zařízení v naší správě.

Vyjádření vydává Vegacom a.s. na základě Smlouvy o dílo č. 0823/2003/ÚTS mezi společnostmi Vegacom a.s. a České Radiokomunikace, a.s. Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od dne vydání.

Od 1.7.2004 jsou tato vyjádření zpoplatňována. Úhradu proveďte přiloženou složenkou nebo bankovním převodem do 14 dnů od obdržení.

S pozdravem



za České Radiokomunikace, a.s.
V zastoupení Vegacom a.s.
Radka Tichá

Poznámka: Žadosti o vyjádření včetně prodloužení jeho platnosti zasílejte na adresu pracoviště:
České Radiokomunikace, a.s., OTO Strahov, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
Dotazy na úhrady za vyjádření směrujte na:
České Radiokomunikace, a.s., Ing. Tomáš Houžvička tel. 242 411 630,
případně na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz

Telefon:
+420 266005111

Fax:
+420 266005550


E-mail:
info@vegacom.cz

Internet:
www.vegacom.cz

IČO:
25788680

DIČ:
CZ25788680

Společnost Vegacom a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 6070.

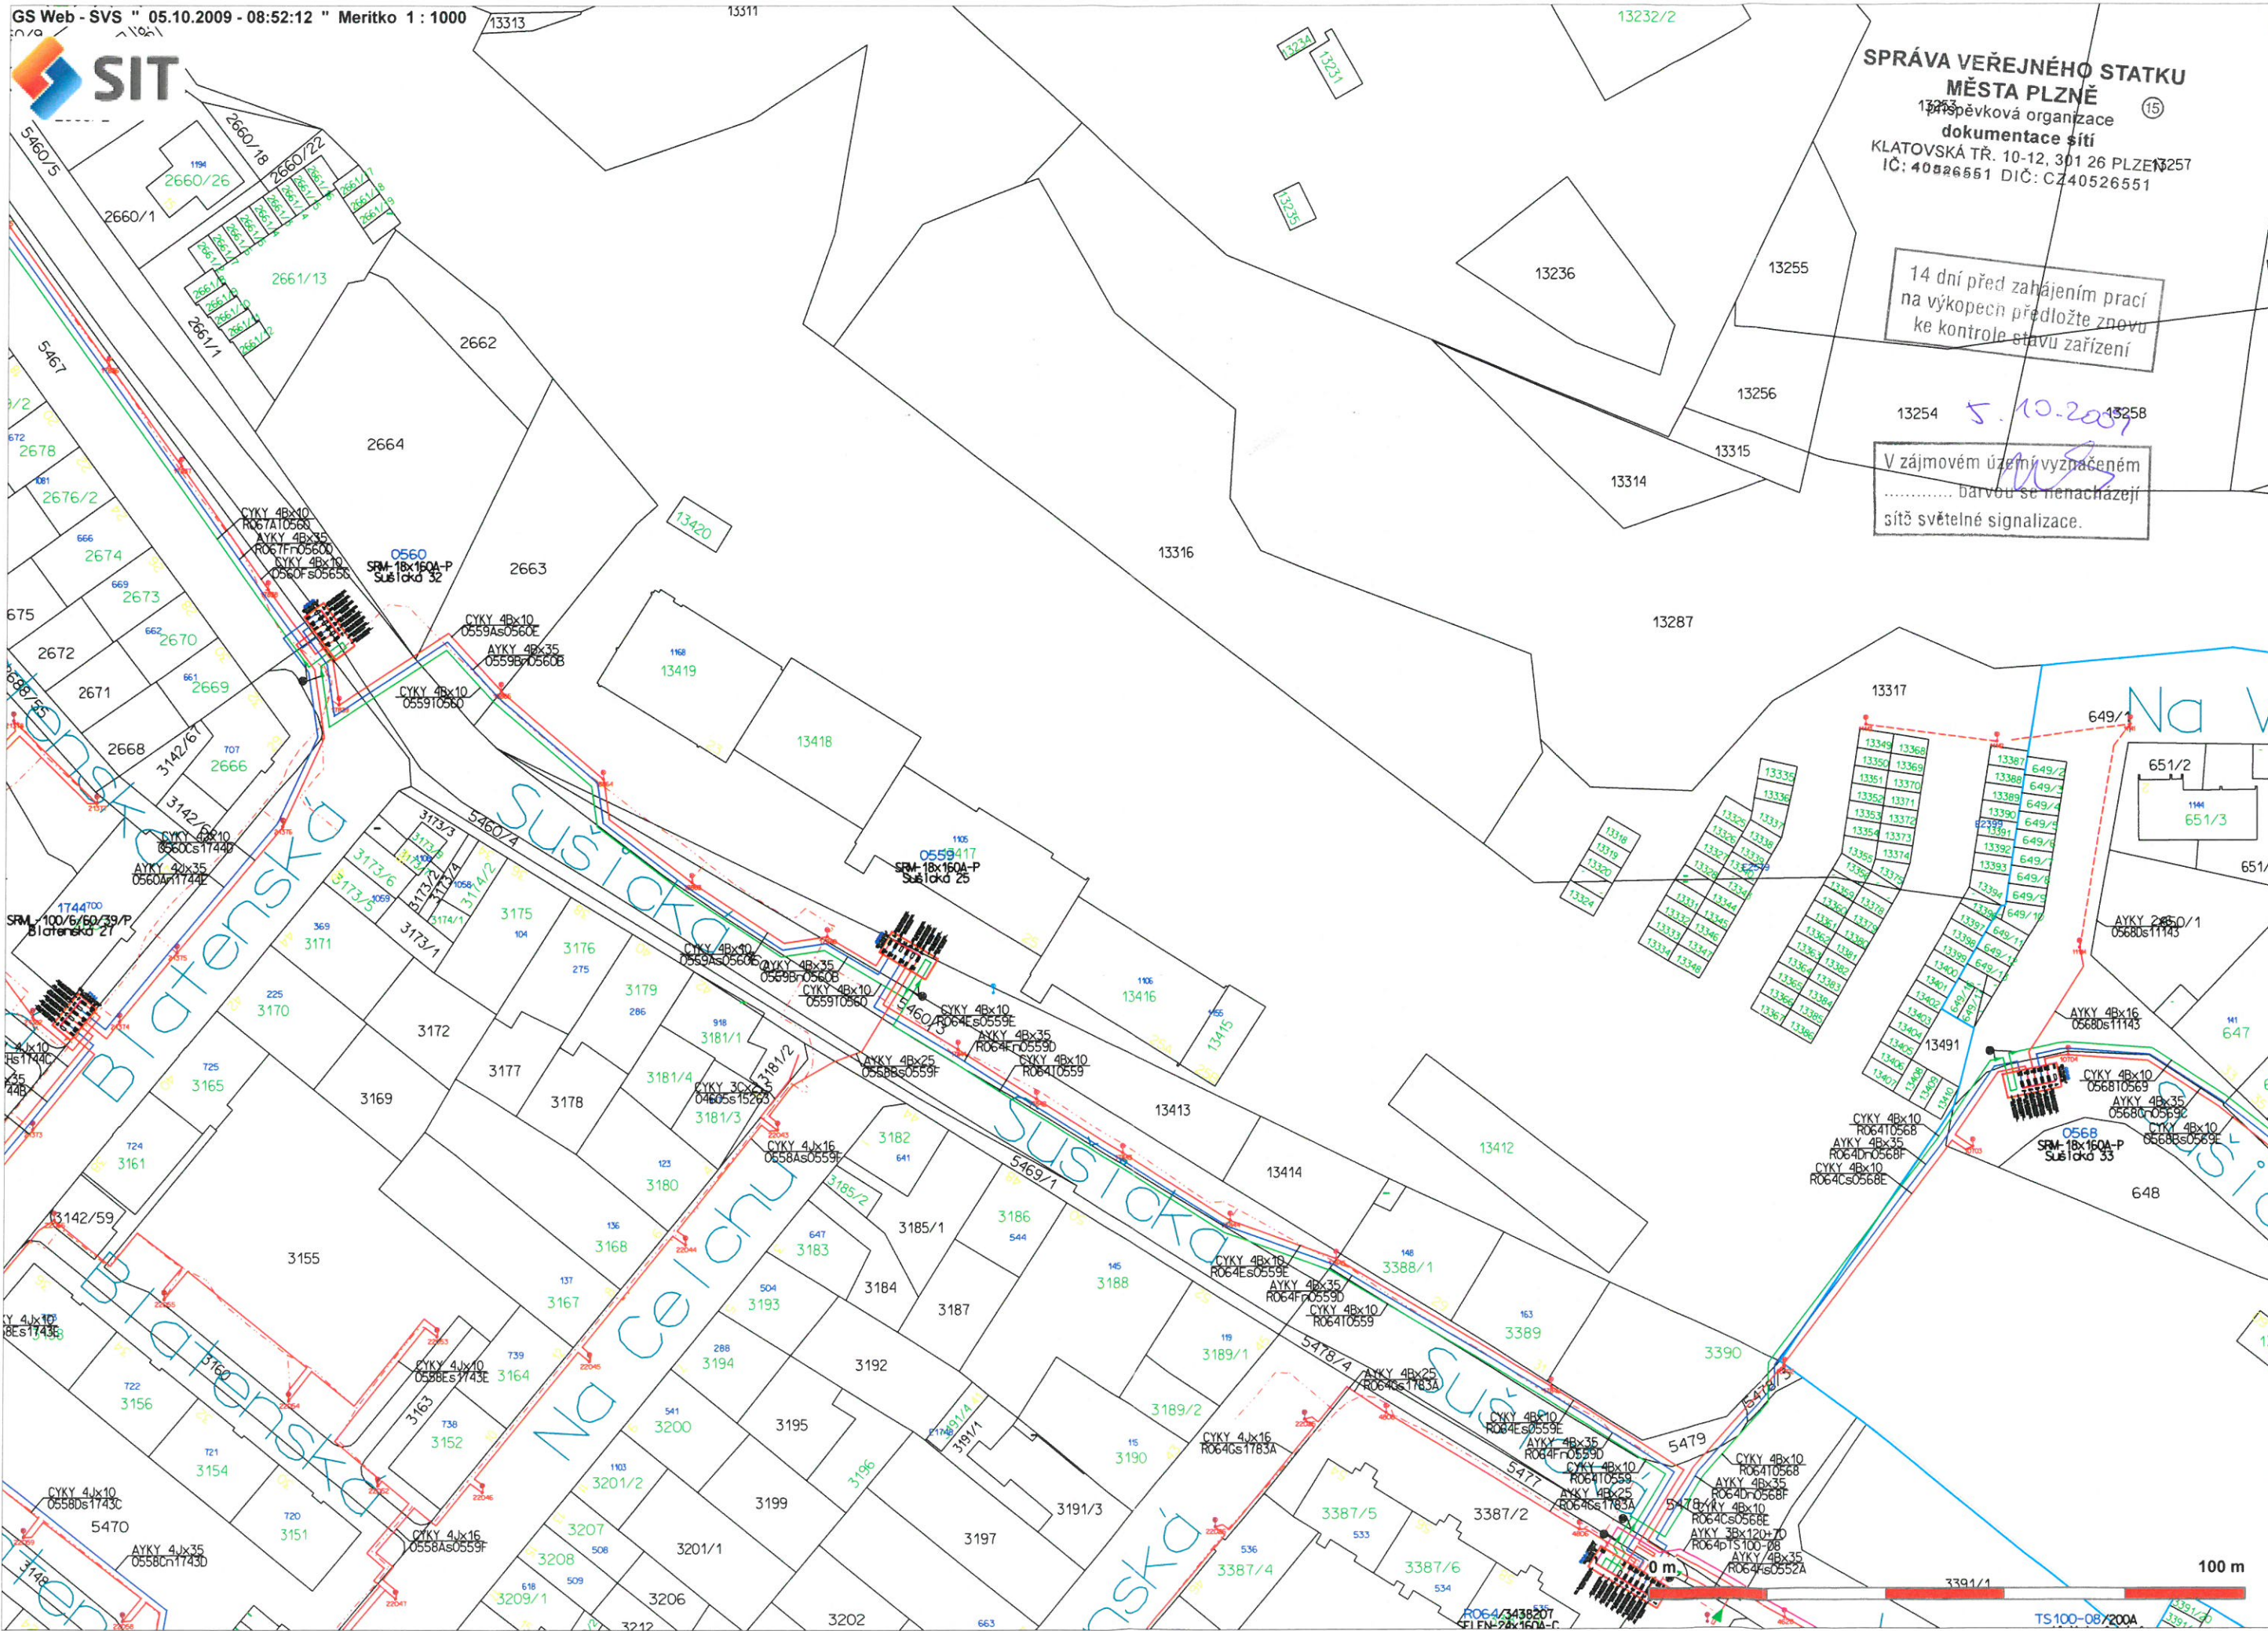


**SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ**
1723 příspěvková organizace
dokumentace sítí
KLATOVSKÁ TR. 10-12, 301 26 PLZEŇ 3257
IČ: 40826651 DIČ: CZ40526551

14 dní před zahájením prací
na výkopech předložte znovu
ke kontrole stavu zařízení

V zájmovém území vyznačeném
..... barvou se nenacházejí
sítě světelné signalizace.

5.10.2009

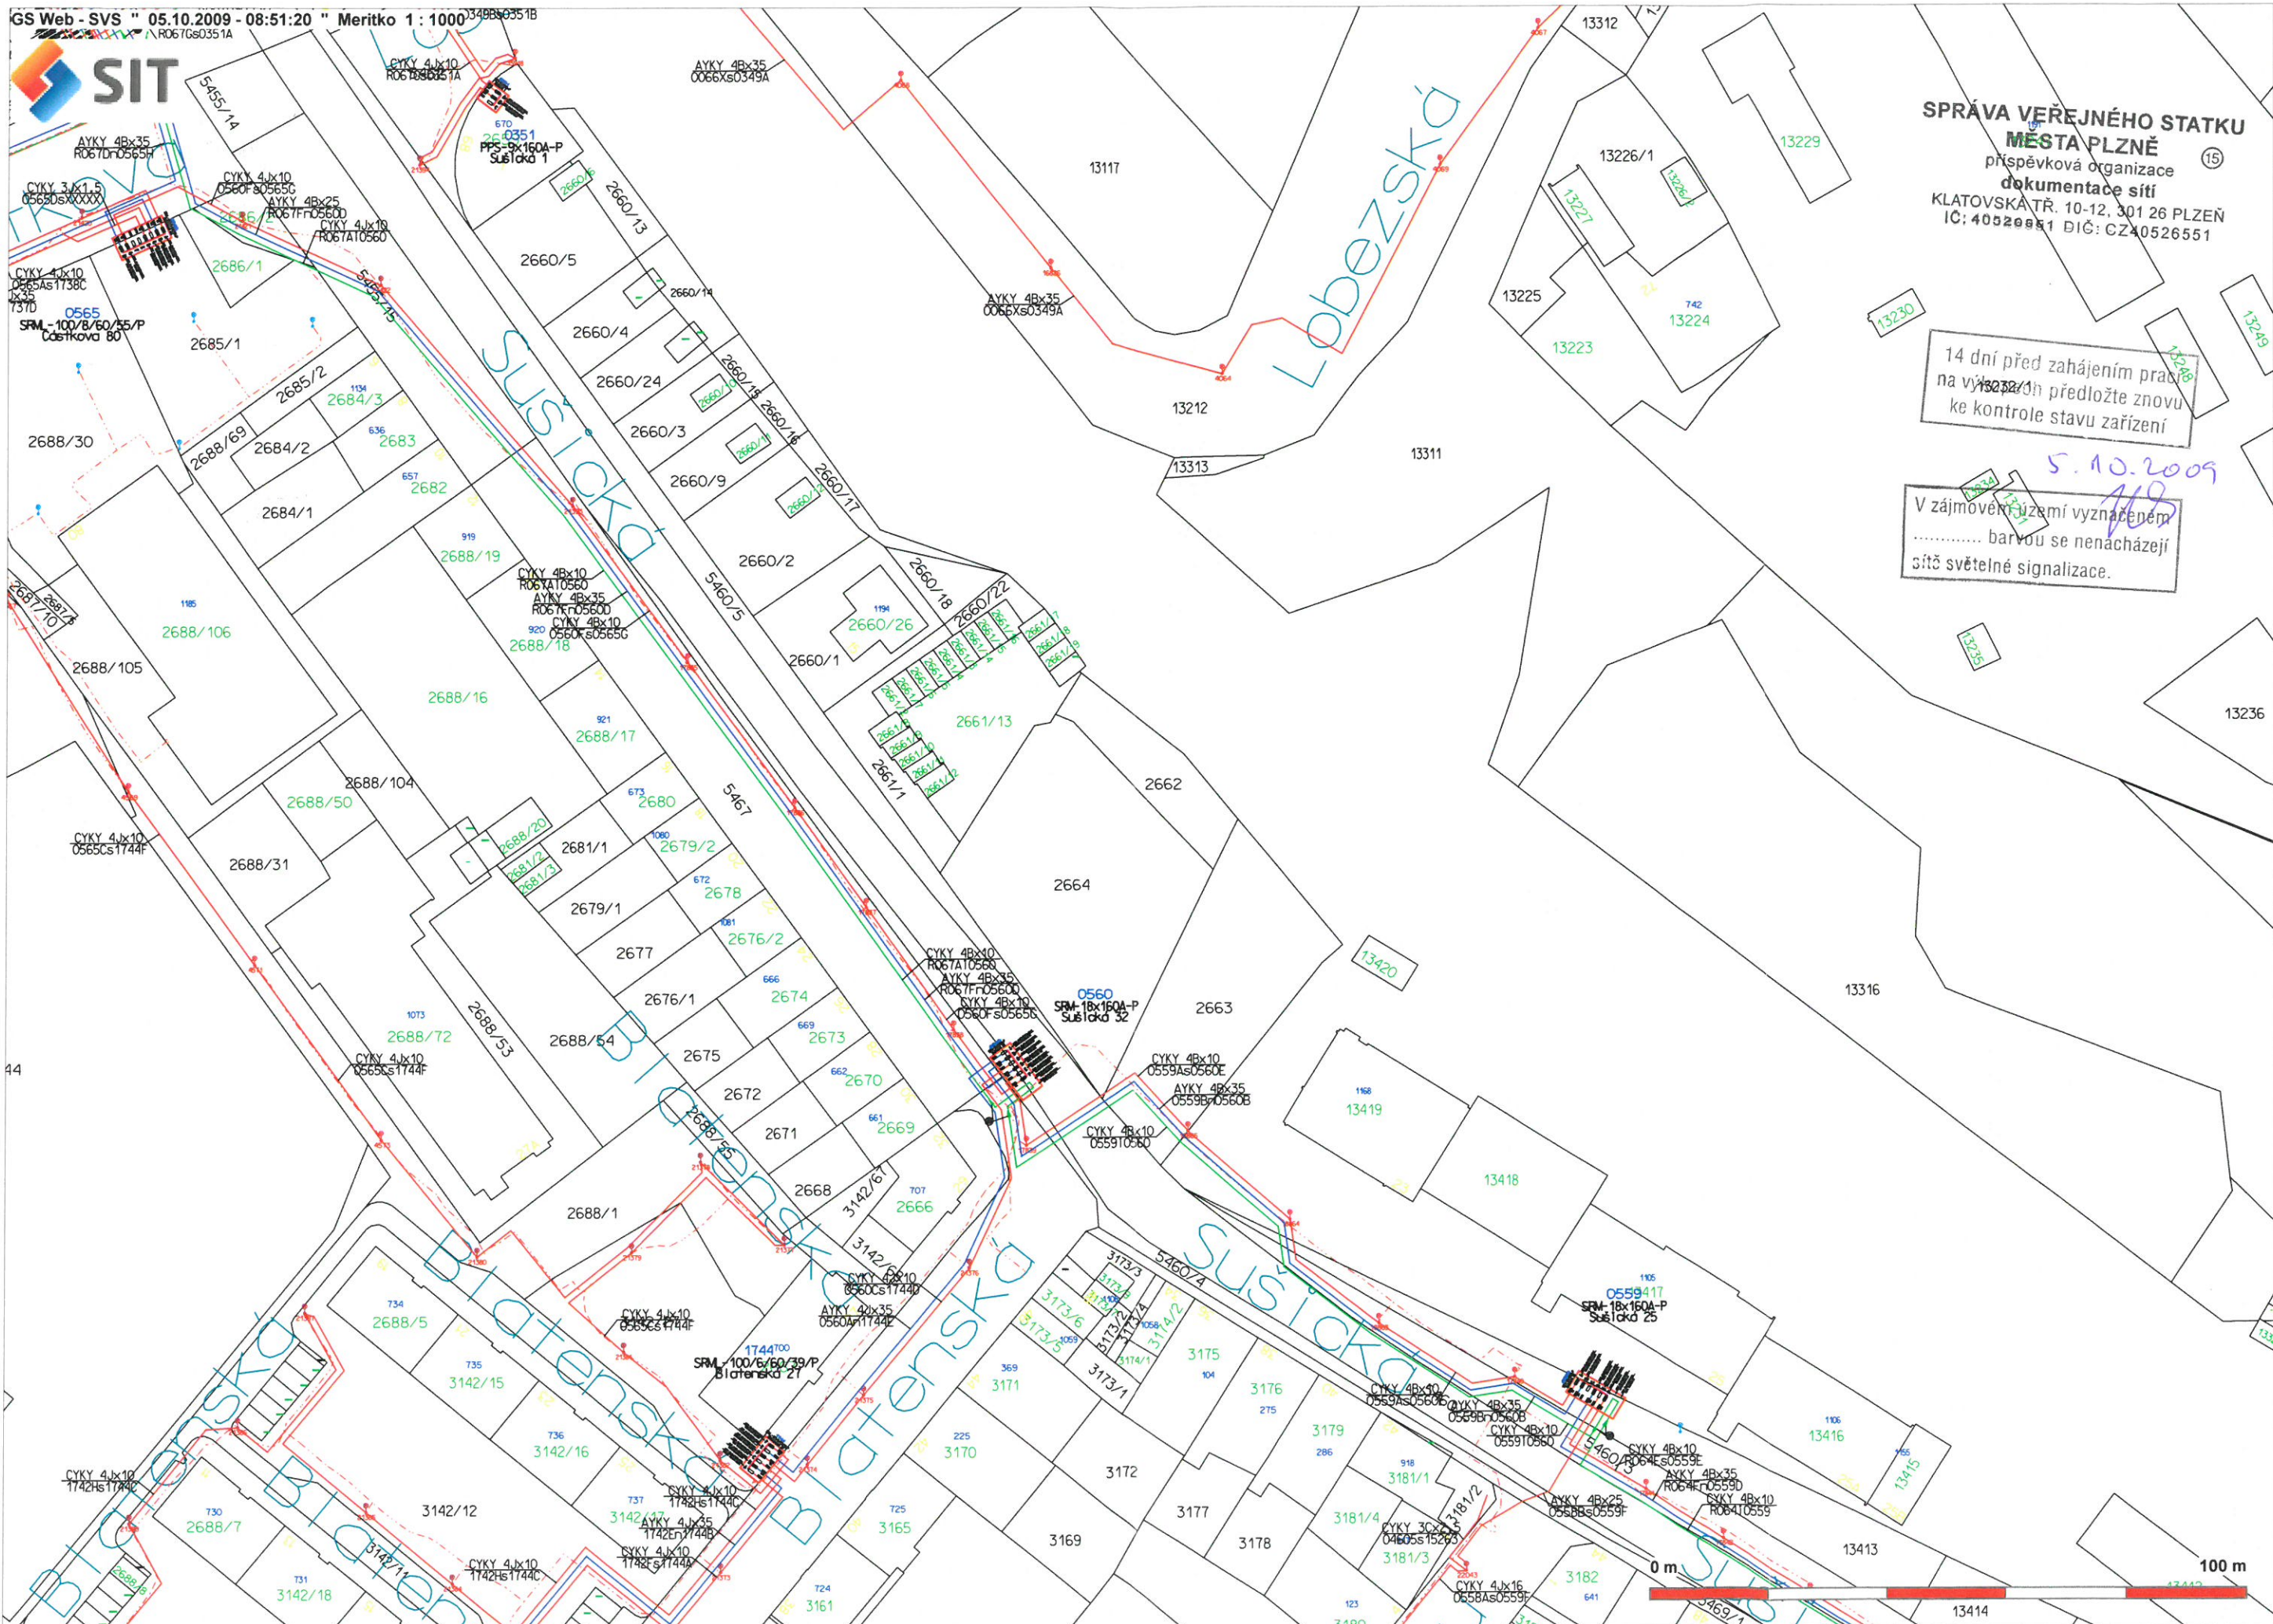

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ
příspěvková organizace
dokumentace sítí
KLATOVSKÁ TR. 10-12, 301 26 PLZEŇ
IČ: 40529881 DIČ: CZ40526551

14 dní před zahájením prací
na výstavbě předložit znovu
ke kontrole stavu zařízení

5.10.2009
V zájmovém území vyznačeném
..... barvou se nenacházejí
sítě světelné signalizace.

Bořto 15.9.2009

16.



PONTEX spol. s r.o.
středisko Plzeň,
J. Zezulová
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

Váš dopis zn. / dne	číslo vyjádření	vyřizuje / tel.	místo odeslání / dne
/ 10.08.2009	1023705934/E	E.Škudrnová / 371103178	Plzeň / 15.9.2009

VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Název akce zákazníka :

„Plzeň, Sušická III/180 19 (v úseku Částkova - Petřínská)“

Vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. k výše uvedené stavbě Vám sdělujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém území se :

nachází podzemní zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,

které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 v platném znění nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN EN 50110-1,2 (PNE 33 0000-6). Vzdušné vedení je viditelné a je nutné jej respektovat dle zákona.

Průběhy vedení jsou definovány exportním souborem „PM_Susicka_1023705934.dgn“ (velikost 37,5 kB, v JTSK souřadnicích zaslaném dne 15.9.2009 na e-mailovou adresu pontexpm@top.cz).

Data nemají vzhledem k zakreslování do podkladových map různého typu (rastrové kat. mapy, vektory) garantovanou třídu přesnosti.

V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy podzemního energetického zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. K žádosti o vytýčení je nutné předložit aktuální zakres tohoto zařízení, který nesmí být starší 14-ti dní. Pro vytýčení kontaktujte zákaznickou linku :

+420 840 840 840

ve 14-ti denním předstihu.

Další podmínkou při provádění zemních prací je, že stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku splní podmínky, které jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>.

Pokud dojde při provádění výkopových pracích k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem příslušného výše uvedeného střediska Provozu sítí VN a NN.

Pokud dojde k poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte Call centrum naší společnosti na telefonu 840 850 860.

O stanovisko k existenci telekomunikačního zařízení energetiky je nutno samostatně požádat firmu ČEZnet, a.s. oblast Západní Čechy ul. Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň, tel.: 37 110 2721.

Podklad pro zpracování PD – orientační zakres. 14 dní před zahájením výkopových prací je nutno tuto situaci znovu ověřit.



ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/3
405 02 Děčín 4
IČ: 27232425

107

Ivana Mottlová
vedoucí oddělení Dokumentace Plzeň

Přílohy: soubor PM_Susicka_1023705934.dgn

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka)
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
pro vodiče s izolací základní 2 metry
pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranné pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst.. (8) a (9) **zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:


1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50-110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.


Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. ČÁST 2/2

Kontakt pro vytýčení a kontrolu
výkopu před záhozem :
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.,
Guldenerova 19, 326 00 Plzeň
Zákaznická linka 840 840 840

O stanovisko k existenci telekomunikačního
zařízení je nutno samostatně požádat firmu
ČEZnet, a.s. oblast Západ, Slovanská Alej 33,
326 00 Plzeň, tel.: 37 110 2721

ČEZ Distribuce, a.s.	
Potvrzuje, že v zobrazeném zájmovém území, se NACHÁZÍ podzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Před zahájením výkopových prací je nutno toto zařízení vytýčit. Nadzemní vedení je viditelné a musí být respektováno dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.	
O vyjádření k existenci telekomunikačních zařízení je nutno samostatně požádat firmu ČEZnet, a.s.	
Podpis: 	Datum: 9.9.2009
Podklad pro zpracování PD - orientační zářez, 14 dní před zahájením výkopových prací je nutno situaci znovu ověřit.	

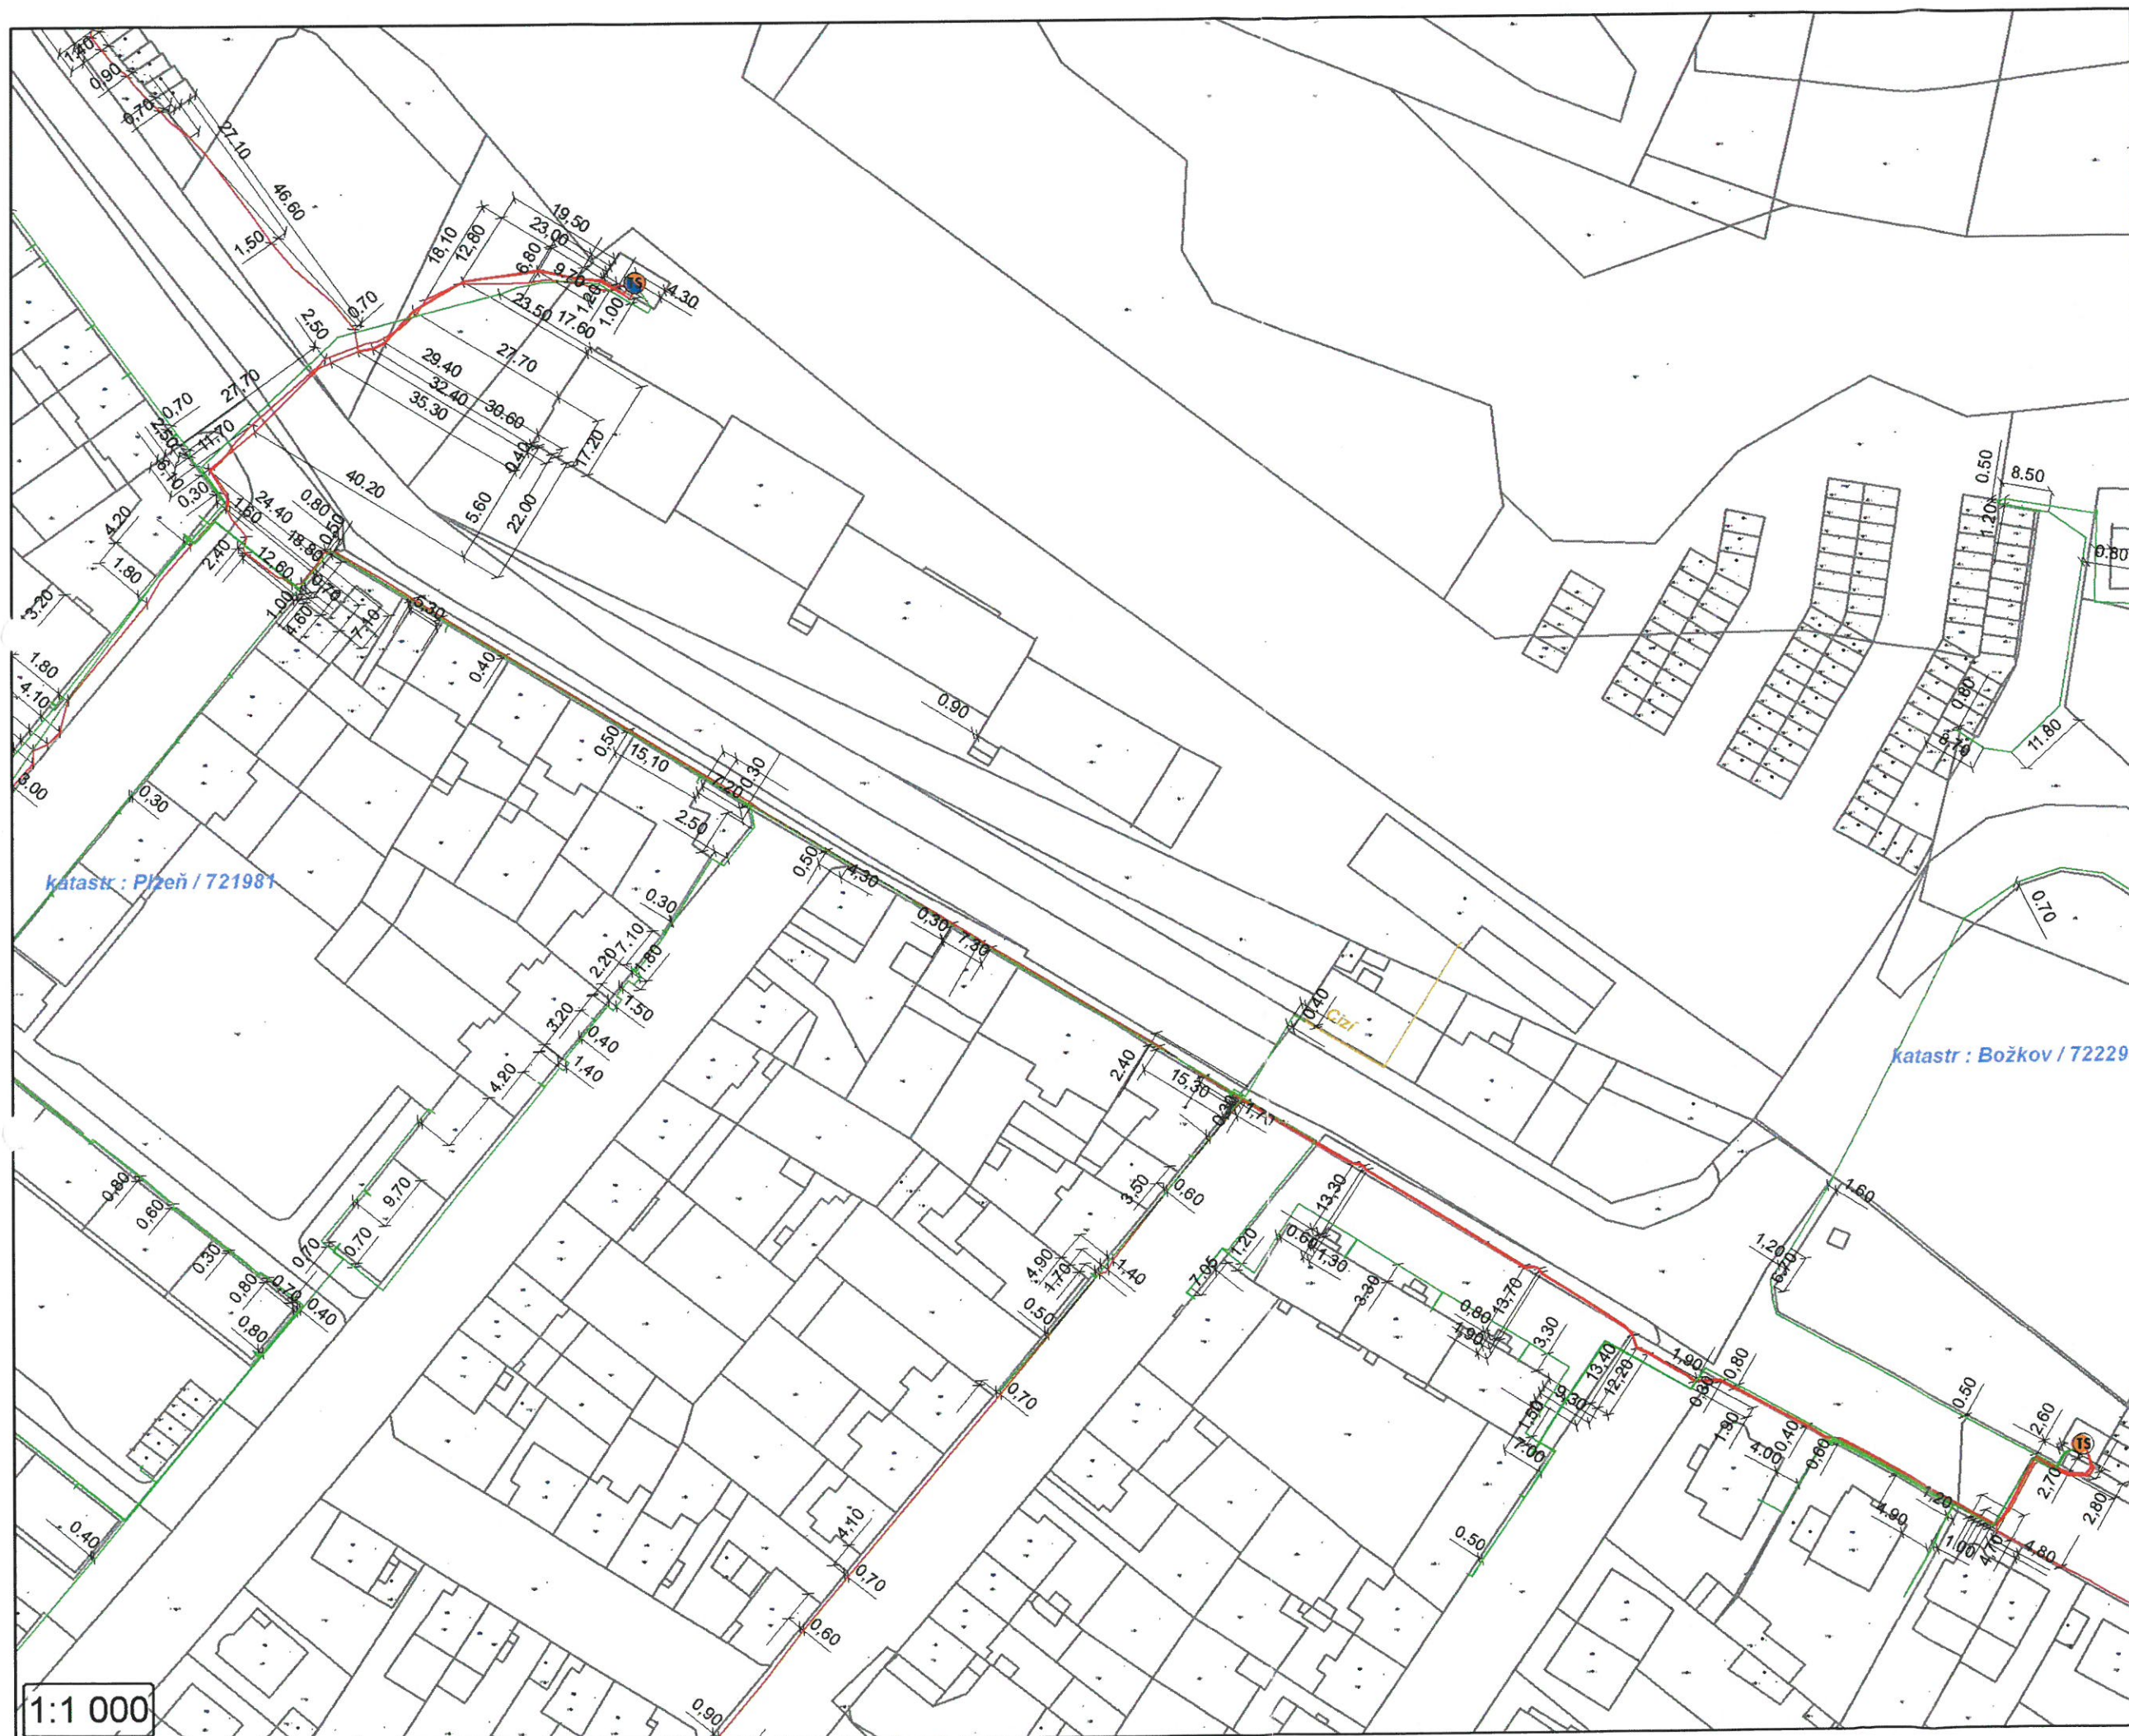

Název akce zákazníka :
Plzeň, Sušická, č.z. 09 817 00 III/180 19

Součástí tohoto vyjádření je příloha "Podmínky
pro provádění činnosti v ochranném pásmu"



A3

Legenda	
Tech. úsek nn (podzemní)	
— podzemní, vlastní	
— podzemní, CIZÍ	
Tech. úsek vn (podzemní)	
— podzemní, vlastní	
— podzemní, CIZÍ	
Tech. úsek vn (nadzemní)	
— nadzemní, vlastní	
— nadzemní izolované, vlastní	
— nadzemní vše, CIZÍ	
Tech. úsek vvn (podzemní)	
— podzemní, vlastní	
— podzemní, CIZÍ	
Tech. úsek vvn (nadzemní)	
— nadzemní, vlastní	
— nadzemní, CIZÍ	

Warto 9.9.09

T-Mobile


T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomičková 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

076

V zakreslenej situácii sa nenachádza žiadne naše podzemní ani nadzemní datové spoje. Proti realizácii nemáme námietok. Platnosť tohto vyjadrenia je 1 rok. Dne 2. 9. 2024 Podpis 

Dne 6.9.99

., Podpis

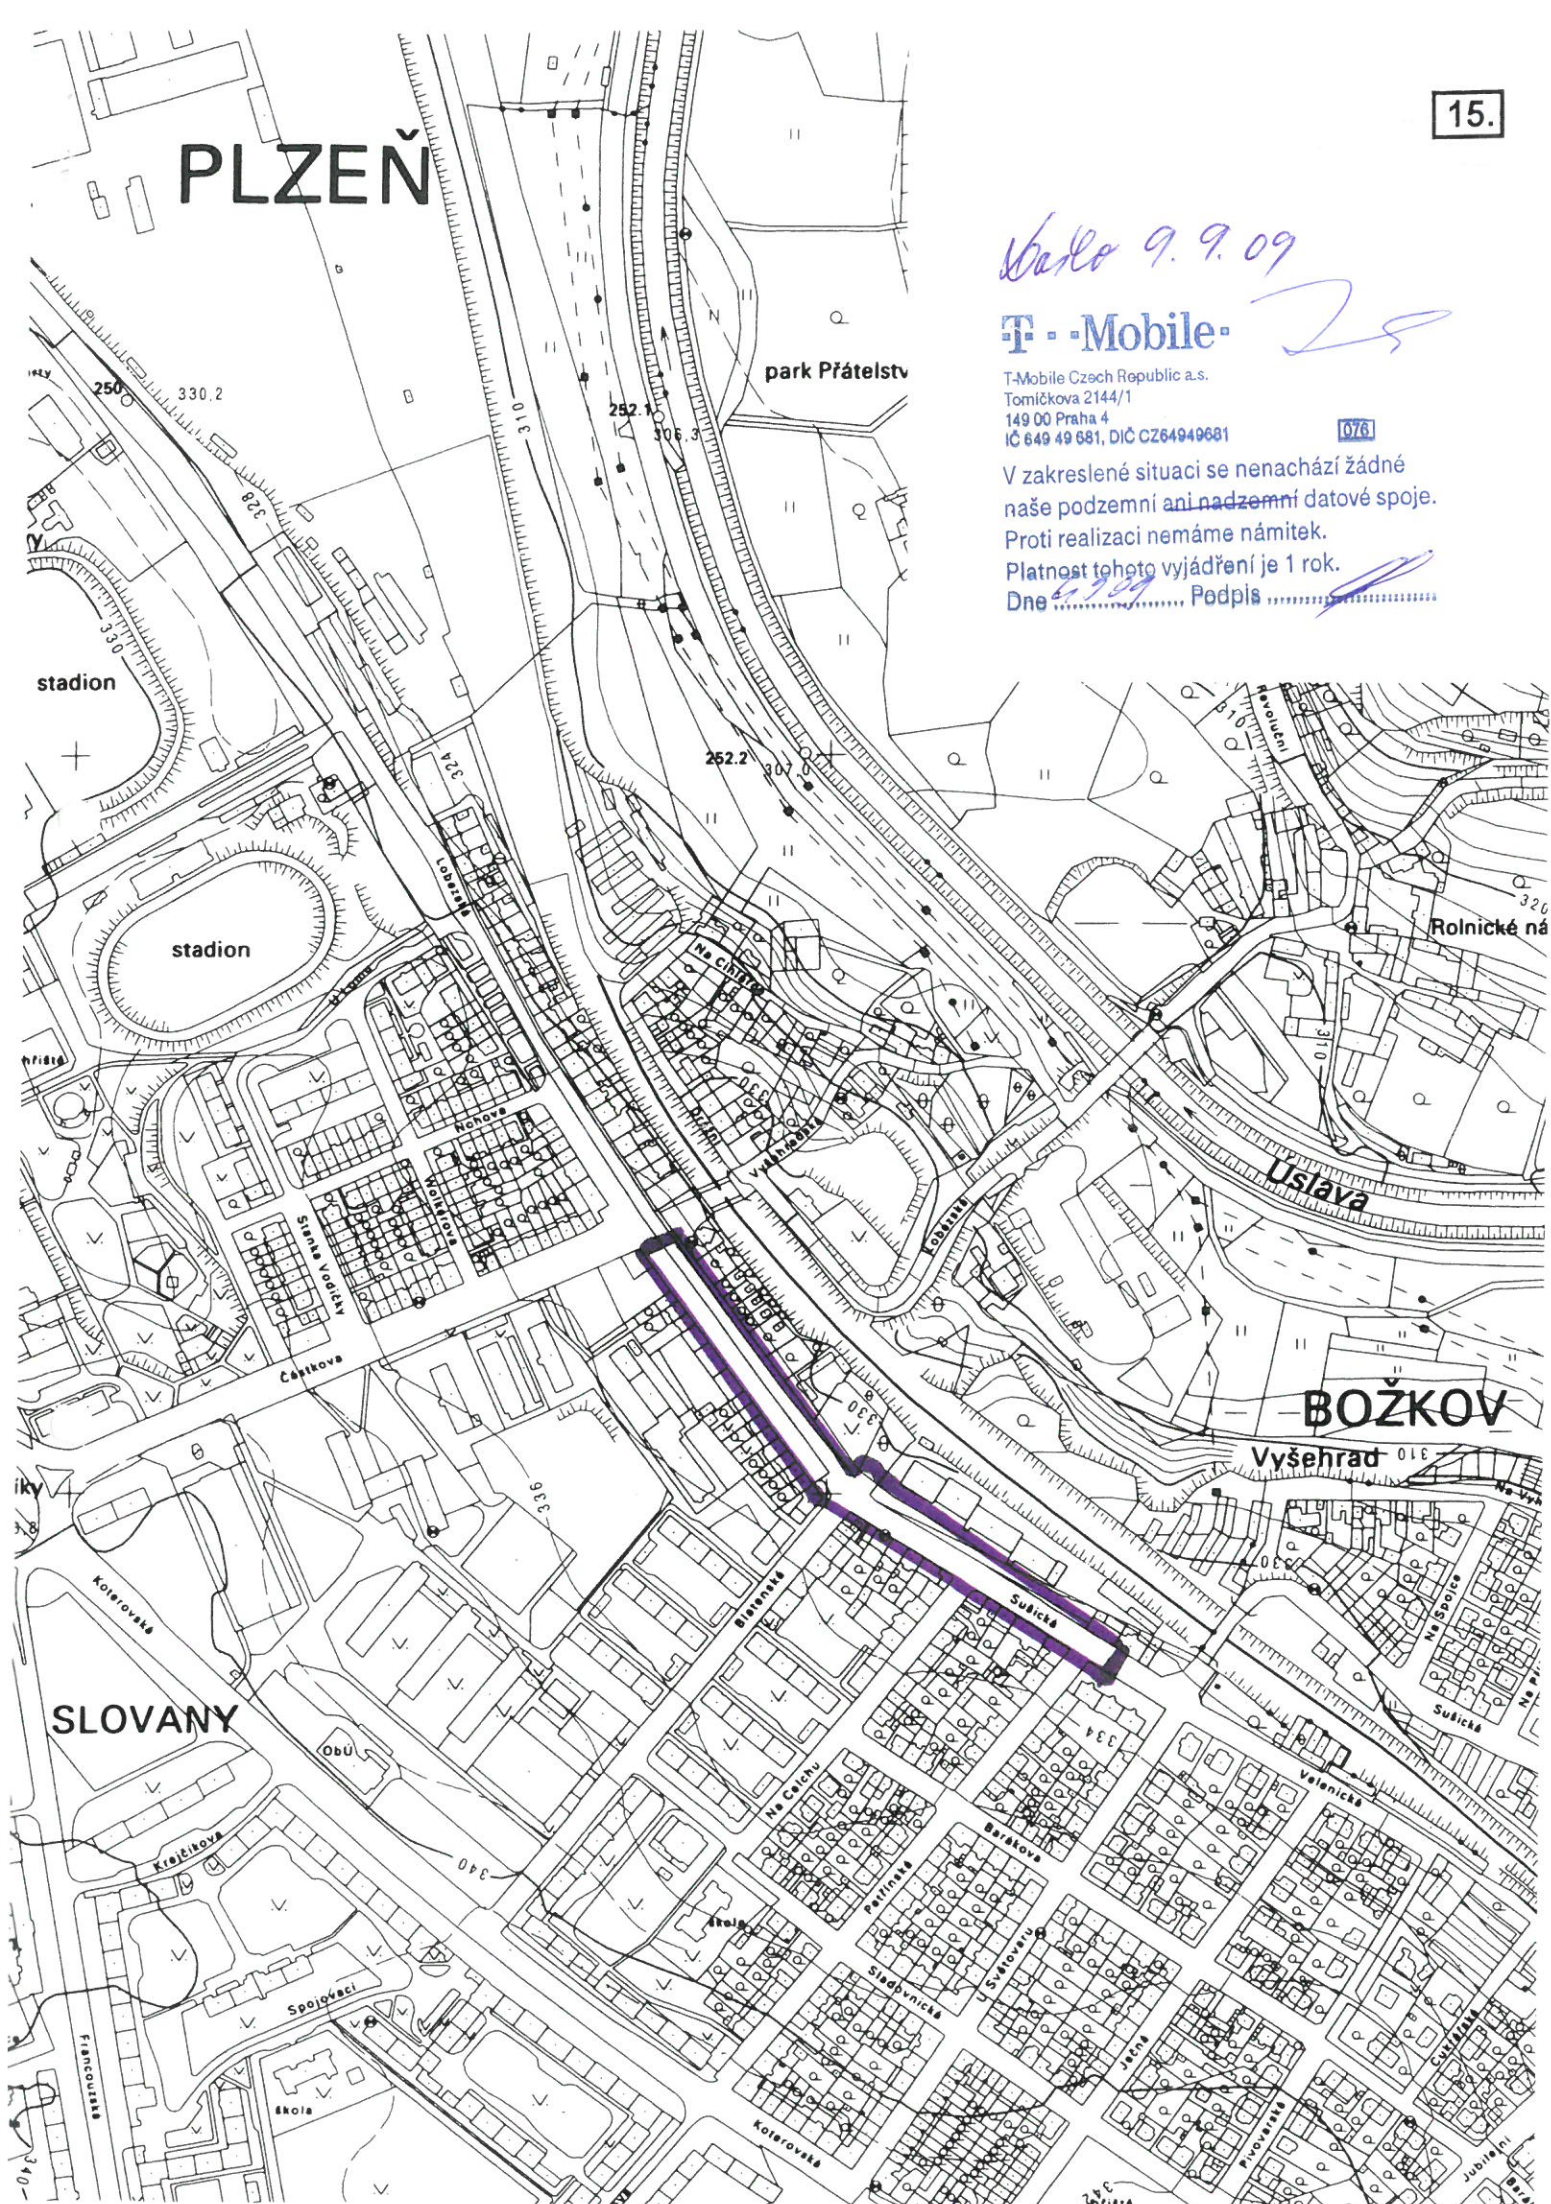



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa dopravní cesty Plzeň
 Sušická 23, 326 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 935/09-SDC PLZ-355/Kov

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.:

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 2

POČ. LISTŮ PŘ.: 7

VYŘIZUJE: Kovandová Jana

TEL.: 972522233

FAX: 972522167

E-MAIL: kovandova@sdz.plz.szdc.cz

DATUM: 8. 9. 2009

PONTEX spol. s r.o.
 Středisko Plzeň
 Bělohorská 7
 301 64 Plzeň

14. 9. 2009 *JF*

Věc: Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Plzeň k existenci sítí pro přípravu projektové dokumentace na stavbu :

„Plzeň, III/180 19 Sušická – v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská.“

Trat' : České Budějovice – Plzeň, žkm 346.700 – 347.100

Žadatel: PONTEX spol. s r.o., středisko Plzeň, Bělohorská 7, 301 64 Plzeň

Stavebník : Správa a údržba silnic Kralovice

V zájmovém území plánované stavby se nachází sítě a zařízení ve správě Správy železniční dopravní cesty Plzeň, státní organizace, Správy dopravní cesty Plzeň, a to Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a Správy budov a bytového hospodářství. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy vlevo v souběhu s železniční tratí České Budějovice – Plzeň v žkm 346.700 – 347.100. Požadujeme předložení zpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení k posouzení a vystavení Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky, tj. do 8.9.2011.

Z hlediska výskytu sítí nutno požádat o vyjádření ČD - Telematika a.s., Regionální zastoupení Plzeň, Na Sklárně 1, 301 00 Plzeň - pan Švec, č. tel. 972 52 2646 a ČD, a.s., Regionální správu majetku, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň – paní Kondelíková, č. tel. 972522025.

Ing. Jiří MACHO
 ředitel SDC Plzeň

12. 9. 09
 Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Správa dopravní cesty Plzeň
 Sušická 23, 326 00 Plzeň
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
 (35)

Příloha

Vyjádření SŽDC, s.o., SDC Plzeň – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky + 4x situace a Správy budov a bytového hospodářství + 1x situace

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

Vyjádření za: SBBH

ke stavbě: Plzeň, III/18019 Sušická - úsek od ul.Částkova k

souhlasím / ~~nesouhlasím~~

Nutno splnit podmínky: ano

Poznámka:

V uvedeném zájmovém území (TU 0401, km 346,700 - 347,100) má SBBH SDC Plzeň ve své správě objekty a k nim patřící podzemní sítě - viz příloha:

- IC 6000329758 - Plzeň, Sušická 23-SDC adm.bud., st.p.č.13417, k.ú. Plzeň
- IC 6000329760 - Plzeň, Sušická 23-SDC adm.b.+spoj.část, st.p.č.13418, 13419, k.ú. Plzeň
- IC 6000329764 - Plzeň, Sušická-trafostanice., st.p.č.13420, k.ú. Plzeň

Při zpracovávání dokumentace požadujeme být přizváni k jednání, kde bude řešeno dopravní napojení areálu SŽDC, s.o. na novou komunikaci.
Projekt předložit k odsouhlasení.

Kontakt SBBH: p.Seidl, tel.972524655, 725502882

Vypracováno dne: **18.08.2009**

podpis: **MAKOVEC Radek**

Vyjádření za: SSZT

ke stavbě: Plzeň, III/18019 Sušická - úsek od ul.Částkova k

souhlasím / ~~nesouhlasím~~

Nutno splnit podmínky: ano

Poznámka:

K připravované akci sdělujeme, že ke stávajícímu zařízení ještě probíhá v současné době výstavba kabelizace, osazení třetí závory a doplnění kamerového systému. Zařízení je situováno na vjezd v prostoru konce budovy Středního učiliště. Před započítím prací je nutné vytýčení kabel. tras. Vytýčení zajistí Kubásek Jiří tel. 9725 24493,9725 22777

Viz přiložený schematický výkres. (4X)


V případě poškození jakéhokoliv zařízení SSZT Plzeň v rámci této akce je povinen zhotovitel zabezpečit opravy na vlastní náklady.

Toto vyjádření nenahrazuje souhrnné stanovisko SDC Plzeň

Kubásek Jiří
9725 24493


489/09-SSZT/V


Vypracováno dne: **19.08.2009**
podpis: **Týrová Miroslava**

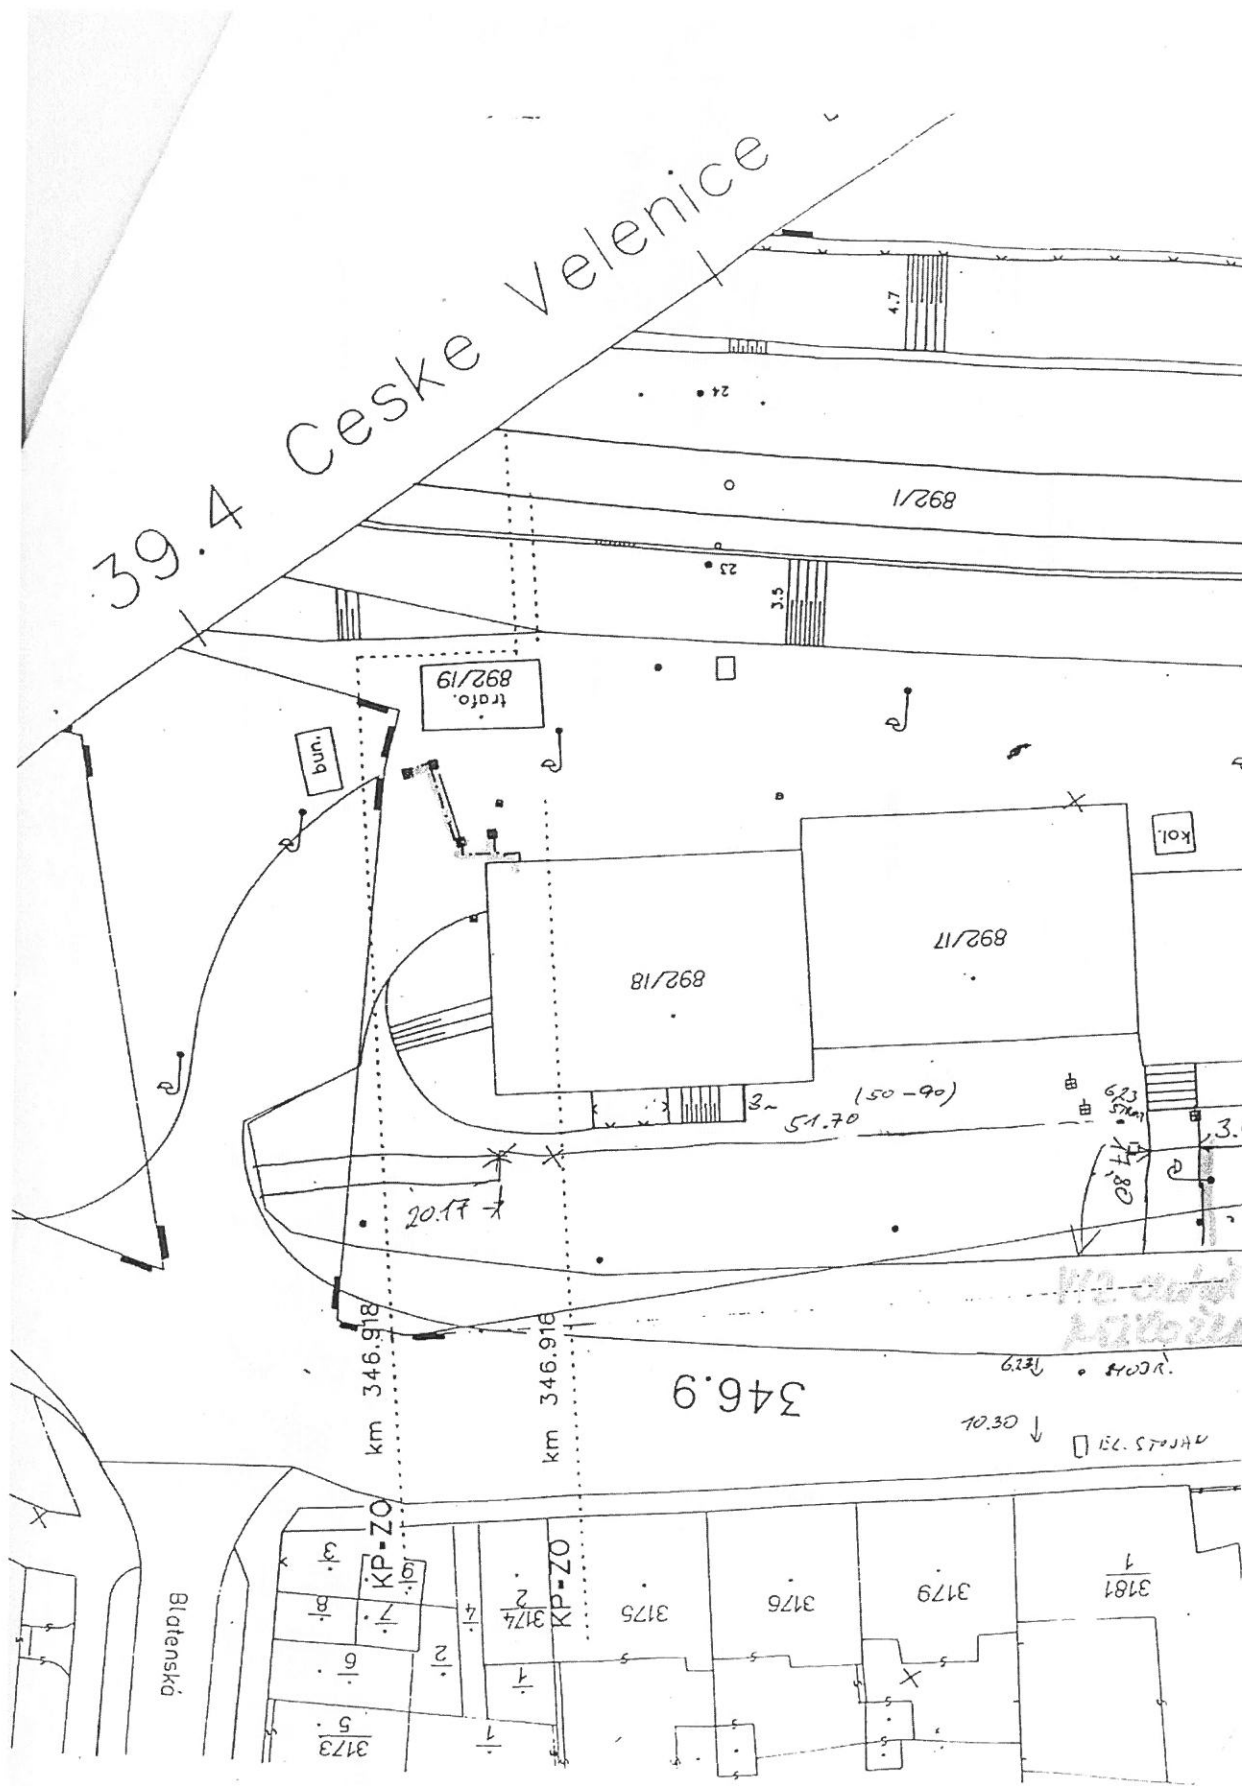


SDC - Sušická 23 Plzeň

zóna před vchodem

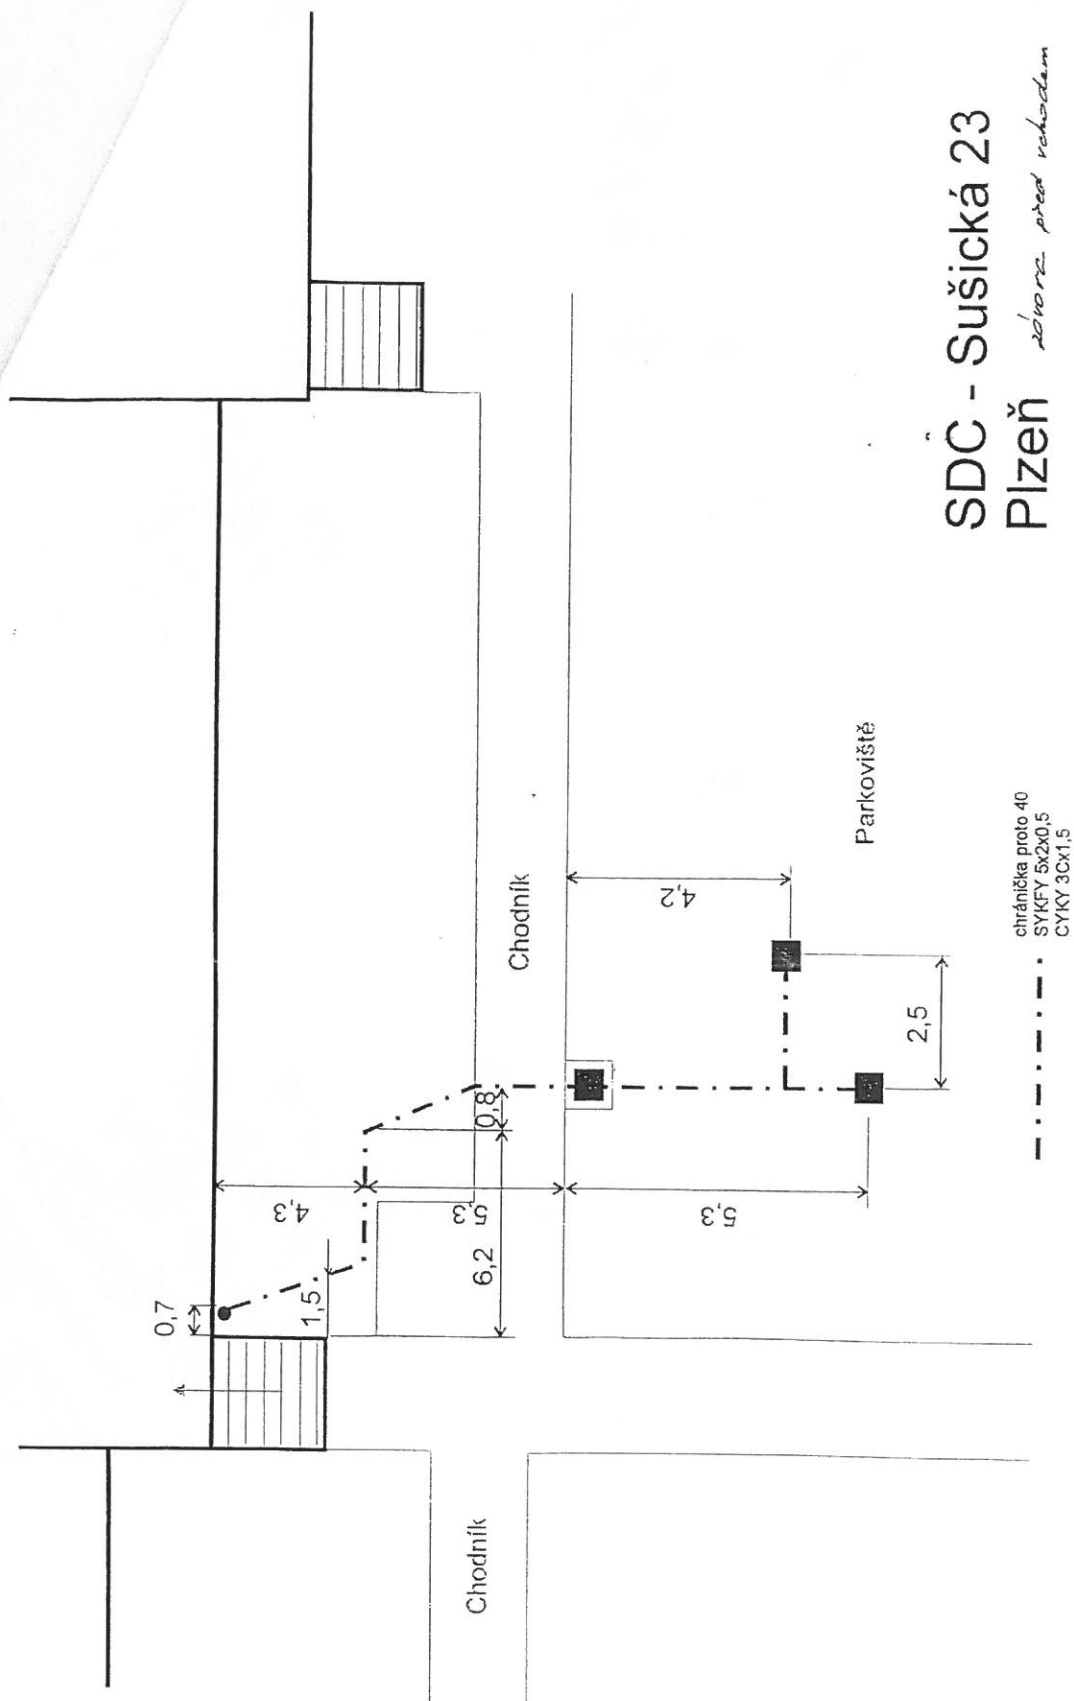

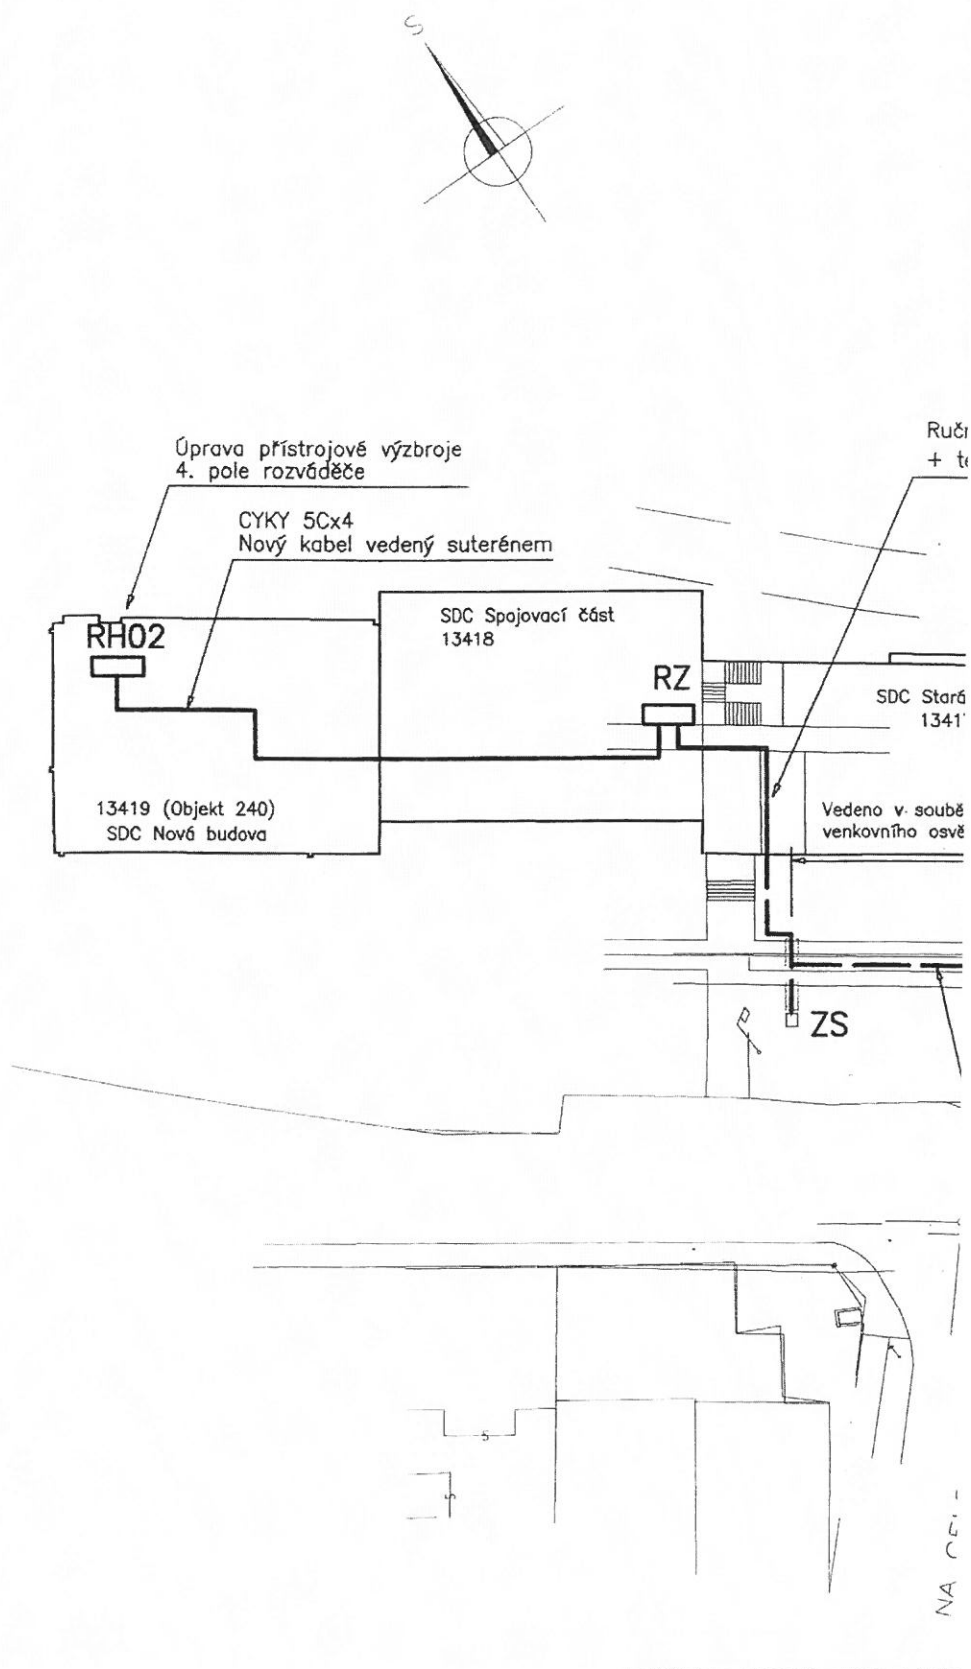

álkové ovládání závor z vrátnice
nní spojení závor s vrátnicí

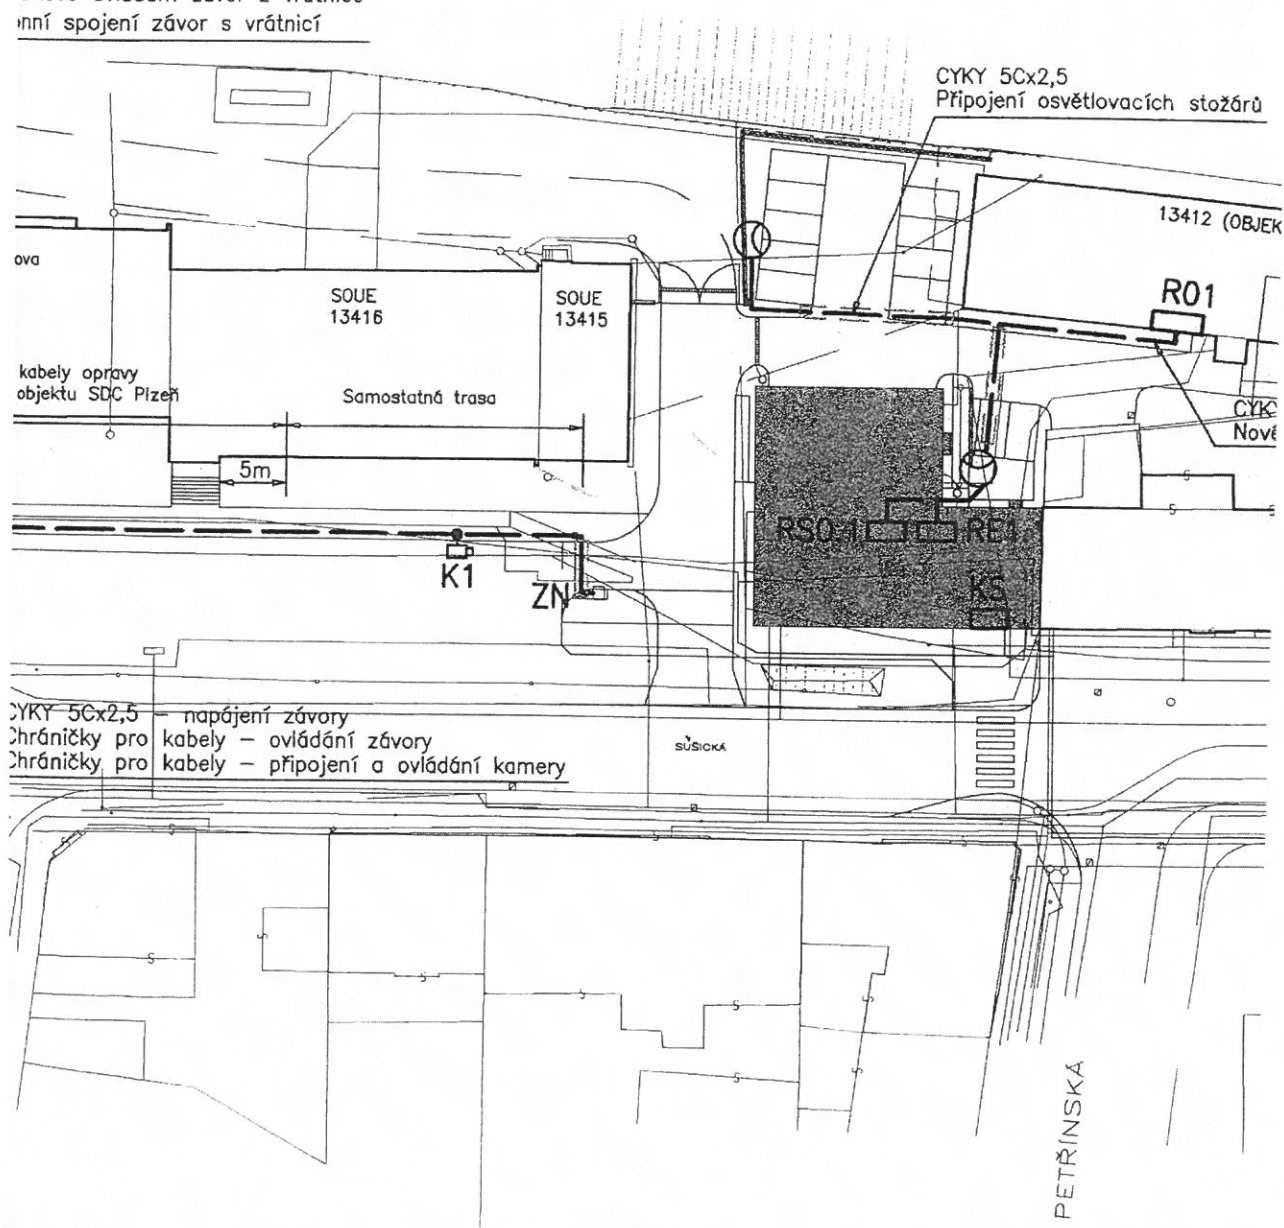



5. 11. 2009
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa dopravní cesty Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN. (č.j.): 1162/09-SDC PLZ-437/Kov
UKLÁDACÍ ZN.:
SKART. ZN.-LH.:
POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH: 1
POČ. LISTŮ PŘ.:
VYŘIZUJE: Kovandová Jana
TEL.: 972522233
FAX: 972522167
E-MAIL: kovandova@sdz.plz.szdc.cz
DATUM: 5. 11. 2009

PONTEX spol. s r.o.
Středisko Plzeň
Bělohorská 7
301 64 Plzeň

Věc: Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Plzeň k existenci sítí pro přípravu projektové dokumentace na stavbu :

„Plzeň, Sušická III/180 19 (úsek od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská – rozšíření zájmového území.“

Trat' : České Budějovice – Plzeň, žkm 346.650 – 346.770

Žadatel: PONTEX spol. s r.o., středisko Plzeň, Bělohorská 7, 301 00 Plzeň

V zájmovém území plánované stavby dle předložené situace se nenachází žádné sítě ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Plzeň. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy vlevo v souběhu s železniční tratí České Budějovice – Plzeň v žkm 346.650 – 346.770. Požadujeme předložení zpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení k posouzení a vystavení Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky, tj. do 5. 11. 2011.

Z hlediska výskytu sítí nutno požádat o vyjádření ČD - Telematika a.s., Regionální zastoupení Plzeň, Na Sklárně 1, 301 00 Plzeň - pan Švec, č. tel. 972 52 2646.

Ing. Jiří MACHO
ředitel SDC Plzeň

[Signature]
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa dopravní cesty Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(35)

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz



VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Pontex, spol. s r.o.
pí Zezulová
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

Váš dopis ze dne: 6. srpen 2009
Naše zn.: 3643/2009
Vyřizuje: J. Ptáčková
Tel.: 377 413 176
Fax: 377 413 532
Datum: 2009-08-31

Vyjádření k existenci sítí – č.z. 0981700 III/18019 Sušická – stupeň DÚR

1.(v úseku od ul. Na Spoje k Božkovskému nám.)

2.(v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. Petřinská)

3.(silnice II/605 – Bezpečnostní opatření v úseku Skvrňany – Křimice)

Dne 6. 8. 2009 jste nám předložili žádost o poskytnutí podkladů o vedení inženýrských sítí v naší správě na výše uvedenou akci.

V příloze Vám požadované podklady z provozu vodovodů- papírové, zasíláme. Z provozu kanalizací byly podklady Vámi již na provozu vyzvednuty.

Digitální podoba byla ing. Staňkovou vypracována a je připravena k vyzvednutí.

Upozorňujeme Vás, že tento dopis nemůže být použit jako vyjádření VODÁRNY PLZEŇ a.s. k územnímu nebo stavebnímu řízení.

Malostranská 2
301 00 Plzeň

Ing. Miloslav Vostrý
generální ředitel

Příloha:

1. 1 x A4 + 2 x A3 z provozu vodovodů (Údolní 6, pí Juhazsová 377 413 451)
2. 2 x A4 + 1 x A3 z provozu vodovodů
3. 3 x A4 + 3 x A3 z provozu vodovodů

17. 8. 2009
LZEŇ a. s.

PLZEN 8-5/42

14.8.2009

© SITMP

Mapa vykazuje stav ke dni : 05.02.2009

Voda pitná 1:1 000

PLZEN 8-5/42





SIT
SPRÁVA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
MĚSTA PLZNĚ

10. 9. 2009

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Dominikánská 4, 306 31 Plzeň 1

PONTEX spol. s r.o.
středisko Plzeň
Bělohorská 7
301 00 Plzeň
Ing. Václav Honzík

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
PXPM/09/165 / JZe / 6.8.2009

NAŠE ZNAČKA
SITMP/01505/09

VYŘIZUJE / LINKA
Lhotská/ 5137

PLZEŇ
24.8.2009

Věc: Vyjádření k existenci sítí SITMP

Jedná se o akci „**III/180 19 Sušická ve stupni DÚR (v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská)**“ - dokumentace pro územní řízení, č. zak. 09 817 00 pro Správu a údržbu silnic Kralovice.

V zájmovém území stavby **se nachází** optické kabely v ochranných trubkách ve správě SITMP. Jedná se o trasu obsahující dvě HDPE trubky pro optické kabely pr. 40 . Umístění trasy je zakresleno v příloze č. 1 tohoto vyjádření a bylo zasláno také v digitální podobě.

Naše organizace žádá o začlenění nového objektu – pokládky trubek HDPE 40 mm pro optické kabely – do této stavby pro městskou optickou síť. Začátek této trasy bude ve stávající kabelové komoře před pozemkem č. parc. 2660/5 k.ú. Plzeň, Sušická ul. a konec za křižovatkou ul. Sušická-Petřínská . Nová trasa je vyznačena na příl. č. 2. Konzultace k technickému řešení podá Ing. Petr Vychron, tel. 378035135.

Upozorňujeme na maximální opatrnost při práci v ochranném pásmu městské optické sítě. Při realizaci stavby je třeba učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození optických vedení městské informační sítě. Zdůrazňujeme hlavně nutnost dodržet ustanovení ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ v platném znění. Upozorňujeme také na dodržování ochranného pásma v době realizace celé stavby. V případě provizorních komunikací či v místech přejíždění optické trasy těžkou mechanizací je nutné provést dočasné překrytí pomocí panelů a přejíždět pouze v taktu upravených místech. Při zemních pracích v blízkosti našeho vedení lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m požadujeme provádět ručně, ve výjimečných případech strojně pod dohledem našeho pracovníka. Žádáme o uvědomění naší organizace o zahájení prací nejméně 14 dnů předem. Před zakrytím trubek bude vyzván náš pracovník ke kontrole. Vytýčení podzemního vedení zajišťuje Správu veřejného statku města Plzně, Klatovská 12, 301 26 Plzeň, (tel.: ing. Novák - 37803 7075, ing. Forst -37803 7078).

Vyjádření platí dva roky ode dne vydání. Musí být vyžádáno znovu, nebude-li do této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

S pozdravem

Kpl
Ing. Petr Vychron
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
MĚSTA PLZNĚ

Dominikánská 4, 306 31 Plzeň 1
IČO: 66362717, DIČ: CZ66362717

(2)

Přílohy:

- č.1 Trasy optických kabelů SITMP v zájmovém území stavby
- č.2 Návrh nové trasy SITMP

Číslo kódu


Lobezská

PTBeka 5.1 K 21 SITMP10X505109

SPRAVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Dominikánská 4 306 31 Písek 1
IČO: 66362717, DIČ: CZ66362717
(2)

200 m

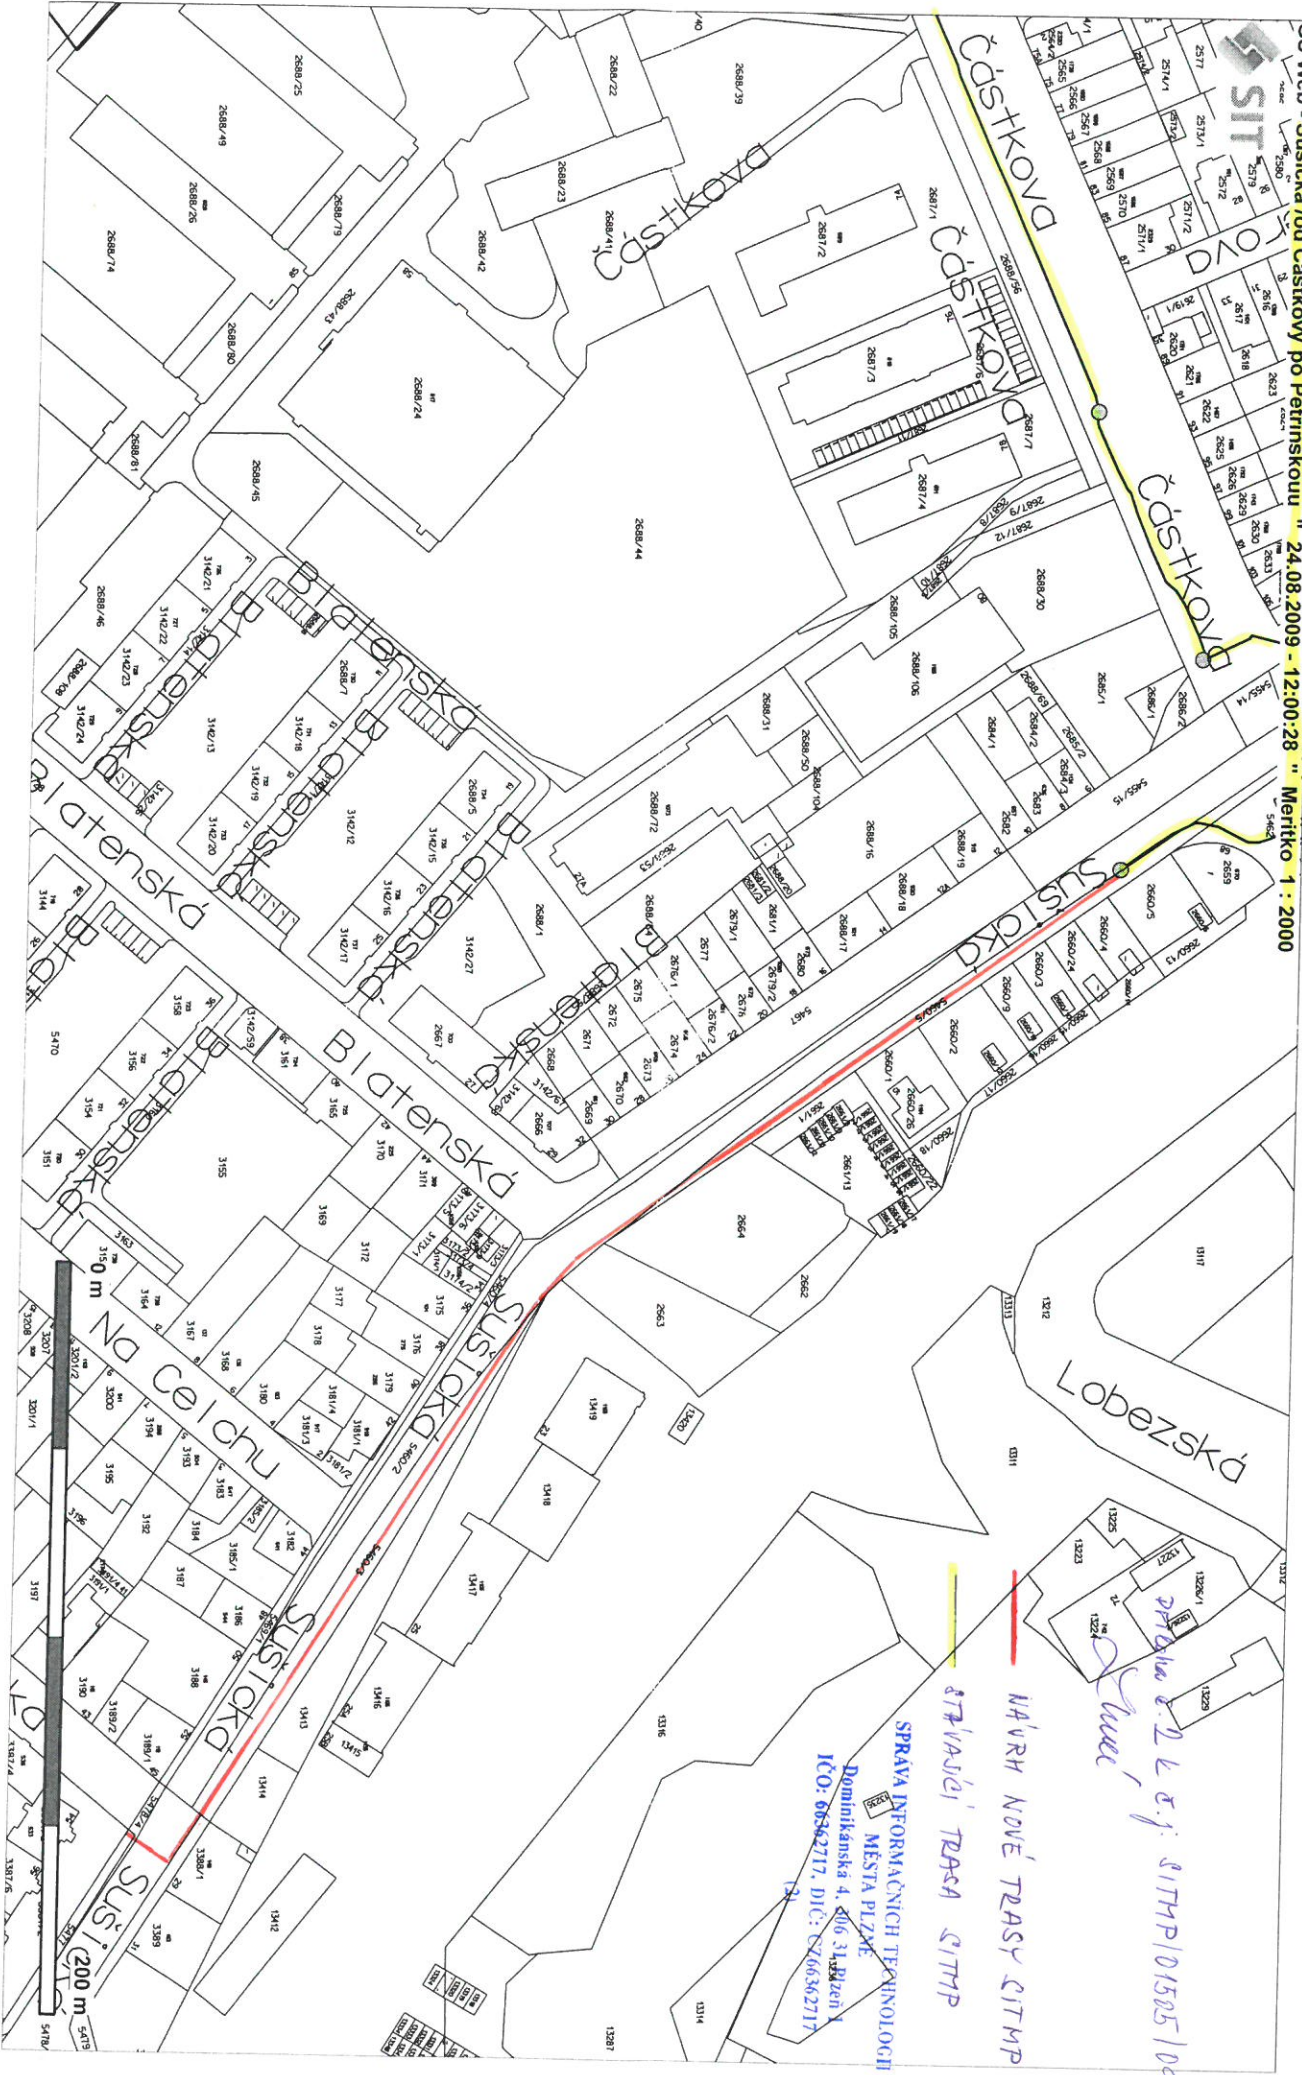

SPRAVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
MĚSTA PLZEŇ

Dominikánská 4, 306 31 Plzeň
IČO: 66362717, DIČ: CZ66362717

NÁVRH NOVÉ TRASY STHP
STŘEŠNÍ TRASA STHP

Průběh STHP
STHP/01505109

**Vojenská ubytovací a stavební správa
P r a h a**

DOŠLO: 24. 8.
č.j. PXPM/09 / 1 =

Čj. 1 2 3 4 - ÚP / 2009

V Plzni dne 20. srpna 2009

Výtisk č. : 1

Počet listů : 1

PONTEX s.r.o.
Bělohorská 7
301 00 PLZEŇ

Věc: PLZEŇ , Sušická - rek.sil. III/18019 v úseku Částkova - Petřinská .

K Vašemu podání Čj. PXPM / 09 / 165 / JZe

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, se sídlem Hradební 12-110 15 PRAHA 1, ve smyslu předpisů a ustanovení v platném znění, zejména zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky a resortních nařízení a předpisů

s o u h l a s í

s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci .

Sdělovací kabely ani jiné **inženýrské sítě**, ke kterým výkon vlastnického práva státu vykonává Ministerstvo obrany ČR **nejsou ve Vámi vyznačeném prostoru stavby evidovány.**

Toto stanovisko VUSS PRAHA je platné dva roky a platí jen pro námi odsouhlasenou dokumentaci. Stanovisko musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám v umístění, rozsahu nebo výšce stavby.

Po uvedenou dobu platí toto stanovisko pro všechny stupně projektu i pro veškerá další řízení dle zák. č. 183/2006 - např. ÚŘ, ÚR § 76,77..., zjednodušené ÚŘ § 95, územní souhlas § 96, SŘ, SP § 109, 115..., zkrácené SŘ, případně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle odst.3, § 78 a dle odst.1, § 116 stavebního zák. č. 183/2006 Sb a dále pro vodoprávní řízení dle zák.č.254/2001 Sb.

Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely.


Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR - Ministerstva obrany v případech, kdy je ČR Ministerstvo obrany účastníkem řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění .

V případě střetu s pozemky ČR - Ministerstvo obrany zašlete žádost o stanovisko vlastníka, doplněnou situací z projektu, katastrální mapou se seznamem pozemků ČR Ministerstvo obrany dotčených stavbou na adresu:
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – Hradební 12 - 110 15 PRAHA 1 .

Kontaktní osoba : Ing. Josef Kohout , tel. 973 340 200

**Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
Hradební 12
110 15 PRAHA 1**

**Vedoucí úseku
Ing. Libor KOUTNÝ**

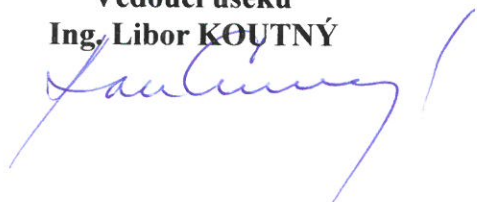



DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 15649/09
VYŘIZUJE: Švec Martin
TEL.: +420 972 522 646
+420 606 763 587
FAX: +420 972 524 601
E-MAIL: sksplz@cdt.cz
DATUM: 18. srpna 2009

DOŠLO: ...
č.j. PXP/ 091

PONTEX s.r.o.
Bělohorská 7
301 00 PLZEŇ

**Věc: Vyjádření pro územní řízení k existenci komunikačních vedení
v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.**

Akce: III/ 180 19 Sušická (Částkova - Petřínská)

Dotčené území: PLZEŇ

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačními vedeními, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty s.o. .

Dotčené kabely: DK Plzeň - Strakonice + MK KD6 - Koterov (spol. kyneta)

Kniha plánů a výkresy: 11 - 13

Přílohy:

Všeobecné podmínky pro kabely SŽDC

Vyjádření pozbývá platnosti 18. srpna 2010

Upřesňující podmínky:

ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Plzeň
skupina ochrany a dokumentace
Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 524 646
edt@cdt.cz, www.cdt.cz

33

ČD - Telematika a.s.
Úsek INFRA odbor SKS
Manažer servisu Matuška Miroslav
v zastoupení Švec Martin

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Plzeň, Na Sklárně 1, 301 00 Plzeň
Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,
IČO: 61 45 94 45 DIČ: CZ61459445

Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 6640/08–TÚDC ze dne: 14. 10. 2008

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačního vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječků apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň, Matuška Miroslav, tel.: +420 724 037 610, Šilhánek Radek, tel.: +420 724 037 611 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „, Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „, Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň, Matuška Miroslav, tel.: +420 724 037 610, HELP DESK, tel.: +420 972 110 090.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení,
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň, Matuška Miroslav, tel.: +420 724 037 610, Šilhánek Radek, tel.: +420 724 037 611, Hejda Jiří, tel.: +420 724 110 222 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa sídla ČD - Telematika a.s. a objednávka bude zaslána na pracoviště ČD - Telematika a.s. které vydalo vyjádření.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Plzeň, Na Sklárně 1, 301 00 Plzeň

Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s.,Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,


IČO: 61 45 94 45

DIČ:CZ61459445

Ž.k. P-Ž.

L.13.

list:14.

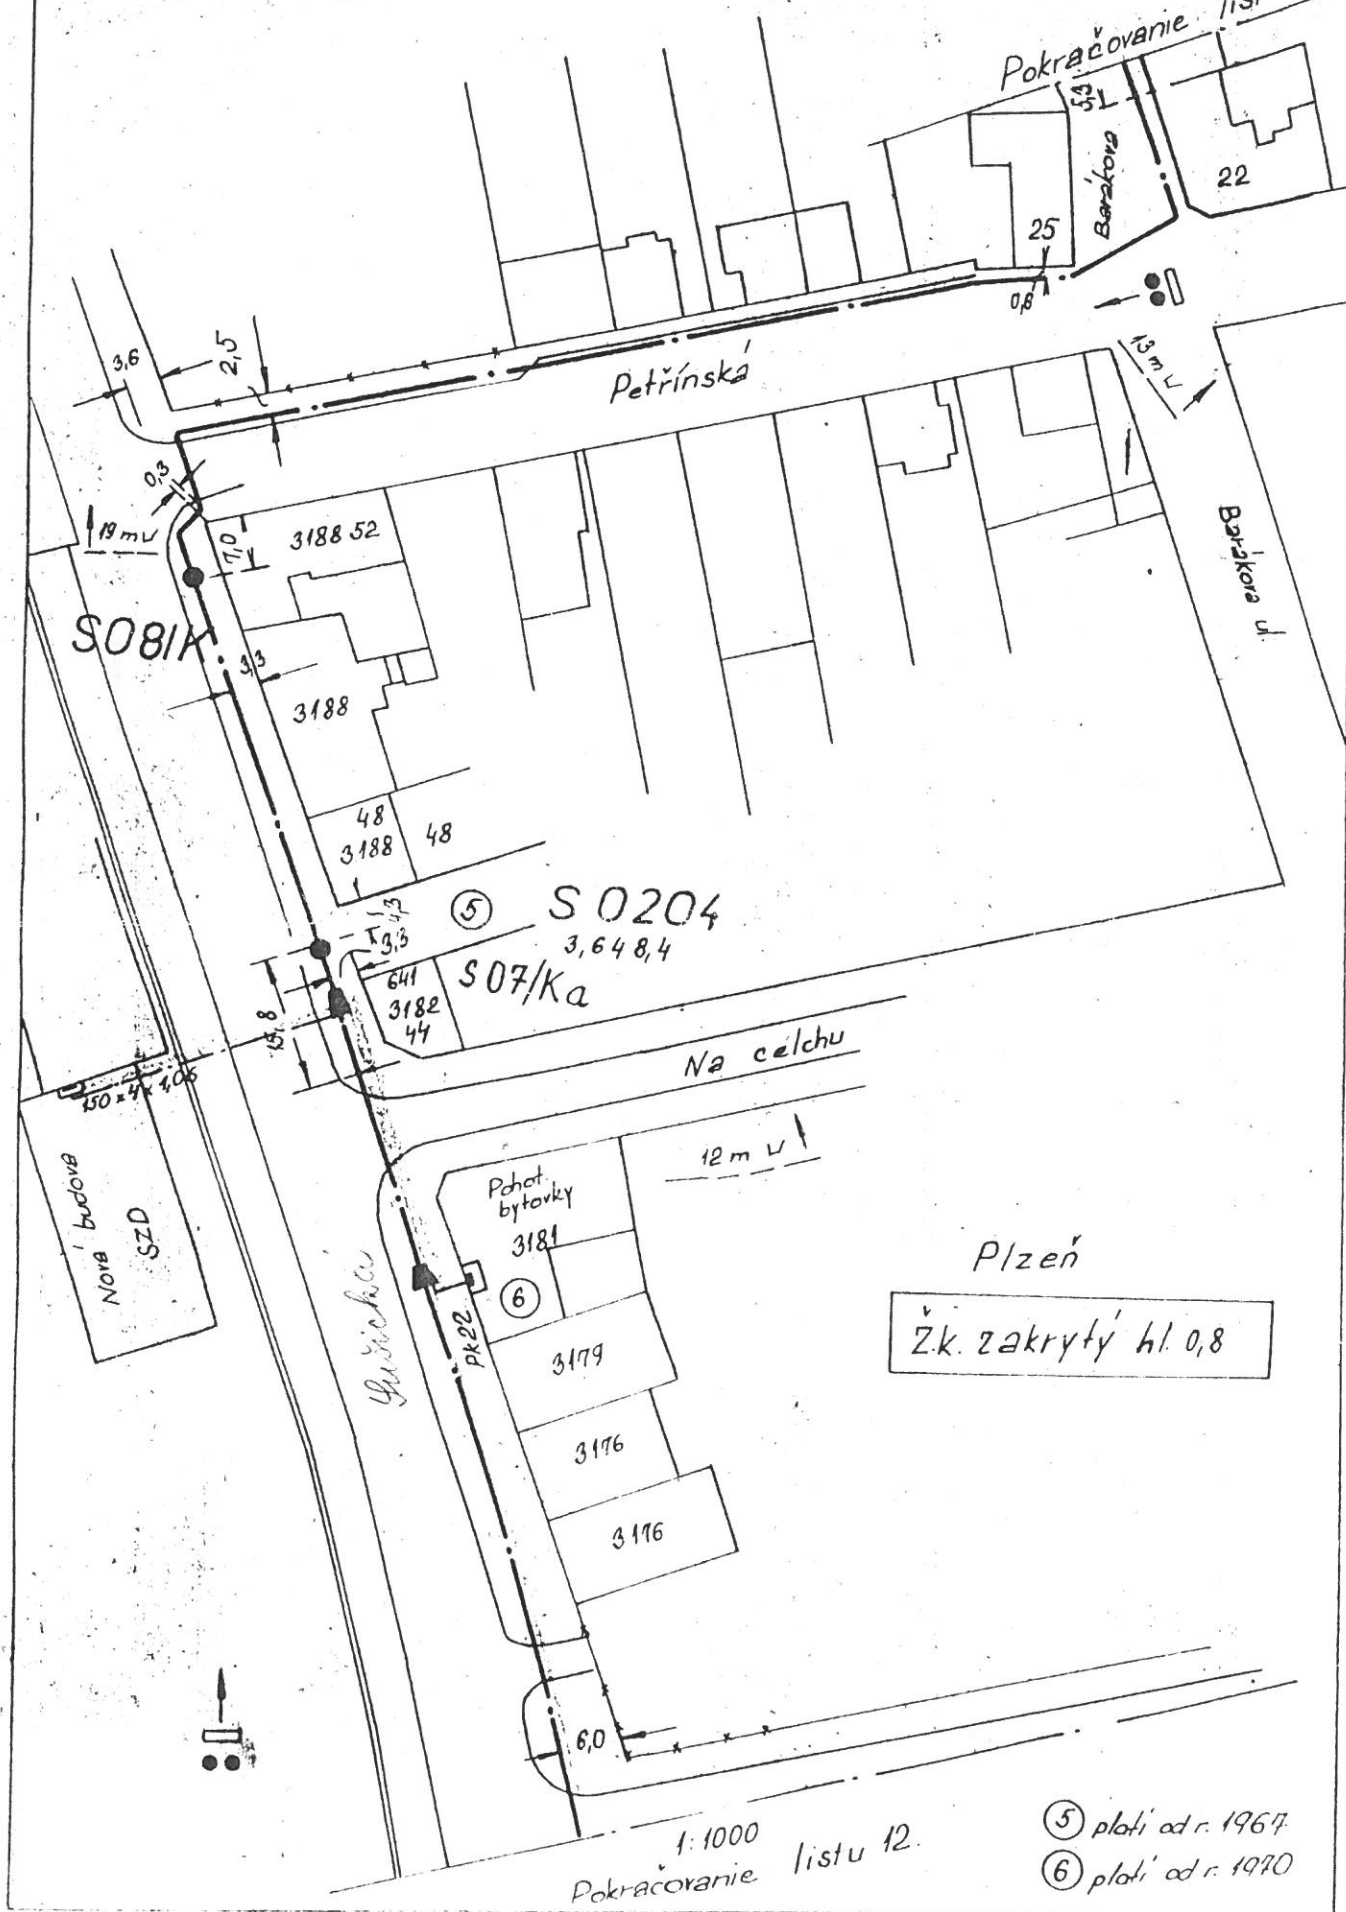


Ž.k. P-Ž

L.12.

Pokračovanie list: 13.

11m 0

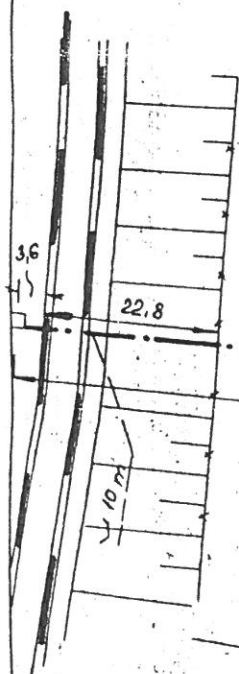

Pk 11 - 91,0 m


91,0

Sušická

3,4

6,8

1

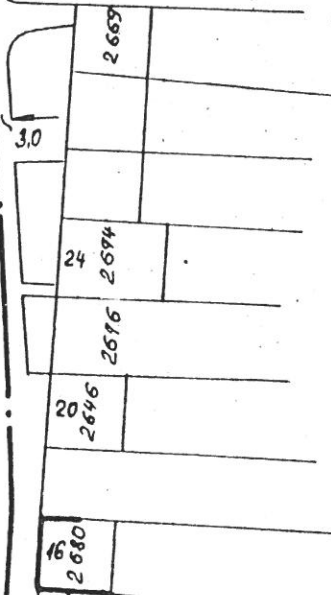


S 0203
3.417,4

Plzeň

Ž.k. zakrytý hl. 0,8

S071K


3 355,4



1:1000

Pokračovanie listu: 12 11

L. 11.



PLZEŇ



ČD-Telematika

ČD Telematika a.s.
Pověřena ČD a.s. k vyjádřování
k zařazením v majetku ČD a.s.
a SŽDC s.p.o.

V zájmovém území se nachází
sdělovací kabely a zařízení v majetku:

Správy železniční dopravní cesty s.o. ☒

Českých drah a.s. ☐

ČD- Telematiky a.s. ☐

viz vyjádření Č.j.: 15649/09

Toto vyjádření platí 12 měsíců ode dne vydání

Datum: 17.8.09 Podpis: [signature] PLZ

park Přátelství

stadion

stadion


Rolnické ná

Uslava

BOŽKOV


Vyšehrad

SLOVANY

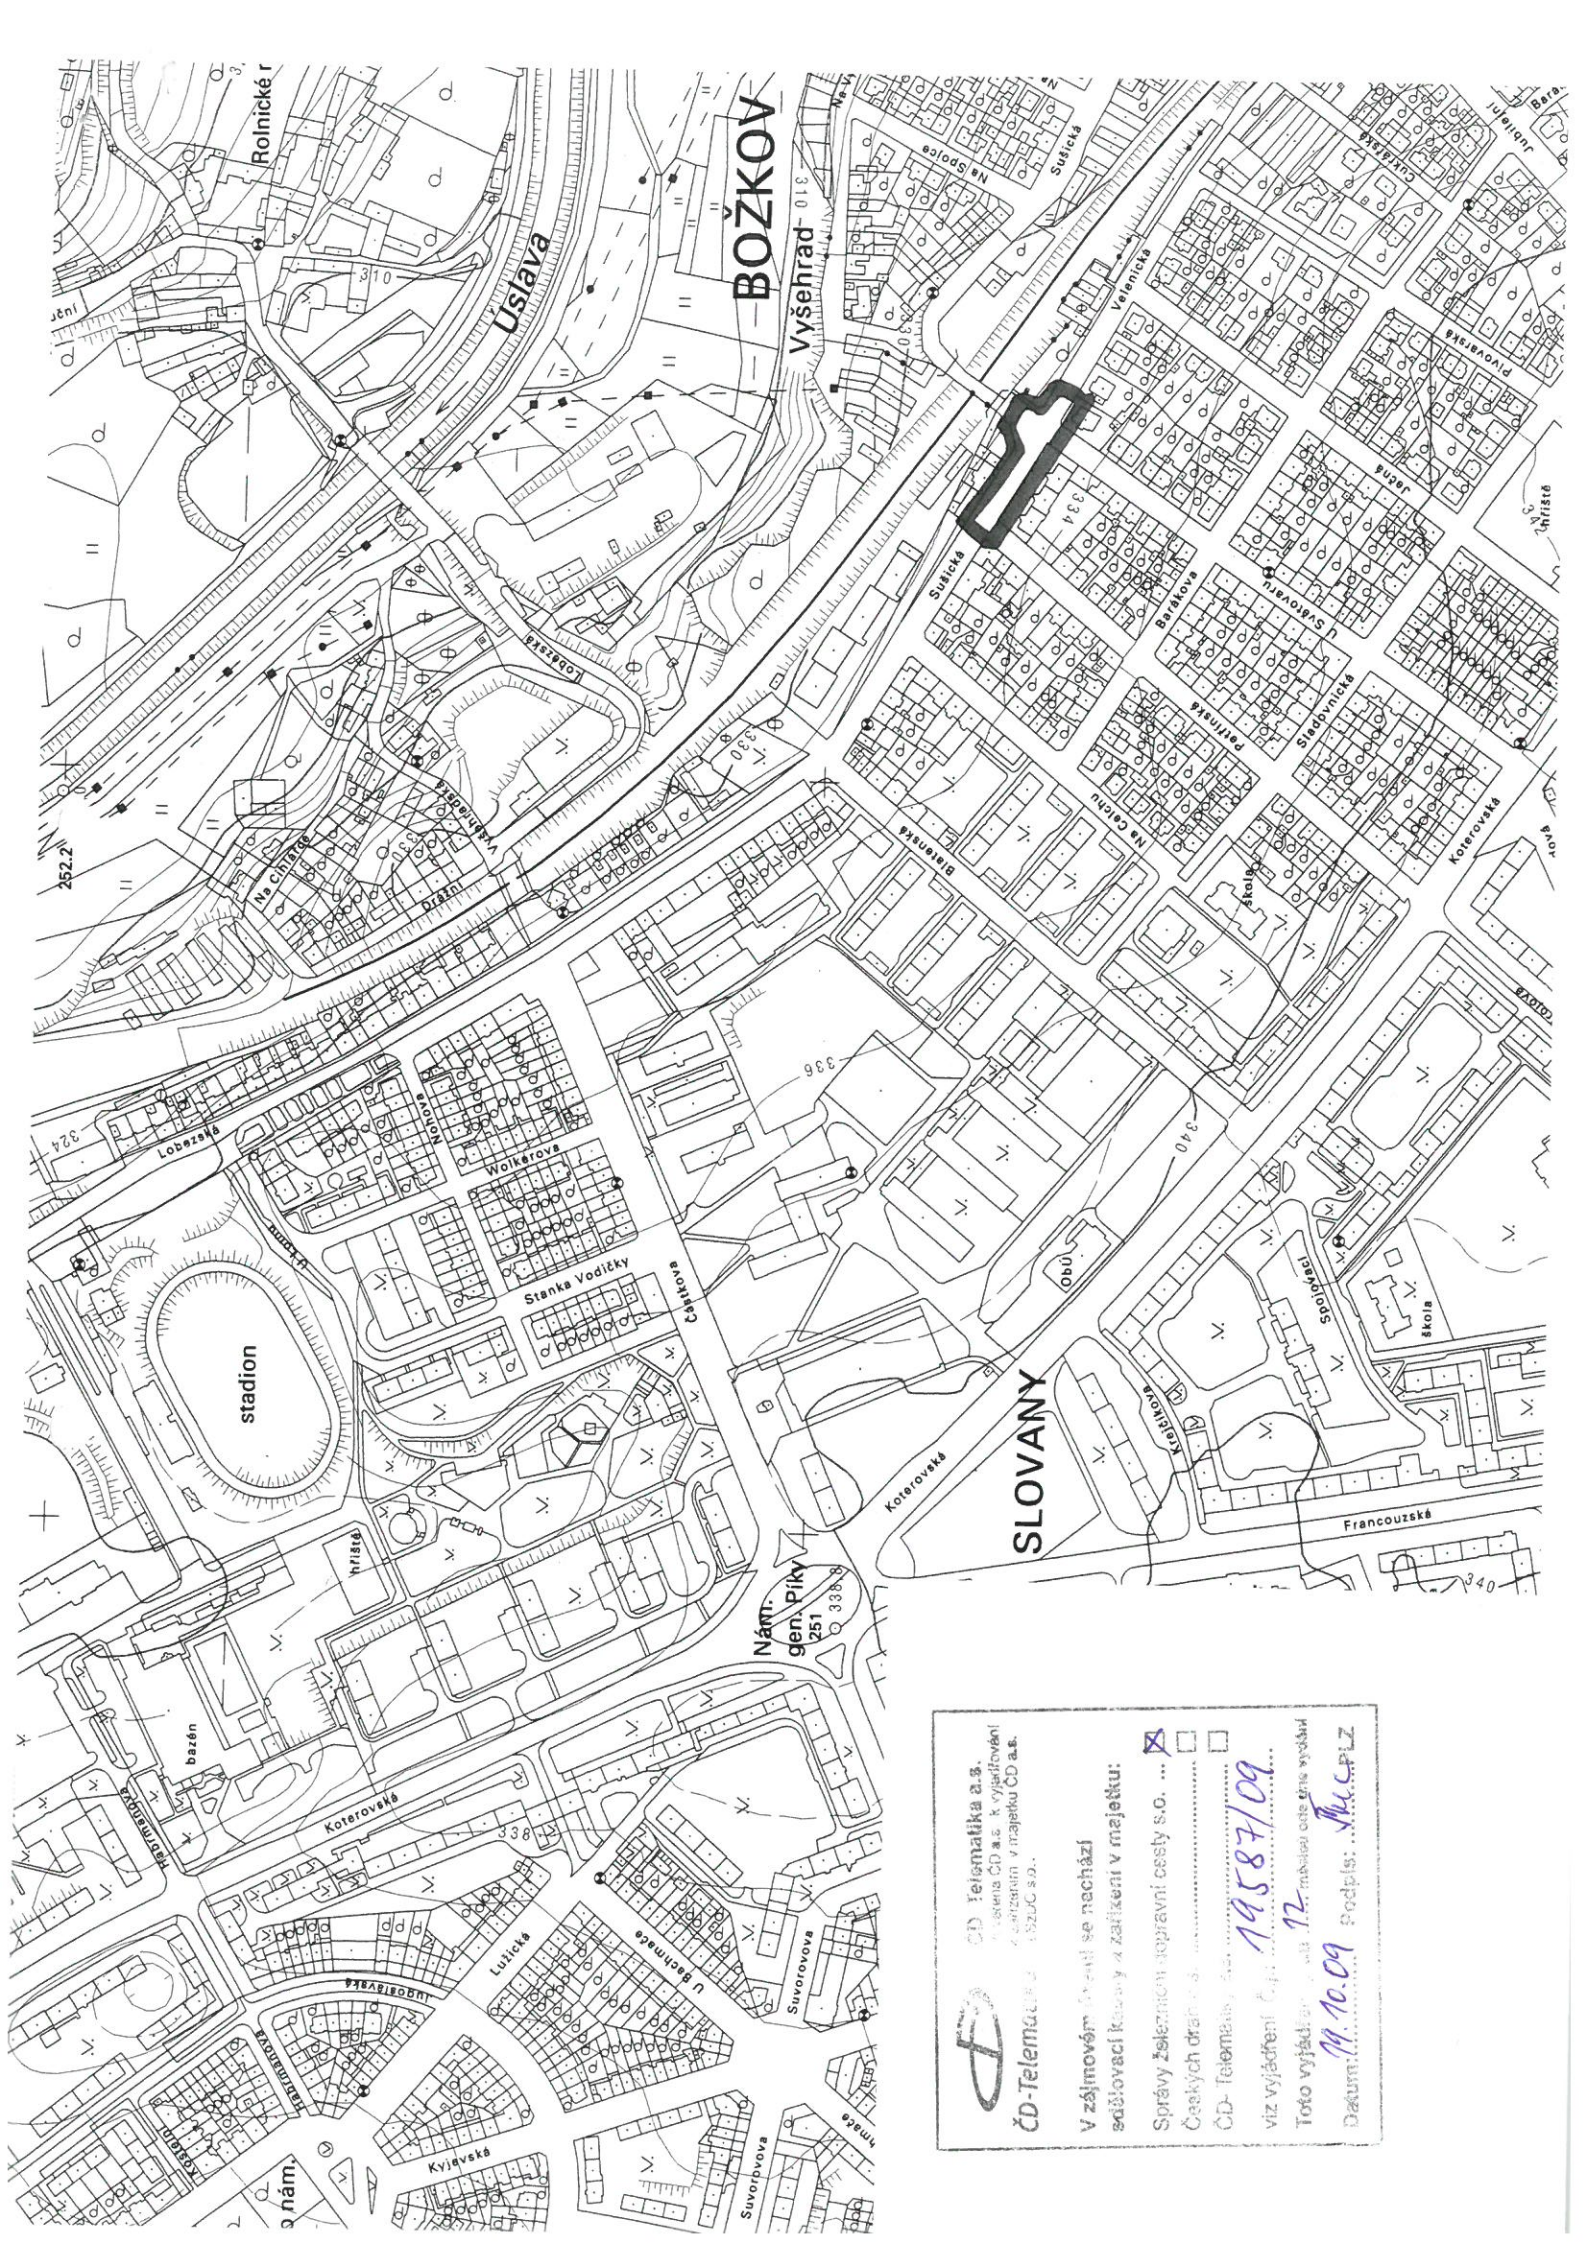

 **ČD-Telematika a.s.**
ústeňská 1013
430 01 Ústí nad Labem

V zájmovém území se nachází
sčítací kódy a zařízení v majetku:
Správy Železniční správy cesty s.o. ... ☒
Českých drah a.s. ... ☐
ČD-Telematika a.s. ... ☐
viz vyjádření č. 11 19587/09
Toto vyjádření č. 12 má být odesláno dle výkladu
Datum: 11.10.09 podpis: M.C. PLZ



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábreží č.p. 920/12
303 23 Plzeň

DOŠLO: 20.8.
č.j. PXPM/ 091 =

dm.

Pontex, spol.s r.o.
středisko Plzeň
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

Vyřizuje / linka: Sokol / +420 378 037 577

V Plzni dne: 17.08.2009

Spis. značka: 1426/VTÚ/SOK/09

Věc: Sítě PMDP,a.s.- III/180 19 Sušická ve stupni DUR(v úseku Částkova-Petránská)


Ve vyznačeném území na přiložené mapě v ul.Sušická nejsou uloženy kabely PMDP,a.s.
Potvrzení o ověření sítí na přiložené mapce.

Příloha:1 x plány A4

S pozdravem

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
mistr měníren a kabelů
320

Sokol V.
mistr měníren a kabelů



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábreží č.p. 920/12
303 23 Plzeň

Beško 29. 10. 09

Pontex s.r.o.
Bělohorská 7
301 64 Plzeň

Vyřizuje / linka: Sokol / +420 378 037 577

V Plzni dne: 16.10.2009

Spis. značka: 1794/VTÚ/SOK/09

Věc: Vyjádření k sítím PMDP,a.s. : č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR

Ve vyznačeném území stavby „č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická ve stupni DÚR “ jsou uloženy kabely PMDP,a.s.

Respektujte stávající zařízení PMDP,a.s.-kabelové trasy, stožáry a jejich základy, troleje,atd.

Před zahájením výkopových prací objedná stavebník vytýčení stávajících kabelů u provozovatele sítí na tel.378037577-p. Sokol.

Ochranné pásmo pro strojové práce je 1m na každou stranu od kabelové trasy.

Potvrzení o ověření sítí na přiložené mapě.

Příloha: 1x plánek A4

S pozdravem

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
mistr měníren a kabelů
320

Sokol V.
mistr měníren a kabelů

PLZEŇ


Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
měrníky a kabely

Ve vyznačeném zájmovém území
ohrazeném barvou
se nachází - nenachází
podzemní vedení PMDP, a.s.

Datum 14.08.05 Podpis Jabl
3230

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZEŇ ⁽¹⁾
příspěvková organizace
KLATOVSKÁ 10-12, 301 26 PLZEŇ
IČ: 40526551 DIČ: CZ40526551

Jabl

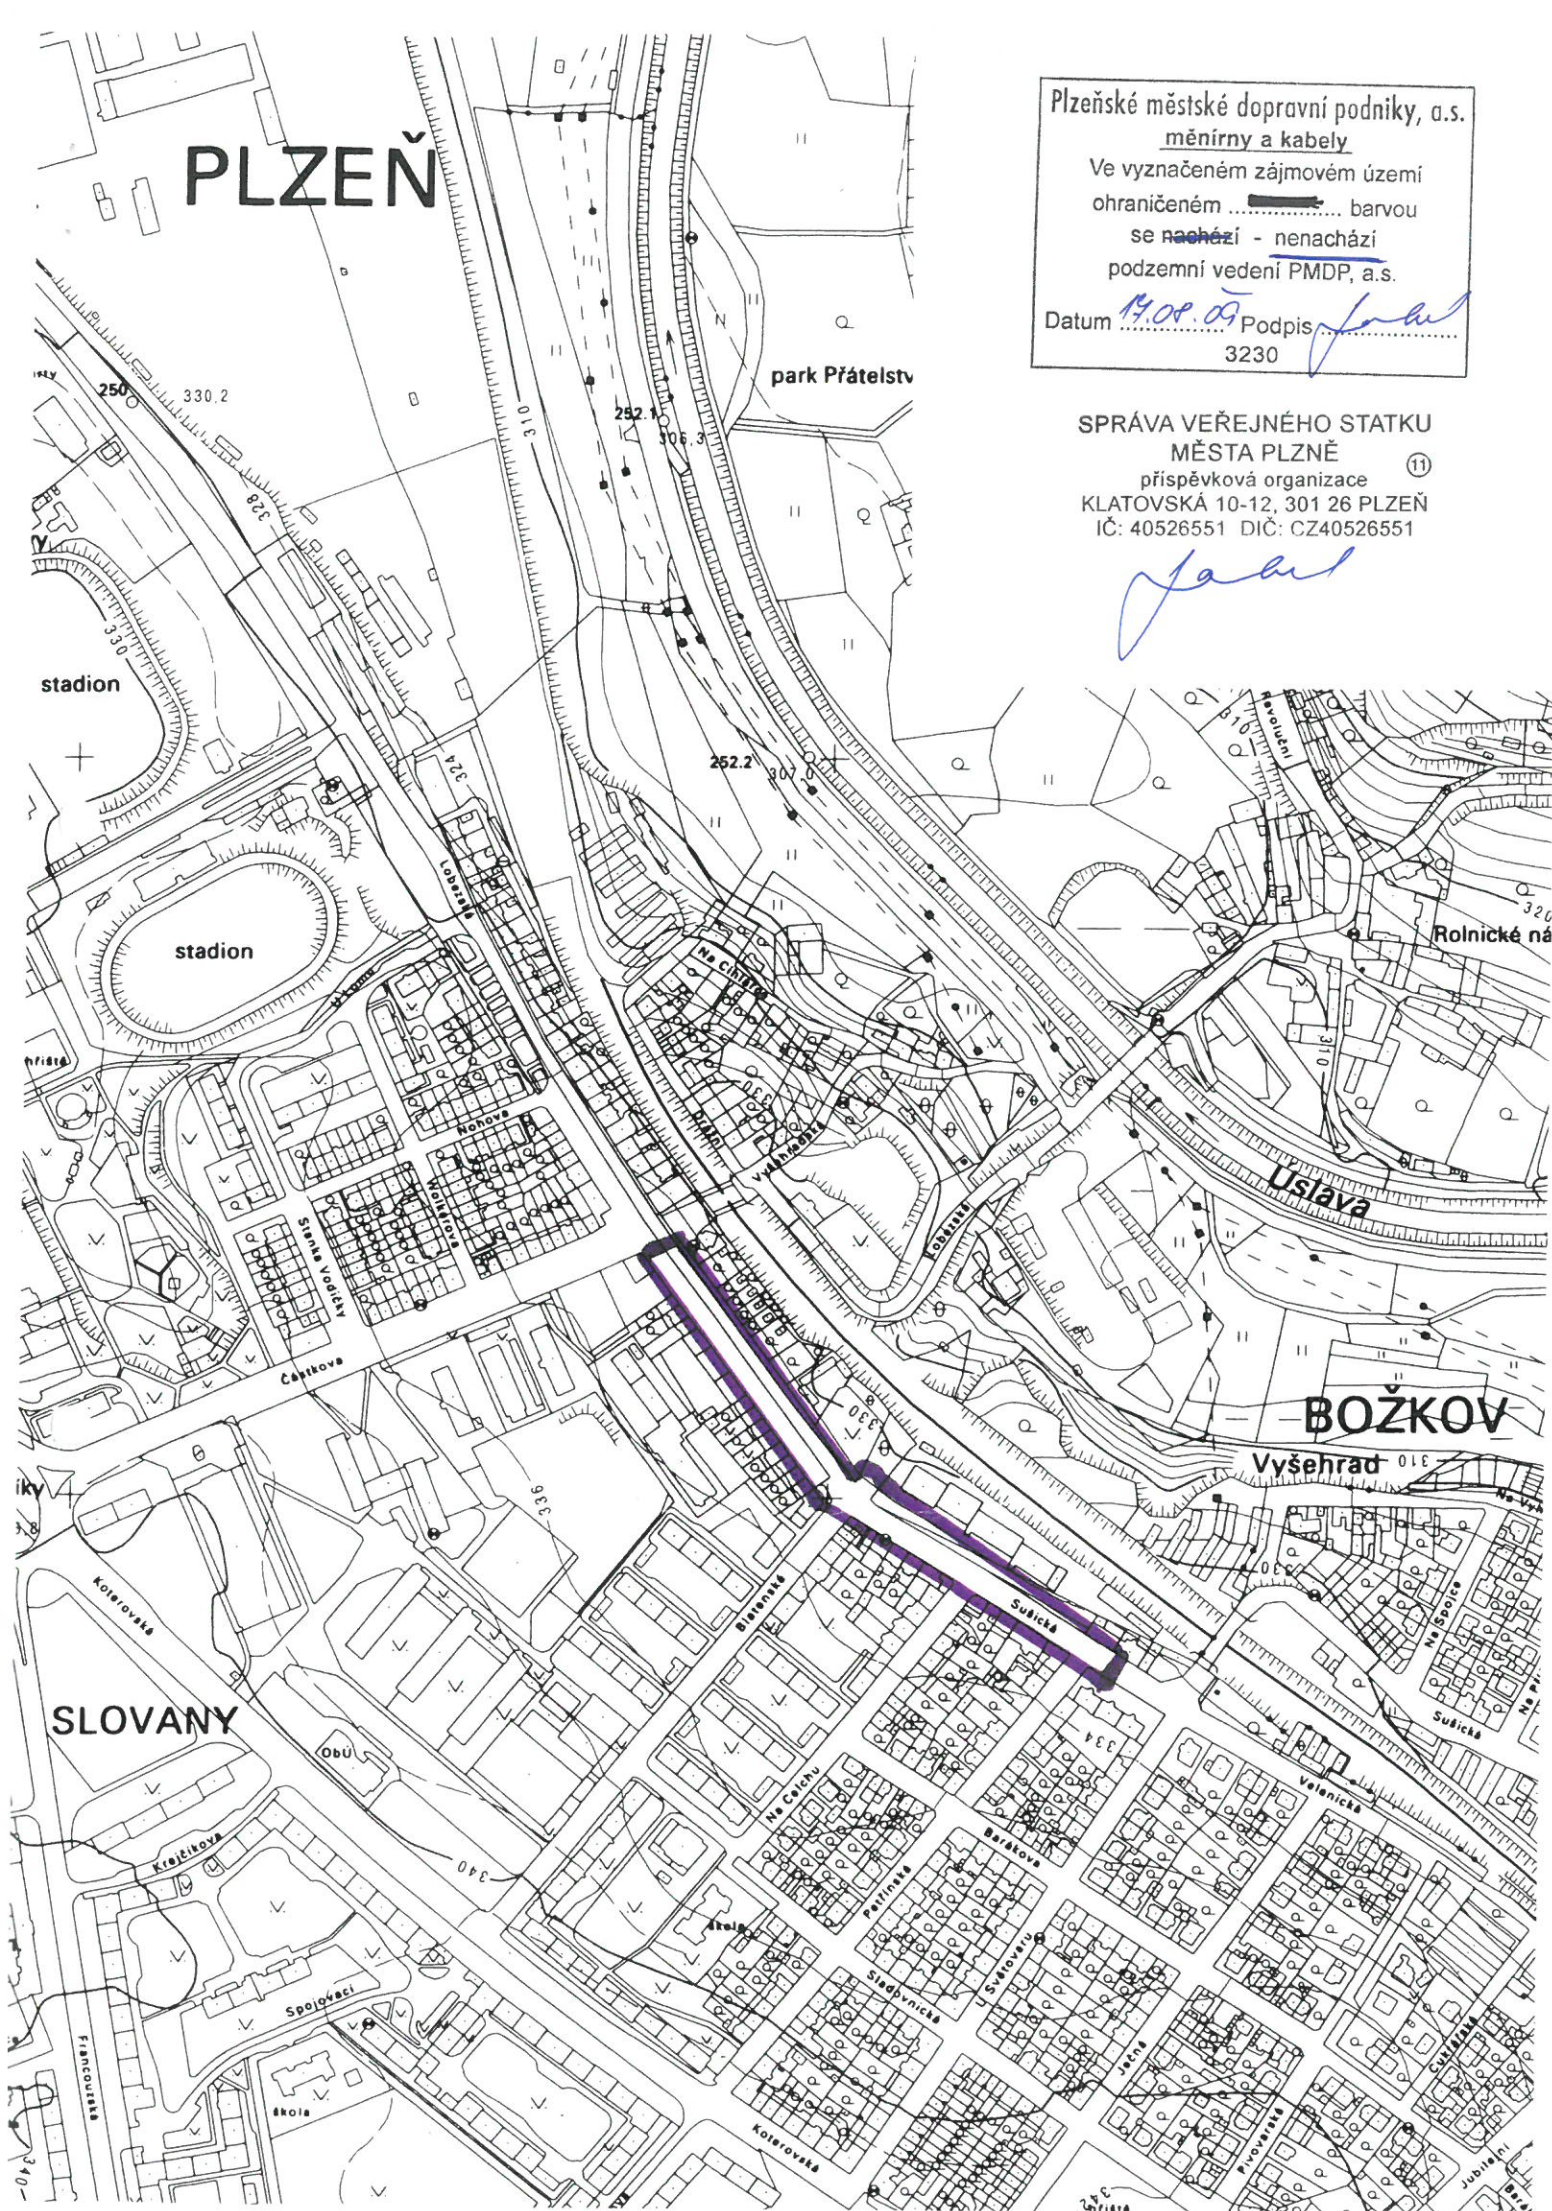

16.10.2009

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
mistr měření a kabelů
320

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZEŇ
příspěvková organizace
KLATOVSKÁ 10-12, 301 26 PLZEŇ
IČ: 40526551 DIČ: CZ40526561

PLZEŇ



DOŠLO:
č.j. PXP/ 091

dm

PONTEX spol. s r.o.
J. Zezulová
Bělohorská 7
301 64 Plzeň

naše značka 3464/09/176
vyřizuje Bc. Silvie Došlá
datum 14.08.2009

věc

III/180 19 Sušická ve stupni DÚR (v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská)

Obec: Plzeň 2-Slovany
Ulice: Sušická
K.ú. - p.č.: Božkov-viz situace , Lobzy-viz situace

Vaše značka: PXP/09/165/JZe

Stavebník:
Neuvedeno

Účel stanoviska:
zpracování projektové dokumentace (mapový podklad)

STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém území se nacházejí NTL plynovody a přípojky, STL plynovod. Zařízení VTL, RS, SKAO se v označeném území nenacházejí. Vytyčení na místě a poskytnutí informací v digitální podobě - viz kontaktní list.

Toto stanovisko nelze použít pro účel veřejnoprávního projednání stavby dle zákona 183/2006 sb. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

RWE
Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935111
DIČ: CZ27935311
Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007
Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano,

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném do 3.7.2009

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po 4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č. 158/2009 Sb.)

- Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.

Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku. viz. kontaktní list
(diagnostika se provádí u ocelového plynovodu staršího 10 let)

- O zakres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn.majetku. viz. kontaktní list
- Požadavek na vytyčení plynárenského zařízení. viz. kontaktní list
- Oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. viz. kontaktní list
- Stanovisko popř. jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit přivytýčení, diagnostice a kontrole křížení
či souběhu s plynárenským zařízením na místě.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy ZČP Net, s.r.o.


Zpracoval:
Bc. Silvie Došlá
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Plzeň
+420377097506
silvie.dosla@rwe.cz

Přílohy:
Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení 1:1500

Rozdělovník:
Neuvedeno

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

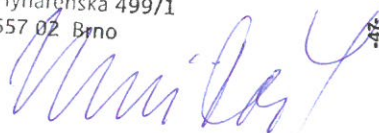

Kontakty RWE Distribuční, s.r.o. REGIONÁLNÍ CENTRUM PLZEŇ,


Nepřetržitá pohotovostní služba (hlášení poruch a poškození plynárenských zařízení):

telefon-nonstop: 1239



Zákaznická linka (vyřizuje obchodní požadavky zákazníků):

telefon (každý den od 7-17 hod.): 840 11 33 55



Objednání vytyčení plynárenského zařízení:

Mistři okrsků :

Okrsek Plzeň město

- Jaroslav Pelcman

telefon: 377 097 529, 724 067 270, e-mail: jaroslav.pelcman@rwe.cz

Technici VTL plynárenských zařízení, RS, PKO

Bc David Votík

telefon: 377 097 133, 602 282 005, e-mail: david.votik@rwe.cz

Martina Heidenreichová

telefon: 377 097 134, 724 059 649, e-mail: martina.heidenreichová@rwe.cz

Věra Machová

Telefon 377 097 136, 731 533 846, e-mail: vera.machova@rwe.cz

Jiří Paleček

Telefon 377 097 137, 731 533 850, e-mail: jiri.palecek@rwe.cz

PKO - Pavel Kůs

telefon: 377 097 131, 602 681 204, e-mail: pavel.kus@rwe.cz

Podklady pro zakreslení PZ v majetku a ve správě RWE DS Plzeň, s.r.o., v digitální podobě:

Vladislava Kerdová

telefon: 475 325 515, mobil 731196438, e-mail: gis.data_zapad@rwe.cz

RWE Distribuční, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

T 475 313 111

F 475 313 195

I www.rwe-scp.cz



Plzeň

Plzeň

Plzeň

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.:
č.j. 3468/09/201 ze dne: 14.10.2009
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.





ČEZ ICT SERVICES

7.

DOŠLO:
č.j. PXPM/ 09 / 2

Pontex, spol. s.r.o.
Bělohorská 7

301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
PXPM/09/165/JZe/6.8.2009

NAŠE ZNAČKA
18590/B/09

VYŘIZUJE / LINKA
Brabcová/ 371102721

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň/14.8.2009

Stanovisko k existenci telekomunikačních vedení ve správě společnosti **ČEZ ICT Services, a. s., Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň**

Název stavby: "09 817 00 III/180 19 Sušická (od kruhové křižovatky Částkova ul., k ul. Petřínská"

Realizací výše uvedené stavby **nedojde** k dotčení telekomunikačních sítí společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Upozornění: 1.10.2008 došlo ke změně názvu společnosti ČEZnet, a.s. na ČEZ ICT Services, a. s. Při kontaktu s námi prosím uvádějte: ČEZ ICT Services, odd.Poskytování sítí. Zásilací adresa zůstává stejná.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.


S pozdravem

Marie Brabcová
ČEZ ICT Services, a.s.
Slovanská Alej 33
326 00 Plzeň
e-mail: vyjadrenisite-ictservices@cez.cz



ČEZ ICT Services, a. s.
Fügnerovo nám. 1866/5
120 00 Praha 2
IČ: 264 70 411
(55)

Paulina



Pontex, spol. s r.o.

**Bělohorská 7
301 00 Plzeň**

Vaše značka
PXPM/09/165/Jze

Naše značka
130900819

Vyřizuje
Kučera Petr, tel.: 267 198 177

V Praze dne
14.8.2009

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
- podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

**Stavba „III/180 19 Sušická (v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. K ul. Petřínská)“ -
Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti**

Společnost **SITEL, spol. s r.o.**, Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00, IČ: 44797320,
Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se **nenachází
žádná podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě** ve vlastnictví či správě
společnosti SITEL, spol. s r.o.

**Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným
územním řízením, s Ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení.**

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

Kučera Petr
odd. vyjadřování k sítím

- Přílohy: žádné
- Kopie: žádné



PLZEŇ

Vodafone Czech Republic, a.s.

Vinohradská 167, 100 00 Praha 10

V zakresleném území se nenachází žádné pozemní
ani podzemní vedení naší společnosti.


Proti realizaci projektu nemáme námitek.

Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.


Datum:

11/08/2009

Podpis:

DOŠLO: R.P.
č.j. PXPM/ 091 =

dm.

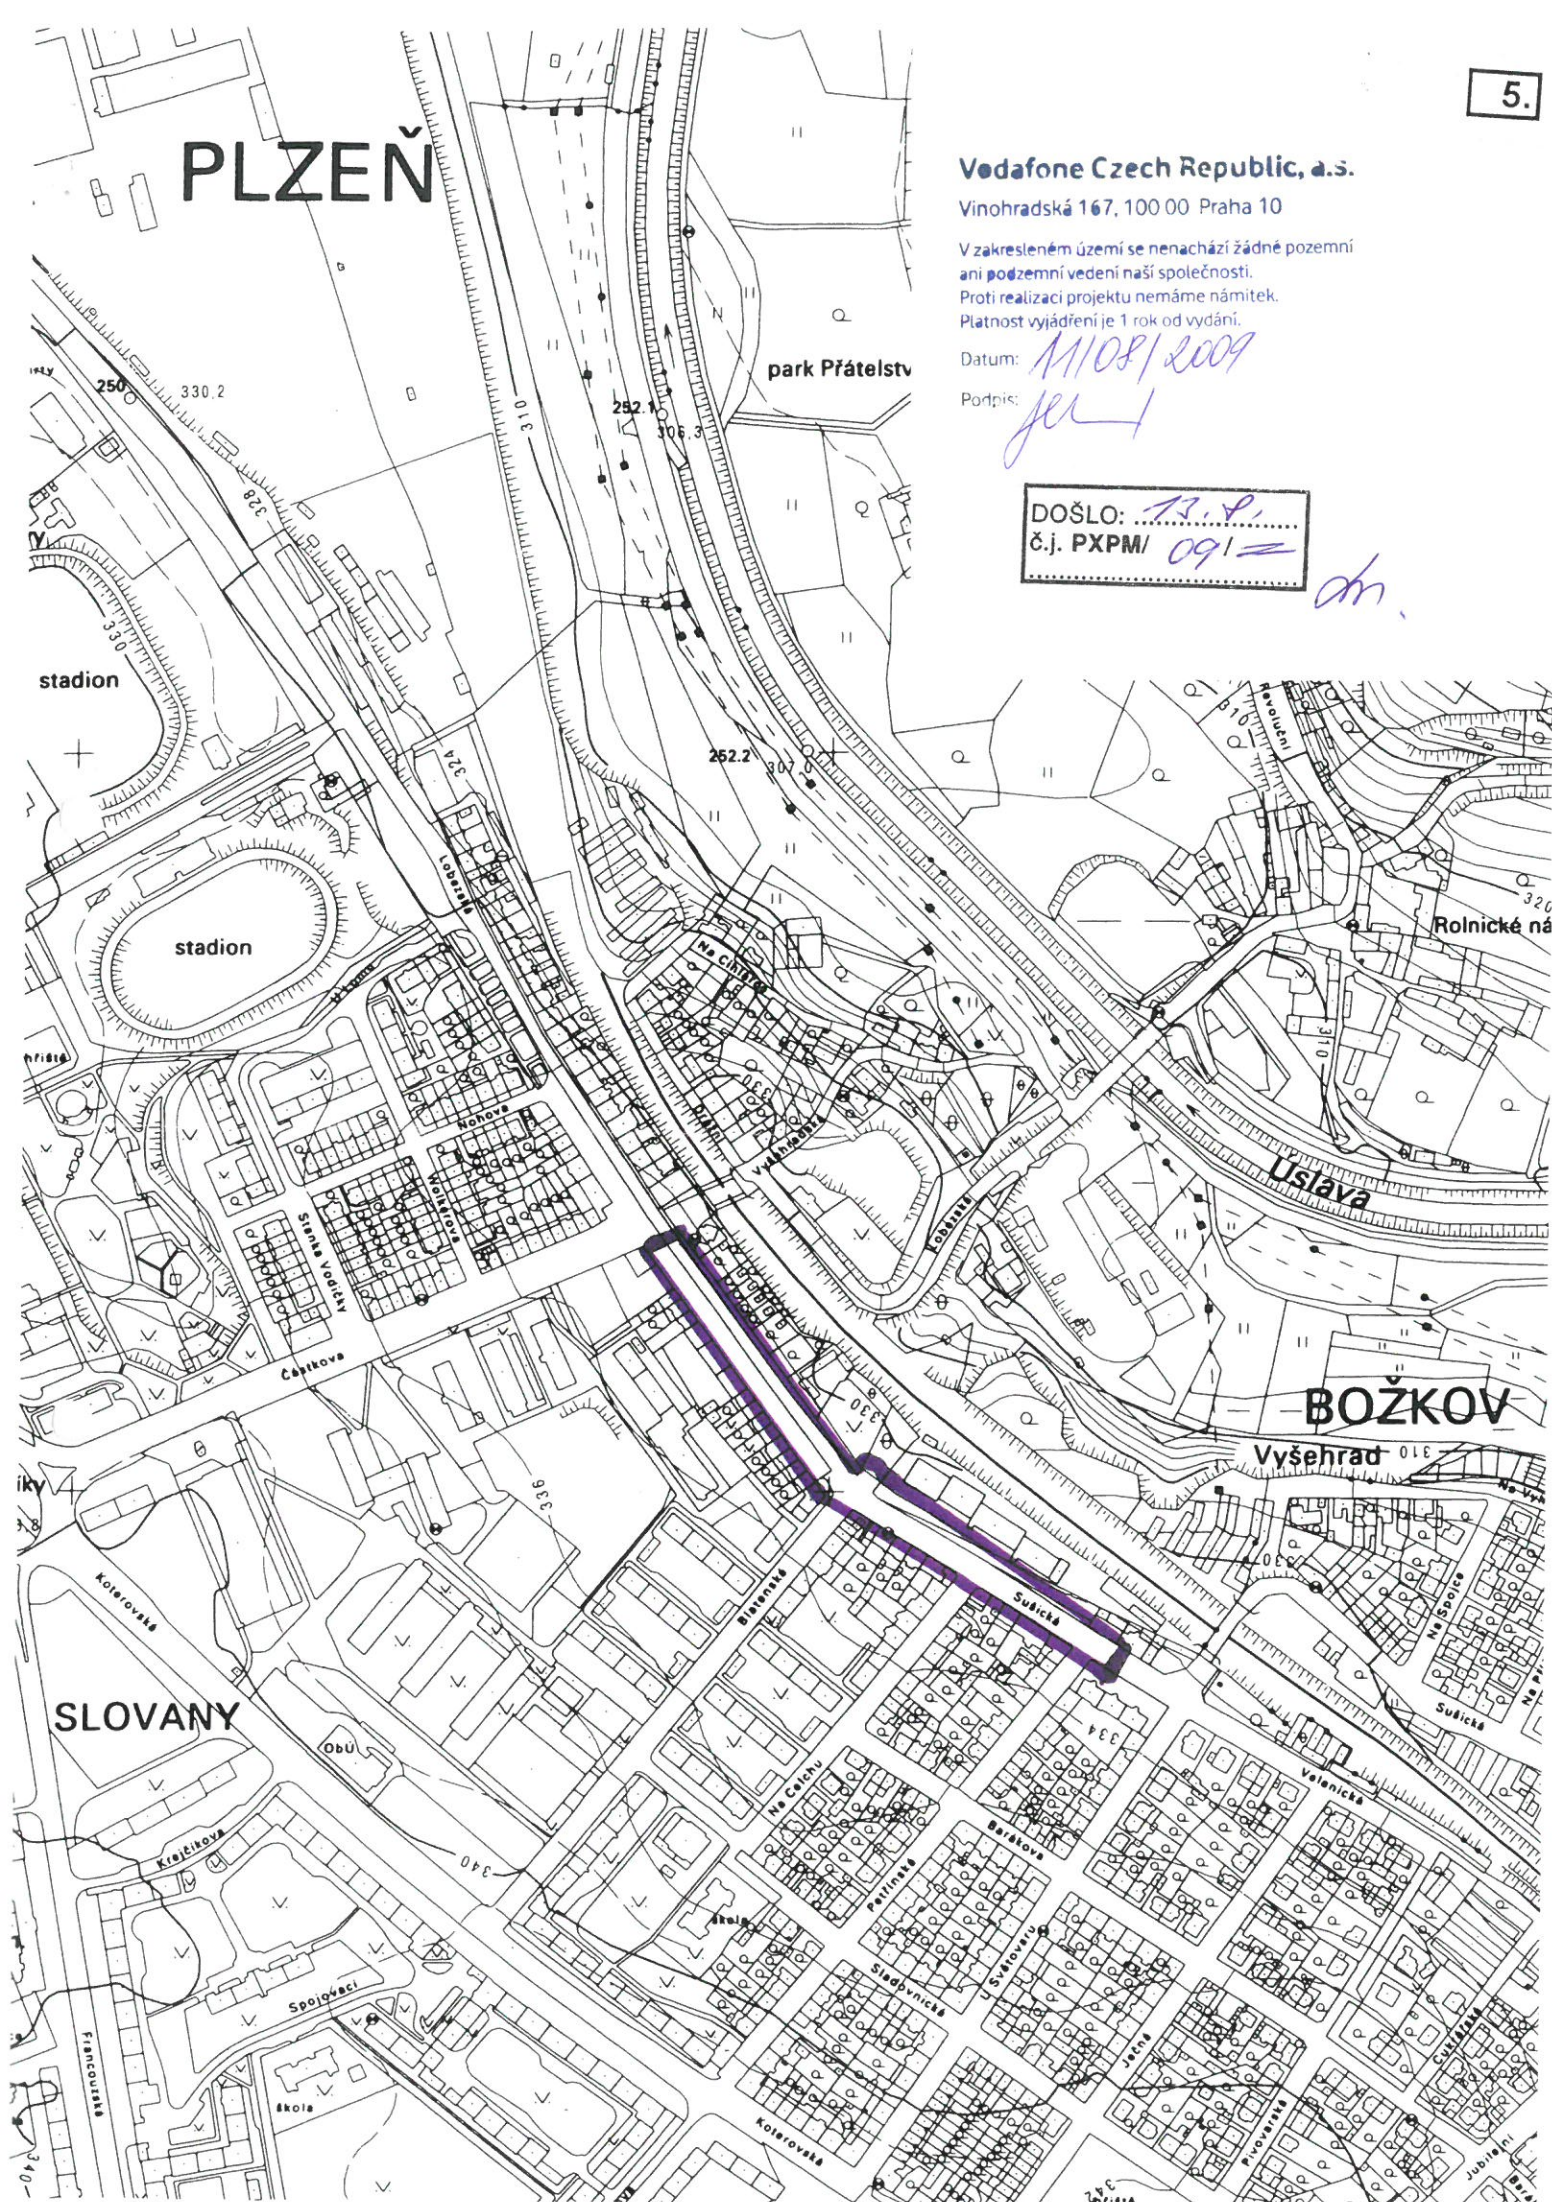

Váš dopis.:

Ze dne:

Naše zn.: E/KZD/2009/1431

Vyřizuje: J. Mlnářik

Tel./fax: 377 180 416

Mobil:

E-mail: jan.mlnarik@plzenskateplarenska.cz

PONTEX, s.r.o.

Pí. Zezulová

Bělohorská 7

301 64 Plzeň

Datum: 12.8.2009

VYJÁDRĚNÍ K AKCI „III/180 19 SUŠICKÁ OD ČÁSTKOVY K PETŘÍNSKÉ - PLZEŇ“

Z předložené dokumentace vyplývá, že dojde ke střetu s rozvody ve správě PT a.s. - viz přiložená situace M 1 : 1000 (potrubí se v současné době buduje).

Požadujeme v místech křížení dodržet ustanovení **ČSN 73 6005, ochranné pásmo 2,5 m** od rozvodu tepla dle **zák.č. 458/2000 Sb.** V místech kde není možno toto pásmo z prostorových důvodů dodržet lze v opodstatněných případech udělit výjimku. Udělení výjimky by bylo předmětem dalšího jednání.


Před zahájením výkopových prací je nutné dohodnout vytýčení našich inženýrských sítí na výše uvedeném telefonním čísle.

V případě výstavby nové stavby nebo při změně stávající stavby v rozsahu celkové rekonstrukce požadujeme prověření možnosti připojení objektů na Centrální Zdroj Tepla (CZT) dle Vyhlášky města Plzně č. 9/2003, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně. Znění vyhlášky a kontaktní osoby pro možnost připojení viz. Příloha.

Při dodržení výše uvedených podmínek nemáme proti předložené akci žádné výhrady.


Vyhrazujeme si předložení všech změn projektové dokumentace k případnému připomínkovému řízení.

 **PLZEŇSKÁ
TEPLÁRENSKÁ, a.s.**
GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
IČ: 49790480 DIČ: CZ49790480



ZDENĚK KARAS

Vedoucí útvaru GIS

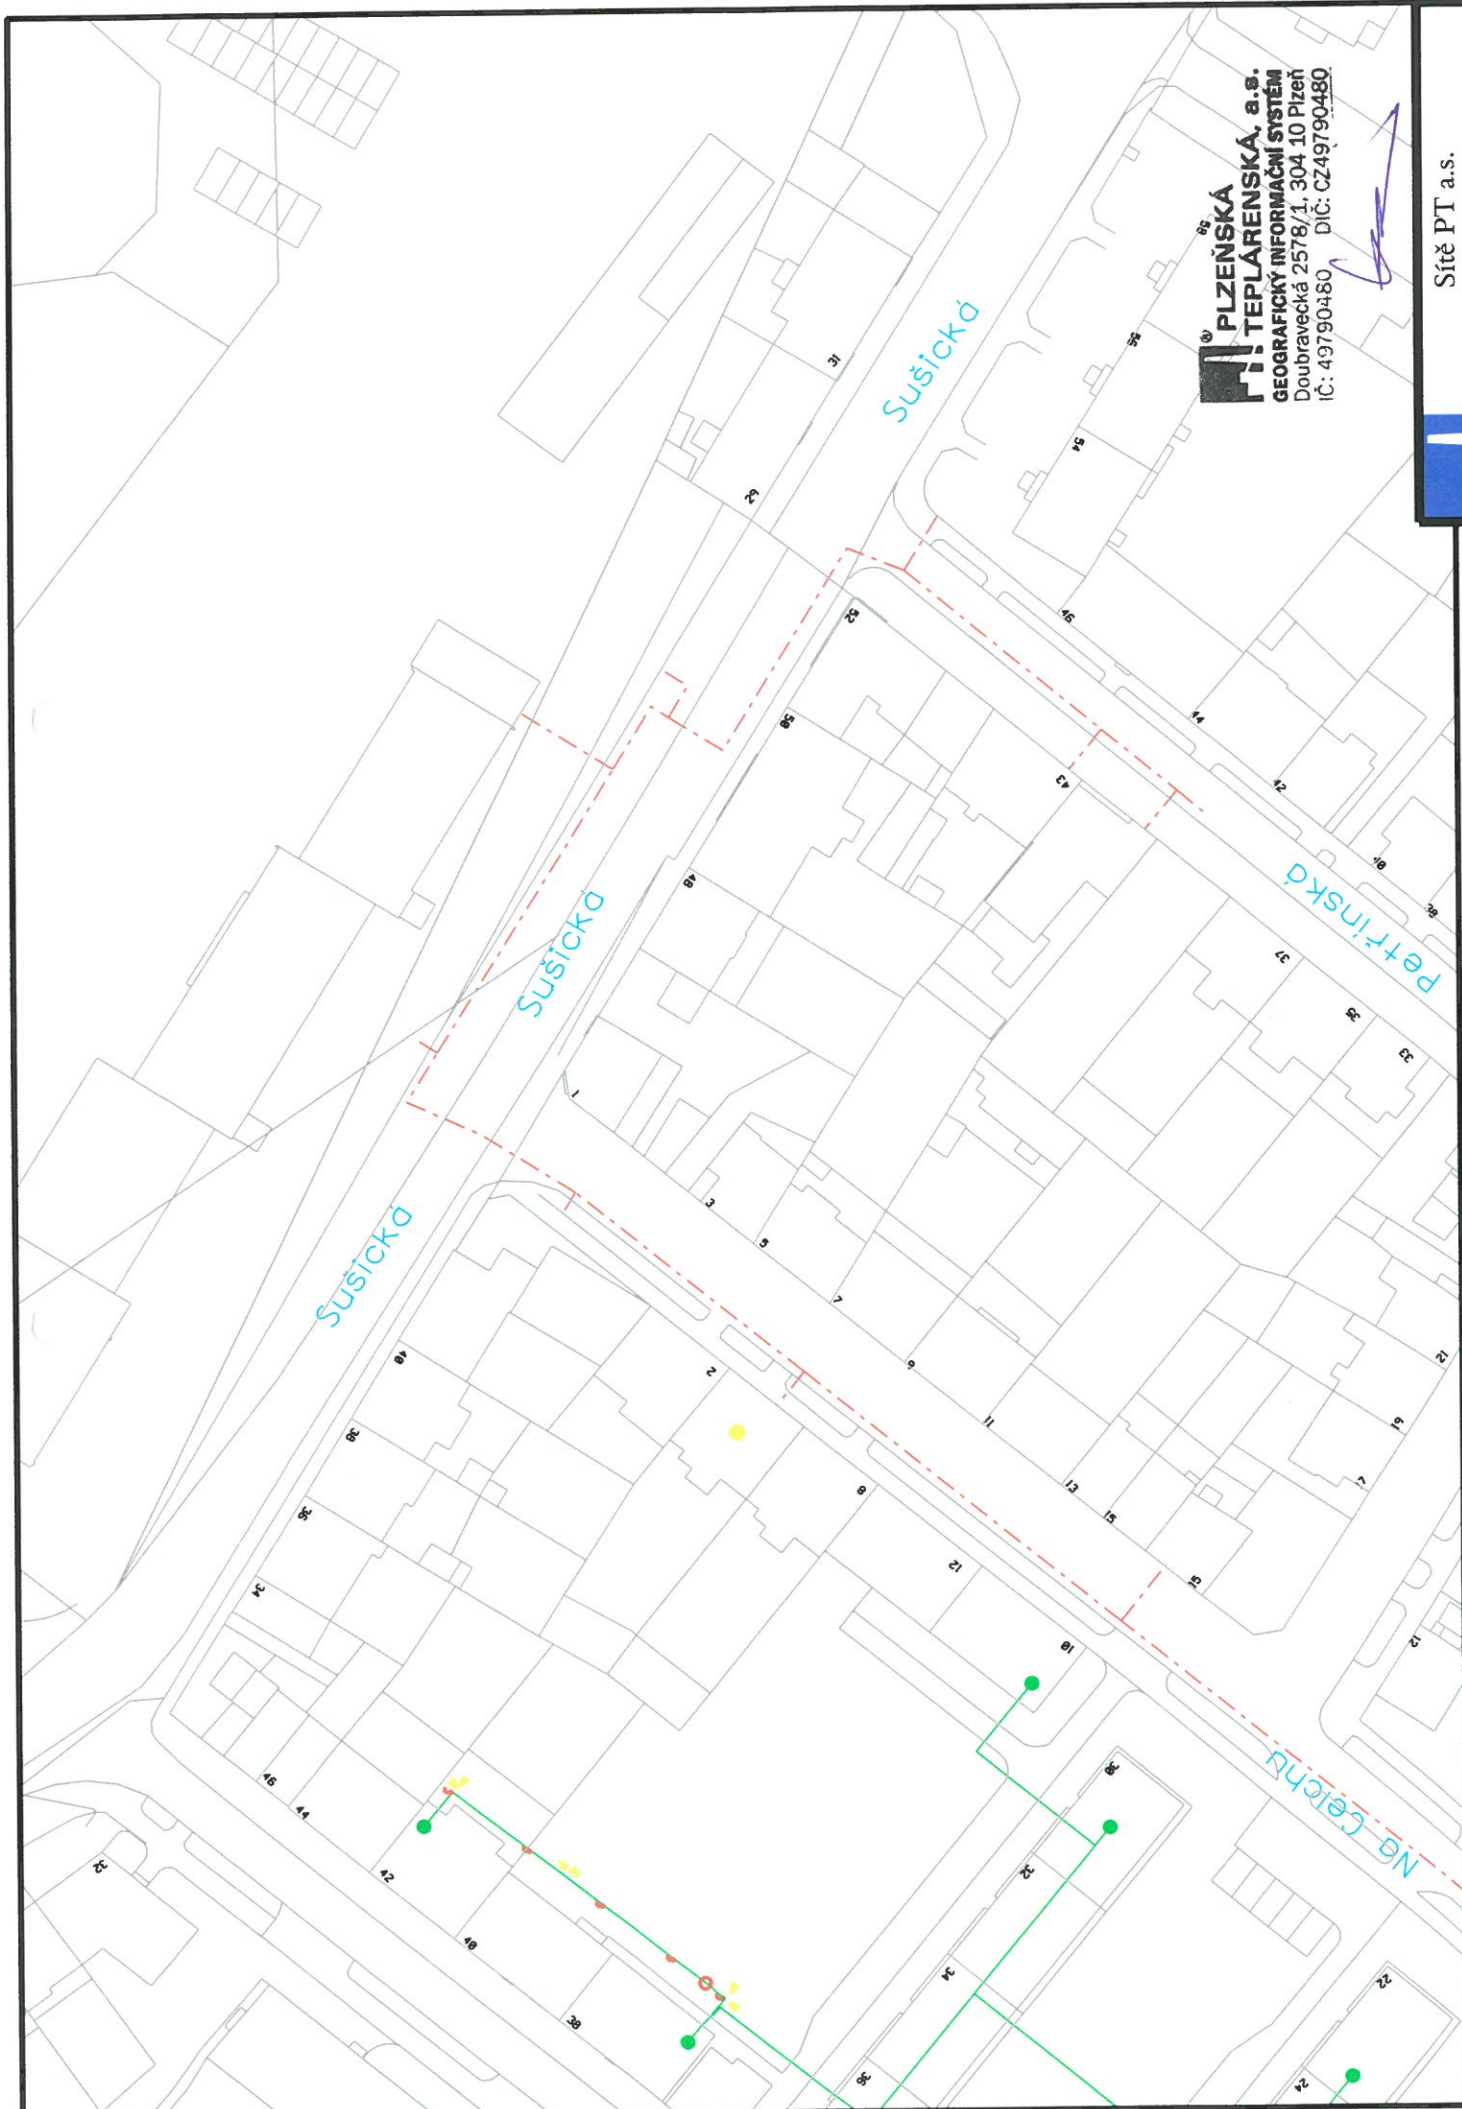

PLZEŇSKÁ
TEPLÁRENSKÁ, a.s.
GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
IČ: 49790480 DIČ: CZ49790480



Sítě PT a.s.

1 : 1000

GIS PT a.s. (C) 12.08.2009



!!! POZOR !!! TATO MAPKA JE SAMOSTATNĚ NEPLATNÁ !!!
JE TO POUZE PŘÍLOHA TEXTOVÉHO STANOVISKA K SÍTÍM V MAJETKU NEBO SPRÁVĚ PT, a.s.

OVANY 17-3

PROCEEDING

1000

СУСТІКА

KANAL. DIE 1016

383,1447 m.m.

VODÁRNA PÍZEN a. s.

Malostranská 2

17.8.2009

1:1000
Výškový systém
Jadran



1:1000

[illegible]

1.720
Výškový systém
Jadran

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 2
317 68 Plzeň
11.8.2009

S

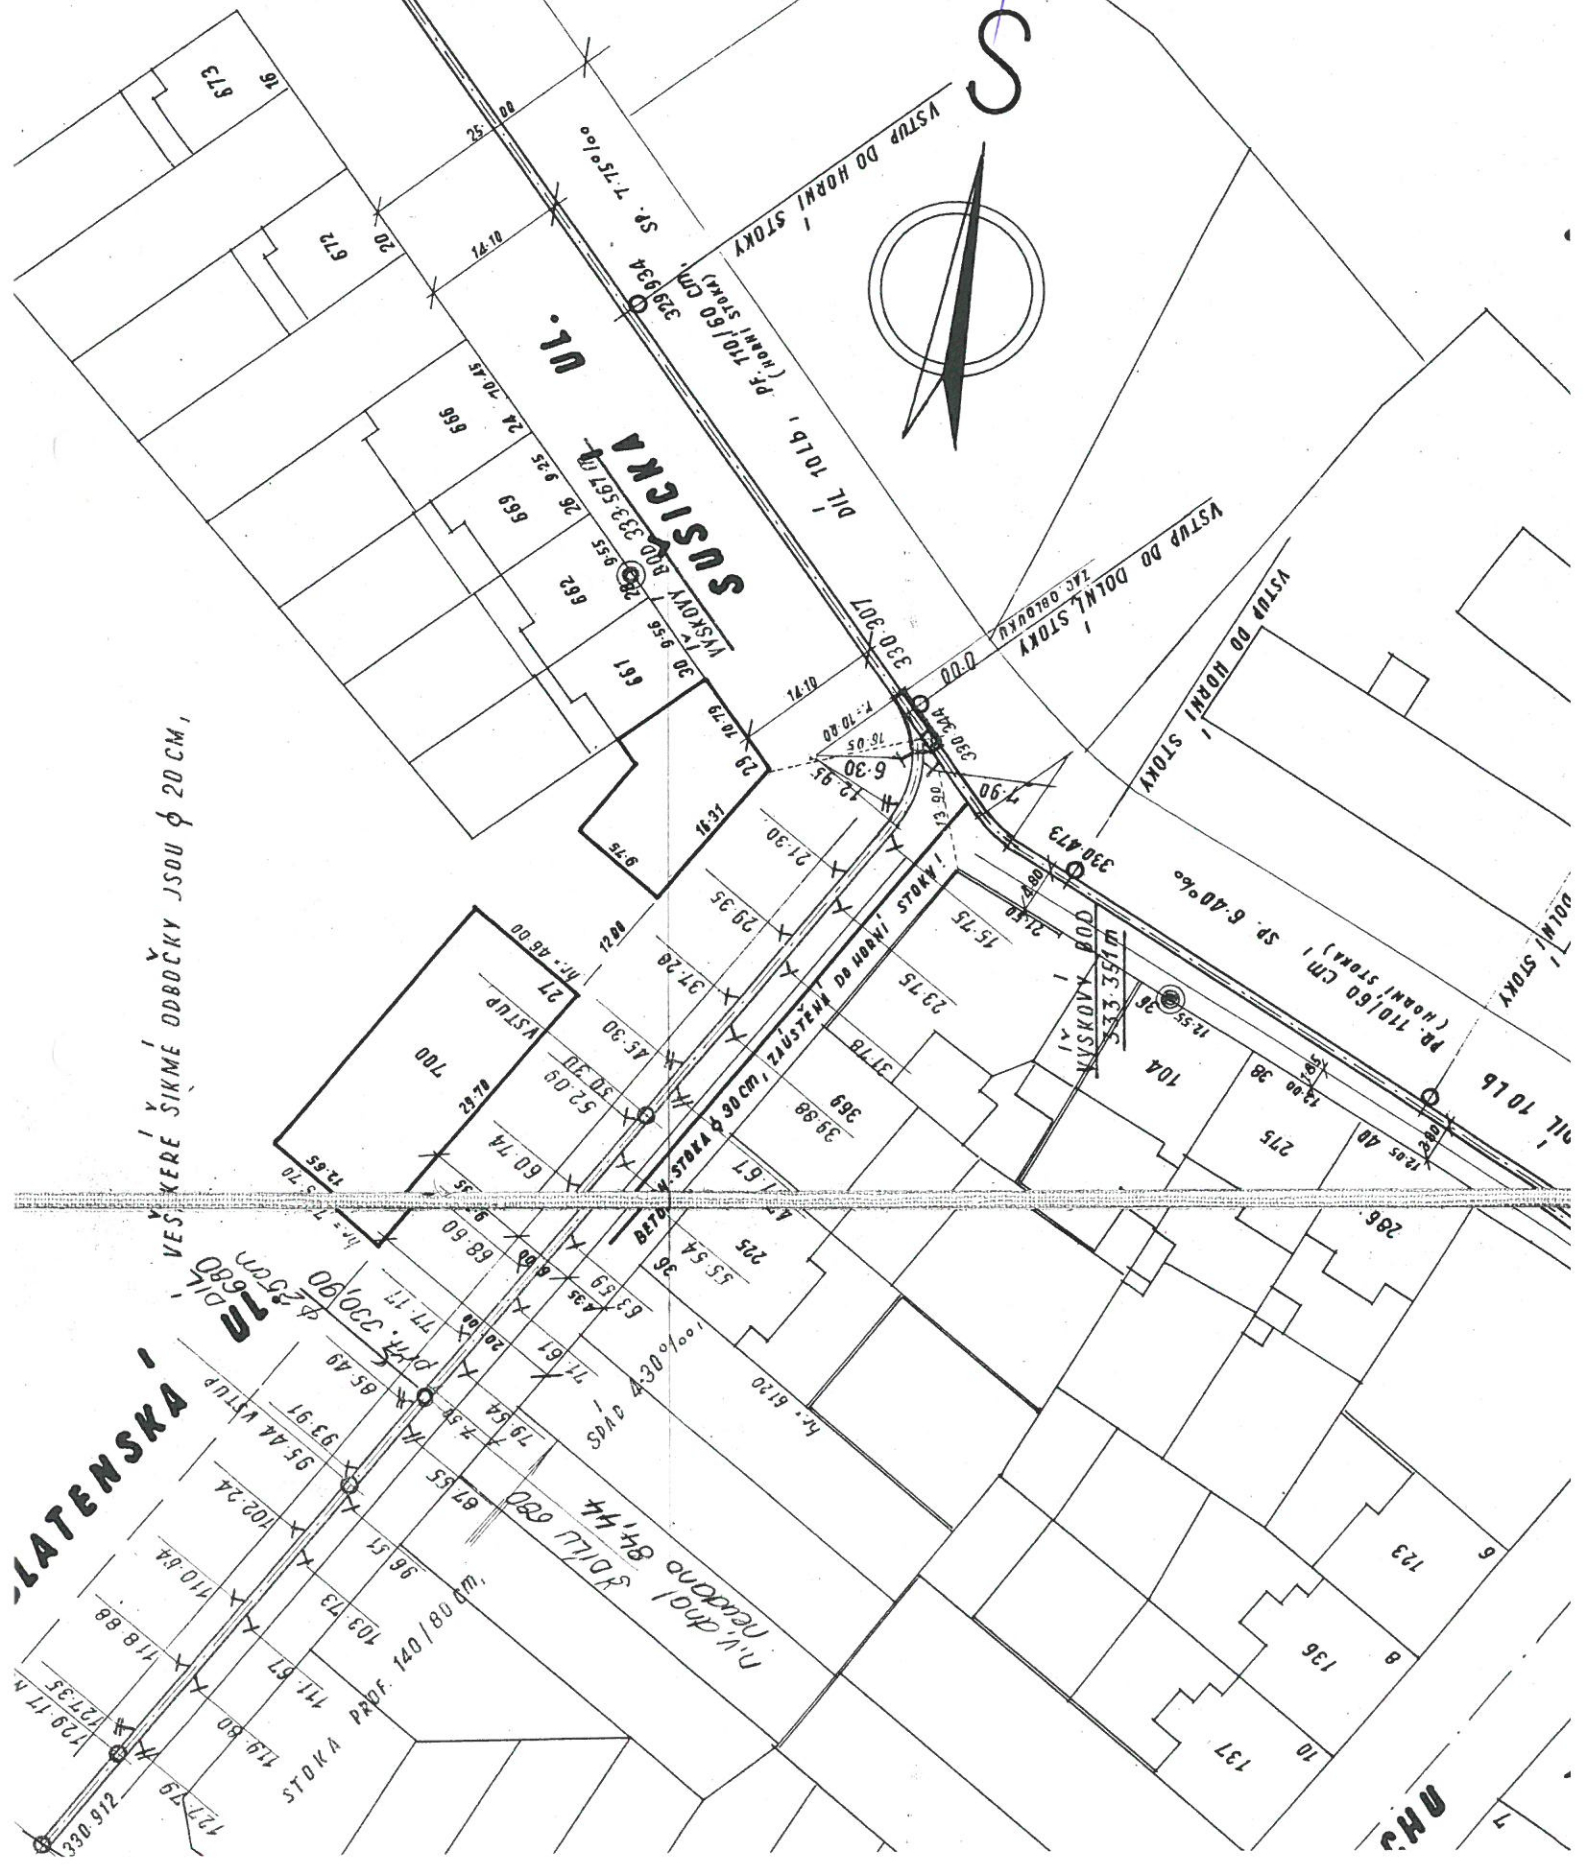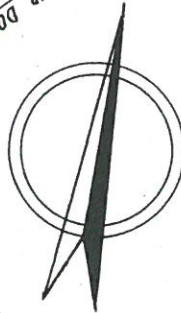

Jadran

Malostřanská 2


3L7 68 Pize
11.8. 2009

KANALIZACE V PLZN




ZNAČENÍ	PROFIL	CELKOVÁ DÉLKA	VÁHA 16m	CELKOVÁ VÁHA
αž ⑤	16 m/m	36,45 m'	1,578 Kg	57,5 Kg

PŘÍČNÝ ŘEZ I-I''

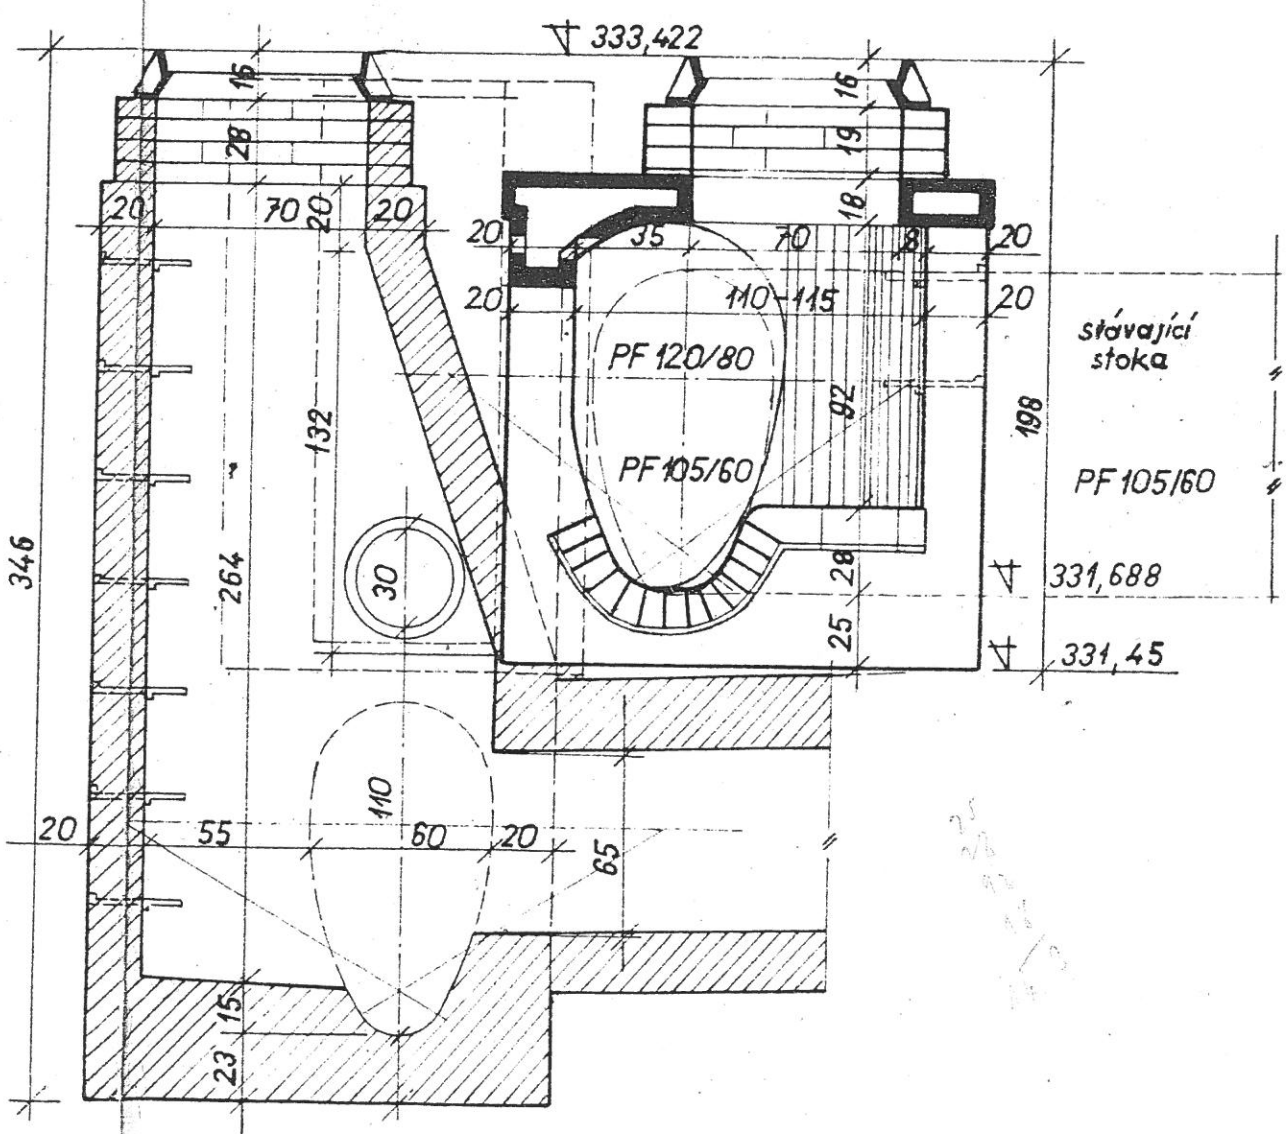

stavební výkres
PROJEKT

1:500
Výškový systém
Jadran

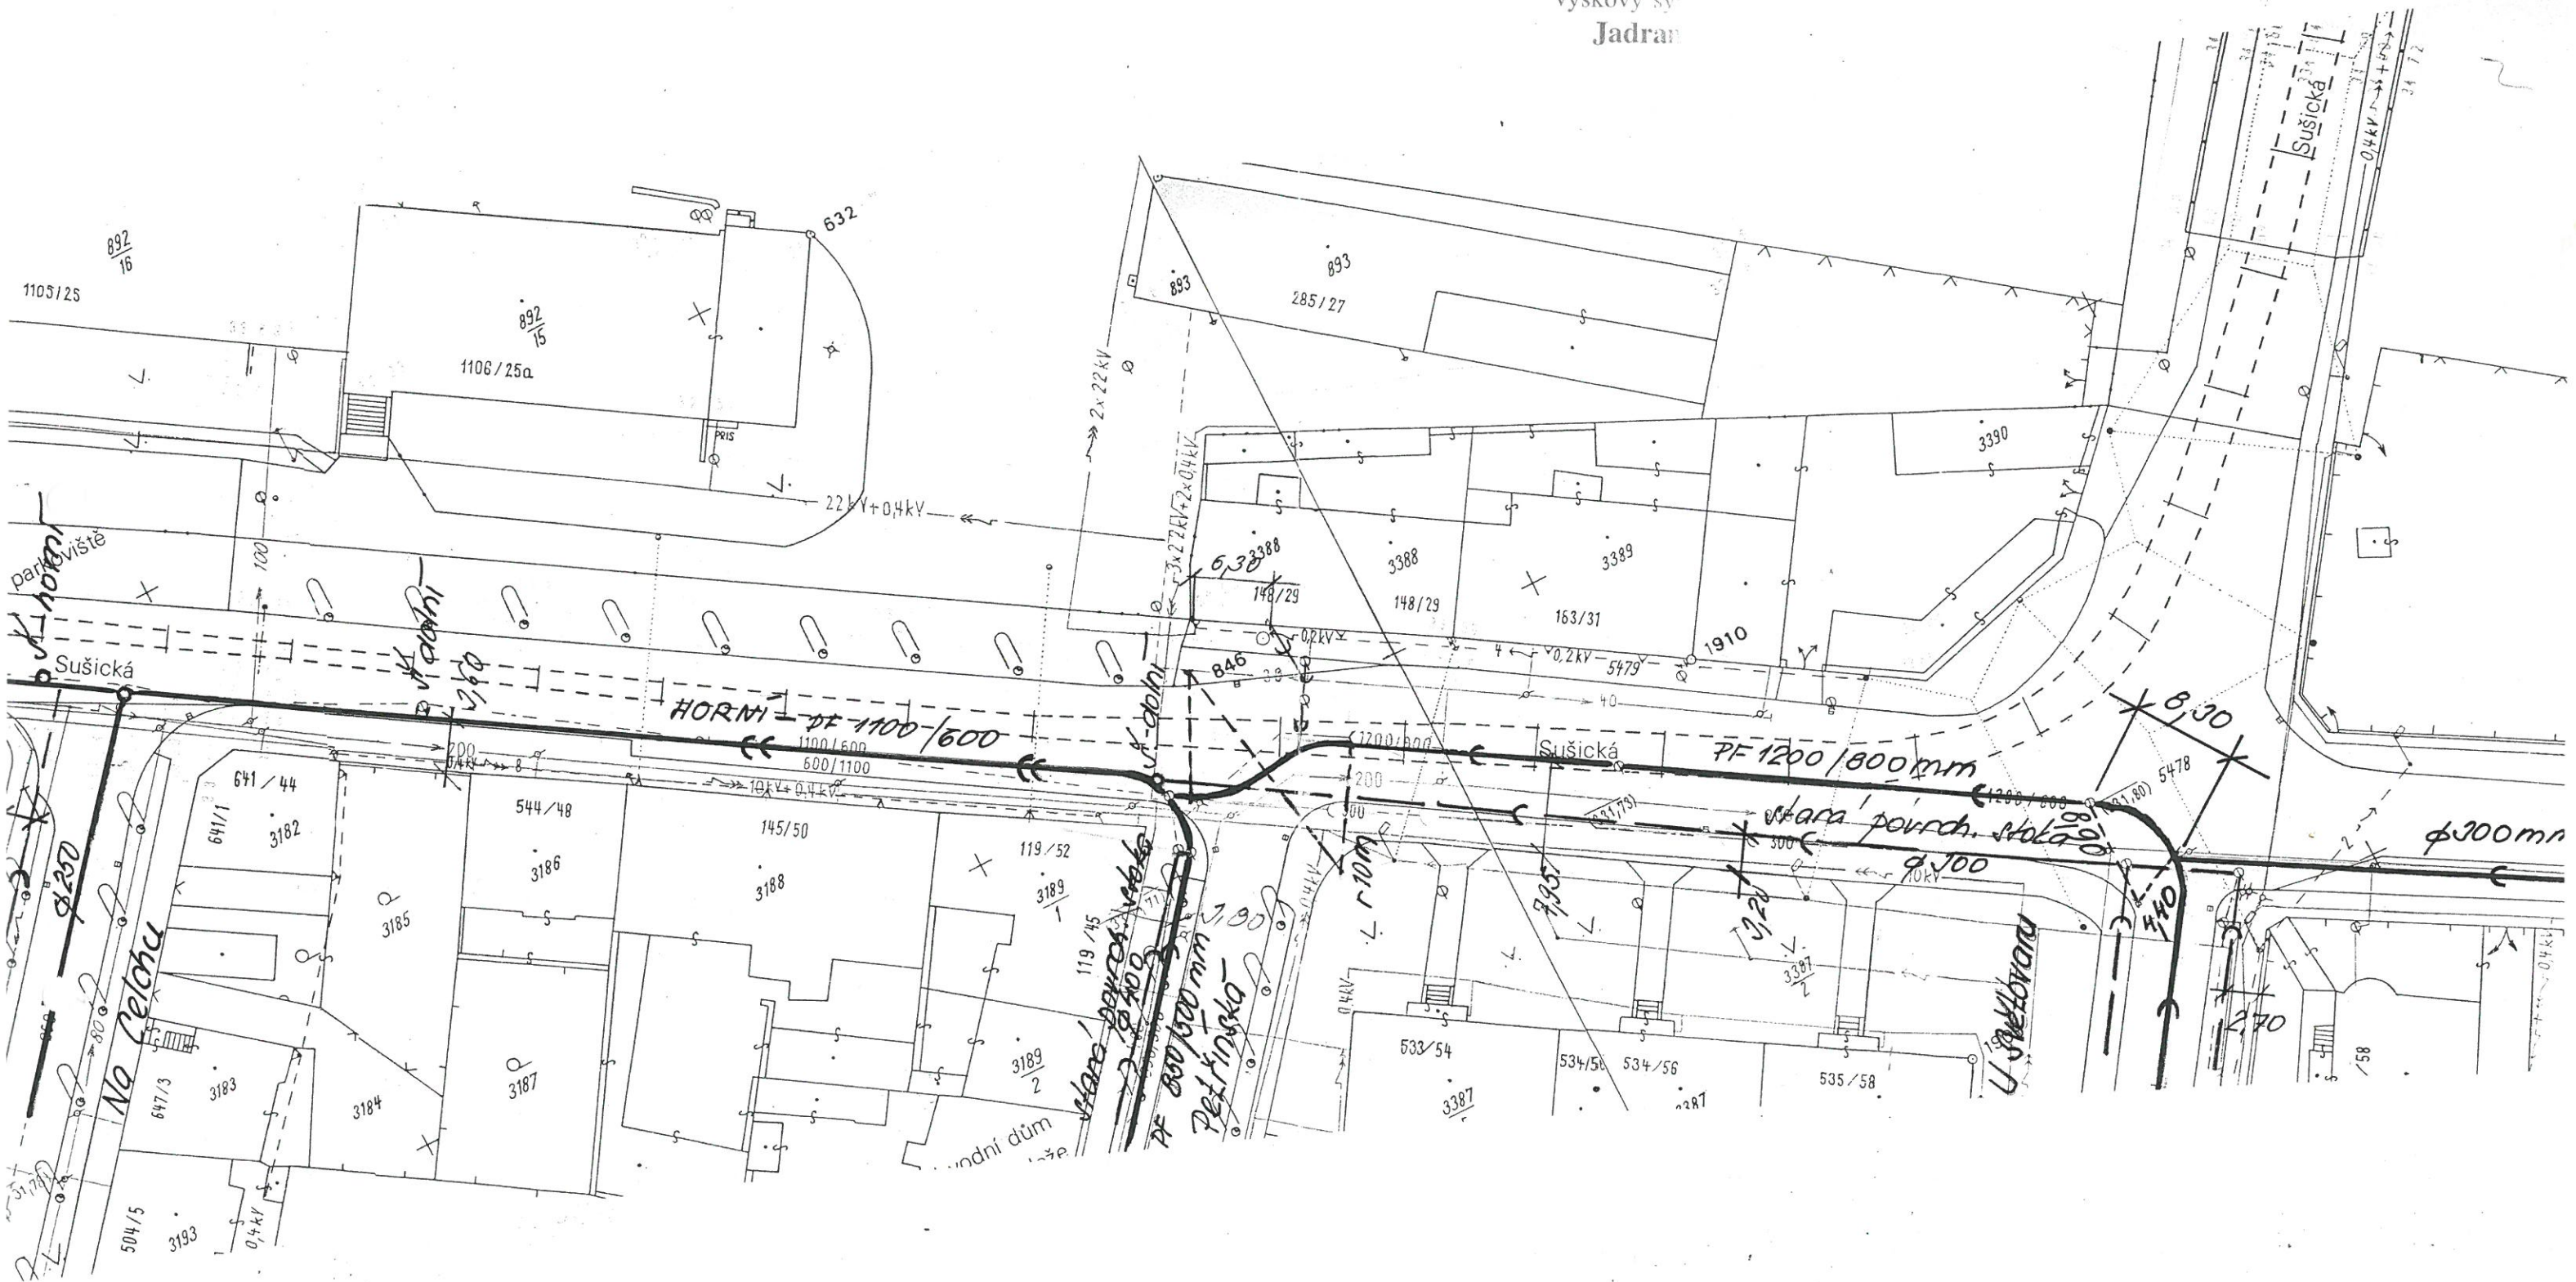

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 2
317 68 Plzeň
14.10.2009

X/NEOVEDENÝ PRŮBĚH STARÉ DOL. STOKY
NENALEZENY ŽÁDNÉ VSTUPY, USÁZOVAKY, A FOD.

REVIZE : 17.1.91

NI VYUŠTENI
DILU 10.6

STARÁ
ODLEHOVACÍ
(DO ŘEKY)
mimo provoz

DOLEHČOVACI
PF 120/80 cm
(DO ŘEKY)

STUPN. SPADISTE
32,62m
DIL 726

VSTUP
VZELIZN.
PRIKOPU
KZTRACENY

NAPOJEN
PROPUST
Ø 30 cm

STUPN. SPADISTE
45,00 m
DIL 726

V. S. JADRAN

PF 120/80 cm

$$\begin{array}{r} 20 \\ \times 81,48 \\ \hline 51,00m \\ \times 13,33m \end{array}$$

PROHL. PRIKOP
V DL. 28m

penalezeno!

1:500

DVE STOKY
NAD SEBOU



1.420
Výškový systém
Jadran
VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 2
317 68 Plzeň
11.8.2009

Ul. 29. května
Blahová




Na Celchu

STOKA
SPAD 1.420


Vstup přípoj. do ostupu
Beton. potr. z Božkova
Vstup přípoj. beton. potrubí
Vstup dle l.č. 5192

1:720
Výškový systém
Jadran


VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 2
317 68 Plzeň
11.8.2009

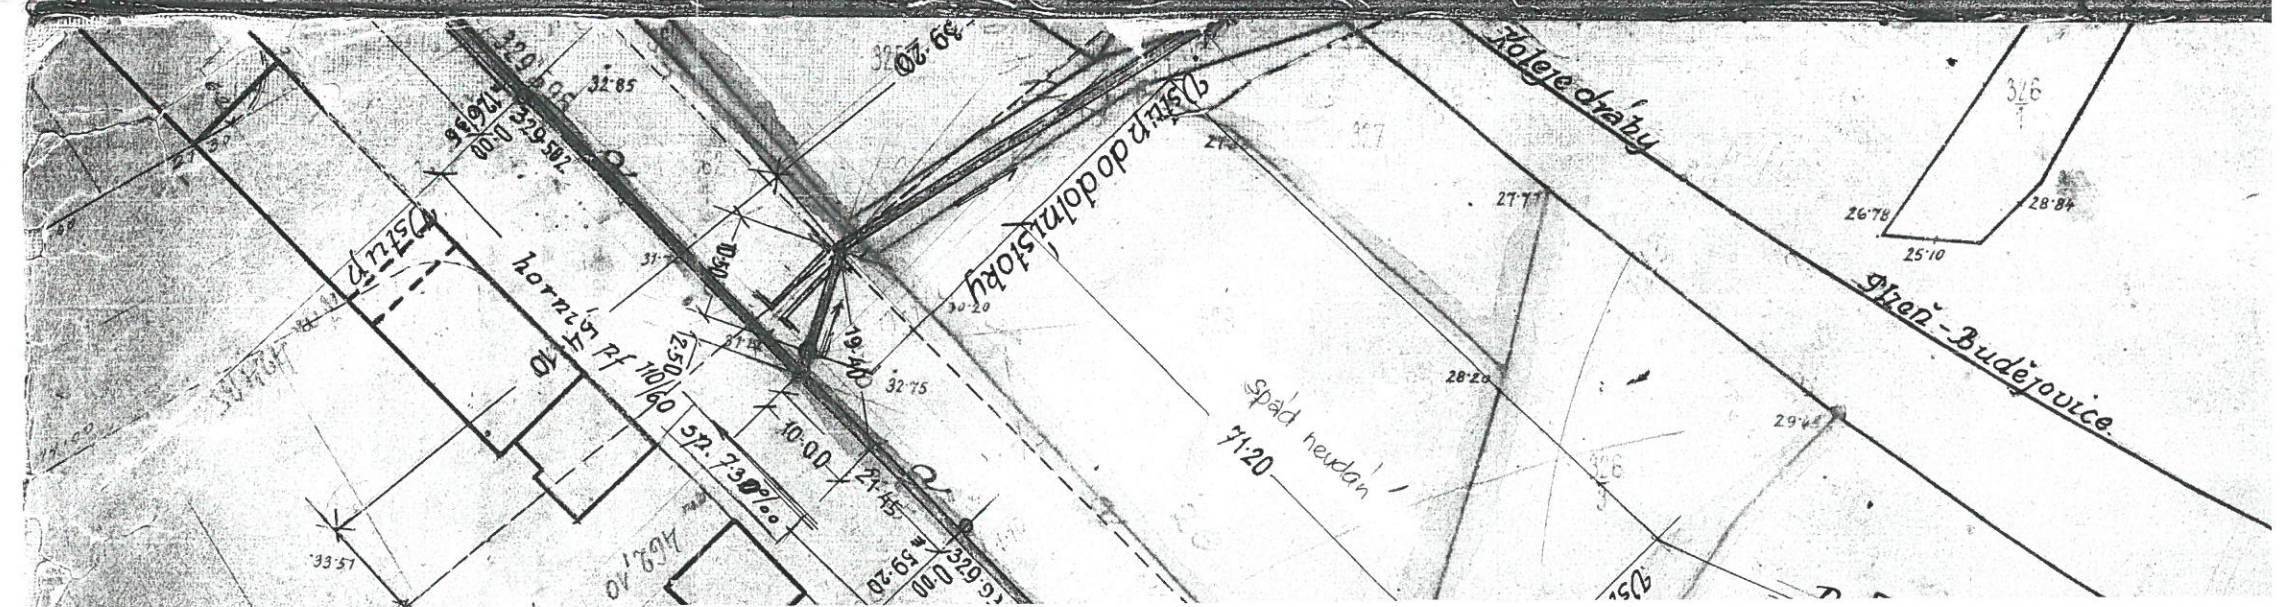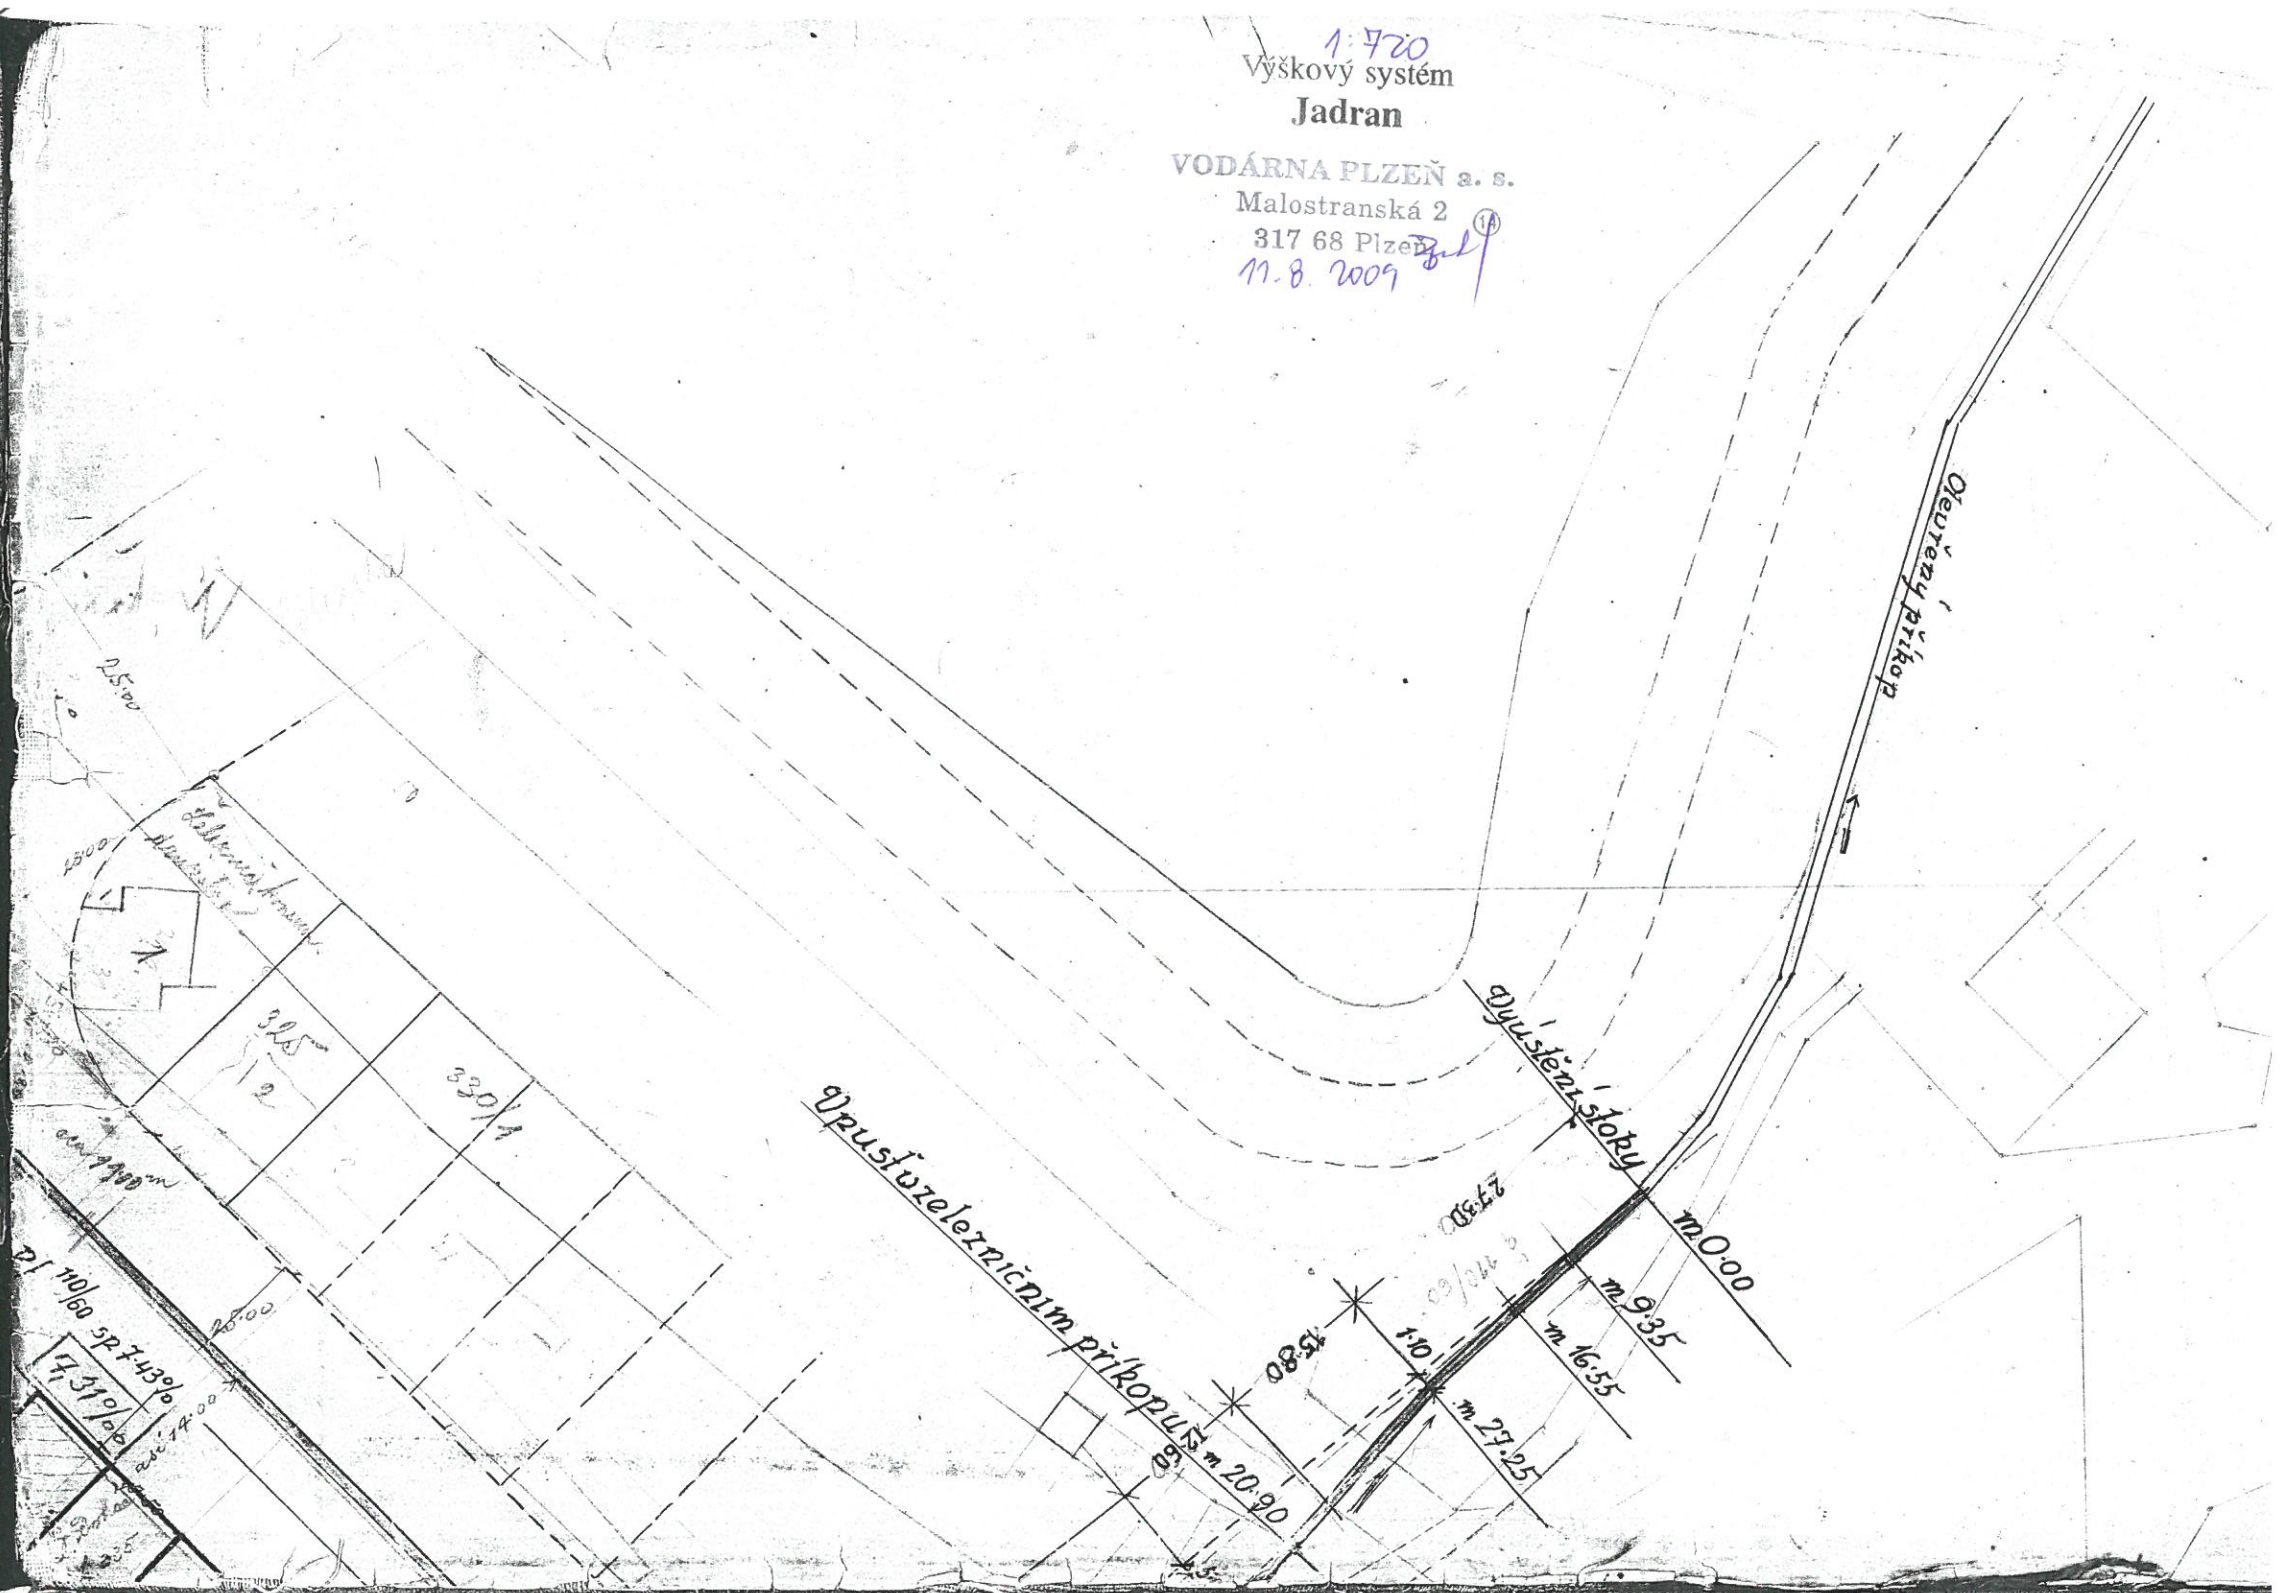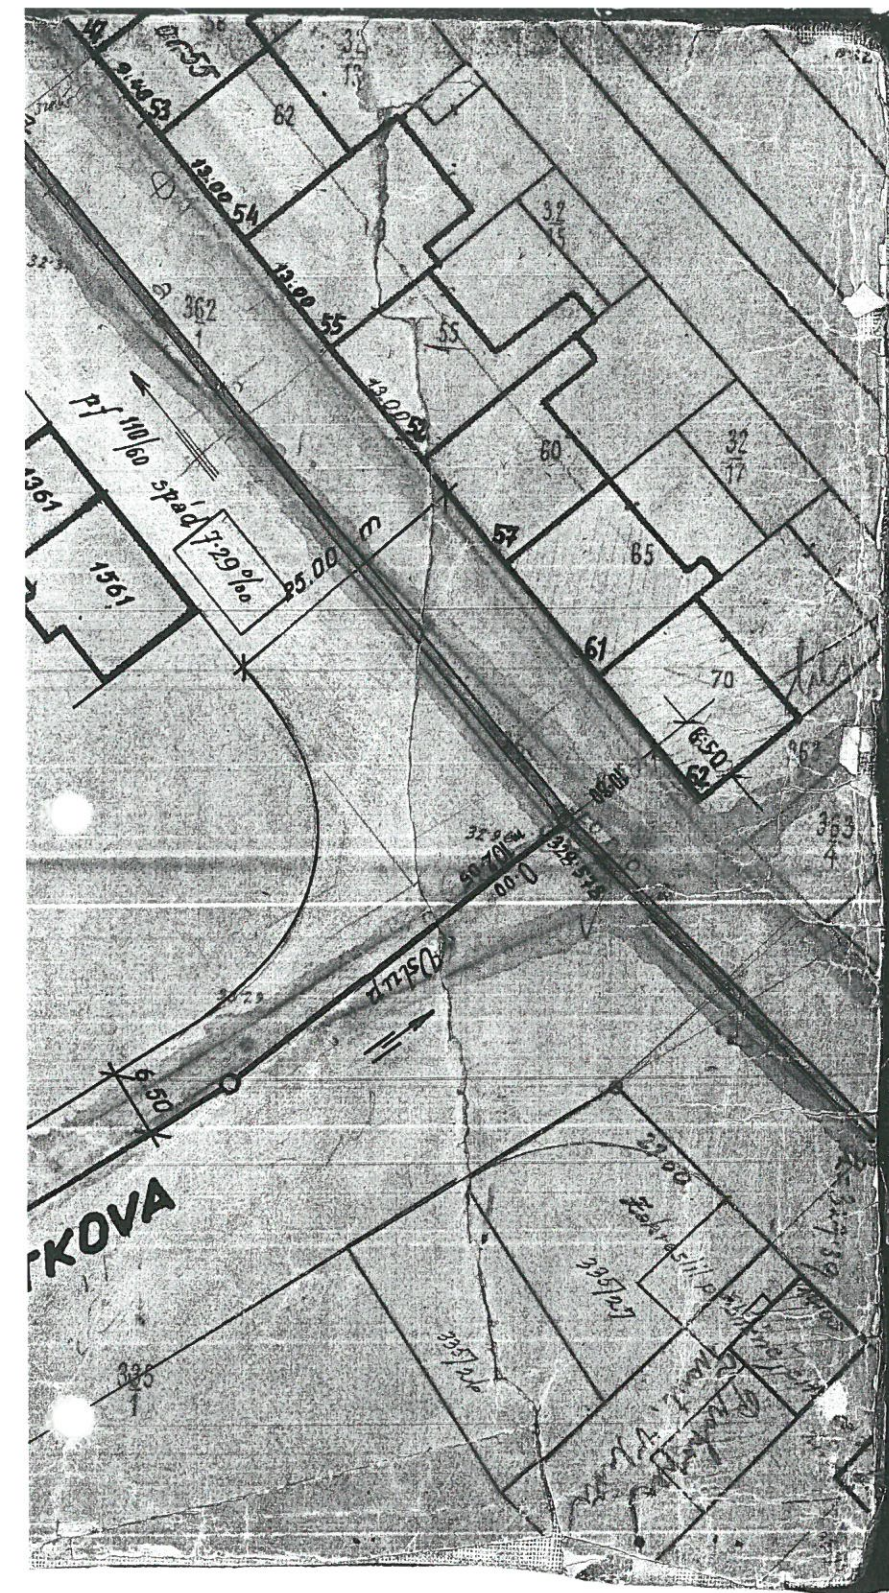


stavební výkres
PROJEKT

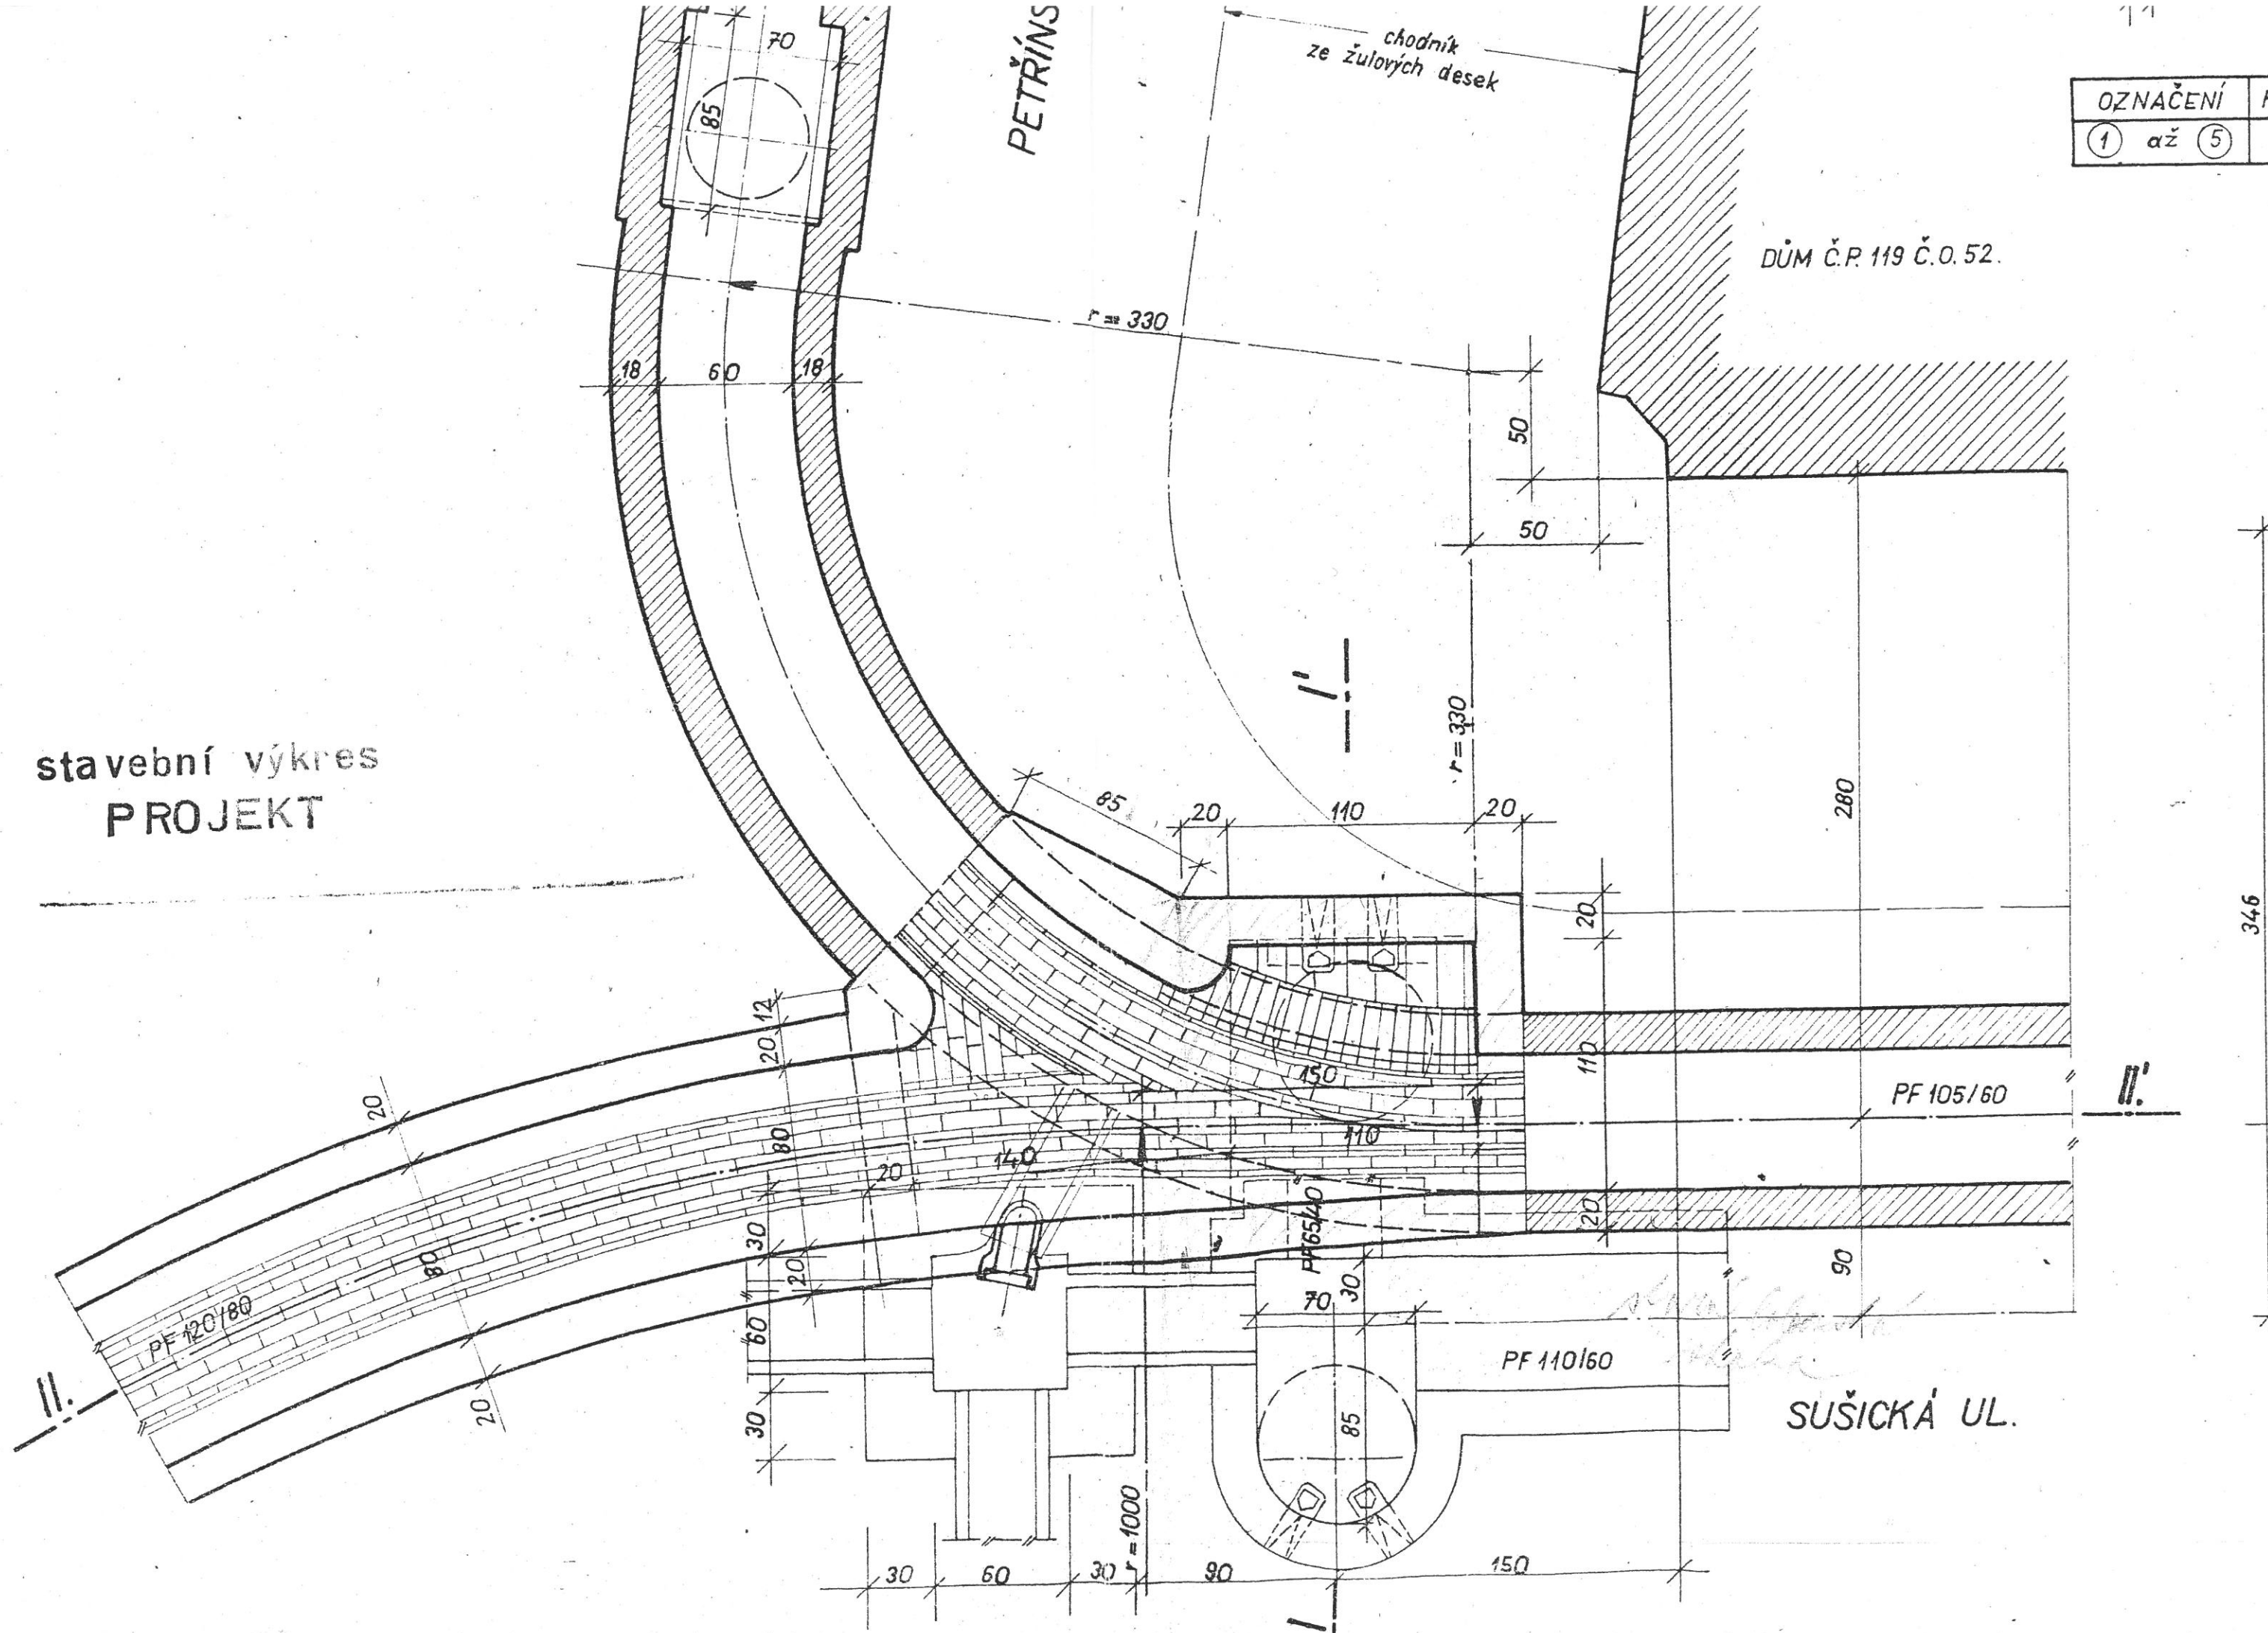

1:500
Výškový systém
Jadran

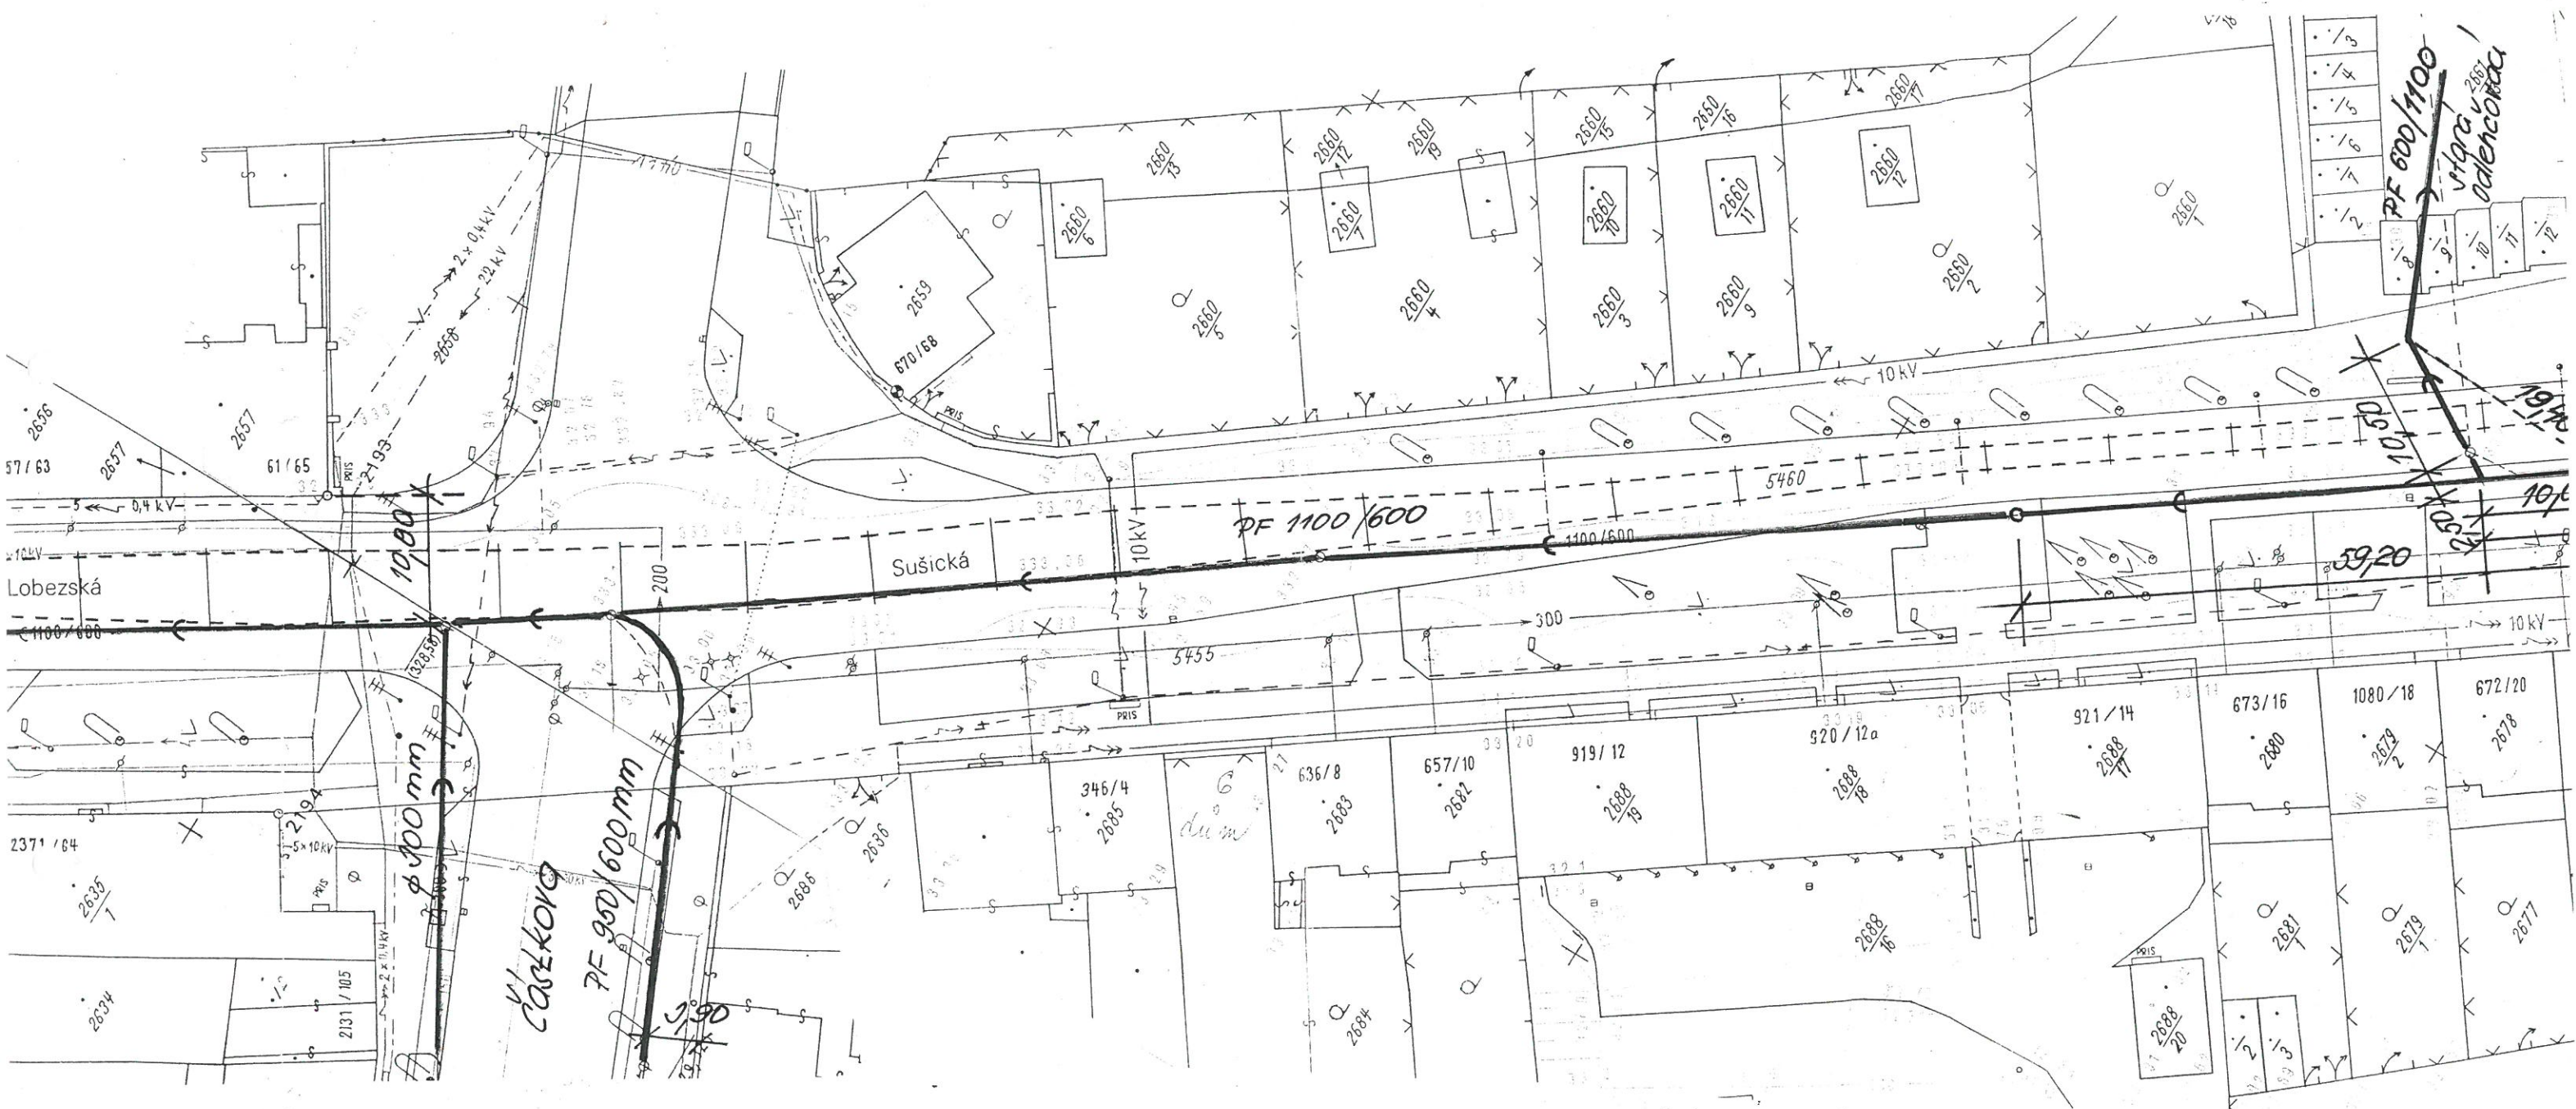

520:1
Výškový systém
Jadran

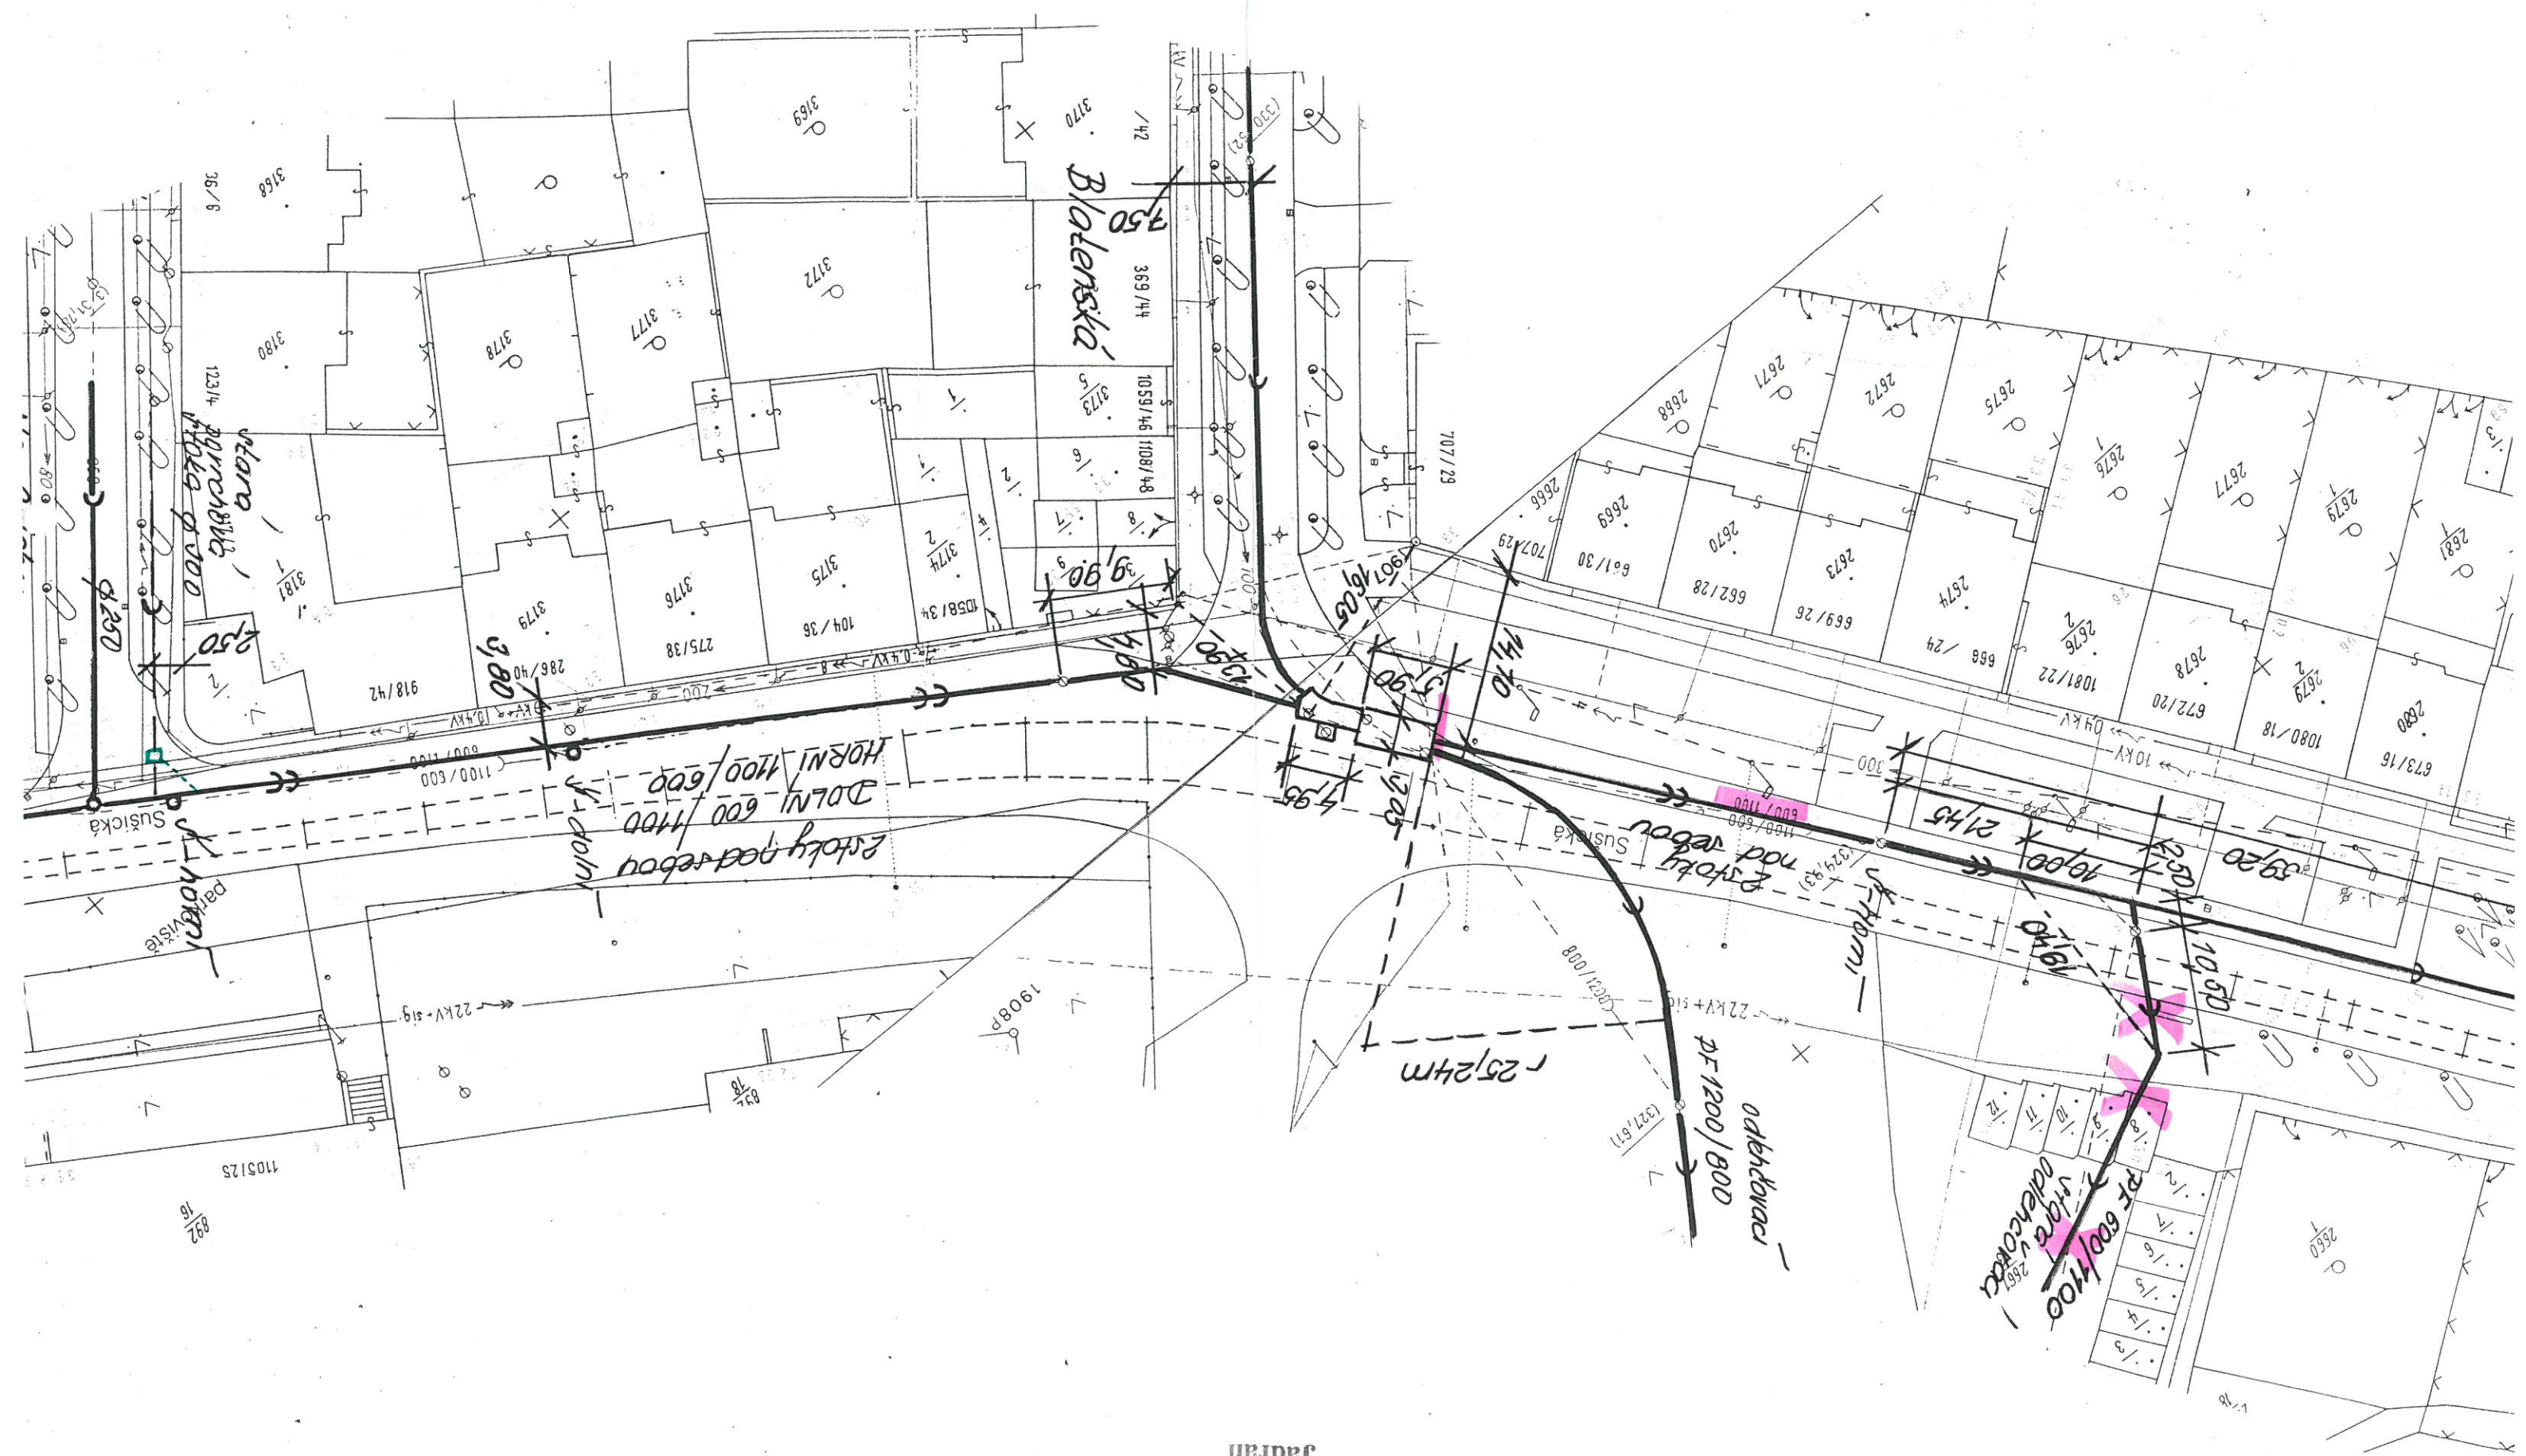

Brno 25. 8. 2009

PONTEX, spol.s.r.o.
středisko Plzeň
J.Zezulová
Bělohorská 7
301 00 Plzeň

Naše značka
293/100809/Pz

Vyřizuje / Linka
Kremlová/240

Brno
10.8.2009

Věc: **Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací**

Stavba : „č.z. 09 817 00 III/180 19 Sušická “
(V úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská)

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby **se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení** ve vlastnictví a správě společnosti MAXPROGRES, s.r.o.

K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.

Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem

ba
Pavel Vrána
Vedoucí střediska Ochrana sítě
Maxprogres, s.r.o.
MAXPROGRES, s.r.o., Tratová 1, 619 00 Brno
tel. +420 533 444 111, DIČ: CZ25307126
DIVIZE MAXNET



CERTIFICATE
NO: 280205



MAXPROGRES, s.r.o.
Tratová 1, Brno 619 00

tel. +420 533 444 111
fax. +420 533 444 222

info@maxprogres.cz
www.maxprogres.cz

IČO: 25307126
DIČ: CZ25307126

Zapsán v OR KS Brno,
odd. C, vl. 24060, zápis 5.8.1996

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ **společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 94506/09/CPN/MM0

Čís. žádosti je: 0109 259 611

Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 7. 8. 2011.

Žadatel	Pontex, spol. s r.o., , ,	
Stavebník	SÚS Kralovice, , ,	
Název akce	III/180 19 Sušická ve stupni DÚR (v úseku od kruhové křižovatky Částkova ul. k ul. Petřínská	
Zájmové území	Okres	Plzeň-město
	Obec	Plzeň
	Ulice, číslo	Sušická
	Kat. území/č. parcely	Plzeň
	Upřesnění místa	viz. zájmové území
Akci dotčené mapové listy dokumentace Telefonica O2 Czech Republic, a.s.		PLZEN: 8-5/414,423,441,442

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezích z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Vyjádření nelze použít pro schválení stavby.

Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy, jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, Žádosti o vydání územního souhlasu, pro účely zkráceného stavebního řízení či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost Žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:

Specifikace výřezů:

- | | |
|--------|--|
| 1:500 | Výřez z digitální dokumentace SEK - 3xA3 |
| 1:2000 | Výřez z digitální dokumentace SEK - 1xA3 |

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

Poznámka: V zájmovém území se nachází kabelovody + více prvků (kabelů, trubek s optickými kabely) v trasách úložně. Nutné vyjádření útvaru Plánování a výstavby PS KPO Plzeňsko p. Parvonič, č. tel. 377142702, mobil 606642734.

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Solní 18, 301 00 Plzeň, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: DLSS Plzeň, P.O. Box č. 56, 130 76 Praha 3

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 94506/09/CPN/MM0

Závazné pokyny a informace pro projektování staveb v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací v majetku společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (dále SEK)**Držitel těchto závazných pokynů a informací bere na vědomí a je srozuměn s tím, že:**

- a) Při projektování staveb je povinností navrhnout taková řešení, aby nenastalo omezení přístupu, ohrožení nebo poškození vedení SEK, ani jejich technických prvků.
- b) V blízkosti vedení SEK je povinen dodržovat zejména následující právní předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jakož i jeho prováděcí vyhlášky, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a chovat se tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení SEK. Při křížení, nebo souběhu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) je povinen dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". Při zpracování projektové dokumentace pro účely rekonstrukce či demolice je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní, a to v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovením § 3 bodu b.5 a přílohou č. 3 kap. XII. čl.1.
- c) Přípustná odchylka mezi skutečným uložením SEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci je +/- 30 cm.
- d) Ustanovení §102 odst.3 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů upravuje, které činnosti jsou v ochranném pásmu SEK zakázány.
- e) Dojde-li ke střetu SEK s projektovanou stavbou a takovým střetem bude vyvolána překládka SEK, nese ve smyslu ustanovení § 104 odst.16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku vedení SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení, ten, který překládku SEK vyvolal.
- f) Bude - li to pro účely stanovení podmínek ochrany SEK nezbytně nutné, doplní situační výkres tím, že zakreslí vedení a zařízení sítě elektronických komunikací dle podkladů předaných/zaslaných společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s., a okótuje stávající a nově budovanou technickou infrastrukturu, jakož i od stávajících a nově budovaných staveb a od stejných pevných bodů.
- g) Kontakt na zaměstnance společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě: Stanislava Křepelková (tel.: 377 143 403, 607 866 210)

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k **Vyjádření** stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto **Vyjádření**, nelze toto **Vyjádření** použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového **Vyjádření**.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti **Vyjádření**
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k **Vyjádření** uvedeného v Žádosti

Přílohy:

výřezy účelové mapy: 4 listy
ostatní přílohy: 1 kus
celkem: 5

Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Solní 18, 301 00 Plzeň, tel.: 800 255 255
Adresa pro písemný styk: DLSS Plzeň, P.O. Box č. 56, 130 76 Praha 3

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 94506/09/CPN/MM0

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjádření vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 7. 8. 2009 v Plzni



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282



Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Solní 18, 301 00 Plzeň, tel.: 800 255 255
Adresa pro písemný styk: DLSS Plzeň, P.O. Box č. 56, 130 76 Praha 3

www.cz.o2.com/dokumentace

Vážená paní, vážený pane,
v případě Vašeho požadavku na vytyčení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obračejte na společnosti uvedené níže.

INVEST TEL s.r.o.

se sídlem: Domažlické předměstí 610
IČ: 49193503 DIČ: CZ49193503
Kontakt: Radek Plechinger, tel.376358507, e-mail:plechinger@investtel.cz
Oblast: okresy Klatovy, Domažlice, Plzeň jih

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
Kontakt: Petr Thoma mob.602622996, e-mail: pthoma@sitel.cz
Vladimíra Bejvlová tel.377455555 e-mail: vbejvlova@sitel.cz
Oblast: okresy Plzeň město, Plzeň jih, Plzeň sever, Rokycany

SUPTEL s.r.o.


se sídlem: Plzeň, Hřbitovní 15, PSČ 312 16
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
Kontakt: Jindřiška Štichová tel. 377 433 320, e-mail vytyceni@suptel.cz
Oblast: Plzeňský kraj

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice
IČ: 63887347 DIČ: CZ63887347
Kontakt: Oldřich Franta mob. 602 109 688
Dušan Kubeš mob. 602 601 240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz
Oblast: okresy: Plzeňský kraj

Watecom s.r.o.

se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy, str.Severní 60 PLZEŇ-Valcha
IČ: 27200175 DIČ: CZ 27200175
Kontakt: Libor Krbek mob.606242455 e- mail: krbek@watecom.cz
Vladimír Kýček mob. 602306563 e-mail: kycek@watecom.cz
Oblast: okresy Plzeň město, Plzeň sever, Plzeň jih

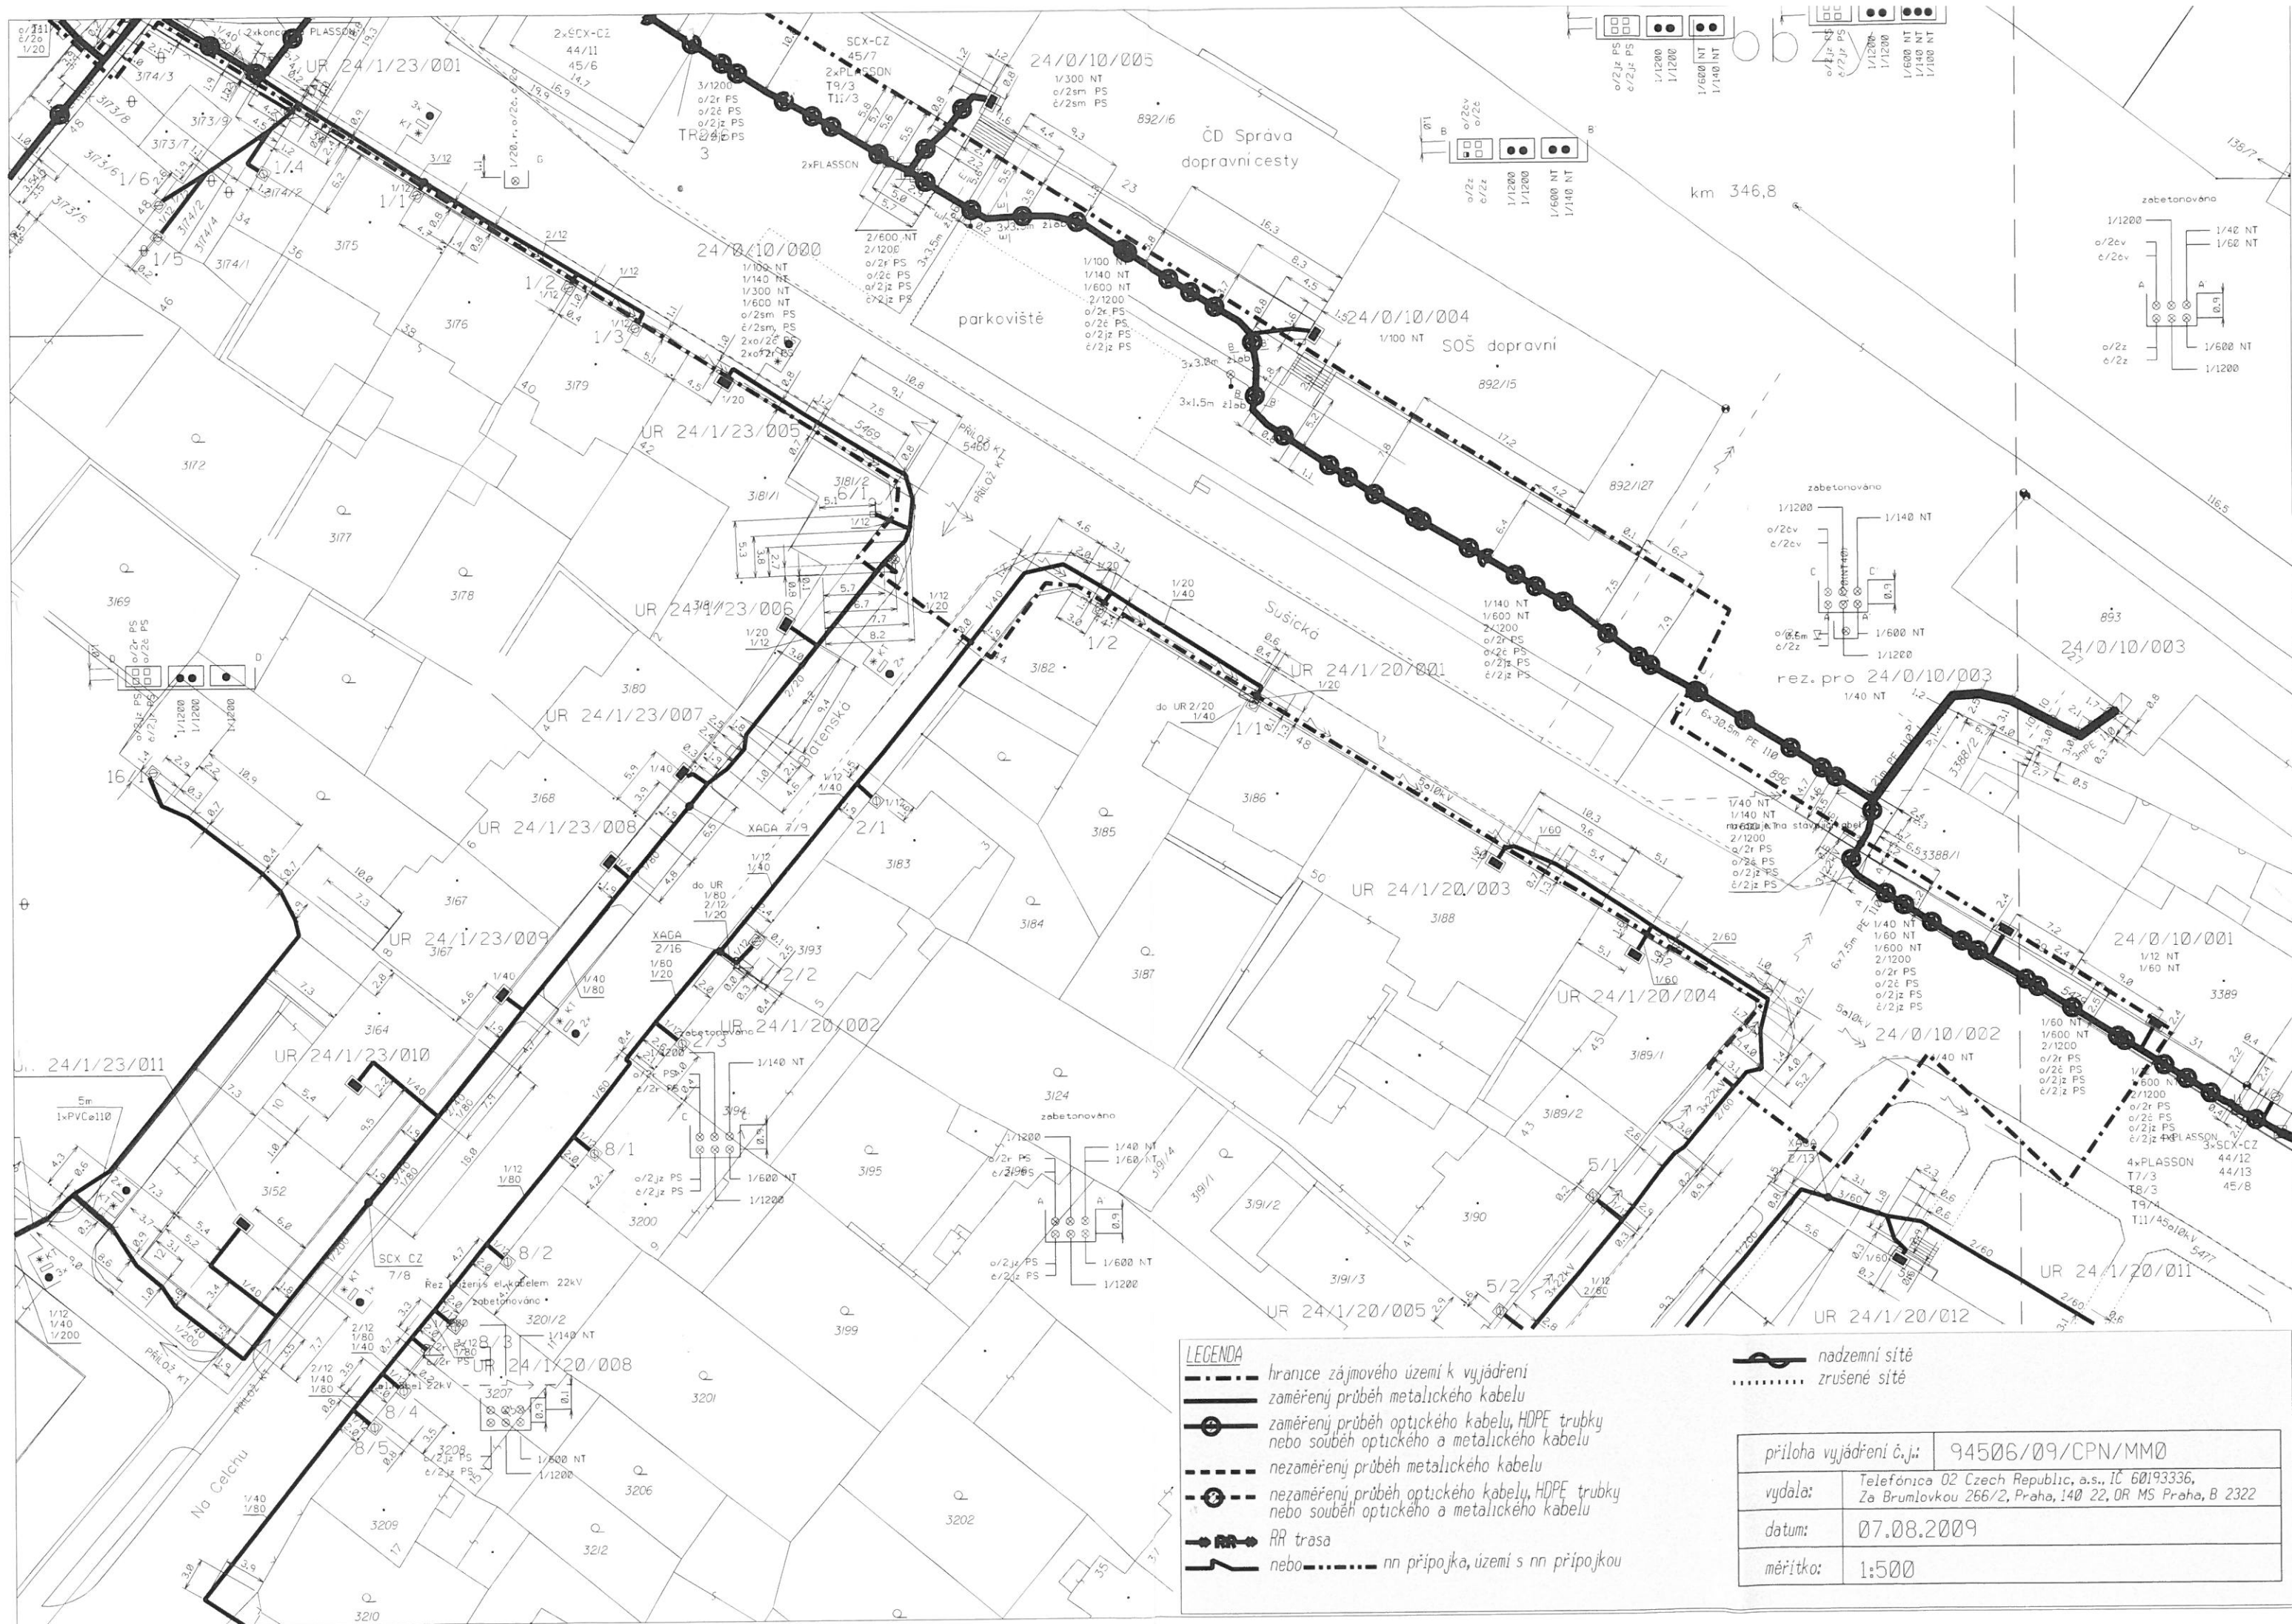



LEGENDA


- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HOPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HOPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR trasa
- nebo nn připojka, území s nn připojkou

nadzemní síť
zrušené síť

príloha vyjádření č.j.:	94506/09/CPN/MM0
vydalá:	Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	07.08.2009
měřitko:	1:500

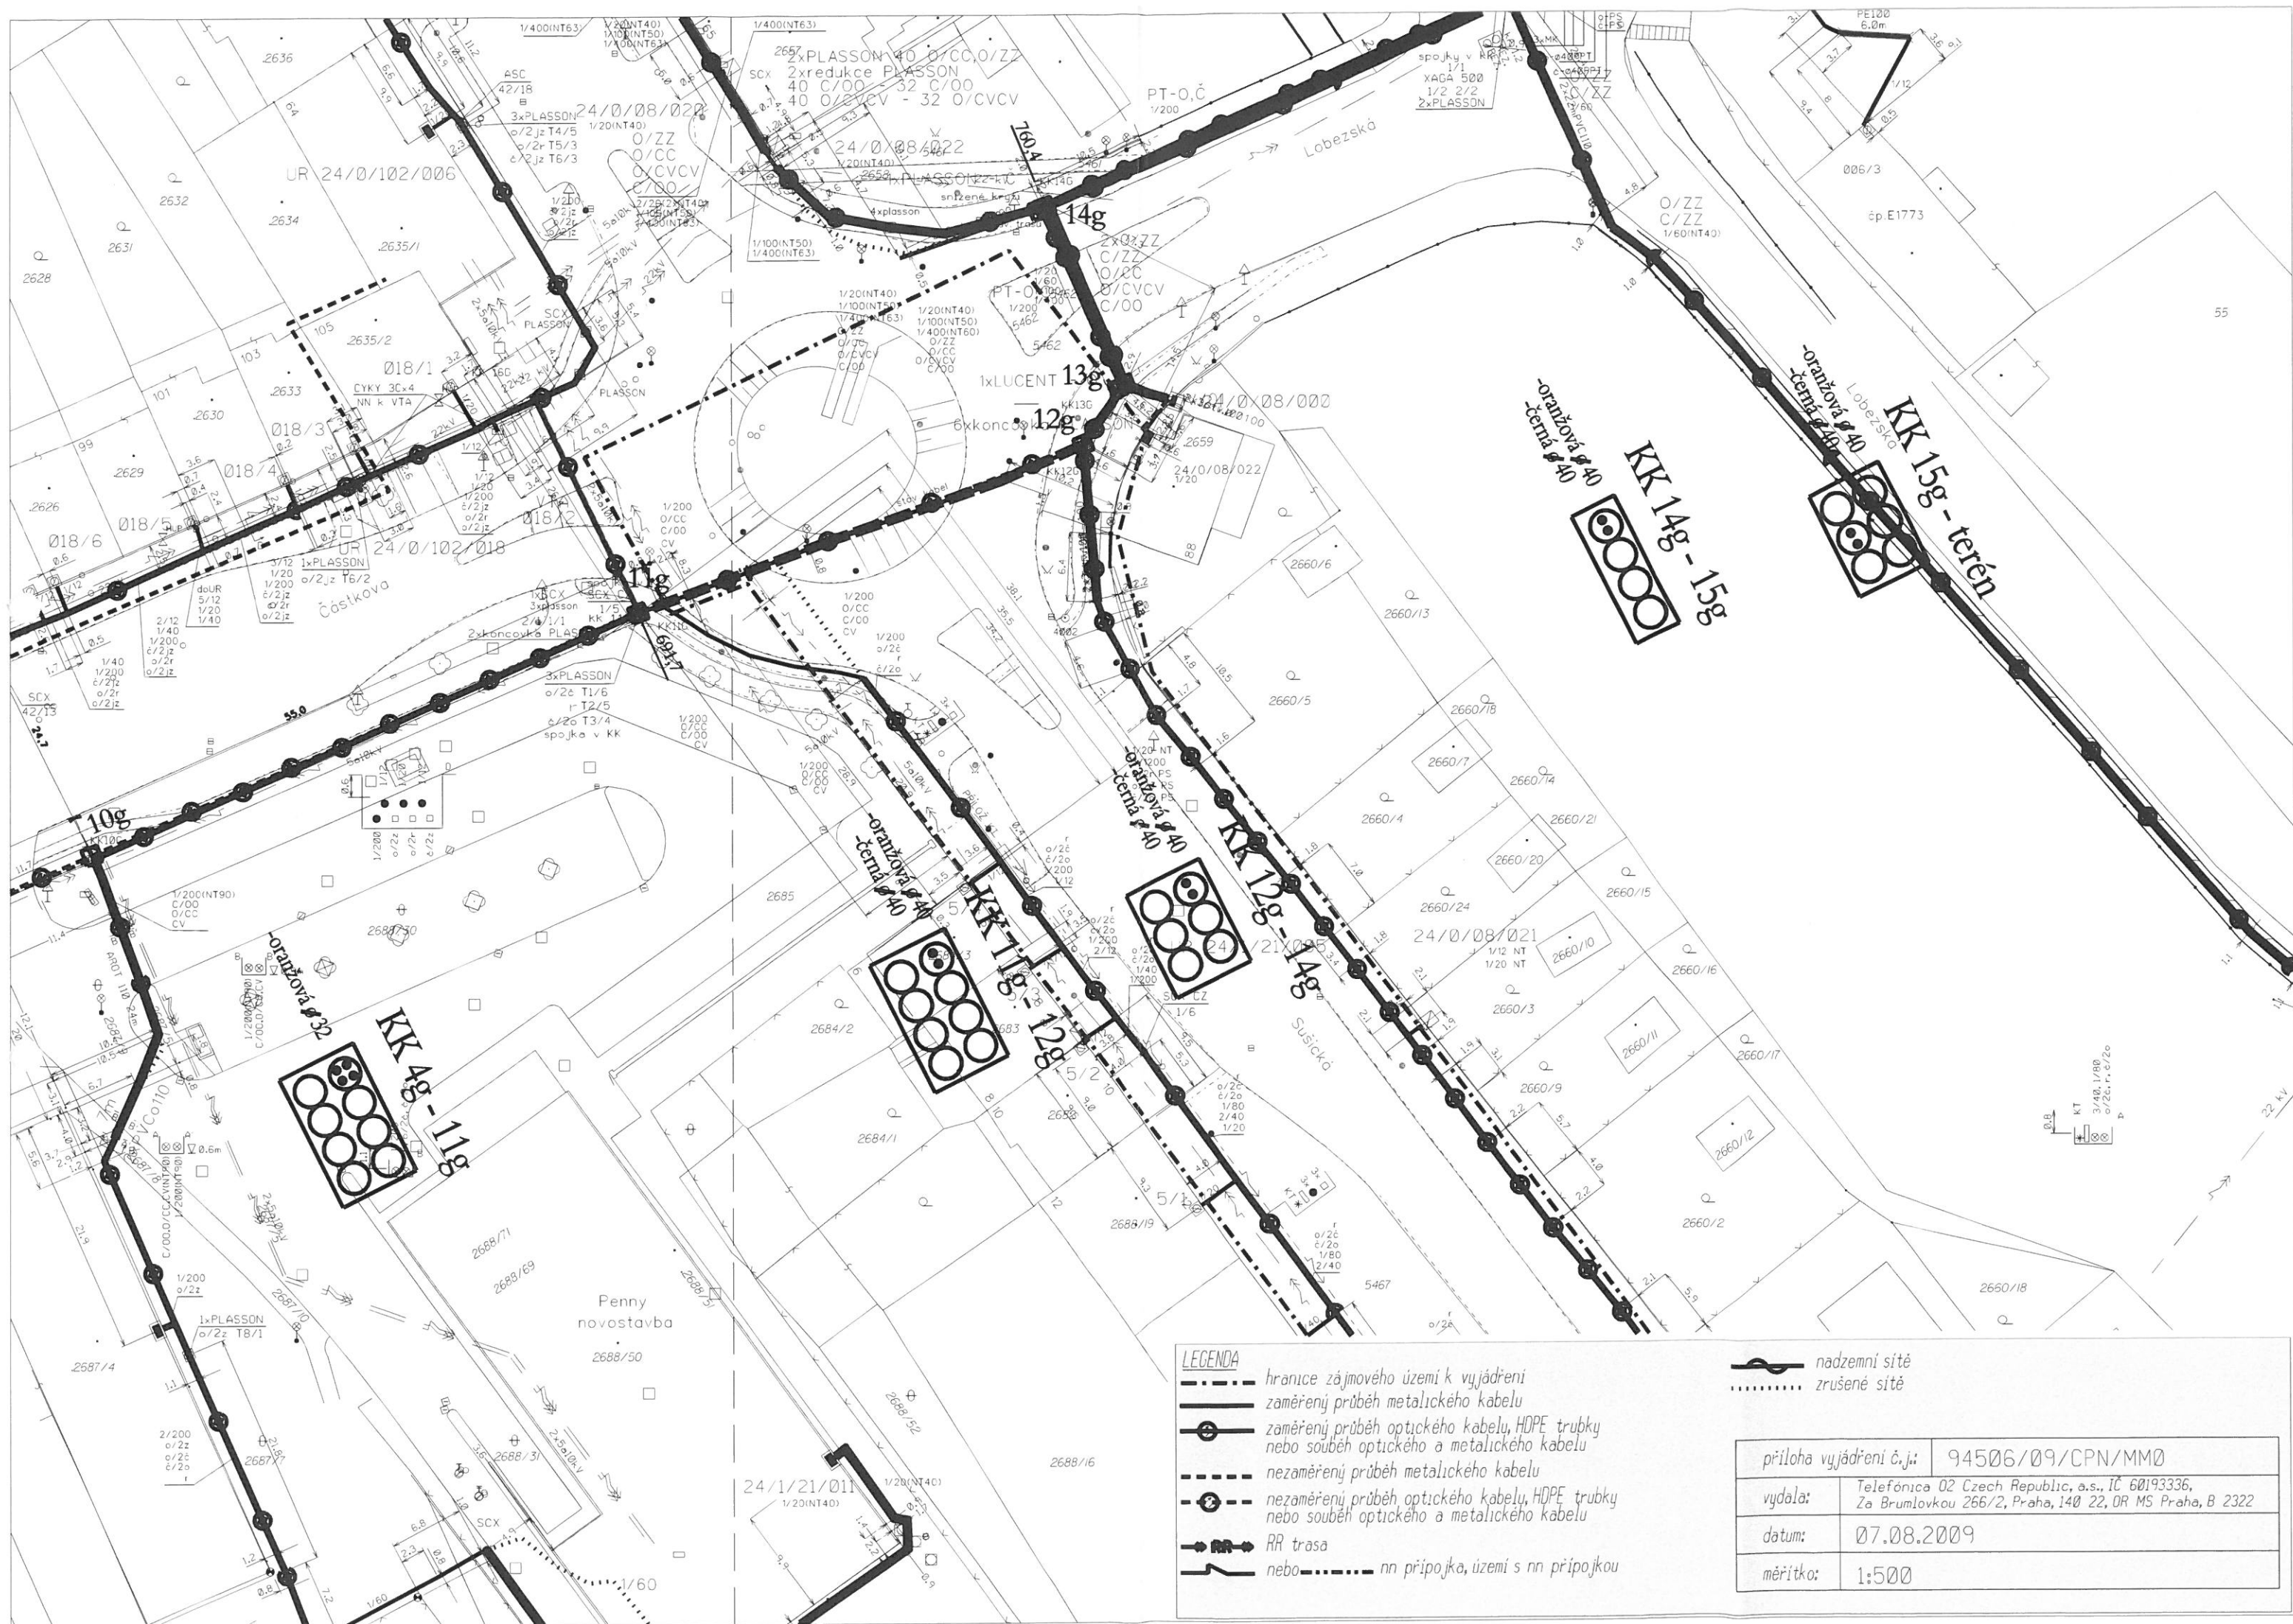

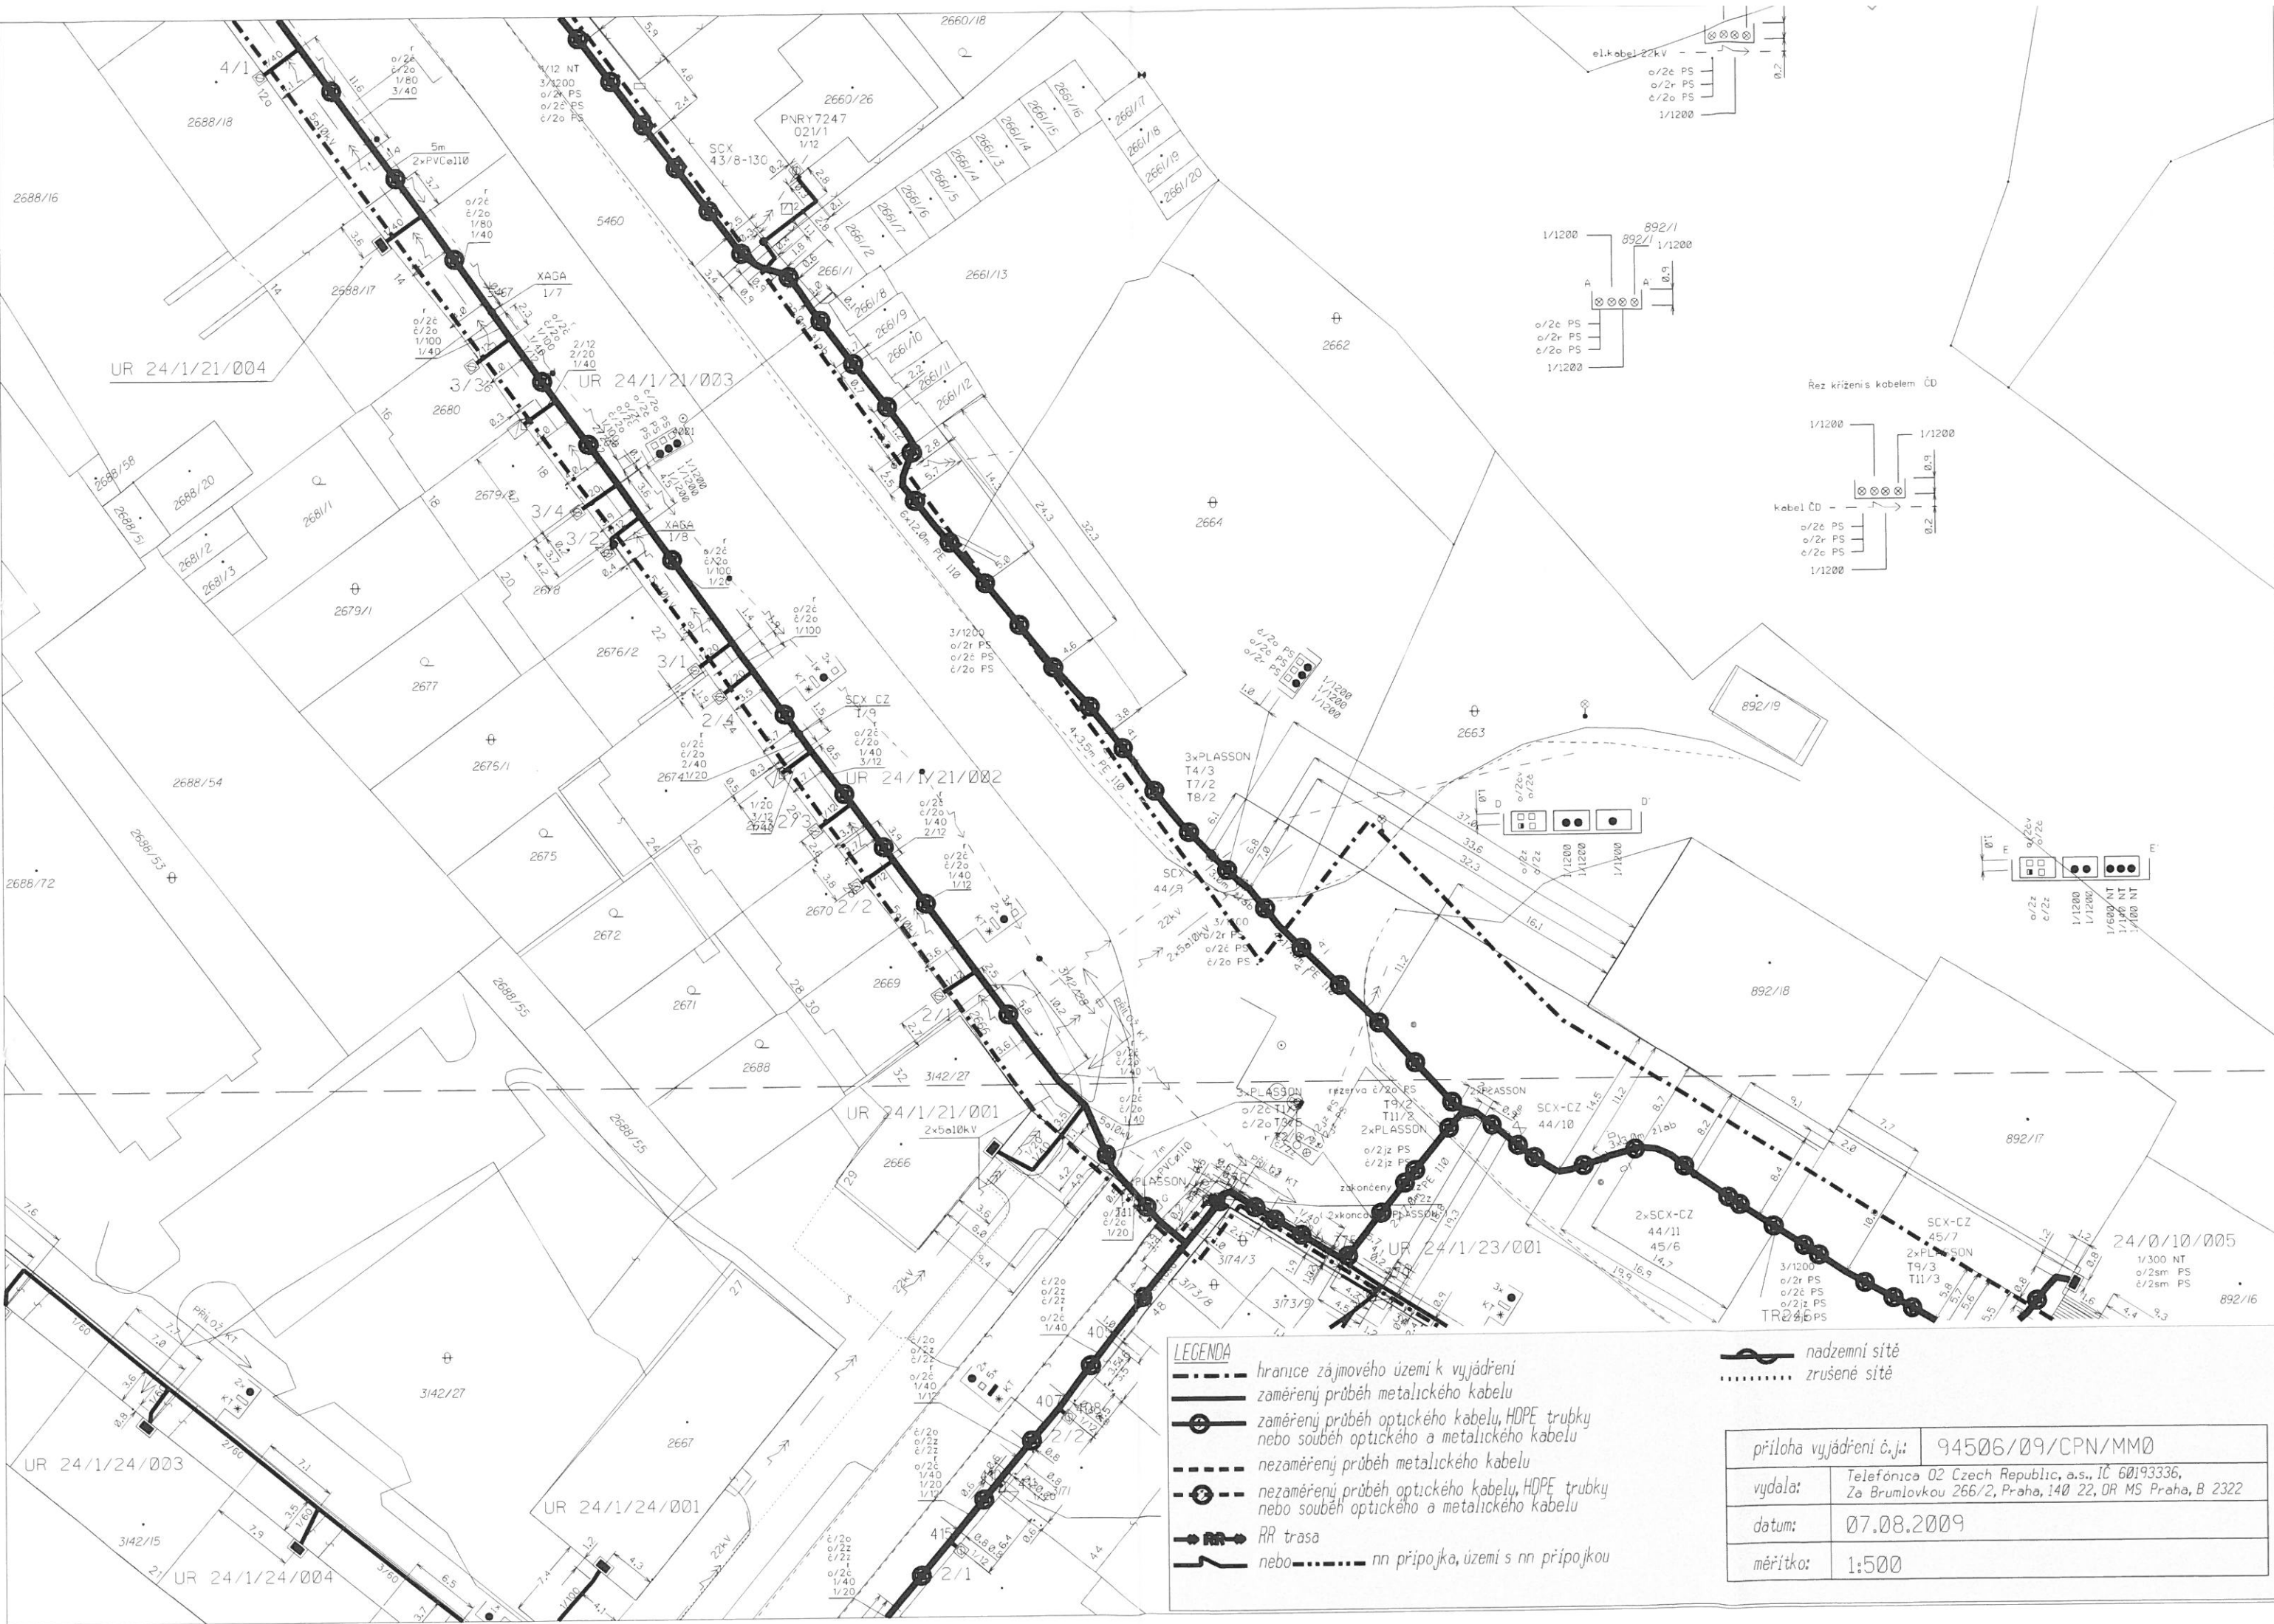

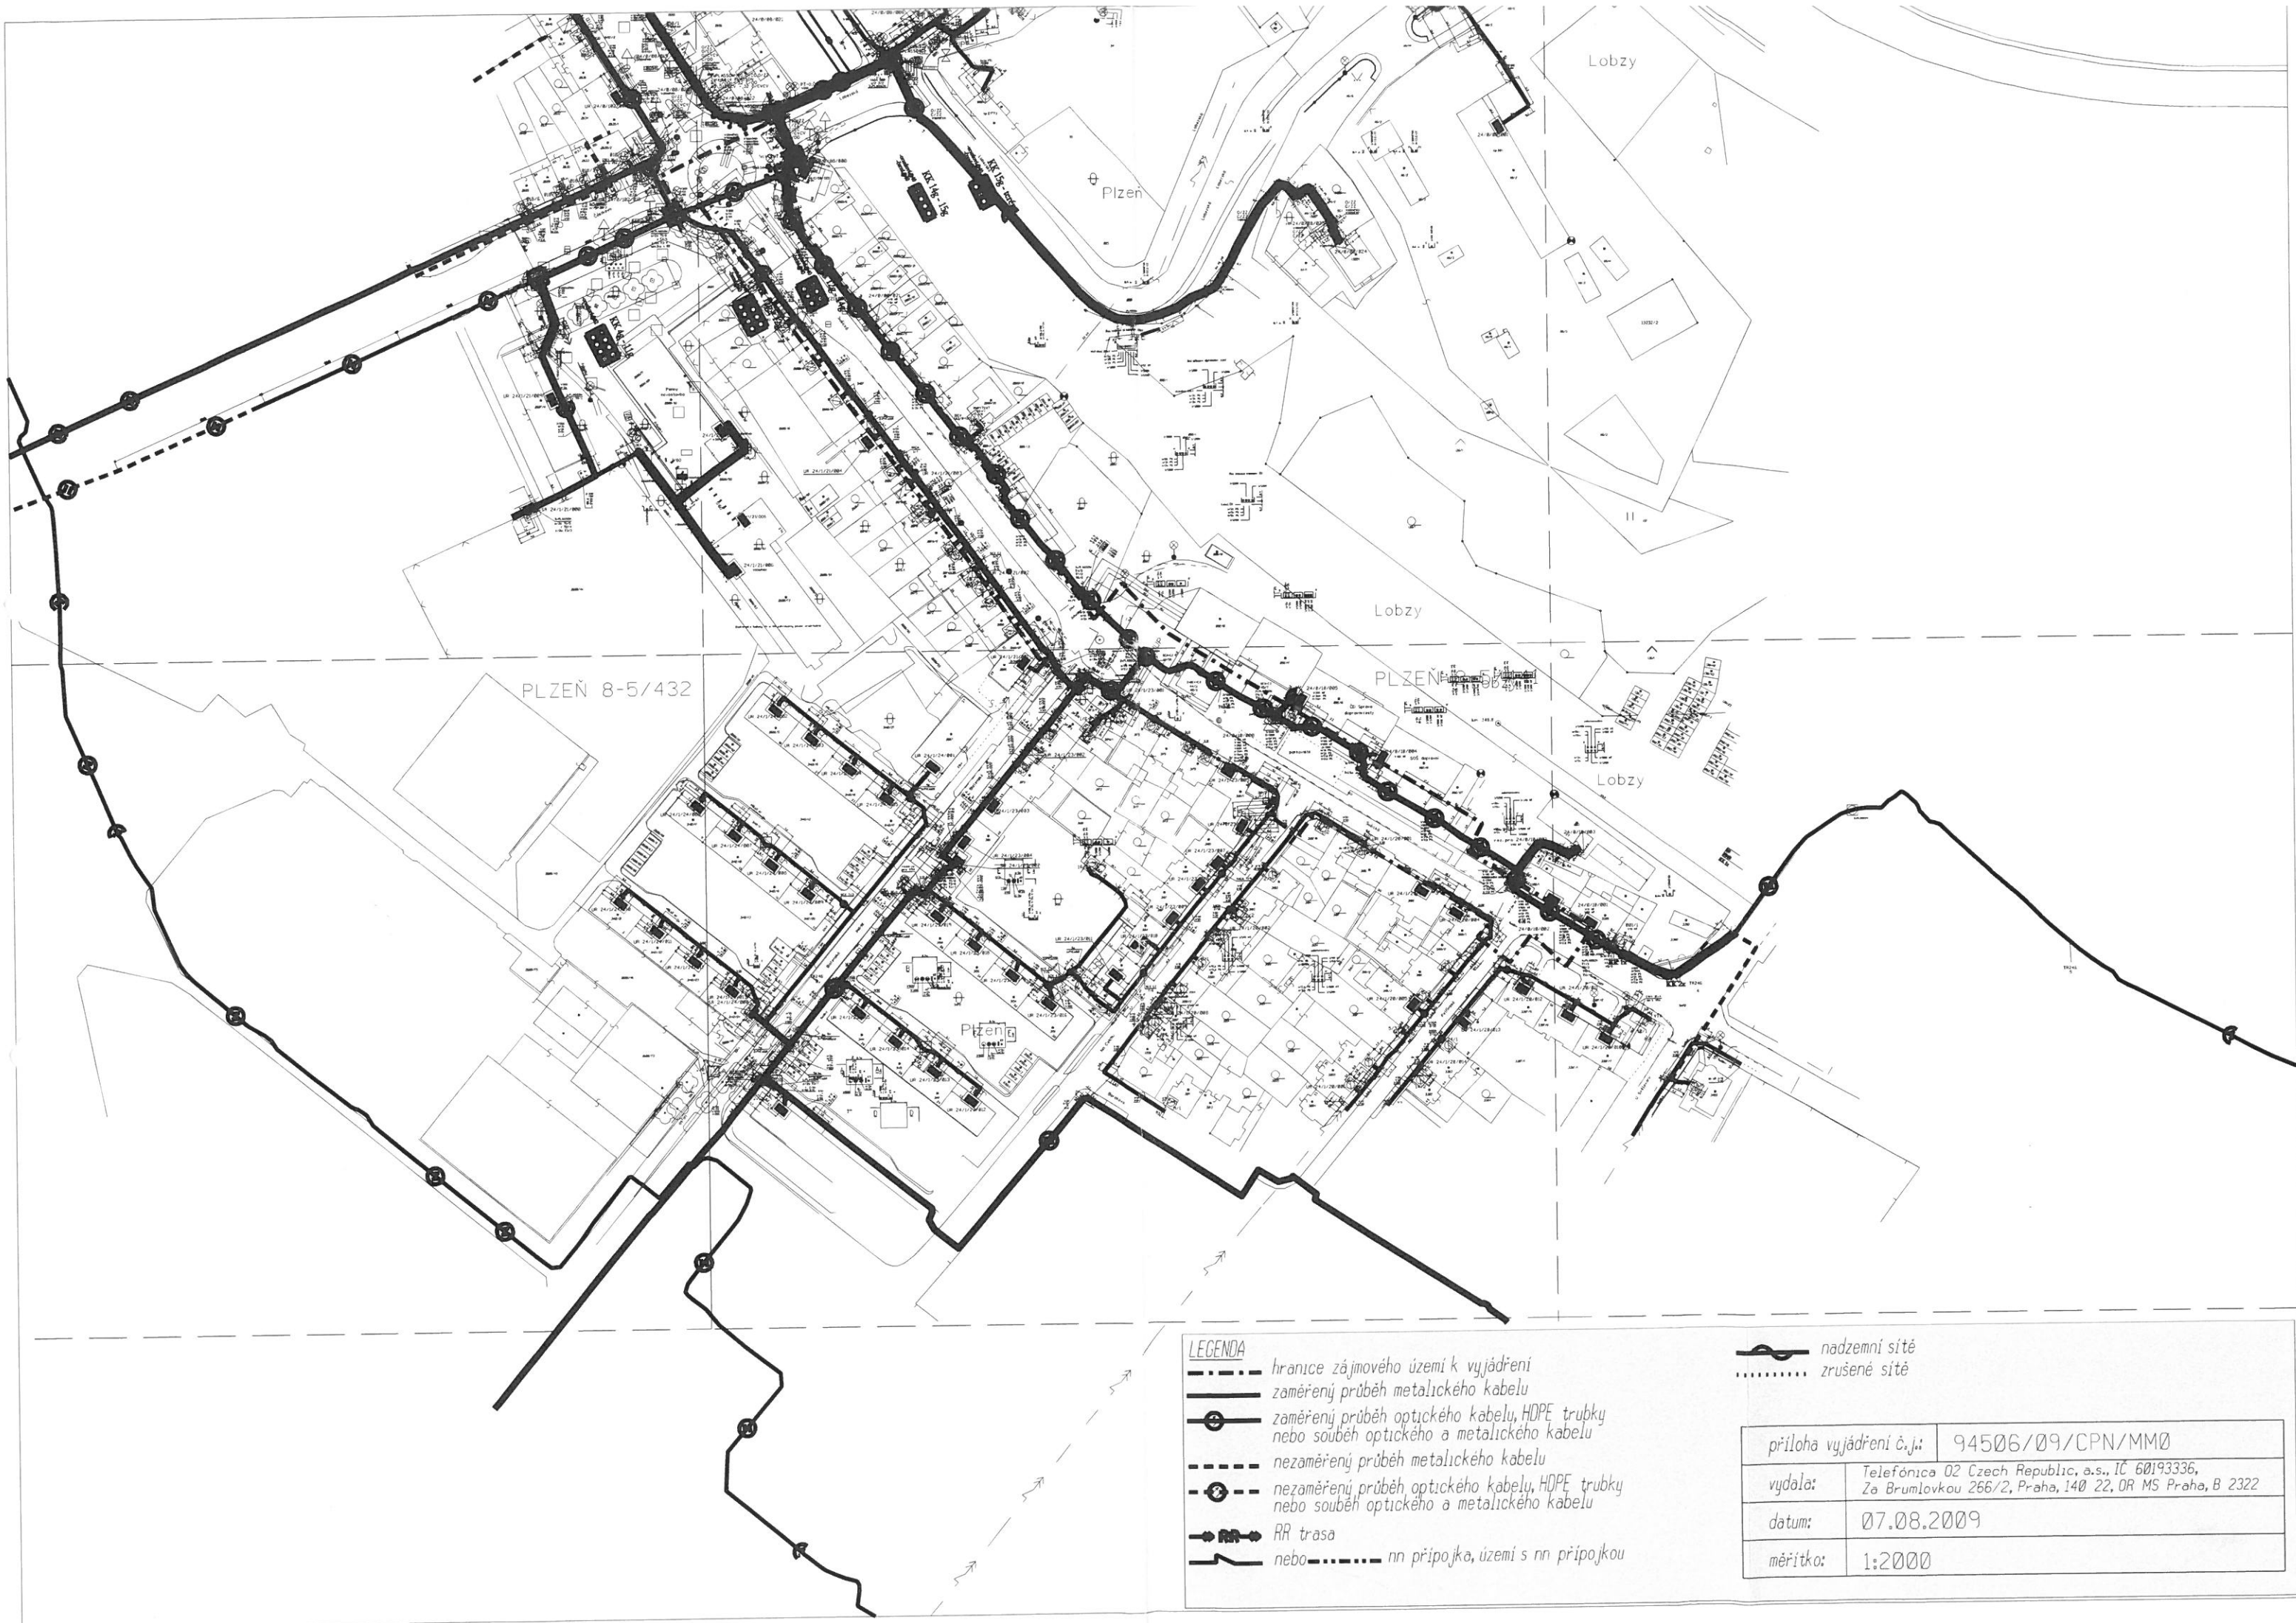

příloha vyjádření č.j.:		94506/09/CPN/MM0
vydala:	Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Ža Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322	
datum:	07.08.2009	
měřítko:	1:2000	