

Městský úřad Přeštice

odbor životního prostředí

334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520

SPIS. ZN.: OŽP/5232/2014/STP
Č.J.: PR-OŽP-STP/30763/2014
VYŘIZUJE: Petr Štěpanovský
TEL.: 377 332 521
MAIL: stepanovsky@prestice-mesto.cz
DATUM: 15.12.2014

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
Odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice ②

dne: 15.12.2014
podpis:



ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Přešticích, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 13.10.2014 podal

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 a Obec Dolní Lukavice, IČO 00256561, Dolní Lukavice 134, 334 44 Dolní Lukavice, které zastupuje Alena Vochová, Předence 16, 332 09 Štěnovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 15 vodního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

III/18027 průtah obcí Dolní Lukavice, dešťová kanalizace

na pozemku parc. č. 767/5 v katastrálním území Dolní Lukavice.

Stavební objekty: - SO – dešťová kanalizace, větev C.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Dolní Lukavice
Názvy katastrálních území	Dolní Lukavice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	767/5
Číslo hydrologického pořadí	1-10-03-080
Přímé určení polohy (napojení stavby) - (souřadnice X, Y)	1085121 827051
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1085209 827102

Stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	104,83 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě	104,83 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	250 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Počet povolovaných odlehčovacích komor	0
Počet povolovaných čerpacích stanic	0

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizace	Prodloužení kanalizačního řadu
Stavby kanalizačních stok a objektů	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	dešťová

Počet napojených obcí
Název vodního díla

1
" dešťová kanalizace "

Stanoví se povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

Pro provedení stavby k stavebnímu povolení vodního díla se podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Egermajer ČKAIT 0200681 v 9/2014 ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky firmou dle výsledku výběrového řízení. Dodavatel stavby včetně všech jednoznačných identifikačních údajů bude oznámen vodoprávnímu úřadu, včetně termínu zahájení stavby. V souladu s ustanovením § 158 stavebního zákona bude zabezpečeno odborné vedení provádění stavby.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2016.
5. Dokončená stavba bude geometricky zaměřena, bude předloženo stanovisko dotčených orgánů na úseku požární bezpečnosti k užívání stavby.
6. Bude oznámena fáze výstavby pro možnost provedení kontrolní prohlídky stavby vodoprávním úřadem:
 - Po dokončení stavby jako závěrečná kontrolní prohlídka.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Dolní Lukavice, Dolní Lukavice 134, 334 44 Dolní Lukavice a Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Odůvodnění:

Dne 13.10.2014 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil dne 10.11.2014 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby dešťové kanalizace vypracoval Ing. Jaroslav Egermajer ČKAIT 0200681 v 9/2014.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- Odvodnění části obce.

K odvodnění části obce je vydáno jiné povolení k nakládání s vodami převádění dešťových vod do vod povrchových.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ze dne 8.9.2014 č.j. HSPM-4387-6/2012 ÚPP.
- Stanovisko Povodí Vltavy s.p. ze dne 10.3.2014 č.j. 97768/2014/342 RON sp-2014/12812.

Vodoprávnímu úřadu jsou předloženy informace o existenci sítí správců infrastruktury a stanovisko správce na kterou je stavba napojena.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Přeštice odbor výstavby a územního plánování své územní rozhodnutí pod č.j. PR-OVÚP-GRJ/26962/2012 ze dne 20.11.2012 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. PR-OVÚP-GRJ/20361/2014 ze dne 25.8.2014.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Obec Dolní Lukavice Povodí Vltavy, státní podnik, Martin Adamec, Anna Reicheltová, Pavel Beneš, Anna Vydrová, Ing. Petr Kastner, Ing. Karel Hrubý, Ing. Ludmila Hrubá, Jaroslava Divišová, Josef Puchta, Lucie Puchtová, ČEVAK a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí písemně nevyjádřili
- Dne 19.11.2014 nahlížela do spisu bez dalšího vyjádření Jaroslava Divišová.
- Dne 24.11.2014 nahlížel do spisu bez dalšího vyjádření Martin Adamec.

Vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že po dokončení stavby bude užívání možné pouze na podkladě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Stavbou, jejím prováděním a provozem nesmí být způsobena škoda třetím osobám, zejména při zásahu na sousedních pozemcích, do stávajících staveb včetně sítí, případné vzniklé škody je třeba řešit na základě dohody stran či u příslušného soudu občansko právní cestou. Stavebník, dodavatel a účastníci řízení jsou ve vlastním zájmu z důvodů chránění svých práv povinni tvrzení o vzniku škody doložit důkazy.

Vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost oznámit s předstihem archeologickému ústavu záměr provádět výkopové práce v území s archeologickými nálezy v souladu s § 22 památkového zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka.

Bc. Petr Štěpanovský v. r.
Referent odboru životního prostředí



Za správnost vyhotovení:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 16.10.2014.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Alena Vochová, Předenice č.p. 16, 332 09 Štěnovice

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Martin Adamec, Strážov č.p. 7, 340 21 Janovice nad Úhlavou dor. Adresa: Dolní Lukavice č.p. 53, 334 44 Dolní Lukavice

Anna Reicheltová, Dolní Lukavice č.p. 54, 334 44 Dolní Lukavice

Pavel Beneš, Dolní Lukavice č.p. 53, 334 44 Dolní Lukavice

Anna Vydrová, Lábkova č.p. 824/87, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18

Ing. Petr Kastner, Ohradní č.p. 1346/10, 140 00 Praha 4-Michle

Ing. Karel Hrubý, Pod Pekařkou č.p. 1083/21, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Ing. Ludmila Hrubá, Pod Pekařkou č.p. 1083/21, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Jaroslava Divišová, Nad Úslavou č.p. 1093/9, Lobzy, 312 00 Plzeň 12

Josef Puchta, Dolní Lukavice č.p. 173, 334 44 Dolní Lukavice

Lucie Puchtová, Dolní Lukavice č.p. 173, 334 44 Dolní Lukavice

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

RWE Distribuční služby, s.r.o., regionální pracoviště Plzeň, IDDS: jnnyjs6

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, IDDS: hcpbx62

ostatní

Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování

STAVBA POVOLENA

rozhodnutím Městského úřadu v Přesticích, odboru životního prostředí,
ze dne 15.12.2014 pod č.j.: PR-OŽP-STP/30763/2014, NPM 15.1.2015

Stavba: III/18027 a III/18029 průtah obcí Dolní Lukavice, dešťová kanalizace

Jméno stavebníka : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň 1 a Obec Dolní Lukavice, IČO 00256561, Dolní Lukavice 134, 334 44 Dolní Lukavice

Způsob provádění stavby: **dodavatelsky**

Místo stavby: parc. č. 767/5 v katastrálním území Dolní Lukavice

Termín dokončení: 31.12.2016

Stavební podnikatel: **dle výběrového řízení**



doklady ke stavebnímu povolení :

plná moc Obec, SUS

- 1 – smlouva o budoucí smlouvě kupní – p.Havlíček
- 2 – MU Přeštice odbor výstavby - § 15
- 3 - stanovisko HZS
- 4 – stanovisko Policie ČR
- 5 – stanovisko SUS PK
- 6 - „POVODÍ VLTAVY
- 7- „ ČEVAK
- 8 - „ rwe
- 9 - „ O2
- 10 - „ ČEZ

inv. o stih

Městský úřad Přeštice

odbor výstavby a územního plánování

334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

SPIS. ZN.:

OVÚP/3888/2014/GRJ

V Přešticích dne : 25.8.2014

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

PR-OVÚP-GRJ/20361/2014

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:

Jan Grasl

TELEFON:

377332542

E-MAIL:

grasl@prestice-mesto.cz

SOUHLAS

Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

„Nová větev „C“ obecní dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu" a

„stavební úpravy komunikací a chodníků“,

povolované v rámci akce „PRŮTAH OBCÍ DOLNÍ LUKAVICE" na pozemcích st. p. 5/2, 59, parc. č. 731/2, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/9, 760/10, 760/11, 760/12, 760/13, 767/3, 767/4, 767/5, 781/1, 790/1, 790/2, 805/2 v katastrálním území Dolní Lukavice, o jejímž umístění rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne pod č.j. OVÚP-GRJ/26962/2012, spis. zn. OVÚP/3757/2012/GRJ, a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Stavební úřad neověřuje část dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu umístěné na pozemcích parc. č. dle KN 121/3 (trvalý travní porost, p. p. k. 123), parc. č. 121/6 (trvalý travní porost), parc. č. 133/3 (vodní plocha, p. p. k. 124/d2), parc. č. 767/5 (ostatní plocha), vše v k.ú. Dolní Lukavice, která byla řešena samostatným územním rozhodnutím ze dne 19.3.2014 pod č.j. PR-OVÚP-GRJ/6488/2014.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Městský úřad
PŘEŠTICE
334 11 16

Za správnost vyhotovení:

Marta Kúsová

Šimková

Příloha:

1 x projektová dokumentace pro stavební povolení

Obdrželi:

účastníci (dodejky do vlastních rukou)

Alena Vochová, Předěnice č.p. 16, 332 09 Štěnovice

Č.j. PR-OVÚP-GRJ/20361/2014

Strana 1 (celkem 1)

Bc. Jan Grasl v.r.
referent odboru výstavby a ÚP



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
krajské ředitelství

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX003XNBW

Číslo jednací: HSPM-4387-6/2012 ÚPP

Datum: 08. 09. 2014

Vyřizuje: nprap. Alois Šrédl
oddělení stavební prevence

Tel.: 950 330 145

E-mail: alois.sredl@hzspk.cz

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

VPÚ DECO PLZEŇ a. s.
Alena Vochová

Mlýnská 1108
334 01 Přeštice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Dolní Lukavice - III/ 18027 a III / 18029 - "PRŮTAH OBCÍ DOLNÍ LUKAVICE" - Stavební úpravy komunikací a chodníků

Místo stavby: k. ú. Dolní Lukavice, pozemky st. p. 5/2, 59, parc. č. 731/2, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/9, 760/10, 760/11, 760/12, 760/13, 767/3, 767/4, 767/5, 781/1, 790/2, 805/2

Stavebník - investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Oblastní správa JIH, Středisko výroby Plzeň-jih, Škroupova 1760/18, 306 13
Plzeň 1 a Obec Dolní Lukavice, Dolní Lukavice 134, 334 44
Dolní Lukavice

Předložený druh dokumentace: projektová dokumentace stavby pro stavební povolení

Zpracovatel PBR: Ing. Yveta Jílková, ČKAIT - 0201236, PBR ze dne: 23. 06. 2014

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 25. 08. 2014** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Upozornění

Písemně oznámit Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín případných uzavírek popř. částečných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a dobu jejich trvání.

plk. Mgr. Bc. Jan Kosnar
vedoucí oddělení kontrolní činnosti a ZPP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1.) . Obec Dolní Lukavice, se sídlem 334 44 Dolní Lukavice č.p. 134, IČ 00256561, zastoupená starostou Vítězslavem Opálko

na straně jedné jako budoucí kupující

a

2.) Pavel Havlíček, nar. 15.6. 1969, bytem 334 44 Dolní Lukavice č.p. 42

na straně druhé jako budoucí prodávající

tuto

s m l o u v u o budoucí smlouvě kupní

I.

Budoucí prodávající Pavel Havlíček je výlučným vlastníkem m.j. pozemku st.p.č. 59 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1101 m², vše k.ú. Dolní Lukavice, když tento pozemek je pro budoucího prodávajícího dosud zapsán na listu vlastnictví č. 1184 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih pro obec a k.ú. Dolní Lukavice.

Uvedený pozemek je dotčen záměrem budoucího kupujícího realizovat umístění stavby – Průtah Dolní Lukavice - III/18027, III/18029, stavební úpravy komunikací a chodníků, jak byl tento záměr budoucího kupujícího projednán v příslušném územním řízení vedeném MÚ Přeštice, odboru výstavby a územního plánování spis. zn. OVÚP/3757/2012/GRJ, č.j. OVÚP-GRJ/26962/2012, ze dne 20.11.2012 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.1.2013), když vpředu uvedený záměr budoucího kupujícího si vyžaduje částečný zábor pozemku budoucího prodávajícího st.p.č. 59, k.ú. Dolní Lukavice, v rozsahu celkem 28 m².

Se záměrem budoucího kupujícího realizovat shora uvedenou stavbu, zpracovanou projektovou dokumentací, jakož i s limity příslušného územního řízení budoucí prodávající bez výhrad souhlasí.

Půdorysný plánek vycházející z rozhodnutí MÚ Přeštice, odboru výstavby a územního plánování spis. zn. OVÚP/3757/2012/GRJ, č.j. OVÚP-GRJ/26962/2012, ze dne 20.11.2012 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.1.2013) a zahrnující rozsah zásahu do pozemku budoucího prodávajícího je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Shora uvedení účastníci této smlouvy si sjednali, že budoucí prodávající po předchozí písemné žádosti budoucího kupujícího uzavře s budoucím kupujícím řádnou kupní smlouvu, na jejímž základě přejde na budoucího kupujícího vlastnické právo k části pozemku budoucího prodávajícího st.p.č. 59, k.ú. Dolní Lukavice, a to

k části o výměře 28 m², když přesné prostorové určení takto převáděné části pozemku st.p.č. 59, k.ú. Dolní Lukavice se ponechává geometrickému zaměření a geometrickému plánu, který nechť zpracuje GEOma Václav Mazín, 332 09 Štěnovice, Čížice č.p. 130, IČ 61141844 a/nebo Dankovič geodetická kancelář s.r.o., vždy na základě půdorysného plánu vycházejícího z rozhodnutí MÚ Přeštice, odboru výstavby a územního plánování spis. zn. OVÚP/3757/2012/GRJ., č.j. OVÚP-GRJ/26962/2012, ze dne 20.11.2012 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.1.2013).


Shora uvedenou řádnou kupní smlouvu je budoucí prodávající povinen uzavřít s budoucím kupujícím ve lhůtě do 30ti dnů od písemné žádosti budoucího kupujícího, když tuto písemnou výzvu je budoucí kupující oprávněn učinit nejdříve po samotné realizaci umístění stavby – Průtah Dolní Lukavice - III/18027, III/18029, stavební úpravy komunikací a chodníků, jak byl tento záměr budoucího kupujícího projednán v příslušném územním řízení vedeném MÚ Přeštice, odboru výstavby a územního plánování spis. zn. OVÚP/3757/2012/GRJ., č.j. OVÚP-GRJ/26962/2012, ze dne 20.11.2012 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.1.2013), a po geometrickém zaměření takto realizované stavby (resp. v části týkající se předmětného pozemku budoucího prodávajícího st.p.č. 59, k.ú. Dolní Lukavice).

Cena kupní, za kterou bude vlastnický převod proveden, se dohodou účastníků této smlouvy sjednává částkou 60,- Kč za každý 1m² převáděné části pozemku, tj. celkem částkou 1.680,- Kč (slovy: jedentisícšestsetosmdesát korunčeských), když tuto částku zaplatí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu ve lhůtě do týdne ode dne, kdy bude budoucímu kupujícímu doručeno rozhodnutí, resp. vyznění příslušného katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva k předmětné části pozemku budoucího prodávajícího st.p.č. 59, k.ú. Dolní Lukavice, ve prospěch budoucího kupujícího, a za podmínky, že část „C“ listu vlastnictví, na kterém bude předmětná část pozemku budoucího prodávajícího st.p.č. 59, k.ú. Dolní Lukavice nově evidována, bude prosta jakýchkoli zápisů – omezení vlastnického práva budoucího kupujícího.

III.

Tato smlouva byla sepsána jako projev svobodné, skutečné a pravé vůle a na důkaz tohoto tvrzení je níže účastníky jako správná a beze změn podepsána.

V Dolní Lukavici dne 8. října 2014



Obec Dolní Lukavice,

Vítězslav Opálko, starosta



Pavel Havlíček, nar. 15.6. 1969

OBEC DOLNÍ LUKAVICE

okr. Píseň - jih

PSČ 334 44



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE



Územní odbor Plzeň-venkov
Dopravní inspektorát

Vaše Č.j.:

Naše Č.j.
KRPP-104463-1/ČJ-2014-031106-48

Místo odeslání
Plzeň, 25. 06. 2014

Ing. Libor Mandík
Ke Sv. Jiří 36
312 00 P L Z E Ň

Počet listů: 1
Počet příloh: 1 - PD

DSP - „III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice – stavební úpravy komunikací a chodníků“ - v y j á d ř e n í

K předložené projektové dokumentaci stavby „III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice – stavební úpravy komunikací a chodníků“, ve stupni ke stavebnímu povolení, Vám dopravní inspektorát Plzeň-venkov sděluje, že s touto dokumentací souhlasí.

Dopravní inspektorát Plzeň-venkov, v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, sděluje svůj souhlas s navrženým trvalým dopravním značením.



Mgr. Milan Bártík
npor. Bc. Milan Bártík
vedoucí DI

Pozn. Potvrz. sit. B 3. z 04/2014

Obdržel: MěÚ Přeštice, odbor stavební a dopravní

Vyřizuje: por. Mgr. Bc. Mašek, MBA, LL.M.
Tel.: +420 974 324 632

Anglické Nábřeží 7, 306 09 Plzeň
Detaš. prac. Slovanská Alej 26, 326 00 Plzeň


Tel.: +420 974 324 630
Fax: +420 974 324 638
Email: px.di.ki@pcr.cz

www.policie.cz



DOLNÍ LUKAVICE CELKOVÁ SITUACE KLAD LISTŮ 1 : 2 500

směr
HORNÍ LUKAVICE
č. III / 18029

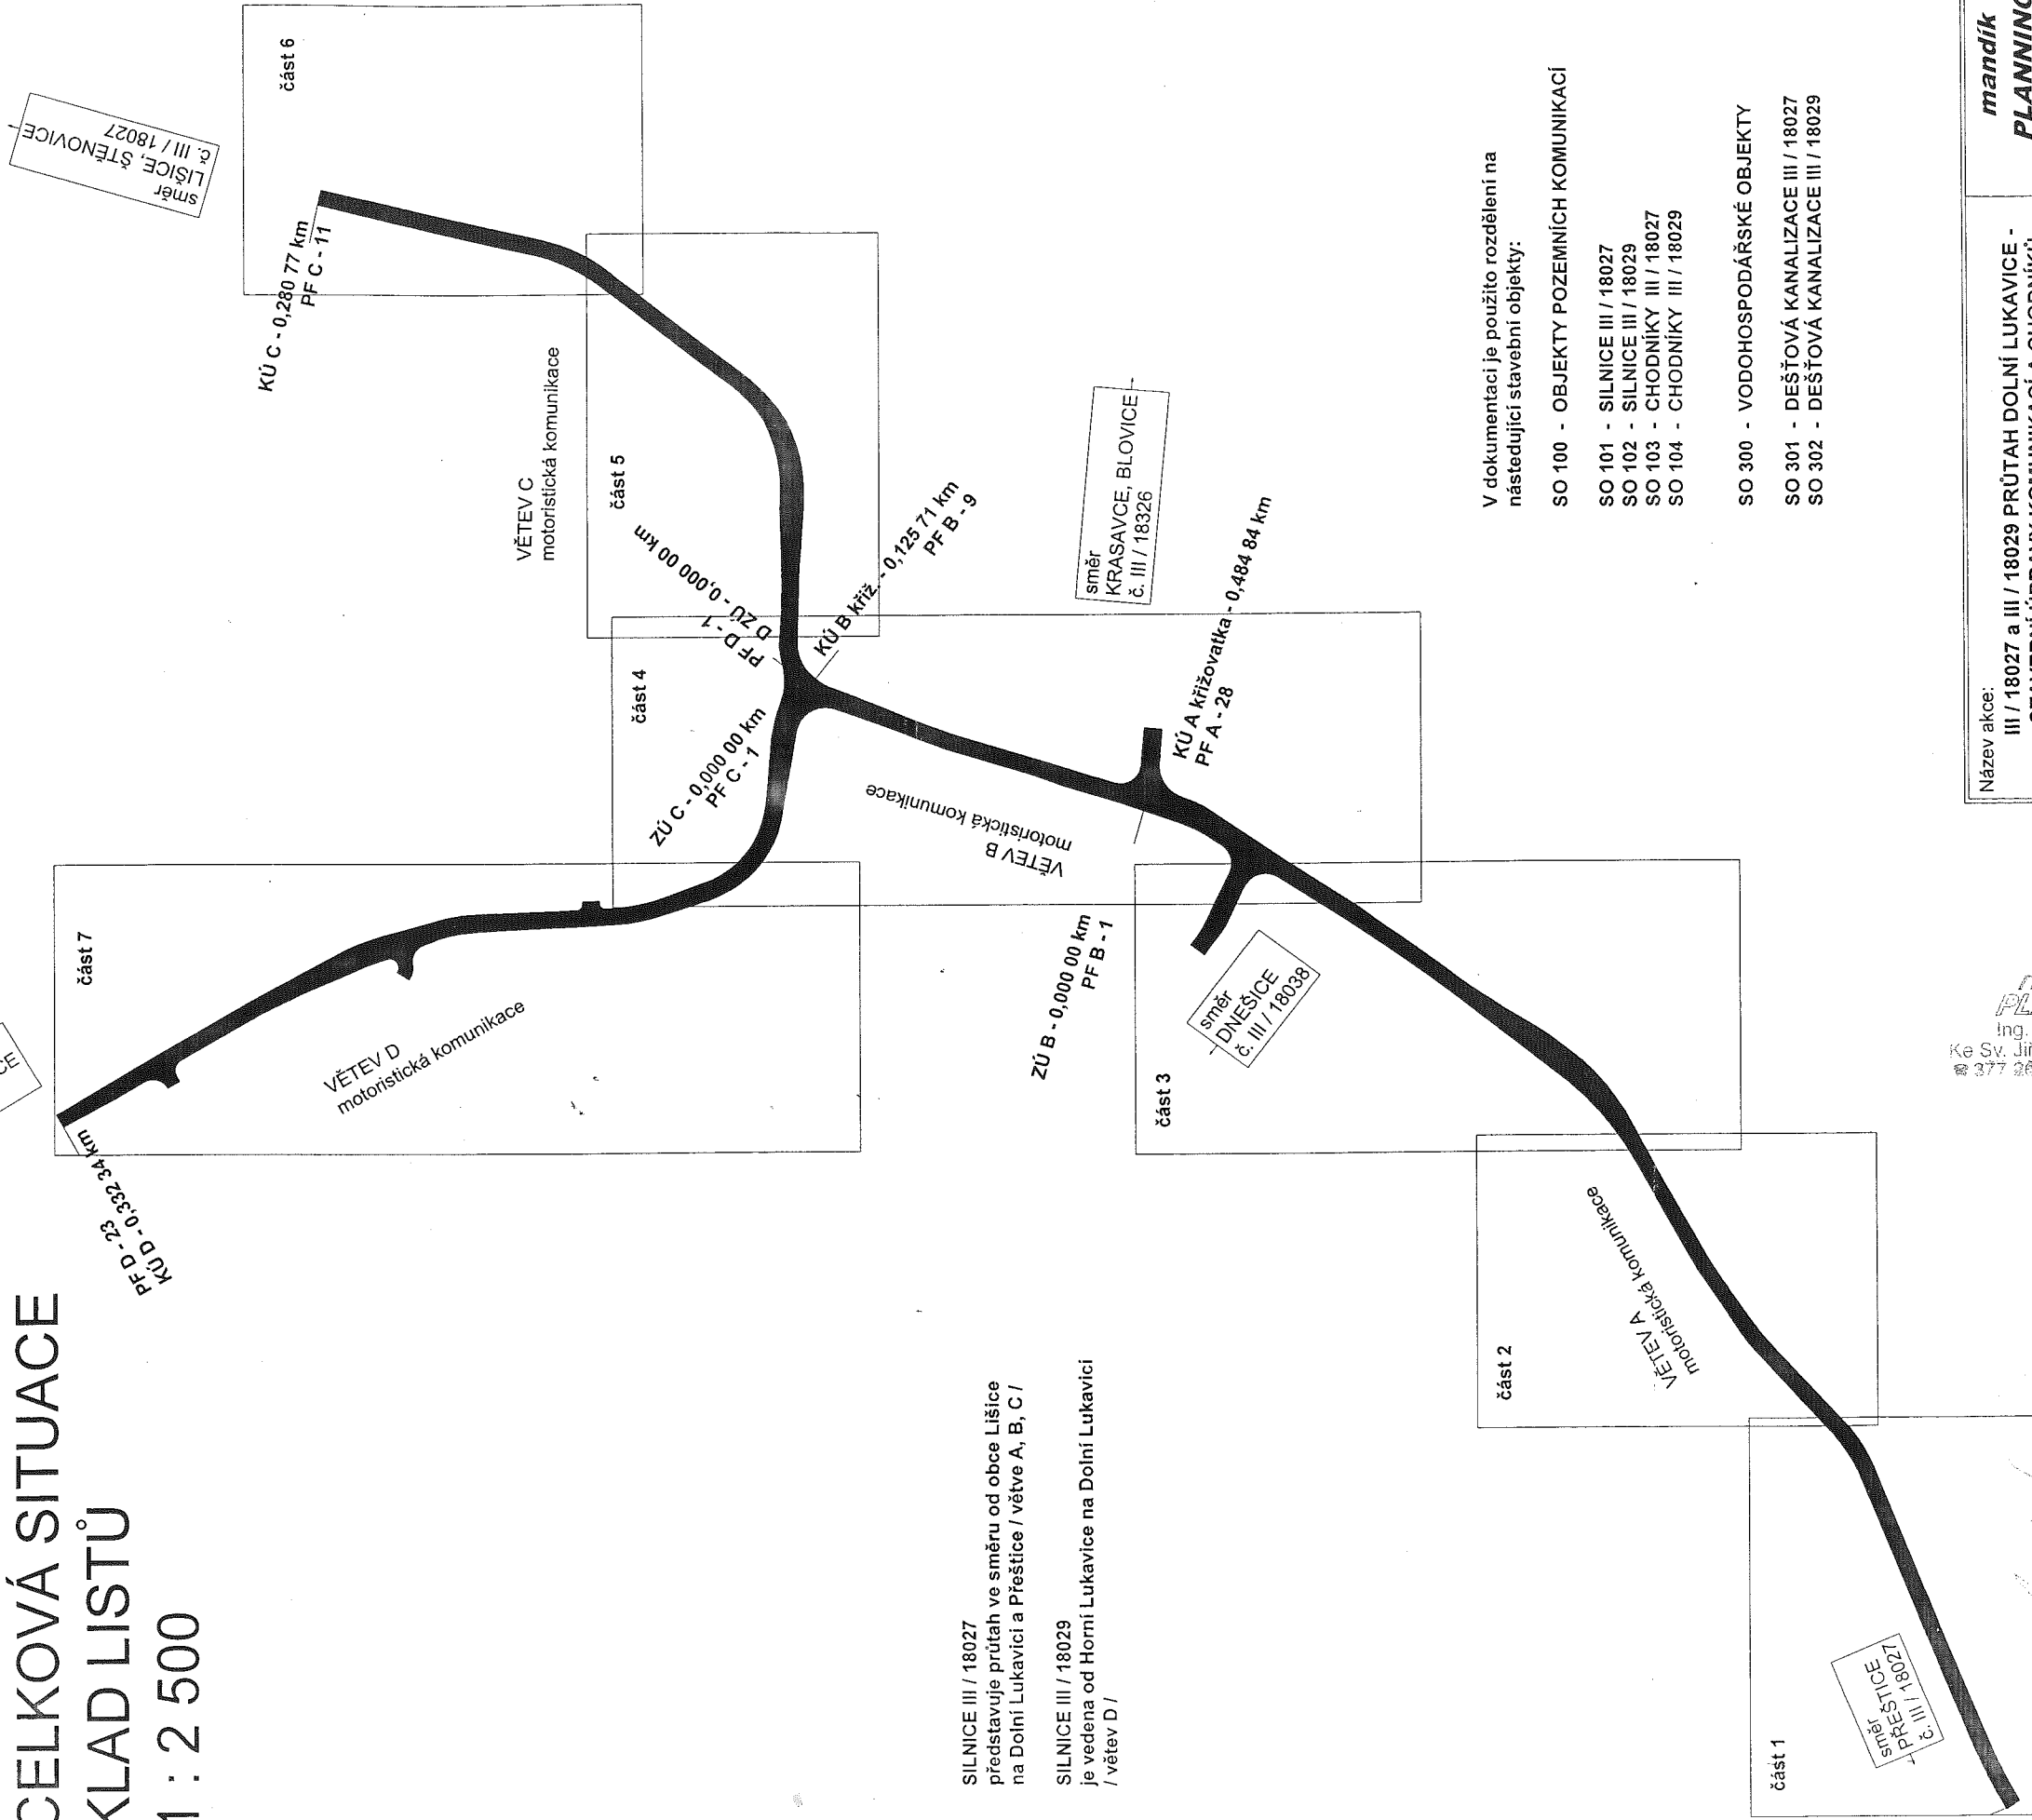

SILNICE III / 18027
představuje průtah ve směru od obce Lišice
na Dolní Lukavici a Přestice / větve A, B, C /
je vedena od Horní Lukavice na Dolní Lukavici
/ větve D /

V dokumentaci je použito rozdělení na
následující stavební objekty:

- SO 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
- SO 101 - SILNICE III / 18027
- SO 102 - SILNICE III / 18029
- SO 103 - CHODNÍKY III / 18027
- SO 104 - CHODNÍKY III / 18029
- SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
- SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE III / 18027
- SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE III / 18029

mandík
PLANNING
Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jiří 36, 312 00 PLZEN
377 266 972, 602 621 277

Název akce: III / 18027 a III / 18029 PRŮTAH DOLNÍ LUKAVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ		mandík PLANNING Ke sv. Jiří 36, PLZEŇ, PSC 312 00 602 621 277 e-mail : mandikovat@volny.cz	
Místo: obec a k.ú. DOLNÍ LUKAVICE, okres Píseň - jih	Výkres: CELKOVÁ SITUACE KLAD LISTŮ	Stupeň: DSP	Datum: 04 / 2014
Zodp. projektant: Ing. Milan VITÁK	Investor: Obec DOLNÍ LUKAVICE	Měřítko: 1 : 2 500	Číslo výkresu: B 3.
Projektant: Ing. Libor MANDÍK Reg.č. 1346			

ZÚ A - 0,000 00 km
PF A - 1

por. Mgr. Bc. Petr MAŠEK, MBA, LL.M.
komisař





SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

váš dopis zn.:

ze dne: 19.6.2014

naše zn.: 6343/14/SÚSPK-P

vyřizuje: Ing. Miroslav Tvrdý

tel.: 377 172 505

fax.:

e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu

datum: 12.9.2014

Mandík Planning

Ing. Libor Mandík

Ke Sv. Jiří 36

312 00 Plzeň

Vyjádření k PD pro stavební povolení akce „III/18027 a III/180 29 Průtah Dolní Lukavice – stavební úpravy komunikací a chodníků“

Z hlediska správce silnic III/18027 a III/18029 nemáme námitek k předložené projektové dokumentaci a souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

88

Ing. Miroslav Tvrdý
technik přípravy a realizace staveb



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
304 20 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Alena Vochová

Předenice 16

332 09 Štěnovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
97768/2014/342/Ron
SP- 2014/12812

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Jana Ronovská/371 2014-10-03

DATUM

Průtah obcí Dolní Lukavice – III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice – Stavební úpravy komunikací a chodníků

k.ú. Dolní Lukavice, okr. Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-03-0800-0-00

Vyjádření účastníka řízení

Dopisem ze dne 9. 9. 2014 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení „**Průtah obcí Dolní Lukavice – III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice – Stavební úpravy komunikací a chodníků**“ vypracovanou ing. Liborem Mandíkem v 04/2014.

Uvedený záměr je situován v ochranném pásmu 2. stupně – vnější část vodního zdroje pro úpravnu vody Plzeň-Homolka, v povodí Lukavického potoka IDVT 10258566, který je levostranným přítokem významného vodního toku Úhlava. Oba vodní toky jsou ve správě státního podniku Povodí Vltavy.

Projekt řeší stavební úpravy komunikací a chodníků 2 silničních průtahů procházejících obcí Dolní Lukavice. Budou položeny nové konstrukční vrstvy vozovky a osazeny silniční obrubníky. Podél vozovky budou zřízeny nové chodníky a podélná a kolmá stání. V rámci stavby bude stávající veřejné osvětlení nahrazeno novým (bez změny polohy VO). Povrchová voda bude svedena novými dešťovými vpustmi do stávající dešťové kanalizace. V úsecích s chybějící dešťovou kanalizací bude vybudovaná kanalizace nová vč. vpustí.

Vyústění dešťových vod ze stavby průtahu bude stávající (na několika místech systémem obecní dešťové kanalizace).

SO 301 – dešťová kanalizace III/18027 = 114,95 l/s

SO 302 – dešťová kanalizace III/18029 = 37,31 l/s

Dle předložené PD jsou nové úseky kanalizace napojeny na stávající úseky – dolní úsek včetně vyústění do toku byl realizován v rámci samostatné akce.

K dokumentaci k územnímu rozhodnutí bylo vydáno stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení zn. 56751/2013/342/Kai dne 19. 11. 2013. Toto stanovisko je nadále platné i s jeho připomínkami.



Jako správce drobného vodního toku Lukavický potok vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Průtah obcí Dolní Lukavice – III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice – Stavební úpravy komunikací a chodníků“ za předpokladu splnění podmínek uvedených ve výše citovaném stanovisku správce povodí a vyjádření účastníka řízení.

Příloha:

PD



Povodí Vltavy,

státní podnik

závod Berounka 25

Denísovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

O14010021594

Ivo Baumruk

+420 377 983 795

+420 387 761 225

ivo.baumruk@cevak.cz

19. srpen 2014

Alena Vochová

Předenice 16

332 09 Štěnovice

Dolní Lukavice -III/18027 a III/18029- průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikací a chodníků - vyjádření k PD (SŘ)

Investor: Obec Dolní Lukavice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dešťovou kanalizaci neprovozujeme. Na akci bylo vydáno vyjádření společnosti ČEVAK a.s. k územnímu řízení dne 21.prosince 2010 pod č.j.O10020001649.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících silničních komunikací a chodníků v obci Dolní Lukavice, včetně jejich napojení na okolní stávající zpevněné plochy. Předkládaná dokumentace vyhovuje vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu a závazným technickým normám. V celé své délce obou průtahů se na vozovce navrhuje nově zpevněný živičný povrch ve všech konstrukčních skladbách. Ostatní plochy budou ze zámkové dlažby. Jedná se chodníky, ostrůvky pro přecházení chodců a slepeckou dlažbu v tl. 6 cm, dále o stání automobilů, vjezdy k nemovitostem, chodníkové přejezdy, rampy do obytné zóny apod. z dlažby tl. 8 cm. Po realizaci předkládaného investičního záměru budou oba dva silniční průtahy představovat komplexně dopravně vyřešené a šířkově sjednocené komunikace s max. rychlostí 50 km / hod. Základní šířka navrhované vozovky je 6,0 m a šířka komunikačního pásu se přirozeně na křižovatkách a ve směrových obloucích mění podle daných podmínek. Na některých místech se uvažuje s umístěním podélných a kolmých stání pro osobní automobily. Jedno z těchto míst bude ve výhledu určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Kromě navrhovaných stání se na trase vyskytuje i jedno stávající parkoviště s kolmým stáním. Vozovka bude mít oboustranný střešovitý příčný sklon 2,5 % a bude vymezena vyvýšenými silničními obrubníky 120 mm. Zemní plán bude upravena v příčném sklonu 3 %. Pod obrubníky bude vozovka zakončena přídlažbou. Výška navrhovaného obrubníku mezi chodníkem a vozovkou se bude výškově odvíjet od stávající kóty vozovky v daném místě. V základním řezu se použije převýšení 120 mm, v místech vjezdů 50 mm a v místech přecházení chodců se slepeckou dlažbou 20 mm. Na průtahu III / 18029 se vyskytuje nově navrhovaný vjezd do již realizované obytné zóny. Přejezdový práh již byl realizován při výstavbě zóny, stejně tak jako přilehlý úsek chodníku. Stejnou konstrukci se zámkovou dlažbou tl. 8 cm budou mít všechna podélná stání a vjezdy k jednotlivým pozemkům i jiné pojižděné plochy kromě základní vozovky. Niveleta navrhované trasy je volena s ohledem na stávající vjezdy na pozemky a rovněž s ohledem na celkovou minimalizaci zemních prací. Na trase se navrhuje několik výškových oblouků. Směrové vedení trasy se skládá z kombinace kruhových oblouků prostých a přímých úseků. Parametry směrových oblouků jsou uvedeny v situaci. Mezi pojižděnou vozovkou a přilehlou zelení se umístí betonový silniční obrubník typu o nášlapné výšce 120 mm a velikosti 1000 / 300 / 150 mm. Pro tento účel se použijí obrubníky šedé barvy, osazené do betonového lože s betonovou boční oporou. Podél každého silničního obrubníku se osadí přídlažba šířky 100 mm z betonových prefabrikátů. Mezi vozovkou, popř. chodníkem, a vjezdem se osadí silniční obrubník zapuštěný na úroveň zámkové dlažby s převýšením 50 mm. Mezi chodníkem a přilehlou zelení se osadí záhonový obrubník o velikosti 500 / 250 / 80 mm s převýšením 60 mm kvůli pohybu osob ZTI. Podélná stání jsou vždy určena zpravidla pro jedno nebo dvě vozidla, aby se zabránilo možnému parkování vozidel skupiny N. Ve směru jízdy je parkovací místo vždy chráněno zatravněnou plochou nebo jiným možným způsobem. Poloha stání je stanovena z hlediska rozhledových poměrů na všech vjezdech z přilehlých nemovitostí. Šířka vjezdů je podle možností v daném místě jednotná 5,0 m, což umožní přístup k vjezdovým vratům i vstupním vrátkům a zároveň se tak vytvoří plocha pro krátkodobé odstavení vozidla vlastníka pozemku před vjezdem.

Navrhované řešení nevyžaduje žádné další napojení na stávající technickou infrastrukturu a inženýrské sítě. Podzemní i nadzemní inženýrské sítě jsou již vybudované a existence těchto sítí je uvedena v dokladové části projektové dokumentace. Výjimku tvoří dešťová kanalizace, která se doplní o dosud chybějící úsek. V dokumentaci se navrhuje přeložky plynovodu a kabelu O2.

V současné době je povrchová voda na obou průtazích odvedena do stávající dešťové kanalizace. Kapacita této kanalizace je dostatečná. Nová kanalizace tvoří samostatnou větev na průtahu na Lišice. Vyústění této kanalizace je v dokumentaci vyznačeno a směřuje do již realizovaného úseku na základě jiného řízení. Odtud vody odtékají do stávající vodoteče. Nová kanalizace je předmětem samostatné části projektu SO 300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY. Povrchové vody z nově navrhovaných zpevněných ploch budou svedeny díky příčným a podélným sklonům do uličních vpustí a jednoho uličního roštu typu ekodren dále do dešťové kanalizace. Všechny vpusti a jejich připojení se navrhnou nové. Stávající dešťová kanalizace, která je v dobrém technickém stavu, se zachová. V případě chybějící kanalizace se v projektu navrhuje již zmíněná nová kanalizace.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Janča Michal, tel.: 602 274 088, michal.janca@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.
- Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – provoz Přešticko-Blovicko Pavel Fořt tel. 602 763 997. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
- Ke kolaudaci bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení kanalizačních přípojek od dešťových vpustí a vpustí ve formátu DGN.

Doporučení:

- Doporučujeme v rámci stavby při spolupráci a spoluúčasti vlastníků objektů popřípadě pozemků prověřit stav a případně provést výměnu vodovodních přípojek až po vodoměr a u kanalizačních přípojek za první obvodovou zeď (příp. za hranici pozemku) tak, aby následně nebylo nutné zasahovat do nově upravené komunikace nebo chodníku.

Upozornění:

- V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ivo Baumruk
referent přípravy investic a vyjadřovací činnosti

Přílohy: projektová dokumentace

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (207)



The energy to lead

Ing. Libor Mandík
Ke Sv. Jiří 1305/36
31200 Plzeň

naše značka
5001008428

vyřizuje
Radek Farny

datum
26.09.2014

Věc:

III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice, stavební úpravy komunikací a chodníků.

K.ú. - p.č.: Dolní Lukavice

Stavebník: obec Dolní Lukavice, Dolní Lukavice č.p. 134, 33444 Dolní Lukavice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Předložená dokumentace - číslo PD - Průtah Dolní Lukavice, stavební úpravy komunikací a chodníků

- datum - 04/2014

- stupeň dokumentace - PS - stavební režim

Projektová dokumentace slouží jako předběžný návrh přeložek. Jednotlivé přeložky plynu budou řešeny v samostatné PD - prováděcí PD, která bude obsahovat délky, počet a rozsah. Součástí PD bude technická zpráva, která bude obsahovat technologický postup přeložky, propoje, odpoje a případné odstávky plynu. Dále smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene.

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



The energy to lead

obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.



The energy to lead

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001008428 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Radek Farny
technik PZ MS-Plzeň 6
odděl. reg. oper. správy sítí Plzeň
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420377097730
radek.farny@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: obec Dolní Lukavice, Dolní Lukavice č.p. 134, 33444 Dolní Lukavice. Kú.: Dolní Lukavice.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



49

Alena Vochová - projektování
Předenice 16
332 09 Štěnovice

Váš dopis :

Naše značka : PD 450/2014

Vyřizuje : Švarc 377143412

Datum : 2.10.2014

Věc : Podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (SEK)

Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na „Vyjádření o existenci SEK“ společnosti O2 Czech Republic a.s. č.j. 601088/14 ze dne 22.5.2014 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavební akce : III/18027 a III/18029 průtah obcí Dolní Lukavice

Dle předložené projektové dokumentace dojde ke střetu s vedením sítě elektronických komunikací (dále SEK). Vzhledem k provádění zemních prací v ochranném pásmu vedení SEK požadujeme dodržovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby doporučujeme vytyčení trasy vedení SEK na terénu (objednat u některé z firem, viz příloha vyjádření).
2. Po celou dobu stavby požadujeme vedení SEK respektovat.
3. V ochranném pásmu vedení SEK (tj. 1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně, případně způsobem dohodnutým s naším odborným pracovníkem.
4. V rámci stavby požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
5. Při rekonstrukci komunikací, kde bude dávana obruba komunikace, požadujeme posunutí vedení SEK mimo tuto obrubu a její betonový základ, aby nedošlo k zabetonování vedení SEK a tak k jeho znepřístupnění. Při stavbě nových parkovacích stání nad kabelovou trasou, požadujeme toto vedení SEK dodatečně ochránit, uložením do dělených chrániček (typ sítel, kopohalf) s min. krytím 0,6m. Toto uložení a další jiné obnažení vedení SEK musí být před záhozem překontrolováno pracovníkem naší společnosti, tel. 377 143 412.
6. Stavba vyvolá přeložky vedení SEK v naší správě. Společnost O2 Czech Republic a.s. si jako majitel dotčeného vedení SEK vyhrazuje právo na zajištění realizace jeho překládky. Je tedy nutné, aby mezi stavebníkem a naší společností byla uzavřena smlouva o provedení



vynucené překládky a popřípadě i smlouvy o smlouvách budoucích ke zřízení věcného břemene na nově dotčené pozemky. K uzavření smluv, posouzení projektu přeložky v technické komisi naší společnosti a zajištění vlastní realizace překládky kontaktujte pracovníka odd. výstavby sítě naší společnosti : p.Josef Liška , tel.: 606 642 736.


Při respektování uvedených připomínek a podmínek ochrany vedení SEK, uvedených ve „Vyjádření o existenci SEK“ společnosti O2 Czech Republic a.s. nemáme k předložené projektové dokumentaci dalších připomínek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

S pozdravem

Pavel Š v a r c
Ochrana sítě
Pracoviště Lidická 20/912 Plzeň
Olšanská 2681/6, P.O.BOX 4K9
130 34 Praha 3

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336

809



Alena Vochová-projektování
Předenice 16
332 09 Štěnovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1069260880

Ladislav Faul/840 840 840

Klatovy/ 03.10.2014

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Průtah Dolní Lukavice-stavební úpravy komunikací a chodníků“ v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami.

V zájmovém území se nachází zemní kabelové vedení NN 0,4kV chráněné ochrannými pásmy ve smyslu §46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., které činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení při splnění následujících podmínek:

- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.: 840 840 840 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kV. Bude zjištěna hloubka uložení předmětného vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.
- 2) Případný souběh a křížení ostatních inž. sítí se zemním kabelovým vedením bude provedeno dle platných ČSN, zejména ČSN 73 6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude zejména v místech vjezdů zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
- 3) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 4) Při zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože předmětného vedení.
- 5) Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce (skrývka současného povrchu, frézování apod.) ve stávající trase zemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

ČEZ Distribuce, a.s.

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň


- 6) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Budou dodrženy zásady bezpečnosti dle ČSN EN 50110-1, ed.2. a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele a to nejméně 25 dní předem. U nadzemního vedení NN je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability.
- 7) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.
- 8) Dále upozorňujeme, že ČEZ Distribuce, a.s. plánuje rekonstrukci venkovního vedení NN – bude provedeno kabelové podzemní vedení ve větvi „B“ a „A“. Předpokládaný termín realizace rok 2015.

Toto vyjádření vypracováno jako podklad pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu.

Z předložené dokumentace si pro vlastní potřebu ponecháme část – " Specifikace ploch , část 1 a 2 „.

Platnost tohoto vyjádření je do 31.10.2015, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Ing. Marcel Tomek
vedoucí oddělení SEM
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

doklady ke stavebnímu povolení :

plná moc Obec, SUS

- 1 – smlouva o budoucí smlouvě kupní – p.Havlíček
- 2 – MU Přeštice odbor výstavby - § 15
- 3 - stanovisko HZS
- 4 – stanovisko Policie ČR
- 5 – stanovisko SUS PK
- 6 - „POVODÍ VLTAVY
- 7- „ ČEVAK
- 8 - „ rwe
- 9 - „ O2
- 10 - „ ČEZ

Informace o sídli

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:	23.05.2014
Číslo jednací:	O14070002120
Vyřizuje:	Ivo Baumruk
Tel.:	tel.: + 420 734 521 818
Fax:	fax: +420 387 761 225
E-mail:	ivo.baumruk@cevak.cz
Datum:	23.05.2014

Alena Vochová
č.e. 16
33209 Předenice (Předenice)

Dolní Lukavice, parc. č.134, PRŮTAH OBCÍ DOLNÍ LUKAVICE (zákres sítí - inženýrské sítě)

Investor: Obec Dolní Lukavice, Dolní Lukavice, Dolní Lukavice , č.p. 134, 33444

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakreslení námí provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich případnou polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (jaroslava.houskova@cevak.cz tel.387761755). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Janča Michal, tel. 602 274 088, michal.janca@cevak.cz (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem ČEVAK a.s. Josef Šefl, tel. 602478351, josef.sefl@cevak.cz po vytýčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.

S pozdravem

Ivo Baumruk
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O14070002120.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

v. z.



alena Vochová
Předenice č.p. 16
33209 Předenice

naše značka
5000947639

vyřizuje
Radek Farny

datum
23.05.2014

Věc:

PRŮTAH DOLNÍ LUKAVICE

K.ú. - p.č.: Dolní Lukavice

Stavebník: Obec Dolní Lukavice, Dolní Lukavice č.p. 134, 33444 Dolní Lukavice

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Pro odsouhlasení PD ke stavebnímu povolení, nutno předložit příslušnou PD.

Protože se na tato zařízení vztahují podle zákonů č. 458/2000 Sb., č. 670/2004 Sb. ochranná a bezpečnostní pásma, stanovujeme v souladu s těmito zákony a s přihlédnutím k ČSN EN 1594 a TPG 702 04 následující podmínky pro styk s naším zařízením a pro provádění prací v blízkosti plynovodu:

Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovodem je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:

DÁLKOVOODY S HOŘLAVÝMI KAPALINAMI A ZKAPALNĚNÝMI UHLOVODÍKY:

křížení: min. 0,5 m
souběh: min. 10 m

KABELY SDĚLOVACÍ:

křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnici chrániče nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany
souběh: min. 2 m

KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN, VN :

křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnici chrániče nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany
souběh: min. 4 m

VODOVODNÍ POTRUBÍ:

křížení: min. 0,3 m
souběh: min. 3 m

KANALIZACE:

křížení: min. 0,3 m. Plynovod, nebo křížené vedení musí být uloženo v chrániče nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových trubek nesmí být v chrániče umístěn spoj.
souběh: min. 4 m

KABELOVODY, KOLEKTORY, TEPLOVODNÍ KANÁLY:

křížení: min. 0,3 m. Plynovod nebo křížené vedení musí být uloženo v chrániče nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 3 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou.

souběh: min. 5 mV dané lokalitě se nachází regulační stanice plynu s elektrickou přípojkou.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



The energy to lead

El. přípojku Vám v případě potřeby vytyčí regionální centrum - www.rwe-ds.cz

Ve shora uvedené lokalitě se nachází zařízení aktivní protikorozi ochrany vtl plynovodu. Jedná se o kiosek stanice KAO - ochranné pásmo 5m, elektrickou přípojku, kabelové stejnosměrné rozvody - ochranné pásmo 1m a vlastní anodové uzemnění - pásmo působnosti anodového uzemnění 100m všemi směry. V tomto pásmu nesmí být žádná kovová neizolovaná podzemní zařízení včetně železobetonu.

Vytyčení zařízení protikorozi ochrany Vám provede regionální centrum - viz www.rwe-ds.cz.
Projekt lokality požadujeme předložit k odsouhlasení.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení (PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby.
Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto PZ a informací v legendě.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000947639 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Radek Farny
technik PZ MS-Plzeň 6
odděl. reg. oper. správy sítí Plzeň
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420377097730
radek.farny@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000947639 ze dne 23.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Dolní Lukavice, Dolní Lukavice č.p. 134, 33444 Dolní Lukavice. K.Ú.: Dolní Lukavice.



Legenda:

	linie plynovodu
—	NT
—	STL
—	VTL
—	VVTL
—	nefunkční
—	výstavba
⊠	regulační stanice
—	ochranné zařízení
—	kabel
—	elektropřípojka
—	kabel protikoroziční ochrany
—	anodové uzemnění
⊠	stanice katodové ochrany

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 601088/14

Číslo žádosti: 0114 146 305

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 22. 5. 2016.

Žadatel	Alena Vochová-PROJEKTOVÁNÍ	
Stavebník	Obec Dolní Lukavice, 134, Dolní Lukavice, 33444	
Název akce	PRŮTAH OBCÍ Dolní LUKAVICE	
Zájmové území	Okres	Plzeň-jih
	Obec	Dolní Lukavice
	Kat. území / č. parcely	Dolní Lukavice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefonica*) následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefonica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefonica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společností *Telefonica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Telefonica* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefonica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefonica* pověřeného ochranou sítě - Pavel Švarc, tel.: 377 143 412, 602 241 160, e-mail: pavel.svarc@telefonica.com (dále jen *POS*).

Číslo jednací: 601088/14

Číslo žádosti: 0114 146 305

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(6) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Telefónica* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Vyjádření vydala společnost *Telefónica* dne: 22. 5. 2014.



Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ CZ 60193336



Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Telefónica* vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříní o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Telefónica* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 377142122 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod.

INVEST TEL s.r.o.

se sídlem: Domažlické předměstí 610

IČ: 49193503

DIČ: CZ49193503

kontakt: Radek Plechinger, tel.: 376358507, mobil: 723213358, e-mail: plechinger@investtel.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimíra Bejvlová, mobil: 602167390, e-mail: vbejvlova@sitel.cz
Milada Boušová, mobil: 606657036, e-mail: mbousova@sitel.cz

SUPTEL s.r.o.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Jindřiška Štichová tel.: 377433320, mobil: 724635340, e-mail: stichova@suptel.cz
František Valach, mobil 606607383, e-mail valach@suptel.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice

IČ: 63887347

DIČ: CZ63887347

kontakt: Oldřich Franta, mobil: 602109688, Dušan Kubeš, mobil: 602601240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

TINAcB, s.r.o.

se sídlem: Česká 26/41, 370 01 České Budějovice

IČ: 26040425

DIČ: CZ26040425

kontakt: Pavel Váša, mobil: 602336637, e-mail: vasa@tinacbcz.cz

Watecom s.r.o.


se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy, stř. Severní 60 PLZEŇ-Valcha

IČ: 27200175

DIČ: CZ 27200175

kontakt: Vladimír Kýček, mobil: 602306563, e-mail: kycek@watecom.cz
Libor Krbek (zástup), mobil: 606242455, e-mail: krbek@watecom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

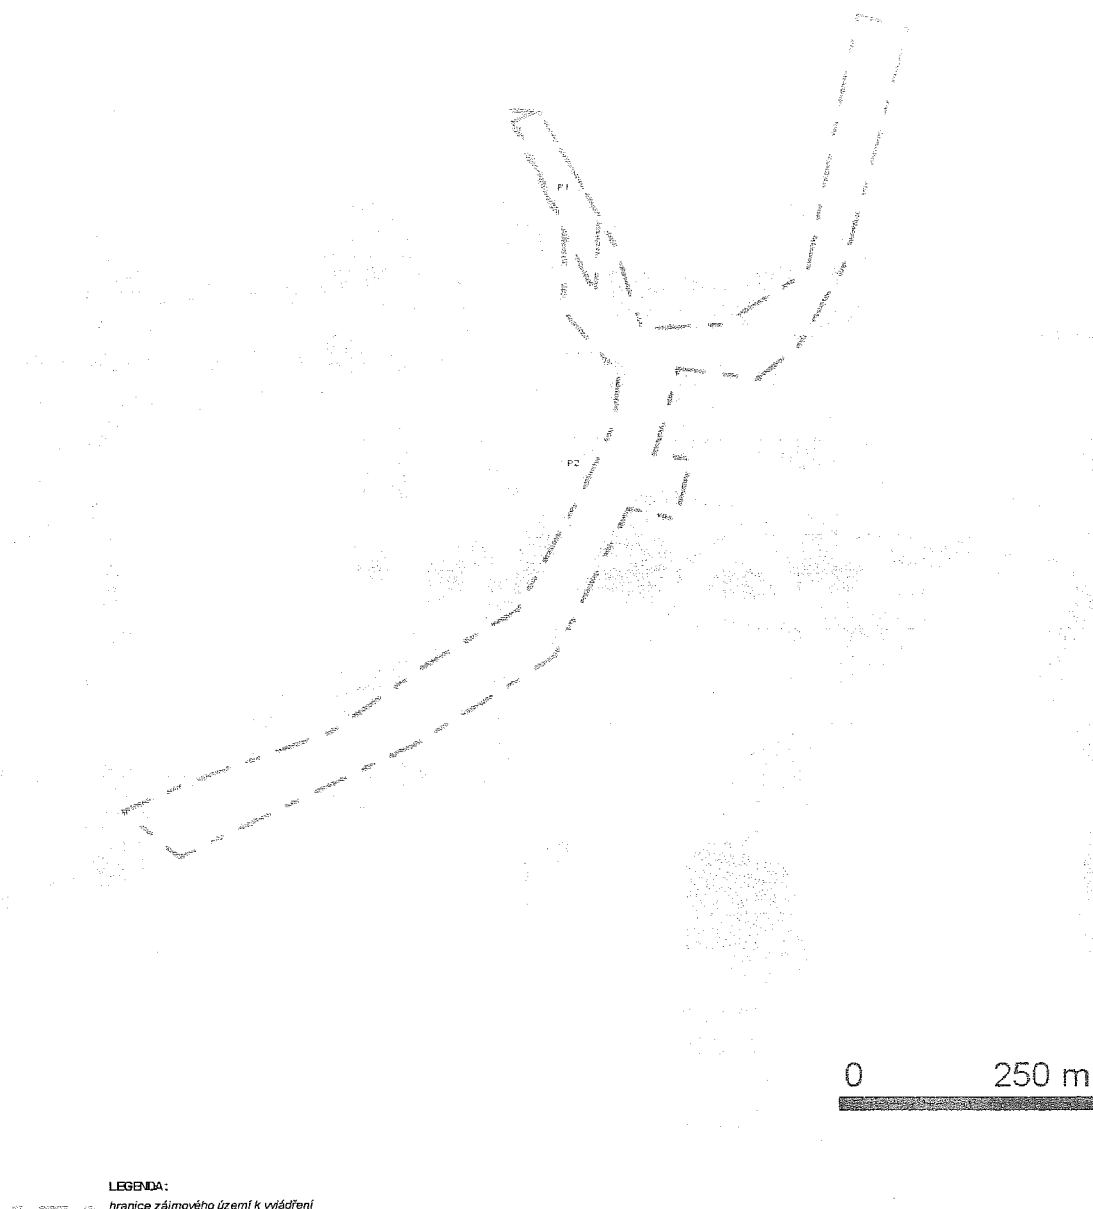


LEGENDA:

--- hranice zájmového území k vyjádření


Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

189

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

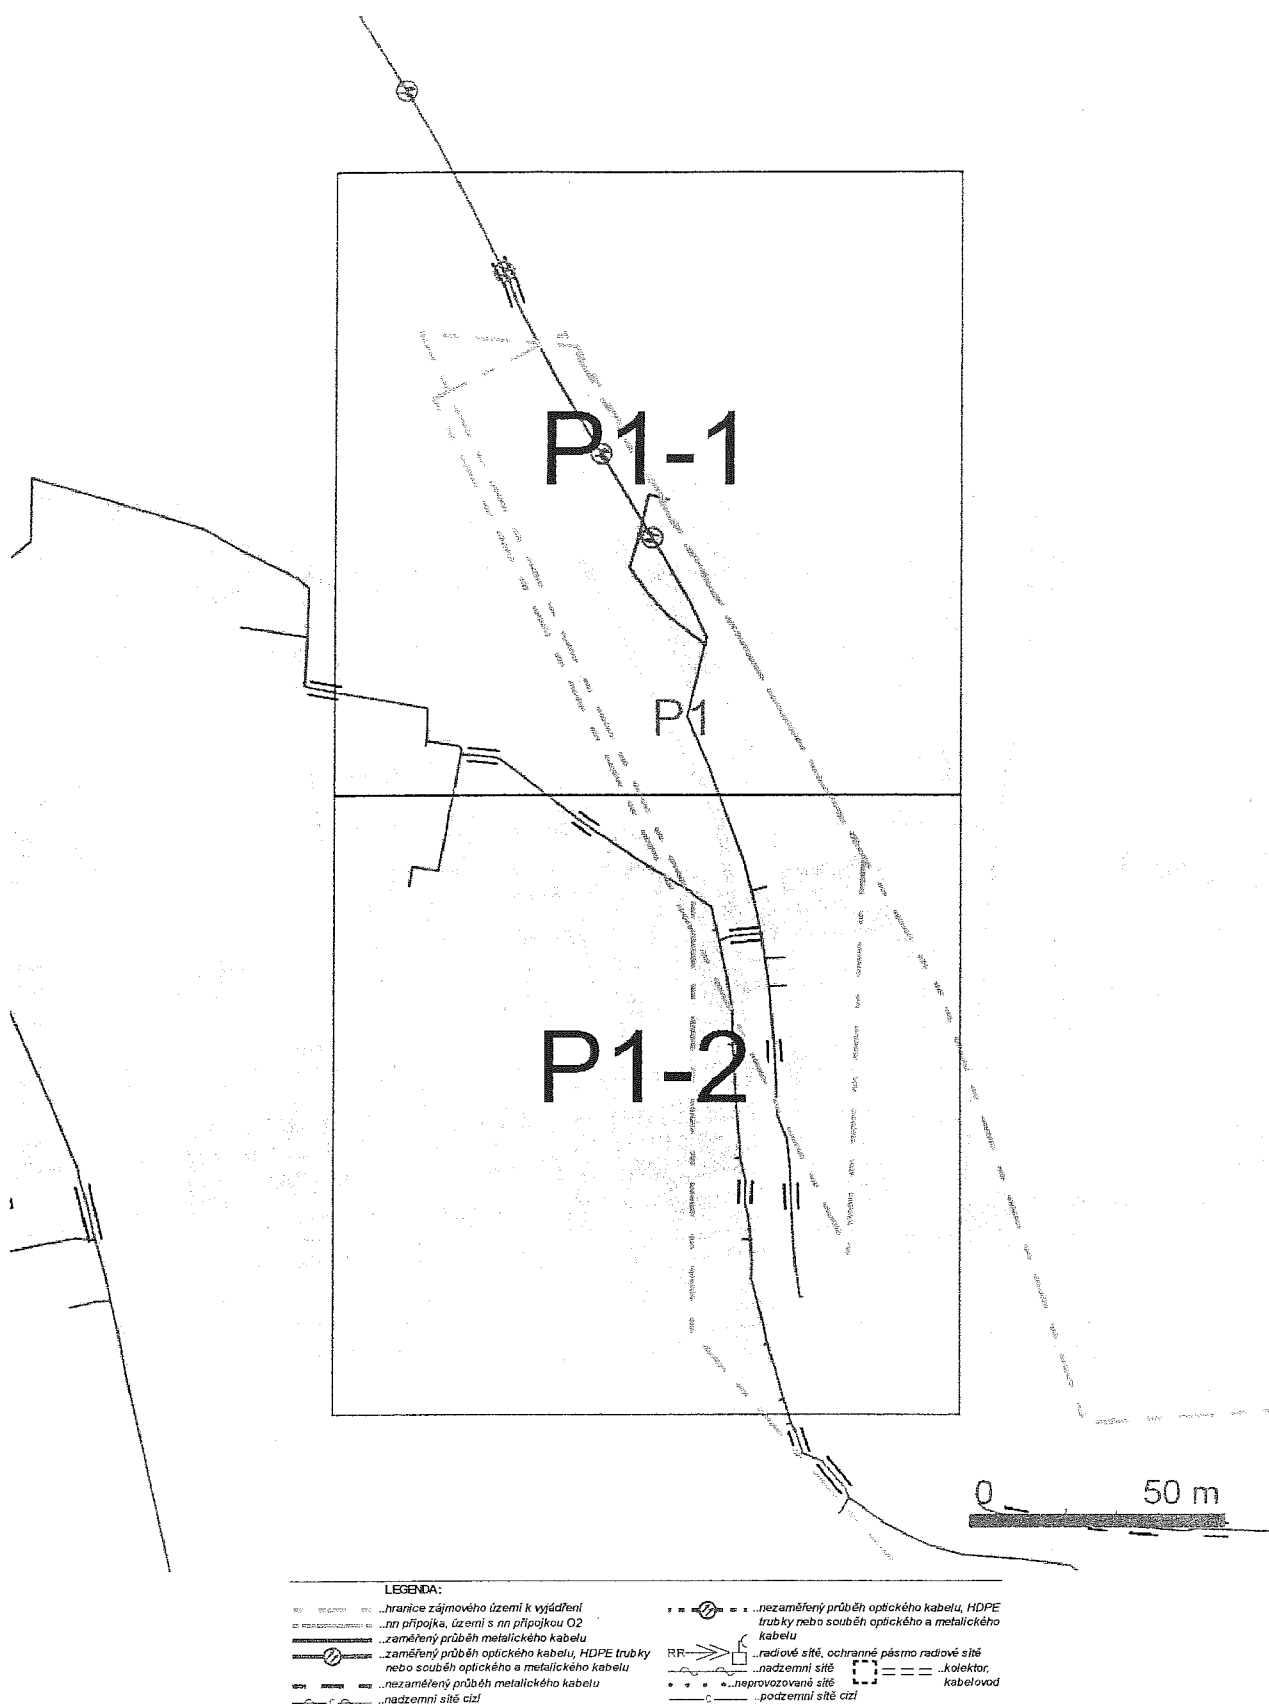

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

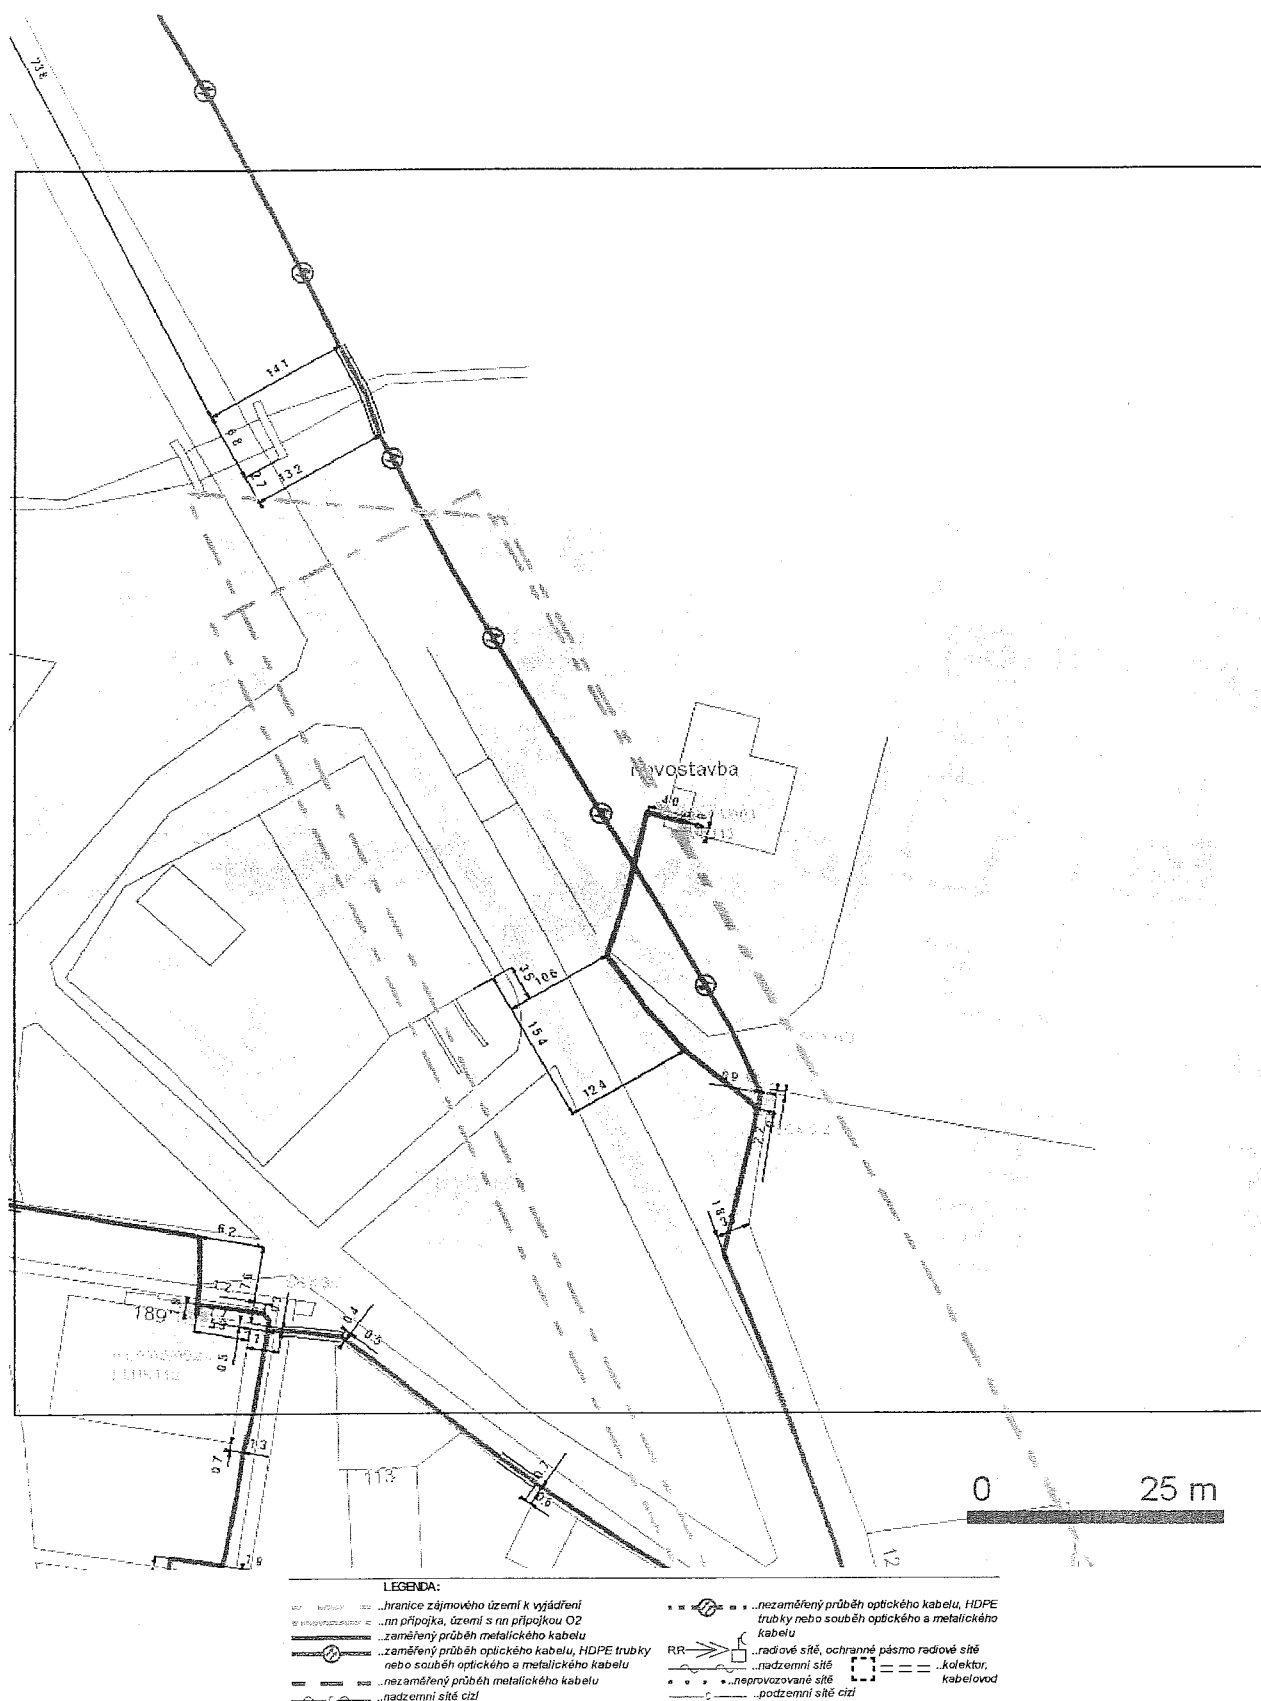


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA:

—	...hranice zájmového území k vyjádření	—	...nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE
—	...m přípojka, území s m přípojkou O2	—	...trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
—	...zaměřený průběh metalického kabelu	RR	...radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
—	...zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	—	...nadzemní sítě
—	...nebo souběh optického a metalického kabelu	—	...reprovazované sítě
—	...nezaměřený průběh metalického kabelu	—	...podzemní sítě cizí
—	...nadzemní sítě cizí	—	...kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2

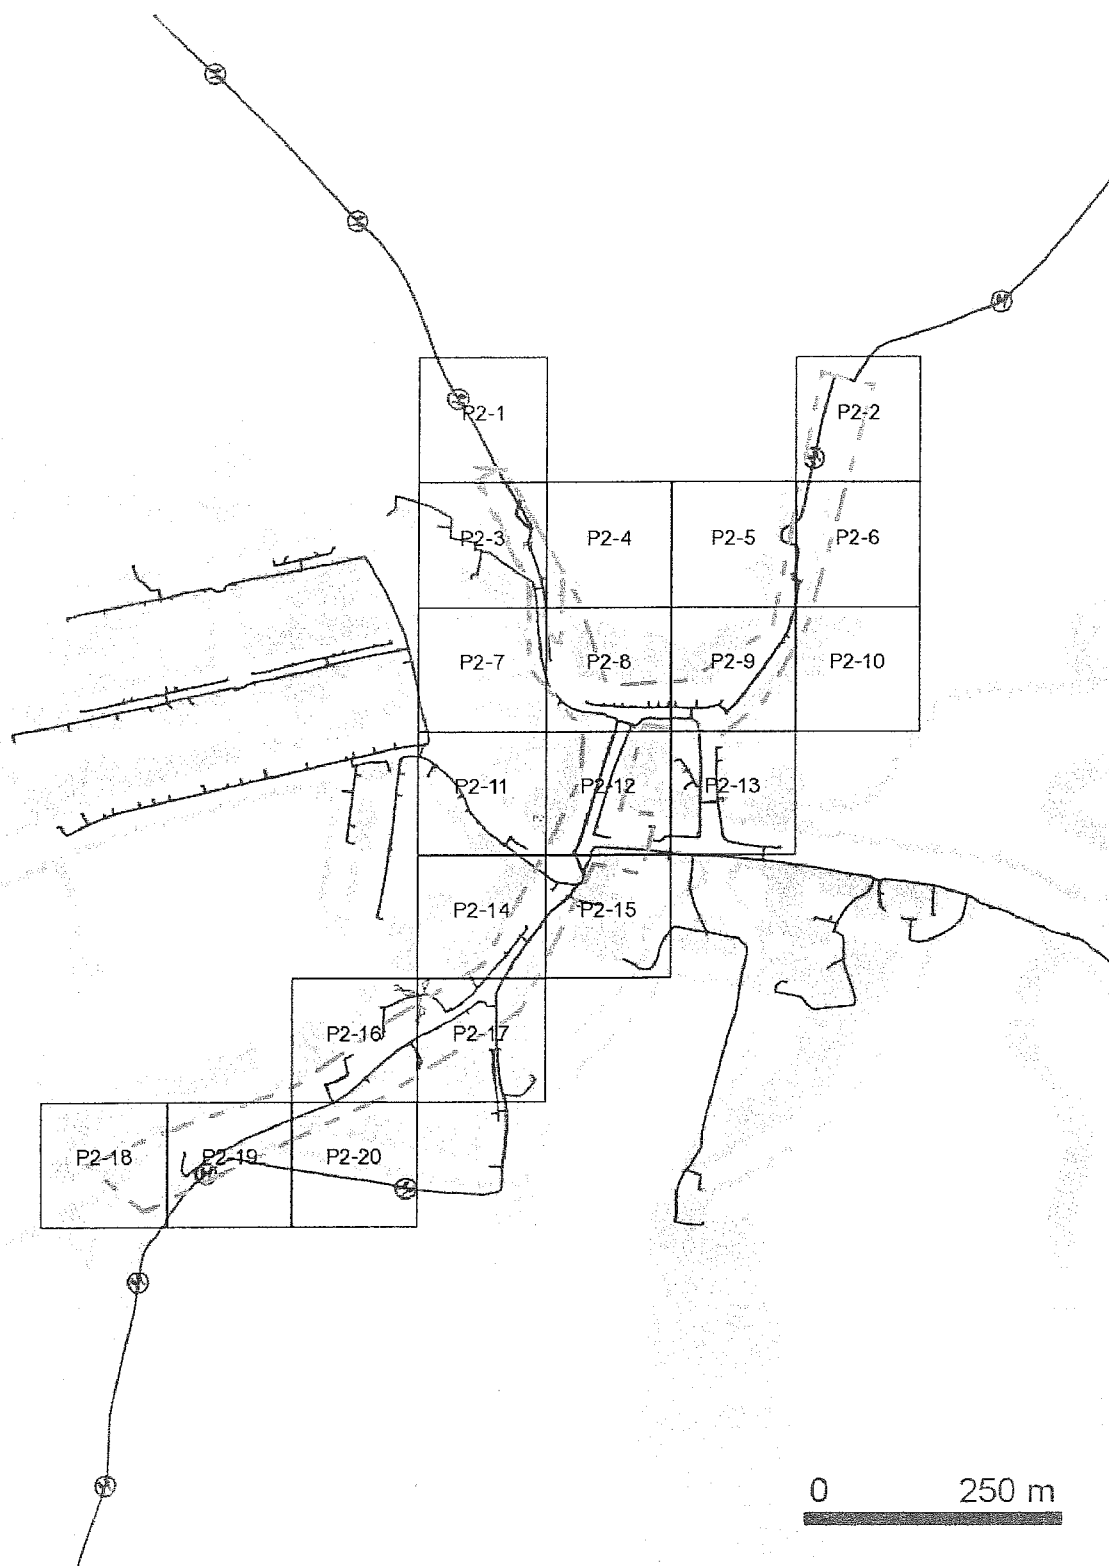

LEGENDA:

—	..hranice zájmového území k vyjádření	—	..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
—	..na přípojku, území s na přípojku O2	RR	..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
—	..zaměřený průběh metalického kabelu	—	..nadzemní sítě
—	..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu	—	..neprovázané sítě
—	..nezaměřený průběh metalického kabelu	—	..podzemní sítě cizí
—	..nadzemní sítě cizí	—	..kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-1

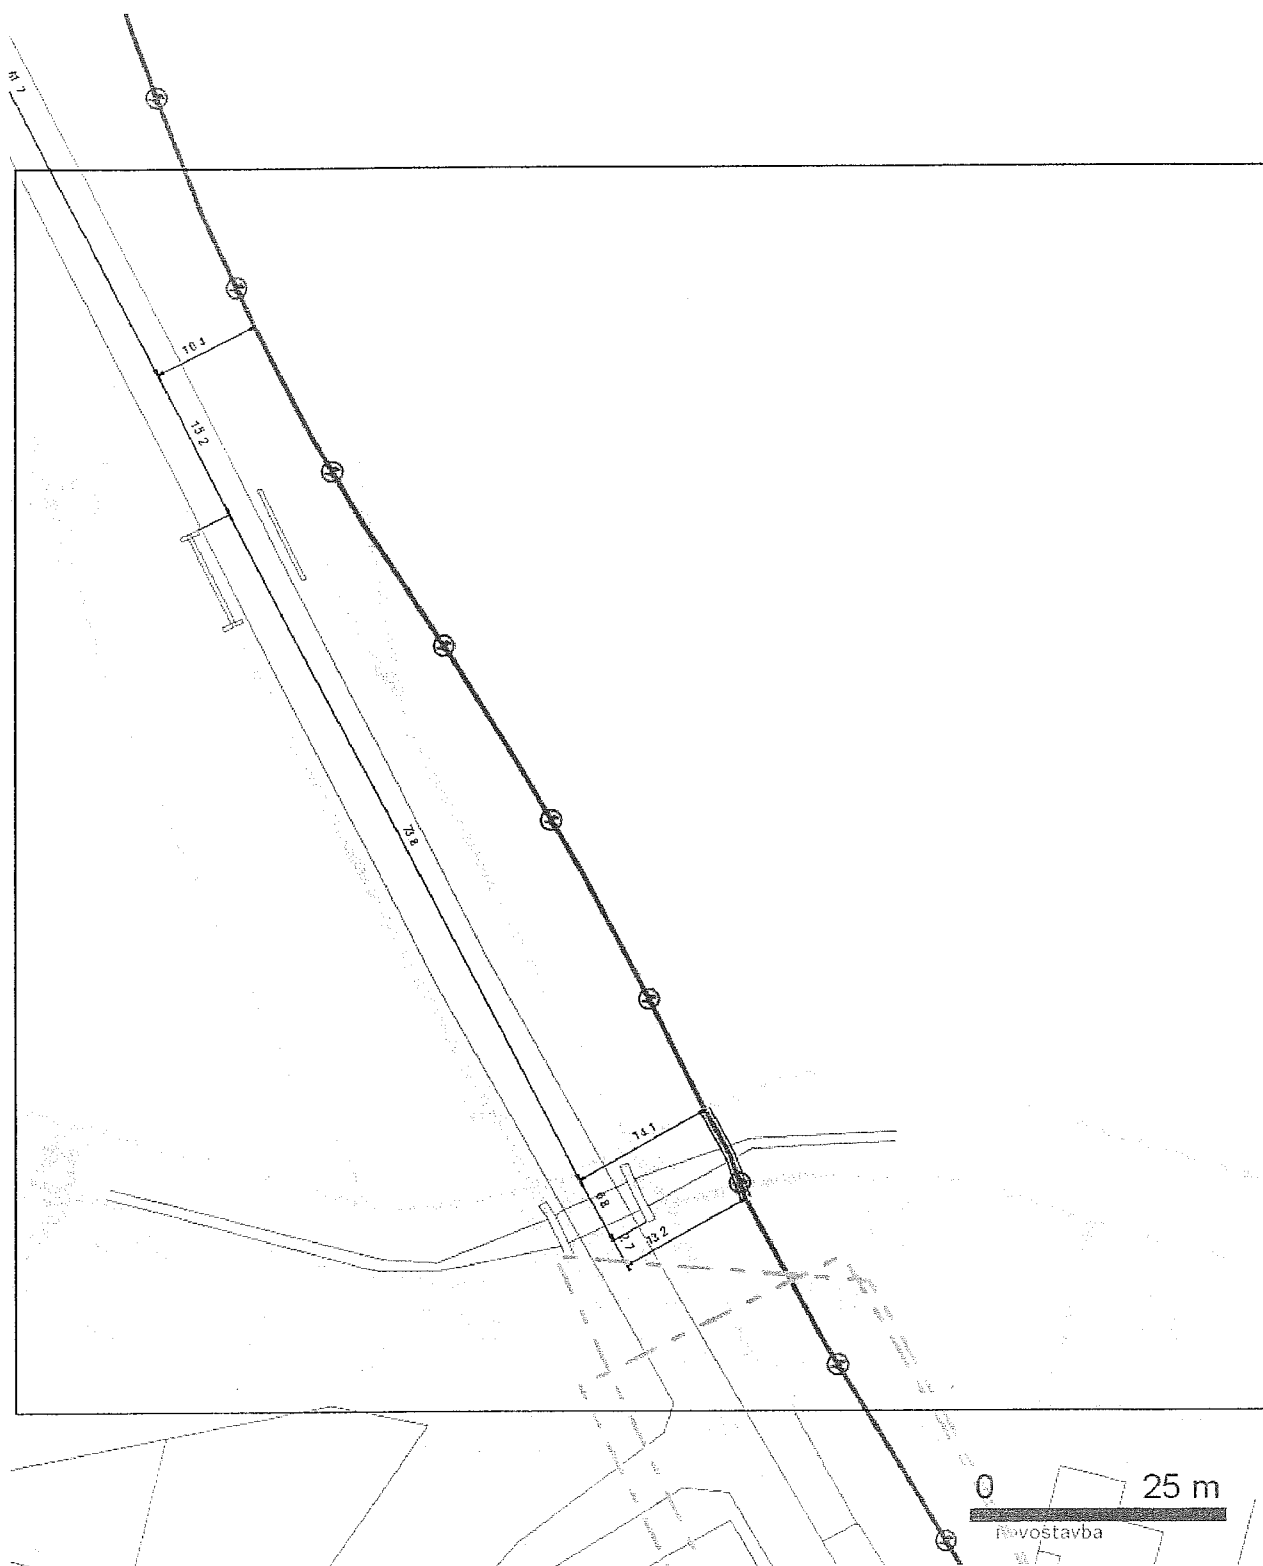

LEGENDA:

—	„hranice zájmového území k vyjádření“	—●—	„nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“
—	„nn přípojka, území s nn přípojkou O2“	RR—	„radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě“
—●—	„zaměřený průběh metalického kabelu“	—	„nadzemní síť“
—●—	„zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“	—	„neprovázané síť“
—	„nezaměřený průběh metalického kabelu“	—	„kolektor, kabelovod“
—	„nadzemní síť cizí“	—	„podzemní síť cizí“


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-2

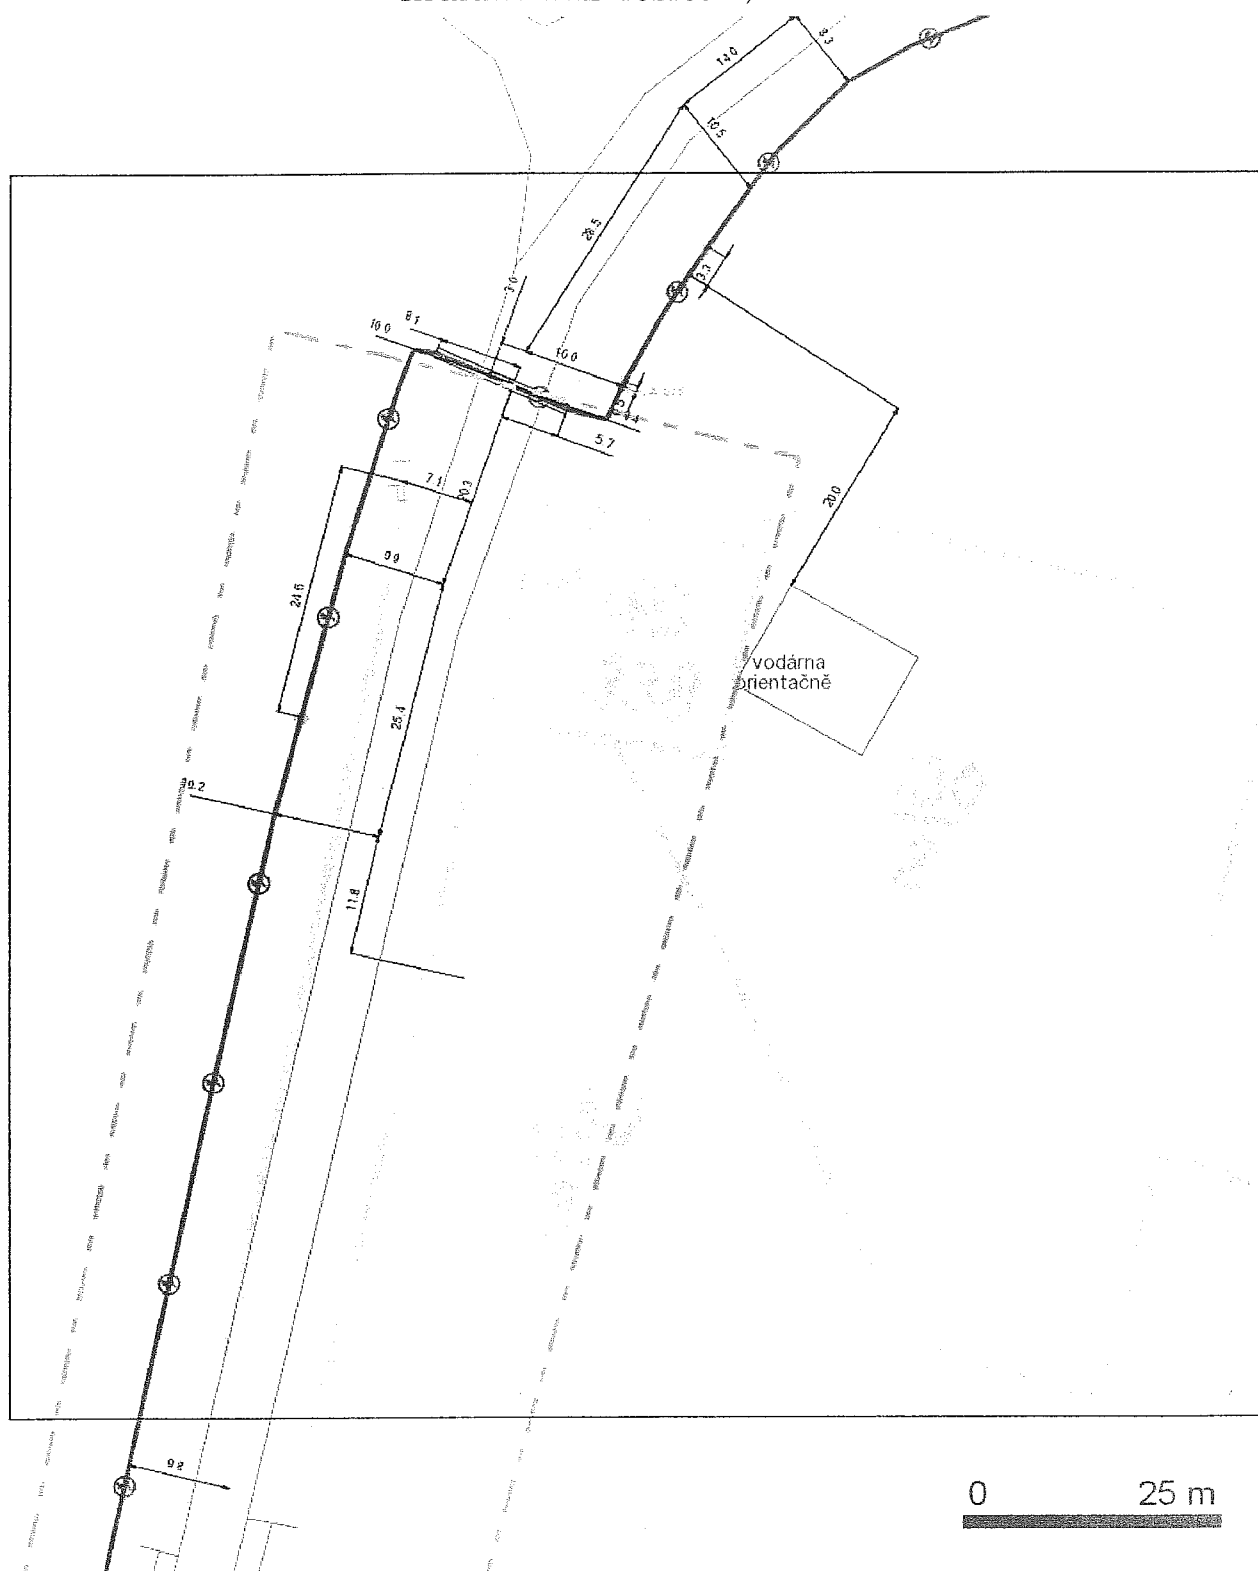

LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| <p>— hranice zájmového území k vyjádření
 — nn přípojka, území s nn přípojkou O2
 — zaměřený průběh metalického kabelu
 — zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
 nebo souběh optického a metalického kabelu
 — nezaměřený průběh metalického kabelu
 — nadzemní síť cizí</p> | <p>— nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
 RR — radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
 — nadzemní síť
 — neprovozovaná síť
 — podzemní síť cizí</p> |
|--|--|


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-3

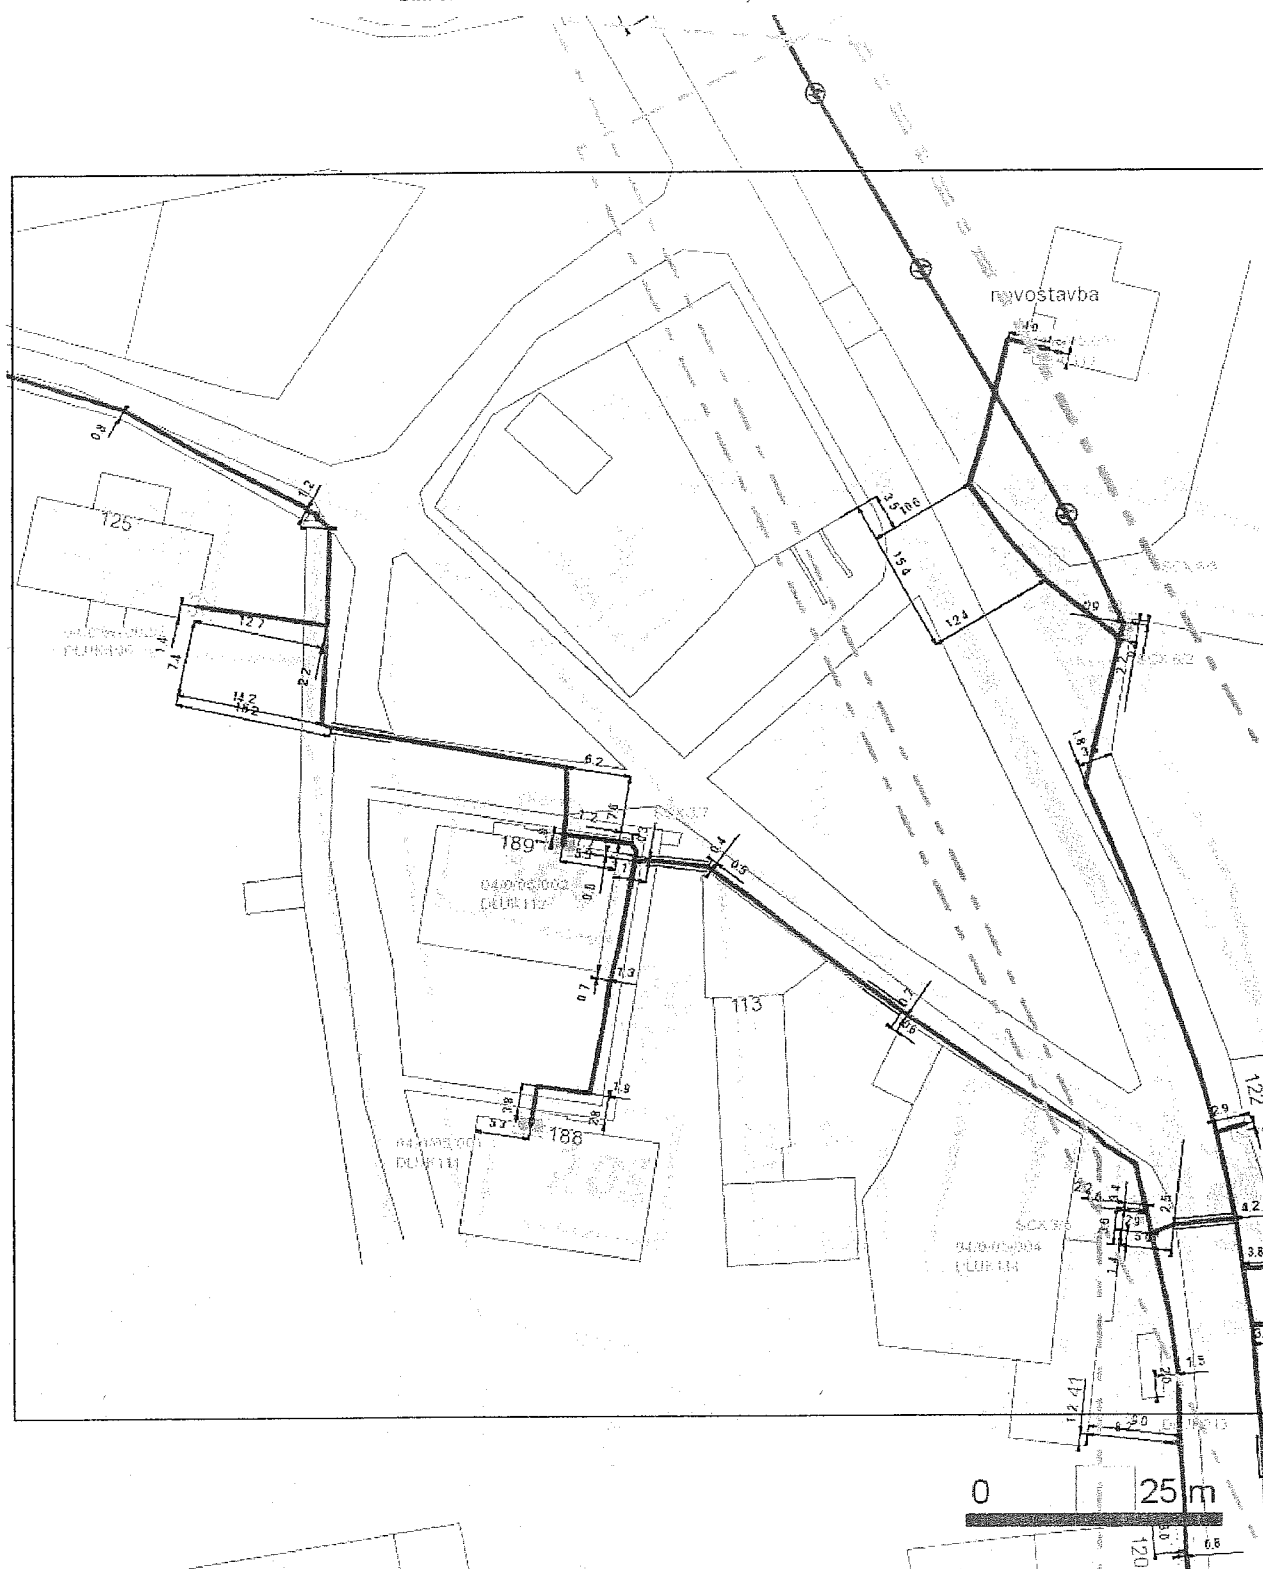

LEGENDA:

---	..hranice zájmového území k vyjádření	---(O)---	..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
---(O)---	..an přípojka, území s an přípojkou O2	RR-->	..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
---(O)---	..zaměřený průběh metalického kabelu	---(O)---	..nadzemní síť
---(O)---	..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu	---(O)---	..neprovázané síť
---(O)---	..nezaměřený průběh metalického kabelu	---(O)---	..kolektor, kabelovod
---(O)---	..nadzemní síť cizí	---(O)---	..podzemní síť cizí

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-4

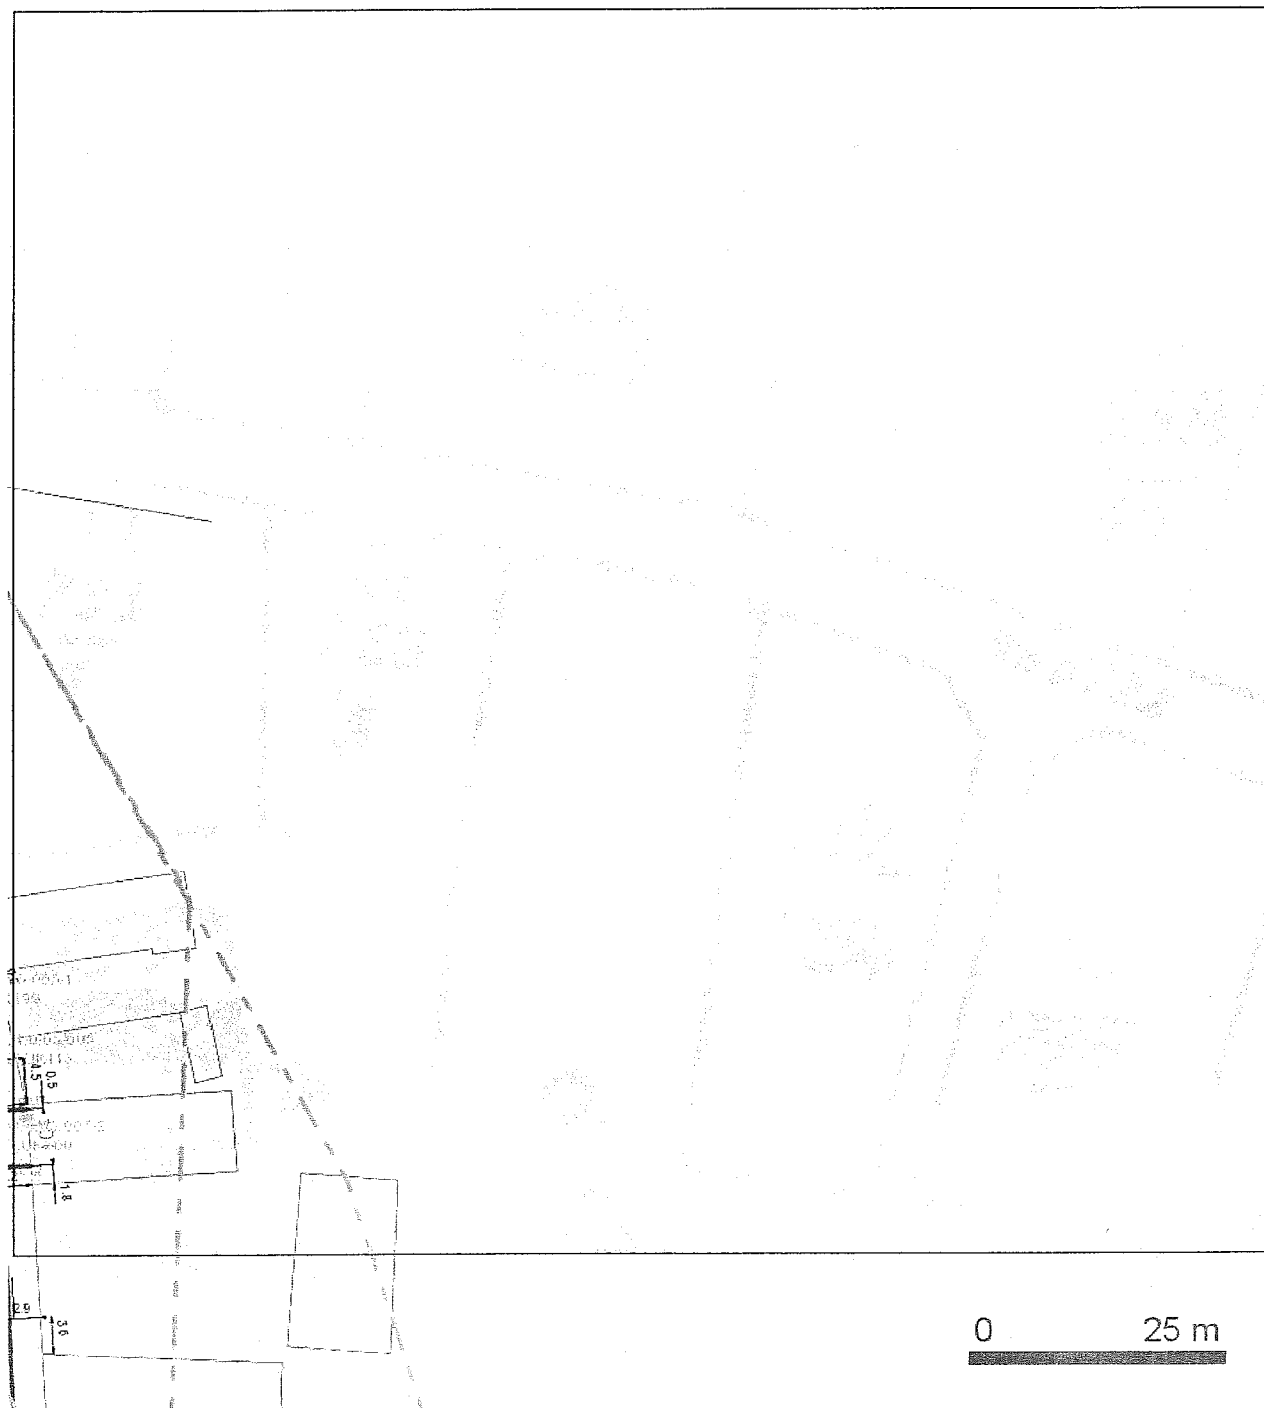

LEGENDA:


—	„hranice zájmového území k vyjádření“	—	„nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“
—	„na přípojku, území s nn přípojkou O2“	RR—	„radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě“
—	„zaměřený průběh metalického kabelu“	—	„nadzemní sítě“
—	„zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“	—	„neprovázané sítě“
—	„nezaměřený průběh metalického kabelu“	—	„podzemní sítě cizí“
—	„nadzemní sítě cizí“	—	„kollektor, kabelovod“

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-5



LEGENDA:	
	..hranice zájmového území k vyjádření nn přípojka, území s nn přípojkou O2
	..zaměřený průběh metalického kabelu
	..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	..nezaměřený průběh metalického kabelu
	..nadzemní síť cizí
	..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	..nadzemní síť
	..neprovozovaná síť
	..podzemní síť cizí
	..kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-6

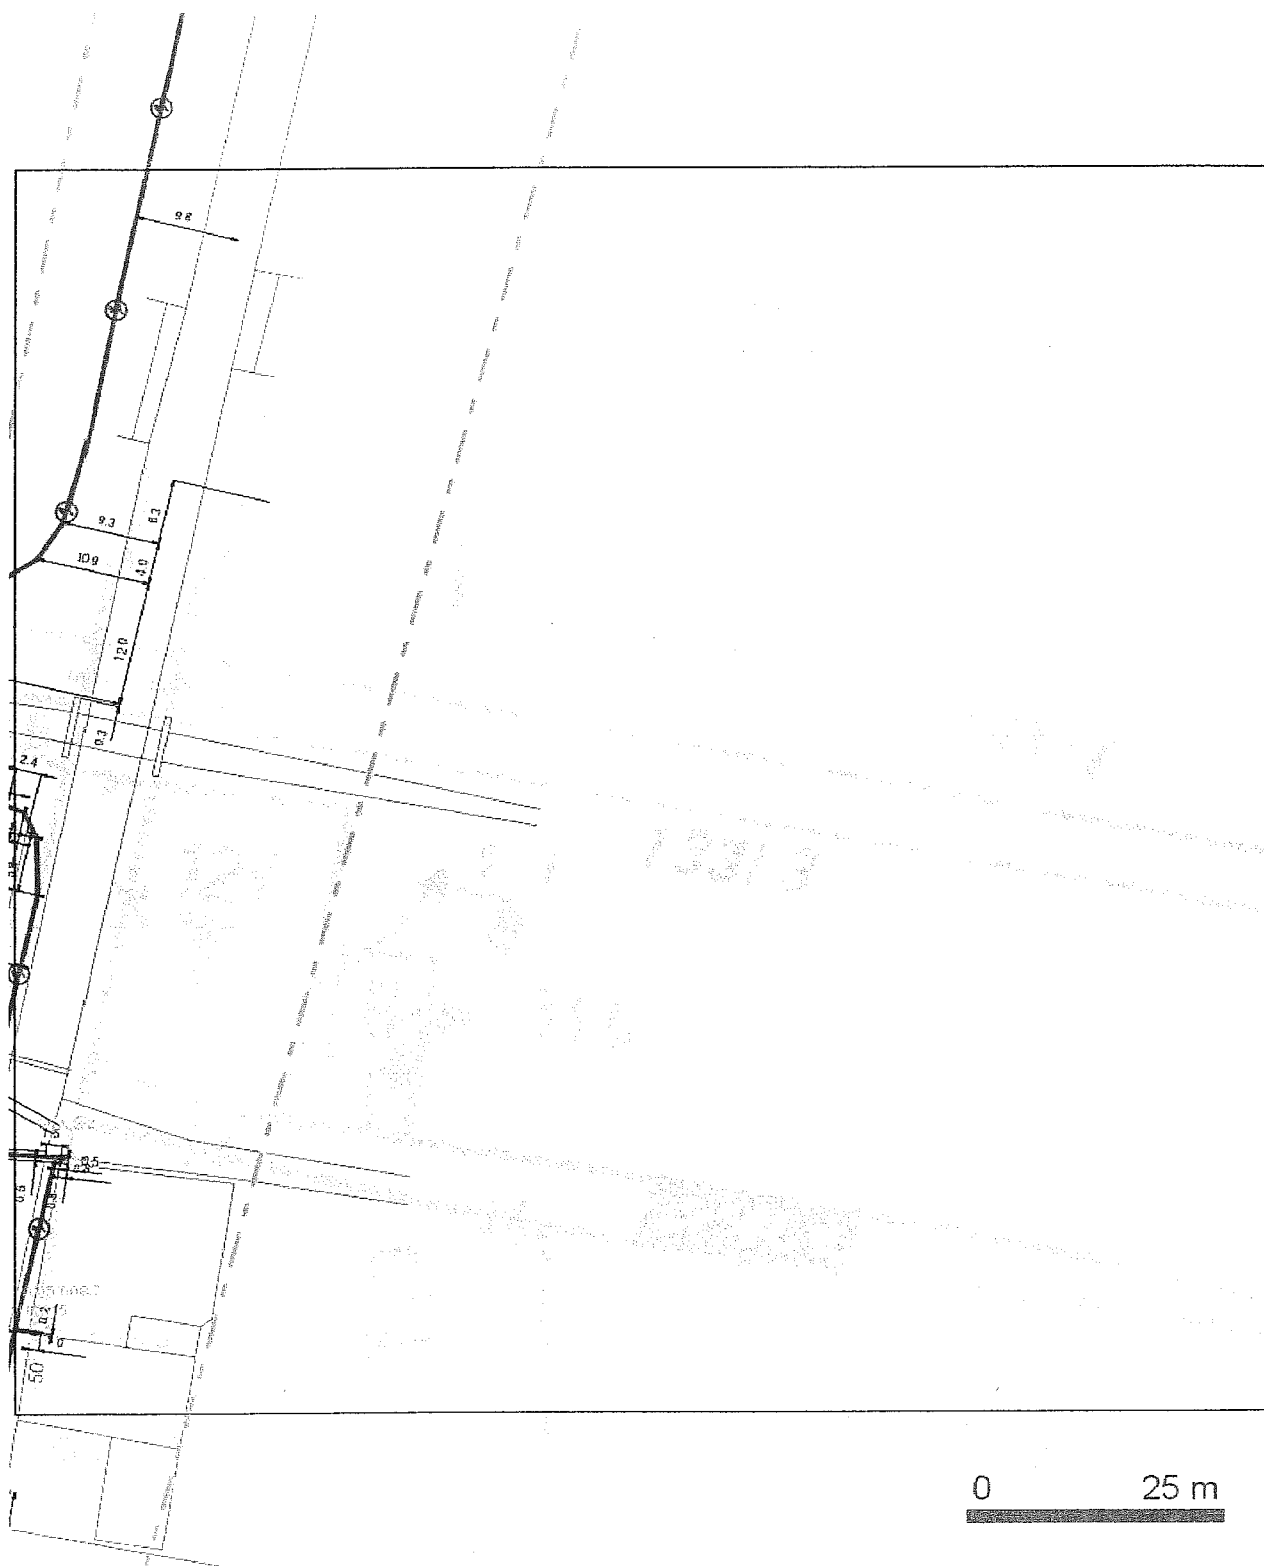

LEGENDA:	
—•—•—•—	..hranice zájmového území k vyjádření
—•—•—•—	..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
—•—•—•—	..zaměřený průběh optického kabelu
—•—•—•—	..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
—•—•—•—	..nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
—•—•—•—	..nezaměřený průběh metalického kabelu
—•—•—•—	..nadzemní síť cizí
—•—•—•—	..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
RR—•—•—•—	..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
—•—•—•—	..nadzemní síť
—•—•—•—	..neprovázané síť
—•—•—•—	..podzemní síť cizí
—•—•—•—	..kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-7




LEGENDA:

—	„hranice zájmového území k vyjádření“	—	„nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“
—	„na přípojku, území s ní přípojku OZ“	RR—	„radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě“
—	„zaměřený průběh metalického kabelu“	—	„nadzemní síť“
—	„zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“	—	„neprovázaná síť“
—	„nezaměřený průběh metalického kabelu“	—	„podzemní síť cizí“
—	„nadzemní síť cizí“	—	„kolektor, kabelovod“


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-8



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-9

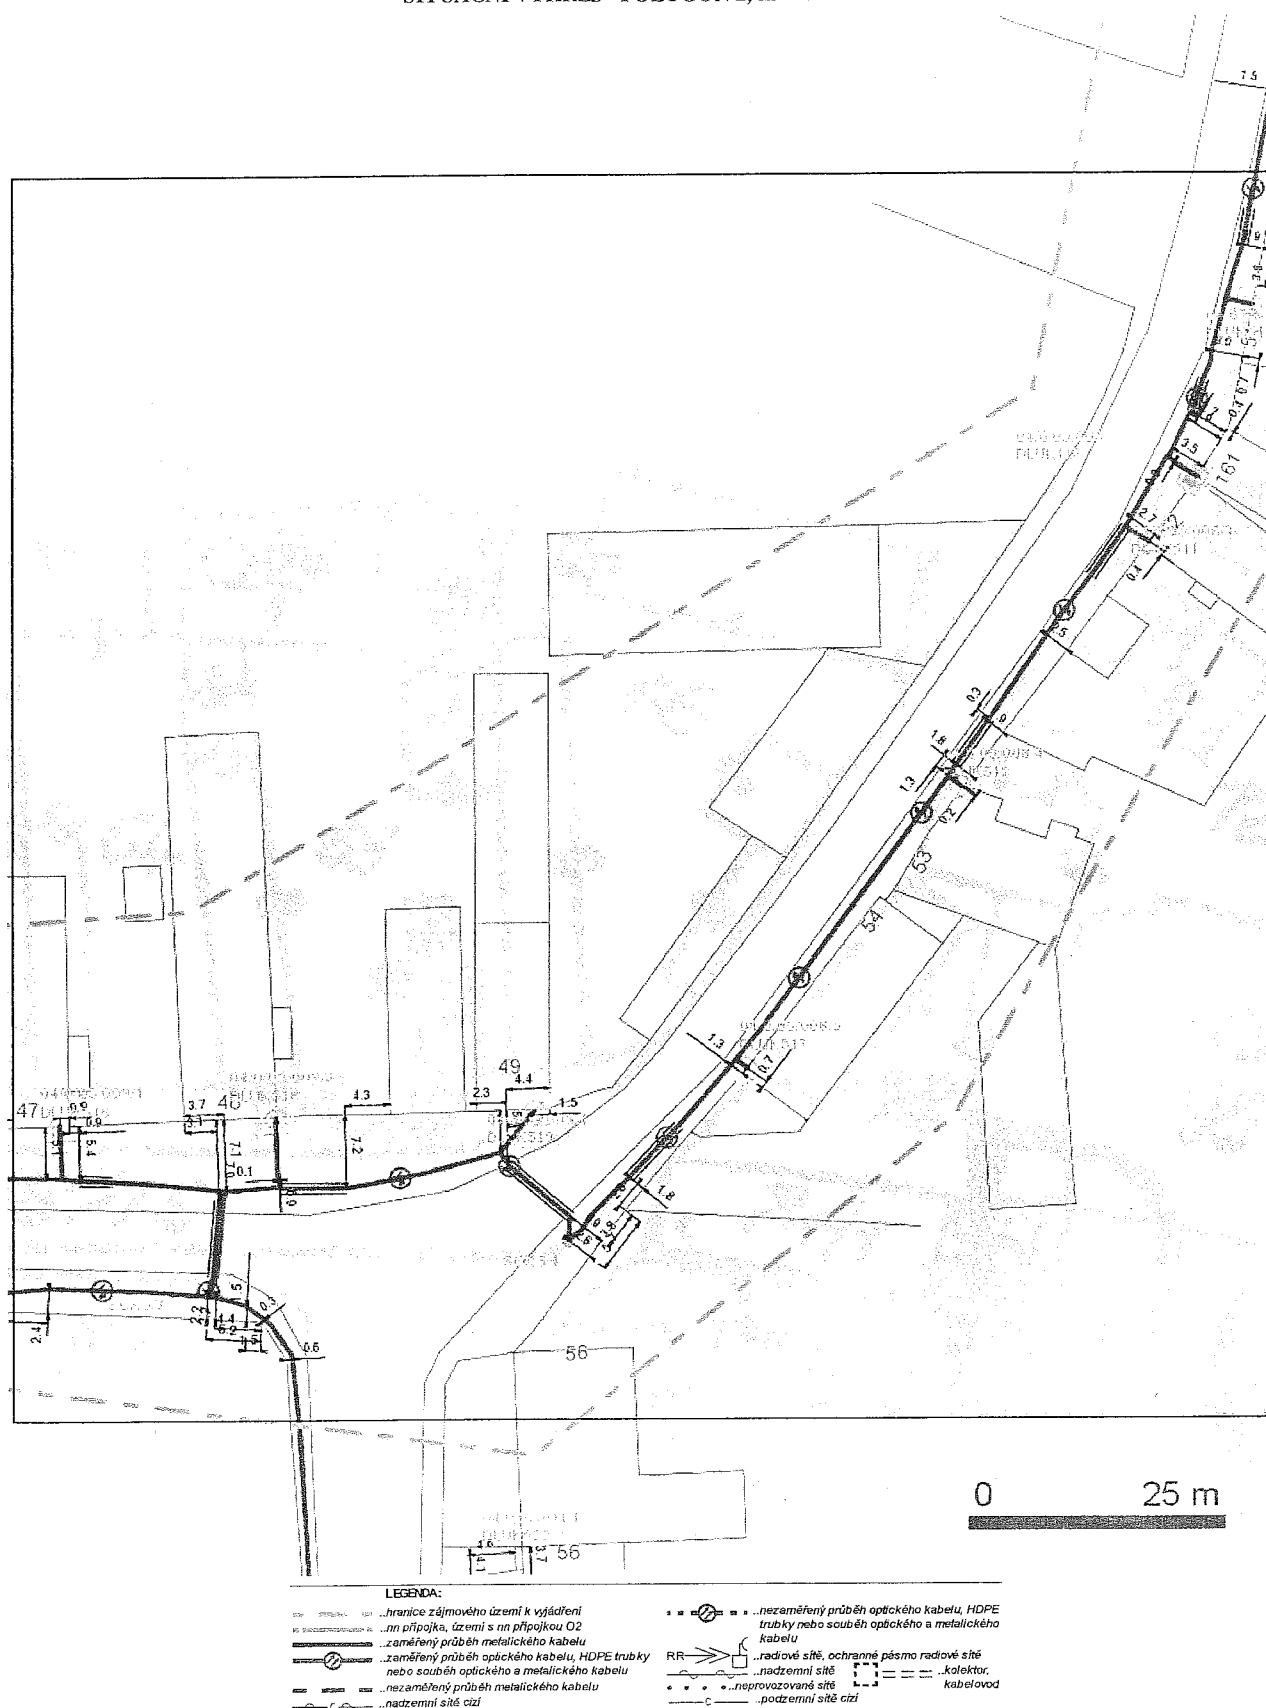

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-10

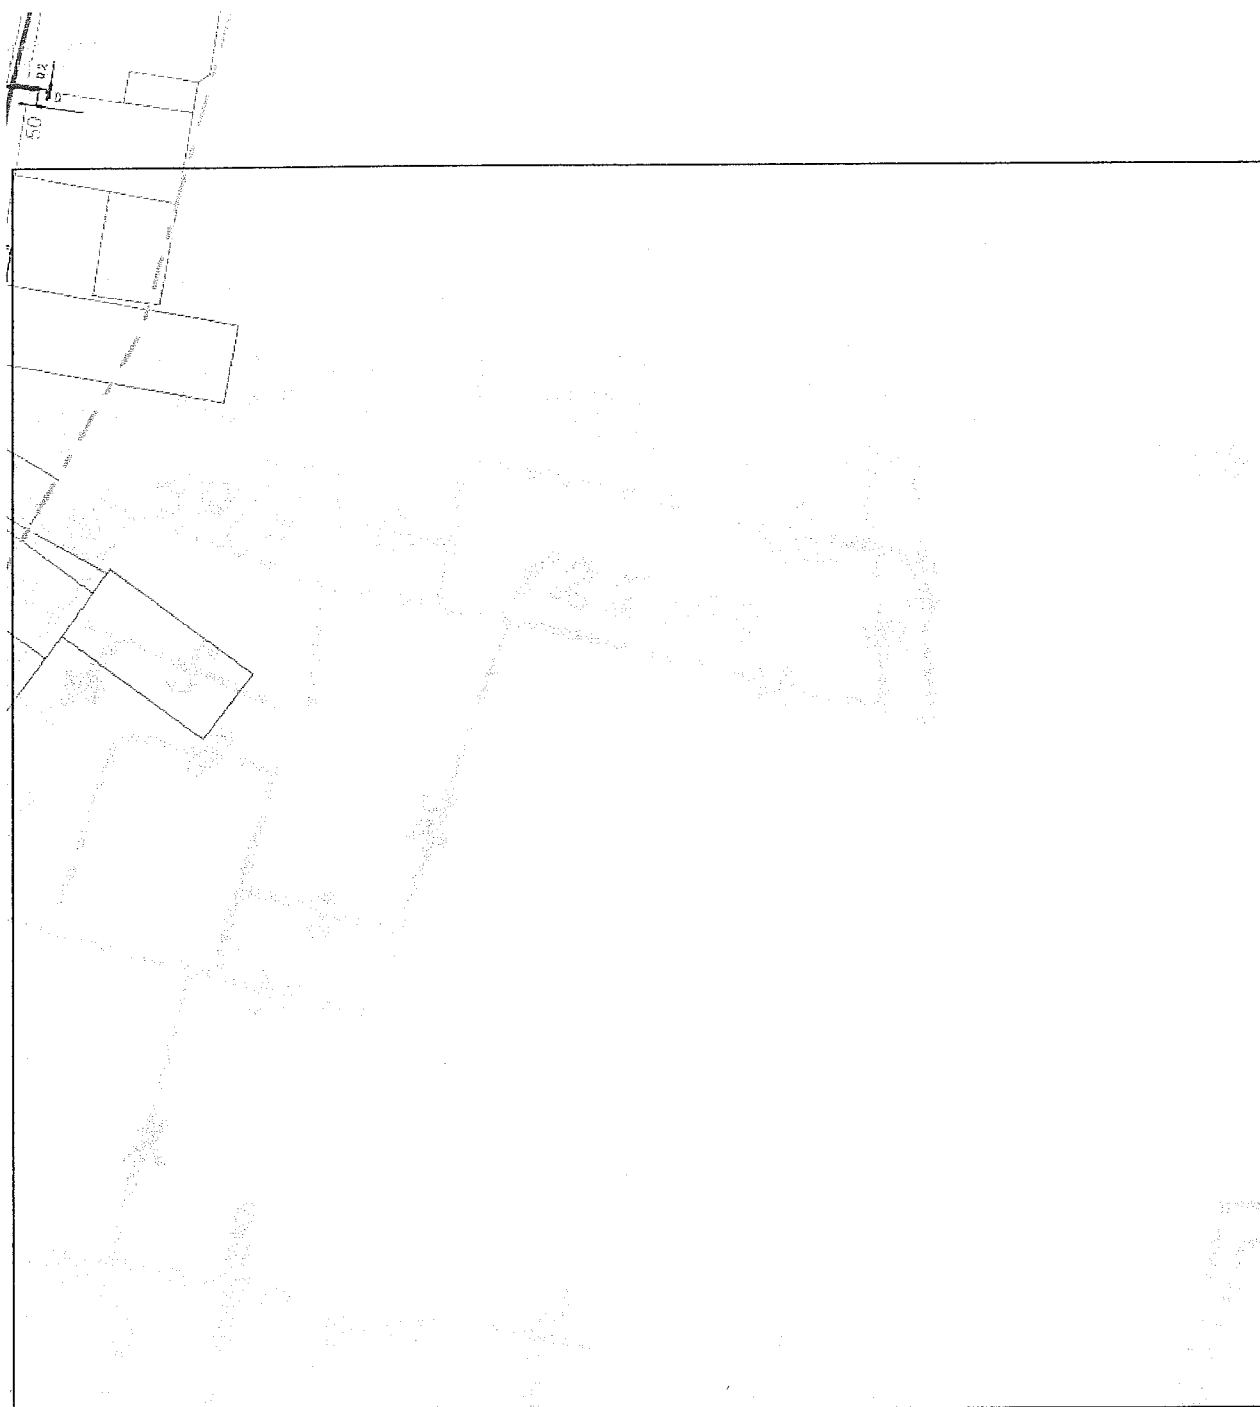

0 25 m

LEGENDA:	
—	„hranice zájmového území k vyjádření“
—	„nn přípojka, území s nn přípojkou O2“
—	„zaměřený průběh metalického kabelu“
—	„zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“
—	„nezaměřený průběh metalického kabelu“
—	„nadzemní sítě cizí“
—	„nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“
RR—	„radiové sítě, ochranné pásma radiové sítě“
—	„nadzemní sítě“
—	„neprovázané sítě“
—	„podzemní sítě cizí“
—	„radiové sítě, ochranné pásma radiové sítě“
—	„nadzemní sítě“
—	„neprovázané sítě“
—	„podzemní sítě cizí“


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-11




LEGENDA:

— hranice zájmového území k vyjádření	— nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE
— rin přípojka, území s rin přípojkou O2	trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
— zaměřený průběh metalického kabelu	RR — radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu	— nadzemní síť
— nezaměřený průběh metalického kabelu	— kolektor, kabelovod
— nadzemní síť cizí	— nesprávně vedená síť
	— podzemní síť cizí

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-12

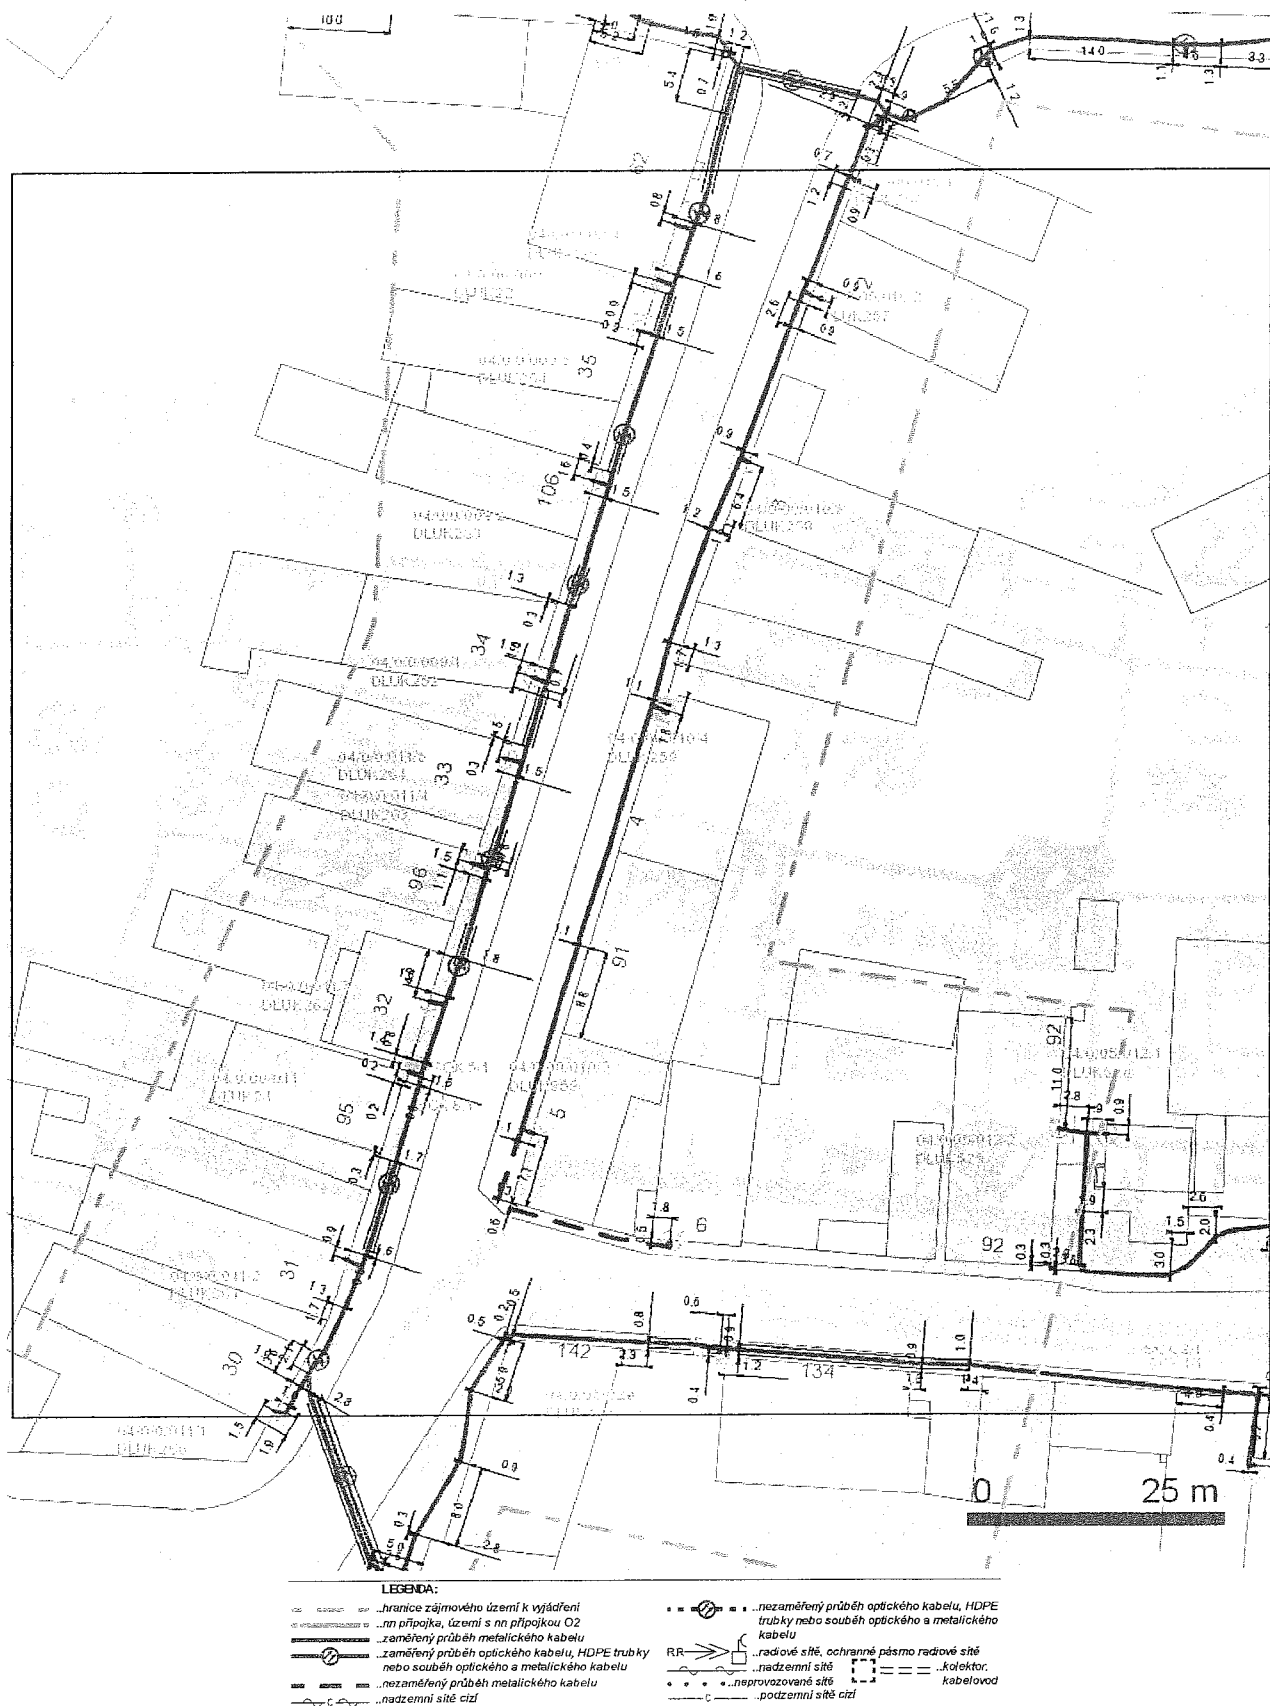

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-13

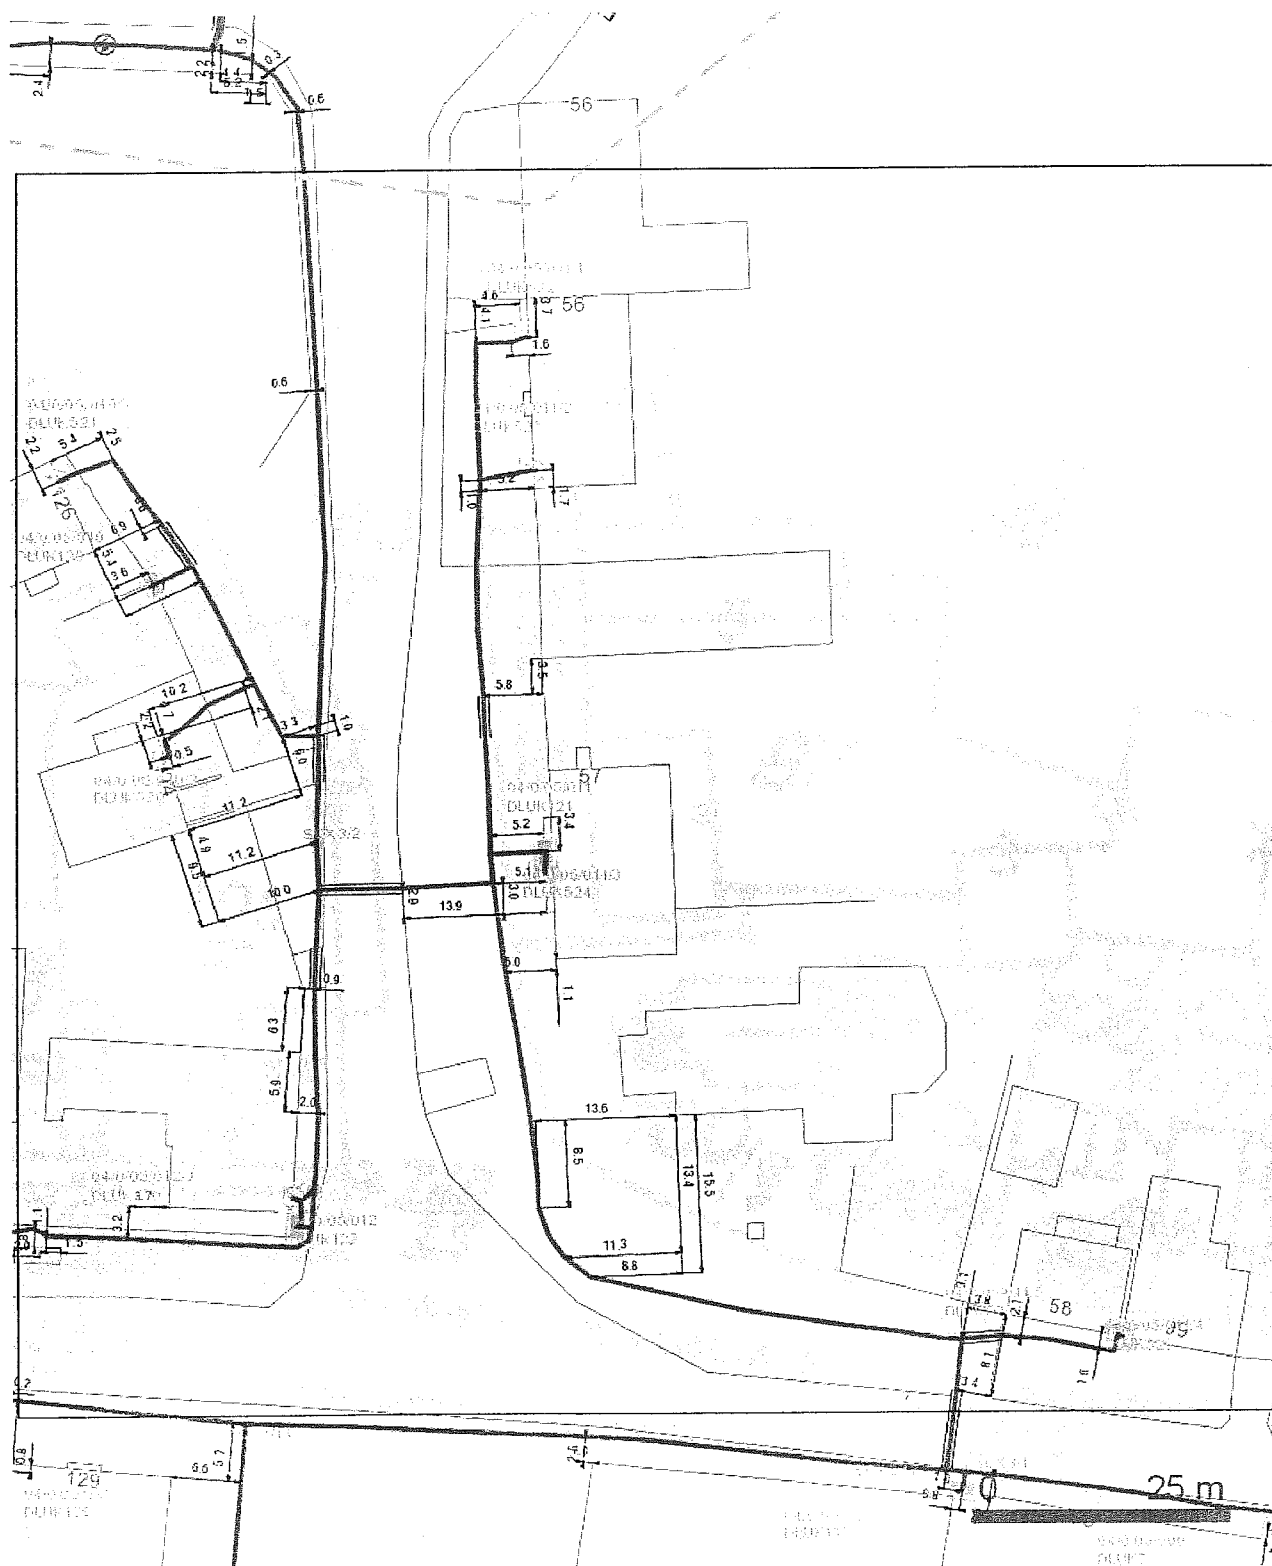

LEGENDA:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| —•—•—•— | ...hranice zájmového území k vyjádření | —•—•—•— | ...nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE |
| —•—•—•— | ...nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | —•—•—•— | trubky nebo souběh optického a metalického |
| —•—•—•— | ...zaměřený průběh metalického kabelu | —•—•—•— | kabelu |
| —•—•—•— | ...zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | RR | ...radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| —•—•—•— | nebo souběh optického a metalického kabelu | —•—•—•— | ...nadzemní sítě |
| —•—•—•— | ...nezaměřený průběh metalického kabelu | —•—•—•— | ...kollektor, kabelovod |
| —•—•—•— | ...nadzemní sítě cizí | —•—•—•— | ...podzemní sítě cizí |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-14



0 25 m

	...hranice zájmového území k vyjádření		...nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE
	...nripojka, území s nripojkou O2		trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	...zaměřený průběh metalického kabelu		radiové síťe, ochranné pásmo radiové síťe
	...zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nadzemní síťe
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovzdušňovaná síťe
	...nezaměřený průběh metalického kabelu		potomční síťe cizí
	...nadzemní síťe cizí		kabelovod



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-17

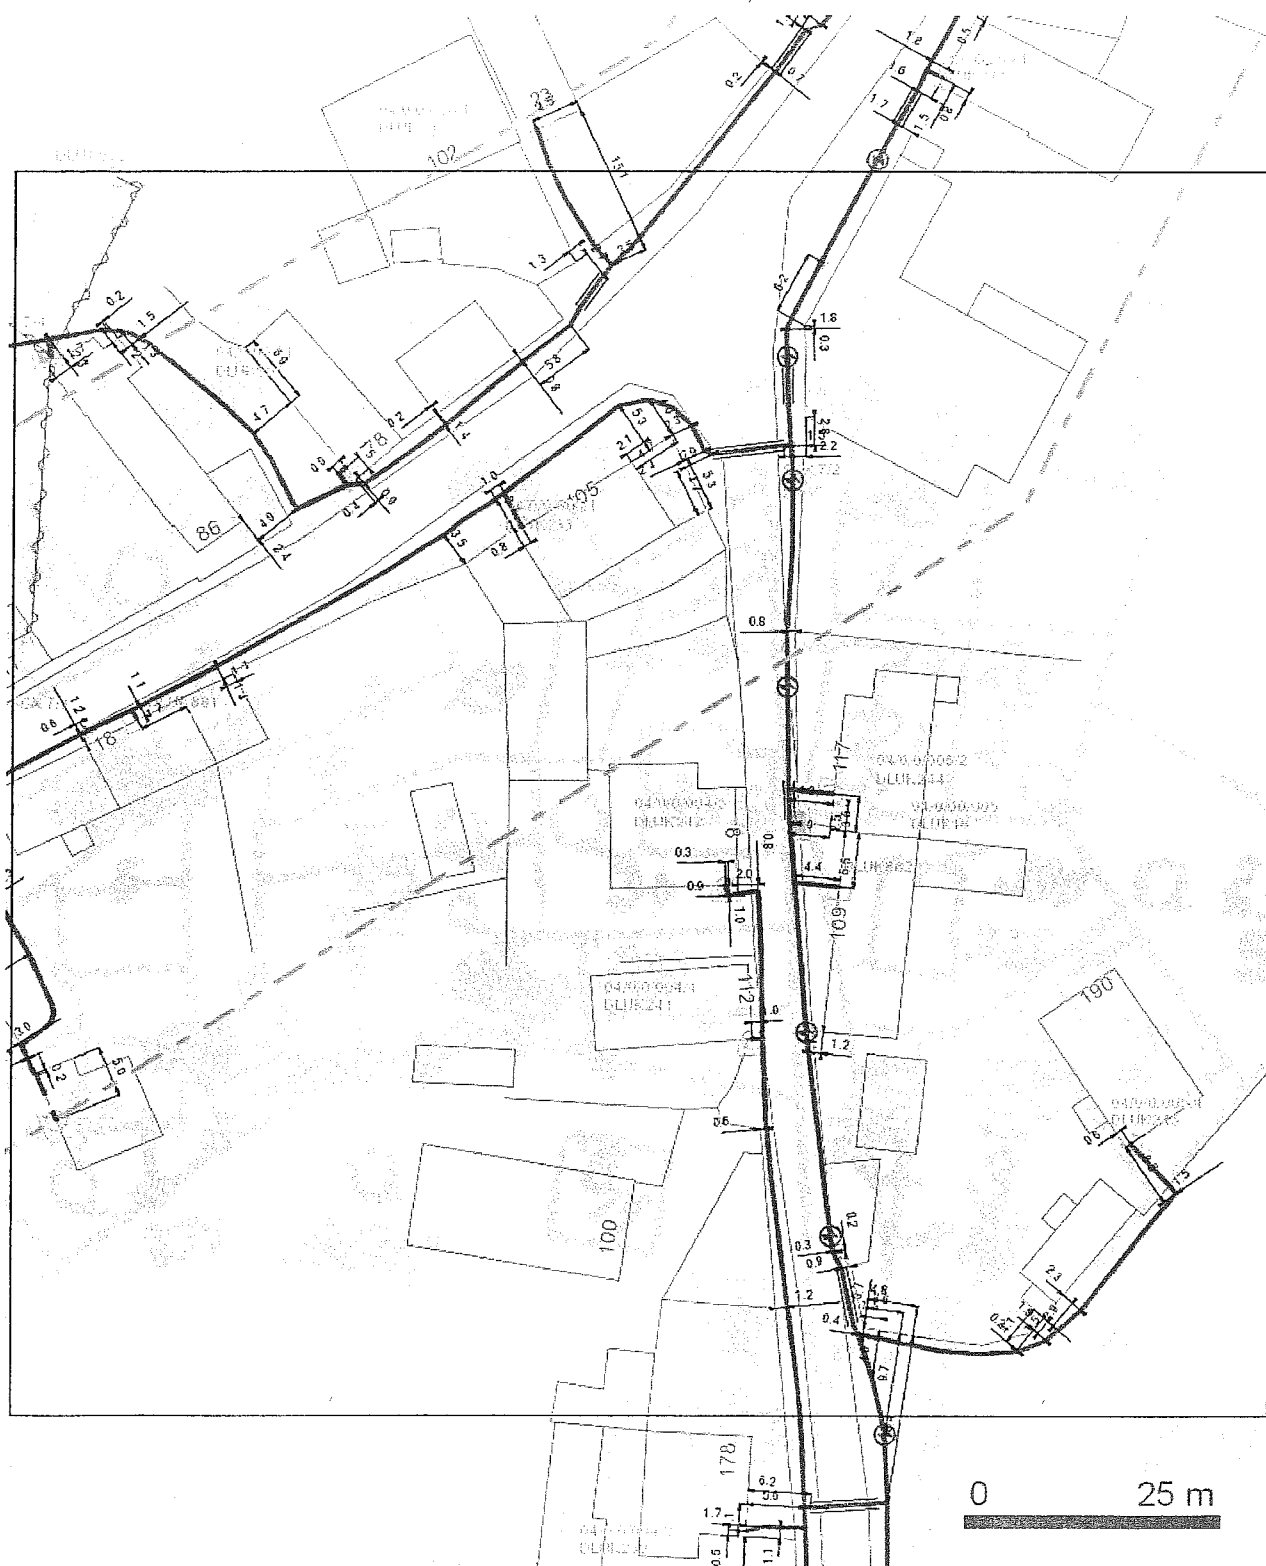

LEGENDA:


- | | | | |
|---|---|----|---|
| — | ..hranice zájmového území k vyjádření | — | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE |
| — | ..rnn přípojka, území s rnn přípojkou O2 | — | trubky nebo souběh optického a metalického |
| — | ..zaměřený průběh metalického kabelu | RR | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | ..nadzemní sítě |
| — | nebo souběh optického a metalického kabelu | — | ..neprovozované sítě |
| — | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | — | ..podzemní sítě cizí |
| — | ..nadzemní sítě cizí | — | ..kolektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-18

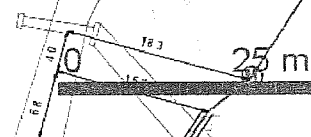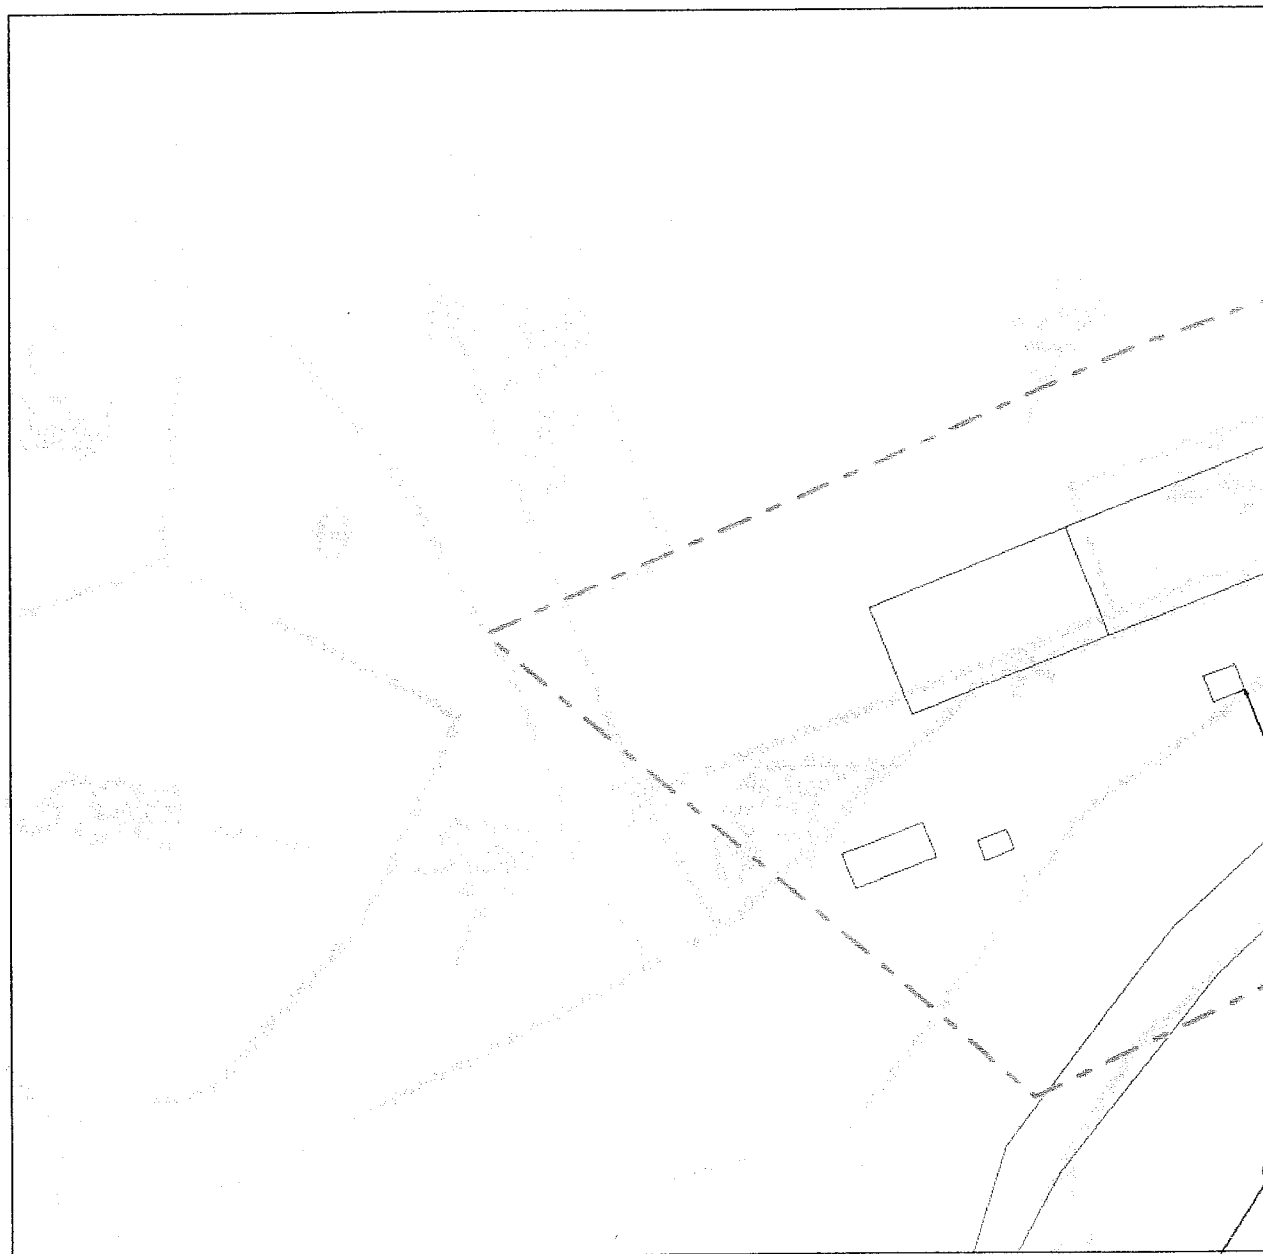

LEGENDA:	
	„hranice zájmového území k vyjádření“
	„nn přípojka, území s nn přípojkou O2“
	„zaměřený průběh metalického kabelu“
	„zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“
	„nezaměřený průběh metalického kabelu“
	„nadzemní síť cizí“
	„nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“
	„nadzemní síť“
	„neprovazované síť“
	„podzemní síť cizí“
	„radiové síť, ochranné pásmo radiové síť“
	„radiové síť“
	„nadzemní síť“
	„neprovazované síť“
	„podzemní síť cizí“
	„radiové síť, ochranné pásmo radiové síť“
	„radiové síť“
	„nadzemní síť“
	„neprovazované síť“
	„podzemní síť cizí“


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-19

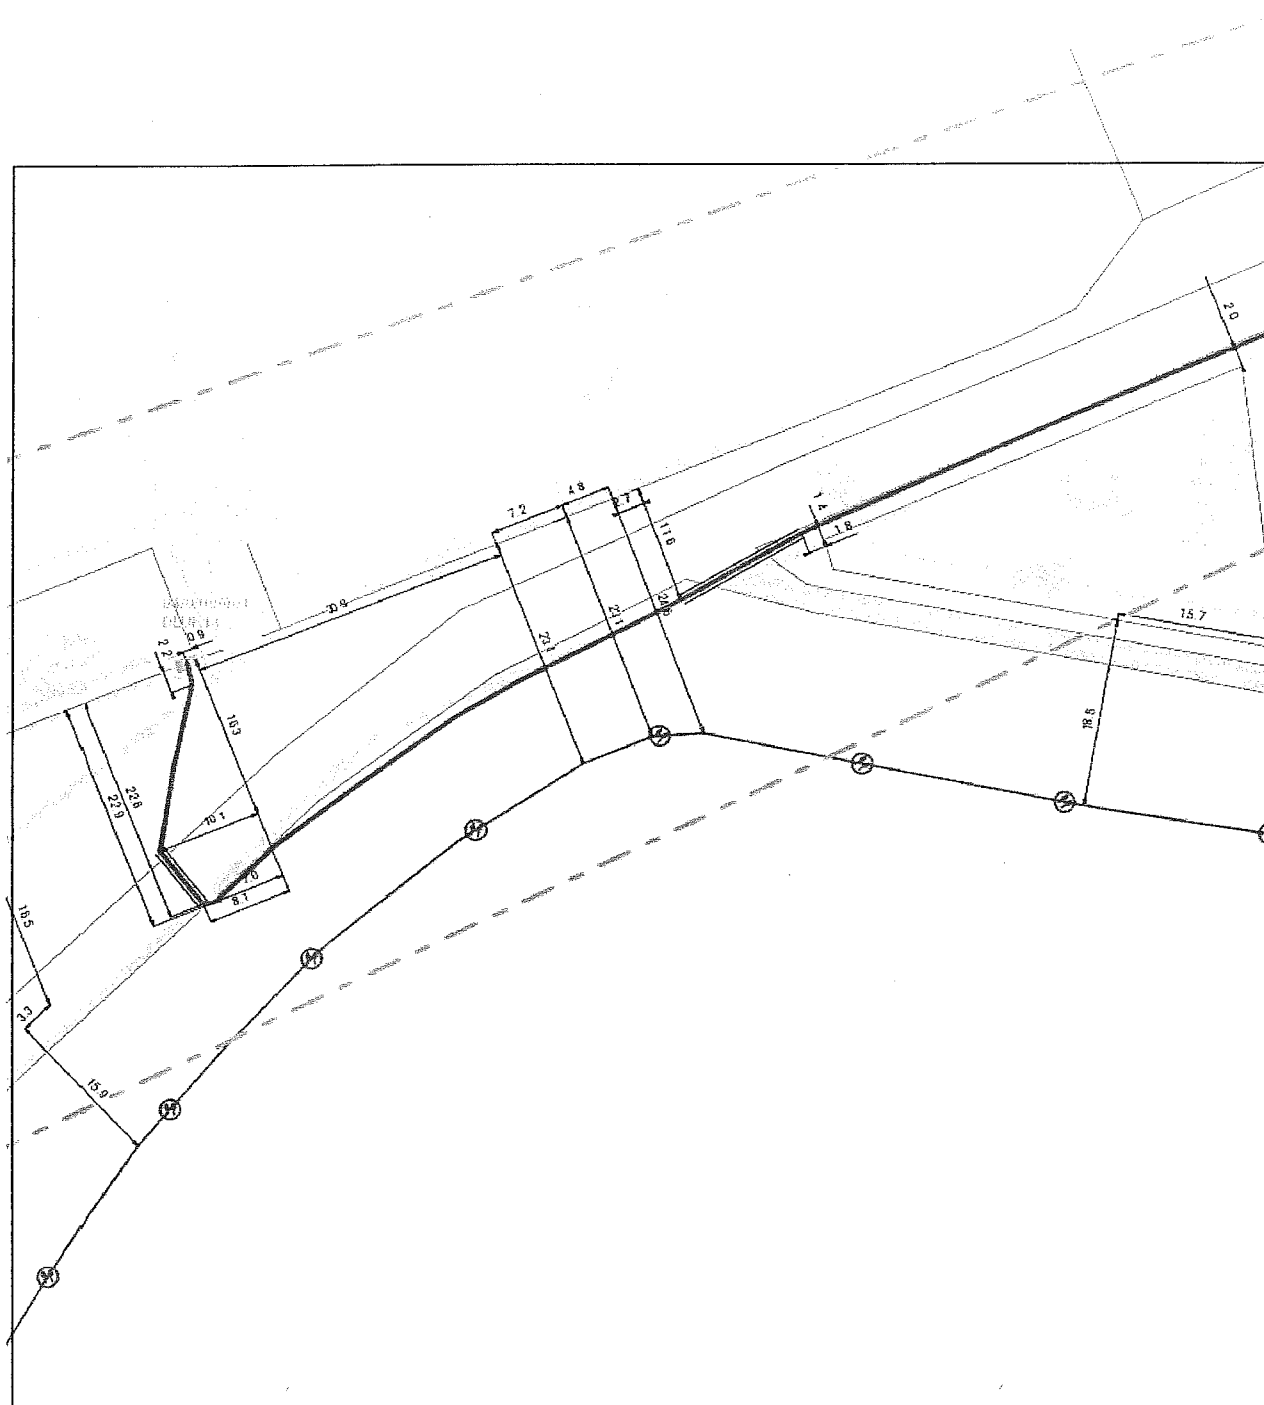

0 25 m


LEGENDA:	
—	„hranice zájmového území k vyjádření“
—	„nn přípojka, území s nn přípojkou O2“
—	„zaměřený průběh metalického kabelu“
—	„zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“
—	„nezaměřený průběh metalického kabelu“
—	„nadzemní síť cizí“
—	„nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu“
RR—	„radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě“
—	„nadzemní síť“
—	„neprovázané síť“
—	„podzemní síť cizí“
—	„kollektor, kabelovod“

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-20

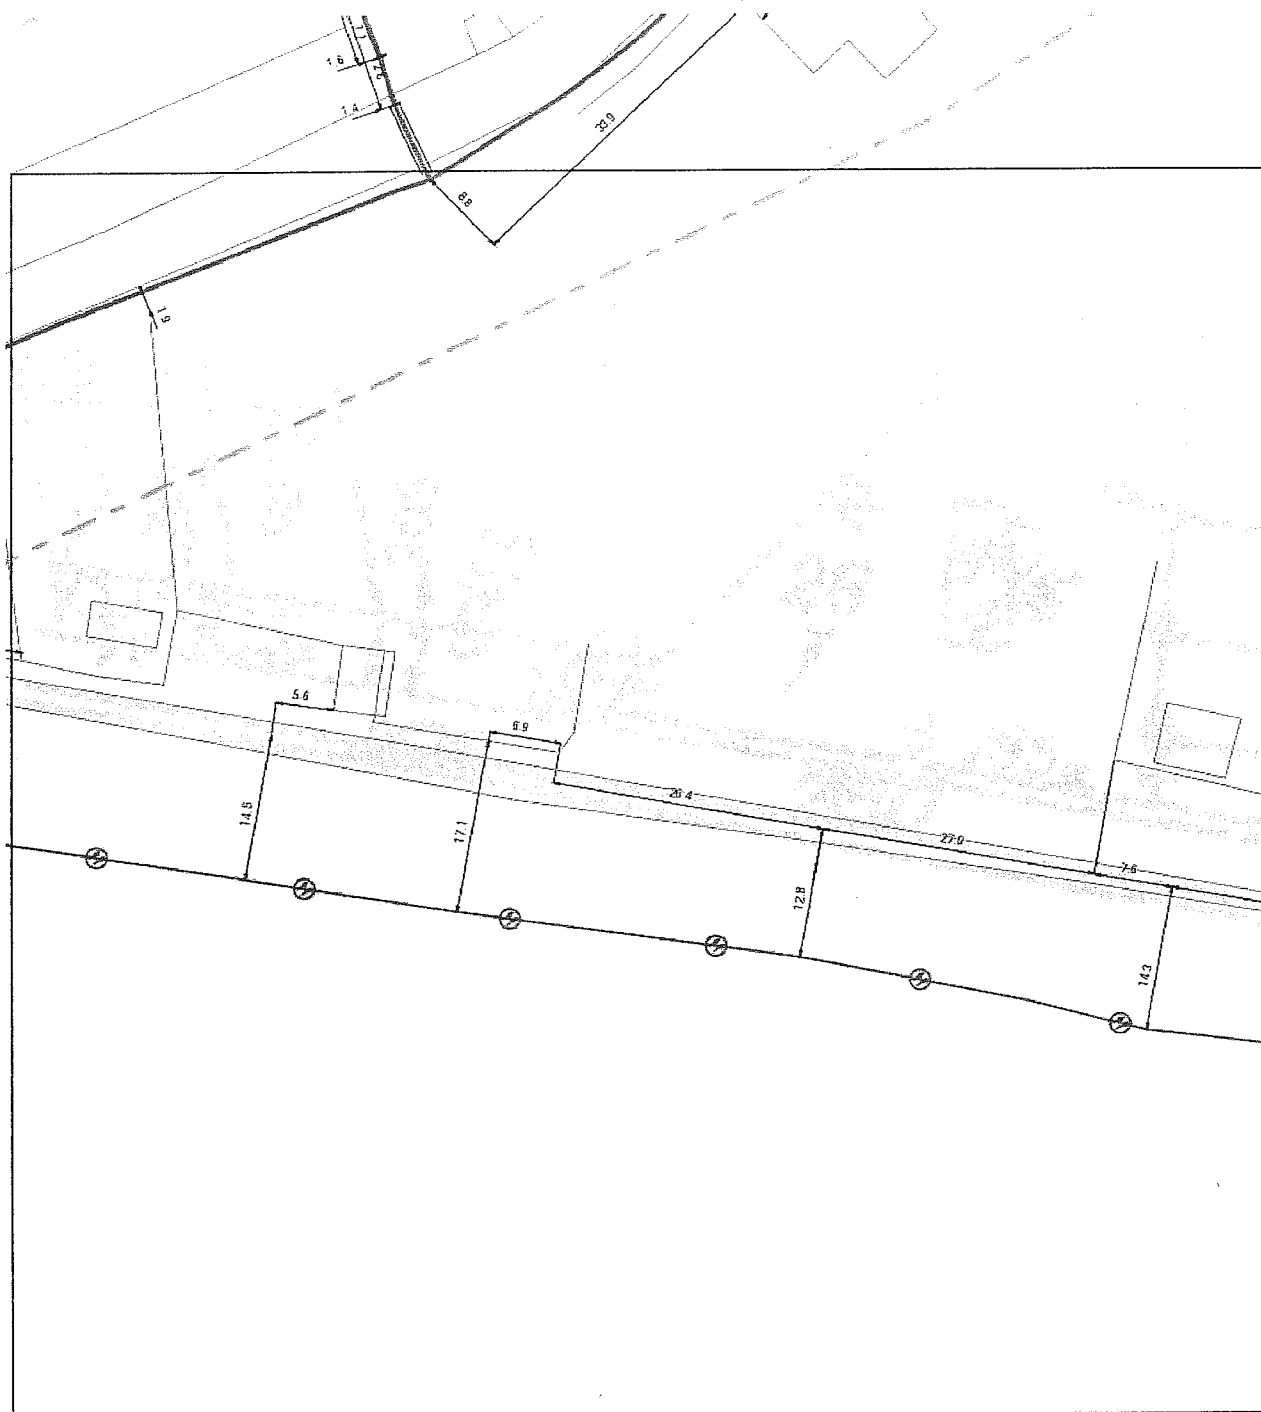

0 25 m

LEGENDA:	
—	..hranice zájmového území k vyjádření
—	..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
—	..zaměřený průběh metalického kabelu
—	..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
—	..nezaměřený průběh metalického kabelu
—	..nadzemní síť cizí
—	..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
RR	..radiové síť, ochranné pásmo radiové síť
—	..nadzemní síť
—	..neprovázané síť
—	..podzemní síť cizí
—	..kolektor, kabelovod



ŽADATEL

Obec Dolní Lukavice

NAŠE ZNAČKA
0200206595

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
22.05.2014

Pro: **Stavební řízení**

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

PRŮTAH OBCÍ Dolní Lukavice

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 22.05.2014.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území




SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53


SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0200206595.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

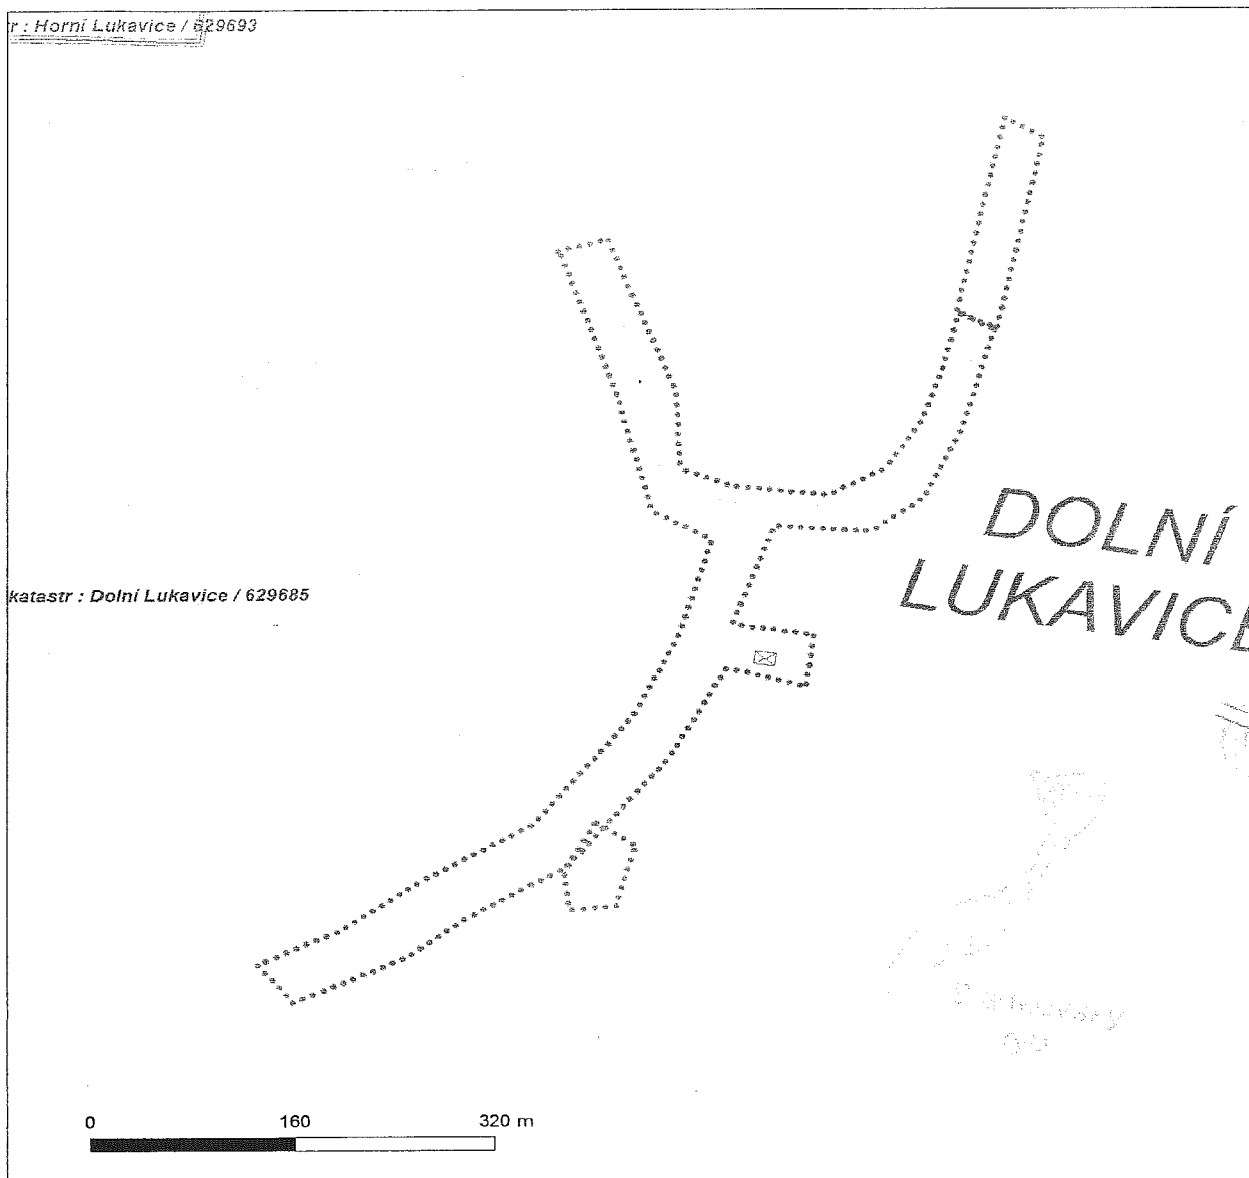

LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — | Podzemní optické vedení | — — — — — | Zájmové území |
| — — — — — | Nadzemní metalické vedení | — — — — — | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení | | |



ZÁDATEL

Obec Dolní Lukavice

NAŠE ZNAČKA
0100282180

VYŘÍZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENÍ DNE
22.05.2014

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

PRŮTAH OBČÍ Dolní Lukavice

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100282180 ze dne 22.05.2014 o sdělení o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍŤ
NADZEMNÍ SÍŤ
STANICE

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vyčištění zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemísťování některých částí energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vyčištění prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 22.05.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele dle přílohy č. 1 soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mlno havarijní ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘOAR/0023/2012

Ing. Zbyněk Buzinský,

vedoucí odboru Správa dat o síti,

ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situční výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech energetických zařízení




SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001-2016

ČEZ Distribuce, a. s.

Dělná, Dašná v Podmoklích, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, EIP: 022129035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poradenství: 840 840 840
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoji: KB Praha, a.s. | účet: 251602/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, I. oddíl B, vložka 2145
Zastupitelstvo: Guðenova 2577/11a, PSČ 303 03, Plzeň

SKUPINA ČEZ



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řidičů, měřičů a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46 odst. (5) Zák. č. 458/2000 Sb. a číni 1 metr po obou stranách krajního kabelové trasy, nad 110 kV číni 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (9) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vyjícení podzemního zařízení a prokazatelné seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.

V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního díla a pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místní křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dle je s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Je zakázáno manipulovat s označenými kabely pod napětím. Odkoplé kabely musí být ze vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou lebkou dle ČSN 33 3864.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vytrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána. Kabely zapískovány a provedeny být proti mechanickému poškození.


10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vstupu zeminy nad kabely.

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na těchto zařízeních nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma dle §46 na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo příslušným Státní energetické inspekcí v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 těchto zákonů.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinnými vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které ční od krajního vodiče vedení na ope jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
- ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskládovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazoval chmelnice a nechtěl růst porosty nad výšku 3 metry.


Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymístění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - stouplů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamní, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodávatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní úřad provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vynášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, uzavírání živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyhlášení ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zajištění částí vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.


Případně nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 této zákona.



Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

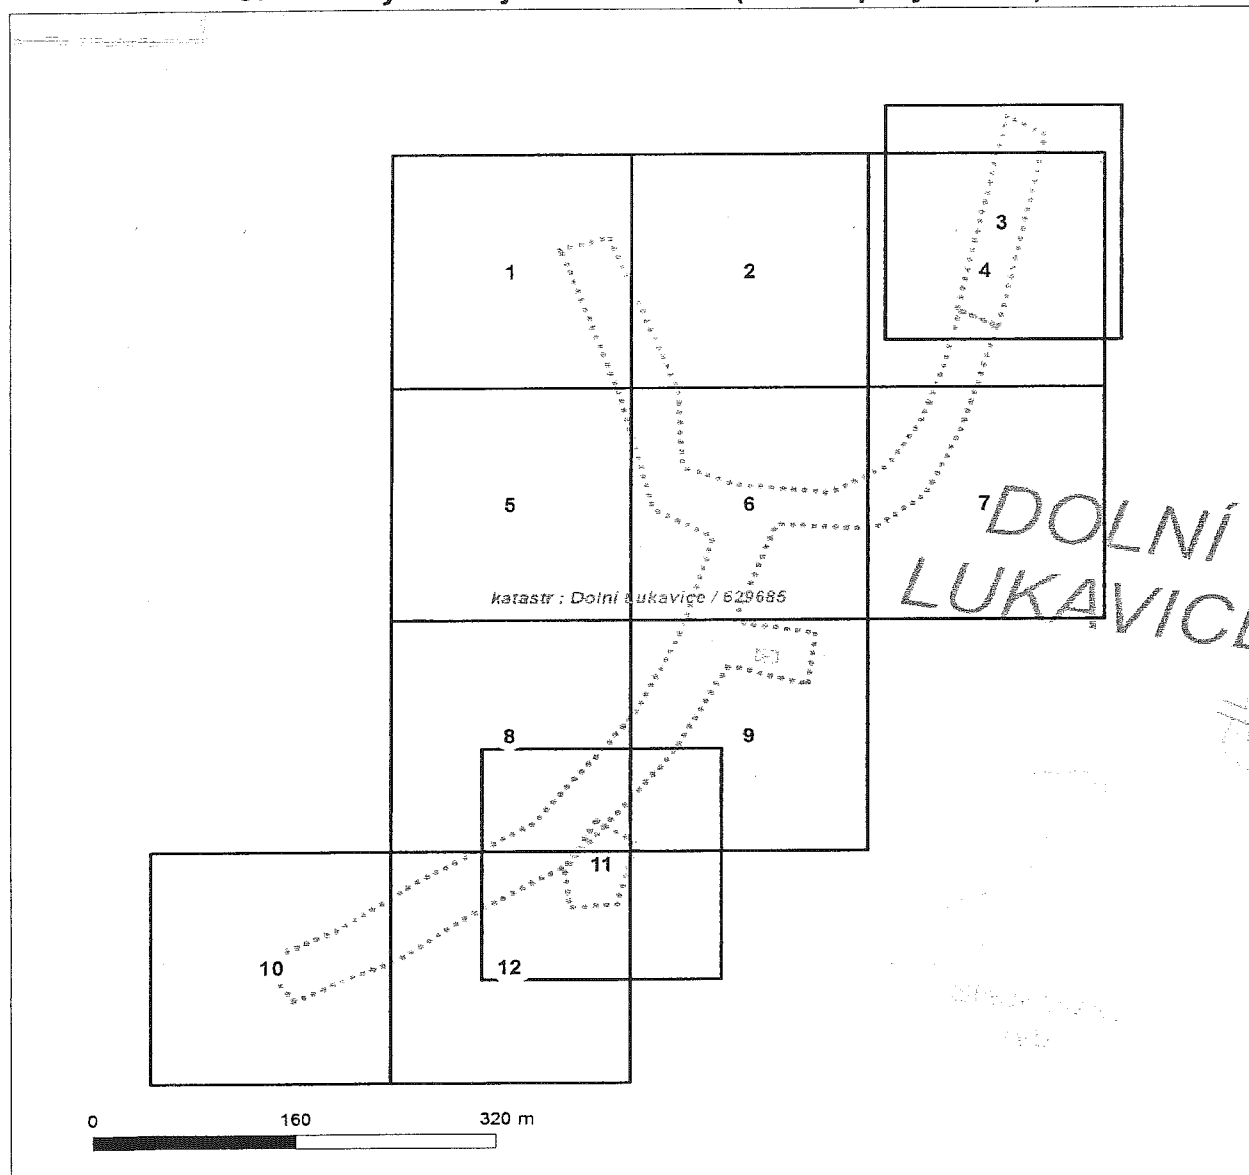

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- - - Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- - - Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce




Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě




Hranice katastrálního území




Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

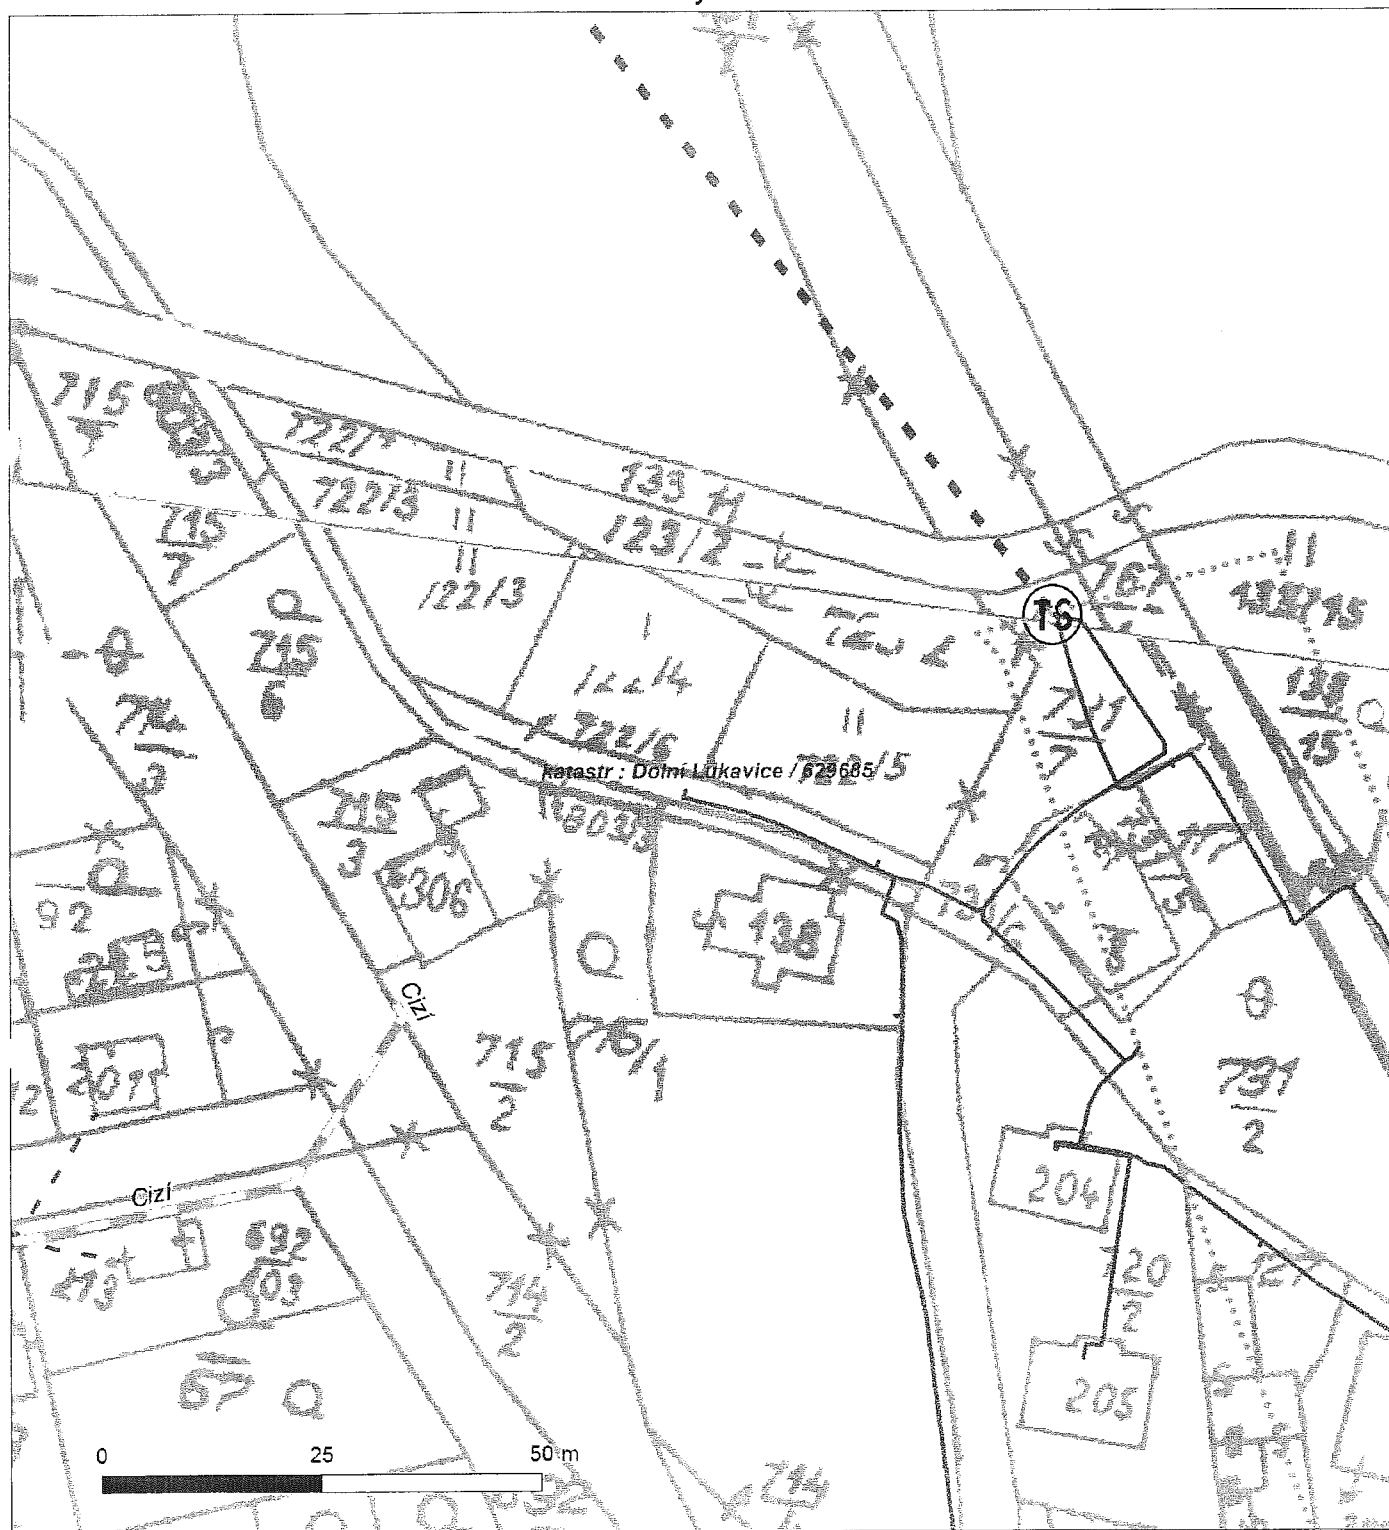





Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

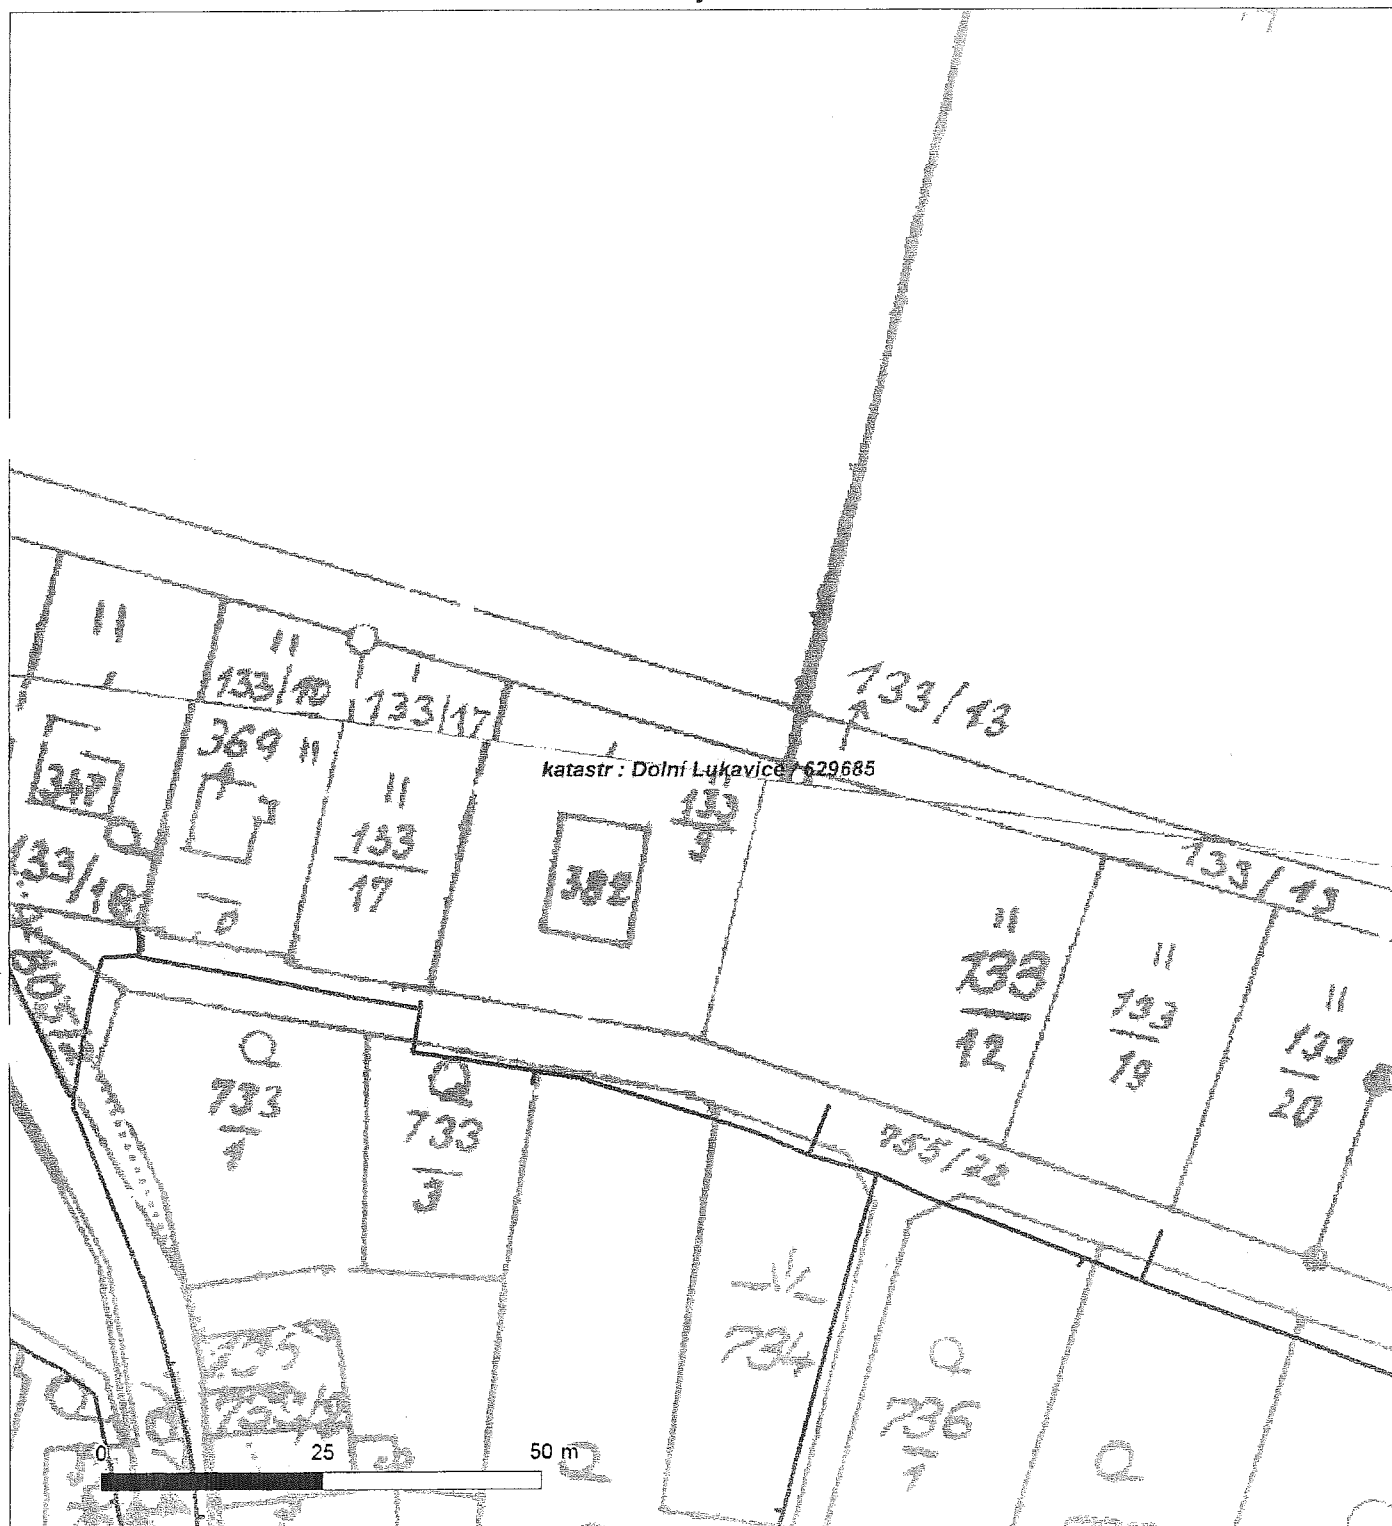





Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

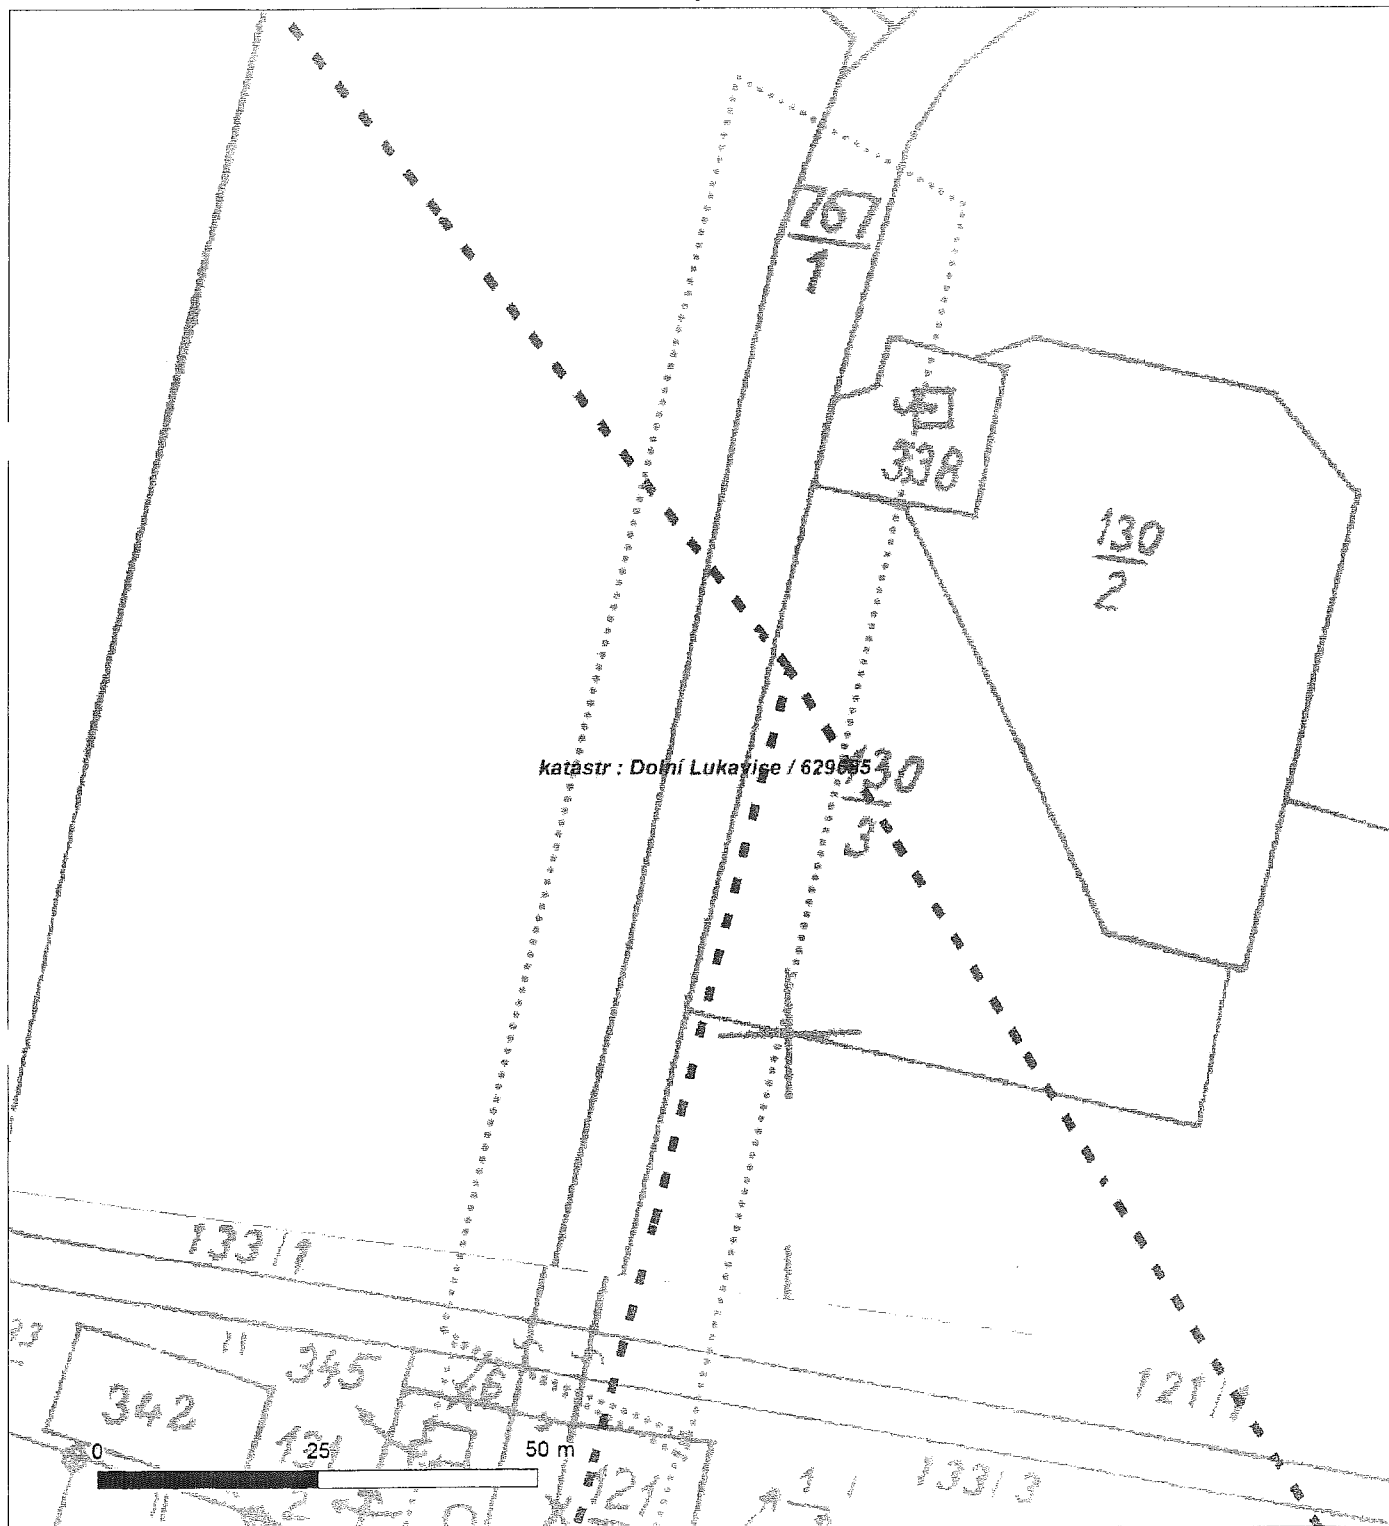





Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

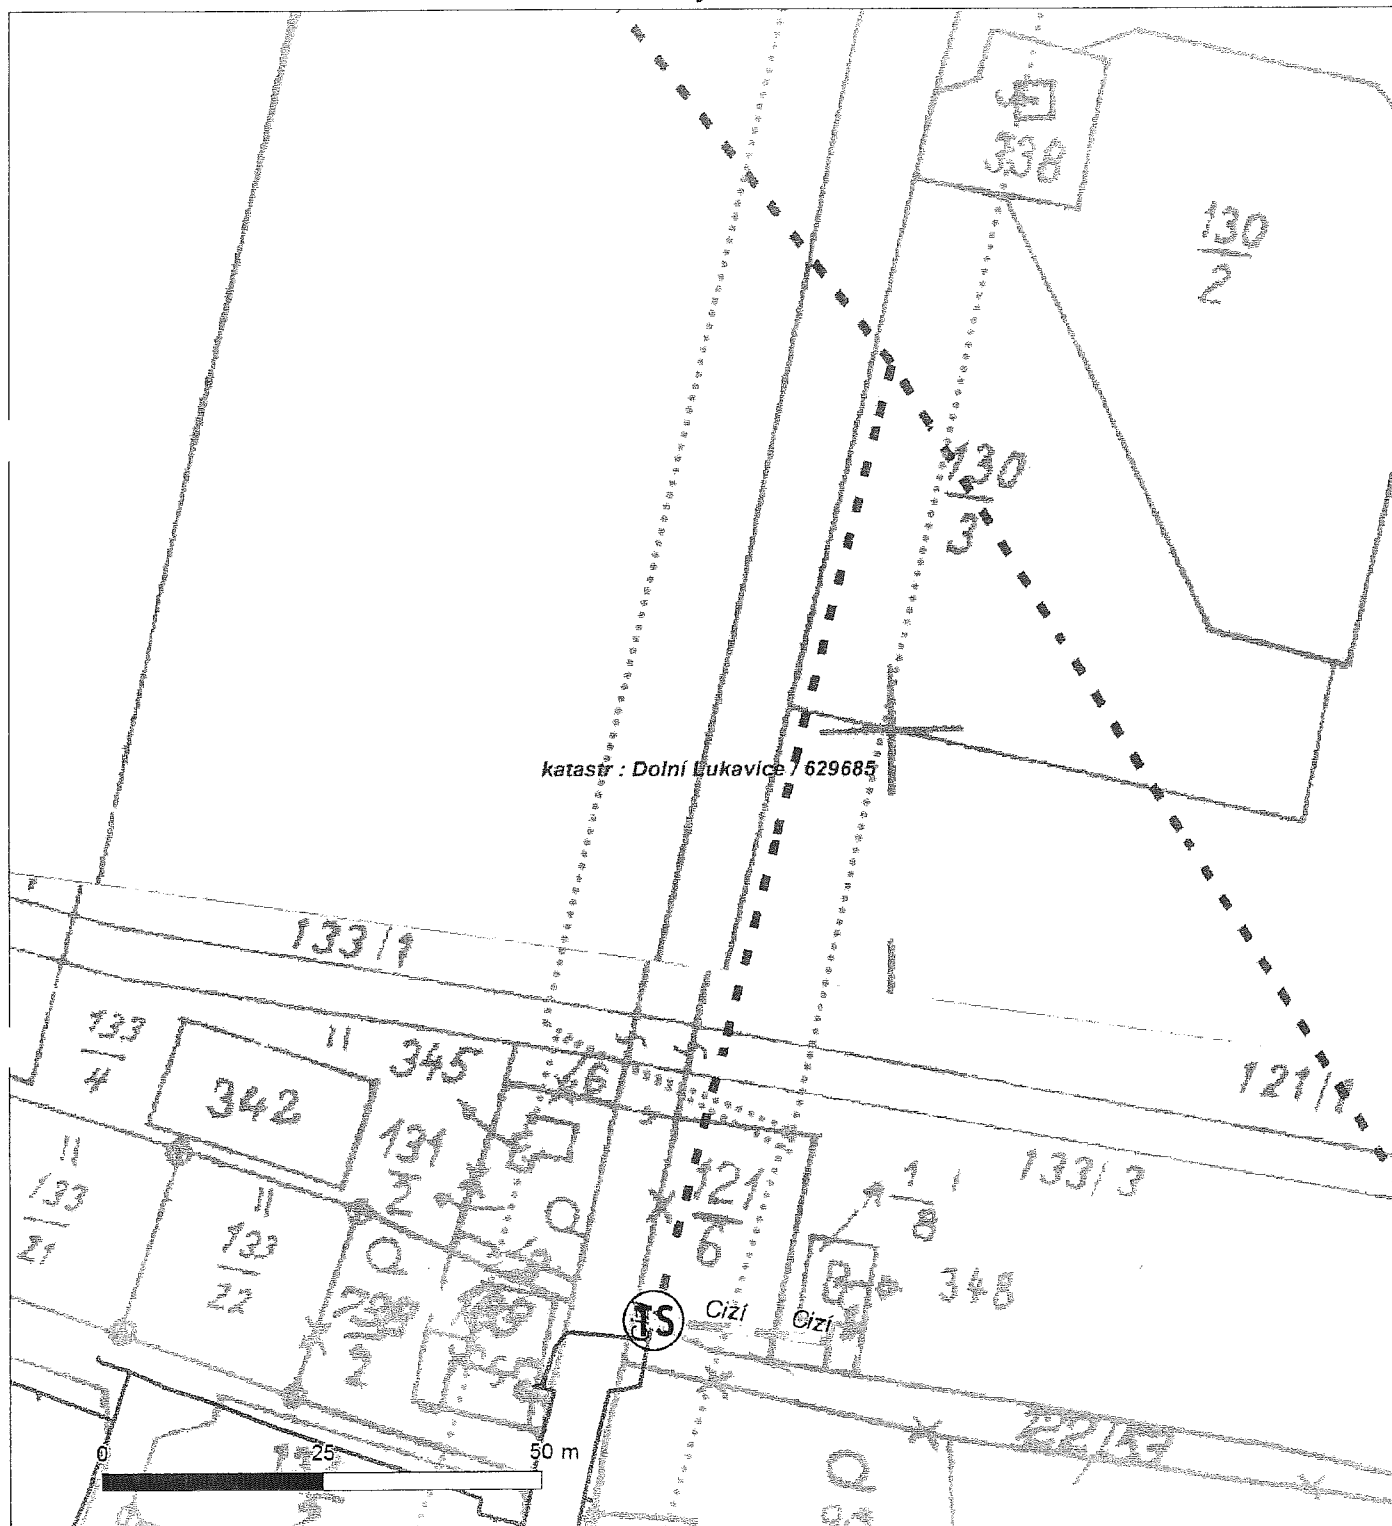




Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5







Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

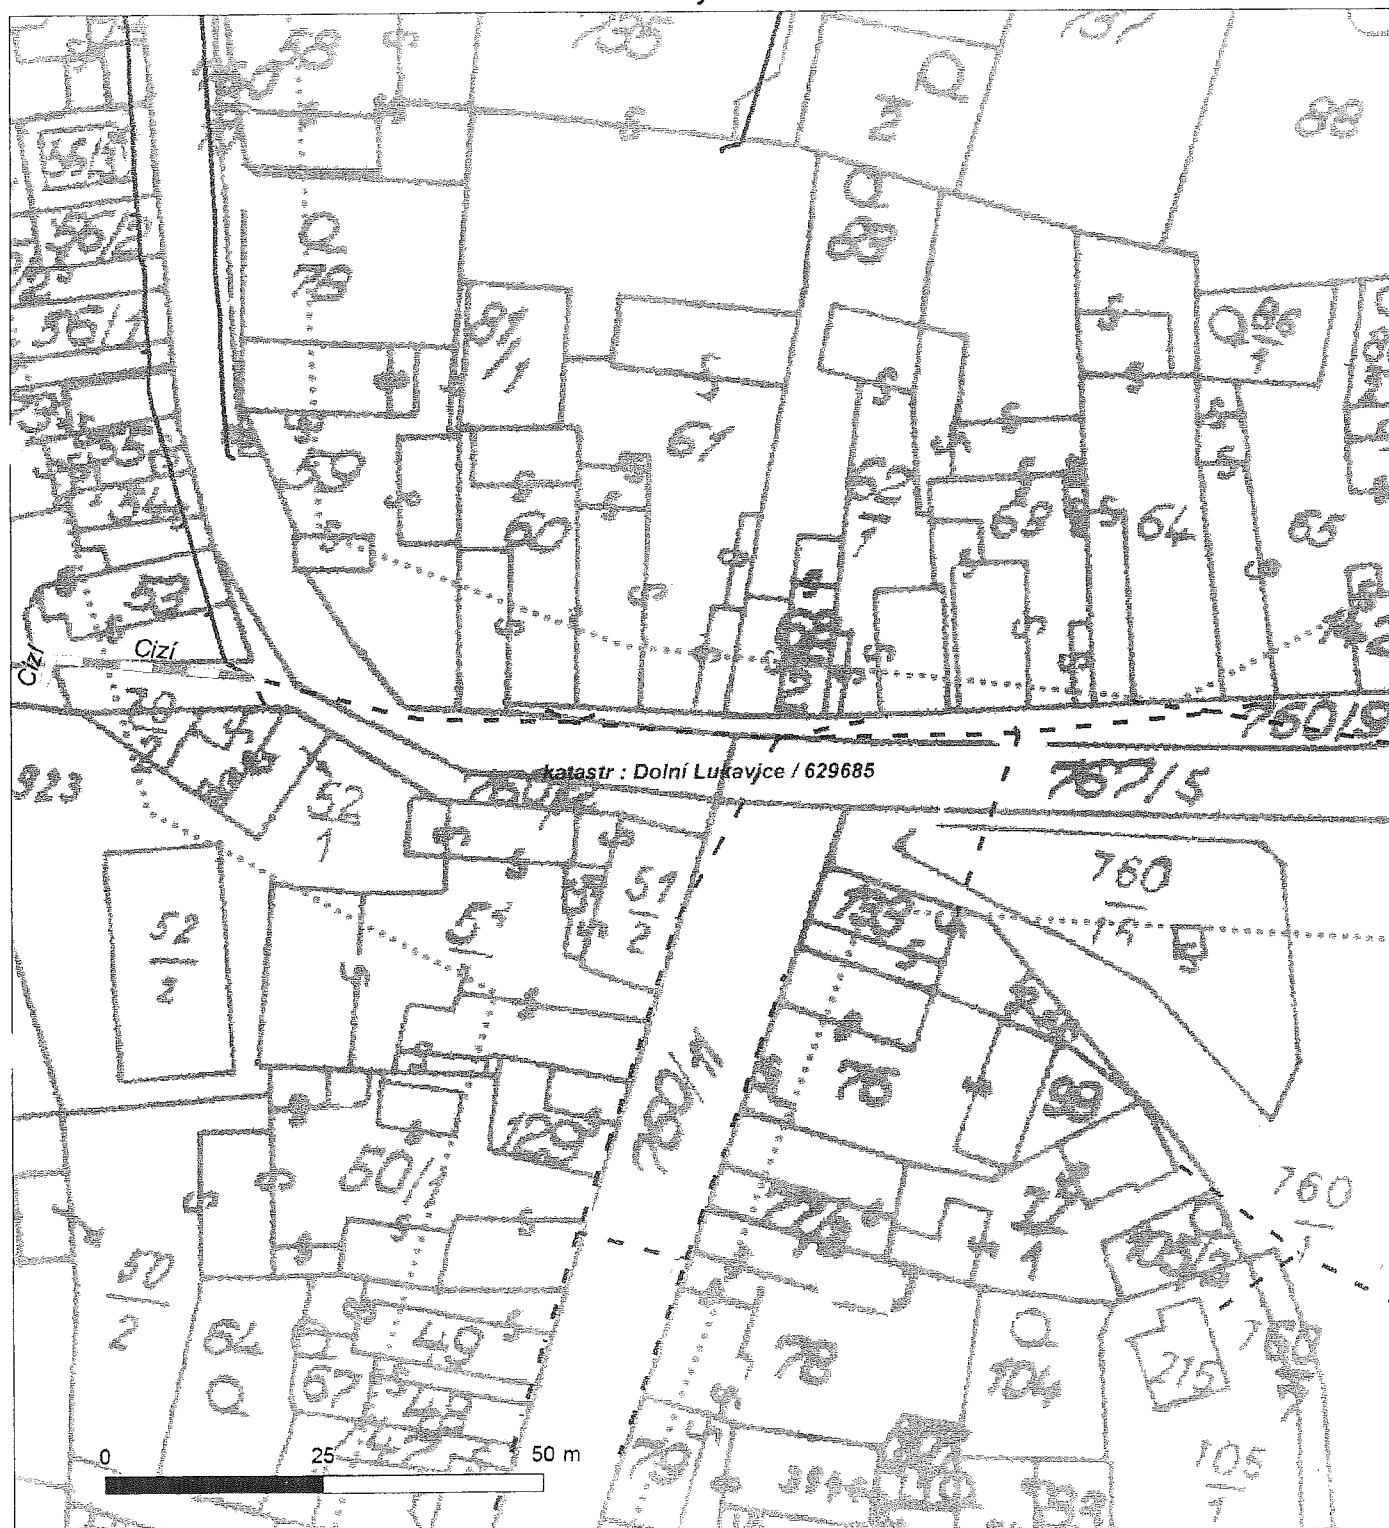





Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

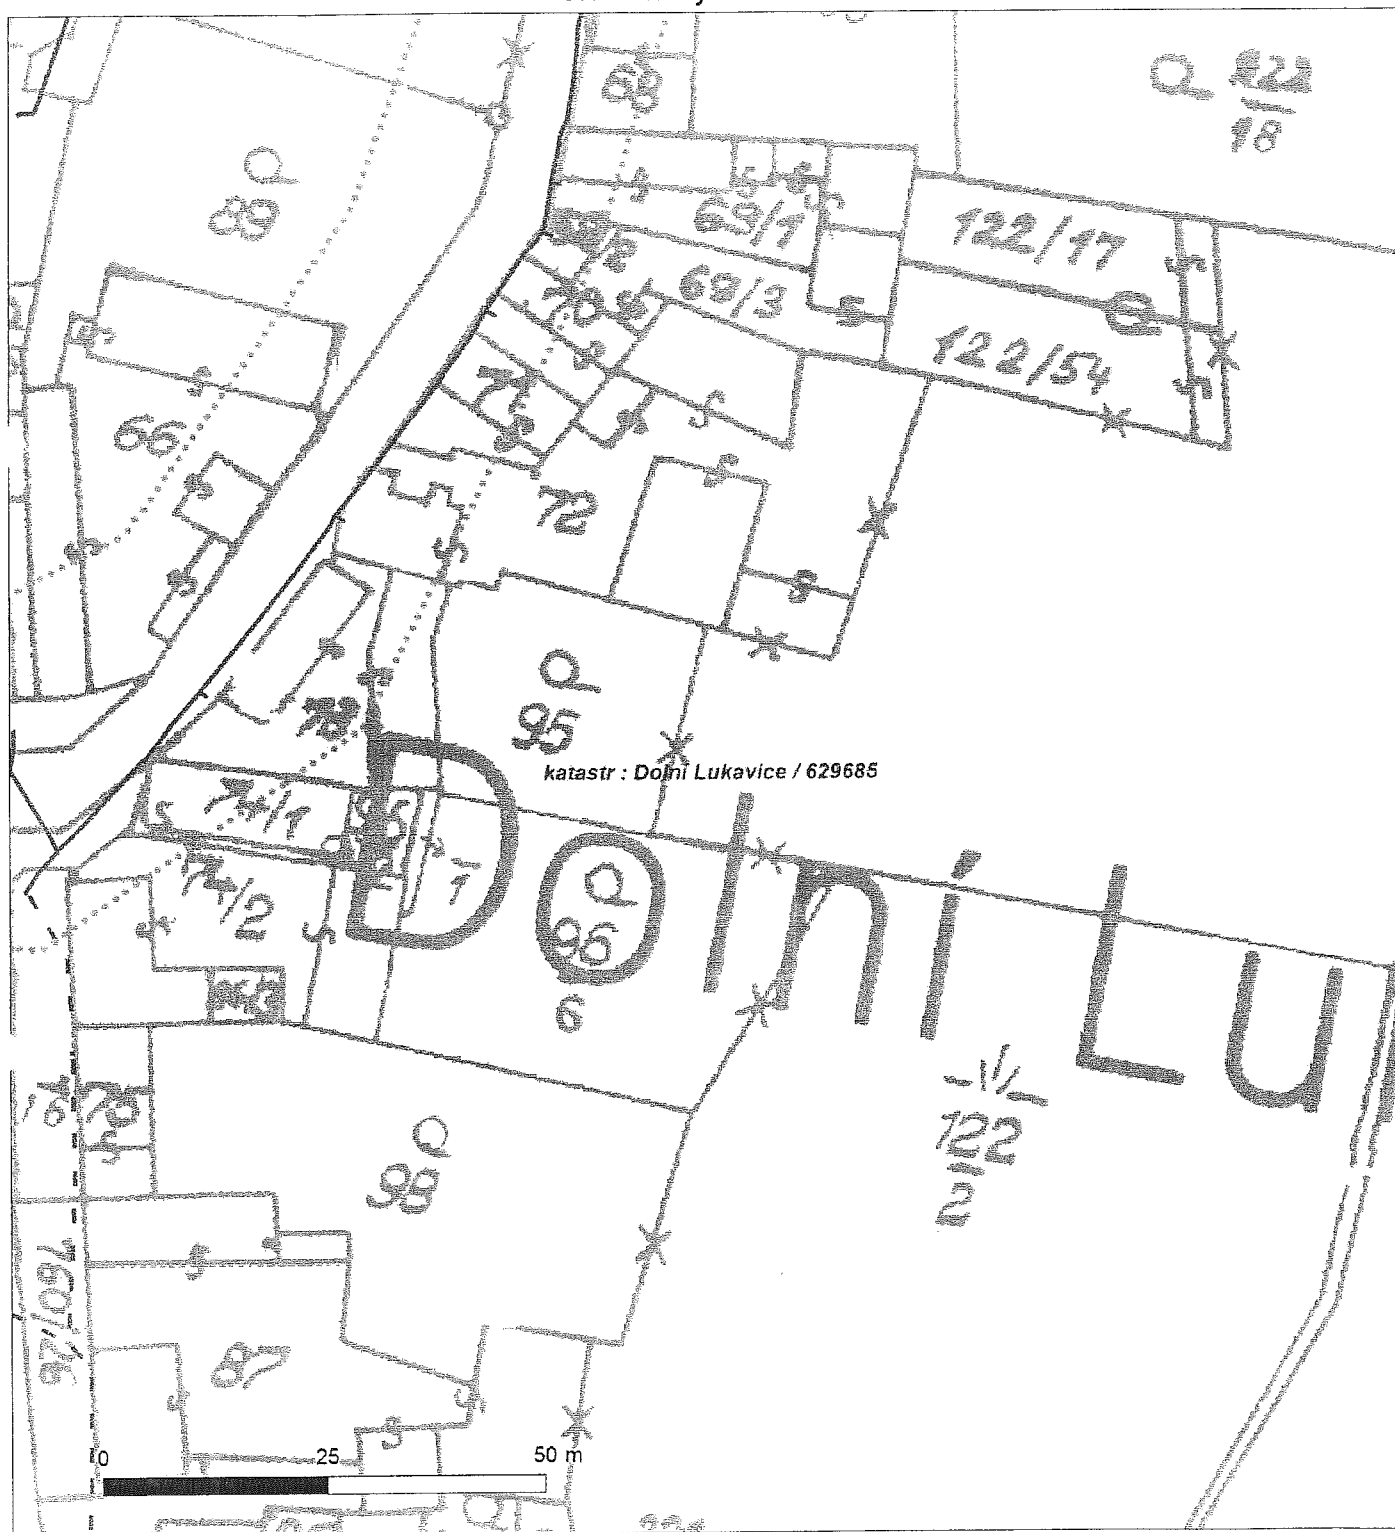




Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9







Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

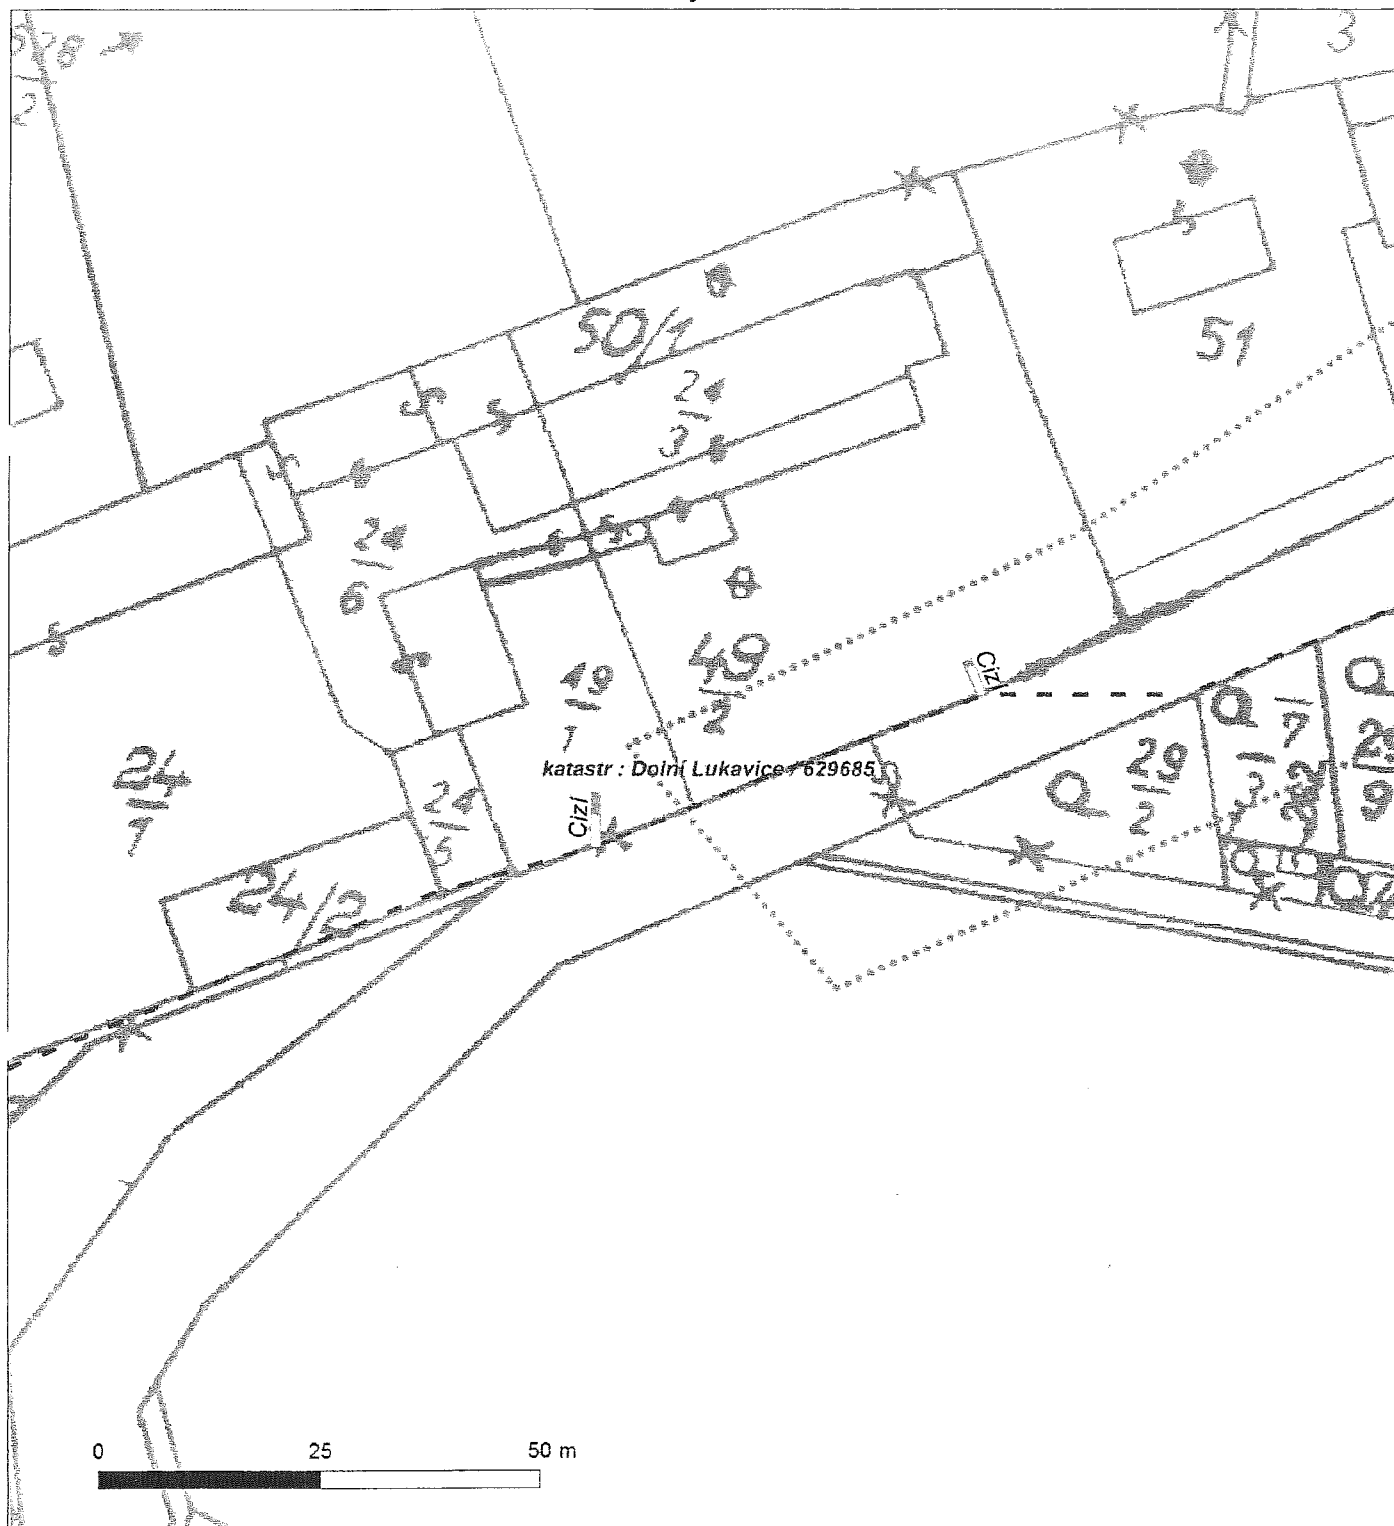





Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

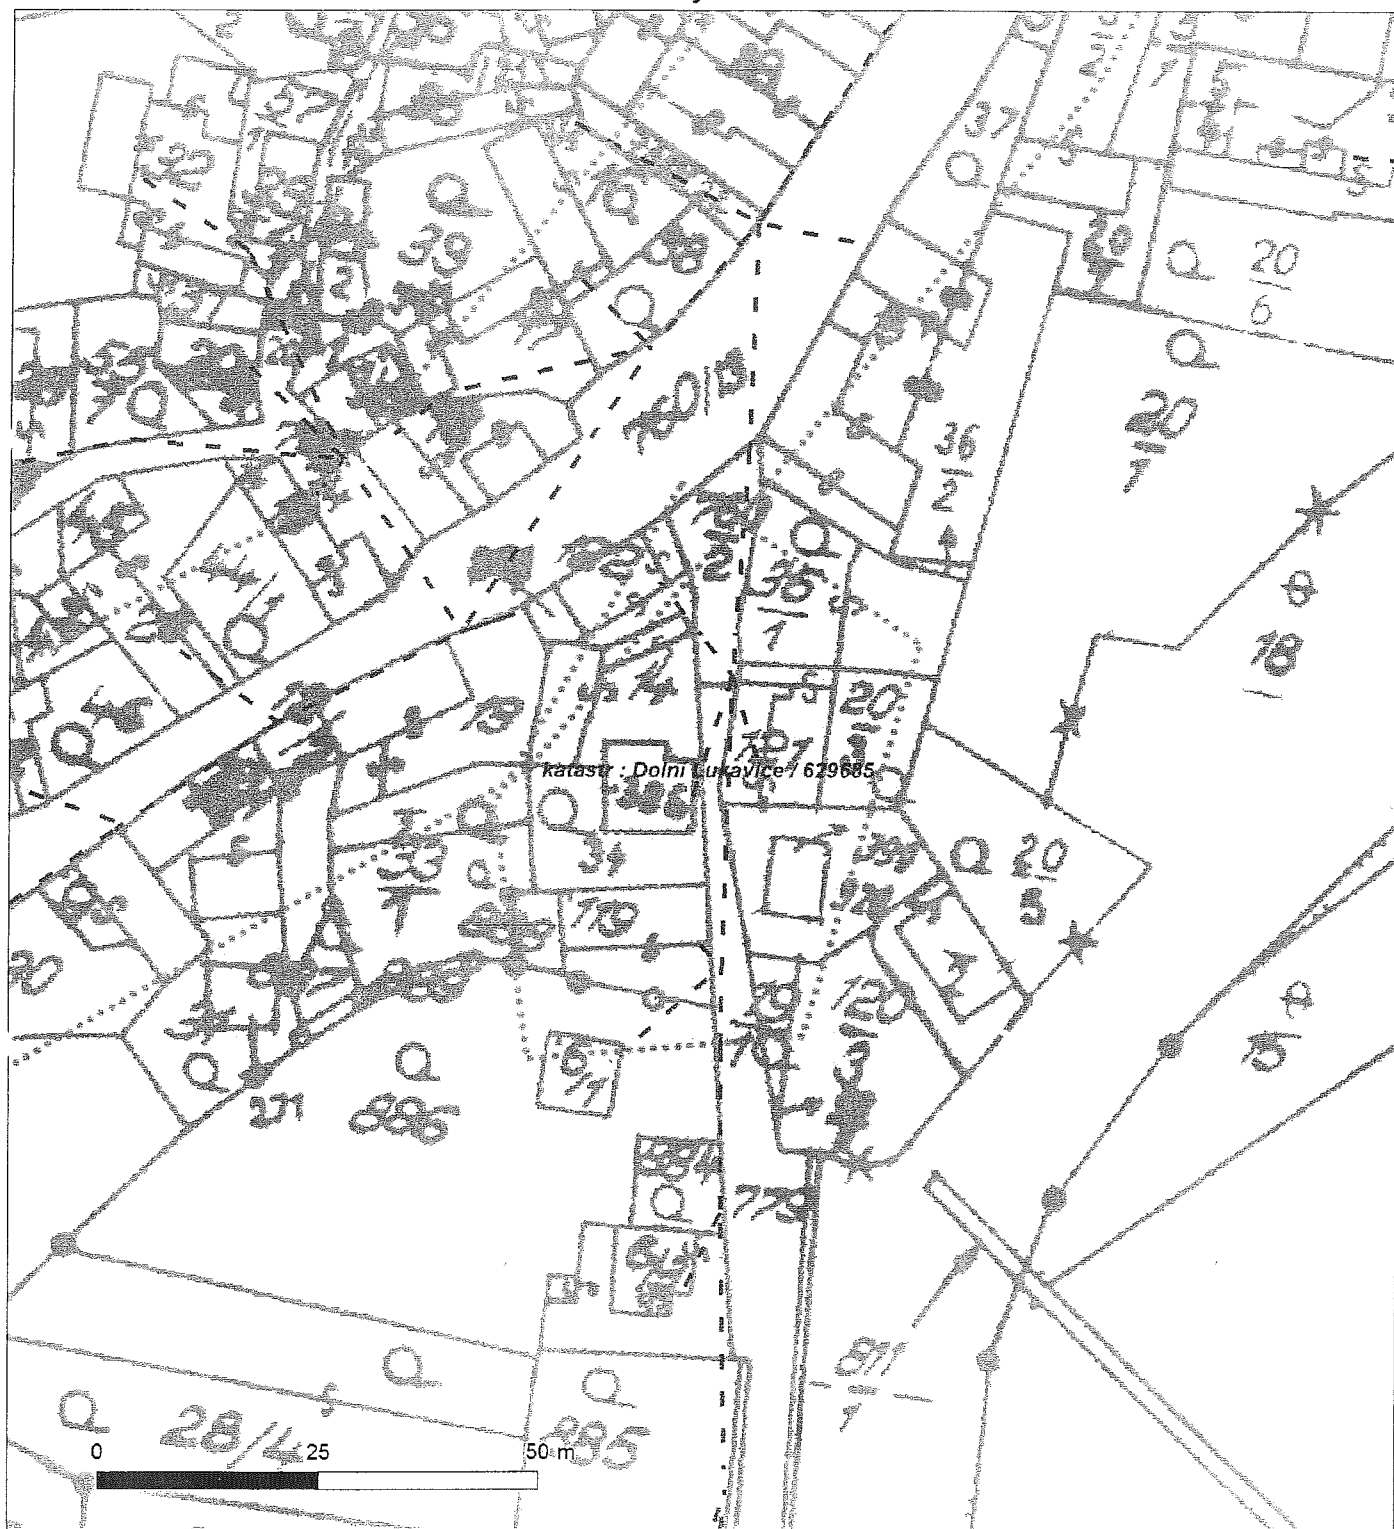



Platí pouze se sdělením číslo 0100282180.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12

