


22 - 9090  
TRV 3/4" RRŠ 3/4"

22 - 9090  
TRV 3/4" RRŠ 3/4"

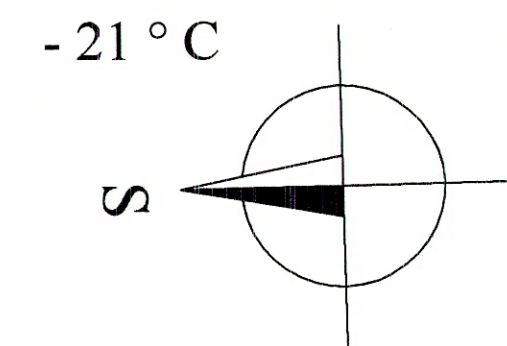

POZNÁMKA

- 1) Potrubní rozvody v garážích izolovat pouzdry ISOVER IS - H / A v tl. 30 mm. V kanálech v podlahách potrubí izolovat pouzdry MIRELON PRO tl. 13 mm
- 2) Stávající potrubní větev vedenou nad novými vraty ve stávající části objektu nutno upravit případně zcela přemístit s ohledem na konstrukci pojezdu (výsuvu) vrat
- 3) Ostatní části stávajícího topného systému ve stávajícím objektu budou bez změny zachovány

**ROMAN JÍLEK**  
projektová činnost  
SPECIALIZACE - VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA

Vaňkova 476  
339 01 KLATOVY  
tel. 376 313 413  
mob. 608 146 019  
romanjilek1@seznam.cz

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	PROJEKTOVAL	č. ZAKÁZKY	11 / 2013
Roman Jílek	Roman Jílek	Roman Jílek	MĚŘÍTKO :	1 : 50
			DATUM :	5 / 2013

STUPEŇ P.D. :

Změna stavby

INVESTOR :

Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda

Stavební úpravy, demolice části stavby a nová přístavba stávajícího objektu Železná Ruda č. p. 31 - požární zbrojnice, ubytovna a nájemní byty - změna stavby před dokončením č. 2 !!!

Ústřední vytápění  
PŮDORYS 1. N. P.

Č. VÝKRESU

3