


a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

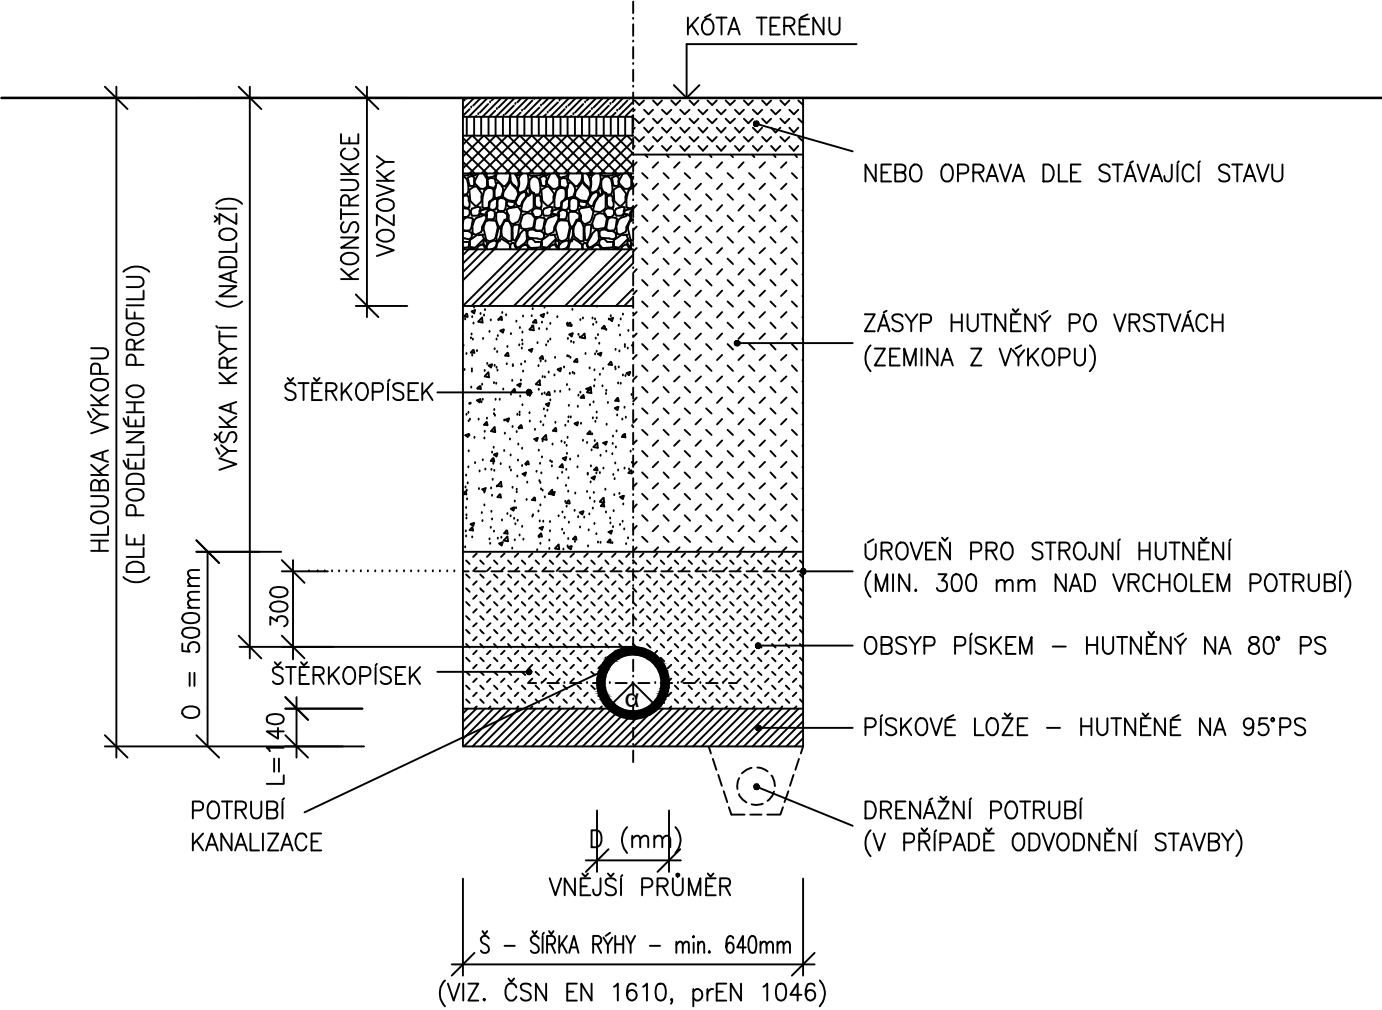

POZNÁMKA:  
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA  
 $\alpha = 90^\circ \div 120^\circ$

Uložení do příčného řezu - P

ROZMĚRY [mm] - bez započítání pažení

DN	100	125	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1400
Š	100	125	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1400
P	40	45	45	50	60	65	75	90	100	125	145	170	200
I. P	90°	12	12	13	14	14	15	17	19	21	25	31	35
100°	17	18	19	22	25	28	34	42	48	65	81	95	113

VYPRACOVAL: Veronika BURIANOVÁ, DiS.	STAVBA: ODIZOLOVÁNÍ SPODNÍ STAVBY A REKONSTRUKCE JÍDELNY VČETNĚ ZÁZEMÍ	INVESTOR: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, 337 01, Rokycany	CÍSLO PŘE:
SCHVÁLIL: Veronika BURIANOVÁ, DiS.	OBJEKT:	MÍSTO STAVBY: areál školy, Jeřabinová 96/III, Rokycany	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav STÁŇA, DiS.	OBSAH: STAVEBNÍ ČÁST	STATUS DOKUMENTACE: DPS	
PROJEKTOVÝ ATELIER seap	NÁZEV: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZACE	ZAK. Č.: 104-17	DATUM: 12/2017
SEAP Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany e-mail: seap@seap.cz		MÉRITKO: NENÍ	INDEX ZMĚN: A
		POČET A4: 1	JAZYK: CZ
		ČÍSLO VÝKRESU: SE 1042017 SKaA 13A	DATUM: -
		název souboru: 13_vzorový řez_kanalizace.dwg	