


PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

NAPOJENO ZE STÁVAJÍCÍHO R2
- doplnění jističů a impulsních relé viz schéma

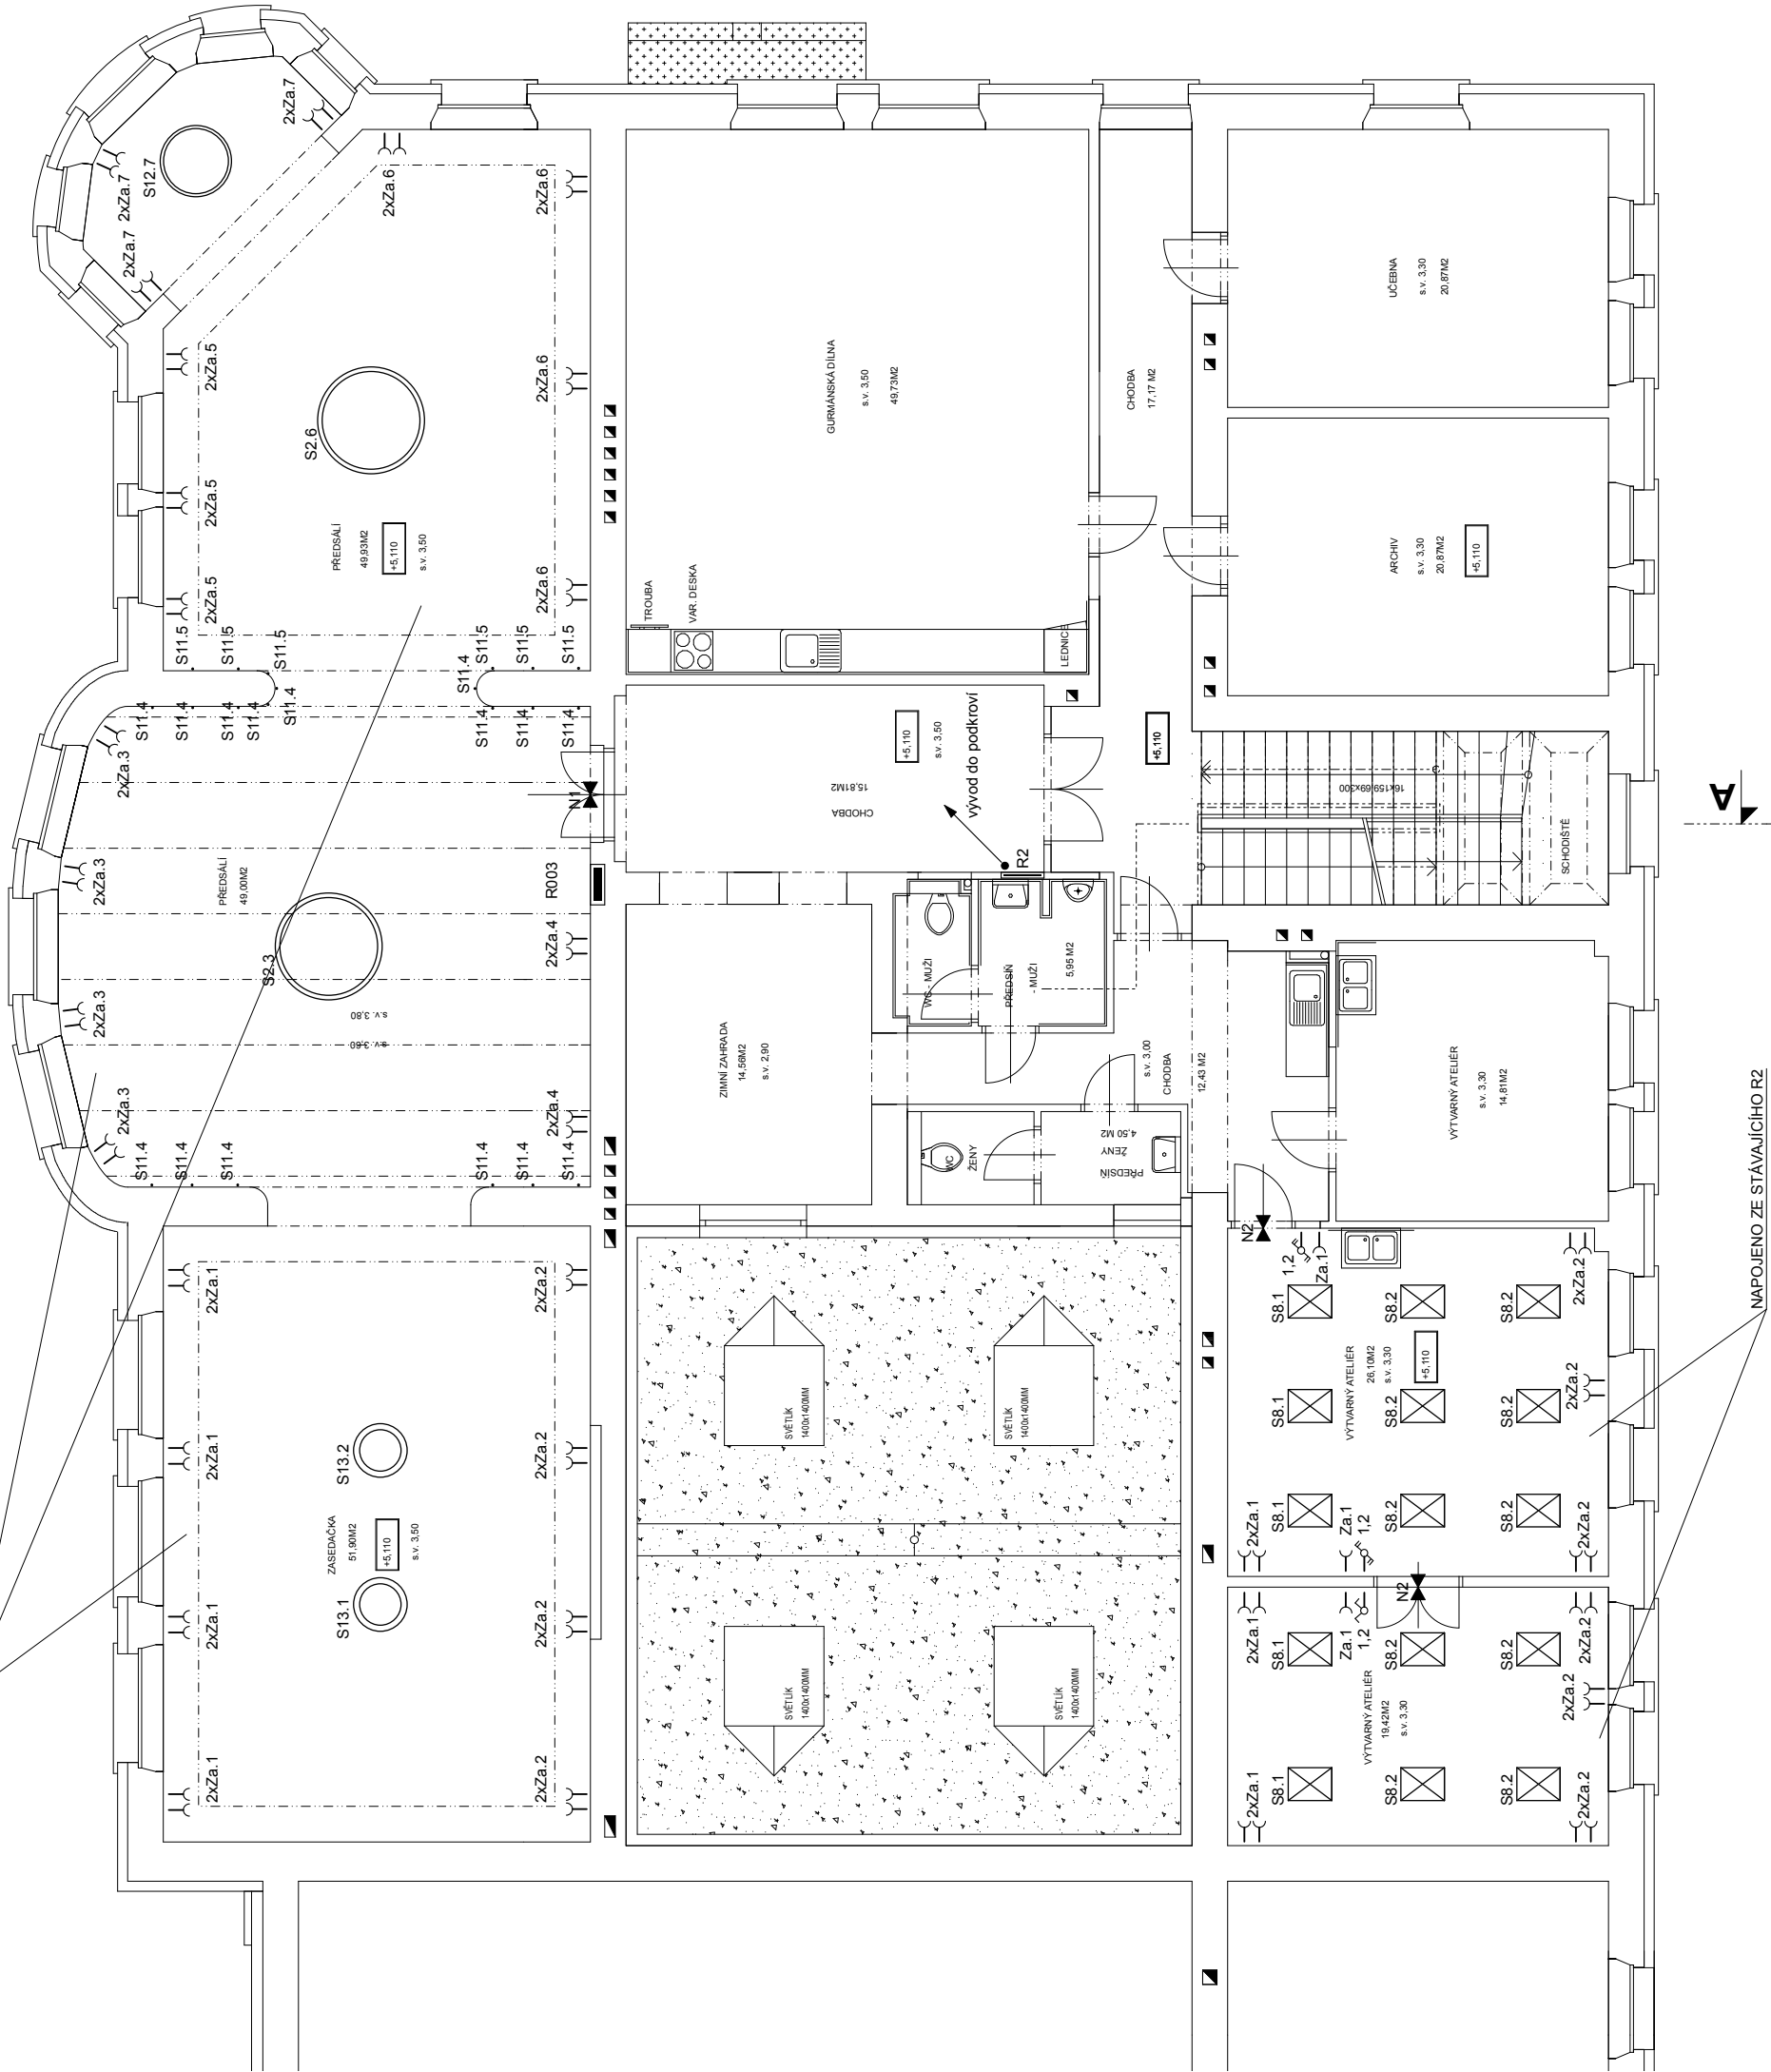


ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

LEGENDA:
rozvaděč - stávající
R2...:okruhový rozvaděč části objektu, doplnění jistiění dle specifikace
rozvaděč - nové
ROO...:rozvodnice ovládaní osvětlení

[illegible]

zásuvky
Za ...běžná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP20
Zb...pro počítačovou techniku, (doporučená přepětová ochrana) 230V/16A, IP20

POZNÁMKA:
1-Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3x1,5 (5x1,5)
2-Zásuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY 3x2,5 (5x2,5)
3-Svítidla jsou navržena dle výpočtu

		L. BENEDA, stavební a projekční kancelář	
VED. PROJ.:	ODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:	
L. BENEDA	M. PECH	V. SUDOVA	
OBEC:	PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD:	ÚMO3
INVESTOR: STŘEDSKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK, PALLOVA 52/19, 301 00 PLZEŇ - VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ			
<div>STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK PALLOVA 52/19, PLZEŇ STŘEDSKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK - PALLOVA 52/19, PLZEŇ REKONSTRUKCE VNITŘNÍHO PROSTOR 1.NP A 2.NP - OBJEKT „A“</div>			
II. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PUDOVÝS 1.NP			
MĚR:		1:100	
Č. VÝKR.:		3	