


# Uložení potrubí - 1 : 20

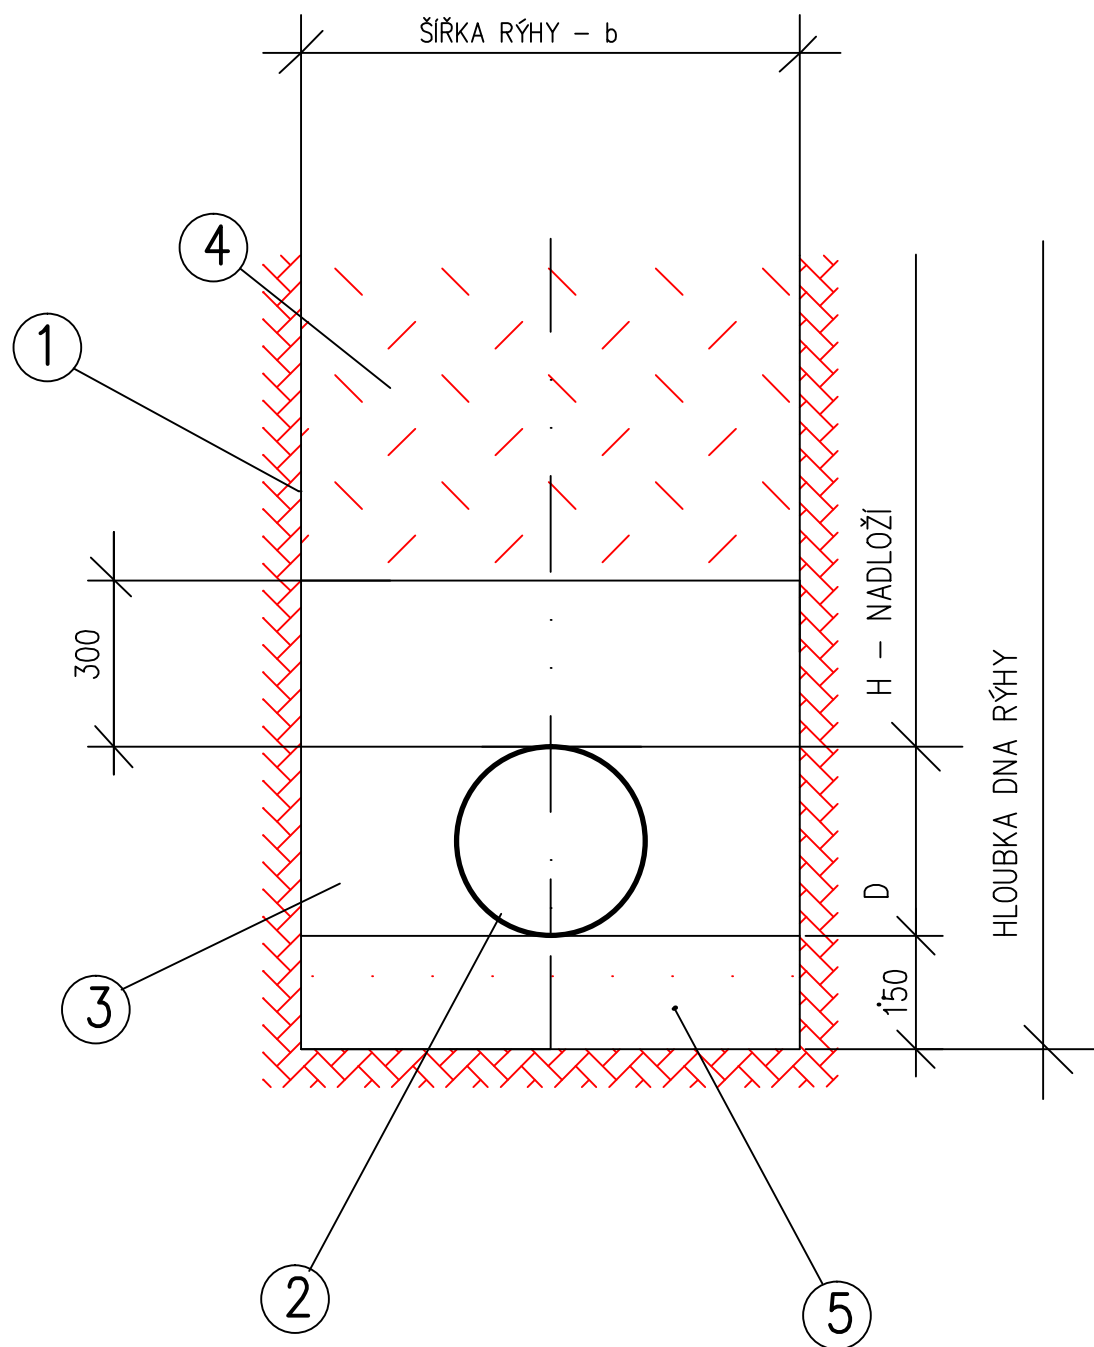

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | SVISLÁ STĚNA RÝHY |
| 2 | TROUBA Z PVC SN8  |
| 3 | OBSYP POTRUBÍ     |
| 4 | ZÁSYP RÝHY        |
| 5 | LOŽE z DTK 0/4    |
|   |                   |

| DN  | D   | MATERIÁL | ŠÍŘKA RÝHY<br>b | ROZDÍL KOT :<br>DNO TROUBY<br>– HORNÍ HRANA<br>OBSYPU | KUBATURA (NA 1 bm DÉLKY)   |                      |        |       |
|-----|-----|----------|-----------------|---|----------------------------|----------------------|--------|-------|
|     |     |          |                 |   | OBSYPU<br>VČETNĚ<br>TROUBY | VYTLAČENÁ<br>TROUBOU | OBSYPU | LOŽE  |
|     |     |          |                 |   | m³                         | m³                   | m³     | m³    |
| 500 | 500 | PVC SN8  | 1300            | 800   | 1,040                      | 0,196                | 0,844  | 0,195 |

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| Projektoval : Ing. Kamil Hrbek  |                       | <b>Ing. Kamil Hrbek</b><br>PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB<br>Lubná 13<br>270 36 Lubná u Rakovníka |
| Kreslil : Ing. Kamil Hrbek  |                       |   |
| Investor : Správa a údržba silnic<br>Plzeňského kraje, příspěvková organizace<br>Škroupova 18<br>306 13 Plzeň |                       |   |
| Obecní úřad : Dolany  | Okres : Plzeň - sever |   |
| Akce :<br><br><b>Oprava silnice II/180<br/>Dolany (povodeň 2013)<br/>SO 301 – Zatrubněný příkop</b>           |                       | Datum : 08 / 2013   |
|   |                       | Stupeň PD : PDPS  |
|   |                       | Formát : 2 x A4   |
|   |                       | Měřítko : 1 : 20  |
| Výkres :  |                       | Výkres č. :<br><br><b>C.2.4.</b>  |
| Uložení potrubí   |                       | Paré :  |