


### Uzemnění.

Do betonu základů uložte na svislo zemnicí pásek FeZn 30 x 4 nejméně 5 cm nad dnem výkopu a vyved'te ven ze základů drátem FeZn pr. pro napojení dvou SZ zkušebních svorek 01 a 02. Obě svorky budou připojeny na zemnicí tyče ZT 1500 a drátem FeZn pr. 10 k PS2 a k skříňce MET. Provést ochranu proti korozi přechodů beton-země, beton-vzduch a země-vzduch. Zemní odpor do 10 Ohmů.

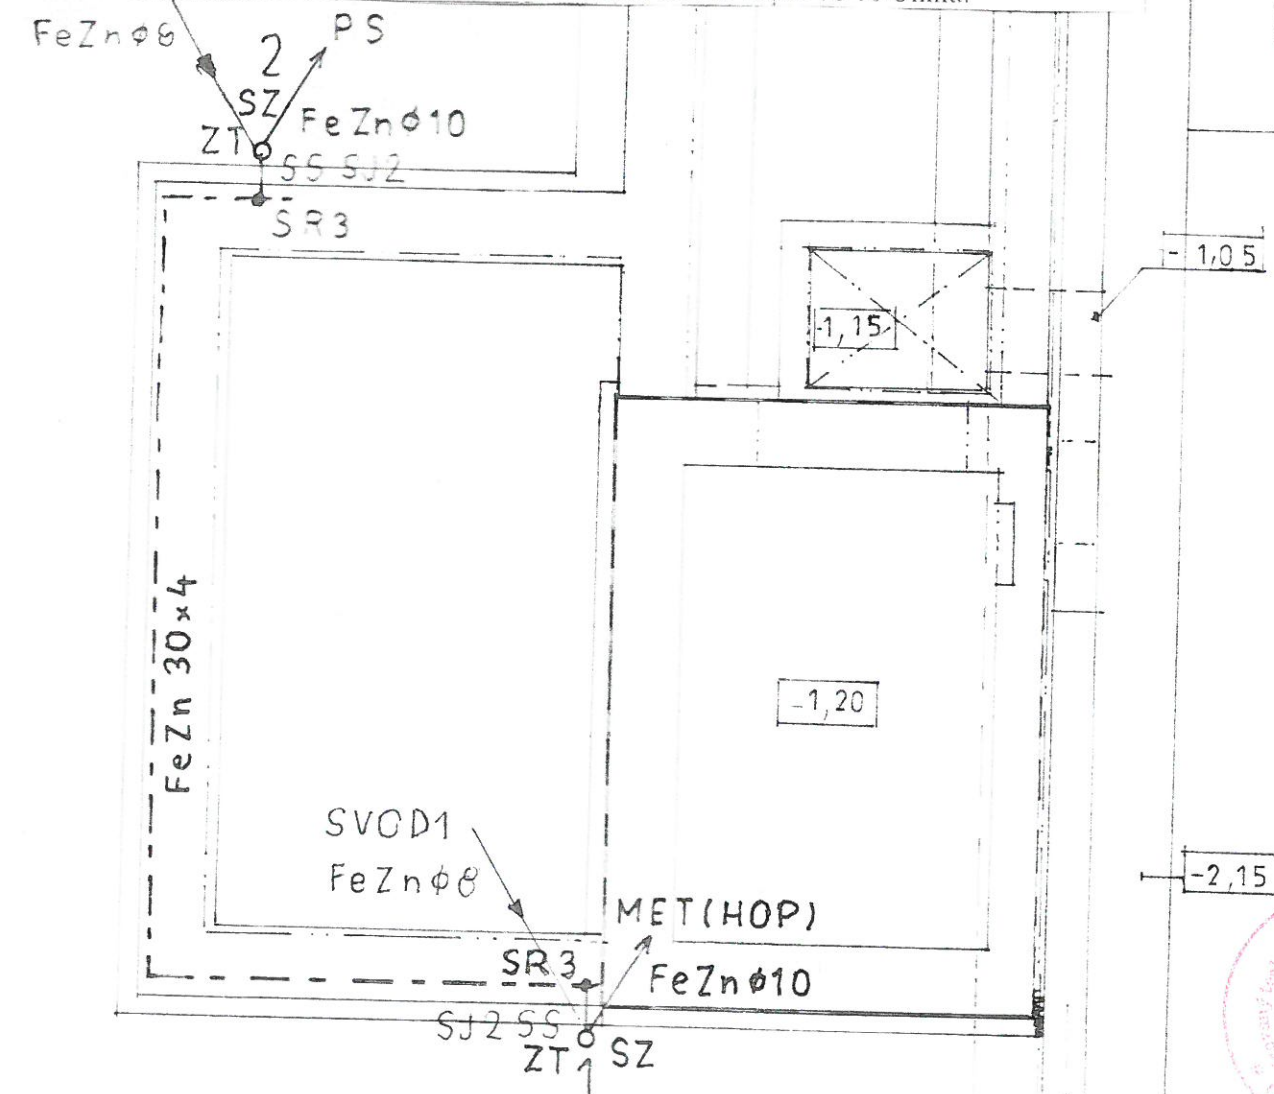

VYPRACOVAL:  
SUČ

PROJEKTANT:  
SUČ

JIRÍ SUČ  
ELEKTROPROJEKTY  
330 33 Město Touškov 320

INVESTOR: Domov pro osoby se zdrav. postižením p.o.  
U Vrbky 486, 330 12 Horní Bríza

mobil: 776 633 765

AKCE: Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L1

ČKAIT: 0201135

DATUM: 03 / 2018

ELEKTROINSTALACE

ÚČEL: DSP

PARÉ: Č.VÝKRESU:

OBSAH: UZEMNĚNÍ

E 05