




1 - 1

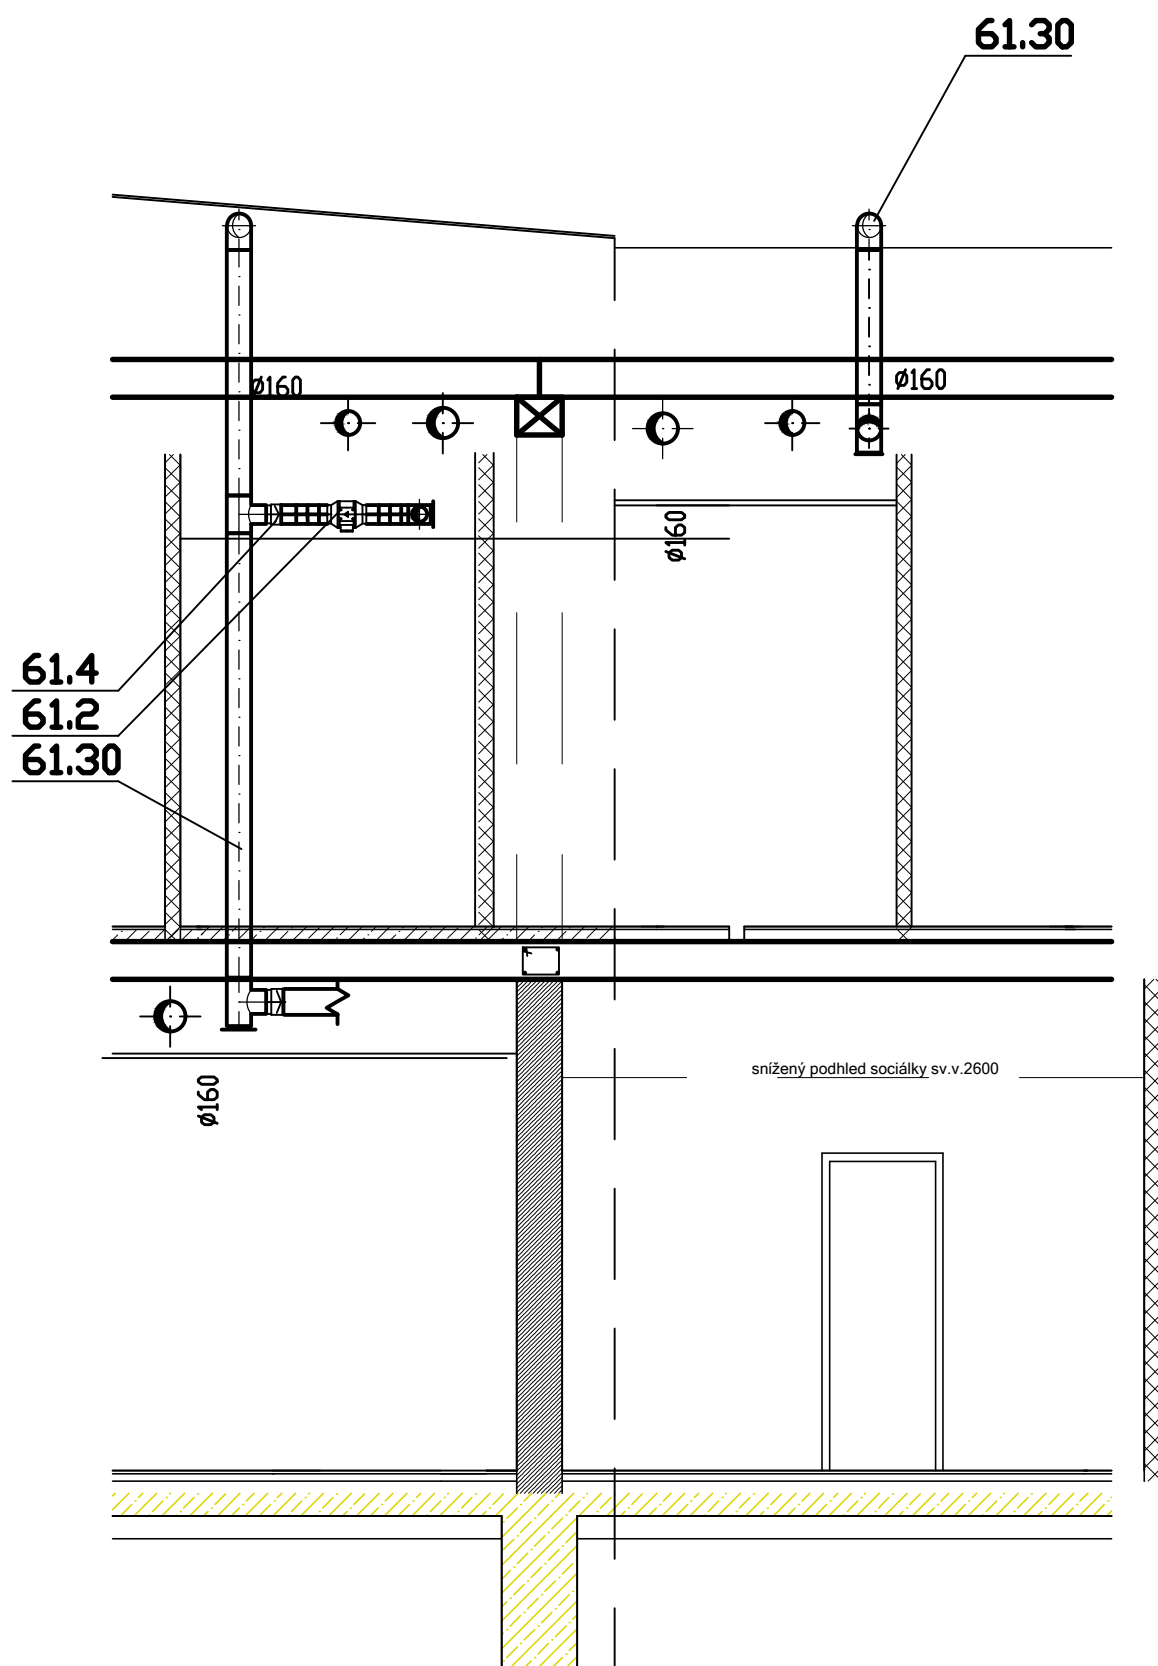


2 - 2

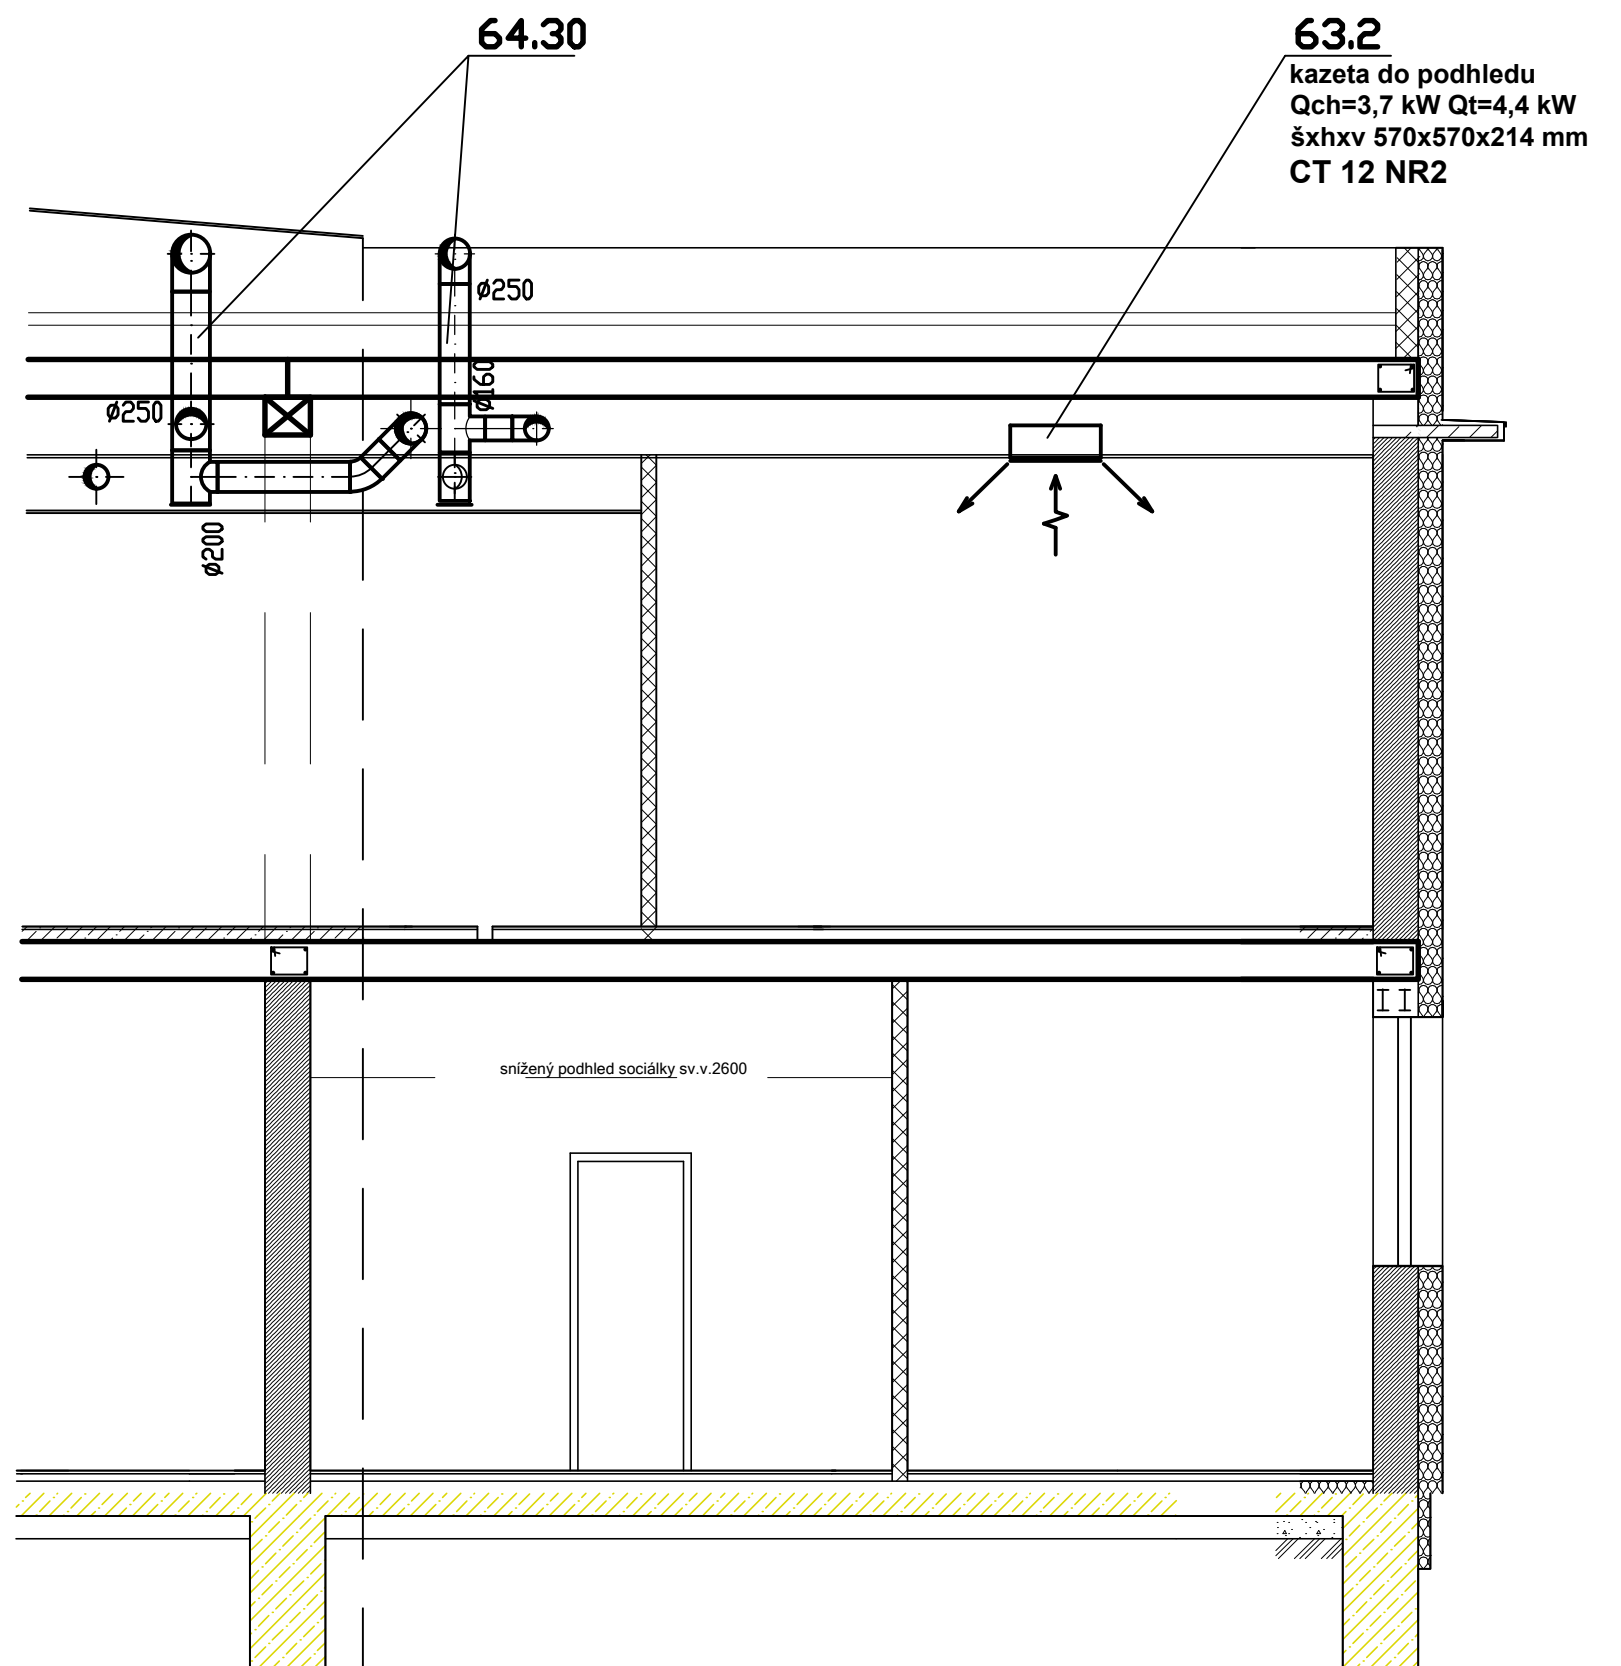

3 - 3

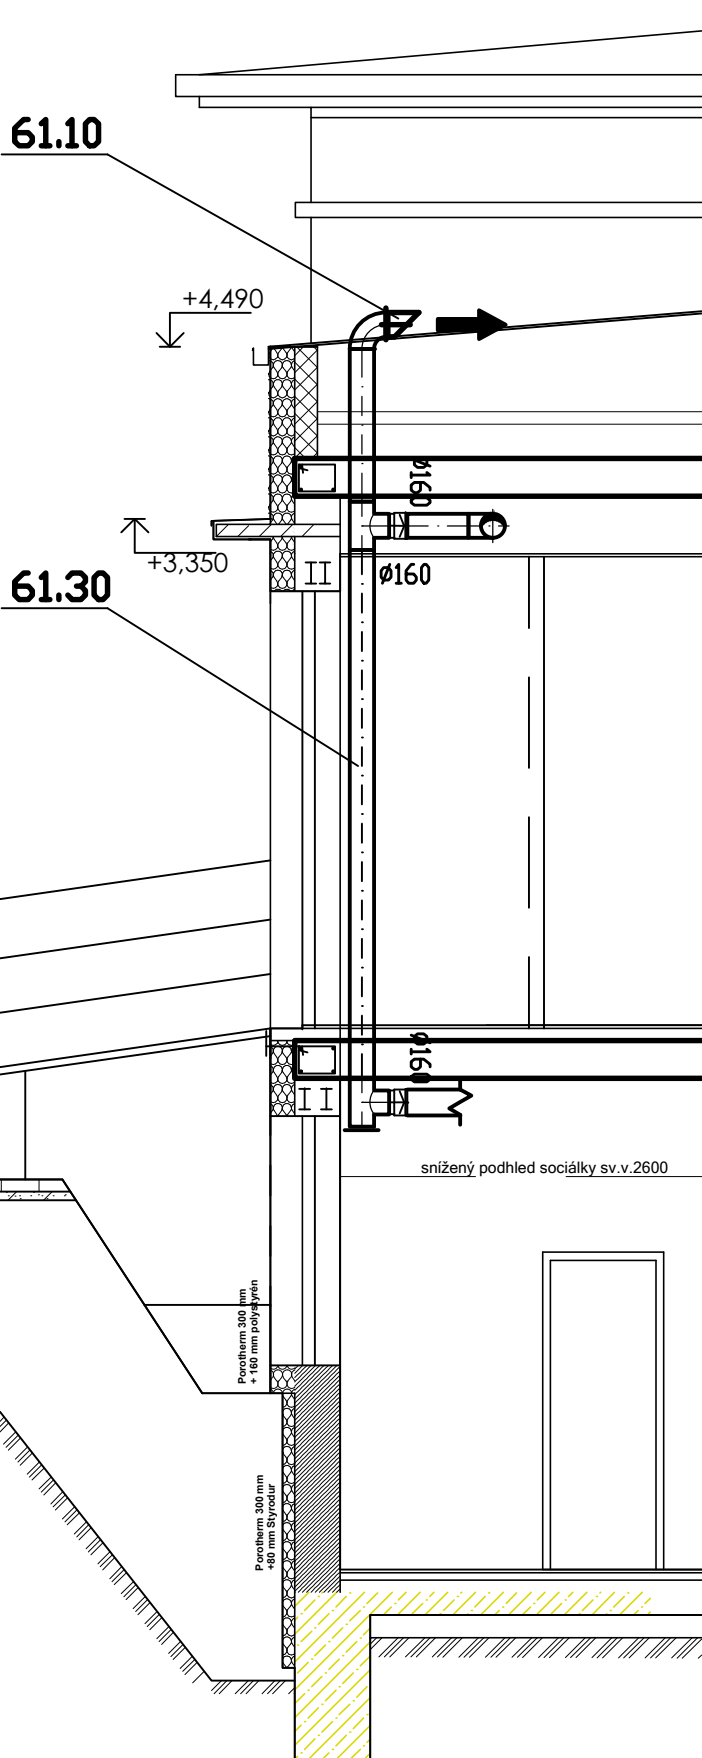


4 - 4

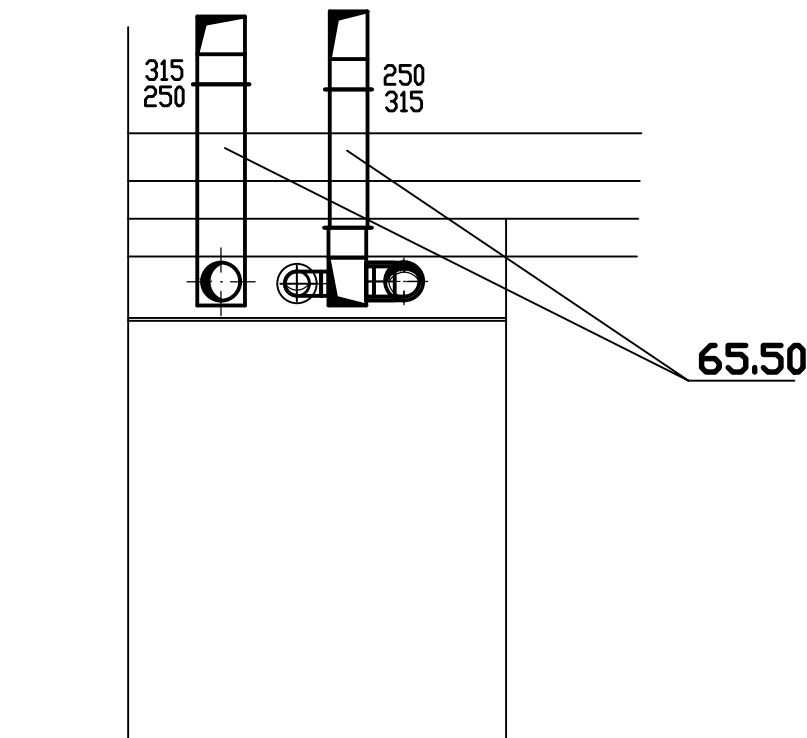

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ DLE ČSN 73 0872:
PROSTUPY VZT POTRUBÍ V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH
KONSTRUKCÍCH VĚTŠÍ NEŽ 200x200 mm JSOU
OSAZENY POŽÁRNÍMI KLAPKAMI NEBO JE POTRUBÍ
PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍM ÚSEKEM POŽÁRNĚ
IZOLOVÁNO, DÁLE JE PROSTUP DOTMELEN POŽÁRNÍ
UCPÁVKOU.

IZOLACE VE VENKOVNÍM PROSTORU:
VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ PO STŘEŠE TEPELNĚ
IZOLOVAT A OPLECHOVAT

LEGENDA:

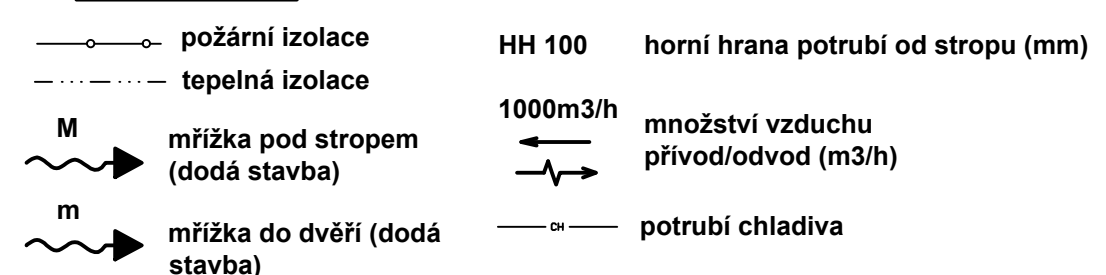

D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	ING. Tomáš Knapp projekce VZT a klimatizace Anglické nářb. 11, 301 50 PLZEŇ IČO: 49179063	
Ing.arch. V. Mastný	Ing. T. Knapp	Ing. T. Knapp		
Investor	Stodská nemocnice, a.s. Hradecká 600, 333 01 Stod			
Stavba-objekt Stodská nemocnice a.s. Oddělení následné péče 3.etapa - rehabilitace + přístavba			Formát – A4	Stupeň
			4x A4	DPS
			Datum	Číslo zakázky
			10/2018	60-18
Obsah výkresu	Řezy		Měřítko 1 : 50	Č. výkresu 5.