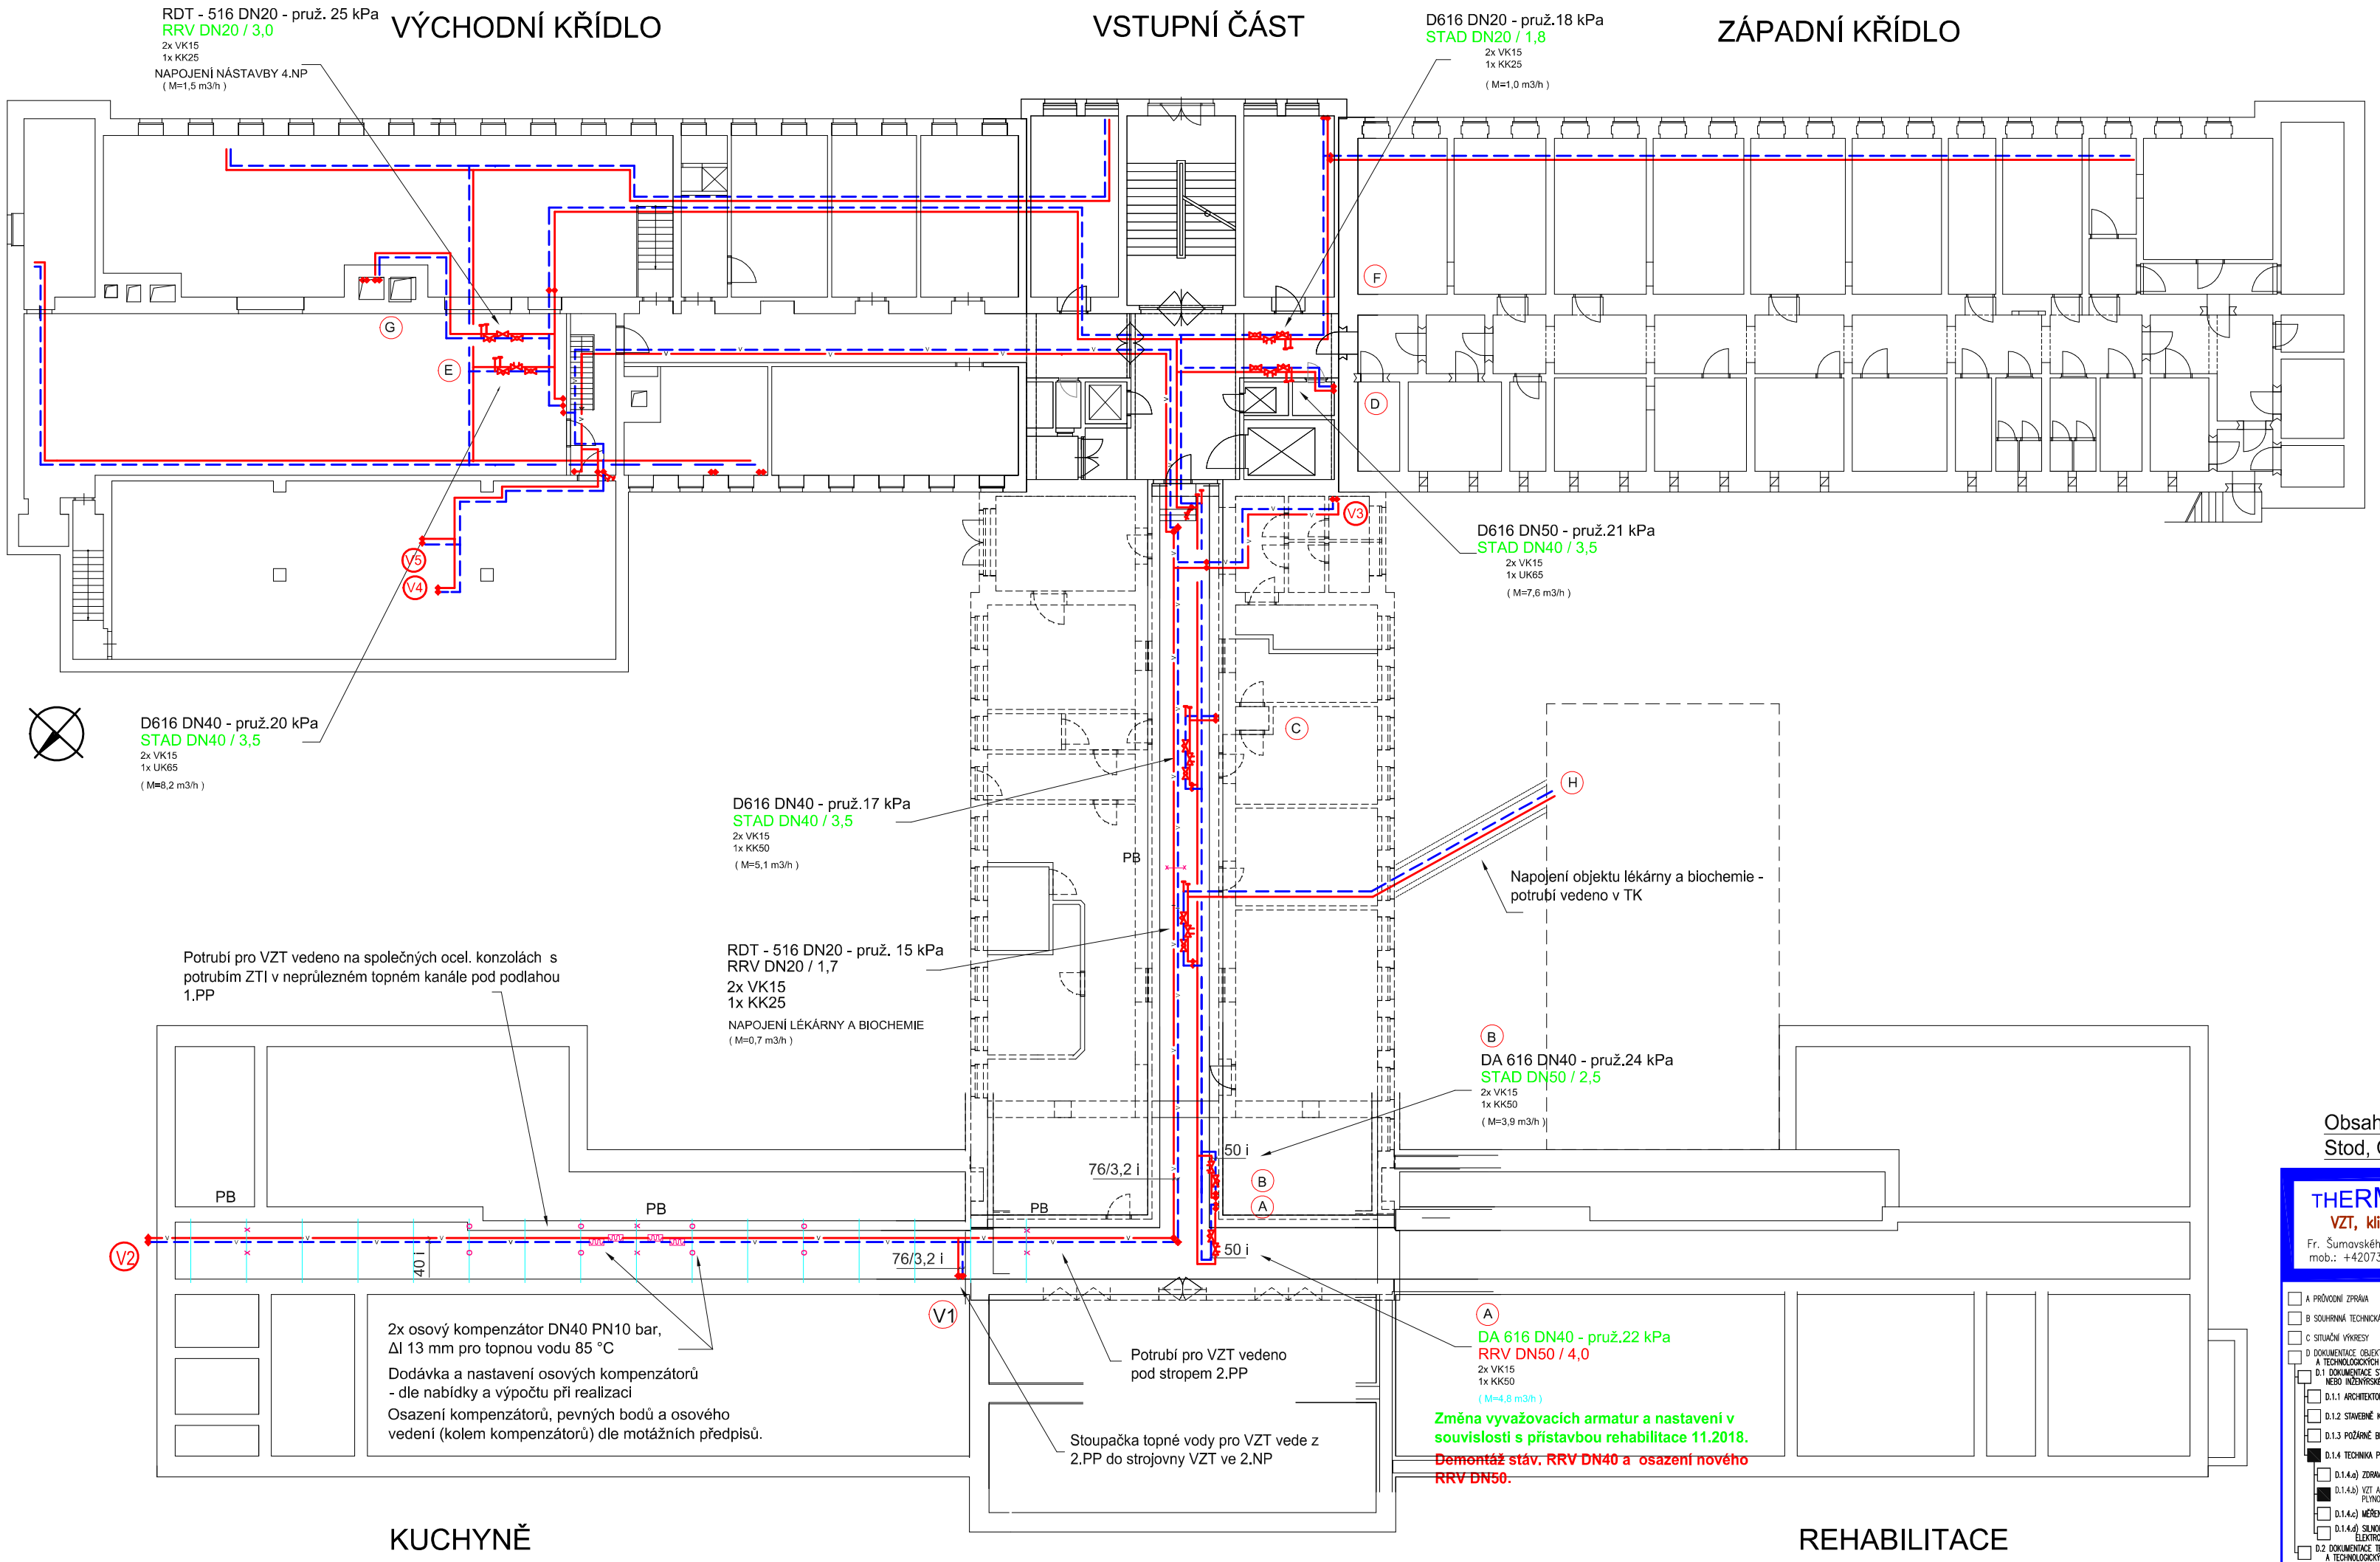

POZNÁMKA :

Potrubní rozvody budou instalovány dle předpisů pro instalaci a montáž uvedených druhů potrubí v topných systémech. Potrubí ve výkresové části je znázorněno pouze trasově schematicky. Přesné rozmístění pevných, vodicích a kluzných úchytů a kompenzací je věcí montážní firmy při realizaci dle situace a podmínek na stavbě.
V rovných úsecích budou do potrubí případně vloženy osové nebo "U" kompenzátory a potrubí uchyceno do obvodové zdi nebo stropu typovými závěsy s pevnými body a osovým vedením dle montážních podmínek pro měděné, plastové nebo ocelové potrubí v topných systémech. Potrubí je uchyceno na typových konzolách do stěn a stropních závěsech cca po 2 m dle dodavatele a situace na místě při realizaci.

V nejnižších místech bude topný systém odvodněn a v nejvyšších místech odvzdušněn.

Před montáží rozvodů ÚT nutno trasy a výškové uspořádání koordinovat s profesemi VZT, ZI a EL !

Dodavatel před zahájením prací ověří na místě stavební rozměry s ohledem na instalovaná zařízení.

POZNÁMKA :

Osazení regulátorů na patách objektů A-F bylo součástí projektu rekonstrukce vytápění nemocnice ve 12.2004 (Plzeňský projektový a architektonický ateliér).

Osazení regulátorů na patě objektu G bylo součástí projektu Přístavby 4.NP lůžkové části v 10.2014 (arch.kancelář MASTNÝ).

Osazení regulátorů na patě objektu H bylo součástí projektu Objektu lékárny a biochemie v 05.2015 (arch.kancelář MASTNÝ).

V rámci projektové dokumentace Rehabilitace s přístavbou bude provedeno nové nastavení regulátoru a změna vyvažovacího ventilu na patě objektu A dle této PD.

Zároveň bude upraveno vyregulování ostatních vyvažovacích ventilů na patách objektů dle této PD.

Nastavení regulátorů bude případně upraveno na místě při topné zkoušce.

Vyvážení a úpravy topné soustavy po celkovém zateplení objektů není předmětem této PD.

OBJEKTY NEMOCNICE :

A - vstupní část s rehabilitací a přístavbou
B - vstupní část s kuchyní
C - střed
D - lůžková část
E - lůžková část
F - kryt pod lůžkovou částí
G - nástavba 4.NP
H - lékárna a biochemie

Topná voda : 85 / 65 °C (bez zateplení)
cca 75 / 55 °C (po zateplení)

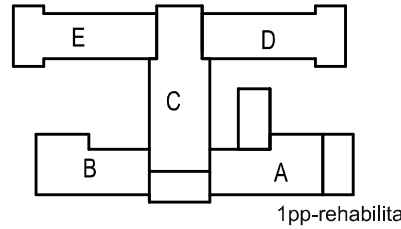

1pp-rehabilitace
přístavba rehabilitace

Obsah tohoto výkresu vč. hodnot nastavení regulačních armatur byl převzat z projektové dokumentace "Nemocnice Stod, Odělení následné péče, Rehabilitace + přístavba"; 07/2018, autor projektu Ing. Petr Chmelíř, č.zak. 2018/045.

THERMOLUFT KT s.r.o.
VZT, klimatizace a vytápění
Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990
mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz

INVESTOR
Stodská nemocnice a.s.,
Hradecká 600, 330 00 Stod

STUPEŇ PD : DPS

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C SITUAČNÍ VÝKRESY
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
D.1.4a) VZT A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, VLYTNÍMA ZAŘÍZENÍ, TLAKOVÝ VZDUCH
D.1.4c) MĚŘENÍ A REGULACE
D.1.4d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
E DOKLADOVÁ ČÁST

VYPRACOVAL: ---
VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Jaroslav Štětka
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štětka
AUTOR: THERMOLUFT KT s.r.o.

NÁZEV STAVBY
NEMOCNICE STOD
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE 3. ETAPA
Rehabilitace + přístavba
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ČÍSLO VÝKRESU: B-02

DATUM 11 / 2018 | MĚŘÍTKO 1:200 | FORMÁT: 3A4

VÝKRES
VYTÁPĚNÍ: PŮDORYS 2.PP

D.1.4.b)