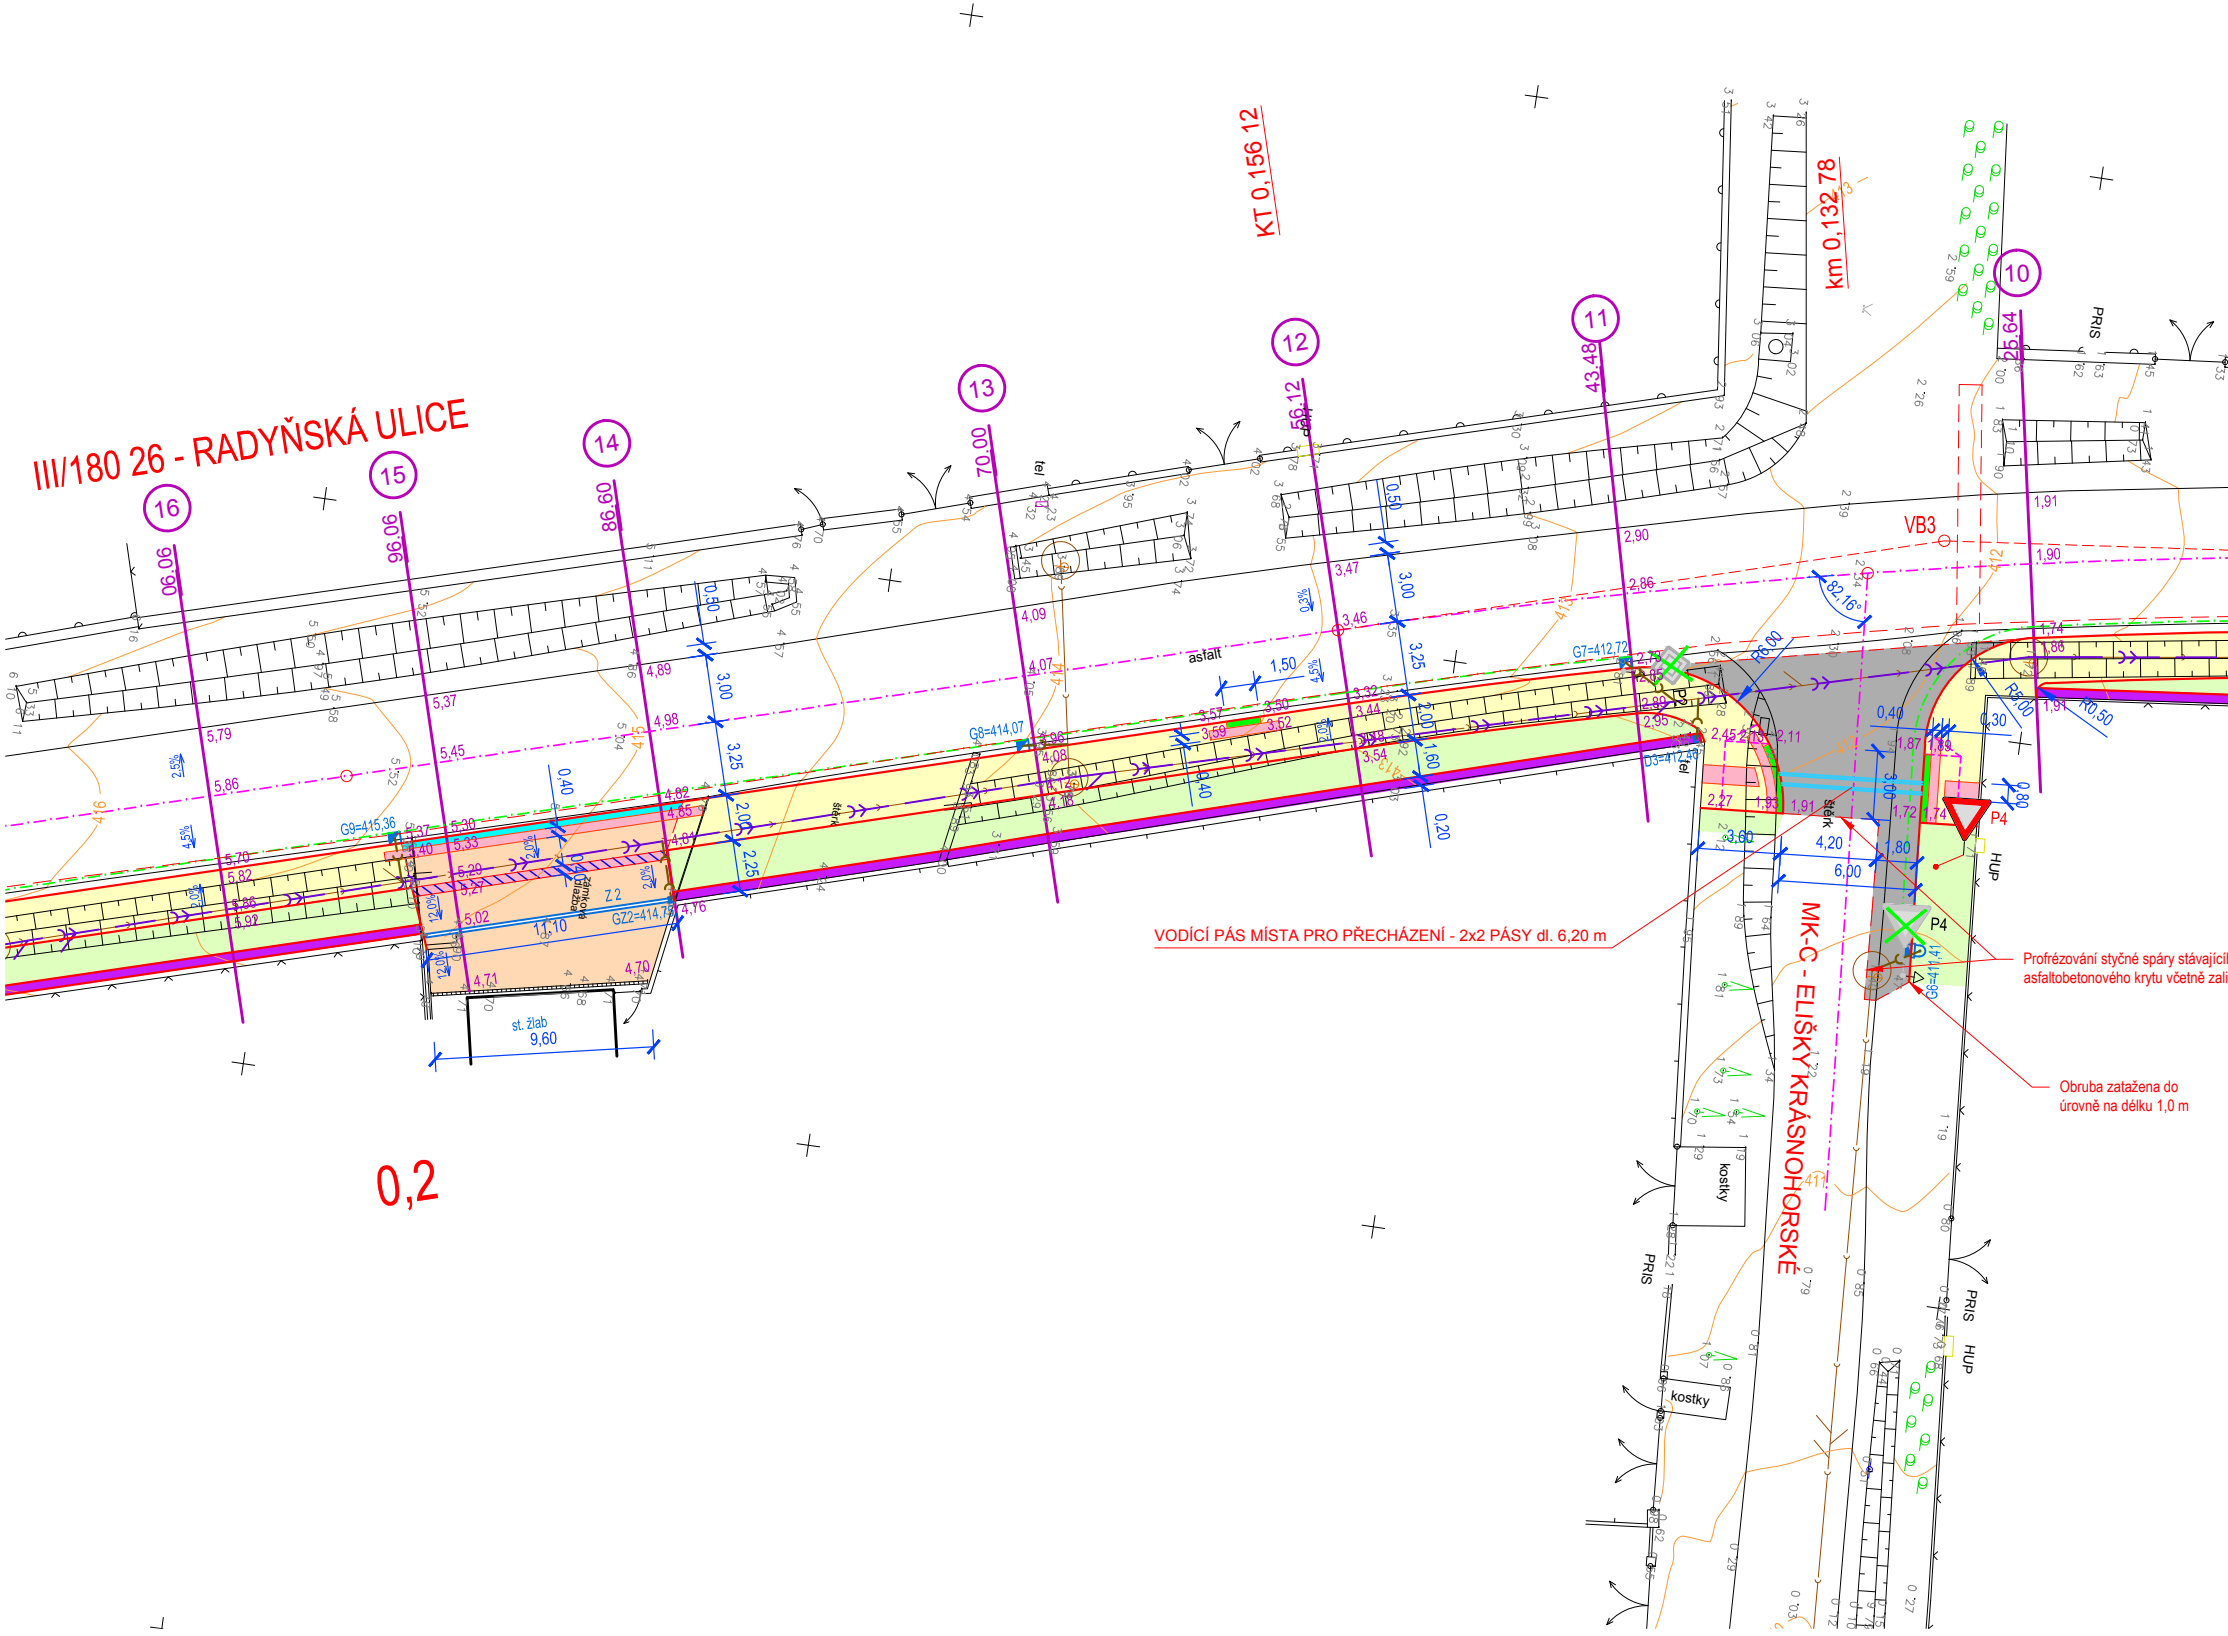
III/180 26 - RADYŇSKÁ ULICE
KT 0,156 12
km 0,132 78
MK-C - ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ
VODÍCÍ PÁS MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - 2x2 PÁSY dl. 6,20 m
Profrézování styčné spáry stávající
asfaltobetonového krytu včetně zali
Obruba zatažena do
úrovně na délku 1,0 m
0,2
16
06,06
15
96,06
14
86,60
13
70,00
12
56,12
11
43,48
10
25,64
VB3
asfalt
st. žlab
9,60
11,10
Z 2
G9=415,36
G8=414,07
G7=412,72
GZ2=414,75
D3=412,48
82,16°
R6,00
R5,00
R0,50
P2
P4
HUP
PRIS
kostky
štěrk
tel
6,00
4,20
3,00
3,25
2,00
1,60
1,50
0,50
0,40
0,20

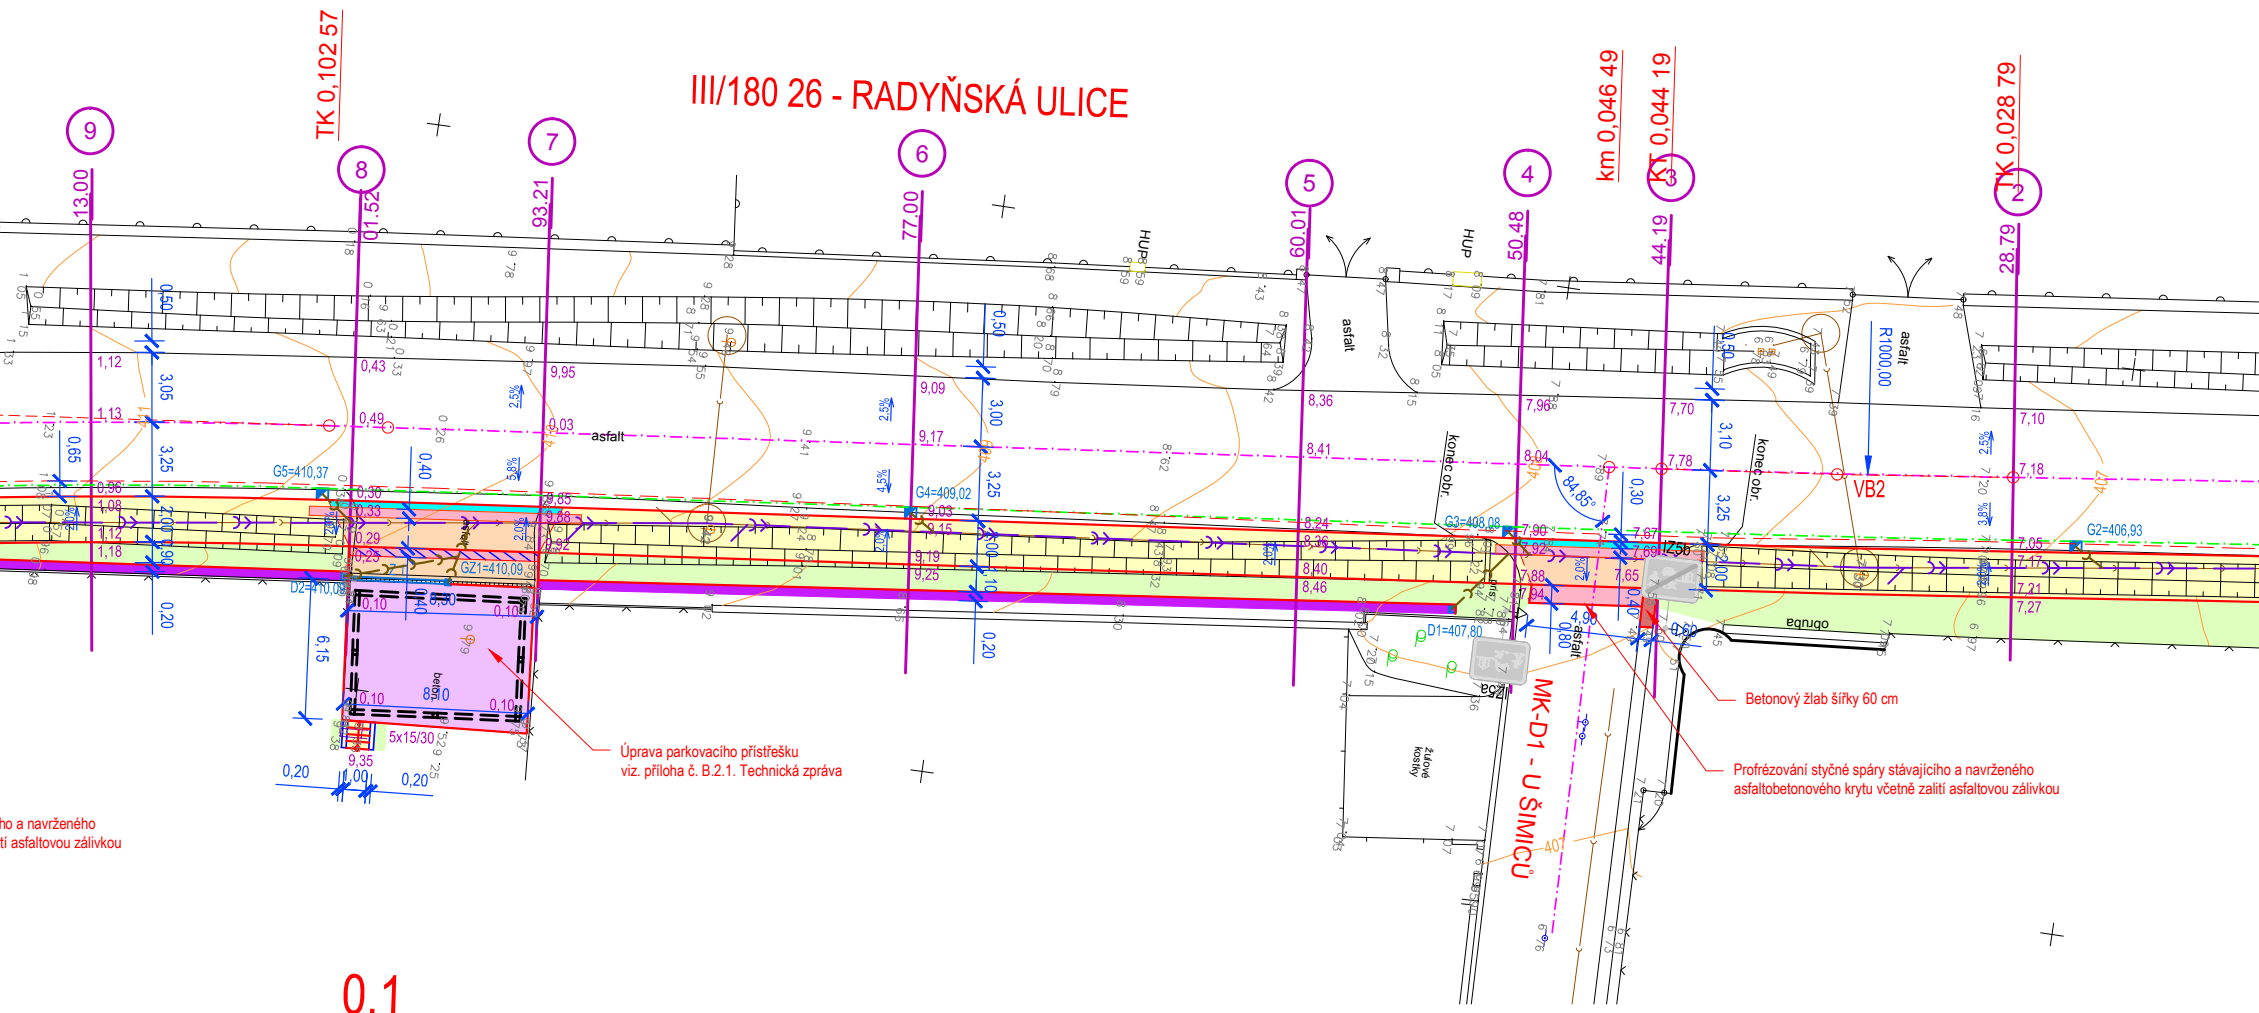

III/180 26 - RADYŇSKÁ ULICE
TK 0,102 57
km 0,046 49
KT 0,044 19
TK 0,028 79
9
8
7
6
5
4
3
2
13,00
101,52
93,21
77,00
60,01
50,48
44,19
28,79
asfalt
HUP
konec obr.
R1000,00
VB2
G5=410,37
GZ1=410,09
D2=410,08
G4=409,02
G3=408,08
D1=407,80
G2=406,93
84,85°
IZ5b
beton
5x15/30
obrubník
žulové kostky
MK-D1 - U ŠIMICŮ
Úprava parkovacího přístřešku
viz. příloha č. B.2.1. Technická zpráva
Betonový žlab šířky 60 cm
Profrézování styčné spáry stávajícího a navrženého
asfaltobetonového krytu včetně zalití asfaltovou zálivkou
ho a navrženého
tí asfaltovou zálivkou
0,1

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Po vytýčení polohy SDZ a předznačení VDZ bude provedeno odsouhlasení správcem komunikace.

Před definitivním osazením dopravních značek nutno respektovat uložená podzemní vedení, nad nimiž DZ nelze umisťovat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností!!!

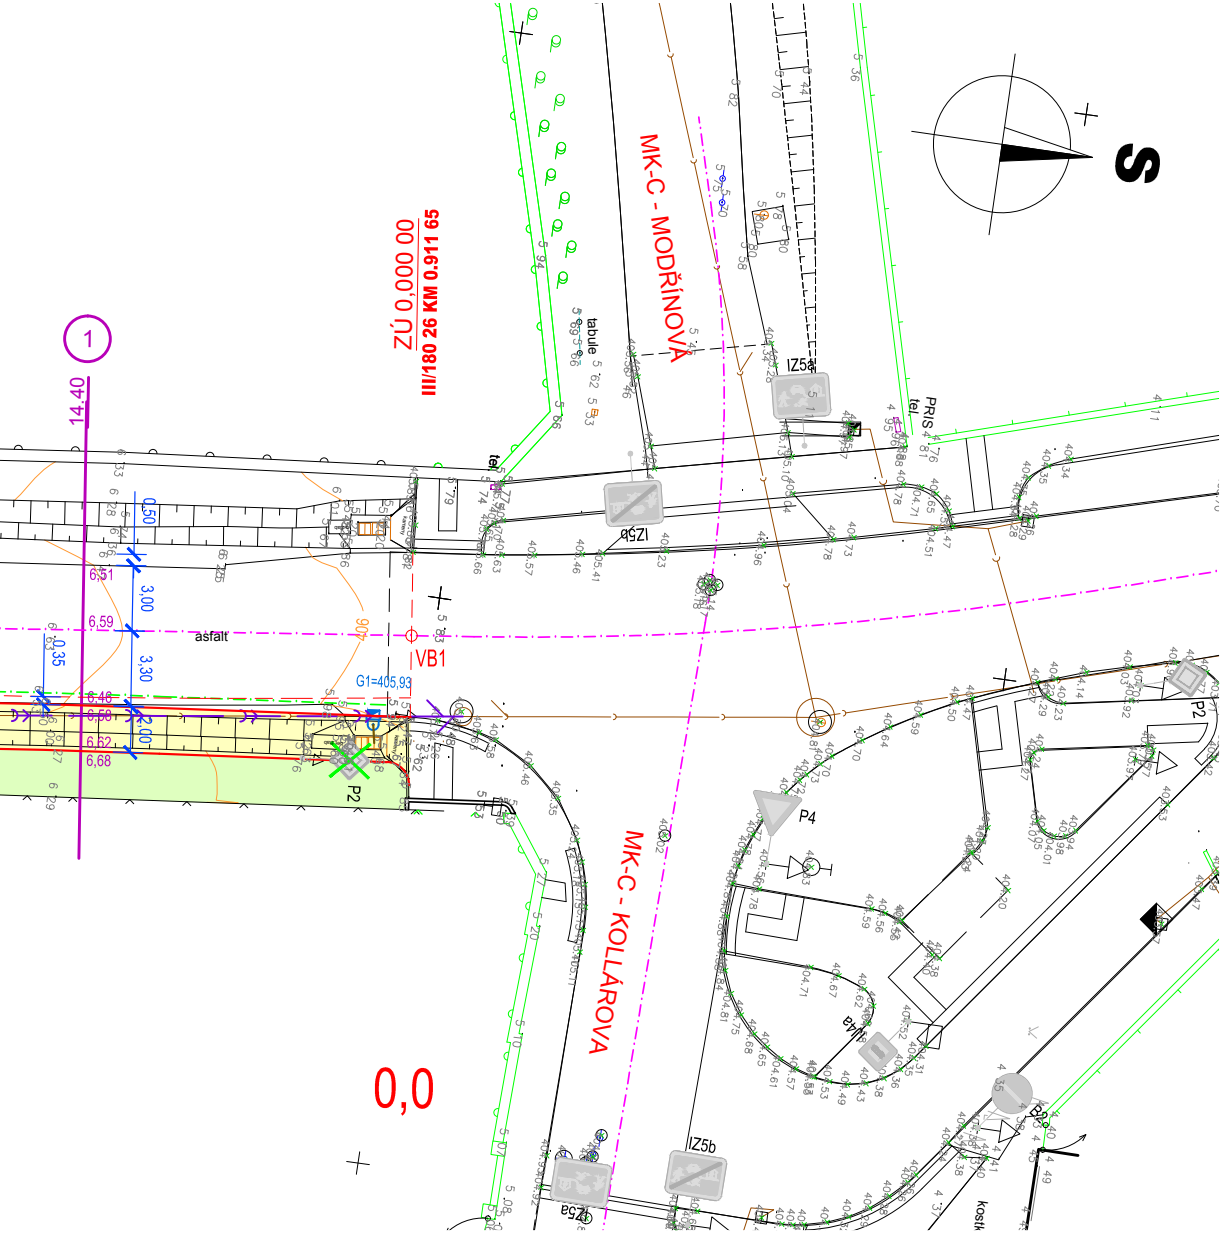
S
1
14.40
ZÚ 0,000 00
III/180 26 KM 0.911 65
MK-C - MODŘÍNOVÁ
MK-C - KOLLÁROVÁ
IZ5a
IZ5b
P4
P2
VB1
G1=405,93
asfalt
tabule
PRIS tel
0,50
3,00
3,30
2,00
0,35
6,51
6,59
6,46
6,58
6,62
6,68
0,0

TABULKA SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ
SMĚROVÝCH POLYGONŮ KOMUNIKACÍ (S-JTSK)

Č. BODU	Y	X
VB 1	816423.20	1077150.98
VB 2	816418.60	1077187.18
VB 3	816408.30	1077279.53
VB 4	816363.56	1077429.76
VB 5	816341.50	1077511.48
VB 6	816361.76	1077565.36
VB 7	816364.38	1077571.80

LEGENDA - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

▽ P4	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
▽ P4	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEMÍSTĚNO DO NOVÉ POLOHY
🔻 P4	NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

OSAZENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ ULIC 28. ŘÍJNA A ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

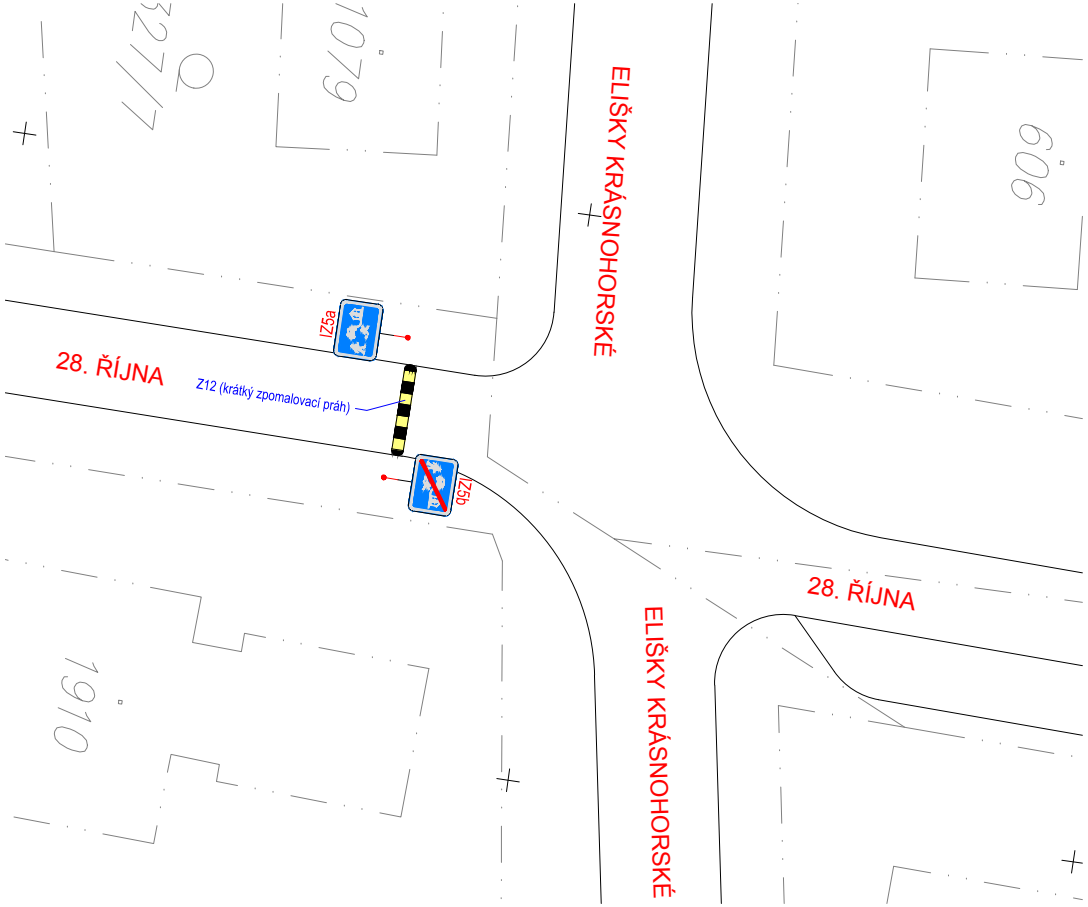
3277/1
1079
909
1910
ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ
28. ŘÍJNA
IZ5a
Z12 (krátký zpomalovací práh)
IZ5b
28. ŘÍJNA
ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

LEGENDA:

⬛	KOMUNIKACE - NOVÁ KONSTRUKCE - ASFALTOVÝ BETON (ACO 11+) - tl. 4 cm
🟨	CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA - tl. 6 cm
🟧	CHODNÍK (ZESÍLENÁ KONSTRUKCE) - BETONOVÁ DLAŽBA - tl. 8 cm
🟦	DOSYP ŠTĚRKODRTÍ - tl. 10 cm
🟩	TERÉNNÍ ÚPRAVY - OHUMUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM - tl. 10 cm
🟪	BETONOVÁ PLOCHA PŘÍSTŘEŠKU
▬	BETONOVÁ ŽLABOVKA - š. 20 cm
🟥	BETONOVÁ ŽLABOVKA - š. 60 cm
▬	BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA OBRUBY +2 cm - DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb
▬	PŘEJEZDNÁ ÚPRAVA OBRUBY + 3 cm, + 5 cm
▬	VAROVNÉ PÁSY Š. 40 CM, SIGNÁLNÍ PÁSY Š. 80 CM - DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 6 cm RESP. 8 cm - PRO NEVIDOMÉ - KONTRASTNÍ ODSTÍN (materiál v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04 materiál pro varovné, signální a hmatné pásy v exteriéru)
▨	UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE (materiál v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.06 materiál pro vodící linie s funkcí varovného pásu (pouze na železnici - nástupiště), materiál pro umělé vodící linie)
-·-·-·-	DRENÁŽ DN 160 (SO 101)
◩ G2 G1	ULIČNÍ ODVODŇOVACÍ VPUSTI (SO 101)
◩ D1	DVORNÍ ODVODŇOVACÍ VPUST
Z1 GZ	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
-›-›-›-	PŘÍPOJKY VPUSTÍ - PVC DN 100, resp. DN 150, DN 200
—v—	OPLOCENÍ S BETONOVOU PODEZDÍVKOU
═	BETONOVÉ PALISÁDY - výšky 40 a 60 cm
—›—	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
— ››— —	KANALIZACE (STARÝ PLZENEC RADYŇSKÁ ULICE - KANALIZACE, 05/2018, PDPS, EGYprojekt spol. s.r.o.)

Nedvěd s.r.o.
DPROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VED.PROJEKTU Ing. Jan BATÍK	ODP.PROJEKTANT Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT Ladislav ŠUSTR	RAZÍTKO Nedvěd s.r.o. DPROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	STARÝ PLZENEC	
STAVEBNÍK:	MĚSTO STARÝ PLZENEC, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec			

STARÝ PLZENEC- RADYŇSKÁ UL.
CHODNÍK 2. ETAPA (ÚSEK KOLLÁROVA - VÝROVNA)

B.2. SO 111 MK, CHODNÍKY, VJEZDY, TÚ
SITUACE VČETNĚ VYTÝČENÍ A DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 1. díl

SOUBOR	B-2-2 St. Plzenec-Radyňská-PDPS-SIT.dwg
DATUM	11/2018
STUPEŇ	PDPS
ZMĚNA Č.	
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ
1 : 250	**B.2.2.a.**