
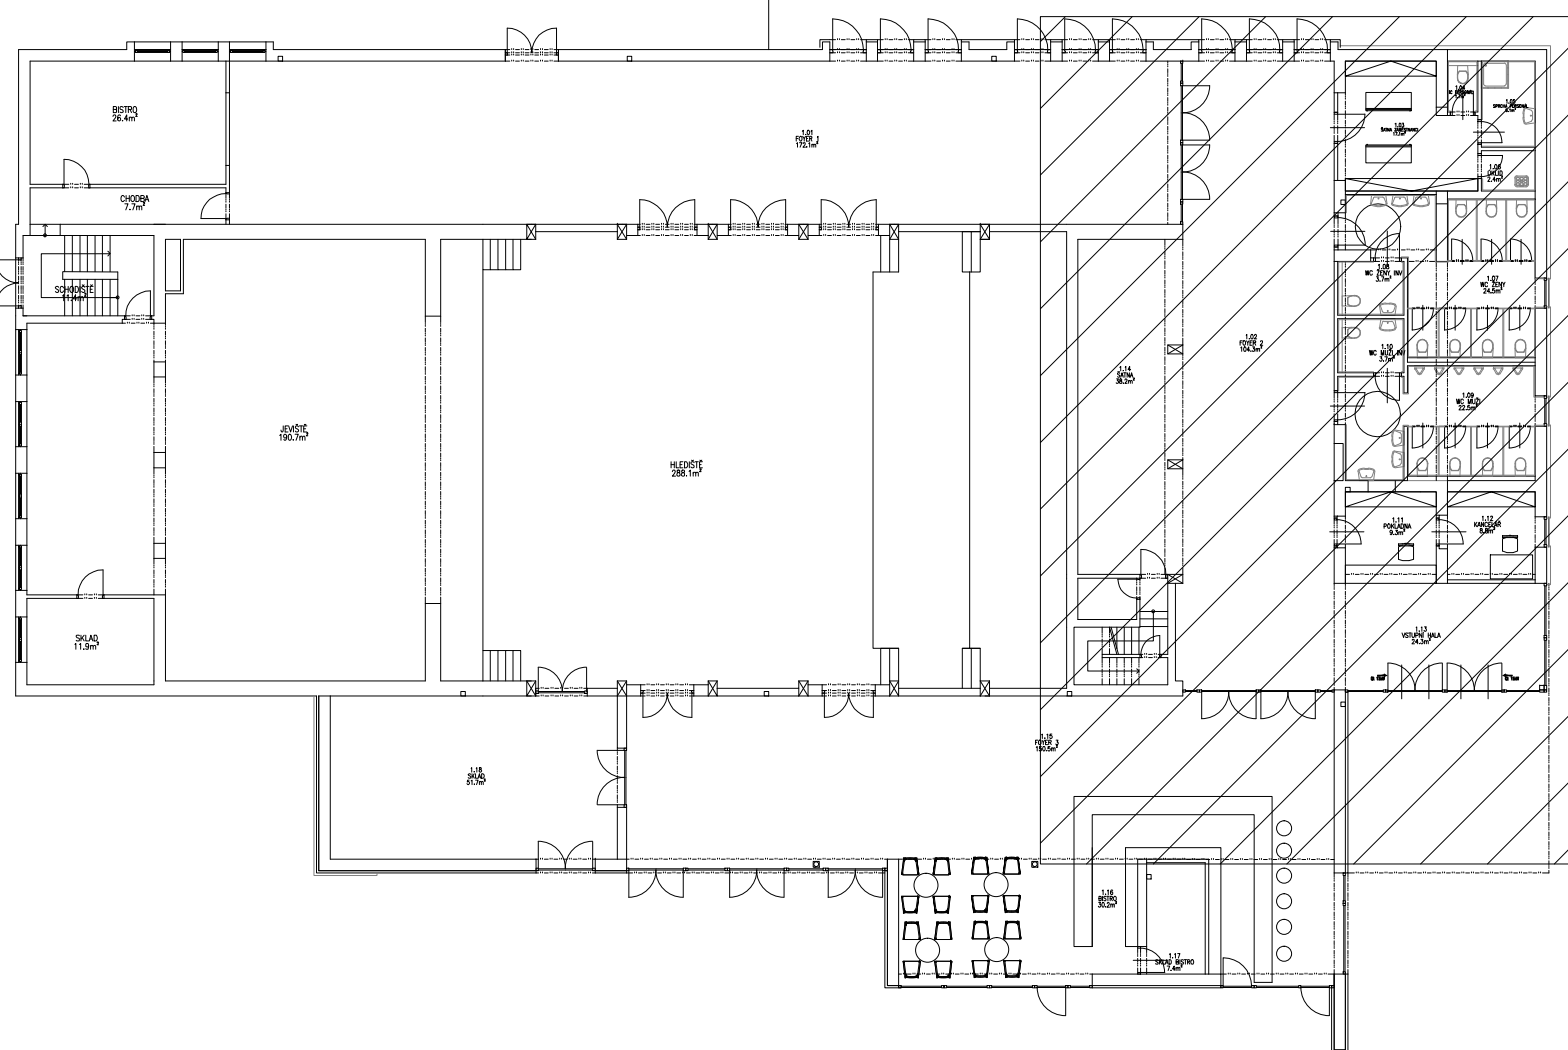


PŮDORYS 1.NP  
M 1:50

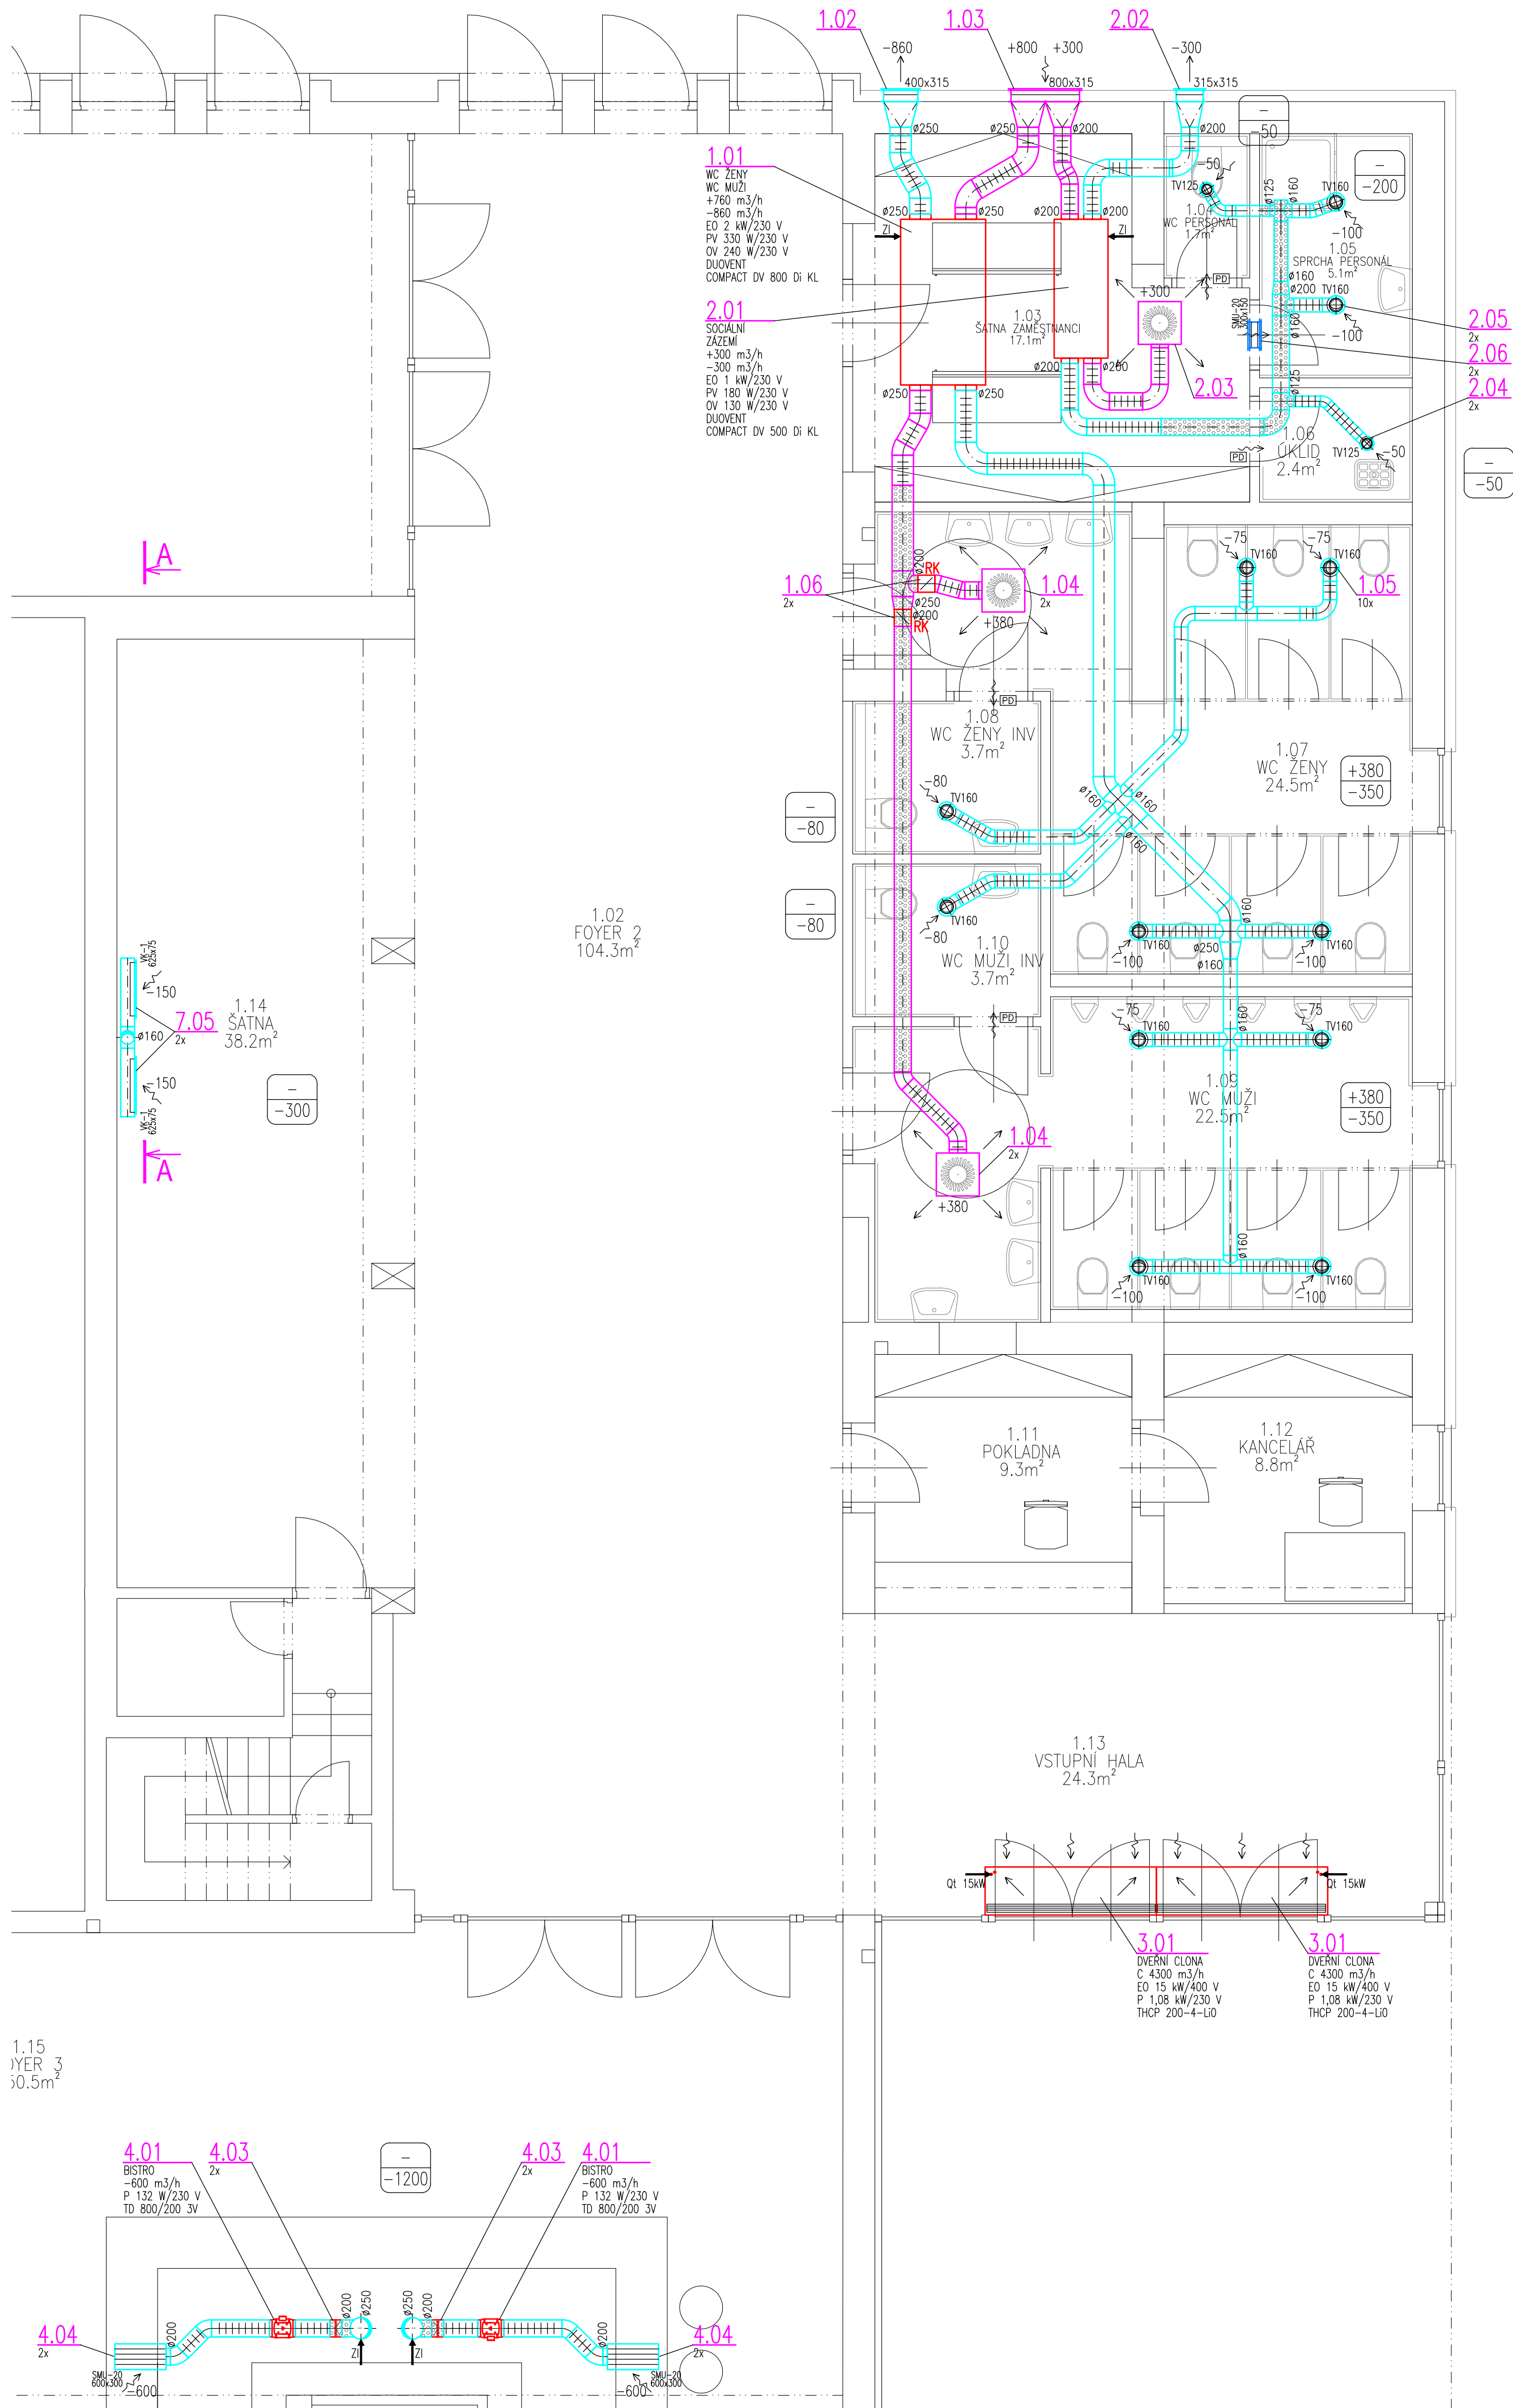

LEGENDA:

- POTRUBÍ PŘÍVOD VZDUCHU
- POTRUBÍ ODVOD VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU PŘÍVOD
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU ODVOD
- ODVOD KONDENZÁTU – PŘÍVOD ZTI VČ. PACHOVÉHO UZÁVĚRU
- PODŘÍZNUTÉ DVEŘE NEBO DVEŘE BEZ PRAHŮ, PŘÍPADNĚ MŘÍŽKA DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ – DODÁVKA STAVBY
- SPIRO POTRUBÍ ODVOD VZDUCHU
- OHEBNÁ HADICE AKUSTICKY IZOLOVANÁ
- TEPELNÁ IZOLACE
- REGULAČNÍ KLAPKA

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE.

revize popis datum vypracoval

HIP: projectstudio8 Pod Věmi svatými 4 Plzeň 301 64	Kontroloval: Ing.Marcel Souček	Vypracoval: Ing.Vladimír Černý	M&C AIR Ing. Vladimír Černý projekce vzduchotechniky
investor: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň	stavba: SOU elektrotechnické Plzeň Společenský sál - II. Etapa - PD Plzeň - Skvrňany, parc. č. 2204/6, 2204/2, 2204/32	datum: 12/2018	č.paré:
část: D.1.4.b Vzduchotechnika	č.zakázky: MC-18139	stupeň: DPS	
obsah: PŮDORYS 1.NP	označení: 03	měřítka: M 1:50	