

SUDOP Project Plzeň a.s.

Plachého 35  
30125 Plzeň

naše značka  
1839/10/173

vyřizuje  
Vendula Lokajová

datum  
02.07.2010

věc

**existence sítí - TS DOZP Stod - I.Etapa /lokalita Dnešice/**

Obec: Dnešice  
Ulice: Neuvedeno  
K.ú. - p.č.: Dnešice

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:  
Neuvedeno

Účel stanoviska:  
zpracování projektové dokumentace (mapový podklad)

**STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ:**

V zájmovém území se nacházejí: STL plynárenská zařízení.  
VTL a NTL se nenachází.

Toto stanovisko nelze použít pro účel veřejnoprávního projednání stavby dle zákona 183/2006 sb. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

RWE  
Distribuční služby, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420 532 221 111  
F +420 545 578 571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311  
Zápis do obchodního  
rejstříku:  
Krajský soud v Brně,  
oddíl C, vložka 57165,  
dne 26. 7. 2007  
Bankovní spojení:  
ČSOB  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

#### Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit výrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném do 3.7.2009

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po 4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č. 158/2009 Sb.)

- O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořízování dat plyn.majetku. viz. kontaktní list

- Požadavek na vytyčení plynárenského zařízení. viz. kontaktní list



- Oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. viz. kontaktní list
- Stanovisko popř. jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytýčení, diagnostice a kontrole křížení  
či souběhu s plynárenským zařízením na místě.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy  
RWE GasNet, s.r.o.

Zpracoval:  
Vendula Lokajová  
technik plynárenských zařízení  
pracoviště ROSS-Klatovy  
+420377097735  
vendula.lokajova@rwe.cz

Přílohy:

Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení 1x, situace 1x

Rozdělovník:  
Neuvedeno

**RWE Distribuční služby, s.r.o.**  
Plynárenská 499/1  
657 02 Brno

Na chmelnici

Dnešický potok

kostel sv. Václava

prodejna

hostinec

598 7.2


1839/10/1973  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
2.7.2010

hřiště

Dnešice  
1-2000

1839/10/173  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
2.7.2010

Dnešice  
1-2000

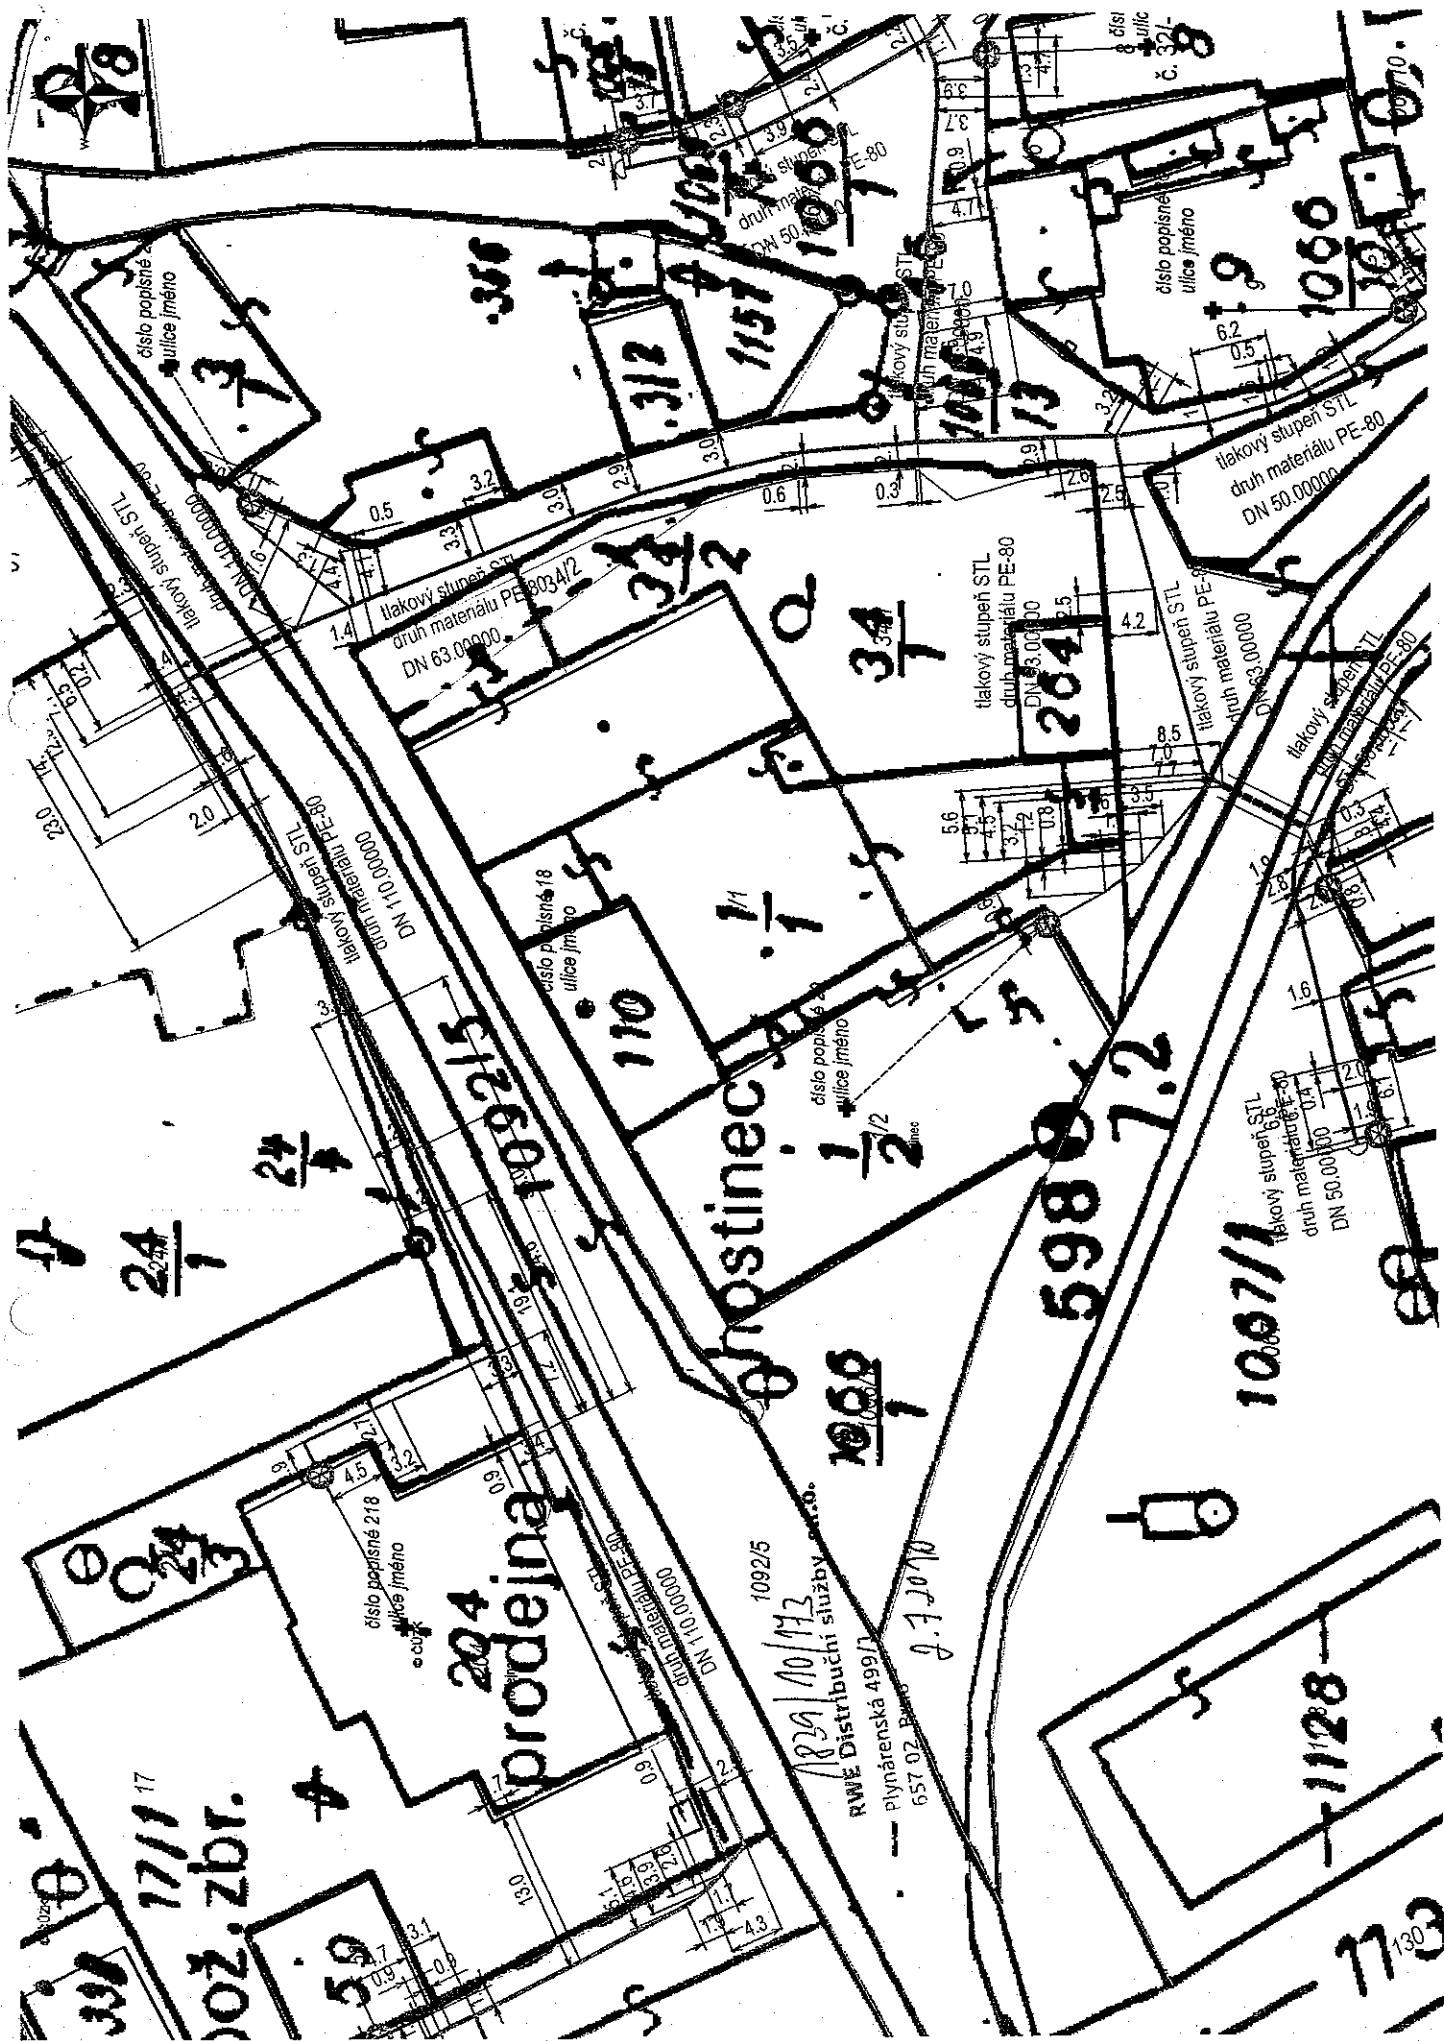

**Kontakty RWE Distribuční, s.r.o.**  
**REGIONÁLNÍ CENTRUM PLZEŇ,**


**Nepřetržitá pohotovostní služba (hlášení poruch a poškození plynárenských zařízení):**

telefon-nonstop: 1239



**Zákaznická linka (vyřizuje obchodní požadavky zákazníků):**

telefon (každý den od 7-17 hod.): 840 11 33 55



**Objednání vytyčení plynárenského zařízení:**

**Václav Janda**

Telefon: 606 616 436

e-mail: [vaclav.janda@rwe.cz](mailto:vaclav.janda@rwe.cz)

**Mistři okrsků :**

**Okrsek Nezvěstice, Přestice**

**- Zdeněk Levý**

telefon: 377 097 530, 724 062 498, e-mail: [zdenek.levy@rwe.cz](mailto:zdenek.levy@rwe.cz)

**Technik plynárenského zařízení – operativní správy plynárenského majetku**

**Radek Farný**

Telefon : 377 097 730

email : [radek.farny@rwe.cz](mailto:radek.farny@rwe.cz)

**Roman Brabec**

Telefon : 377 097 510

email : [roman.brabec@rwe.cz](mailto:roman.brabec@rwe.cz)

**Technici VTL plynárenských zařízení, RS, PKO**

**Bc David Votík**

telefon: 377 097 133, 602 282 005, e-mail: [david.votik@rwe.cz](mailto:david.votik@rwe.cz)

**Petr Černý**

telefon: 377 097 185, 602 124 483, e-mail: [petr.cerny@rwe.cz](mailto:petr.cerny@rwe.cz)

**Věra Machová**

Telefon 377 097 136, 731 533 846, e-mail: [vera.machova@rwe.cz](mailto:vera.machova@rwe.cz)

**Jiří Paleček**

Telefon 377 097 137, 731 533 850, e-mail: [jiri.palecek@rwe.cz](mailto:jiri.palecek@rwe.cz)

**PKO - Pavel Kús**

telefon: 377 097 131, 602 681 204, e-mail: [pavel.kus@rwe.cz](mailto:pavel.kus@rwe.cz)

**Podklady pro zakreslení PZ v majetku a ve správě RWE DS Plzeň, s.r.o., v digitální podobě:**

**Vladislava Kerdová**

telefon: 475 325 515, e-mail: [gis.data.zapad@rwe.cz](mailto:gis.data.zapad@rwe.cz)

RWE Distribuční, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno

T 475 313 111  
F 475 209 495  
I [www.rwe-scp.cz](http://www.rwe-scp.cz)