


1:700

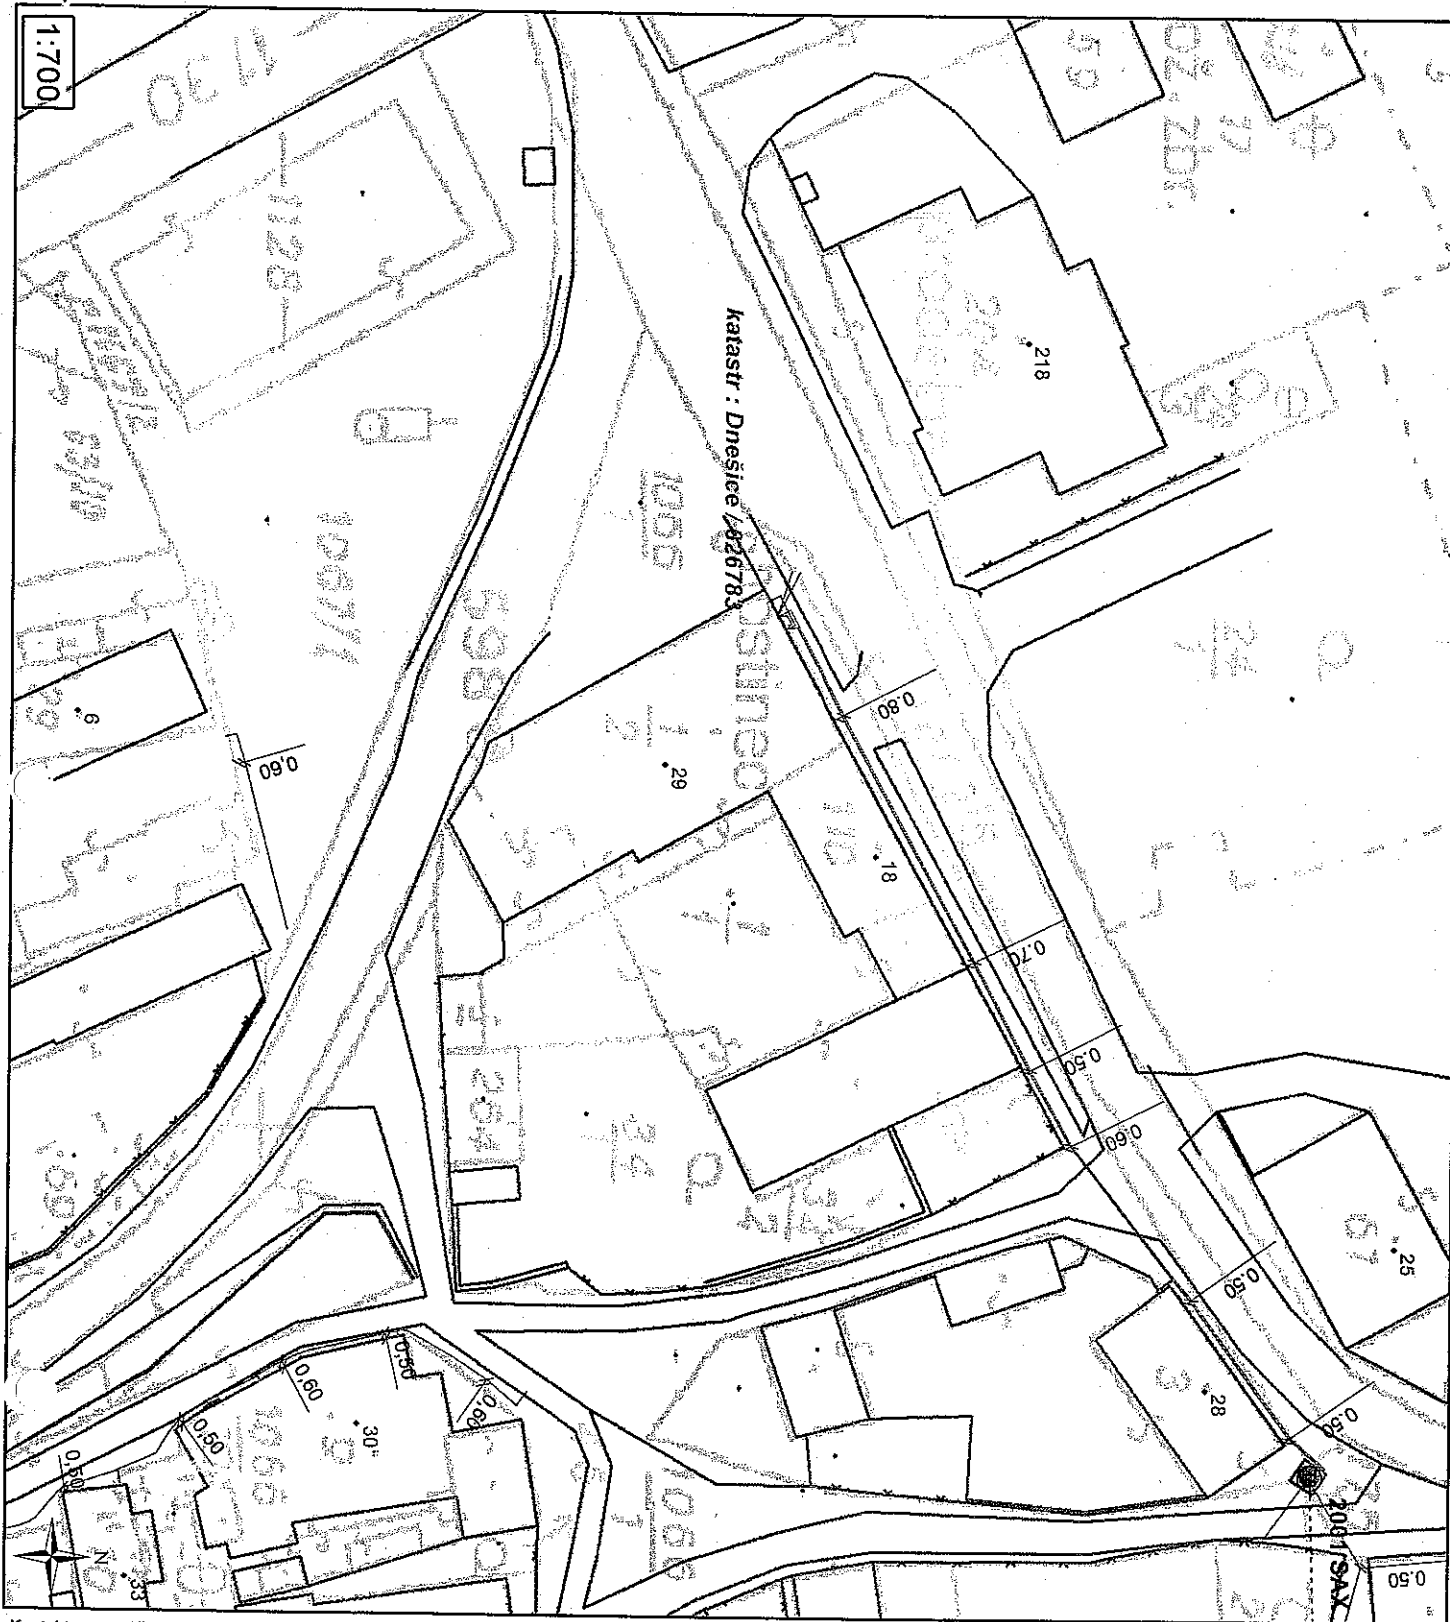

Kontakt pro vytýčení a kontrolu
výkopu před záhozem :

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.,
Guldenerova 19, 326 00 Plzeň

Zákaznická linka 840 840 840

O stanovisko k existenci
telekomunikačního zařízení
je nutno samostatně požádat
firmu ČEZ ICT Services, a.s.
oblast Západ, Slovanská
Alej 33, 326 00 Plzeň,
tel: 37 110 2721

Dnešice - Trans. DOZP Stod - I. Etapa - vyjádření k sítím

ČEZ Distribuce, a.s.

Potvrzuje, že v zobrazeném zájmovém území, se
NACHÁZÍ

podzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Před zahájením
výkopových prací je nutno toto zařízení vytýčit. Nadzemní vedení
je viditelné a musí být respektováno dle zákona č. 458/2000 Sb.
v platném znění.

O vyjádření k existenci telekomunikačních zařízení je nutno
samostatně požádat firmu ČEZ ICT Services, a.s.

Podklad pro zpracování PD
- orientační zakres. 14 dní před
zahájením výkopových prací je
nutno situaci znovu ověřit.

Datum:
30.6.2010

Podpis:

Součástí tohoto vyjádření
je příloha "Podmínky pro provádění
činnosti v ochranném pásmu"

Legend

Tech. úsek vn (podzemní)
— podzemní, vlastní
— podzemní, CIZI
Tech. úsek vn (nadzemní)
— nadzemní, vlastní
— nadzemní izolované, vlastní
— nadzemní vsg, CIZI
Tech. úsek vn (podzemní)
— podzemní, vlastní
— podzemní, CIZI