



SO 1301

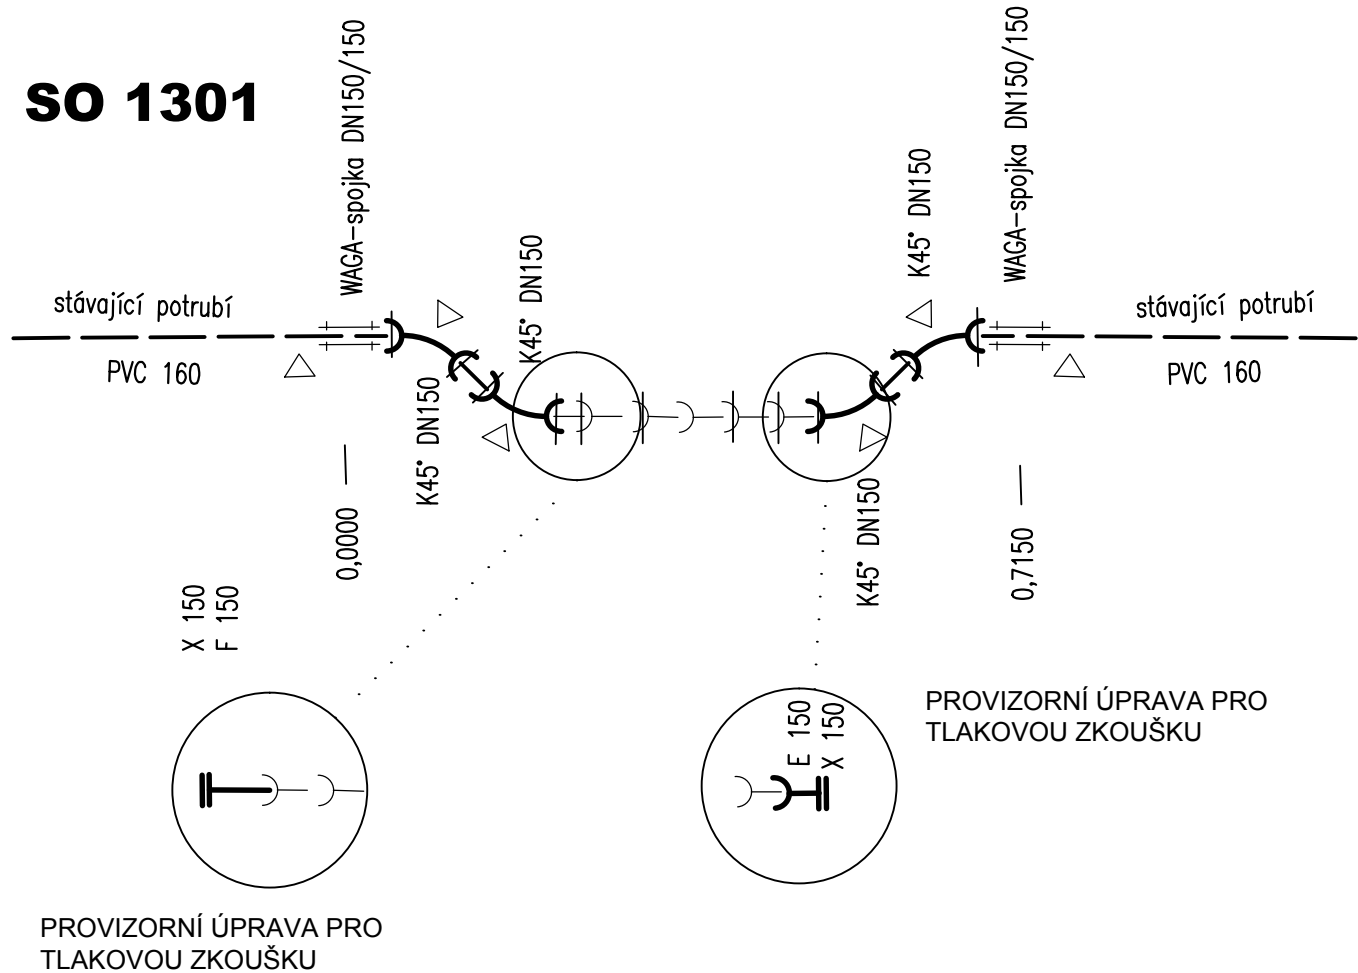


DETAIL ZAJIŠŤOVACÍCH OPĚRNÝCH BLOKŮ

ZAJIŠŤOVACÍ BLOK PRO KOLENA

ŘEZ 1-1'

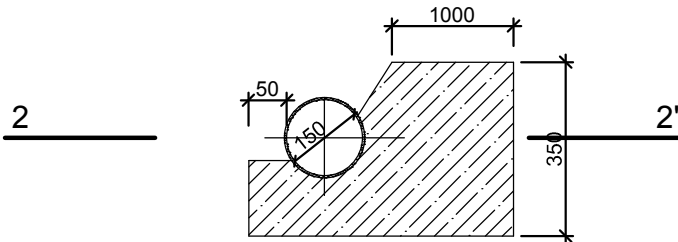

ŘEZ 2-2'

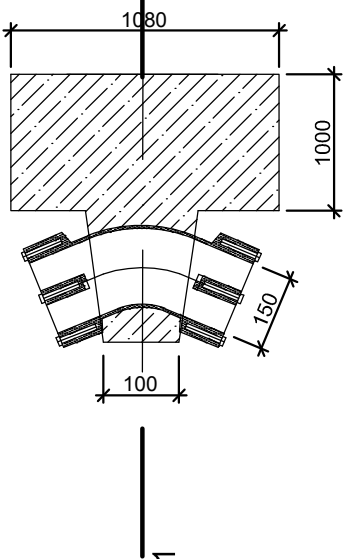

PRO ZKUŠ. TLAK 25 bar VE STŘEDNĚ SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH

DN	K 11,25° L x H/V	K 22,5° L x H/V	K 45° L x H/V	K 90° L x H/V	T L x H/V
cm	m x m/m3	m x m/m3	m x m/m3	m x m/m3	m x m/m3
150	0,32x0,35/0,08	0,60x0,35/0,16	1,08x0,35/0,46	1,50x0,45/1,12	
ks			4		

POZNÁMKA

MATERIÁL: TL DN 150 PN 16  
PROVOZNÍ TLAK: 11,4 bar  
ZKUŠEBNÍ TLAK: 17,1 bar  
ZÁMKOVÉ SPOJE - DVĚ HRDLA NA KAŽDOU STRANU OD KOLENA

VÝPIS TVAROVEK

WAGA SPOJKA DN 150	2 ks
KOLENO 45°	4 ks
ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 150 (X)	2 ks
PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM DN 150 (F)	2 ks
ZÁMKOVÝ SPOJ	12 ks
HRDLOVÁ ROURA DN 150	71,5m

ČÁST B  
SO 1301

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ Čís. zakázky: 18 240 2	Zhotovitel PD: SPRÁVCE SPOLEČNOSTI: Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI: Valbek Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
---	--	---

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E–mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Marcela DOLEŽALOVÁ podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Marcela DOLEŽALOVÁ podpis:	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	Zhotovitel: PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: Ing. Jiří ČERMAK podpis:			

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: 18 240 2
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum: 01.2019
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Formát: 3A4
Objekt: PŘELOŽKA VODOVODU DN 150 V KM 2,743	Měřítko: —
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA	Stupeň: PDPS
	Čís. přílohy: 4