


PC UČEBNY - PŮDORYSY

měřítko 1 : 50


PŮDORYS 3.NP

měřítko 1 : 50

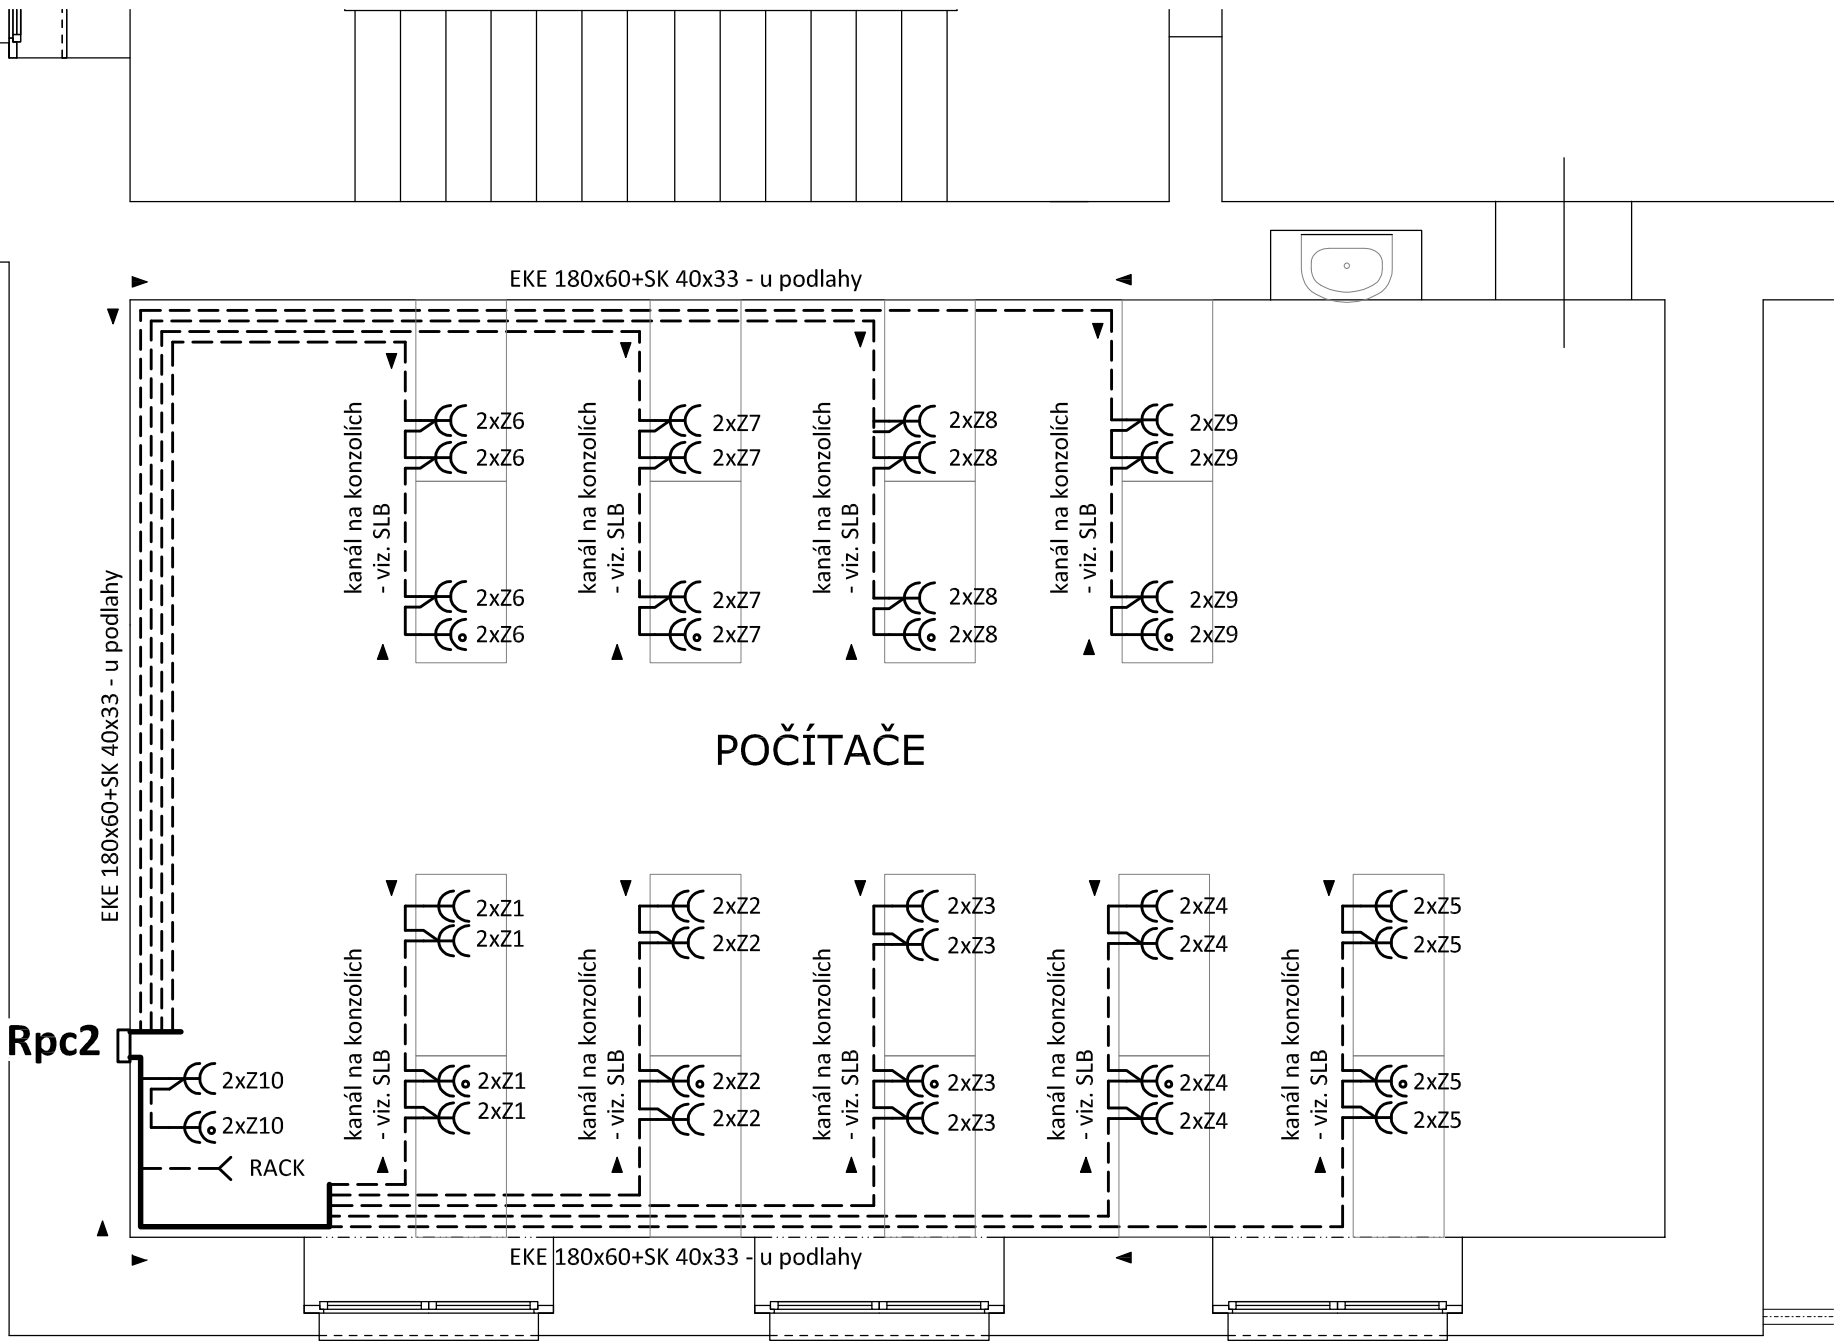


PŮDORYS 3.NP

měřítko 1 : 50

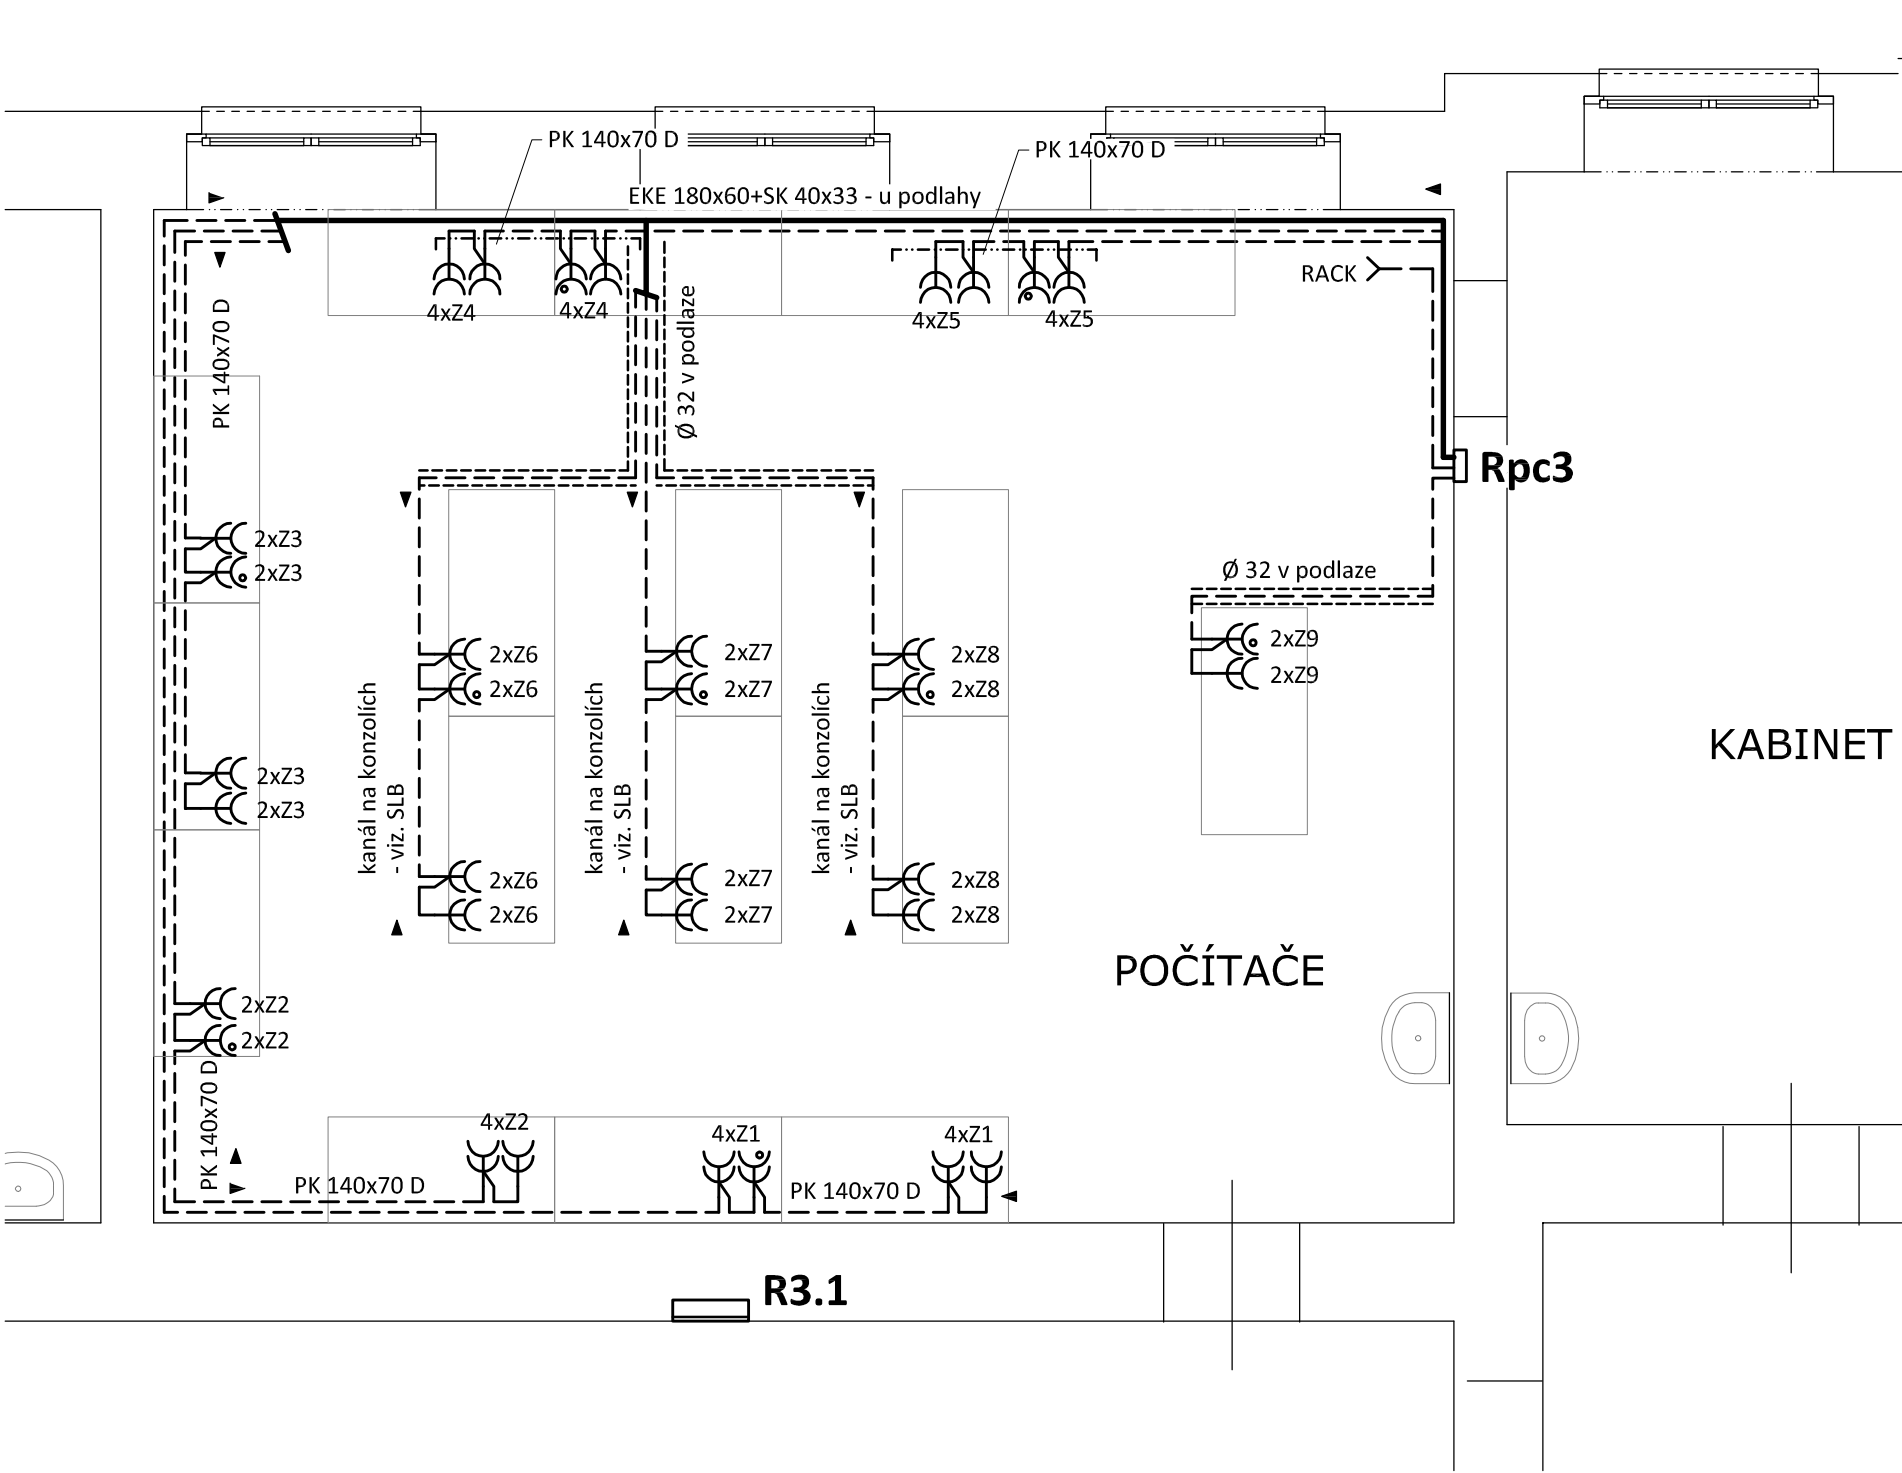


PŮDORYS 3.NP - SILNOPROUDU

měřítko 1 : 50

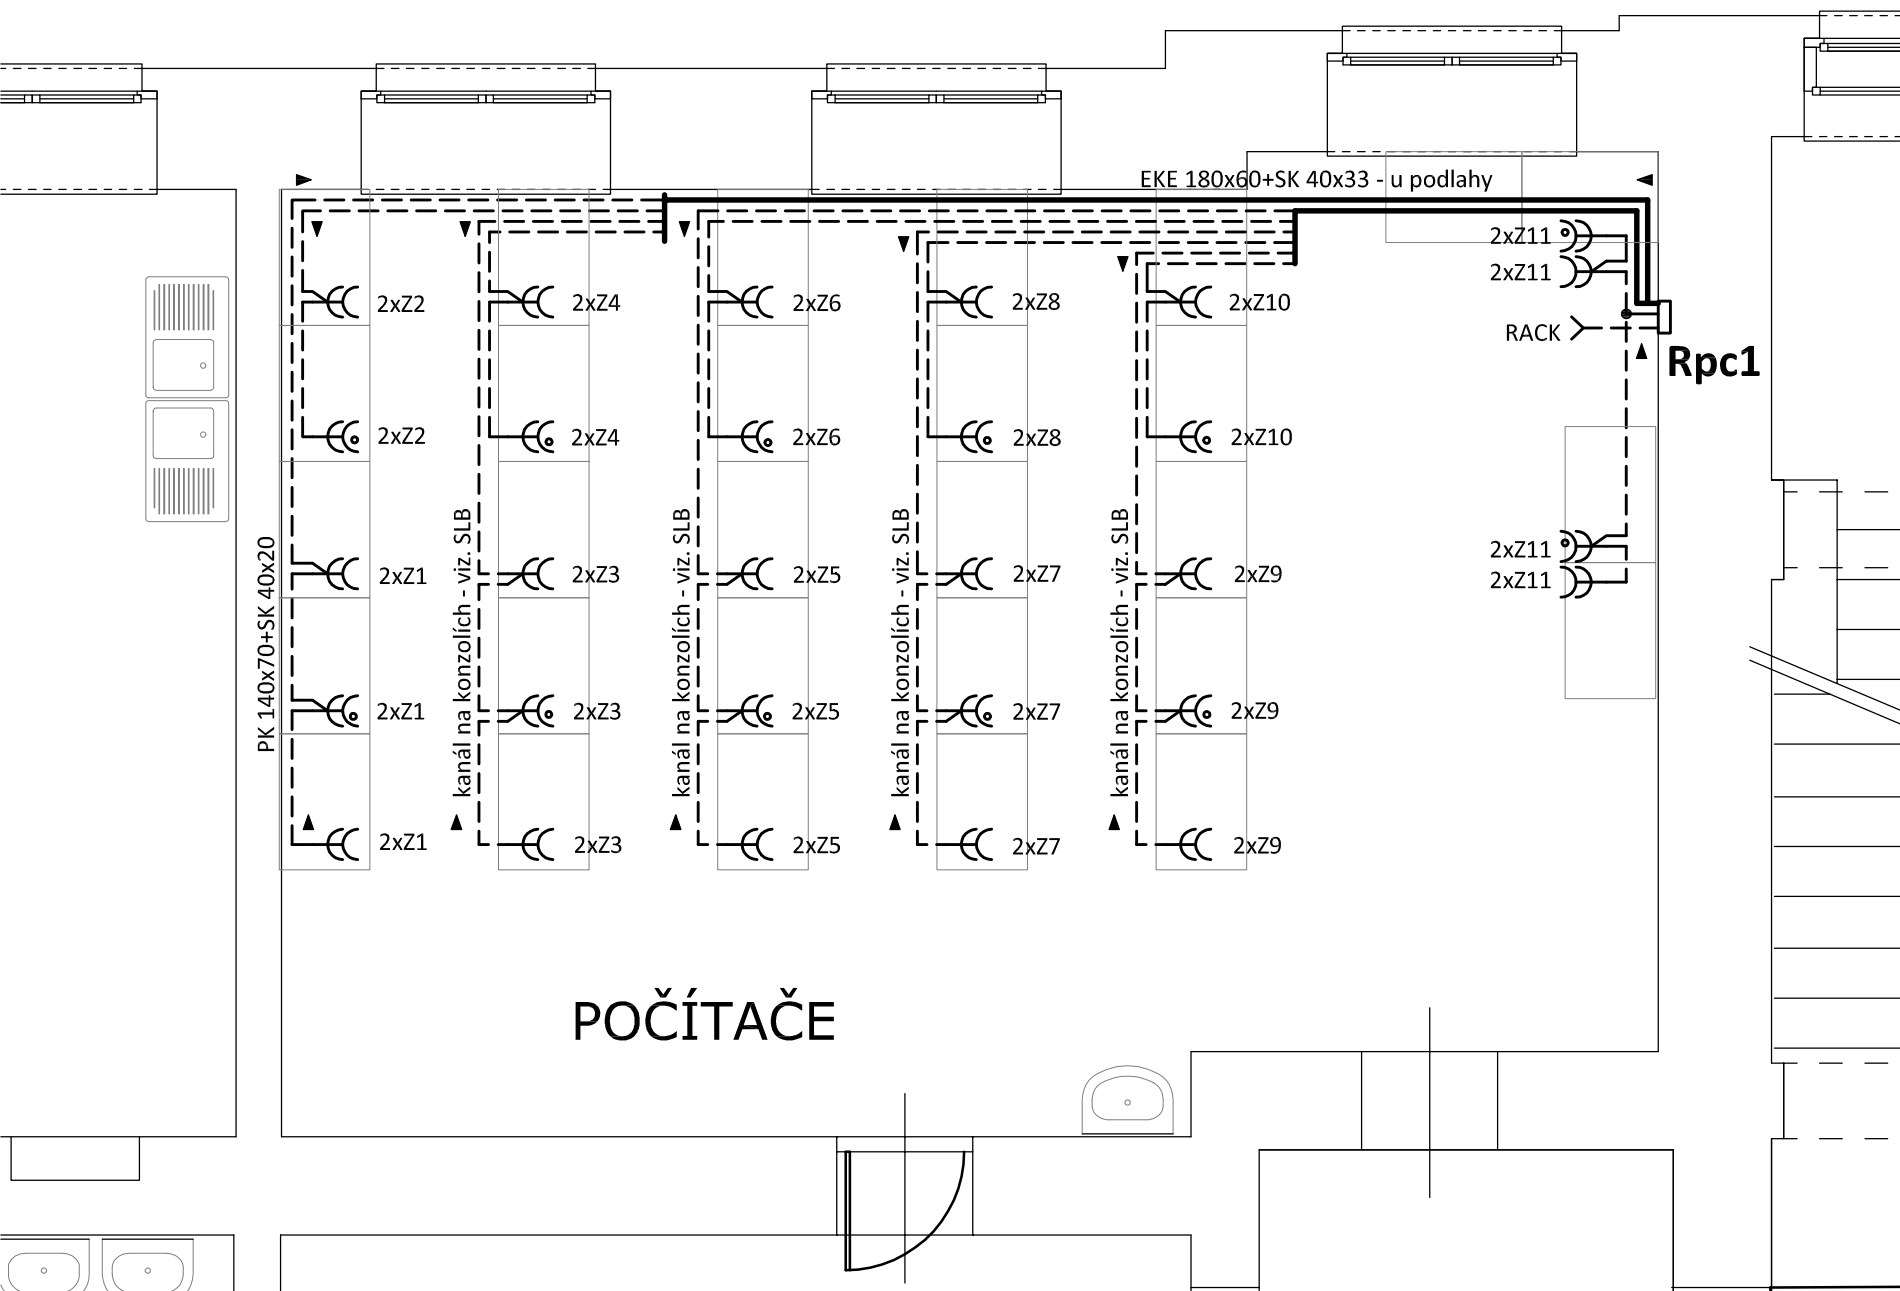

TYP PK 140x70 + SK 40x20 viz PD. elektro

Příklad osazení kabelového kanálu u pracovních stolů



Kovové konzole kotvené k zemi. Základna 150x150mm, stojna 20x20mm, výška 0,9-1,1m dle stolů

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Zásuvkové rozvody
- Kabely uloženy v drážce v podlaze
- Uložení kabelu na povrchu dle popisu
- EKE 180x60 - elektroinstalační kanál
- SK 40x33 - stínící kanál
- PK 140x70 - parapetní kanál
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku, 16A/250V, IP20
- Jednoduchá zásuvka s přepětovou ochranou - akustickou

POZNÁMKA:

Napětová soustava:  
3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (HDS)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RE)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (ostatní)  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	<div>Želivského 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 DIČ - CZ49787942</div> <div></div>
Ing. Martin Volný	Miroslava Klimešová	Miroslava Klimešová	
Investor	SOŠ Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro, IČO 68783728		
Kraj	Plzeňský	MěÚ: Stříbro	
		STÚ: Stříbro	
Název akce			
OPRAVA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD A SLABOPROUD			
Lokalita akce			
Stříbro, Benešova č.p. 508, 349 01 Stříbro, parc. č. 700, k.ú. Stříbro			
Stavba - objekt			
D1.4 Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace			
Obsah			
PC UČEBNY - PŮDORYSY			
Číslo výkresu			
D1.4 / 21			