

OPRAVA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE -
SILNOPROUD A SLABOPROUD
Stříbro, Benešova č.p. 508, 349 01 Stříbro, parc. č. 700, k.ú. Stříbro


Rozvaděč R0.2

Oceloplechová rozvodnice poplastovaná pod omítku
s plny/ni dveřmi
Rozměry: šxvxh 560x534x120
Krytí: IP30/ 20


POZNÁMKA:
Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovým chránič

- doplňujícím ochranným pospojováním



Žaluzie 2222 356 01 Soudkov 359 524 086 DČ - CZ8787942				VEDOUcí PROJEKTANT		Ing. Martin Vohý		INVESTOR		SCS Stříbro, Benešova 508 349 01 Stříbro, IČO 68783728		OBSAH		ROZVADĚČ R0.2		AKCE		OPRAVA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD A SLABOPROUD Stříbro, Benešova č.p. 508, 349 01 Stříbro, parc. č. 700, k.ú. Stříbro		MĚŘITKO		ČÁST		FORMÁT		ČÍSLO VÝKRESU		ČÍSLO PÁŘE	
				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Miroslava Křmešová														01.4 Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace		DATUM		3x A4					
																				STUPEŇ		DSP		LIST		1/3			

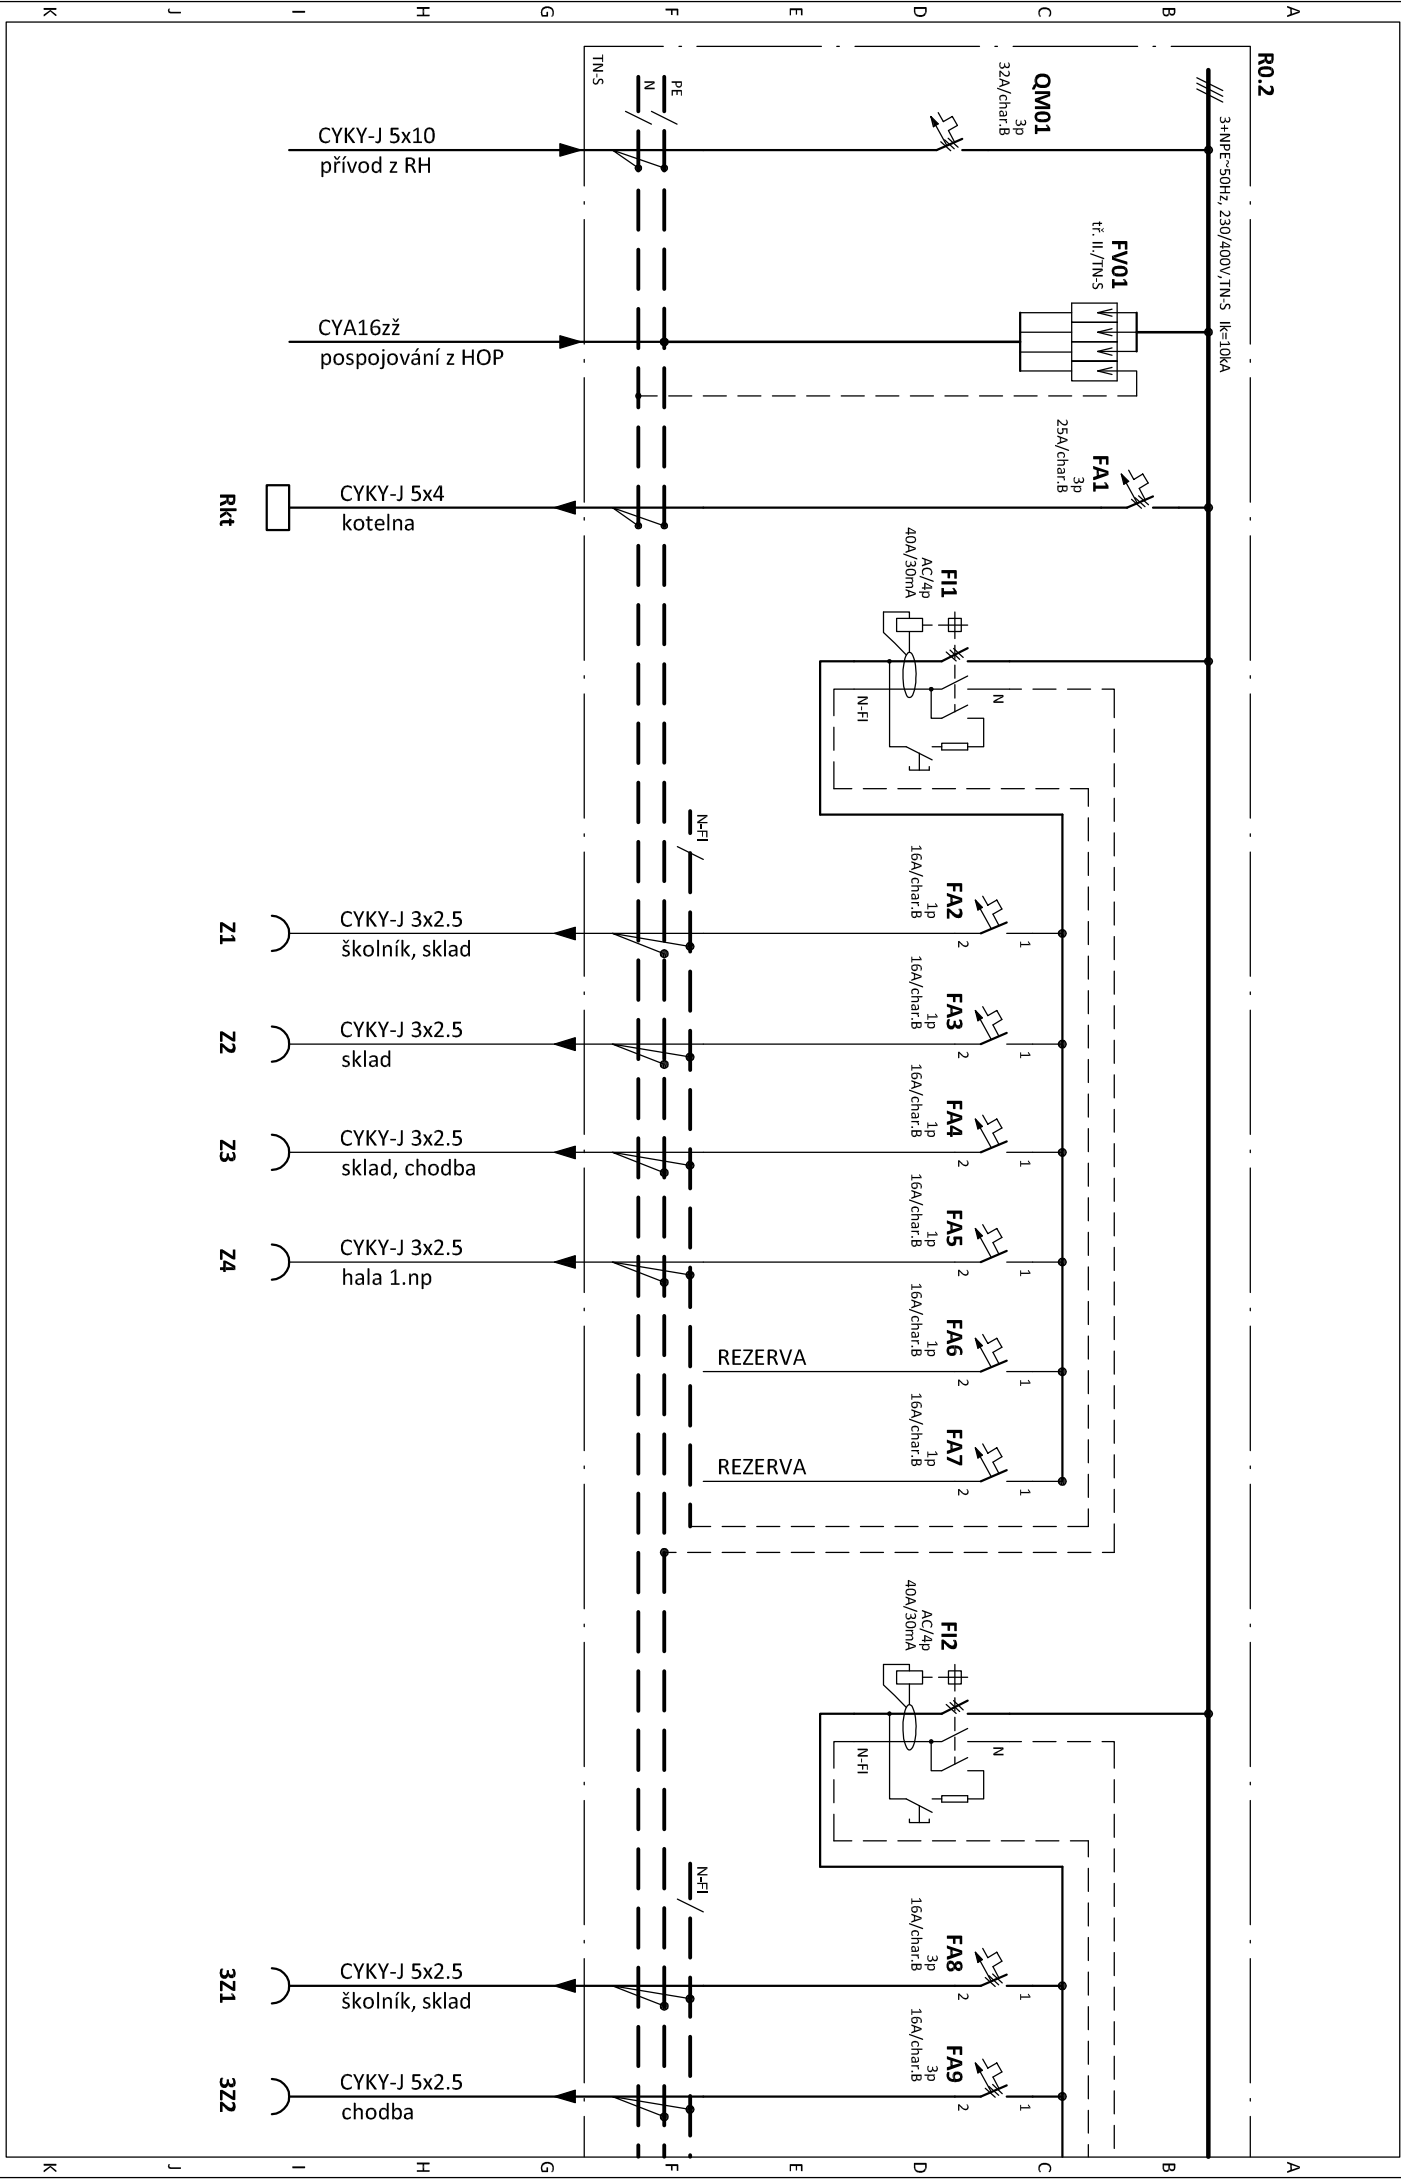

Základní údaje 336/01 Soubor 339/024 006		VEDOUcí PROJEKTANT		Ing. Martin Vohý		INVESTOR		SOŠ Střbro, Benešova 508 349 01 Střbro, IČO 68783728		AKCE		OPRAVA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD A SLABOPROUD Střbro, Benešova č.p. 508, 349 01 Střbro, parc. č. 700, k.ú. Střbro		MĚŘITKO		FORMÁT		ČÍSLO VÝKRESU		ČÍSLO PÁŘE	
339/024 006		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Miroslava Křimešová		OBSAH		ROZVADĚČ R0.2		ČÁST elektroinstalace		D1.4 Silnoproudá a slaboproudá		3x A4		DATUM		12/2017		6	
Děčín - CZ8787942										STUPĚŇ		DSP		LIST							



