
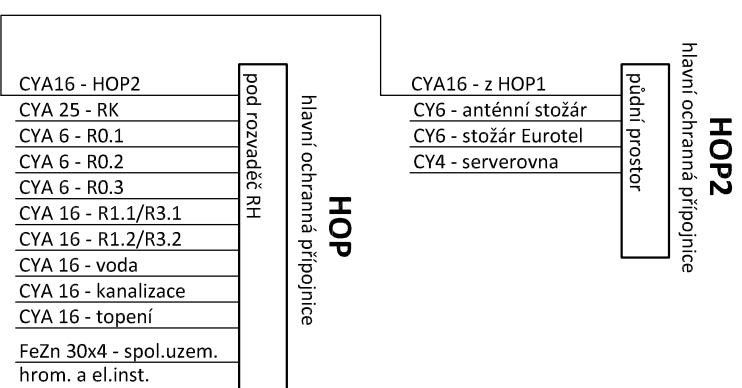


SCHEMA ROZVODU - SILNOPROUD

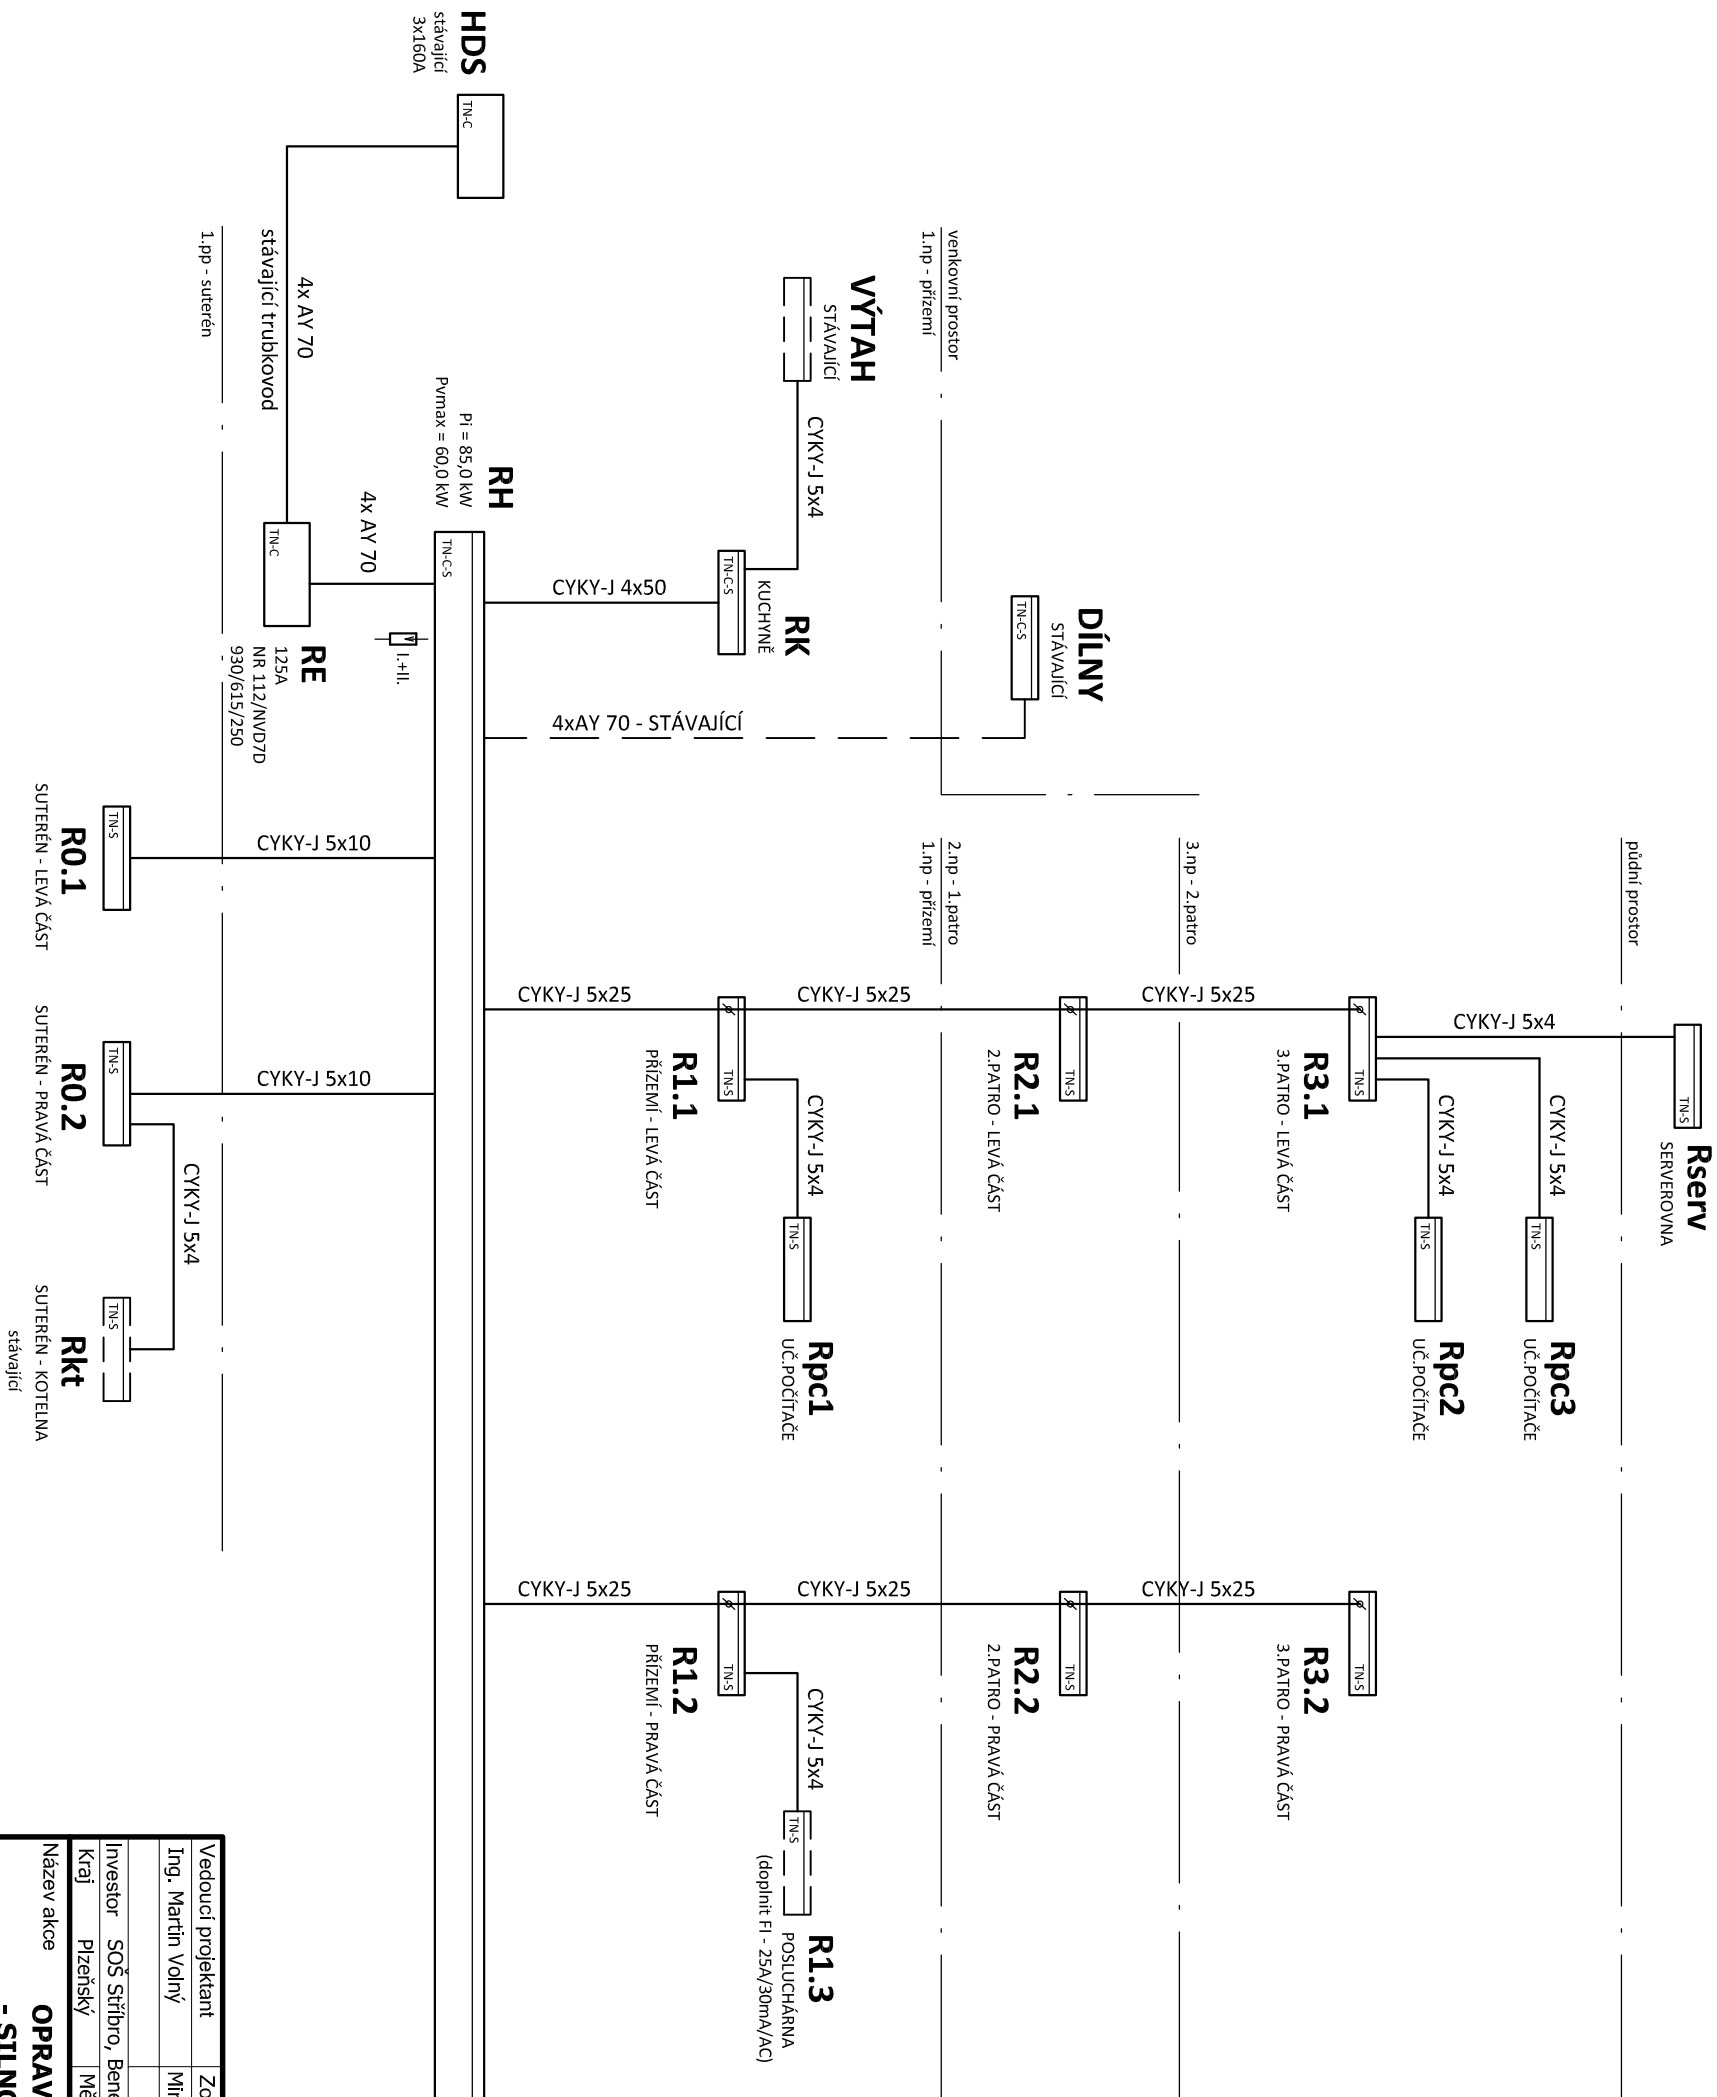

POZNÁMKA:

Napětová soustava:

3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (PS)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:

při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči

- doplňujícím ochranným pospojováním

Vedoucí projektant		Zodp. projektant	Výpracoval	
Ing. Martin Volný	Miroslava Klimešová	Miroslava Klimešová		
Investor	SOŠ Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro, IČO 66783728			
Kraj	Píseňský	Měú: Stříbro	Stř: Stříbro	
Název akce				
OPRAVA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD A SLABOPROUD				
Lokaliza akce	Stříbro, Benešova č.p. 508, 349 01 Stříbro, parc. č. 700, k.ú. Stříbro			
Stavba - objekt	D1.4 Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace			
Obsah	SCHEMA ROZVODU - SILNOPROUD			
				Želivského 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 DIČ - CZ49787942
Účel	DSP			
Datum	12/2017			
Číslo zakázky	1827/17			
Formát	14A4			
Kótováno	mm			
Měřítko	1:50			
Číslo výkresu				
D1.4 / 3				