


PŮDORYS SERVEROVNY

měřítko 1 : 50

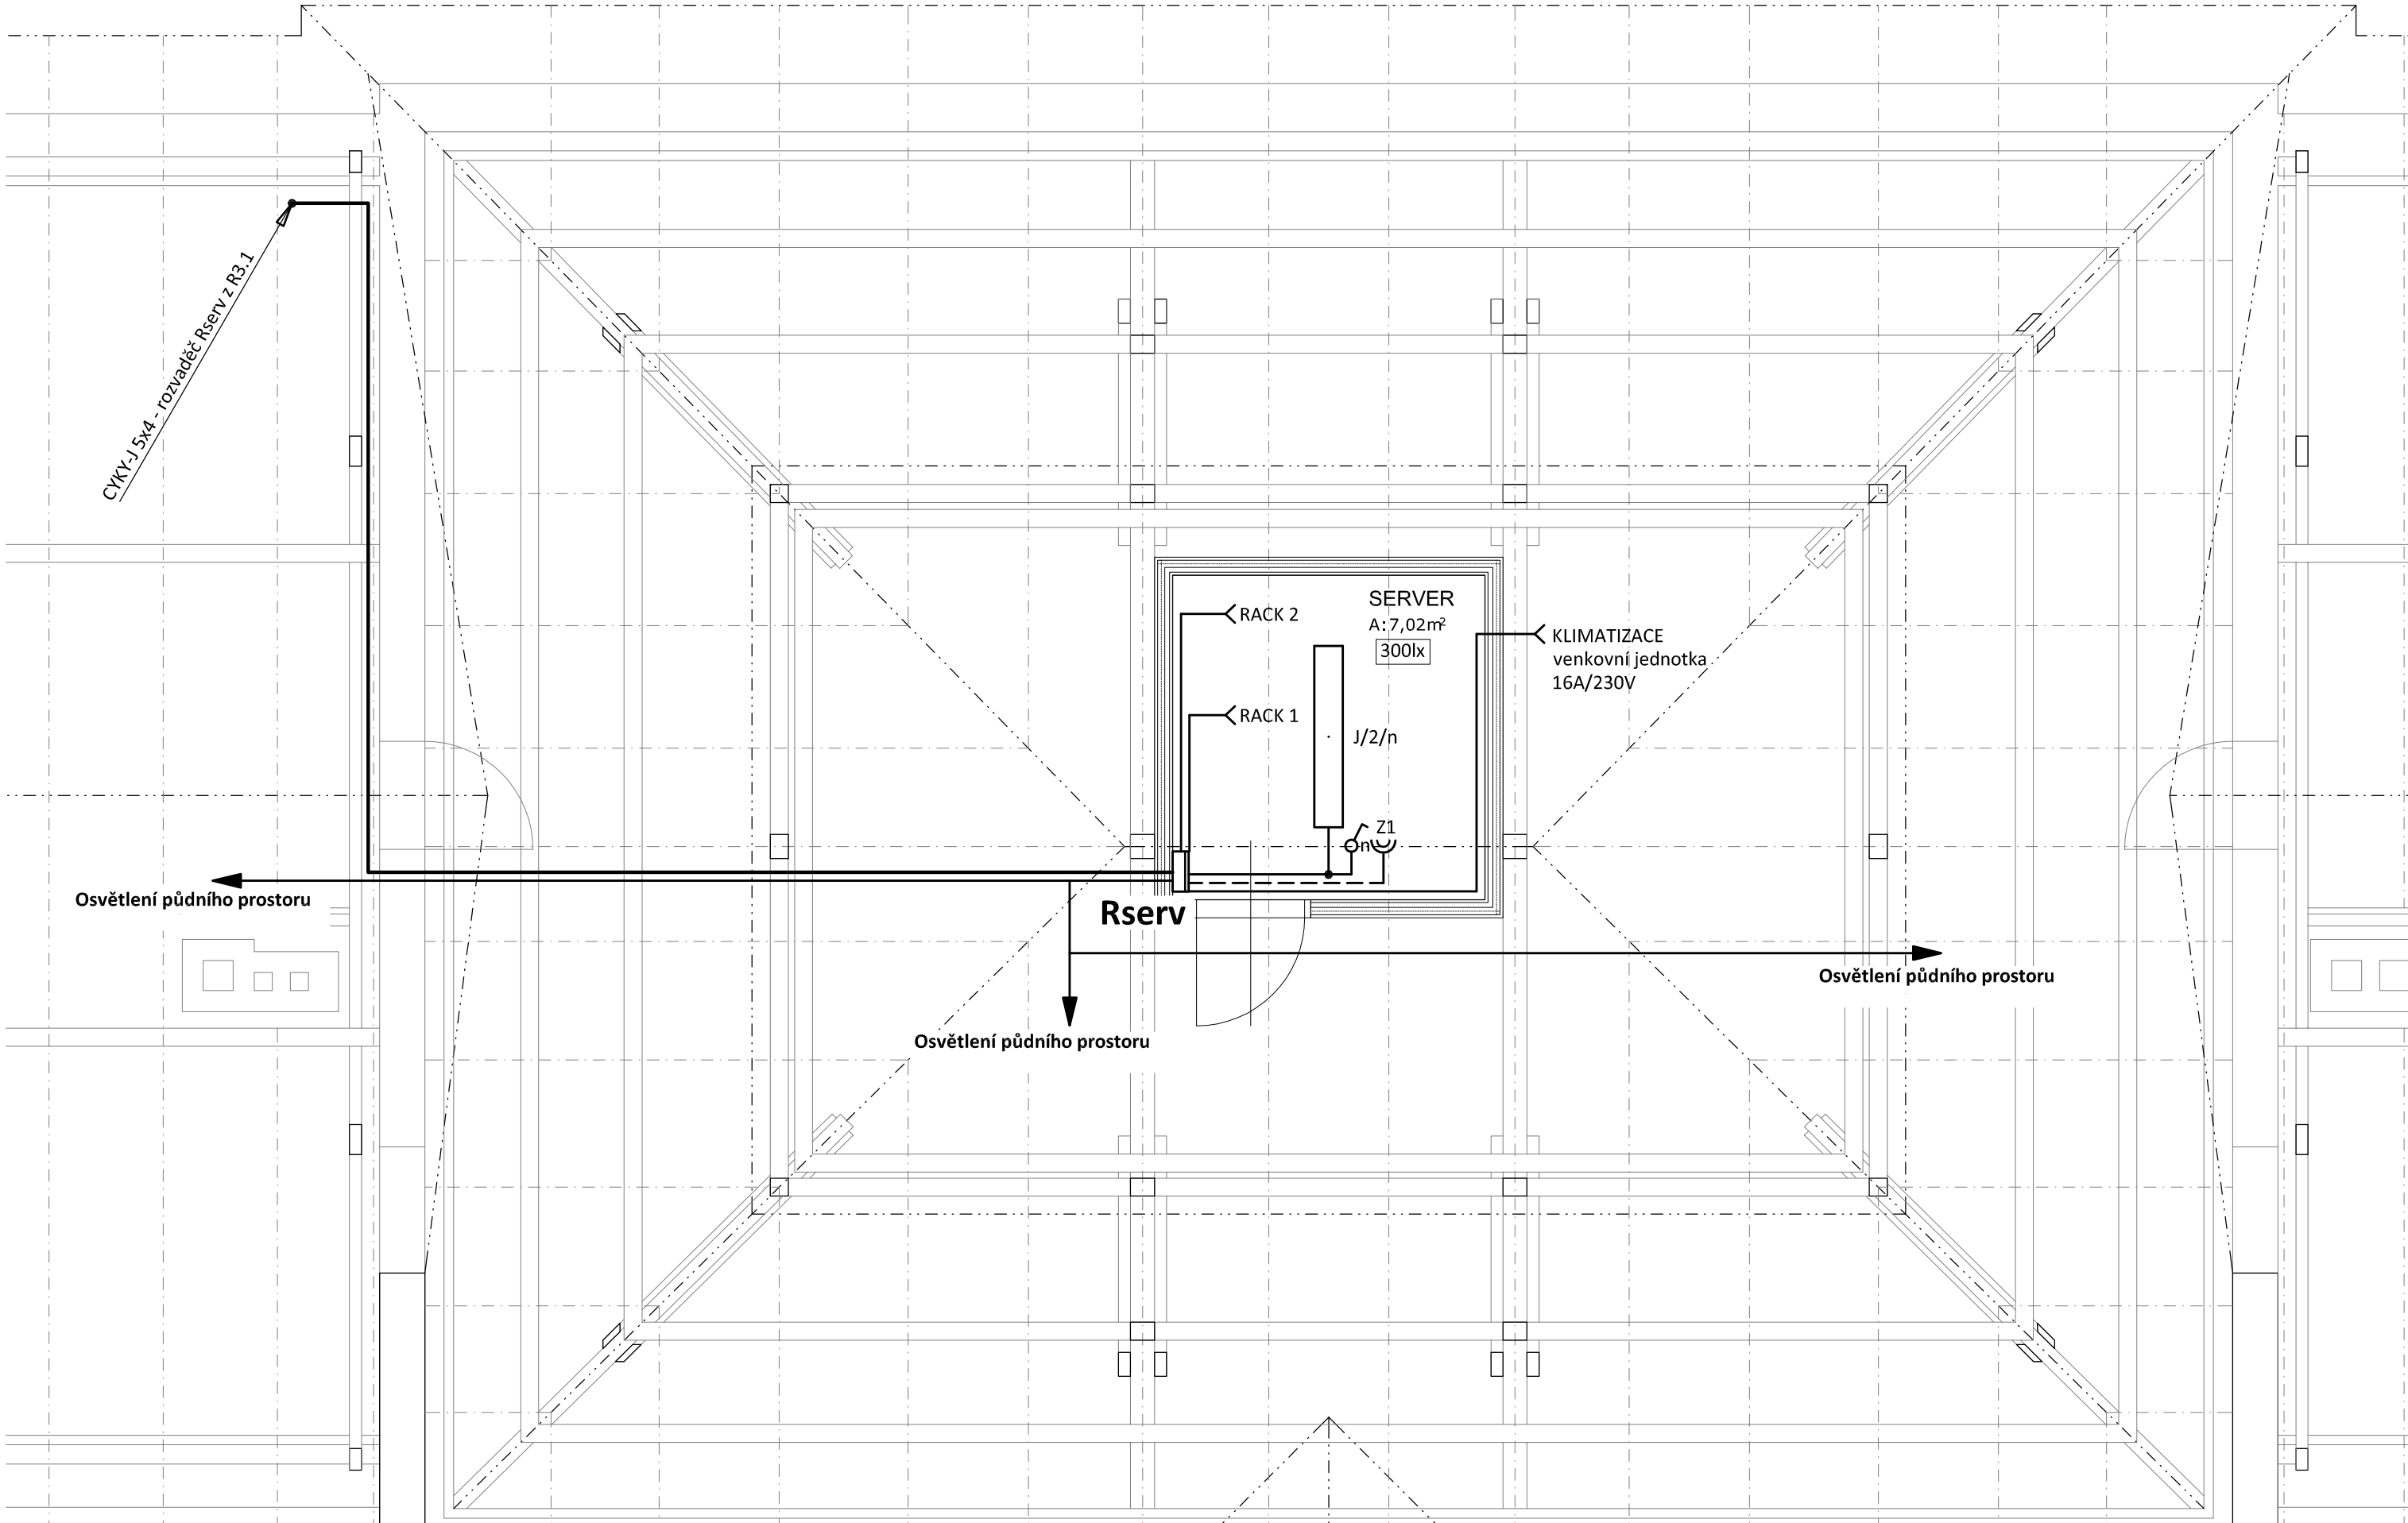

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (HDS)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RE)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (ostatní)  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	<div>Želivského 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 DIČ - CZ49787942</div> <div></div>	
Ing. Martin Volný	Miroslava Klimešová	Miroslava Klimešová		
Investor	SOS Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro, IČO 68783728			
Kraj	Plzeňský	MěU: Stříbro StU: Stříbro		
Název akce			<b>OPRAVA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD A SLABOPROUD</b>	
Lokalita akce			Stříbro, Benešova č.p. 508, 349 01 Stříbro, parc. č. 700, k.ú. Stříbro	
Stavba - objekt	D1.4 Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace		Účel	DSP
Obsah	<b>PŮDORYS SERVEROVNY</b>		Datum	12/2017
			Číslo zakázky	1827/17
			Formát	A4
			Kótováno	mm
			Měřítka	1:50
			Číslo výkresu	<b>D1.4 / 22</b>