


PUDORYS 1:100

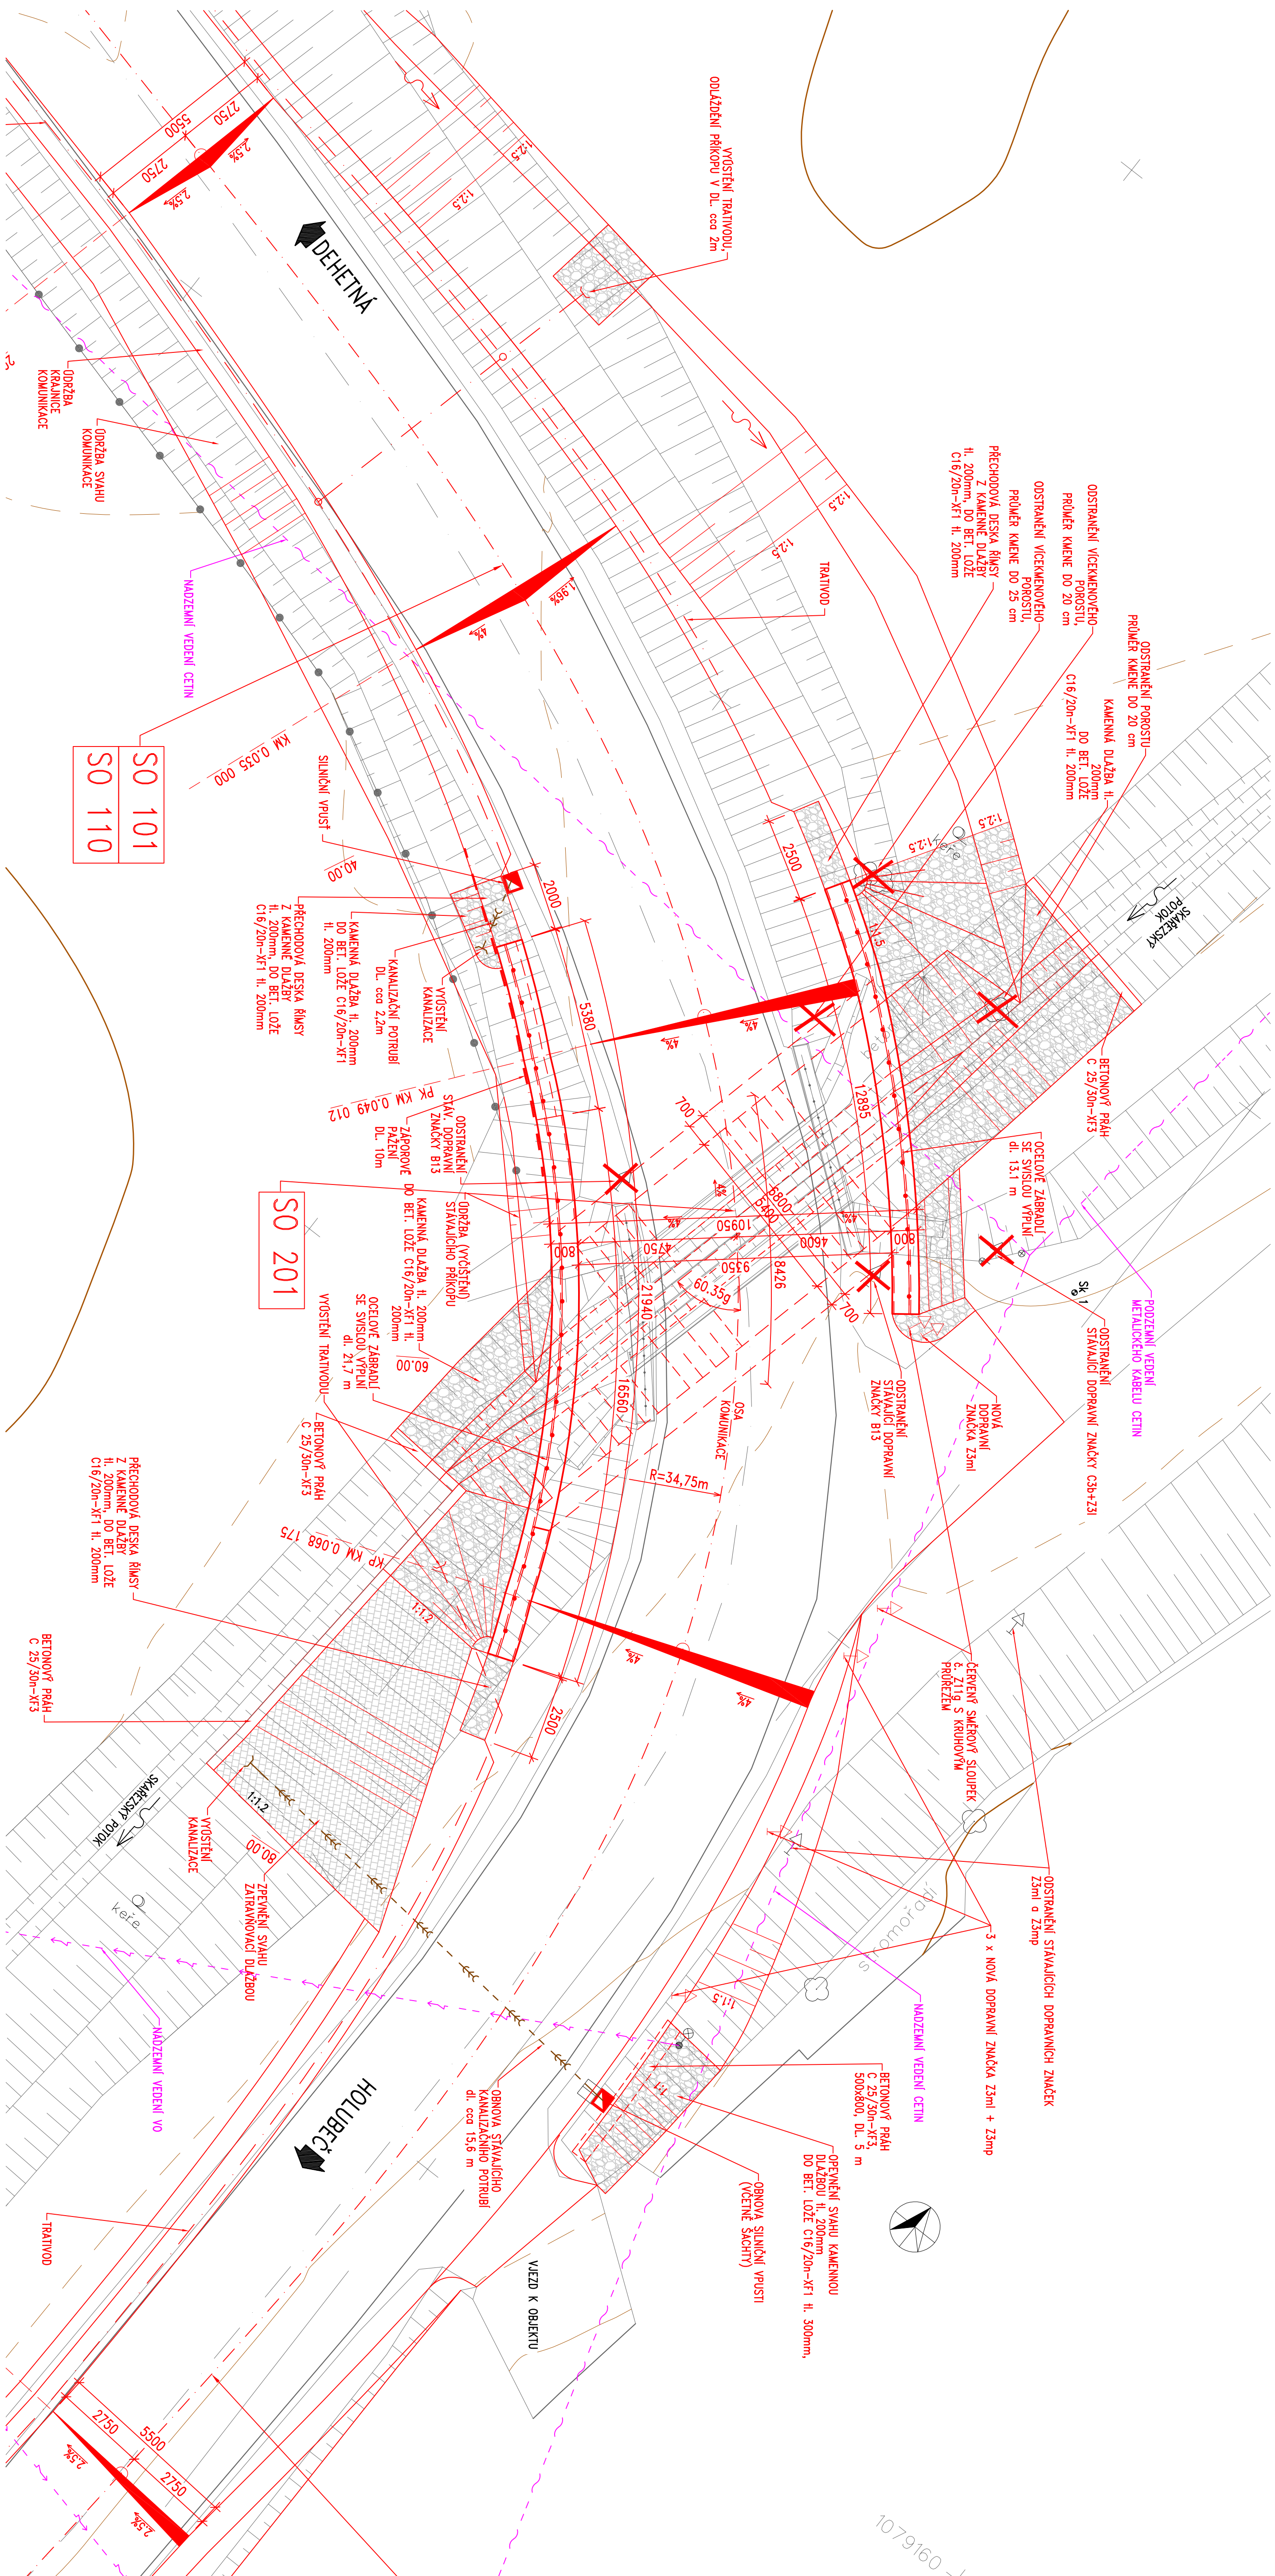

POZNÁMKA:

- 1) POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ JE VYKRESLENA ORIENTAČNE (PREDPOKLADANÁ). PRESNOSU POLOHU SÍŤI JE TŤEBA VYŤEŠŤ.
- 2) INŽENÝRSKE SÍŤE NEBUDOU STAVBOU DOTYČENÝ, MUSÍ VŠAK BÝŤ PO CELU DOBU STAVBY OCHRANENÉ PŘED POŠKOZENÍM.

AKCE:		Most ev. č. 195-004 – Skafřez	
OBJEDNATEL:		SPRAYA A UDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O. ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ	
Soutěžní systém:		S-JISK Bpv	
Cílová zakázka:		18 341 00	
Název:		Ing. Václav HYNZAL <i>Hynzal</i>	
Techn. kontrola:		Ing. Petr LUKO <i>luk</i>	
HfP:		-	
Zod. projektant:		Ing. Erko MENŠIKOVÁ <i>Menšiková</i>	
Výpracovní:		Ing. Erko MENŠIKOVÁ <i>Menšiková</i>	
Ředitelství, odpovědnost:		<i>Menšiková</i>	
Objednatel:		SOS PK, a.s.	
Míst ev. č. 195-004 – Skafřez		Stavba	
D.1 STAVBNÍ ČÁST		Kop.	
SO 201 – Most ev. č. 195-004		Datum	
Předmět:		01/2020	
Právní:		PPPS	
Právní:		Supravno	
Právní:		Č. priority	
Právní:		201.3	