
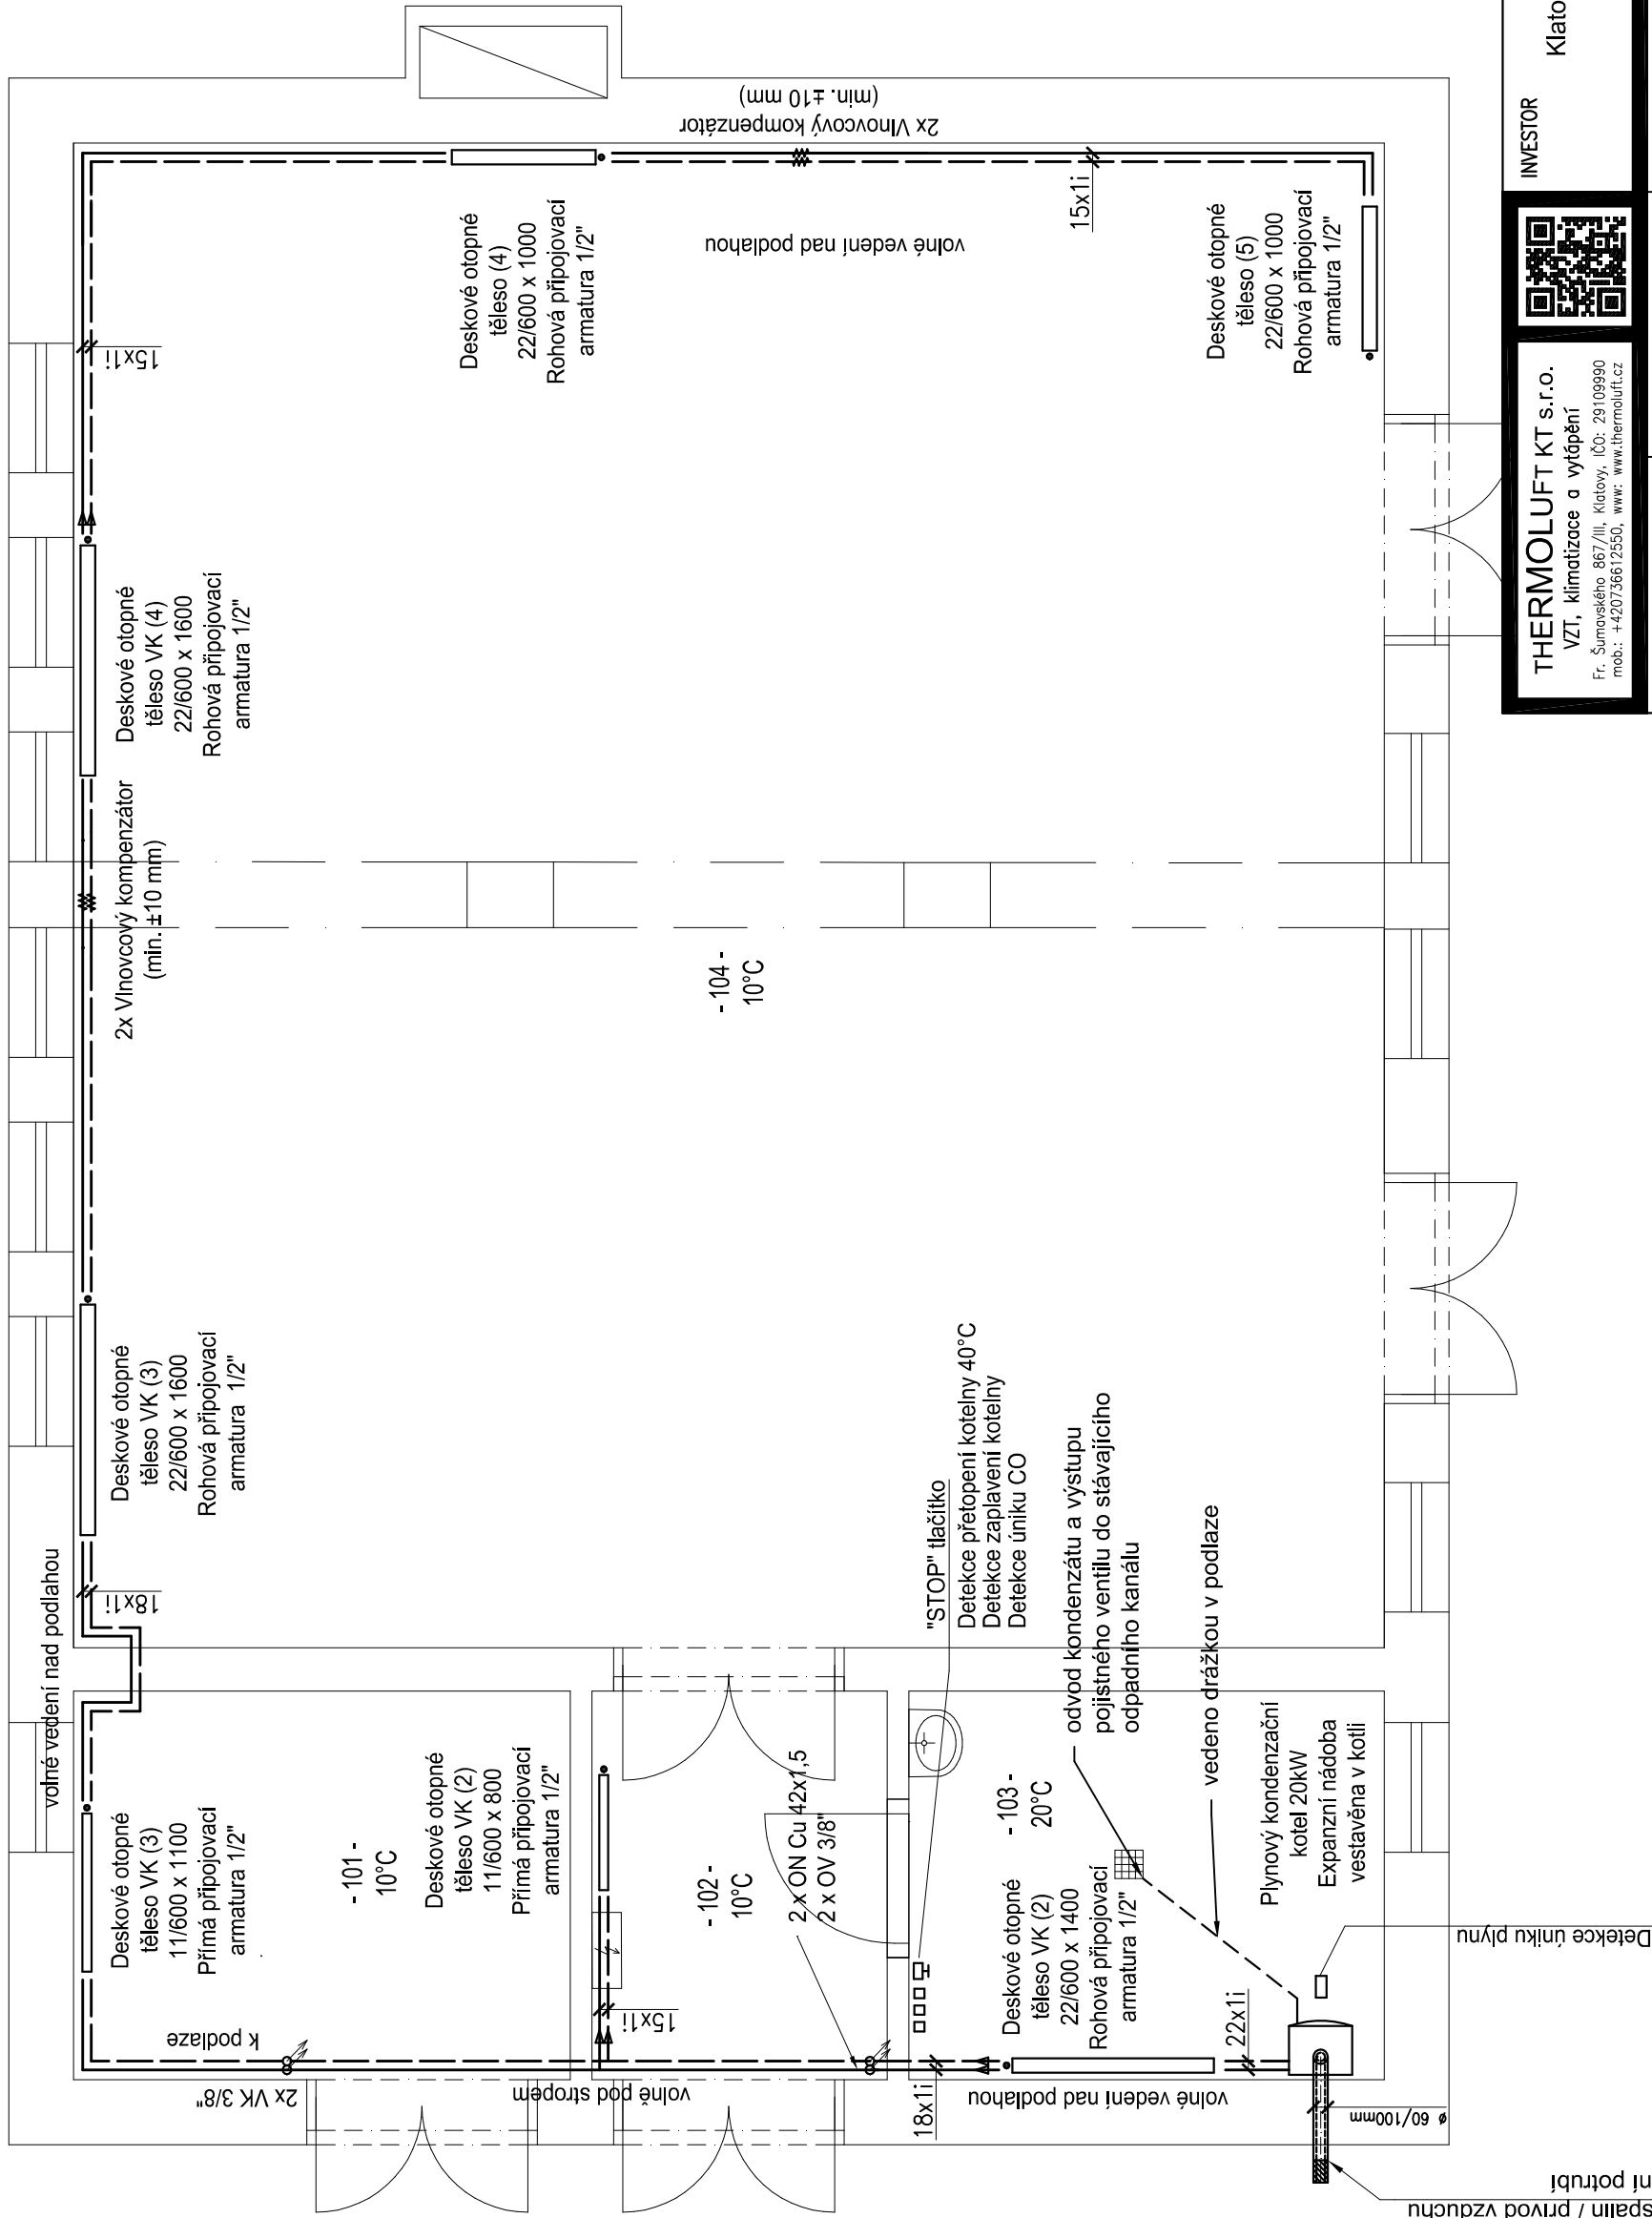



# Pudorys 1.NP


$$T_e = -15^{\circ}\text{C}$$


odvod spalin / pri

<b>THERMOLUFT KT s.r.o.</b> VZT, klimatizace a vytápění Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990 mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz	INVESTOR  Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 33901 Klatovy	STUPEŇ PD : DŮR+DSP+ Zadávací dokumentace
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  </div> <div> <p><b>YTYÁPĚNÍ: PŮdorys</b></p> <p><b>D.1.4.b)</b></p> </div> </div>		