



Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	233-021		
Název mostu:	Most za obcí Střápole		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 233		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	46.514 km	Staničení na úseku: 5.722 km	
Rok postavení:	1987		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Rokycany		
Obec (MČ):	Bušovice		
Katastrální území:	Střápole		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Rokycany, 53-Rokycany		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 30.0\text{ t}$ $V_r = 124\text{ t}$ $V_e = 420\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 20.7\text{ t}$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 2.80 m	Délka NK: 0.00 m
Šikmost: Pravá 68.89 g		Volná šířka: 6.80 m	Celková šířka mostu: 12.00 m
Plocha mostu: 0.00 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -810031 Y: -1064751	WGS: 49.808059°N 13.537170°E
Popis spodní stavby: Obetonovaná ocelová skruž.			
Popis nosné konstrukce: Původní klenba ponechána a podvlečena ocelovou skruží typ IS-TUBOSIDER o rozměrech 2.50x2.70x12.00 m, s povrch úpravou pozink. Prostor mezi původním mostem a skruží byl zalit betonem B 170.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.50 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.30 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Jiný Materiál: Prostý beton Délka: 12.00 až 12.00 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 0.00 až 0.00 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 2.80 m Kolmá světlost: 2.50 m Konstrukční výška: 0.06 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Ostatní ocelové konstrukce Další materiál: Beton Druh statického působení: Klenba Prefabrikát: Tubosider		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.80 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Svodidlové zábradlí, v. 0.80 m.		
Cizí zařízení na mostě			

-	Typ zařízení:	Správce:
Správní údaje Archivace projektu: Správa a údržba silnic		
Klasifikační stupeň stavu mostu Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 7.10.2019		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 22.5.2020 13:33 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň		

MOST POD OBCÍ STRÁPOLE - EVID.Č. 233/021

POHLED U VÝTOKU :

SCHEMA PŘEDPOKL.
KONSTRUKCE KLÉN-
BY PRO VÝPOČET
ZATÍŽITELNOSTI SEDLECKO

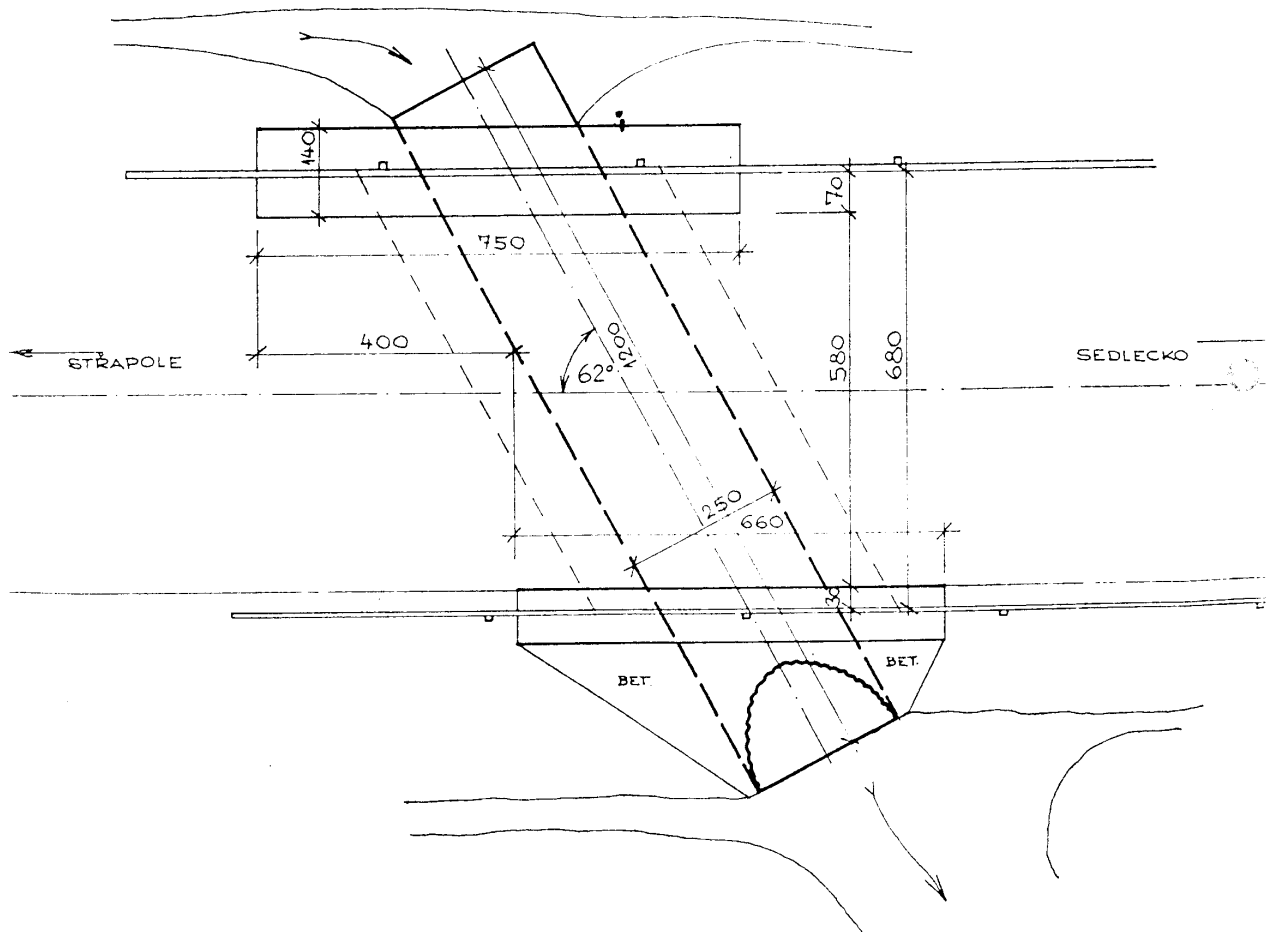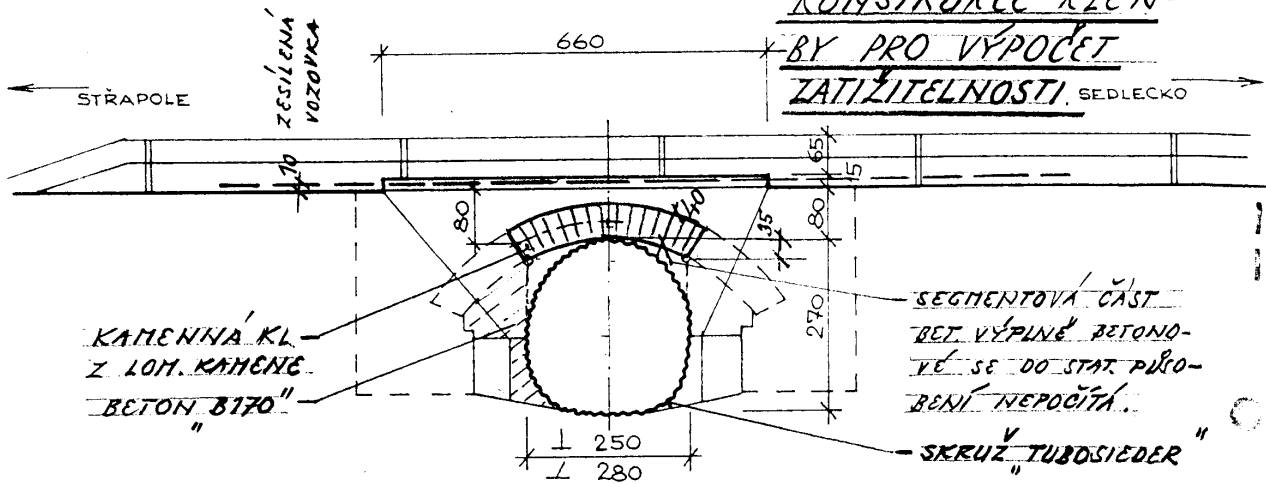

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML