

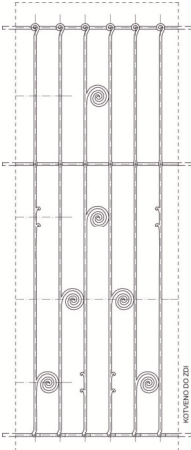


KOVÁŘSKÉ PRVKY

KO-R/01 Letopočet		RESTAURÁTOR
	<p>4x 160mm 2ks</p>	<p><i>Popis stavu:</i> Kovový nápis letopočtu „1906“ Ve spodní části zděných vikýřů na hlavní uliční fasádě. 4x plastická kovová číslice v. cca 160mm. Povrch písmen značně zkorodován. Původní barevná úprava, pravděpodobně zlacení (viz fragmenty) je zcela setřena.</p> <p><i>Před realizací předložit k odsouhlasení restaurátorský záměr konkrétního dodavatele</i></p> <p><i>Doporučený postup:</i> odborná demontáž prvku po dobu opravy fasád a práce budou prováděny v dílně, na záměr opětovná montáž. Revize kotvení jednotlivých číslic. Očištění kovového povrchu i přilehlé omítky od koroze. Povrch číslic konzervovat antikorozním nátěrem. Obnovit zpracování povrchu pozlacením plátkovým zlatem, pokud průzkum na místě potvrdí autentičnost zlacení.</p>

KO-R/02 Praporové žerdě		RESTAURÁTOR
	<p>dl. 4,3m 2ks</p>	<p><i>Popis stavu:</i> Kovové praporové žerdě s písmeny „M“ vlevo a písmene „P“ vpravo zdobí střední vstupní rizalit jižní fasády. Délka cca 4,3m, kotveno do fasády. Obě žerdi jsou ve hmotě zachované a kompletní. Celý povrch žerdí je silně zasažen korozí. Výtoky koroze dále znečišťují přiléhající štukové bosy rizalitu.</p> <p><i>Před realizací předložit k odsouhlasení restaurátorský záměr konkrétního dodavatele</i></p> <p><i>Doporučený postup:</i> Před realizací bude proveden podrobný průzkum prvku vč. původní barevnosti. Práce by měl provádět restaurátor, který po zajištění přístupu k objektu navrhne způsob a míru zásahu. Předpokládá se rekonstrukce původních prvků, vč. obnovy původní barevnosti. Lze však předpokládat, že v důsledku úbytku materiálu korozí došlo ke ztenčení kovové matérie a tedy nelze vyloučit, že bude nutné některé části, nebo i celé prvky nahradit replikou.</p> <p><i>Navrhovaný postup ostatně stejně jako samotná realizace bude konzultována se zástupci OPP MMP a investorem.</i></p>

pozn. Základní rozměry je potřeba ověřit na místě!

KO-03 Kovaná okenní mříž		ŘEMESLNÁ PRÁCE
	<p>1,15 x 2,45m 2ks</p>	<p><i>Popis :</i> <i>Nová kovaná mříž na některých oknech v 1.NP na dvorních fasádách. Před realizací dodavatel předloží k odsouhlasení výrobní dokumentaci.</i> <i>Provedeno z ocelových prutů 16/16mm, nýťováno a svařováno.</i> <i>6 svislých dekorovaných prutů + 3 horizontální</i> <i>Kotveno do vnější špalety oken.</i> <i>Žárově zinkováno.</i> <i>Povrch. úprava - prášková barva RAL 6000</i> <i>Celková hmotnost prvku cca 46,0kg</i> <i>Mříže budou osazeny na místech současných mříží, které je potřeba demontovat.</i></p> <p>VIZ PD ZATEPLENÍ /ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ/</p>

pozn. Základní rozměry je potřeba ověřit na místě!