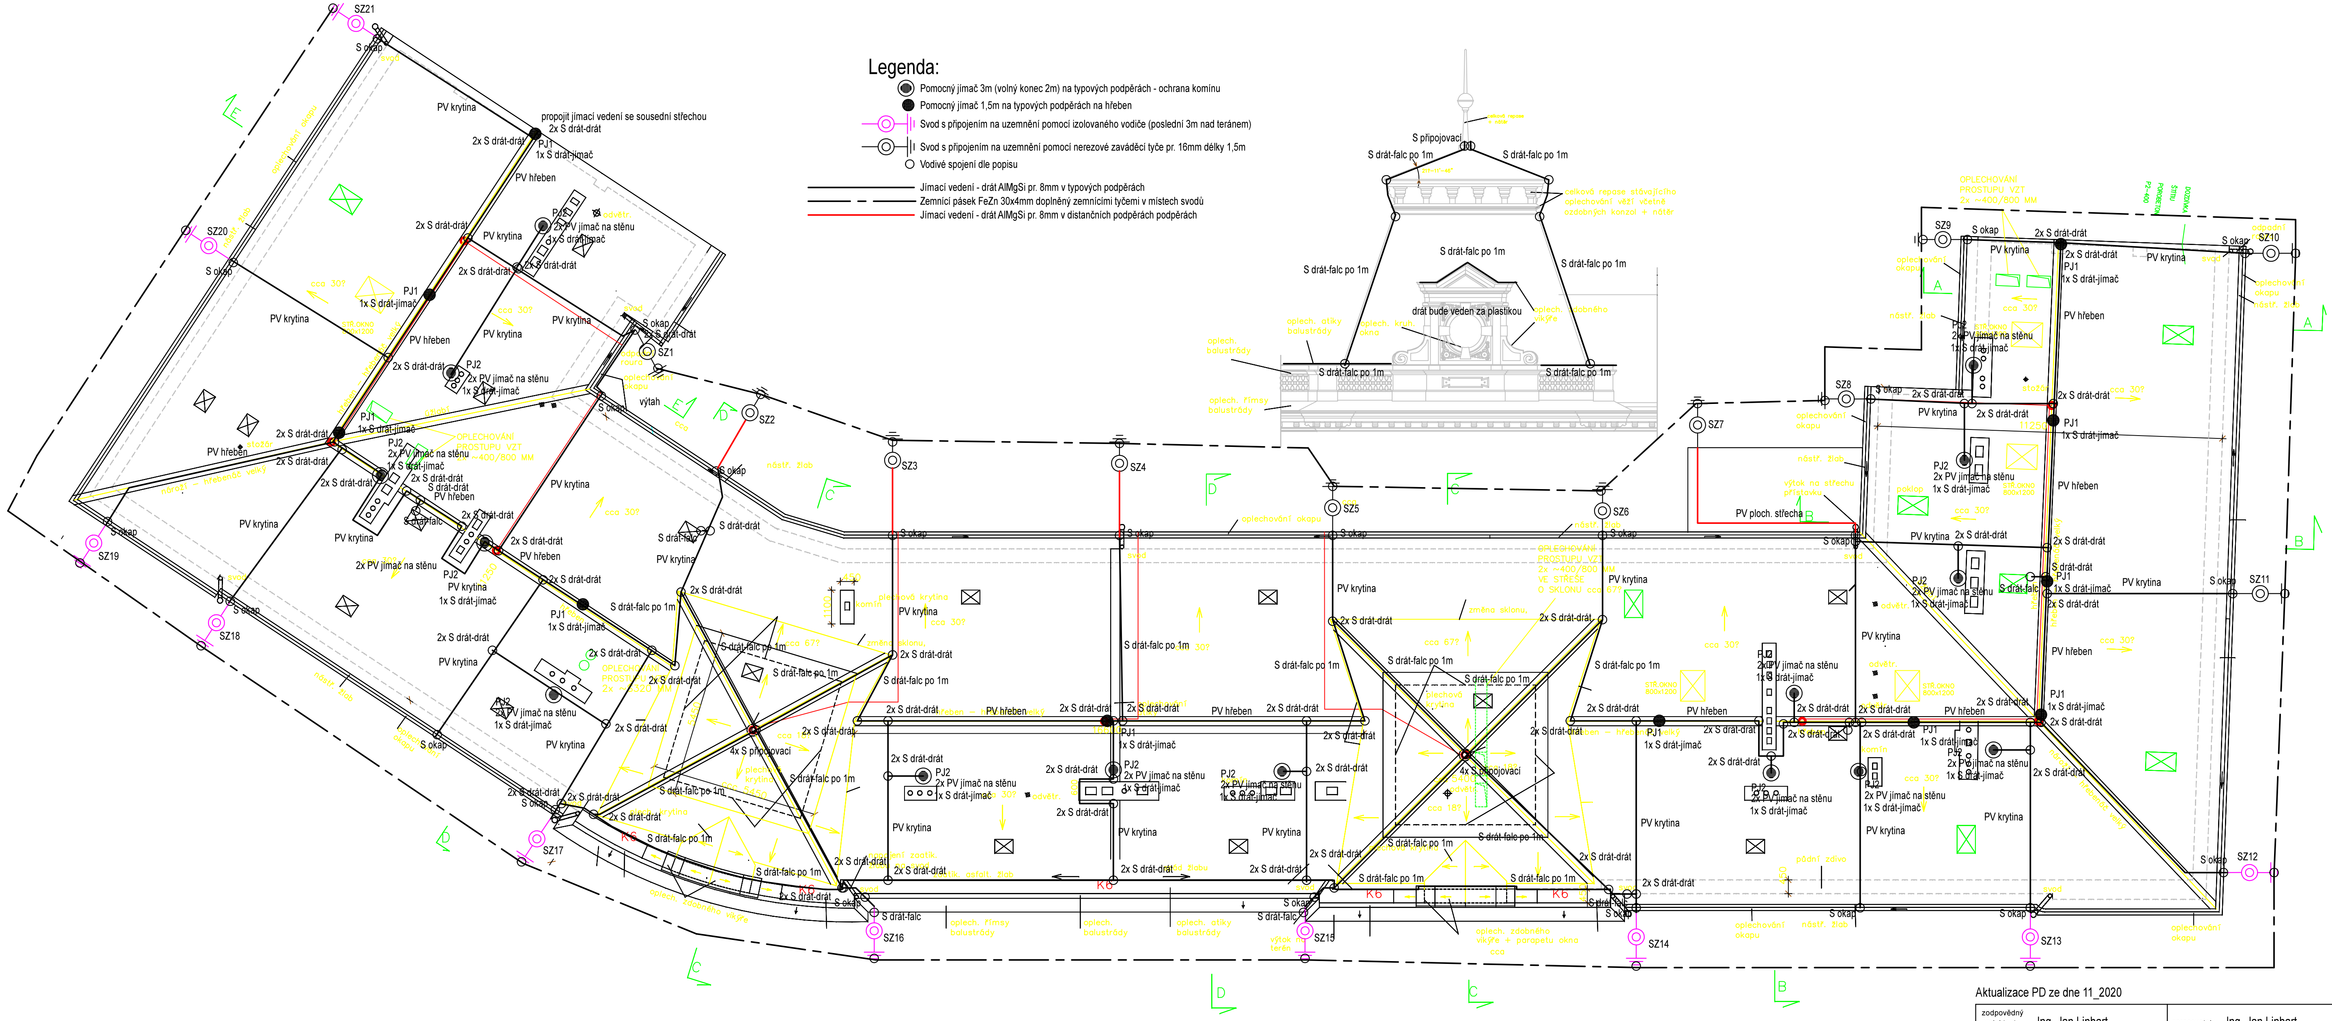
Legenda:
Pomocný jímač 3m (volný konec 2m) na typových podpěrách - ochrana komínu
Pomocný jímač 1,5m na typových podpěrách na hřeben
Svod s připojením na uzemnění pomocí izolovaného vodiče (poslední 3m nad terénem)
Svod s připojením na uzemnění pomocí nerezové zaváděcí tyče pr. 16mm délky 1,5m
Vodivé spojení dle popisu
Jímací vedení - drát AlMgSi pr. 8mm v typových podpěrách
Zemnící pásek FeZn 30x4mm doplněný zemnícími tyčemi v místech svodů
Jímací vedení - drát AlMgSi pr. 8mm v distančních podpěrách podpěrách
SZ1
SZ2
SZ3
SZ4
SZ5
SZ6
SZ7
SZ8
SZ9
SZ10
SZ11
SZ12
SZ13
SZ14
SZ15
SZ16
SZ17
SZ18
SZ19
SZ20
SZ21
PV krytina
PV hřeben
S okap
S drát-falc po 1m
2x S drát-drát
PJ1
1x S drát-jímač
PJ2
2x PV jímač na stěnu
1x S drát-jímač
4x S připojovací
OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VZT 2x ~400/800 MM
OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VZT 2x ~400/800 MM VE STŘEŠE O SKLONU cca 67?
PV ploch. střecha
STŘ.OKNO 800x1200
oplech. balustrády
oplech. římsy balustrády
oplech. atiky balustrády
oplech. krun. okna
oplech. zdobného vikýře
oplechování okapu
nástř. žlab
drát bude veden za plastikou
celková repase stávajícího oplechování vč.ev. včetně ozdobných konzol a nůtěr
Aktualizace PD ze dne 11_2020
zodpovědný projektant : Ing. Jan Linhart
zpracovatel : Ing. Jan Linhart
Ing. Jan Linhart
Zihobce 80, 342 01 Sušice
tel.: 606 394 259
www.L-projekt.cz linhart@L-projekt.cz
investor: PLZEŇ, STATUTÁRNÍ MĚSTO, NÁM. REPUBLIKY 1, PLZEŇ
KTERÉ ZASTUPUJE
OBYTNÁ ZONA SYLVÁN A.S., PALACKÉHO NÁM. 6, PLZEŇ
název akce : VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A OPRAVA KROVU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - PODMOSTNÍ 1, PLZEŇ
název části : D.1.4. Hromosvod
měřítko : -
poč. form. A4 : -
stupeň PD : DPS
datum zprac. : 02/2018
název přílohy : Půdorys střechy
- hromosvod
číslo přílohy : 3
číslo paré :