




## VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE

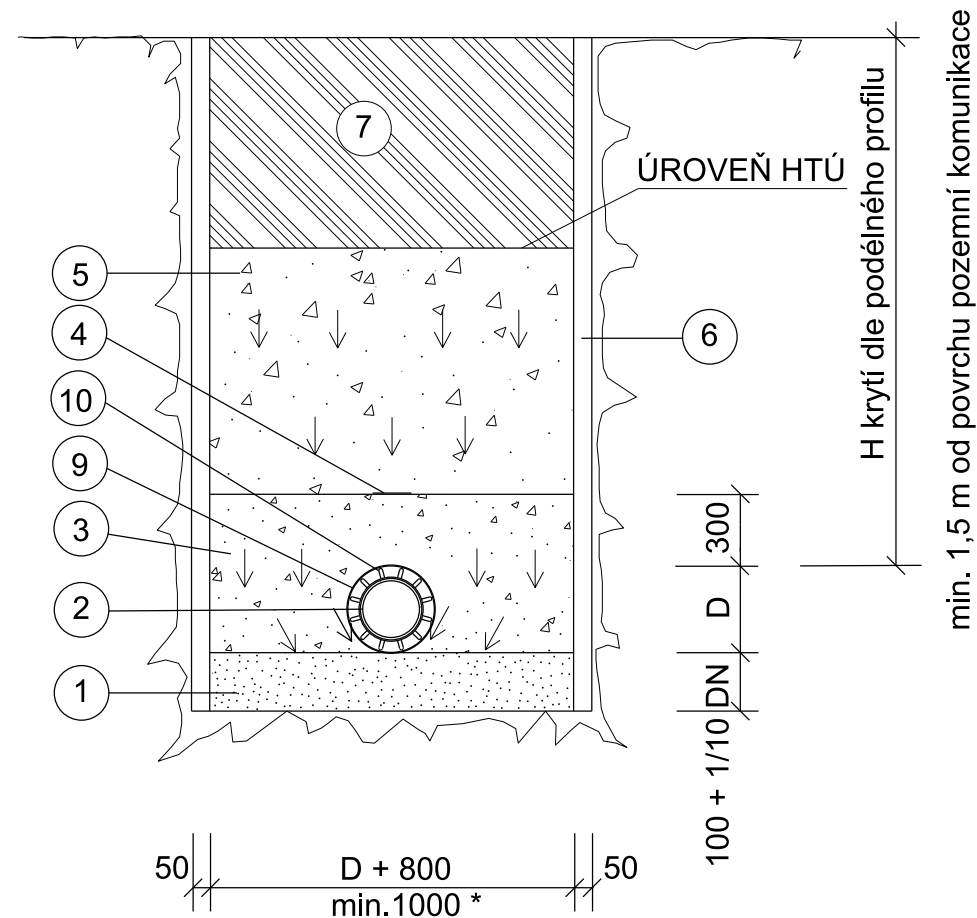

## TELESKOPICKÁ ČIHAČKA - VZOROVÁ SESTAVA

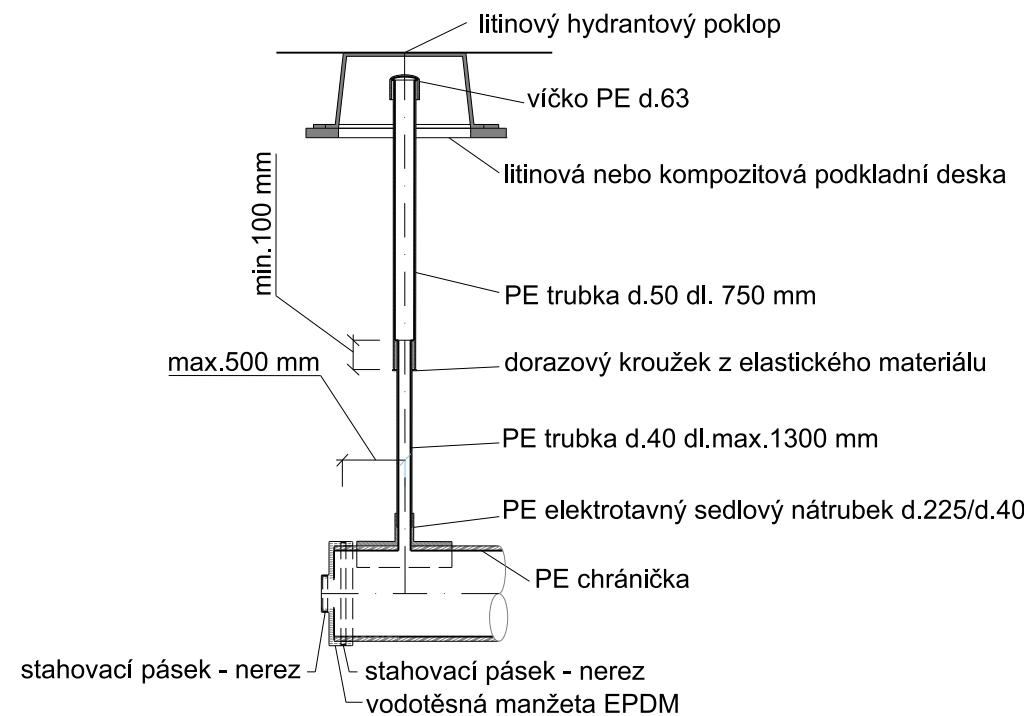

## PODÉLNÝ ŘEZ CHRÁNIČKOU - SCHÉMA

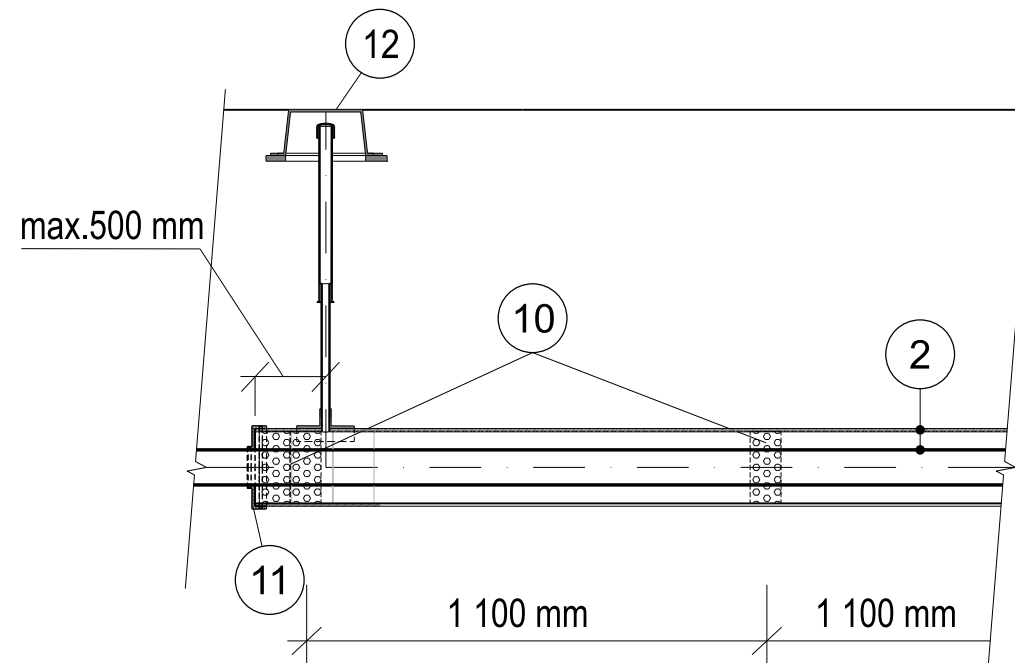

## Legenda

- ① podsyp štěrkokopískem
  - ② plynovodní potrubí v chrániče
  - ③ obsyp z nesoudržné zeminy D<sub>max</sub> 25mm - 0,3 m nad vrchol potrubí, hutněn na rel. ulehlost > 0,8
  - ④ výstražná folie (POZOR PLYN)
  - ⑤ zásyp netříděným výkopkem hutnit na 95% PS
  - ⑥ pažení příložné
  - ⑦ skladba navrhované komunikace  
asfaltový beton ACO 11S- 50 mm  
asfaltový beton ACL 16 S - 70 mm  
asfaltový beton ACP 22S - 100 mm  
směs stmel. hydr. pojivem SH C9 - 180 mm  
štěrkodrt' 0/32 - 250 mm  
Celkem 650 mm
  - ⑧ izolovaný vodič CY - 6mm spojený s kovovými armaturami (trasovací páska)
  - ⑨ ocelová chránička
  - ⑩ kluzné objímky - rozteč dle podkladů od výrobce, na začátku a na konci chráničky zdvojeny
  - ⑪ uzavírací vodotěsná EPDM manžeta
  - ⑫ číchačka v teleskopickém zemním provedení  
při délce chráničky do 20 m je číchačka pouze na výše položeném konci chráničky
- ↓ směr hutnění zeminy
- \* při D=0,4-1,0m je šíře výkopu D+0,8m, při D > 1,0m je šíře výkopu D+0,9m
- \*\* min. 2 m od paty náspu drážního tělesa  
min. 2 m od horní hrany zářezu drážního tělesa  
min. 0,6 m od vnější hrany odvodňovacího zařízení (příkopu, trativodu)  
min. 4 m od osy krajní koleje

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

<p>OBJEDNATEL SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň tel.: +420 377 195 353, e-mail: posta@suspk.eu internet: www.suspk.eu</p>	
--	---

<b>SAGASTA s.r.o.</b> SIDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555      DIČ: CZ045 98 555				 <b>SAGASTA</b>	JTSK ČÍSLO SOUPRAVY	Bpv
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP			
ING. FRANTIŠEK KOS	DOMINIK HEJHAL	ING. ZUZANA BIELA	ING. LENKA HORÁLKOVÁ			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
OBSAH				ČÍSLO ZAKÁZKY      119081 DOKUMENTACE      PDPS MĚŘÍTKO      - DATUM      12/2020 POČET FORMÁTŮ      3xA4		
III/0267 ČERVENÝ ÚJEZD (POKRAČOVÁNÍ) - ETAPA II. INTRAVILÁNOVÝ ÚSEK <b>SO 521 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU</b>						
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST		
<b>VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE</b>				<b>D.1.3</b>		
				<b>7</b>		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.						