

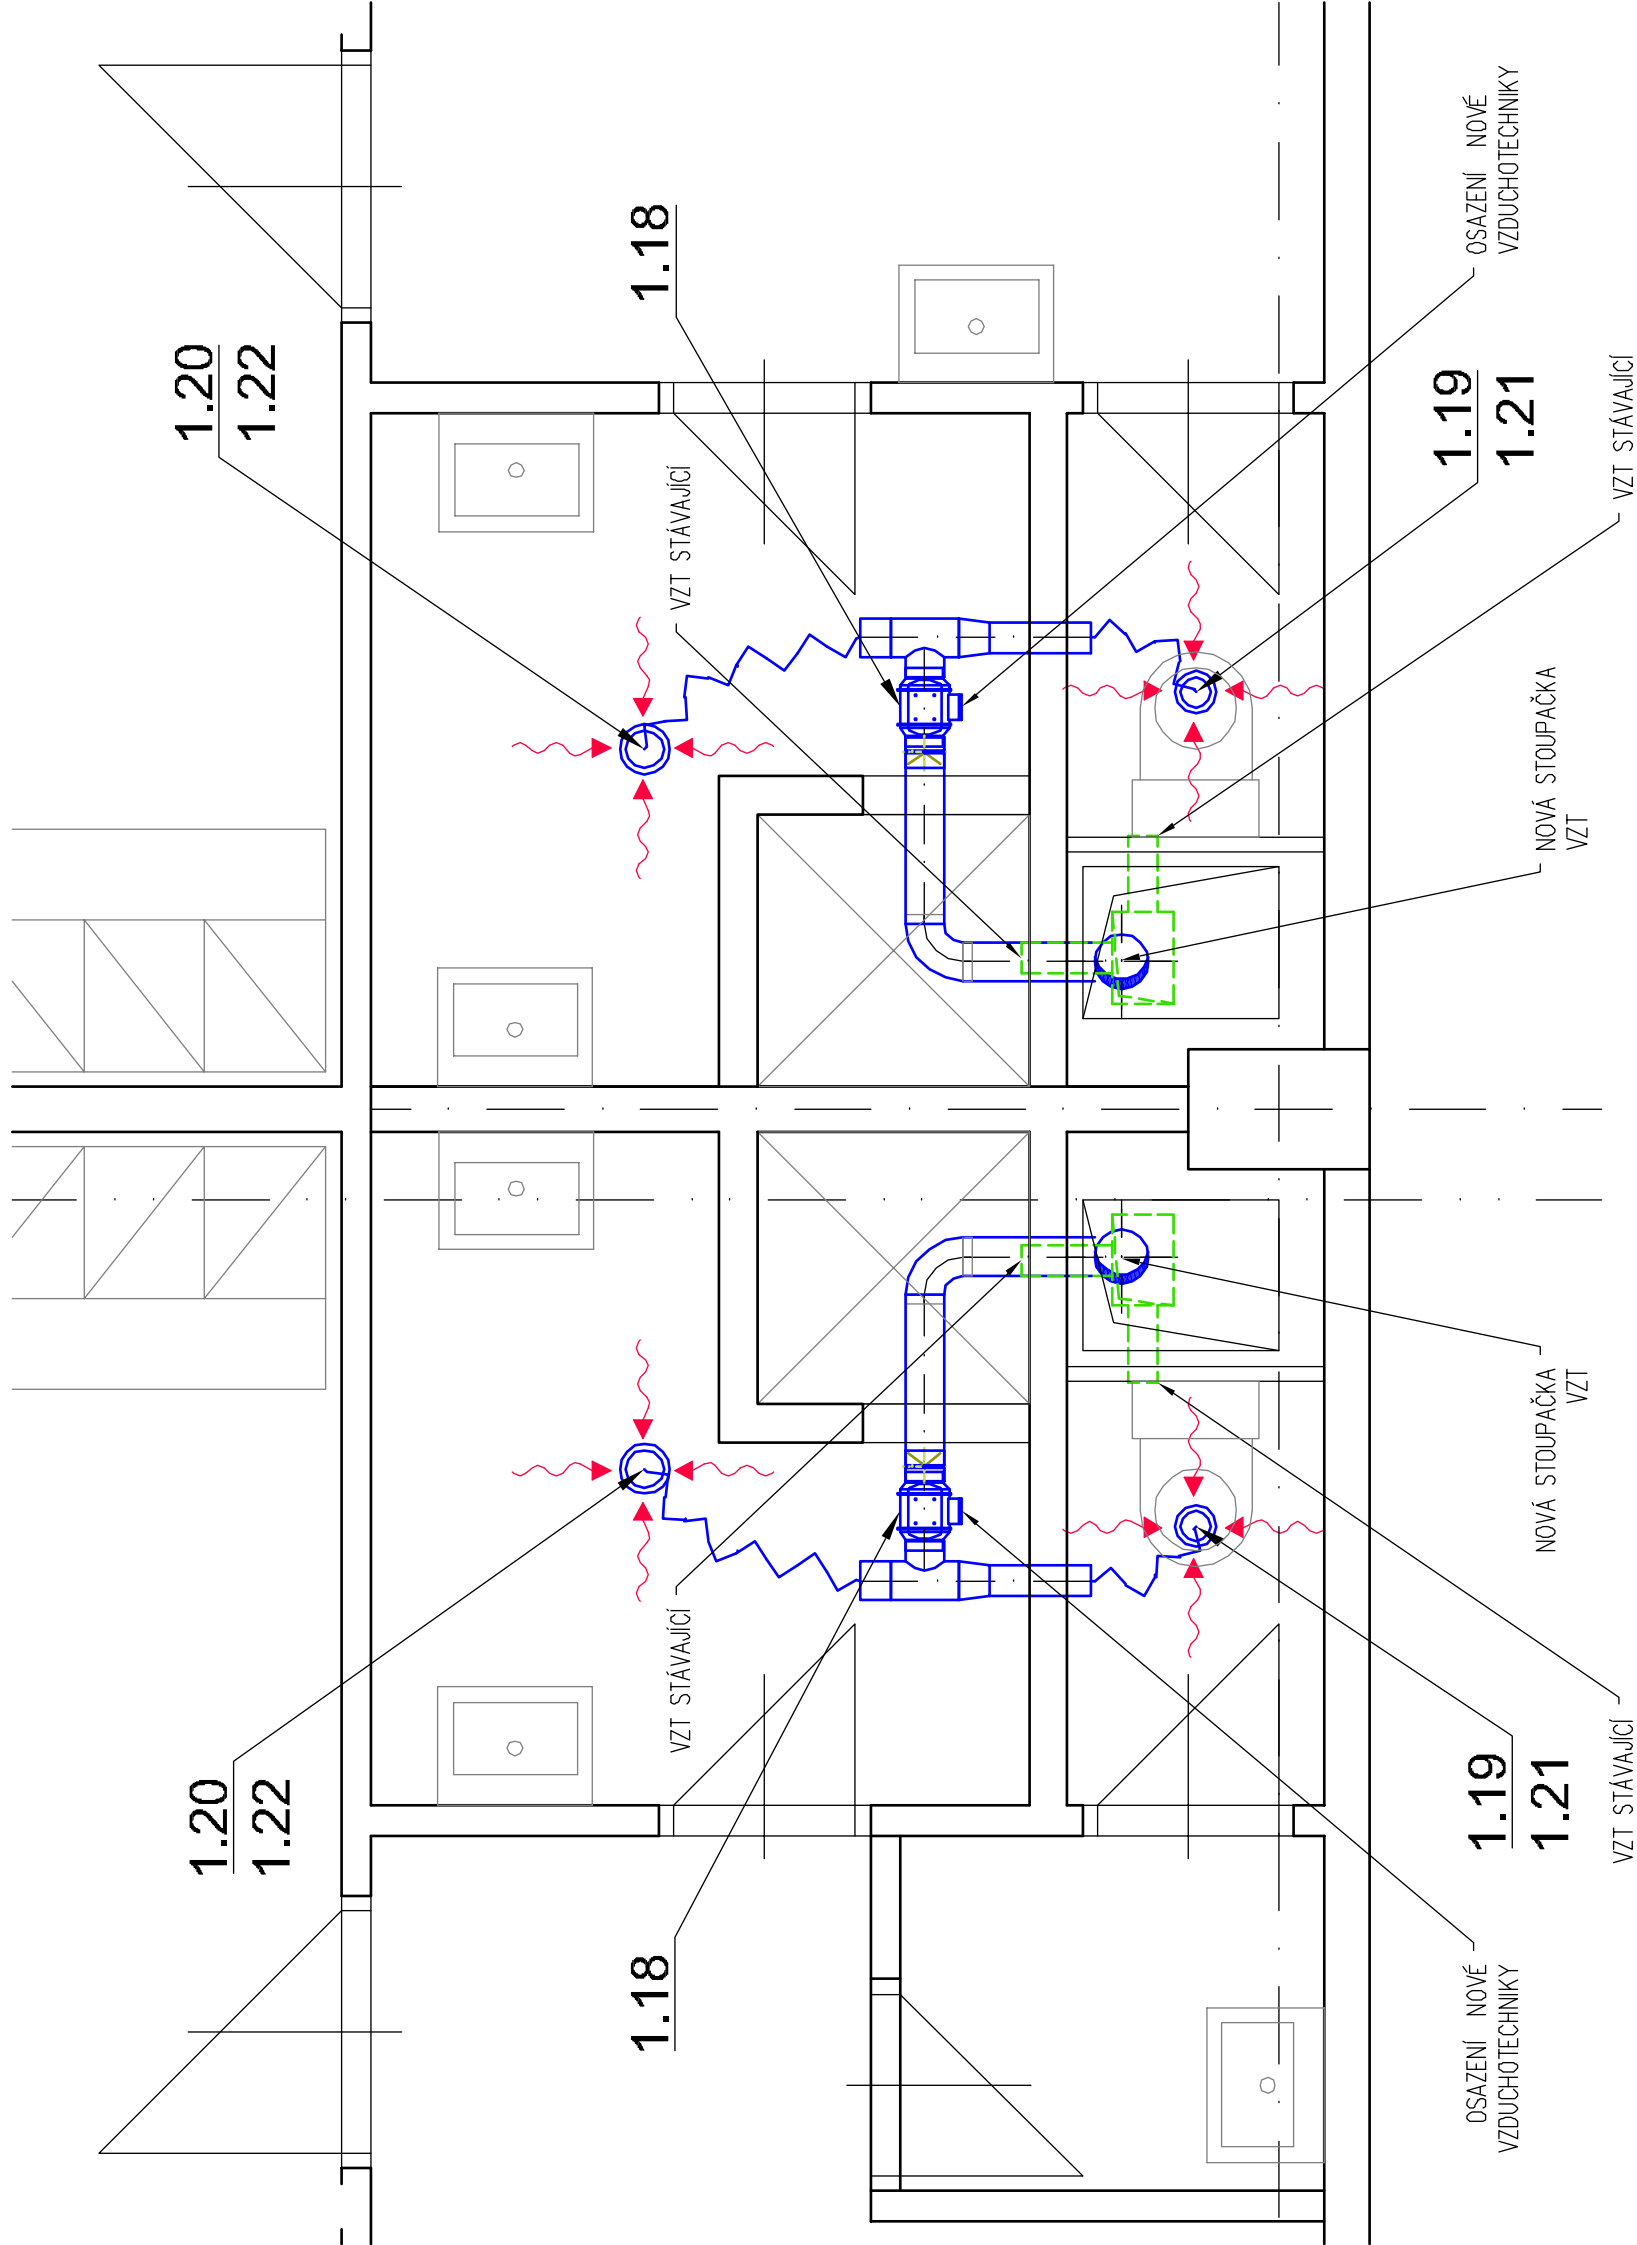


6 DOPORUČENÁ NOVÁ VZDUCHOTECHNIKA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŠATEN - 7x

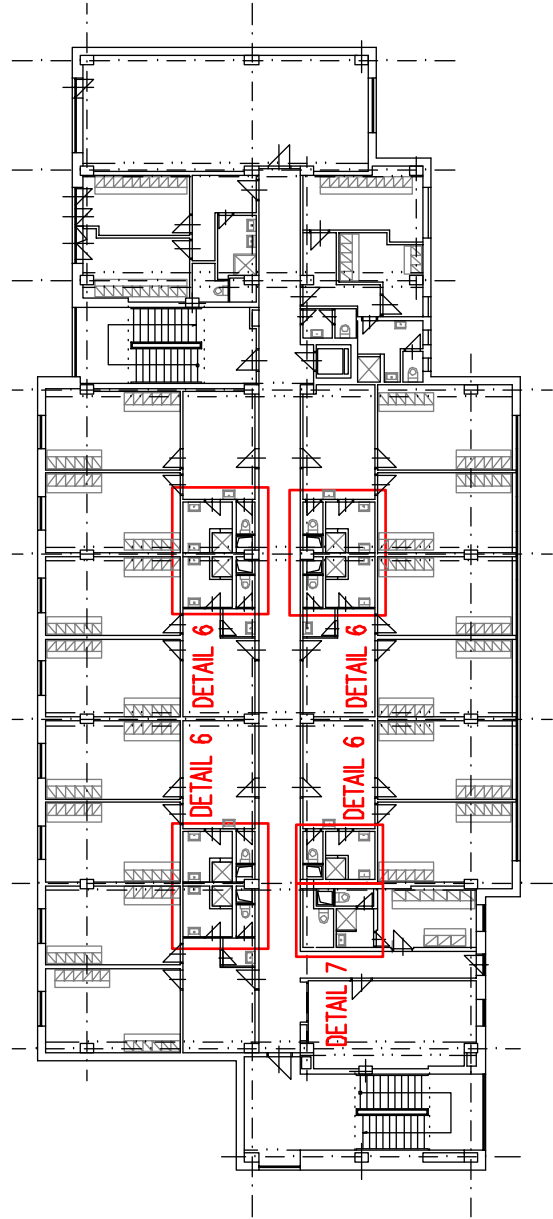

7 DOPORUČENÁ NOVÁ VZDUCHOTECHNIKA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŠATEN - 1x



NOVÉ PROSTUPY POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY  
PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ (PODLAHY A STROPY)  
UTĚSNIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI S ODOLNOSTÍ EI45.

KOTVENÍ POTRUBÍ PO 2M  
VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSPOJIT A SPOJIT  
S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41  
TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190136a

AIRTECH GROUP s.r.o., Jřínová 7, 312 16 Plzeň, tel./fax:++420-377430409-11, E-mail:airtech@airtech.cz		AIRTECH®	
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
KONOPOVÁ	KONOPOVÁ	MATOUŠKOVÁ	ing.KUBR
INVESTOR	Střední odborné učiliště stavební v Plzni		
Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň		ČÍS. ZAK. AIRTECH	21011901
		DRUH DOKUM.	DPS
		DATUM	5.2021
		MEŘITKO	1:25
		V2101190145a	