

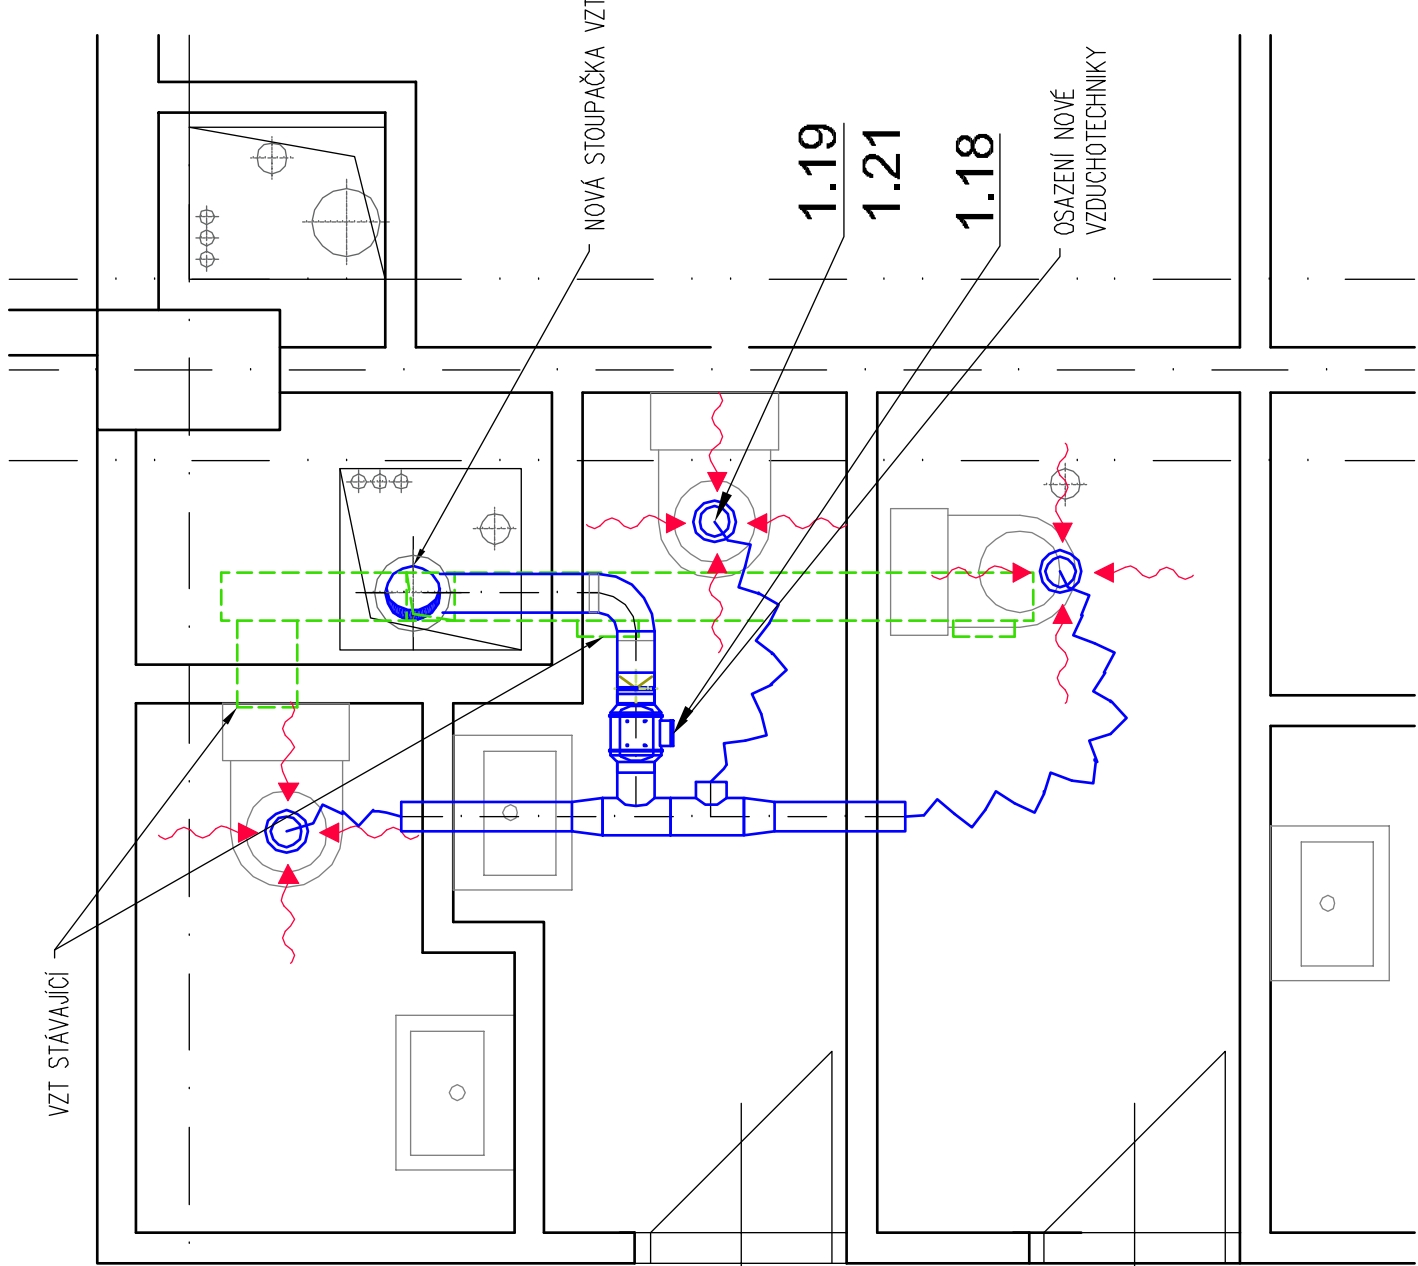


8

NOVÁ VZDUCHOTECHNIKA  
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - 1x



9 NOVÁ VZDUCHOTECHNIKA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍLNÝ - 2x



NOVÉ PROSTUPY POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY  
PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ (PODLAHY A STROPY)  
UTĚSNIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI S ODOLNOSTÍ EI45.

KOTVENÍ POTRUBÍ PO 2M

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSPOJIT A SPOJIT  
S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41

TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190136a

AIRTECH GROUP s.r.o., Jihlava 7, 312 16 Píseň, tel./fax: +420-377430409-11, E-mail: airtech@airtech.cz			
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
KONKOVA	KONKOVA	MATOUŠKOVÁ	ing. KUBR
INVESTOR	Střední odborné učiliště stavební v Pízni Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Píseň		
čís. zak. AIRTECH		21011901	DPS
DRUH DOKUM.		DPS	
DATUM		5.2021	
MĚŘÍTKO		1:25	
V2101190144a			

AIRTECH - CAD - EXPERT - SYSTEM