


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

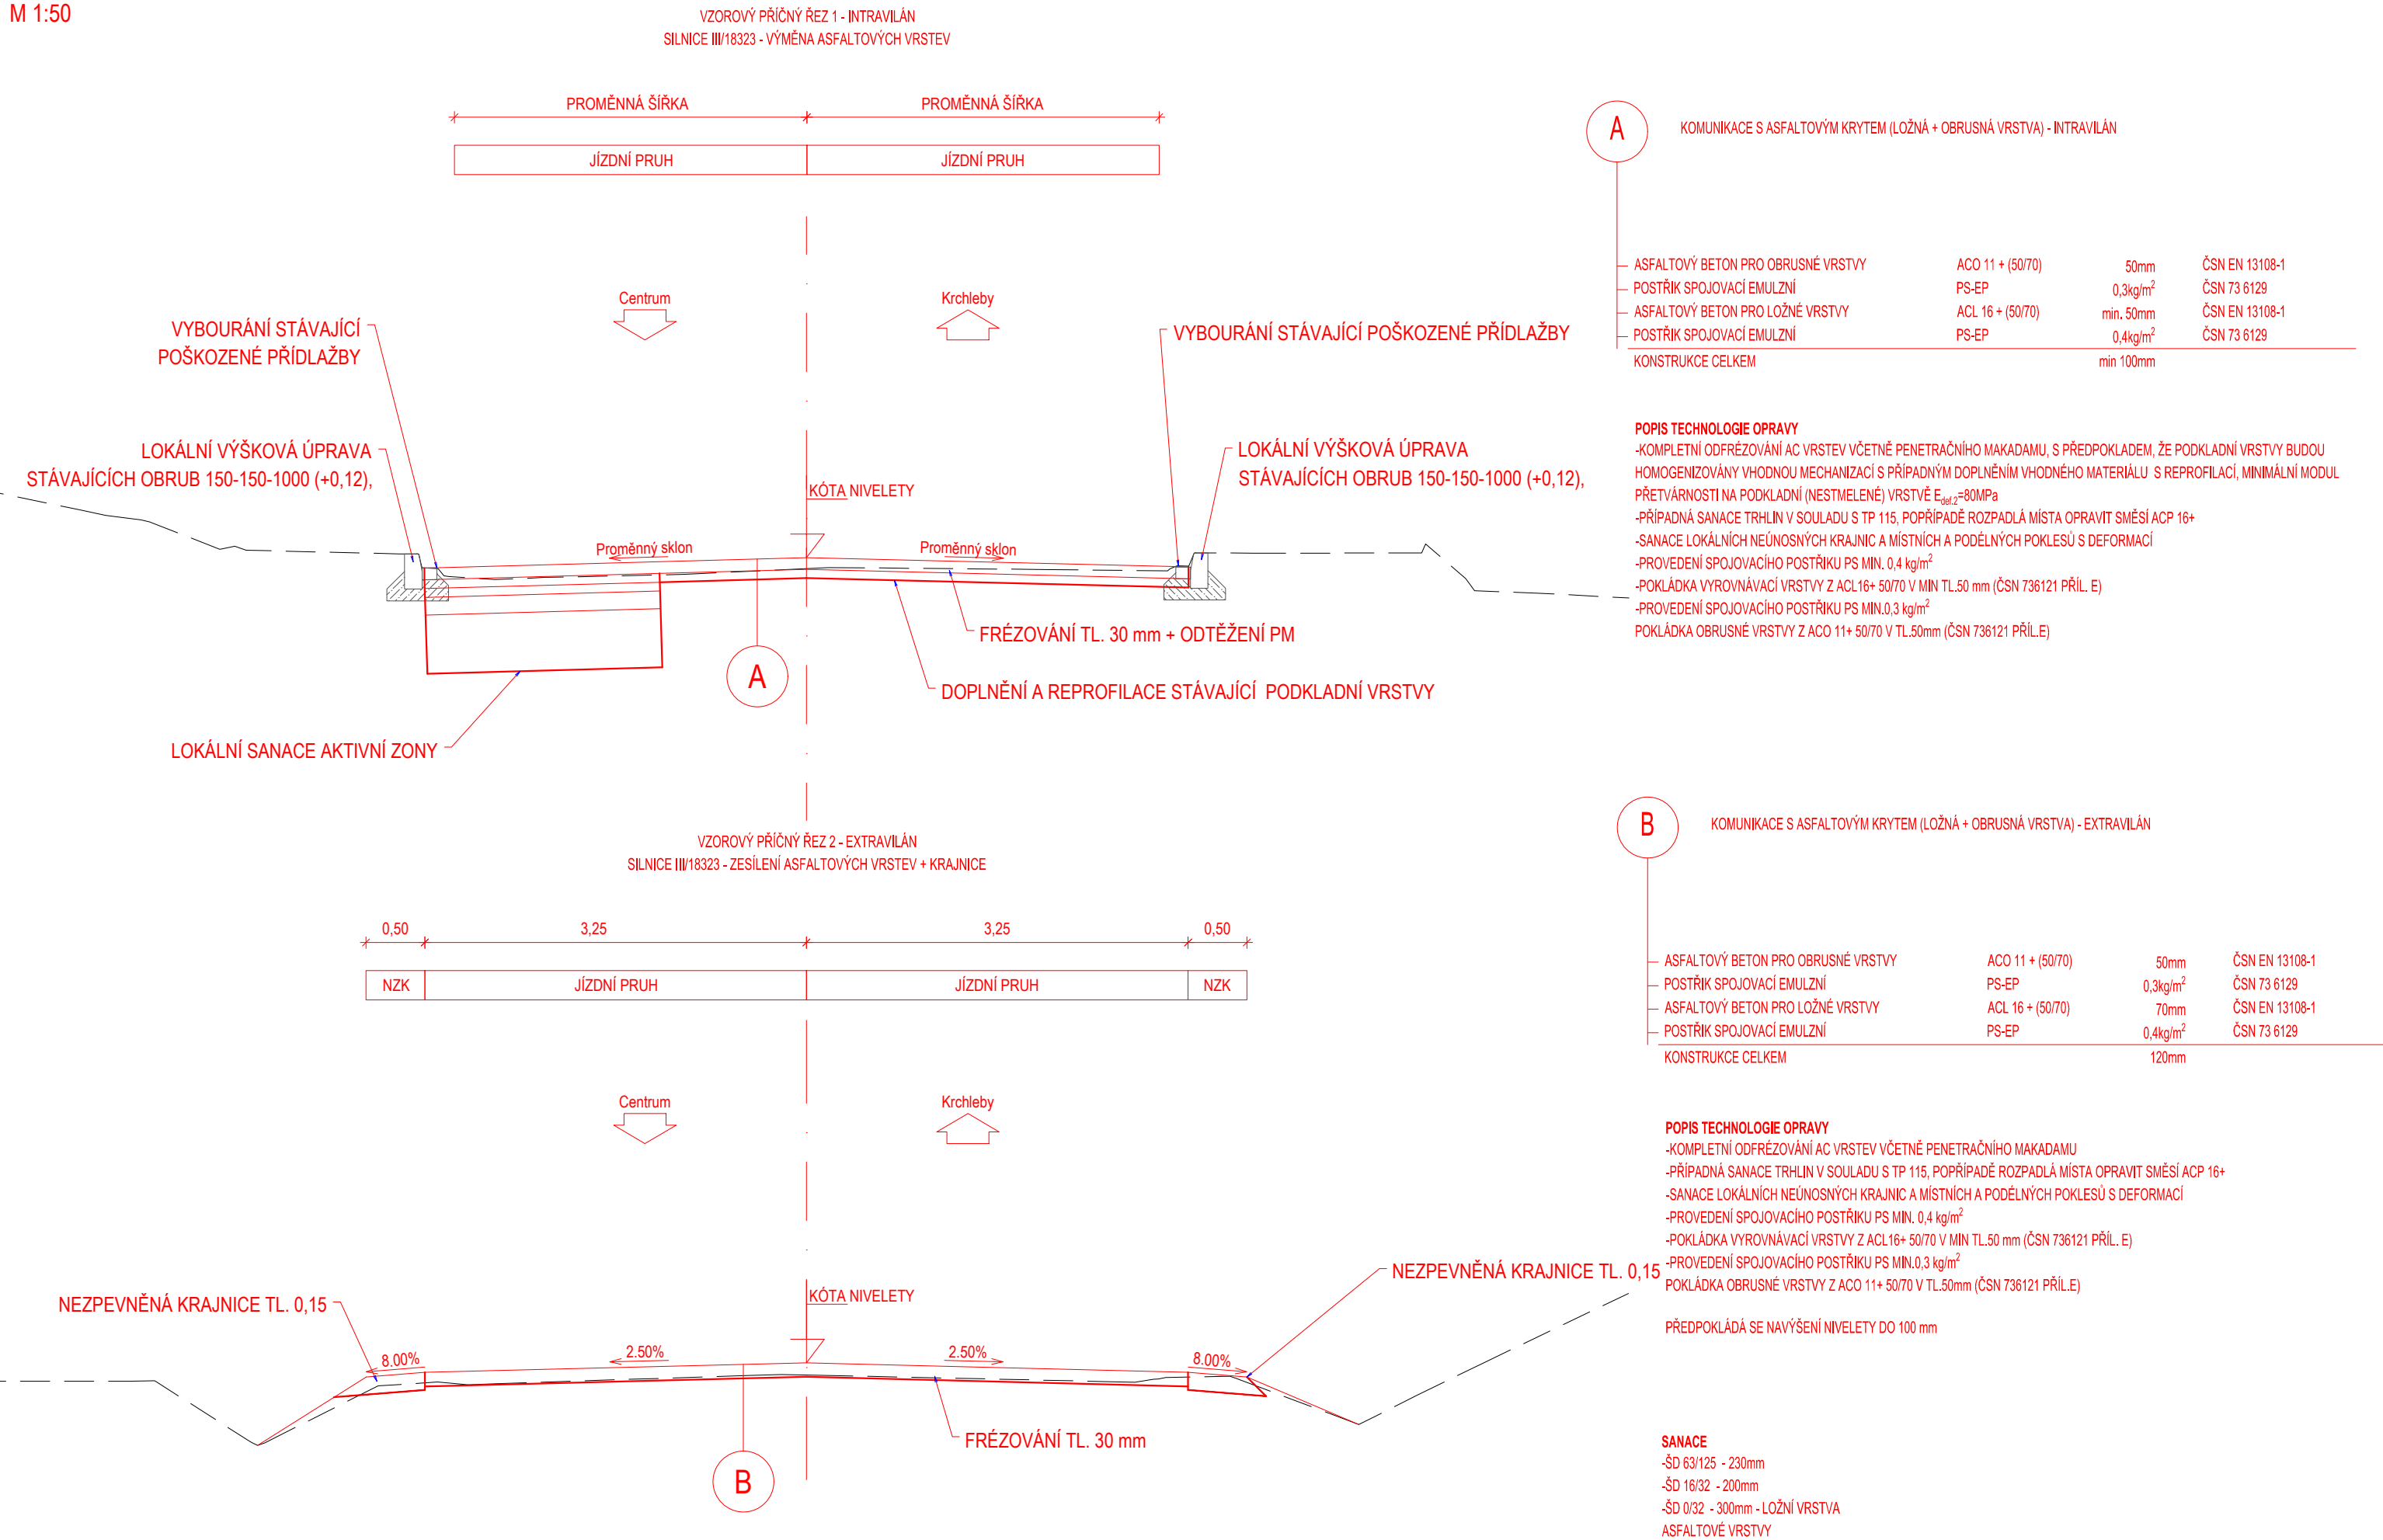

POZNÁMKY:

- ## 1. SOULAD S TECHNICKÝMI NORMAMI

Hutnění zemní pláně bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006.

Hutněné asfaltové vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6121, specifikace materiálů dle ČSN EN 13108-1.

Spojovací postřiky a nátěry budou provedeny v souladu s ČSN 73 6129.

Nestmelené vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiálů dle ČSN EN 13285

Kryty z dlažeb budou provedeny v souladu s ČSN 73 6131.

Vrstvy z recyklovaných materiáľů budou v souladu s ČSN EN 13108-8.

- ## 2. OŠETŘENÍ LOŽNÍCH A STYČNÝCH SPAR

Veskeré ložné spáry budou před položením nové asfaltové vrstvy očistěny a ošetřeny spojovacím postikem. Veskeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou certifikované zality trvale pružnou zálikou, ošetřeny asfaltovou emulzí a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku asfaltu a nové vozovky.




- ### 3. DOBA ZRÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Z technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrání) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému průřezem vozidel. V opačném případě se riskuje brzké porušení a ztráta stability konstrukce.

- #### 4. ÚPRAVA PODLOŽÍ

Na základě provedeného posouzení stavu stávající vozovky je předpokládána **nevhodnost stávajících zemin pro použití do aktivní zóny**

Pro úpravu půhoubu v aktivní zóně pod navrnovanou stavbou bude provedena **výměna zemina**. Nevhodná zemina v tl. 0,43 m **pod pláni** navrnované stavby bude odtěžena a takto připravená přelohovaná pláň bude poté přeluhována. Odtěžená zemina bude nahrazena vrstvou z kamenniva předepsaných vlastností (štěrkotěr 0/63 nebo recyklované kamennivo s charakteristikami odpovídajícími min. ŠD₉). Hutnění provést po vrstvách tloušťky nejvýše 0,25 m před ztuhnutím.

OBJEDNATEL	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ IČ: 72053119 telefon: 377 172 101 e-mail: posta@suspk.eu http://www.suspk.eu				
ZHOTOVITEL	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň IČ: 40527514 telefon: 377 237 343 e-mail: georeal@georeal.cz http://www.georeal.cz		GEOREAL		
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň IČ: 40527514 telefon: 377 237 343 e-mail: georeal@georeal.cz http://www.georeal.cz		STUPEŇ PD	PDPS	AUTORIZACE
	VYPRACOVAL: ING. MIROSLAV TVRDÝ 	DATUM	05 / 2021	ING. JIŘÍ ULMAN	
KRAJ	PLZEŇSKÝ	MĚŘÍTKO	1:50		
K. Ú.	MERKLÍN U PŘEŠTIC	FORMÁT	297 x 630		
STAVBA:	III/18323 MERKLÍN-OPRAVA		OZNAČENÍ PŘÍLOHY		
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		D		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 101 KOMUNIKACE		1		
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		4		