


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

TLAKOVÉ POTRUBÍ Z PE KLADENÉ DO ZEMĚ

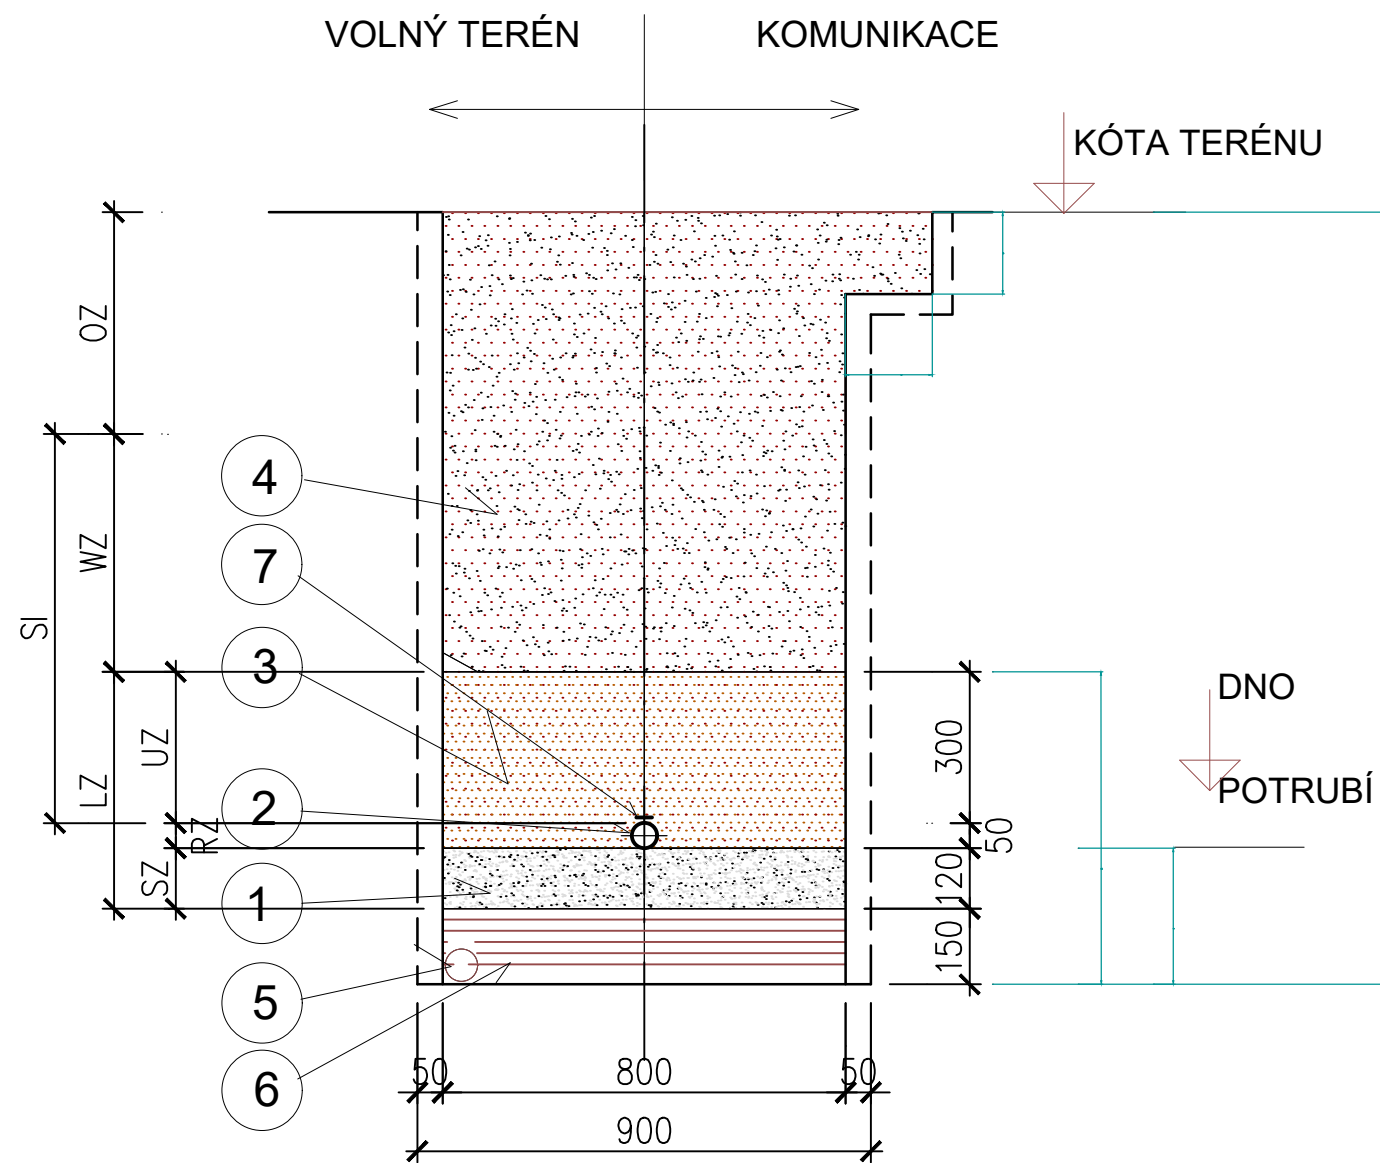

LEGENDA:

OZN.	POPIS
LZ	ZÓNA VEDENÍ
OZ	HORNÍ ZÓNA
RZ	ZÓNA POTRUBÍ
SI	PŘÍPADNÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO SI =1,00 m
SZ	ZÓNA UMĚLÉHO LOŽE
UZ	ZÓNA PŘEKRYTÍ
WZ	ZÓNA ZPĚTNÉHO ZÁSYPU
1	PÍSKOVÝ PODSYP TL. 120 mm SE ZHUTNĚNÍM 95% PS, id = 0,9
2	POTRUBÍ Z PE 63 x 5,7 mm - DN 50 (2") SDR 11
3	PÍSKOVÝ OBSYP 300 mm NAD POTRUBÍ SE ZHUTNĚNÍM 95 % PS
4	ZÁSYP ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 95% PS VHODNOU DLE ČSN 73 3050, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH DLE DRUHU ZEMINY A ZHUTŇOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
5	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY: DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 - FLEXIBILNÍ PVC
6	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY: ŠTĚRKOVÉ LOŽE FRAKCE 0 - 22 mm
7	VAROVNÁ PÁSKA S KOVOVOU VLOŽKOU A NÁPISEM "POZOR VODOVOD" HAWLE Č. 0830

MÍRA HUTNĚNÍ AKTIVNÍ ZÓNY JE DÁNA KVATITATIVNÍMI PODMÍNKAMI.

VYTLAČENÁ KUBATURA NA 1bm RÝHY

	DN 50
ŠTĚRKOVÉ LOŽE	0,135
PODSYP	0,108
VYTL.KUBAT.TRUB	
OBSYP	0,299
CELKEM	0,542 m3

HIP: ing. M.Šitera	ZODP.PROJ.:	KONTROLA: ing. M.Šitera	 SITERA Jablonořská 2049, 347 01 Tachov Tel.: 00420 374 722 965; 00420 602 614 034 E-mail : ps.sitera@gmail.com, www.projektservis-sitera.cz	
Místo stavby:	Bor			
Investor:	SŠ Bor, Plzeňská 231, 348 02 Bor			
Název:	Dílny odborného výcviku SŠ Bor 1.etapa - přípojky objektu svařovna		Číslo zakázky:	3009121
			Arch. číslo:	
			Datum:	06/2021
			Formát:	2 A4
			Stupeň:	DUR, DSP
			Měřítko:	1:15
			Č.výkr.:	108.
			Část:	D.1.
Obsah:	Vzorový příčný řez uložení tlakové kanalizace		kopie: 0	