




Objekt B - půdorys 1NP

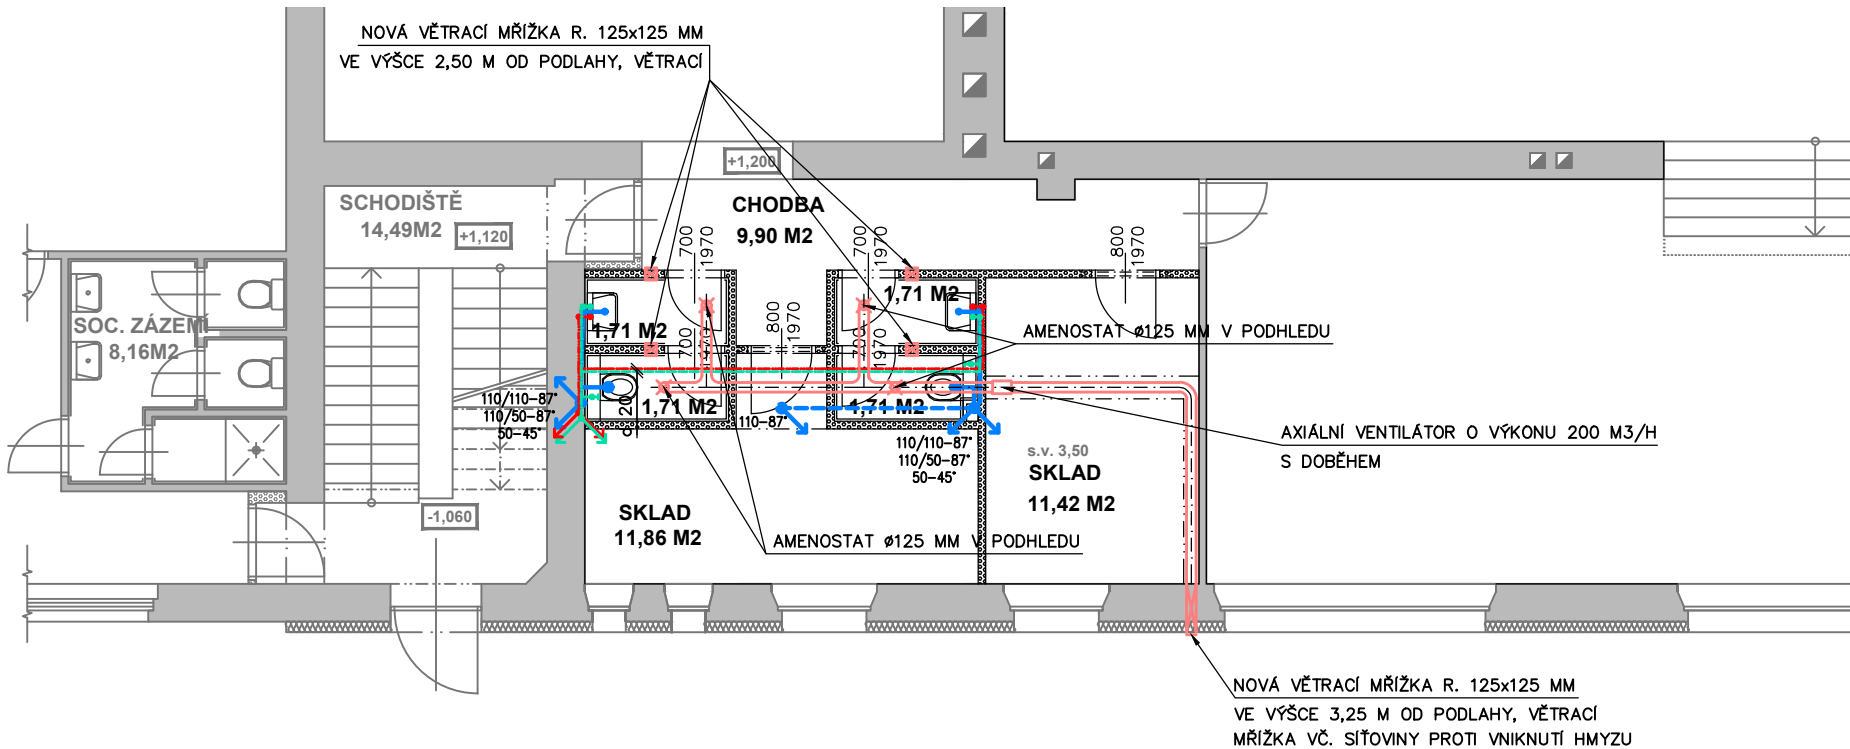

Objekt B - půdorys 2NP

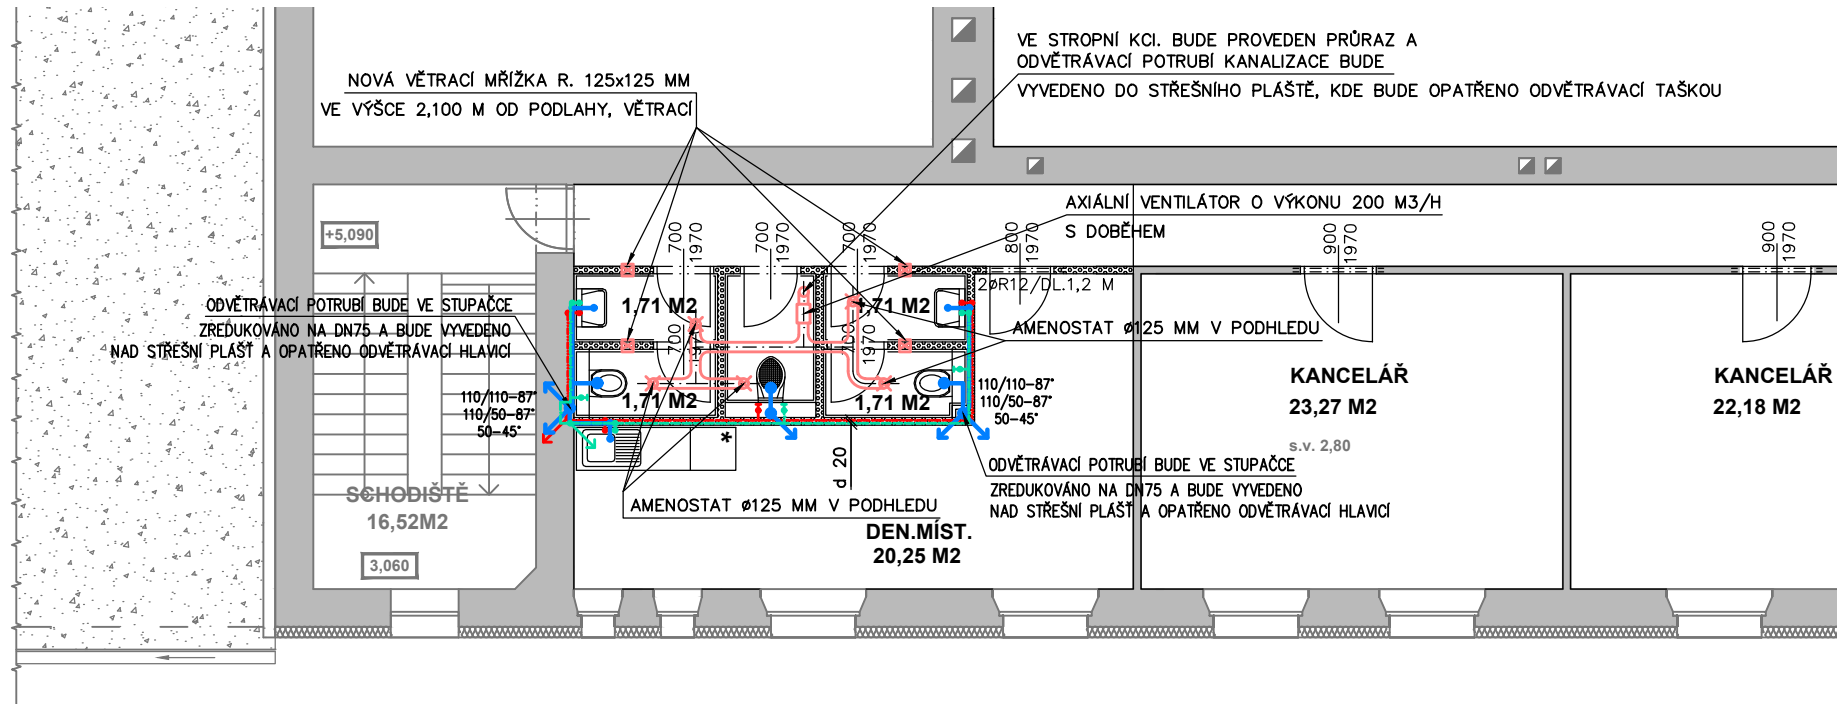

Objekt B - půdorys 1PP

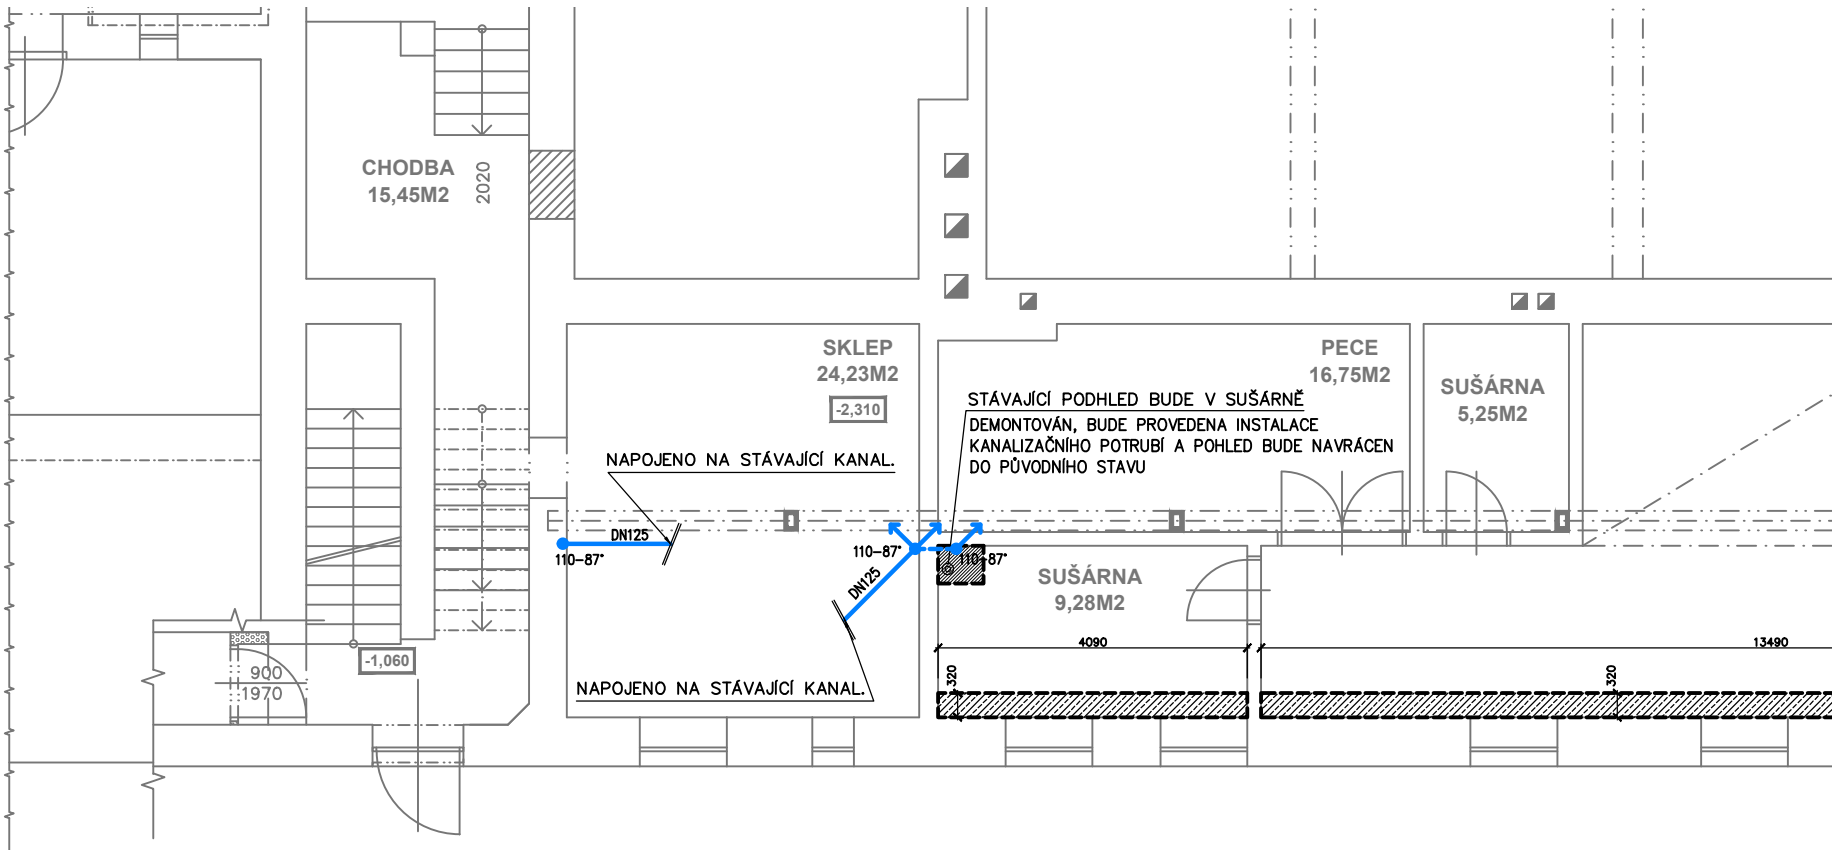

LEGENDA:

- ROZVODY STUDENÉ VODY d20 – VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ MATERIÁL PEX/AL/PEX
- ROZVODY TEPLÉ VODY d20 (PN16) – VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ MATERIÁL PEX/AL/PEX
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PP (PŘIPOJOVACÍ) – DN125, 110, 75 A 50
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PP (PŘIPOJOVACÍ) – DN110 – VEDENO NAD SDK. PODHLEDEM (POD STÁV. STROPNÍ KČI.)
- PŮVODNÍ SDK KASTLIK PRO PÁTERNÍ ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ BUDE DEMONTOVÁN A NOVĚ BUDE INSTALOVÁN NOVÝ KASTLIK PRO NOVÉ PÁTERNÍ ROZVODY ÚT POD VE STEJNÉ ÚROVNI SE SDK. DESEK NA KOVOVÉM ROŠTU VČ. PAROZÁBRANY PROFILU 320x380 MM
- NOVÉ KČE.
- VZT POTRUBÍ Ø125 MM

POZNÁMKY:

- NOVÉ ROZVODY SV A TV BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍC ROZVODY, MÍSTO NAPOJENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ PŘI KONZULTACI

1:100

odp. projektant	Ing. arch. Václav Mastrný	vypracoval	Ing. Jan Pavlov	architektonický ateliér mastrný www.mastrny.cz	ATELIÉR MASTNÝ Nám. T. G. Masaryka 9, 301 00 Plzeň tel: 377 223 992, 377 223 719, e-mail: mastrny@mastrny.cz IČ: 116 20 595 DIČ: CZ 5901260849
investor :	Středisko volného času Radovánek Pallova 52/19, 301 00, Plzeň; dat. sch.: 2hdgiqih; IČ: 69977836				
akce :	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK PALLOVA - OBJEKT B - REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR 1NP A 2NP				datum : květen 2022
část dokumentace:	ZDRAV.-TECH. + VZD.-TECH. INST.				účel : DZS
výkres :	PŮDORYS 1PP, 1NP A 2NP				číslo výkresu : B.4.02