



# PŘÍSTAVBA

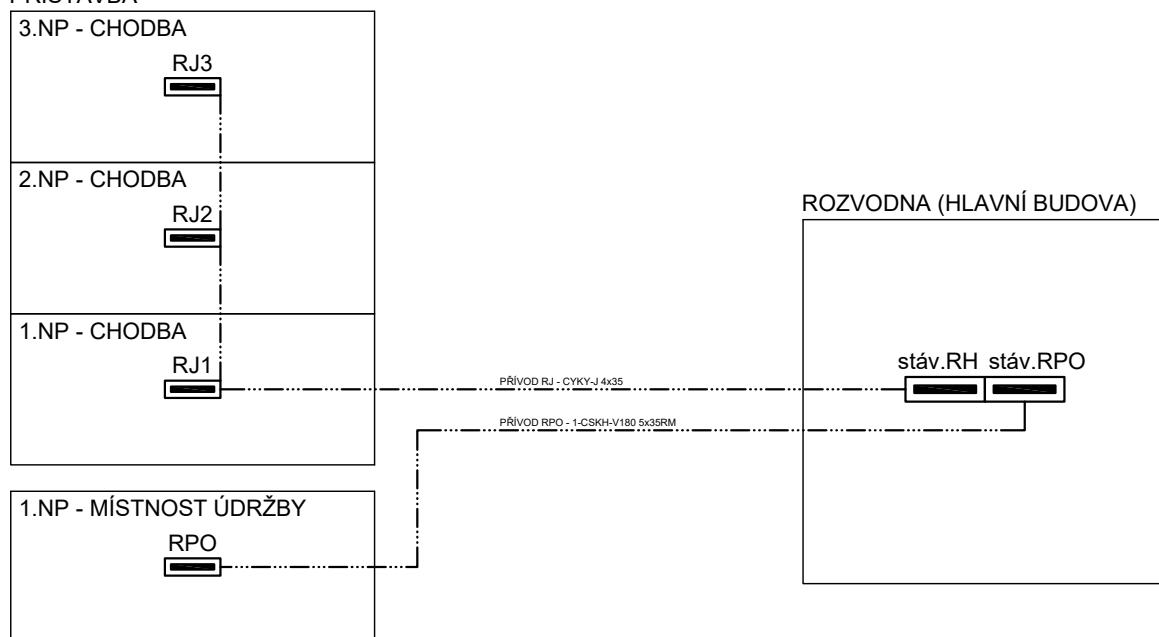

## POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S  
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 EDICE 3  
INSTALACI PROVÉST V KABELOVÉM ŽLABU A POD OMÍTKOU

## SCHÉMA BUDOV

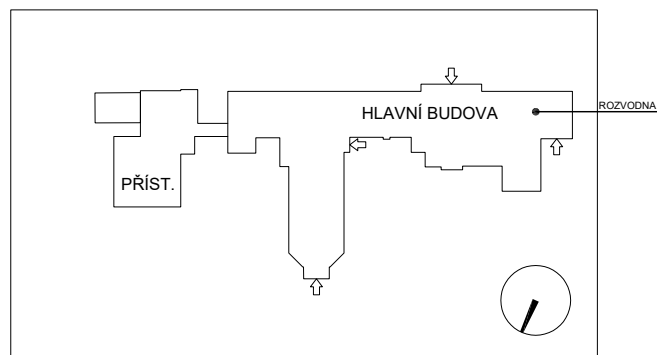

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. arch. Jiří Kučera	Ing. Miloslav Kůta elektroprojekce Lidická 170 386 01 Strakonice IČ : 606 48 597 TEL.: 732 425 722				
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miloslav Kůta					
VYPRACOVAL	Ing. Miloslav Kůta					
INVESTOR: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, Plzeň						
OKRES:	Klatovy	OBEC:	Horažďovice			
AKCE : <b>VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE LDN HORAŽĎOVICE SO 01 VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA</b>				FORMÁT	1 x A4	KOPIE
				DATUM	02 / 2022	
				STUPEŇ	DSP	
				MĚŘ.		
OBSAH : <b>D.1.4.c Elektroinstalace - schéma napájení</b>				Č.VÝKR.		ČÁST <b>EI</b>