

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN 33 2000-4-41 EDICE 3
PROSTŘEDÍ BA3 V M.Č. 301, 302, 305, 312, 313 DLE ČSN 33 2000-5-51 EDICE 3
PROSTŘEDÍ V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH NORMALNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 EDICE 3
INSTALACI PROVÉST POD OMÍTKOU
V MÍSTNOSTECH FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE PROVÉST
INSTALACI DLE ČSN 33 2000-7-710

LEGENDA:


- TRASA VEDENÍ
- SVĚTELNÝ ROZVOD
- - - - -

ZÁSUVKOVÝ ROZVOD
-

PŘÍVOD RJ
- ROZVADĚČ
- PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO
- VEŠTAVNÉ LED SVÍTIDLO
- LED NO SVÍTIDLO
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ
- STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO
- ZÁSUVKA
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA
- TROJPÓLOVÁ ZÁSUVKA
- EO TUV
- VENTILÁTOR



LEGENDA SVÍTIDEL:

- A - SVÍTIDLO LED 1x18W např. SPMN1500KN_E190
- B - SVÍTIDLO LED 1x20W např. KX2000S_KO
- C - SVÍTIDLO LED 1x20W např. PL2500S2W
- D - SVÍTIDLO LED 1x25W např. KX4000M_KO
- E - SVÍTIDLO LED 1x28W např. SPMN3000KN_E370
- F - SVÍTIDLO LED 1x38W např. ESO4000RMKO
- G - SVÍTIDLO LED 1x40W např. PL5000M2W
- H - SVÍTIDLO LED 1x57W např. ESO6000RLKO
- I - SVÍTIDLO LED N.O. 1W např. ET_11W
- J - SVÍTIDLO LED N.O. 3W např. LV2U/3W



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP		
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
301	CHODBA	27,64
302	ERGOTERAPIE	46,78
303	PŘEDŠÍNKÁ WC	3,03
304	WC-PERSONAL	2,13
305	WC-PACIENTI	4,73
306	UKLID	2,08
307	CHODBA	10,06
308	TECHNICKÁ MÍSTNOST (fotovoltaika)	13,84
309	SKLAD	40,58
310	SKLAD	46,36
311	SKLAD	16,54
312	FYZIOTERAPIE	23,57
313	SPOLUVACÍ KRČEK	22,81
Celková užitná plocha:		259,15

SCHEMA BUDOV

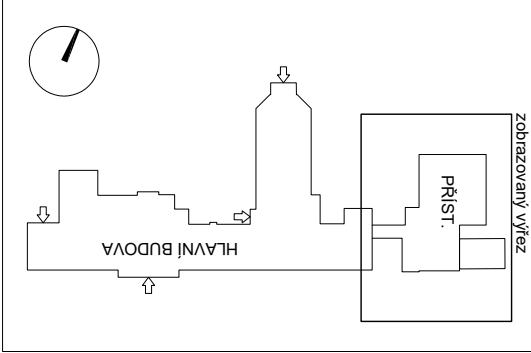

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. arch. Jiří Kučera	Ing. Miloslav Kutia elektroprojektce Lidická 170 386 01 Strakonice IČ : 606 48 597 TEL.: 732 425 722
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miloslav Kutia	
VYPRACOVAL	Ing. Miloslav Kutia	
INVESTOR:	Pízeňský kraj, Štáropova 1760/18, Jižní Předměstí, Pízeň	
OKRES:	Klatovy	Obec: Horažovice
AKCE : VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE LDN HORAŽDOVICE SO 01 VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA		FORMÁT 2 x A4 DATUM 02 / 2022 STUPEŇ DSP MĚR. 1 : 100
OBSAH : D.1.4.c Elektroinstalace - 3.NP		Č. VÝKR. D.1.4.c.5 ČÁST EI