




KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SILOVÝMI KABELY



KŘÍŽENÍ PLYNOVODU A STOKY
- případy použití chráničky:




ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝŽE

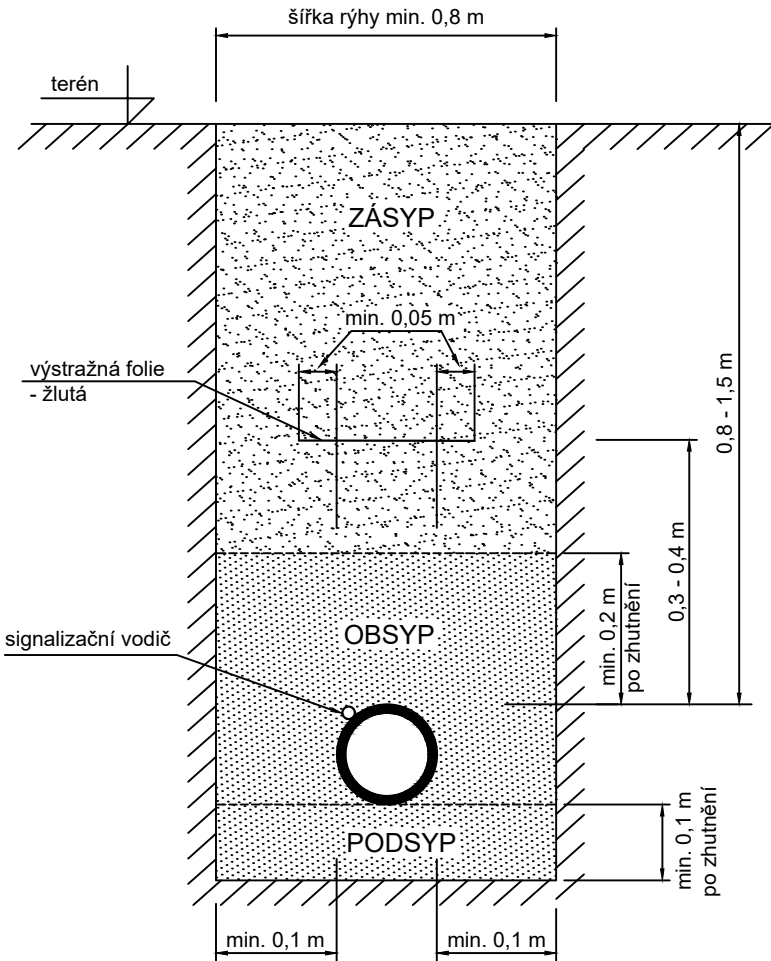


POZNÁMKA:
Pro **podšyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžný písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝŽE
místní komunikace III. třídy




ZAJIŠTĚNÍ KABELU PŘI VÝSTAVBĚ




POZNÁMKA:
Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení tras kabelů jejich správcem!
Při realizaci stavby respektovat vyjádření provozovatele kabelu a přizvat jej ke kontrole před záhozem rýhy!

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SDĚLOVACÍMI KABELY



KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S VODOVODEM



Upozornění:
Zákes podzemních inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres!
Před zahájením výkopových prací zajistí investor jejich vytyčení správcem sítě a jejich označení na místě dle platných předpisů.

Nutno respektovat:
TPG 702 01, ČSN EN 12 007, ČSN 73 6005

KORECKÝ s.r.o.		Barákova 505/70, 326 00 Pízeň		Tel.: 377 455 170		IČO: 05206855	
e-mail: projekty@korecky.cz				e-mail: projekty@korecky.cz		DIČ: CZ05206855	
vypracoval:	Ing. Pavel Korecký		zodpov.proj.:	Ing. Pavel Korecký		zakázka:	15022
investor:	Obec Chotěšov; SÚS PK p.o.				stupeň:	PDPS	
akce:	Chotěšov - okružní křižovatka				datum:	09/2022	
						č. přílohy:	D.1.5.7
obsah:	SO 510 přeložka STL plynovodu detaily uložení plynovodu a křížení sítí		formát:	4 A4	mřítko:	-	kopie: