



SITUACE NAPOJENÍ NA ROZVOD TV V KOTELNĚ

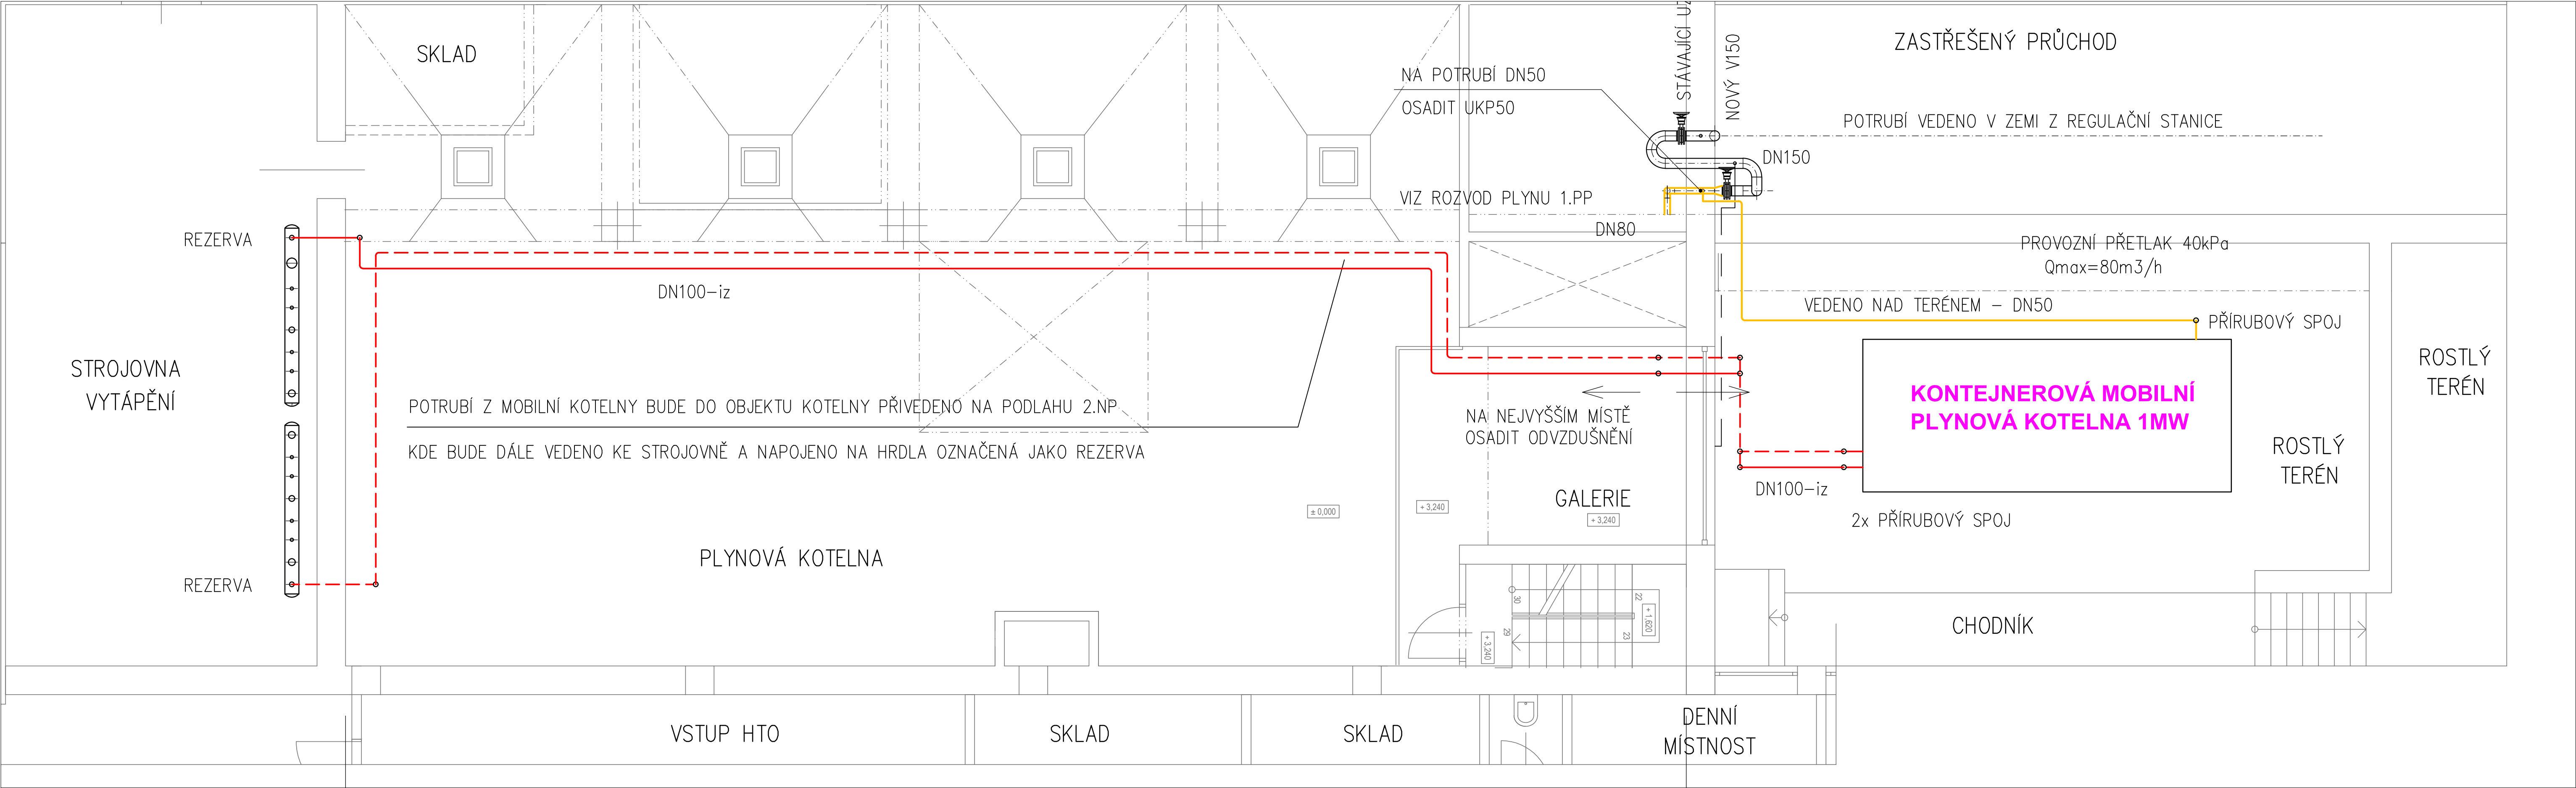


SCHEMA NAPOJENÍ NA ROZVOD TV V KOTELNĚ

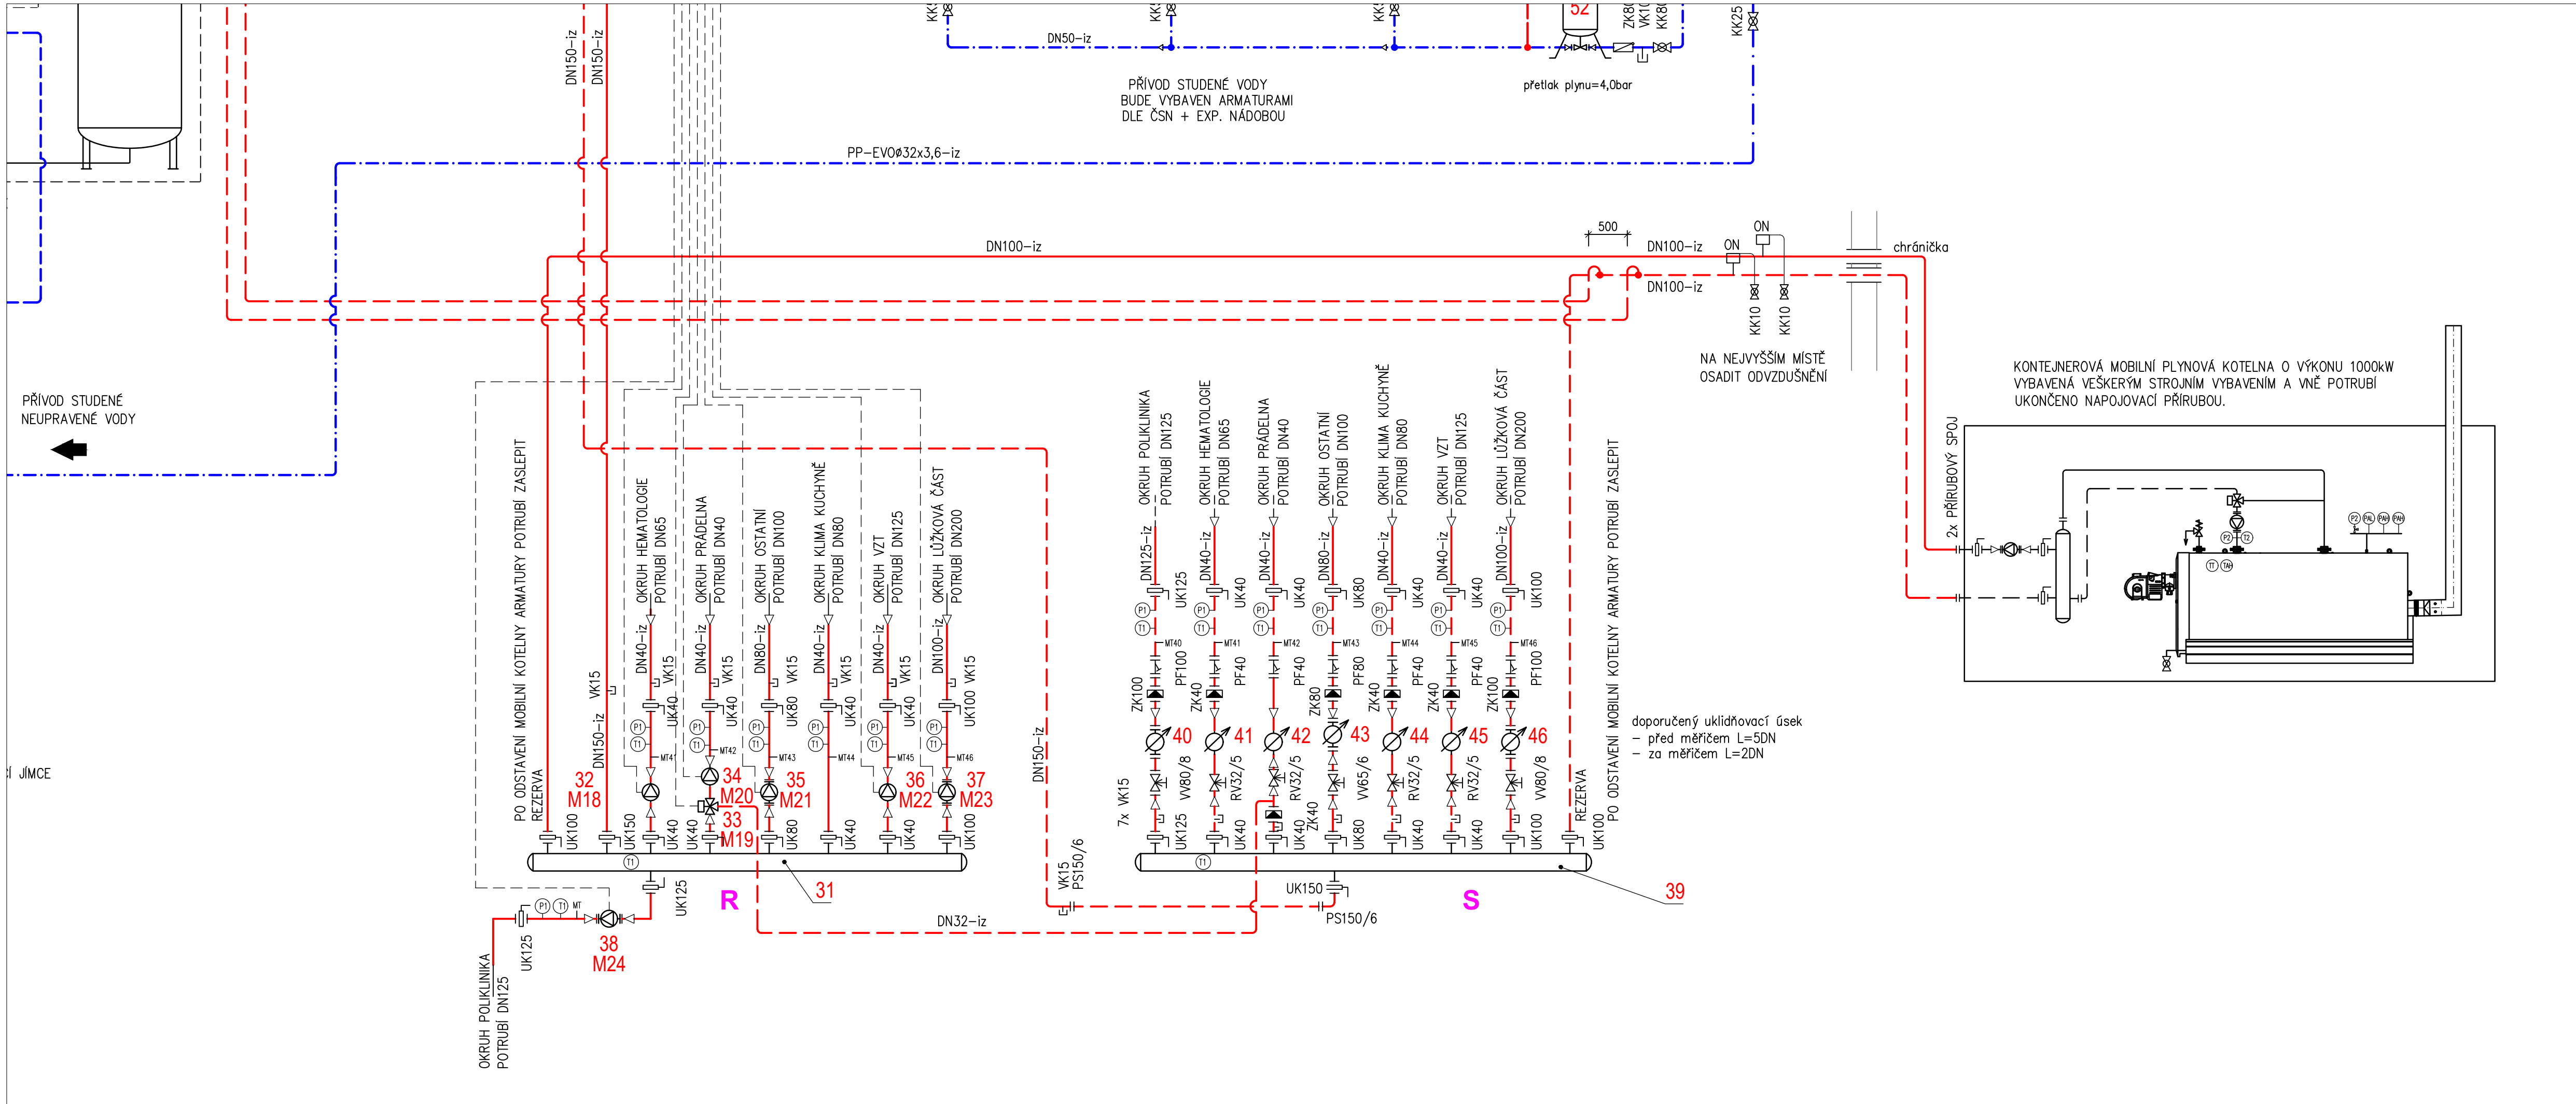

LEGENDA POTRUBÍ:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD 80°C, PN6
- TOPNÁ VODA VRATNÁ 60°C, PN6
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PŘÍVOD
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VRATNÁ
- ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY
- ROZVOD UPRAVENÉ VODY
- ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY
- ROZVOD UPRAVENÉ VODY
- ODPADNÍ KANALIZACE
- DOPLŇOVÁNÍ CHEMIE
- MaR IMPULZ

INIZIATORIZACE : Ing. M. ČERMÁK ČKAIT 0004079			VÝKRES :	
INVESTOR: Píseňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Píseň			<div> www.ckj.cz</div> <div>ČKJ Projekt, spol. s r.o. Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 IČ: 452 90 495 kancelář: Dobroměřická 1418/12 102 00 Praha 10 mob: +420 603 801 400 E-mail: projekt@ckj.cz</div>	
STAVBA: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYCANSKÉ NEMOCNICE				
MÍSTO STAVBY: Rokycanská nemocnice, Voldušská 750, 337 01 Rokycany				
VYPRACOVAL: JIŘÍ SEIDL		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. M. ČERMÁK	GPI KOORDINOVAL: Ing. M. ČERMÁK	
OBJEKT: D.2.3 REALIZAČNÍ OPATŘENÍ			Č. PŘÍLOHY: D.2.3.1c-MBK-V01	
ČÁST: D.2.3.1c Instalace mobilní kotelny - Napojení na rozvody topné vody				
VÝKRES: NAPOJENÍ NA TV - Situace / Schéma Navrhovaný stav				
FORMAT: B4xM		MĚŘÍTKO: M 1:50	ZAK. ČÍSLO: CKJ-10/2022-P39	
DATUM: 03/2023				
STUPEŇ PD: DZS/DPS				
SOUBOR: D1 Stavění objektu				
Tento výkres je majetkem společnosti ČKJ Projekt, spol. s r.o. Nemá být použit a kopírován třetí osobou, o jinak s ním nakládáno bez souhlasu společnosti.				