



OCHRANA KABELU PŘI KŘÍŽENÍ

VZOROVÝ VÝKRES 1:25

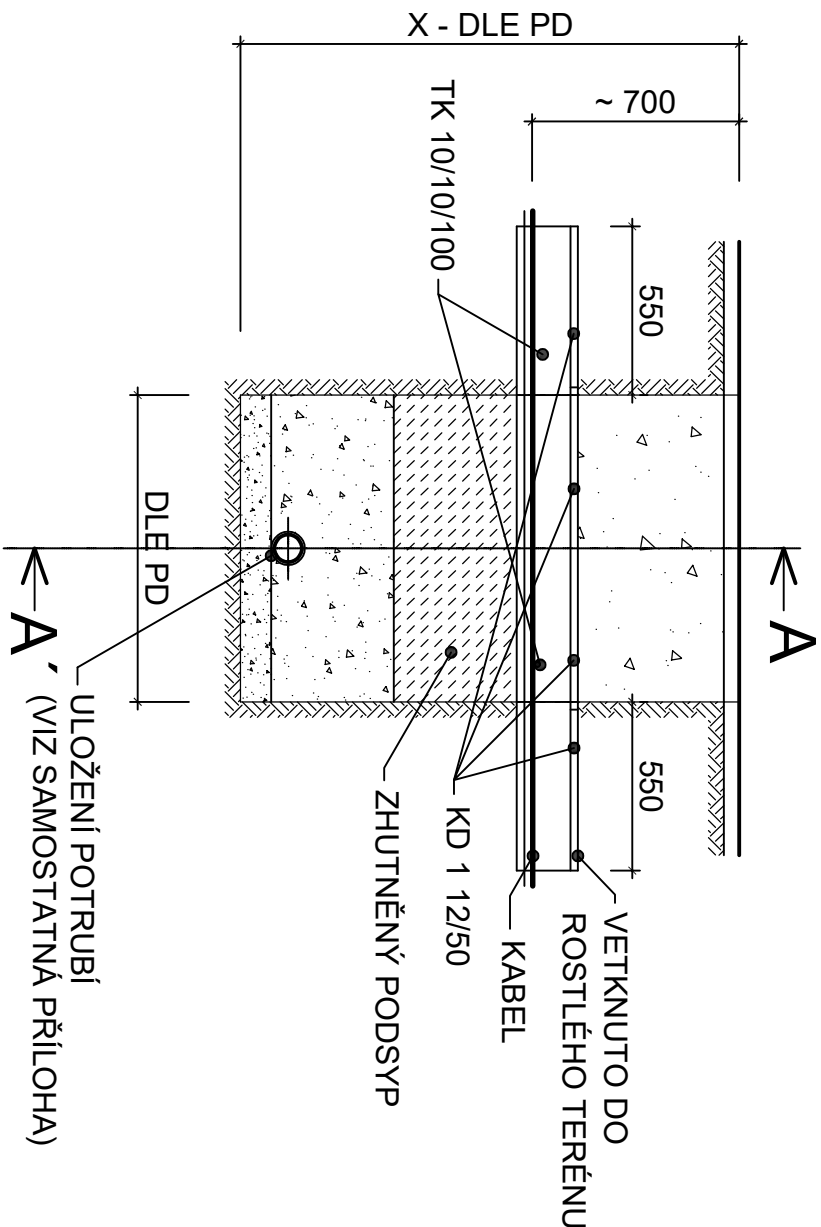


- ### TECHNICKÝ POPIS:
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU JE NUTNÉ DODRŽET OCHRANNÉ PÁSMO
- RUČNÍ VÝKOP 1,5 m NA KAŽDOU STRANU OD KABELU
 - PO OBNAŽENÍ KABELU TENTO VYVĚSIT DO DŘEV. KORYTA
 - PO DOKONČENÍ PRACÍ NA TRUBNÍM VEDENÍ PROVÉST POD KABLEM ZHUTNĚNÝ ZÁSYP A KABEL ULOŽIT DO TVÁRNIC PRO DRÁTOVODY (NAPŘ. KD1 12/50, TK1 10/10/100)
 - NA ŠÍŘKU VÝKOPU > 900 mm PŘI VETKNUTÍ TVÁRNIC DO ROSTLÉHO TERÉNU (cca 500 mm) JE TŘEBA 2 ks TK1 10/10/100
 - PŘED ZÁHOZEDEM VÝKOPU JE TŘEBA PŘIZVAT PRACOVNÍKA SPRÁVCE KE KONTROLE

ŘEZ A - A' 1:25

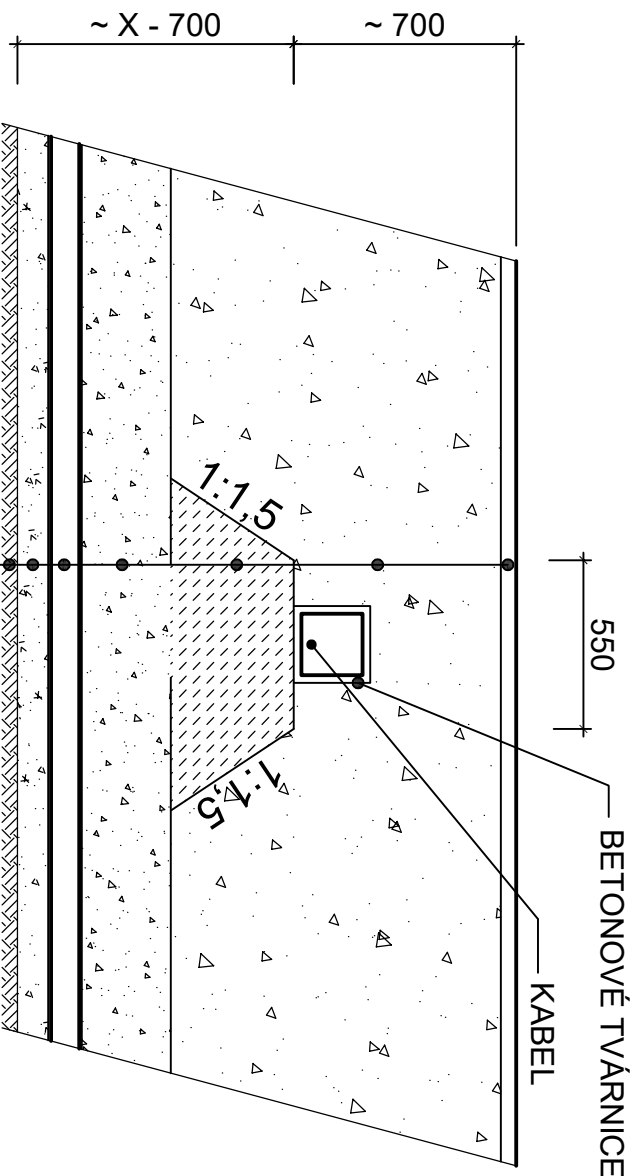

DETAIL ULOŽENÍ KABELU
V DŘEVĚNÉM KORYTU



Výpracoval		Projektant	
Milan Krejčík		Ing. Jan Petrmichl	
Investor: Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany			
DOBŘANY - III/18034			
PLZEŇSKÁ ULICE - REKONSTRUKCE			
DEŠŤOVÁ KANALIZACE			
OCHRANA KABELU PŘI KŘÍŽENÍ			
Číslo zakázky		9425008P00033	
Formát		2 x A4	
Datum		2/2022	
Účel		DUR - DSP	
Číslo kopie			
Měřítko 1 : 25		Číslo výkresu D.8	