

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ PODLE KN
- ✕ ✕ ✕

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - dle vyjádření správce sítí
- CETIN - zaměřený průběh optického kabelu
- CETIN - zaměřený průběh metalického kabelu
- CETIN - neprovozované sítě
- ČEZ Distribuce - podzemní vedení NN do 1 kV
- ČEZ Distribuce - nadzemní vedení NN do 1 kV
- Vodohospodářská společnost Sokolov - vodovodní řad
- Vodohospodářská společnost Sokolov - kanalizace jednotná
- GridServices - vedení plynovodu - NTL
- Rumpold - veřejné osvětlení - zemní kabel
- T-Mobile - Mikrovlnné (MW) spoje


NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Vodovodní přípojka rPE 32x4,4 mm

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a vedení! Podzemní sítě jsou na situaci zakresleny jen orientačně!
Před zahájením stavby je třeba přípojky na pozemku stavby několikrát vytýčit aby nedošlo k jejich poškození v situačním výkresu jsou zakresleny orientačně.
Při vedení sítí je nutné dodržet minimální vzdálenosti při jejich souběhu a křížení dle ČSN 736005

OBJEKTY V AREÁLU

- NOVĚ PŘIPOJOVANÝ OBJEKT
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY V AREÁLU

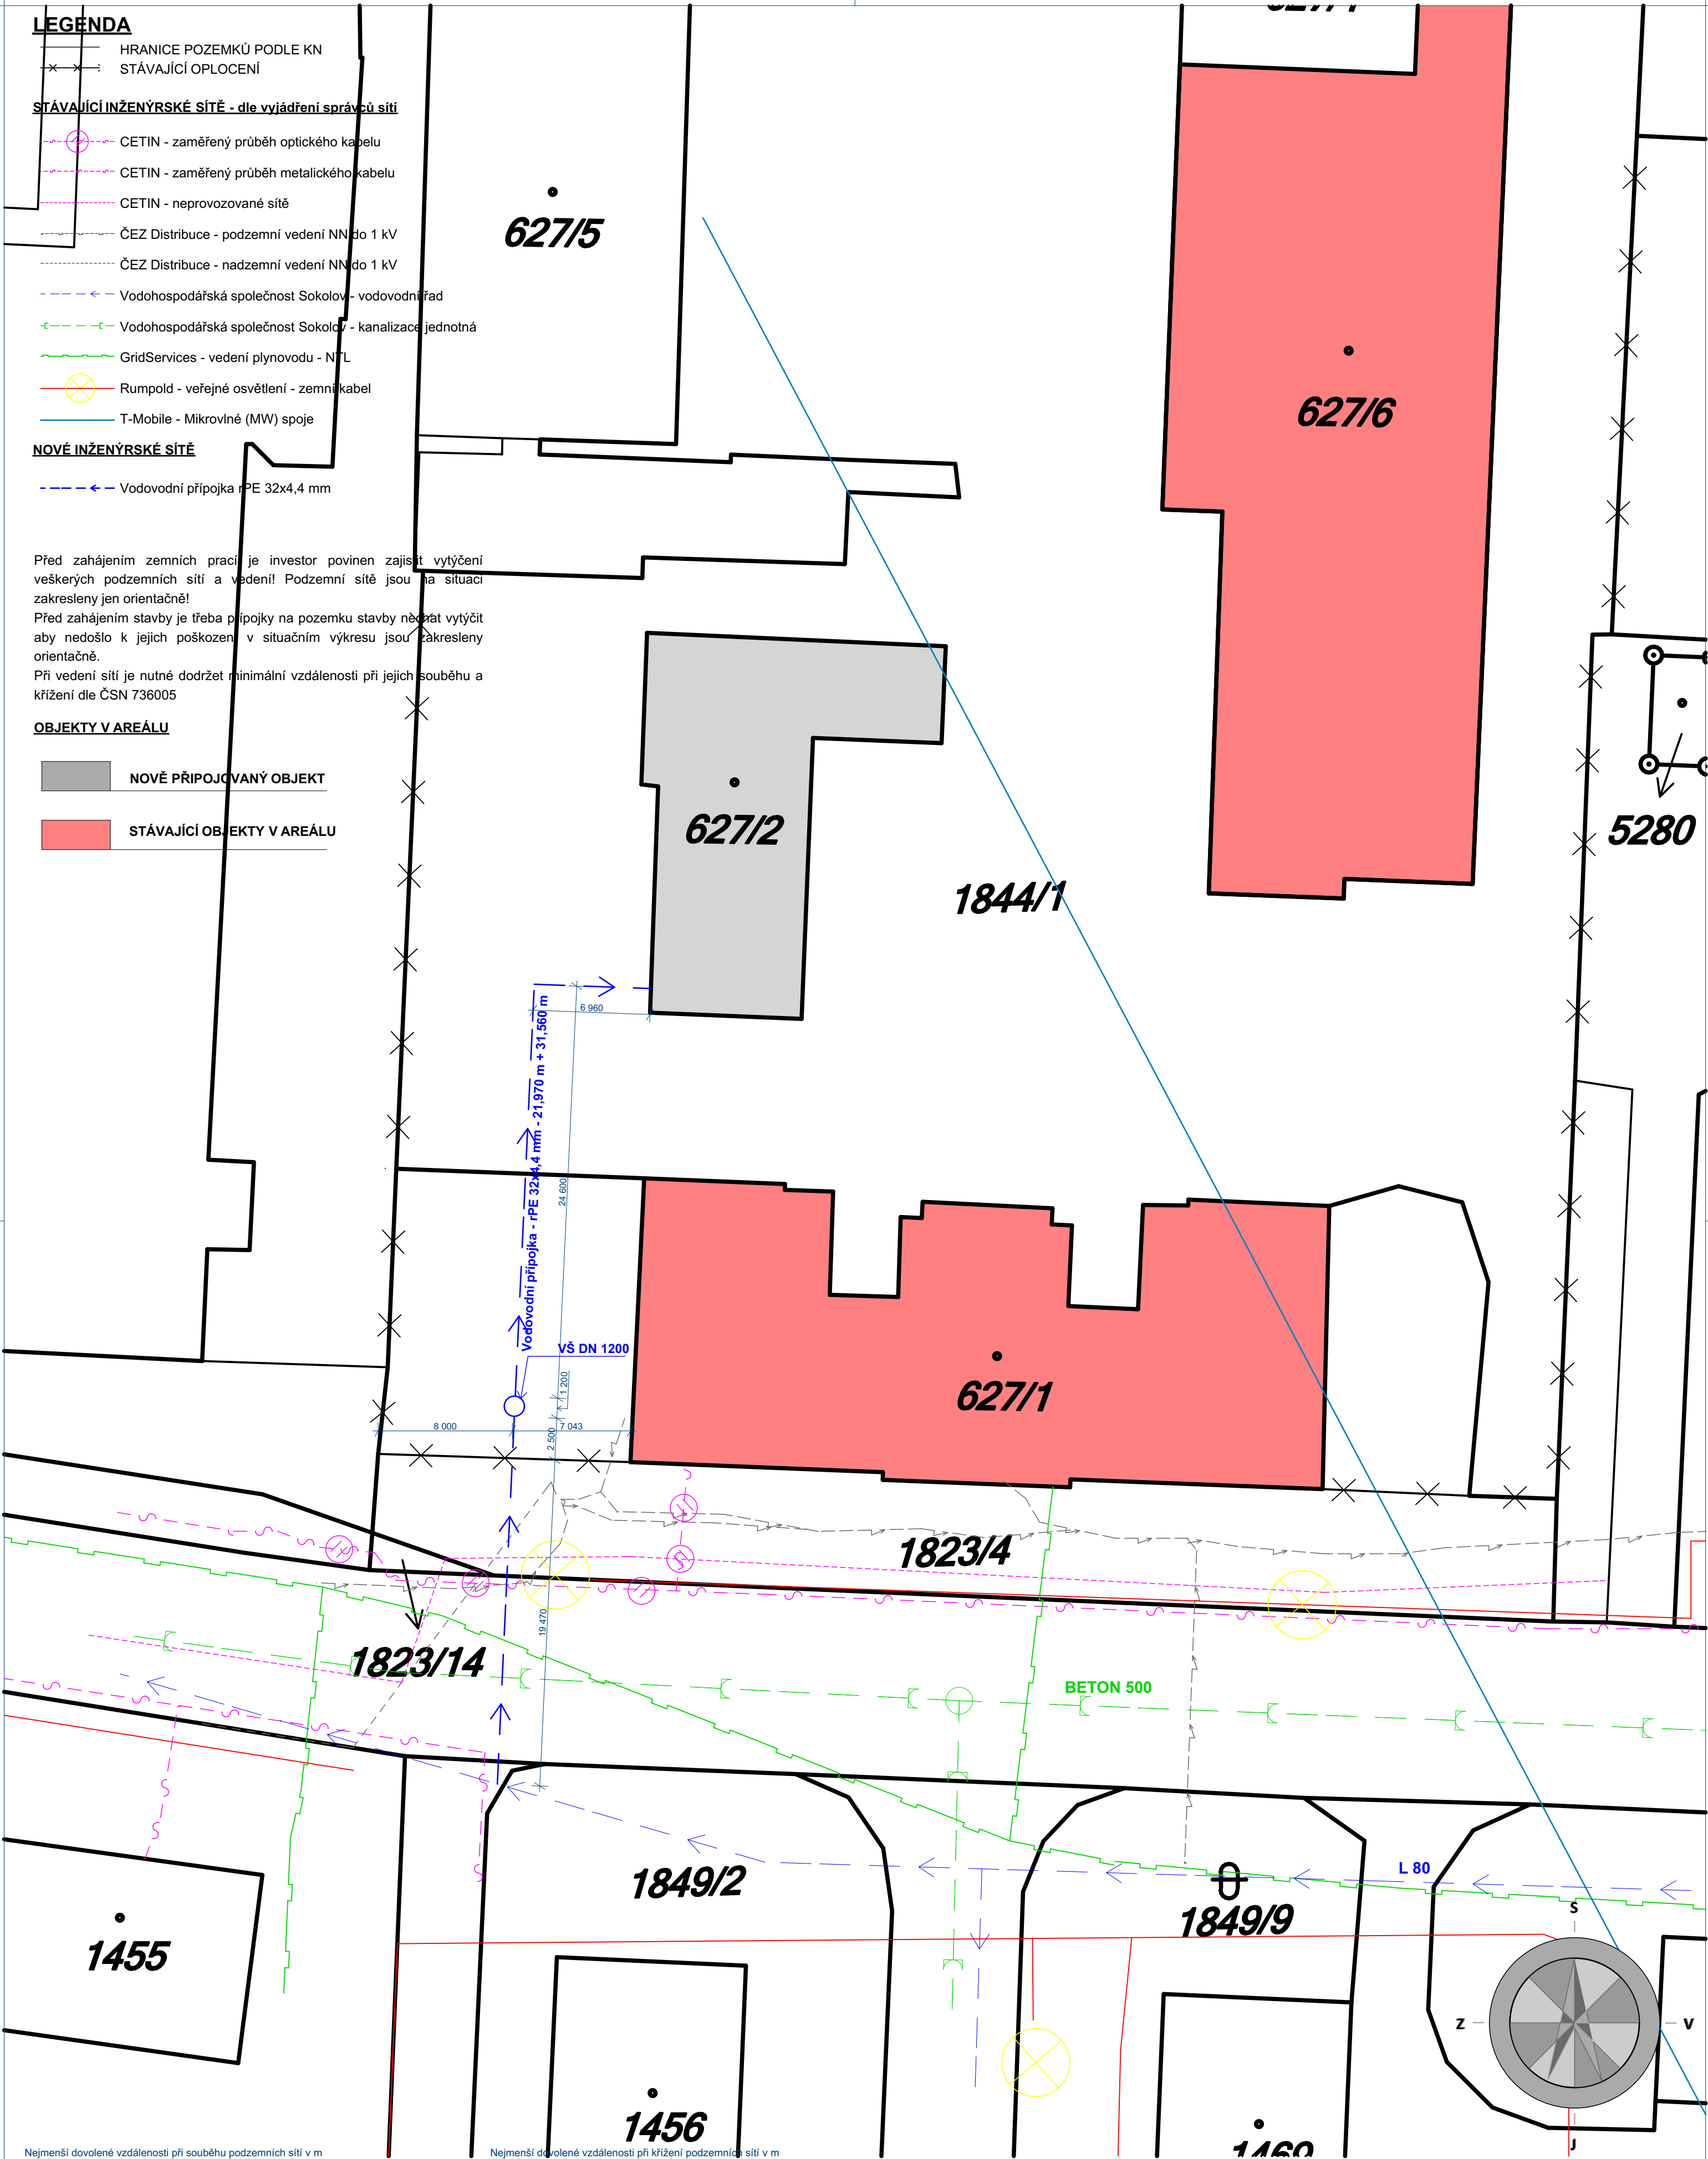

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m

DRUH SÍTĚ	Kabely do 1 kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5 kPa	Plynovod do 0,3 MPa	Vodovod, přípojky	Kanalizace, přípojky
Kabely do 1 kV	0,05	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5
Sdělovací kabely	0,3	-	0,4	0,4	0,4	0,5
Plynovod do 5 kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Plynovod do 0,3 MPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Vodovod, přípojky	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
Kanalizace, přípojky	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	-

Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m

DRUH SÍTĚ	Kabely do 1 kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5 kPa	Plynovod do 0,3 MPa	Vodovod, přípojky	Kanalizace, přípojky
Kabely do 1 kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
Sdělovací kabely	0,3	-	0,1	0,1	0,2	0,2
Plynovod do 5 kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Plynovod do 0,3 MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Vodovod, přípojky	0,4	0,2	0,15	0,15	-	0,1
Kanalizace, přípojky	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	-

ZODP. PROJEKTANT:
Martin Polák, ČKAIT: 0202087
Francouzská 149,
345 62 Holýšov

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:
MPtechnik s.r.o.
Francouzská č. p. 149, 345 62 Holýšov

NÁZEV:
Koordinální situační výkres

VYPRACOVAL:
Václav Šperl
Francouzská 149,
345 62 Holýšov

STAVBA: **PŘÍPOJKA VODY Č.P. 626**
STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
(Mládežníků, Rokycany)
MÍSTO STAVBY:
parc. č. st. 627/2, 1844/1, 1823/4, 2888/1, 1849/1
v katastrálním území Rokycany

INVESTOR:
Západočeské muzeum v Plzni,
příspěvková organizace
Kopeckého sady 357/2
Vnitřní Město
301 00 Plzeň

MĚŘÍTKO:
1:250

OTISK RAZÍTKA:

STUPEŇ PD: ÚS
FORMÁT: 4xA4
DATUM ZPRACOVÁNÍ: 15.10.2020
DATUM ZMĚNY: -

Č. VÝKRESU: C.3
Č. PARE: