




Legenda místností:					
číslo	místnost	plocha [m ²]	podlaha	stěny	s.v. [mm] stropy
4.01	Chodba	44,97	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	2700 Kazetový podhled – nově
4.02	Chodba	3,94	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	3000 Štuková omítka – oprava
4.03	WC	1,22	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	SDK podhled GKl – nově
4.04	Koupelna	2,94	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	SDK podhled GKl – nově
4.05	Pokoj	13,10	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	3000 Štuková omítka – oprava
4.06	Chodba	4,44	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	3000 Štuková omítka – oprava
4.07	Koupelna	3,92	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	SDK podhled GKl – nově
4.08	Koupelna	2,96	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	SDK podhled GKl – nově
4.09	Pokoj	18,65	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	3000 Štuková omítka – oprava
4.10	Pokoj	22,21	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	3000 Štuková omítka – oprava
4.11	Chodba	7,09	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	3000 Štuková omítka – oprava
4.12	Koupelna	6,89	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	SDK podhled GKl – nově
4.13	Chodba	6,81	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	3000 Štuková omítka – oprava
4.14	WC	0,99	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	SDK podhled GKl – nově
4.15	Pokoj	22,21	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	3000 Štuková omítka – oprava
4.16	Pokoj	18,65	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	3000 Štuková omítka – oprava
4.17	Úklid	4,08	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	SDK podhled GKl – nově
4.18	WC imobilní	5,48	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	SDK podhled GKl – nově
4.19	WC	1,35	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	SDK podhled GKl – nově
4.20	Sprecha personál	2,68	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	SDK podhled GKl – nově
4.21	Pokoj	15,73	PVC – nově	Štuková omítka – oprava	3000 Štuková omítka – oprava
4.26	Schodiště	18,14	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	Štuková omítka – nově
4.28	Terasa	15,57	Betonová dlažba	–	–
4.29	Terasa	8,80	Betonová dlažba	–	–
4.30	Chodba	3,20	PVC – nově	Štuková omítka – nově	2700 Kazetový podhled – nově
4.31	Satna personál	6,07	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 Štuková omítka – nově
4.32	Hrubá příprava zel.	4,47	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 Štuková omítka – nově
4.33	Sklad	6,16	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 Štuková omítka – nově
4.34	Cvičná kuchyně	44,15	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 Štuková omítka – nově
4.35	Bar	10,79	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 Štuková omítka – nově
4.36	Sklad bar	4,32	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 Štuková omítka – nově
4.37	Učebna	88,42	PVC – nově	Štuková omítka – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.38	Satna	5,76	PVC – nově	Štuková omítka – nově	2300 SDK podhled GKF – nově
4.39	Předsíň	36,23	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	2700 SDK podhled GKF – nově
4.40	Předsíňka WC	13,26	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.41	WC	1,04	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.42	WC	1,04	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.43	WC	1,04	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.44	WC	1,04	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.45	Předsíňka WC muži	10,32	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.46	WC muži	8,13	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.47	WC	1,17	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.48	WC	1,15	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.49	WC	1,15	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 SDK podhled GKF – nově
4.301	Schodiště	25,96	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 Štuková omítka – nově
4.302	Předsíňka	3,78	Keramická dlažba – nově	obklad v. 2100 mm – nově	3000 Štuková omítka – nově

Schéma objektu:

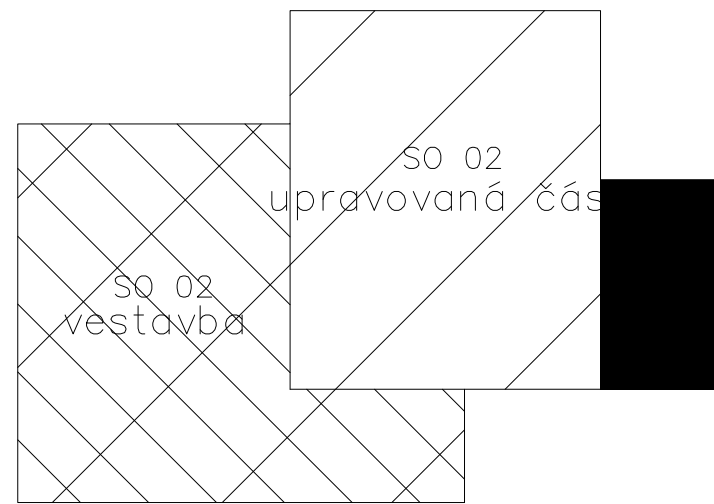

ZAŘÍZENÍ Č.1
potrubní ultratichý ventilátor
Ø100mm s doběhem
Qo=90m3/h, 80Pa,
spínání samostatným tlačítkem
(230V, 50Hz, max.27W),
hmotnost max.5,4kg

ZAŘÍZENÍ Č.3
nerezová digestoř
vč.tukových
filtrů a
osvětlení

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant	Ved. projektant	Techn. kontrola	IČO: 428 24 362	
ING. KRISTEK	ING. KRISTEK		ELEKTROPROJEKTY ING.M.KRISTEK	
Místo stavby: parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7, k. ú. Pláná u M.L.			Pláná u M.L.	
Investor: Střední škola živnostenská a Základní škola, Pláná			Teplická 748	
Ano			Číslo paré	
Vestavba učeben, rekonstrukce bytů a přístavba výtahu – internát ssz a žs Pláná				
Výkres			Měřítko	
4.NP–světelné rozvody			1:50	
			DPS	
			06	