

Fischerova Sona

Od: Strádal Jan, Ing. <jan.stradal@plzenskateplarenska.cz>
Odesláno: úterý 4. dubna 2023 9:01
Komu: Zenisek Vaclav
Kopie: Houdek Petr, Ing.
Předmět: RE: SPŠS Plzeň

Dobrý den, pane Ženíšku,

HV přípojka je v DN 125, tudíž bude dostačující i pro navýšení potřebného výkonu. Předávací stanice je ve vlastnictví SPŠS Plzeň. Potřebné úpravy jsou tedy v režii SPŠS.

S pozdravem,



Ing. Jan Strádal
specialista obchodu
Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 180 417, mobil: 739 540 541
e-mail: jan.stradal@plzenskateplarenska.cz
www.plzenskateplarenska.cz



Proč být s námi?


Energetická jistota v nejisté době!

Ověřte si informace ZDE!

 inbox@plzenskateplarenska.cz 800 305 805 www.plzenskateplarenska.cz

From: Zenisek Vaclav [mailto:vaclav.zenisek@greenthermcad.com]
Sent: Saturday, April 1, 2023 3:50 PM
To: Strádal Jan, Ing. <jan.stradal@plzenskateplarenska.cz>
Subject: RE: SPŠS Plzeň
Importance: High

Dobrý den,
předpokládaný instalovaný výkon bude 720 kW. S ohledem na skutečnost, že bude instalována VZT s rekuperací a bude zisk tepla od strojů, tak reálný odběr bude nižší. Bilance je včetně ohřevu teplé vody. Ohřev teplé vody s CZT předpokládáme pouze pro mytí (sprchy). Níže ještě přikládám situaci s přístavbou.

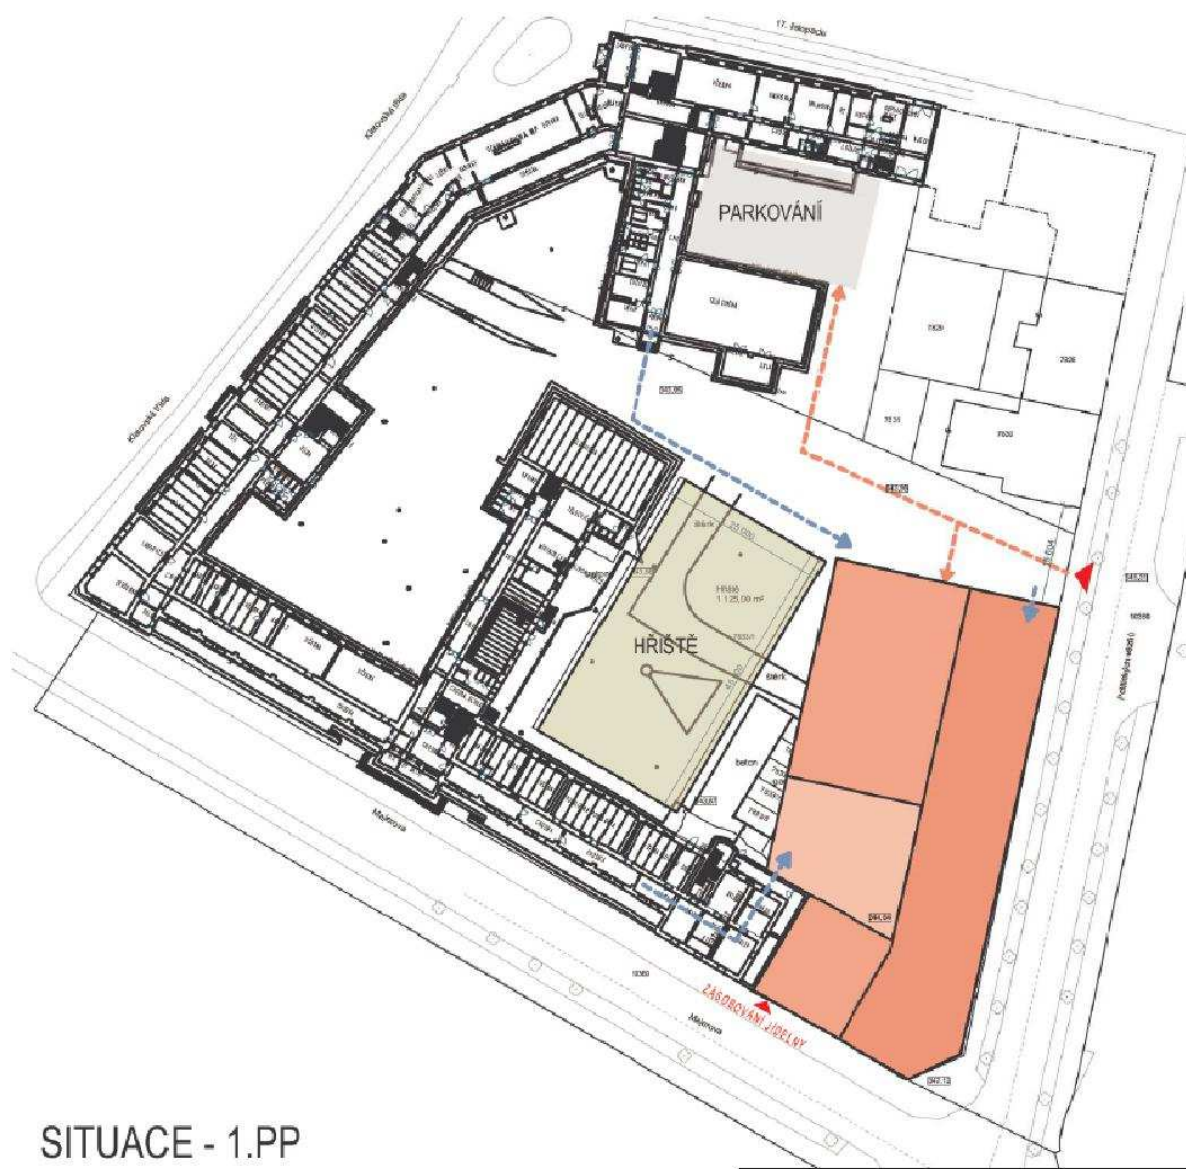

SITUACE - 1.PP

S pozdravem



Václav Ženíšek
hlavní inženýr projektů

e-mail: vaclav.zenisek@greenthermcad.com

GSM: +420 605 525 245

Phone:

www.greenthermcad.com



From: Strádal Jan, Ing. [<mailto:jan.stradal@plzenskateplarenska.cz>]

Sent: Thursday, March 30, 2023 1:31 PM

To: Zenisek Vaclav <vaclav.zenisek@greenthermcad.com>

Cc: Houdek Petr, Ing. <petr.houdek@plzenskateplarenska.cz>

Subject: RE: SPŠS Plzeň

Dobrý den,

Jaký výkon pro vytápění a přípravu teplé vody by byl potřeba?

Děkuji,



Ing. Jan Strádal
specialista obchodu

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 180 417, mobil: 739 540 541
e-mail: jan.stradal@plzenskateplarenska.cz
www.plzenskateplarenska.cz



From: Zenisek Vaclav [<mailto:vaclav.zenisek@greenthermcad.com>]

Sent: Friday, March 24, 2023 10:06 AM

To: Strádal Jan, Ing. <jan.stradal@plzenskateplarenska.cz>

Subject: SPŠS Plzeň

Importance: High

Dobrý den,

zpracováváme studii na přístavbu dílen pro Střední průmyslovou školu strojnickou a Střední odbornou školu profesora Švejcara v plzni (Klatovská 109).

Číslo smlouvy o dodávce tepla je 1100-064. Chtěli bychom s vámi projednat možnost navýšení odběru u stávající předávací stanice nebo vybudování nové. Žádám vás o zaslání možného termínu schůzky, kde bychom tuto problematiku projednali osobně.

Děkuji.

S pozdravem



Václav Ženíšek
hlavní inženýr projektů

e-mail: vaclav.zenisek@greenthermcad.com
GSM: +420 605 525 245
Phone:
www.greenthermcad.com

