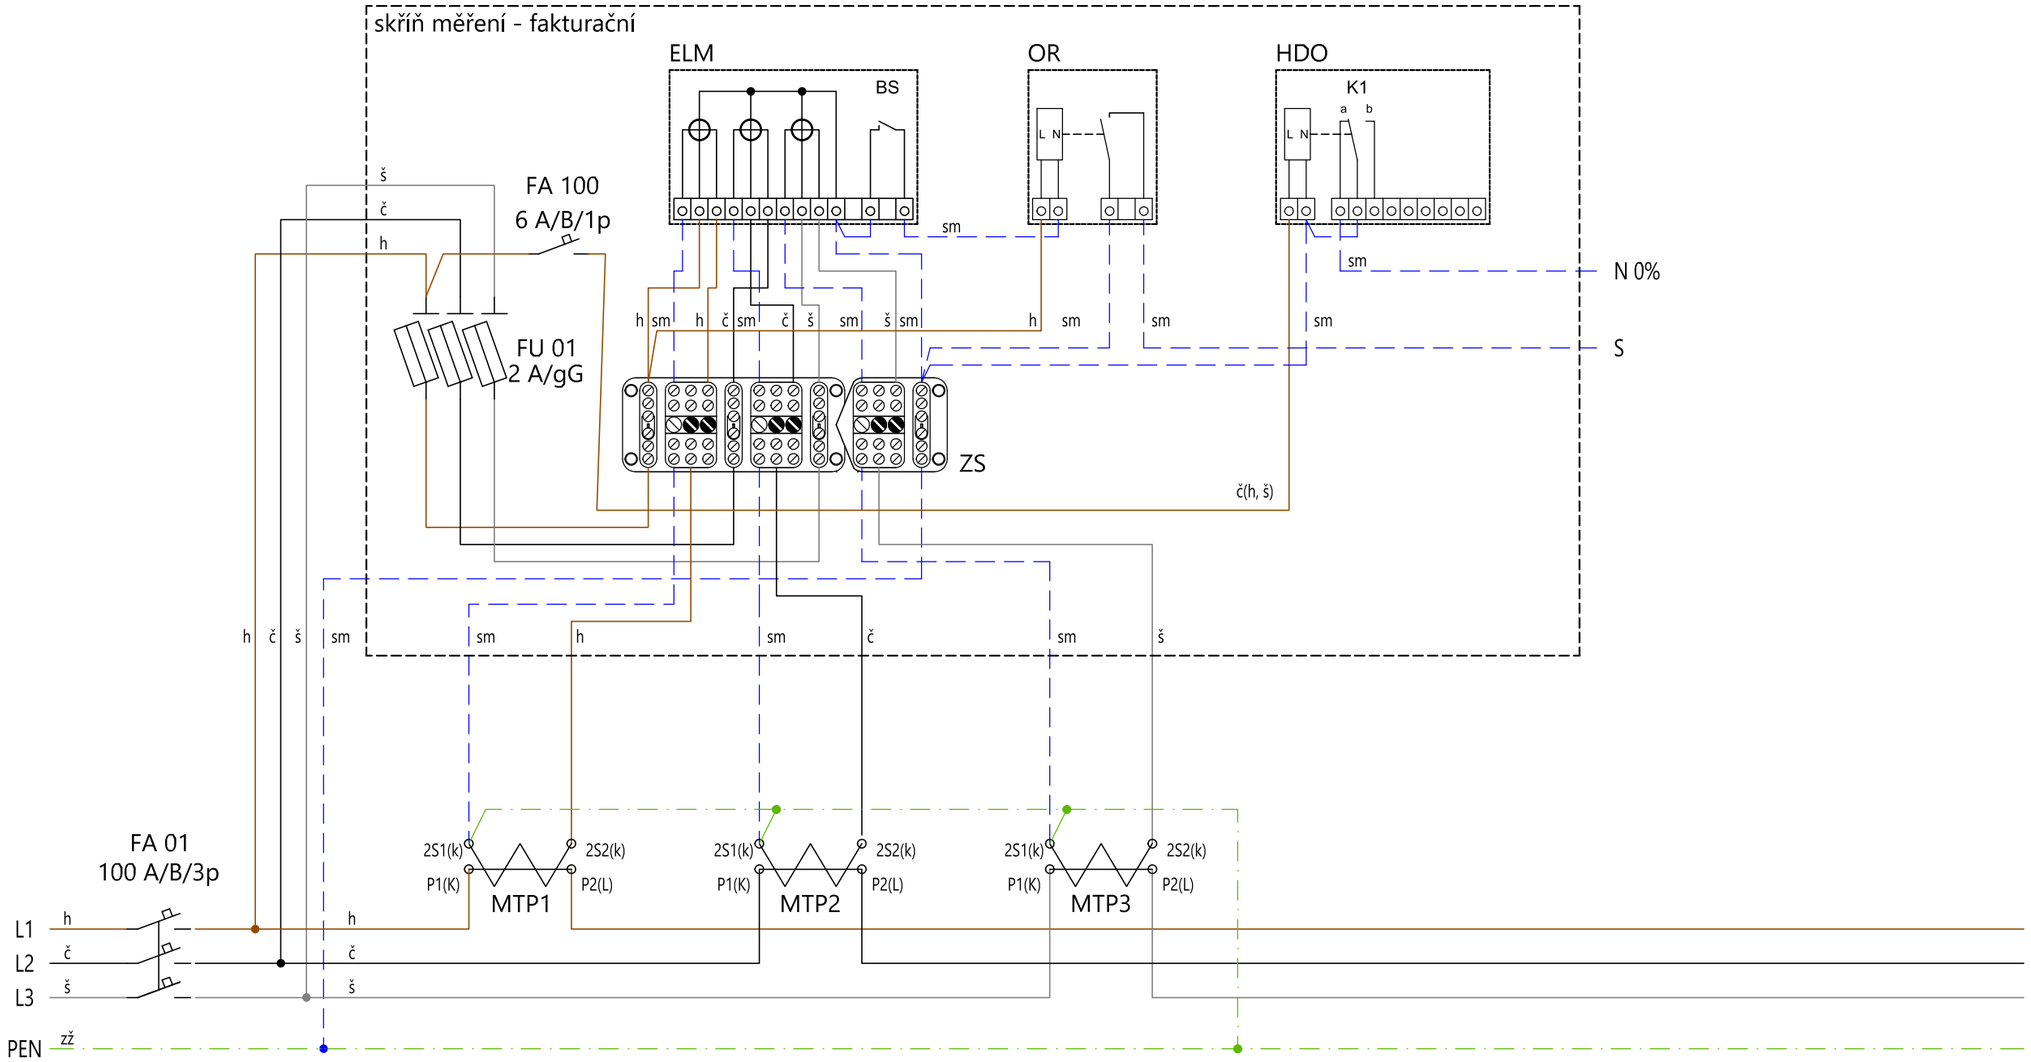

3x MTP 100/5 A, tř. př. 0,5 S, 10 VA úř. cejchované

Legenda:

ELM	čtyřkvadrantní průběhový elektroměr
FA 01	jistič před elektroměrem
FA 100	jistič obvodu HDO - 6 A
ZS	zkušební svorkovnice
MTP 1, 3	měřící transformátory proudu
FU 01	pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) - pojistky 2 A/gG
OR	ovládací relé
⊘	šroub dotažen
⊘	šroub uvolněn
BS	výstupní kontakt pro ovládání blokovaných spotřebičů
S	stykač blokování spotřebiče
HDO	přijímač HDO pro omezování činného výkonu výrobny elektřiny

kontakty přijímače HDO jsou kresleny v poloze bez omezování činného výkonu výrobny elektřiny
barevné značení vodičů: č-černý, h-hnědý, š-šedý, sm-světle modrý, zž-zelenožlutý

č. revize	datum	popis revize
02		
01		

akce
Škroupova 18 - FVE 30,485 kWp
na objektu Škroupova 1760/18, Plzeň-Jižní Předměstí
p.č. 5981/1 katastrální území Plzeň [721981]

stavebník
Plzeňský kraj, IČ: 70890366
Škroupova 1760/18, CZ 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

projektant části
Ing. Michal BENEŠ
projekce elektrických zařízení, IČ: 17837707
náměstí Svobody 31, CZ 342 01 Sušice
tel.: +420 602 122 904, e-mail: michal.benes@omegaelektro.cz

část: Dokumentace technických a technologických zařízení
stavební objekt: Technologie FVE
profese:
stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení
název přílohy: **Schéma měřžení výrobny**

generální projektant:
hlavní architekt, autor:
hlavní inženýr projektu:
zodpovědný projektant: Ing. Michal Beneš
vypracoval: Ing. Michal Beneš
kontroloval:

autorizační razítko

část: **D.2.1**
č. kopie:
datum: únor 2024
měřítko: -
č. přílohy: **D.2.1.5**
č. zakázky: 06-1/24/DSP
č. archivní: 06-1/24/DSP
počet formátů: 2 A4

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu zhotovitele dokumentace.