


V případě použití obchodních/technických názvů ve výkresové dokumentaci se tímto stanoví pouze minimální technické požadavky, které definují požadované vlastnosti materiálu, výrobku nebo dodávky, aby byl splněn požadovaný účel užívání.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N, AC 50Hz, 400/230V/ TN-S

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI: OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: BEZPEČNÝM VYPNUTÍM OD ZDROJE

Rozvodnice v provedení pod omítku.

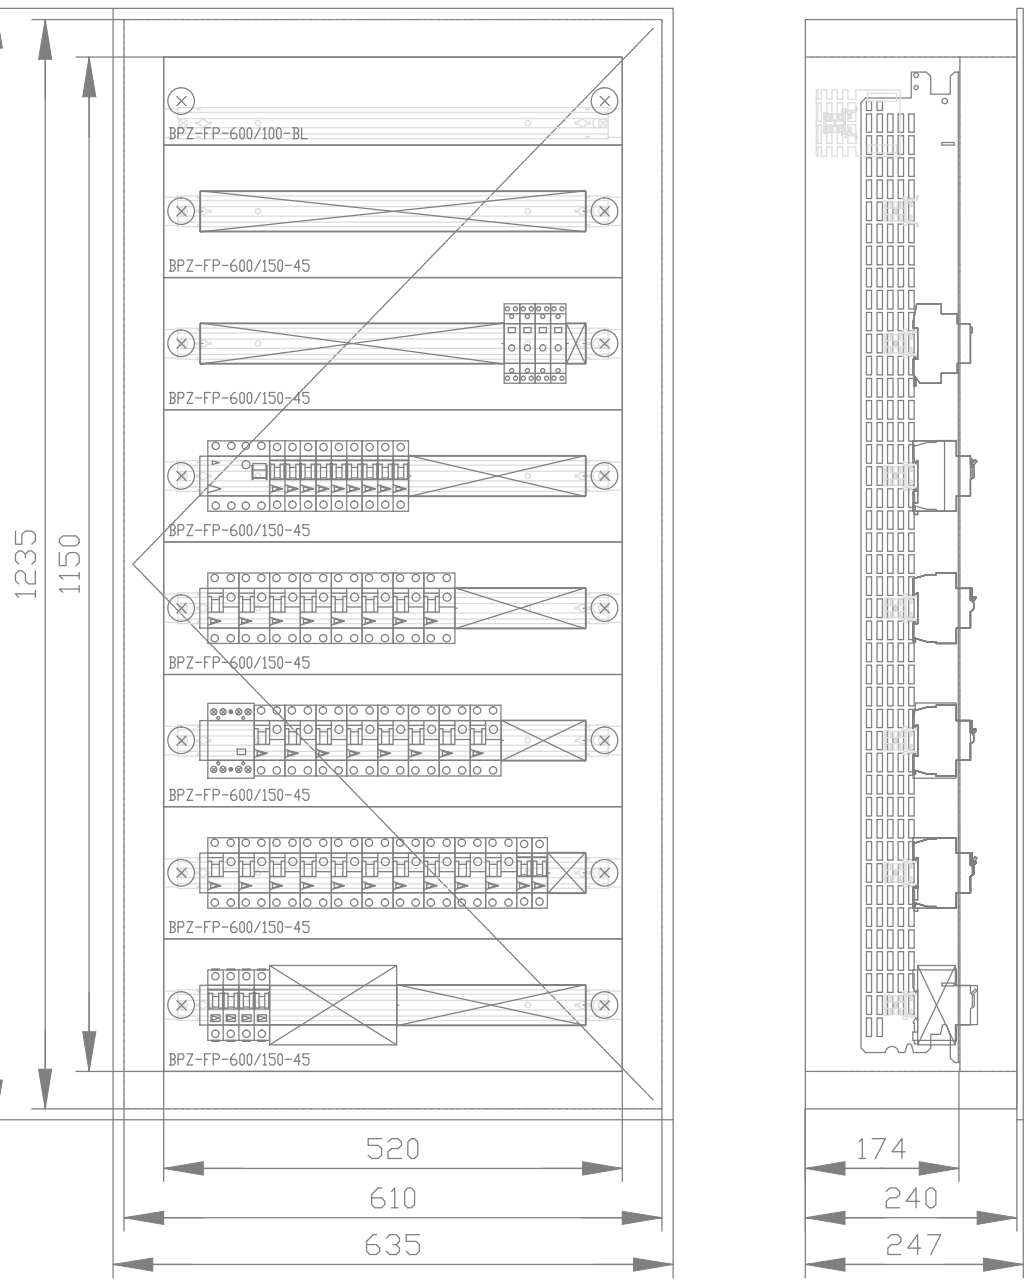

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP43
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 635 x 1260 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 520 x 1150 (Šířka x Výška)
Výklenek: 610 x 1235 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce: Uchytení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elm. van) 7 (modulů 168).

PROJEKTANT:		KRESLIL:		Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz			
Václav Šíma		Václav Šíma					
INVESTOR: Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313, 341 01 Horažďovice, IČO: 00077631							
STAVBA: VENKOVNÍ ODBORNÁ UČEBNA A PLOCHA ODDYCHU A RELAXACE p.č.st. 227/8, p.č. 3145, k.ú. HORAŽĎOVICE							
MĚŘITKO						--	
STUPEŇ						DSP	
DATUM						02/2022	
OBSAH : ROZVADĚČ RPxy						Č.VÝKR. 3	PARÉ