


Všechny nové úseky kabelů budou vedeny průběžně v ohebných chráničcích
V celé trase bude do výkopu pod kabely založen zemnič – drát FeZn10

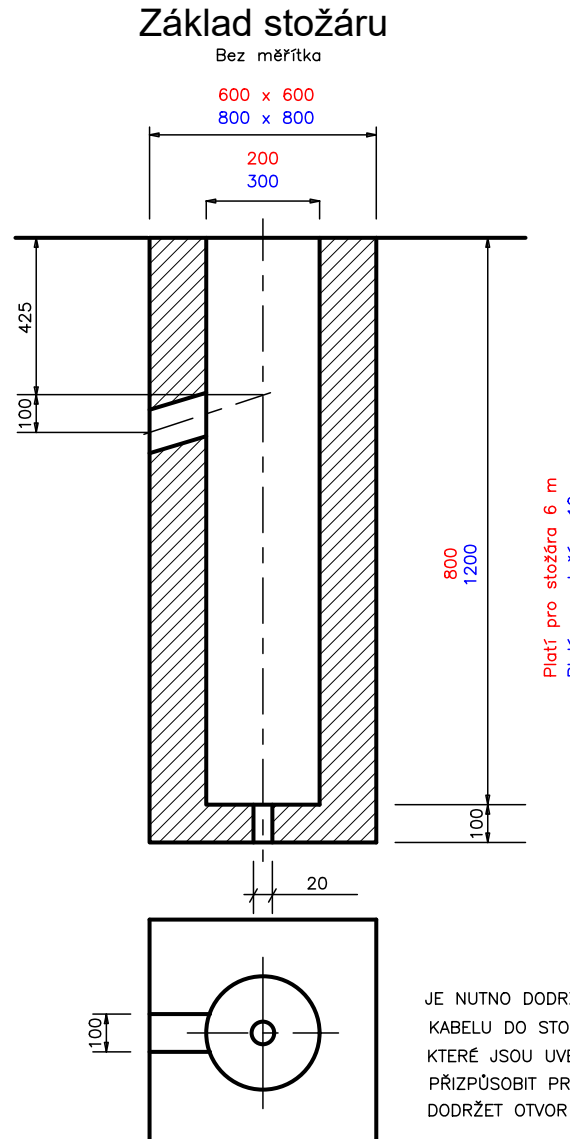

- LEGENDA VO
- vo ——— vo nové kabely VO – smyčka CYKY(J) 4x16
 - vo ——— vo nové kabely VO – přímý napáječ CYKY(J) 4x16
 - vo - - - - - vo vedení VO stávající ponechané
 - pevná chránička


- stávající osvětlovací bod ponechaný
- demontáž osvětlovacího bodu

- RVO** Atypický rozvaděč v.o. v plastovém pilíři, včetně měření, spínání astronomickými hodinami, čtyři vývody
- A1-A21** Ocelový stožár výška 6 m, výložník 0,5 m
LED svítidlo MARUT S G2 M11 1k5 730 B124, 10,9 W
- S1-S4, S9** Ocelový stožár výška 10 m, výložník 2 m,
LED svítidlo MARUT M G2 M07 5k0 730 B124; 33 W

- D1, D2** Ocelový stožár výška 10 m, dvojitý výložník 0,5 m, 180°
Svítidlo směrem do komunikace:
LED svítidlo MARUT M G2 M07 6k0 730 B124; 41,1 W
Svítidlo směrem do cyklostezky:
LED svítidlo MARUT S G2 M11 1k5 730 B124; 10,9 W
- S5-S8, S10** Ocelový stožár výška 10 m, výložník 2 m,
LED svítidlo MARUT M G2 M07 6k0 730 B124; 41,1 W
- L3** zapojení svítidla do příslušné fáze, viz technická zpráva a schema rozvaděče

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby dodavatel zajistil přesné vytýčení všech podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení nebo souběhu s těmito sítěmi je nutné provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru správce. Podzemní vedení jsou zakreslena v tomto výkresu pouze orientačně! Ověřené průběhy sítí jednotlivých správců jsou uloženy u gen. projektanta. Uložení kabelů, souběhy a křížení s ostatními sítěmi dle ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

VEDOUČÍ PROJEKTU:				RAZÍTKO	
Ing. Petr BUDÍN					
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	ROZVADOV		
STAVEBNÍK:	OBEC ROZVADOV, Rozvadov 142, 348 07 Rozvadov				
ROZVADOV, SPOLEČNÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PODÉL SILNICE II/605					
SOUBOR					
DATUM				11/2023	
STUPEŇ				PDPS	
ZMĚNA Č.					

GEN.PROJEKTANT		ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLA		<div>ing. Josef Mottl PROJEKTY ELEKTRO Koterovská 177, 326 00 PLZEŇ mmprojekt@atlas.cz, tel. 603244259 IČO 11625732</div>			
D projekt Plzeň		Ing. Josef Mottl		Ing. Josef Mottl							
Akce											
ROZVADOV, SPOLEČNÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PODÉL SILNICE II/605											
Část								DATUM		11/2023	
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								STUPEŇ		PDPS	
								Č.ZAKÁZKY		2203	
Příloha								Měřítko		Č. přílohy	
SITUACE DÍL 1								1 : 250		2	