


RO STÁVAJÍCÍ

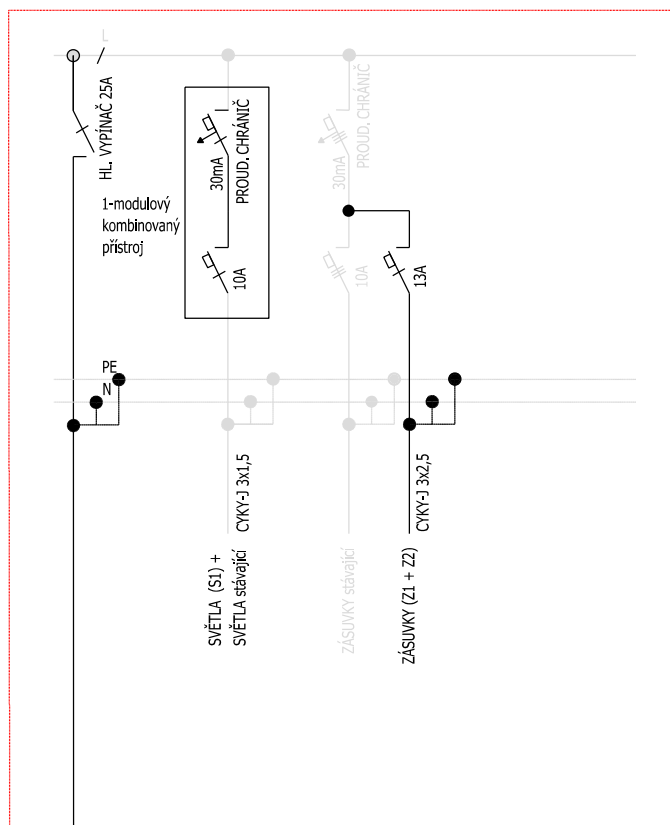

PŘÍVOD OD RO HLAVNÍ
1+PE+N 50Hz, 230V
CYKY-J 3x4

Stávající přívod (CYKY-J 3x2,5) od RO HLAVNÍ do RO stávající bude nahrazen novým přívodem CYKY -J 3x4. Demontované kabely CYKY-J 3x2,5 budou využity pro novou elektroinstalaci.

Okruhový rozvaděč bude doplněn o 1-modulový 1-fázový hlavní vypínač.

Stávající světelný okruh v RO stávající bude přepojen na nový kombinovaný přístroj jističe a proudového chrániče společně s novým světelným okruhem.

Demontovaný jistič 13A/B z RO stávající bude použit pro zásuvkový okruh.