


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

PE-MD 32 x 4,4 mm, PN 12,5

DLE ČSN EN 12 201-2 PRO PITNOU VODU

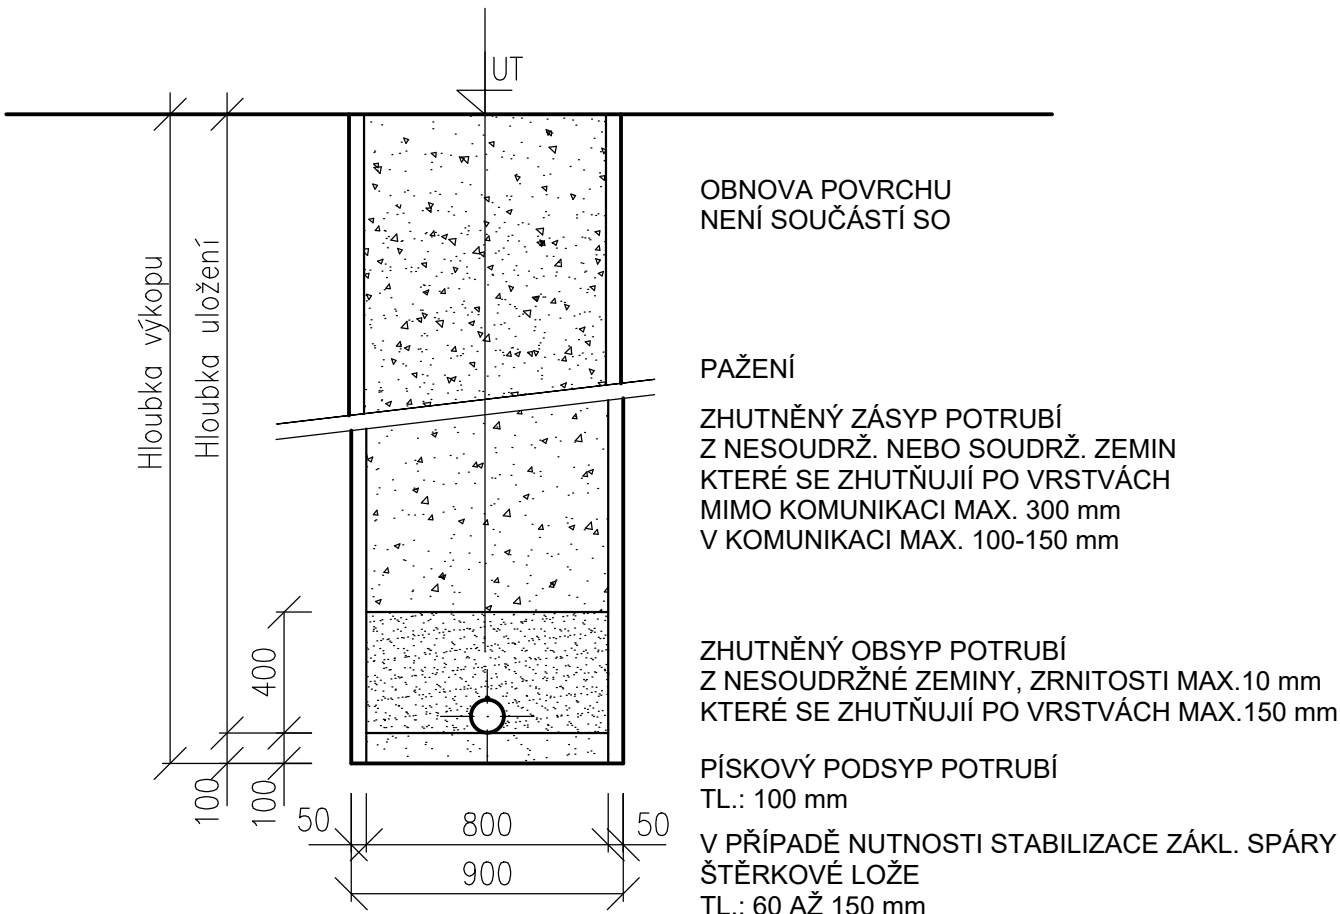

OBSYP ... 0,32 m3/bm
PODSYP ... 0,08 m3/bm


ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI
- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST $I_d=0,85 - 0,90$
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍŠČITÉHO MATERIÁLU 90% PCS

OBOJÍ ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI

KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI
- Ed2 větší než 45 MPa
- Ed2 / Ed1 menší než 2,5

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
VODOVOD

TVÁRNÁ LITINA DN 80 - DN 150
DLE DIN-EN 545 (DIN 28610)
TLAKOVÉ TROUBY VODOVODNÍ

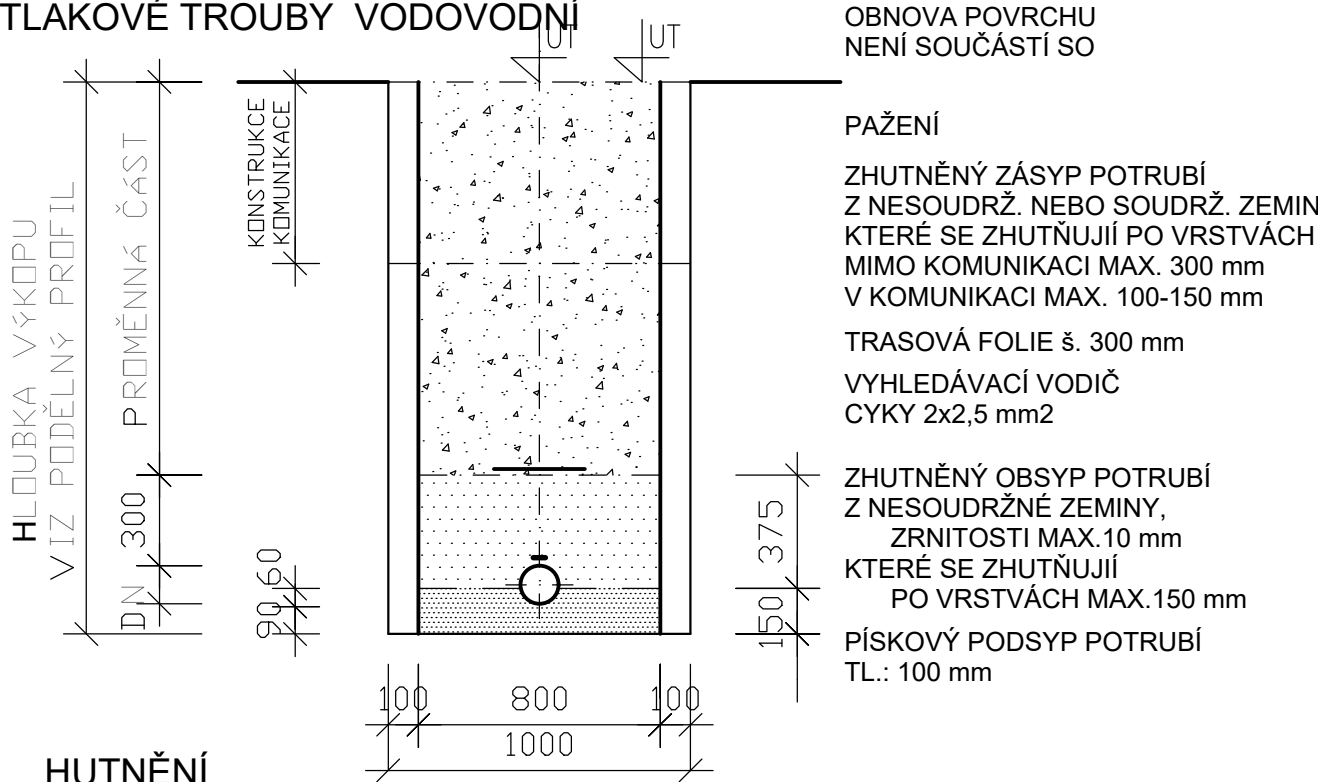

HUTNĚNÍ

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI
- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST $I_d=0,85 - 0,90$
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍŠČITÉHO MATERIÁLU 90% PCS


OBOJÍ ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI

KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI
- Ed2 větší než 45 MPa
- Ed2 / Ed1 menší než 2,5

POTRUBÍ UKLÁDANÉ POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY - PAŽENÍ HNANÉ

POTRUBÍ

TLT - TVÁRNÁ LITINA, PN10
TROUBY TLAKOVÉ PRO PITNOU VODU
SPOJ ZÁMKOVÝ
VNITŘNÍ VÝSTELKA - Z VYSOKOPECNÍHO CEMENTU
VNĚJŠÍ OCHRANA - ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ S KRYCÍ VRSTVOU

<div><div>EGYPROJEKT</div><div>spol. s r.o.</div></div> <div>Projektová a inženýrská činnost Vodohospodářské stavby a vodní hospodářství IČO : 63 50 96 87 Částkova 74, 326 00 Plzeň Tel.: 377 455 183 e-mail : projekce@egyprojekt.cz</div>	Investor : obec Chrást třída Čs. odboje 133, 330 03 Chrást		
	Místo :	Obec Chrást	č.zak., 1735
	Zodp.proj.:	Ing.D.Egermaier 	Datum : 06/2024
	Hl.ing.proj.:	Ing. Viktor Vaidiš	Stupeň : PDPS
Objekt : SO 301. Výměna vodovodu		Příloha : D.301.4	
Příloha : Vzorové příčné řezy M 1:25			
Akce : Chrást - rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka - lidový dům			