


LEGENDA:

- 1 Konstrukční vrstva komunikace, chodníku, terén
- 2 Šachtový poklop DN 400 plný (tř. B125)
- 3 Prodloužení šachty (pomocí teleskopického nástavce/PVC DN 400 délky dle požadované výšky)
- 4 Šachtové dno DN 400 (PVC 400/200)
- 5 Kanalizační potrubí PP SN10 DN 200
- 6 Písková podkladní vrstva, obsyp potrubí (fr. 0/4 mm)

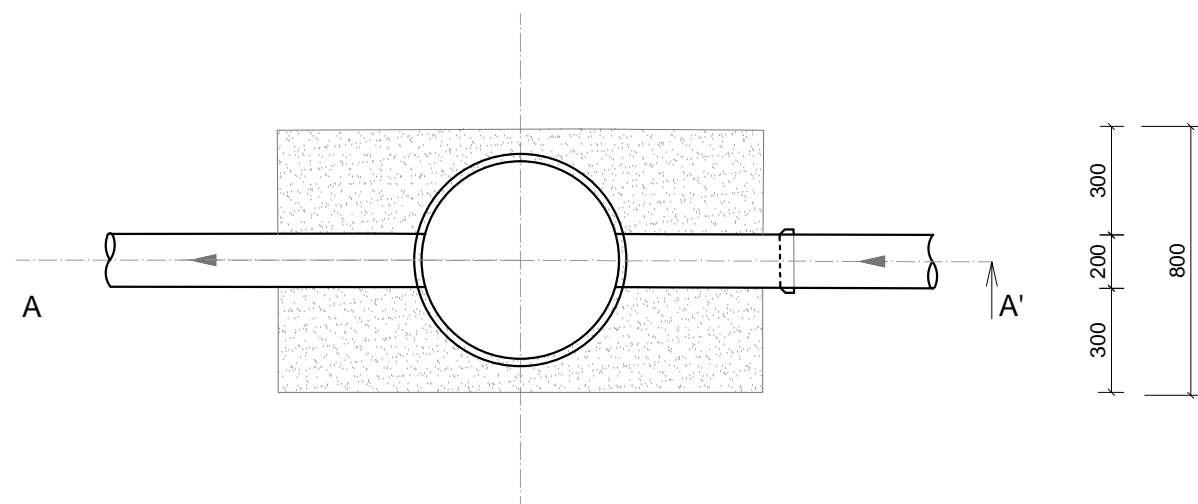

KRESLIL, VYPRACOVAL	ING. MICHAELA TANCZOŠOVÁ	ING KOVAŘÍKOVÁ JITKA MEPOS ŽIŽKOVA 101 DOMAŽLICE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA	
INVESTOR:OBEC DOLANY, DOLANY 188, KLATOVY 339 01		ZAKÁZ. ČÍSLO: 36/2018
AKCE: MALECHOV - CHODNÍK U SILNICE II/184 SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		DATUM: XI/2018
		MĚŘÍTKO: 1:25
OBSAH: VZOROVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA DN 400	STUPEŇ DOKUMENTACE DÚR+DSP	
	ČÍSLO VÝKRESU D.6.	